

水質検査結果

電話での問い合わせ先

高松、東讃、小豆ブロック

水質管理課(本課)
087-847-4869

西讃ブロック

水質管理課(府中分室)
0877-48-0519

中讃ブロック

水質管理課(丸亀分室)
0877-28-7966

メールでの問い合わせ先

suishitsu_honbu@union.suido-kagawa.lg.jp

西 讃 ブ ロ ッ ク

西1	西部	観音寺市豊浜町和田丙
西2	西部	三豊市詫間町箱
西3	茂木	観音寺市伊吹町
西4	下林	観音寺市大野原町花稻
西5	一の宮	観音寺市豊浜町和田浜
西6	田野々	観音寺市大野原町田野々
西7	樋盤	三豊市山本町長野
西8	豊中町	三豊市豊中町本山甲
西9	我久	三豊市財田町財田上我久
西10	高倉	三豊市財田町財田上別所
西11	林明・樋盤	三豊市財田町財田中入樋
西12	雉子尾	三豊市財田町財田中本篠

中 讃 ブ ロ ッ ク

中1	中部	宇多津町十楽寺
中2	綾川浄水場	高松市国分寺町福家
中3	丸亀市・中部	丸亀市土器町西
中4	丸亀市・中部	丸亀市手島町
中5	清水	丸亀市港町
中6	金倉	丸亀市今津町
中7	飯野	丸亀市飯野町東分
中8	中部・丸亀市・東小川	丸亀市飯山町東小川
中9	中部・丸亀市・西坂元	丸亀市飯山町西坂元
中10	綾川浄水所	丸亀市綾歌町富熊
中11	鴨川・綾川浄水場	坂出市与島町
中12	下津井受水	坂出市岩黒
中13	善通寺市・中部	善通寺市吉原町
中14	大麻第3・大麻第2	善通寺市大麻町
中15	竜川・善通寺市・中部	善通寺市金蔵寺町
中16	善通寺市・中部・大麻第1	善通寺市生野町
中17	五条	琴平町五條
中18	琴平第1	琴平町川東
中19	琴平第4	琴平町榎井
中20	北鴨・平洲・中部	多度津町佐柳
中21	高屋原	まんのう町長尾
中22	四条	まんのう町公文
中23	犬の馬場	まんのう町川東
中24	造田	まんのう町造田
中25	成政	まんのう町吉野
中26	野口	まんのう町追上
中27	塩入	まんのう町塩入

▼浄水系統と地点名を表示しています

詳細は次ページ以降の地図を御参照ください

▼地図上の番号をクリックすると

結果のページに移動します

▼この画面は、PDFの1ページですので、

この画面に戻るときは、

先頭までスクロールするか、

1ページを指定して移動してください

高 松 ブ ロ ッ ク


高1	綾川浄水場	高松市国分寺町福家
高2	東部	高松市牟礼町原
高3	御殿	高松市峰山町
高4	御殿	高松市男木町
高5	浅野・東部	高松市朝日新町
高6	浅野・東部	高松市十川西町
高7	川添・東部	高松市庵治町
高8	川添	高松市屋島東町
高9	後川	高松市塩江町安原上東
高10	一ツ内	高松市塩江町上西
高11	堂ヶ平	三木町小養
高12	新開・東部	三木町氷上
高13	綾南	綾川町陶
高14	羽床	綾川町羽床下

小 豆 ブ ロ ッ ク

小1	肥土山	土庄町肥土山
小2	馬越	土庄町滝宮
小3	琴塚	土庄町見目
小4	北山	土庄町鹿島
小5	大部	土庄町大部
小6	小部	土庄町小部
小7	家浦	土庄町豊島甲生
小8	唐櫃	土庄町豊島唐櫃
小9	中山	小豆島町池田
小10	内海	小豆島町片城
小11	当浜	小豆島町当浜
小12	福田	小豆島町福田
小13	吉田	小豆島町吉田
小14	湯船	小豆島町中山
小15	福田浜	小豆島町福田浜


東 讃 ブ ロ ッ ク

東1	東部	東かがわ市小海
東2	川西・東部	さぬき市小田
東3	西畑	さぬき市津田町津田(津田)
東4	川北	さぬき市津田町津田(北羽立)
東5	王子	さぬき市大川町田面
東6	平碓・東部	さぬき市大川町田面(碎石)
東7	門入	さぬき市石田東
東8	石神	さぬき市昭和
東9	川股	東かがわ市引田
東10	入野山	東かがわ市東山
東11	水主・大社	東かがわ市土居
東12	湊・山下・藤井	東かがわ市松原
東13	中筋第1・第3・第5	東かがわ市横内
東14	川東第1・第2	東かがわ市三本松

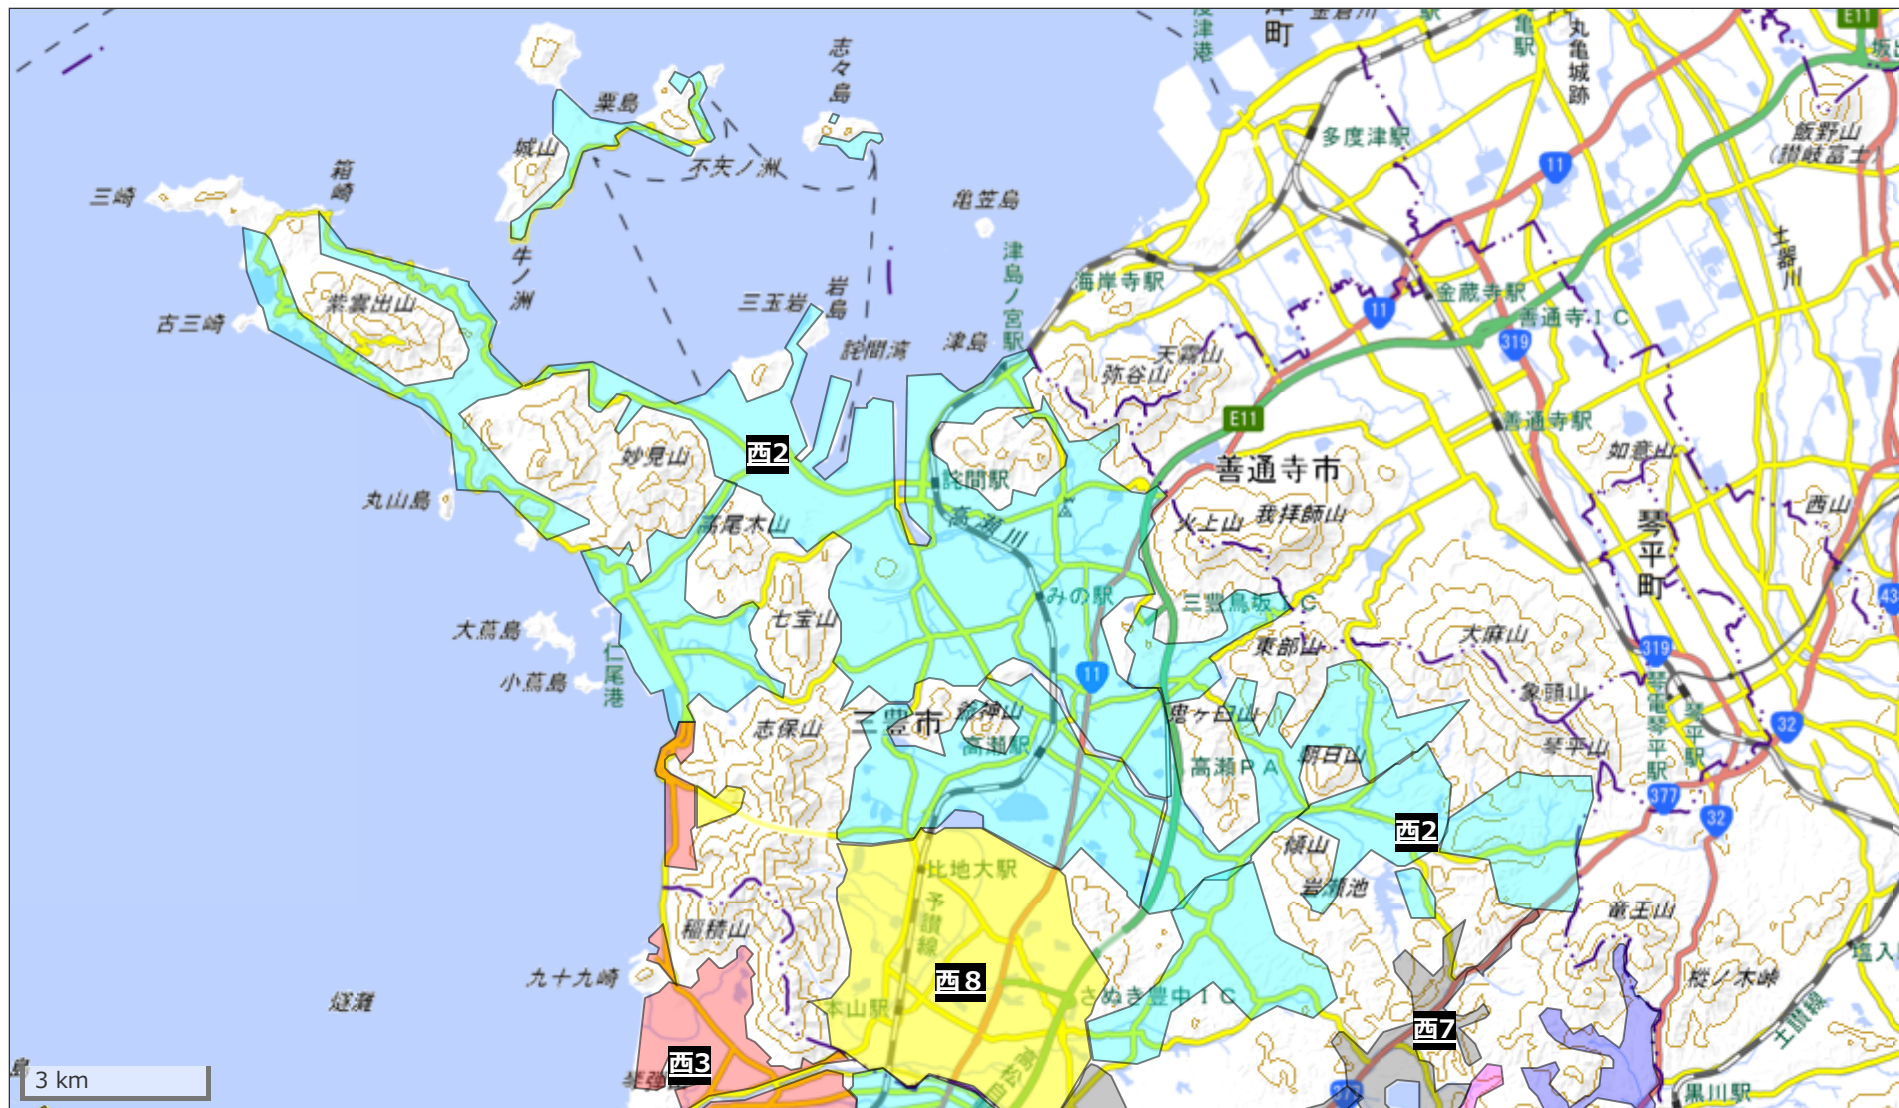

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

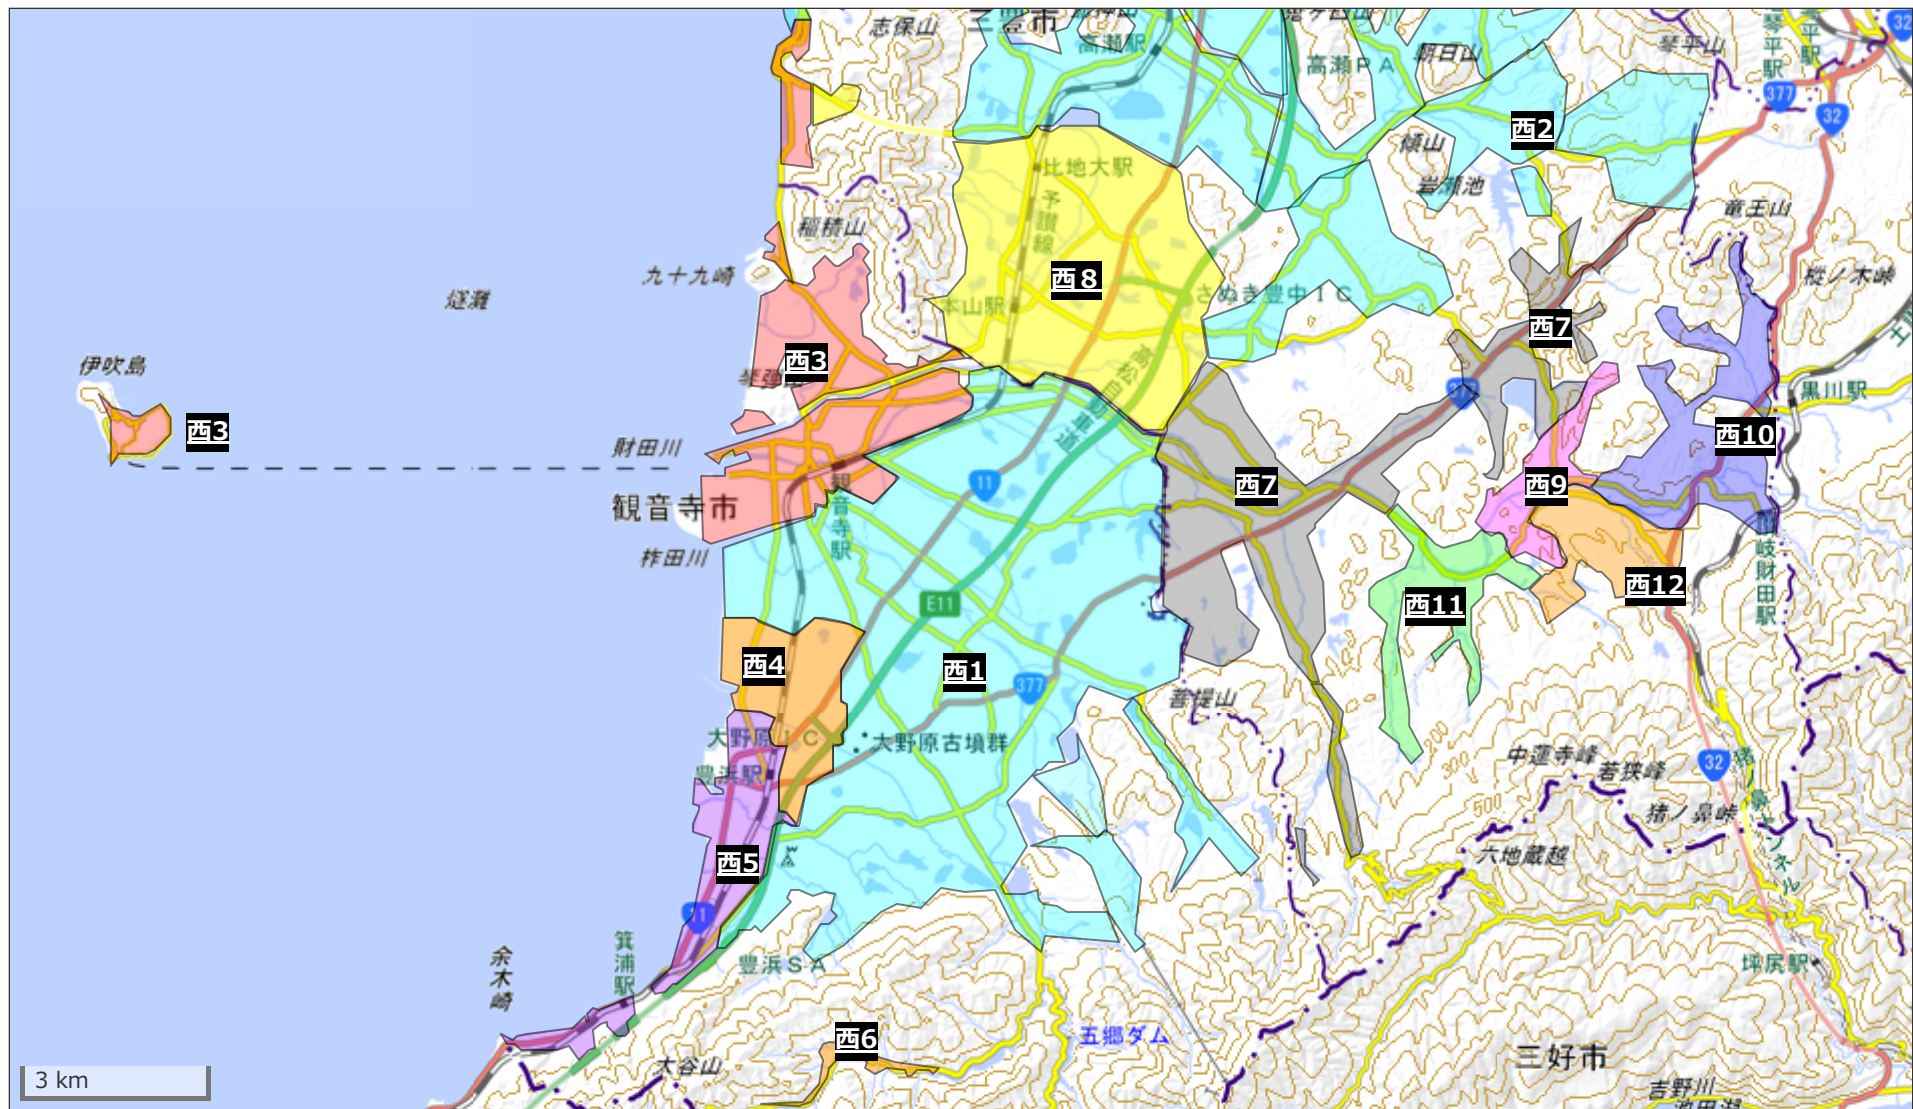

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月					
				15日	7日	10日	1日	29日	9日	15日	5日	9日	14日	3日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.06	0.09	0.09	0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.013			0.018			0.021			0.006						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001			0.002			0.002						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.017			0.023			0.030			0.012						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.011			0.011			0.012			0.005						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004			0.005			0.007			0.004						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03			0.04			0.07			0.02						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			3			4			4						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	5	5	5	5	5	5	5	4	6	5					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	27			25			32			31						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	46			48			55			58						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.42	7.63	7.45	7.37	7.37	7.38	7.74	7.75	7.49	7.48	7.48					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【西部】観音寺市豊浜町和田丙(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月					
				15日	7日	10日	1日	29日	9日	15日	5日	9日	14日	3日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004						
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04						
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.004			0.004			0.006			0.002						
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	27			25			32			31						
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3			3			1			2						
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
目21	メチルセーブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	46			48			55			58						
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	7.42	7.63	7.45	7.37	7.37	7.38	7.74	7.75	7.49	7.48	7.48					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8			-1.7			-1.2			-1.7						
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			2			0			0						
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03			0.04			0.07			0.02						
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005						
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		8	9	8	8	8	7	9	11	8	9	9					
	総アルカリ度	mg/L		22			24			28			24						
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		46			48			55			58						
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3					
	水温	℃		17.0	20.1	24.1	26.4	30.0	30.0	25.0	21.4	12.6	9.6	8.0					
	気温	℃		21.0	20.0	22.5	26.2	31.0	29.5	25.0	17.5	9.0	7.2	10.3					
	天候			曇晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴れ	晴					
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				15日	8日	11日	1日	30日	10日	15日	6日	10日	14日	4日	11日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.12	0.15	0.13	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.016			0.023			0.026			0.008							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003							
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001			0.002			0.001							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.020			0.028			0.036			0.013							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.012			0.012			0.012			0.006							
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004			0.005			0.008			0.004							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008							
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03			0.04			0.07			0.02							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			4			4			4							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	28			26			33			31							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	44			45			57			61							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.51	7.48	7.64	7.58	7.68	7.53	7.79	7.79	7.67	7.60	7.61	7.40					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【西部】三豊市詫間町箱(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				15日	8日	11日	1日	30日	10日	15日	6日	10日	14日	4日	11日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004							
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04							
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008							
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.004			0.005			0.006			0.002							
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4	0.4					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	28			26			33			31							
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1			1			1			1							
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03							
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	44			45			57			61							
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	7.51	7.48	7.64	7.58	7.68	7.53	7.79	7.79	7.67	7.60	7.61	7.40					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7			-1.5			-1.1			-1.6							
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			0			0			0							
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01							
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03			0.04			0.07			0.02							
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005							
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアレルギー	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		8	9	9	9	9	8	9	10	8	9	9	9					
	総アルカリ度	mg/L		22			24			29			25							
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		44			45			57			61							
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.1	0.6	0.3	0.4	0.3					
	水温	℃		16.6	18.8	22.5	24.0	29.8	29.8	25.3	21.9	12.0	10.7	10.5	10.9					
	気温	℃		20.4	18.6	24.5	24.0	30.8	31.5	25.0	18.1	12.3	8.8	4.5	11.0					
	天候			曇	曇時々雨	晴	雨	晴	晴	晴のち曇	晴	晴	晴れ	曇雪	曇					
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月					
				15日	7日	10日	1日	29日	9日	15日	5日	9日	14日	3日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.16	0.14	0.12	0.12	0.13	0.12					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.10	0.17	0.15	0.16	0.21	0.18	0.17	0.22	0.14	0.12					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.015		0.020	0.023	0.027		0.025			0.010						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.004	0.010	<0.003			0.005						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.006		0.006	0.005	0.006		0.007			0.006						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.032		0.039	0.041	0.048		0.047			0.025						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.010	0.010	0.011	0.013	0.015	0.015	0.013			0.007						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.011		0.013	0.013	0.015		0.015			0.009						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01			0.02			<0.01						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	21			21			19			20						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	16	16	14	14	15	13	12	13	15	14					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	75			75			69			78						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	159			31			144			161						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2	1.1	1.2	1.4	1.4	1.4	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.41	7.42	7.37	7.23	7.21	7.32	7.46	7.49	7.42	7.39	7.48					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	0.8	0.6	<0.5	0.7	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【茂木】観音寺市伊吹町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月					
				15日	7日	10日	1日	29日	9日	15日	5日	9日	14日	3日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004						
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04						
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002			0.003			0.002			0.001						
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.004			0.005			0.007			0.003						
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.7	0.4	0.5	0.8	0.7	0.5					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	75			75			69			78						
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4			3			4			3						
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	159			31			144			161						
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	7.41	7.42	7.37	7.23	7.21	7.32	7.46	7.49	7.42	7.39	7.48					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.9			-0.9			-0.8			-1.0						
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	130	150	120	100	58	52	140	71	14	18	17					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			0.02			<0.01						
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			0.000020			0.000020			0.000023						
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		27	27		24	27	28	24	24	24	27	25					
	総アルカリ度	mg/L		68			82			72			78						
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		159			31			144			161						
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.7	0.6	0.4					
	水温	℃		18.0	20.0	22.0	23.2	29.0	28.0	25.1	21.8	15.0	10.0	11.0					
	気温	℃		21.1	21.0	22.0	26.2	31.0	30.6	28.8	21.2	10.0	8.2	10.0					
	天候			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴れ	晴					
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月					
				15日	7日	10日	1日	29日	9日	15日	5日	9日	14日	3日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	<0.08	0.08	0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.07	0.07	0.08	0.12	0.12	0.16	0.10	0.07	0.08	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16			16			16			16						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	8					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	39			38			39			38						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	128			133			135			134						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.88	6.93	6.89	6.82	6.82	6.83	6.85	6.85	6.80	6.78	6.89					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【下林】観音寺市大野原町花稻(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月					
				15日	7日	10日	1日	29日	9日	15日	5日	9日	14日	3日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004						
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04						
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	39			38			39			38						
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	10			10			13			4						
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	128			133			135			134						
目25	濁度	度	1以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	6.88	6.93	6.89	6.82	6.82	6.83	6.85	6.80	6.80	6.78	6.89					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8			-1.8			-1.8			-2.1						
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2			0			8			15						
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005			0.000011						
	クリプトスポリジウム ジアルジア 大腸菌定量 嫌気性芽胞菌	個/20L 個/20L MPN/100mL 個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素 電気伝導率 総アルカリ度 浮遊物質 溶解性物質	mg/L mS/m mg/L mg/L mg/L		15 68 128	15	15	15 66 133	16 135	16 135	15 62 135	15	15	15 59 134	15					
	遊離残留塩素 水温 気温 天候 前日の天候	mg/L ℃ ℃ 		0.3 19.0 21.8 晴	0.3 21.0 21.0 晴	0.3 24.0 24.0 晴	0.3 25.5 25.3 雨	0.3 33.0 33.2 晴	0.2 31.9 33.7 晴	0.2 26.5 28.9 晴	0.3 22.0 21.1 晴	0.3 15.1 10.0 晴	0.3 10.0 9.0 晴れ	0.3 10.0 10.0 晴					
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月					
				15日	7日	10日	1日	29日	9日	15日	5日	9日	14日	3日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.06	0.10	0.08	0.06	<0.06	0.08	0.09	0.13	0.11	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			0.001			<0.001			<0.001						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			0.001			<0.001			<0.001						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	17			18			19			18						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	22	25	25	21	8	24	25	26	27	25	26					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	46			46			50			48						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	134			145			158			148						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.99	6.98	6.89	6.86	7.21	6.90	6.91	6.90	6.90	7.00	6.94					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【一の宮】観音寺市豊浜町和田浜(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月					
				15日	13日	10日	1日	29日	9日	15日	5日	9日	14日	3日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1	2	2	1	2	2	2	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	0.06	0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.008			0.022			0.023			0.010						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	<0.003	<0.003	0.007	0.014	0.016	0.003	0.004		0.004						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001			<0.001			0.001			<0.001						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.014			0.028			0.031			0.014						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.014	0.012	0.018	0.019	0.026	0.016	0.024		0.010						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005			0.006			0.007			0.004						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01			<0.01			0.01						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			0.11						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6			7			7			6						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7	7	7	6	7	7	6	5	6	7					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	15			12			11			19						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	49			58			63			55						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.07	1.1	0.6	1.1	1.2	0.9	0.9	1.1	0.7	1.0	1.1					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.01	7.01	6.94	6.92	6.85	6.86	6.93	7.00	7.44	7.25	7.14					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	0.6	0.7	<0.5	0.8	1.0	0.7	<0.5	1.0	1.1	2.2	1.8					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【田野々】観音寺市大野原町田野々(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

平成30年度水質検査結果報告書																		
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
				15日	13日	10日	1日	29日	9日	15日	5日	9日	14日	3日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			0.002			0.001			0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002			0.004			0.004			0.002					
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.7	0.3	0.4				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	15			12			11			19					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1			1			2			1					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	49			58			63			55					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	7.01	7.01	6.94	6.92	6.85	6.86	6.93	7.00	7.44	7.25	7.14				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.9			-3.1			-3.2			-2.6					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			8			2			2					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01			0.01					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005			0.000013					
	クリプトスポリジウム	個/20L																
	ジアルジア	個/20L																
	大腸菌定量	MPN/100mL																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L																
	電気伝導率	mS/m		8	8	7	7	8	7	7	7	8	8	8				
	総アルカリ度	mg/L		9			8			5			11					
	浮遊物質	mg/L																
	溶解性物質	mg/L		49			58			63			55					
	遊離残留塩素	mg/L		0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.1	0.1	0.7	0.3	0.3				
	水温	℃		16.0	19.0	23.1	23.7	27.0	27.5	25.5	21.0	14.5	9.3	10.9				
	気温	℃		22.5	16.0	24.2	25.3	32.0	30.0	26.0	18.5	8.3	4.5	8.0				
	天候			曇晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴れ	晴				
	前日の天候																	
	試験不実施理由																	

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月					
				15日	8日	10日	1日	30日	9日	15日	6日	9日	14日	4日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4	3	3	4	3	2	2	3	1	2	2					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.12	0.14	0.09	0.10	0.10					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.08	0.12	0.15	0.21	0.27	0.22	0.20	0.12	0.09	0.08					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.009			0.013			0.024			0.006						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003			0.005						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003			0.004			0.003			0.003						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.018			0.025			0.037			0.014						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.007	0.007	0.009	0.010	0.014	0.019			0.006						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006			0.008			0.010			0.005						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01			0.02			0.03			0.02						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14			14			13			16						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	13	13	11	13	12	10	12	11	14	15					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	68			73			63			67						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	144			165			141			144						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			0.003						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	1.0	1.2	1.1	1.2	1.3	1.5	1.1	1.1	1.0	1.1					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.20	7.17	7.14	7.07	7.10	7.16	7.18	7.34	7.11	7.22	7.49					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	0.6	<0.5	<0.5	0.6	0.6	0.9	1.1	<0.5	0.7	0.6	0.7					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【樋盥】三豊市山本町長野(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				15日	8日	11日	1日	30日	10日	15日	6日	10日	14日	4日	11日				
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	6	4	6	6	6	5	5	5	4	4	4	3				
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.17	0.17				
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.10	0.12	0.08	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06				
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.001			0.003			0.002			<0.001						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.006			0.008			0.010			0.006						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.014			0.020			0.023			0.012						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004			0.006			0.006			0.003						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.003			0.003			0.005			0.003						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			0.03			0.02			0.02						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	18			18			20			19						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	19	19	20	19	18	18	20	18	19	19	16	16				
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	103			106			111			99						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	196			222			228			200						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8				
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.58	7.67	7.58	7.62	7.71	7.75	7.78	7.81	7.76	7.76	7.85	7.62				
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				

【豊中町】三豊市豊中町本山甲(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

平成28年度水質検査結果表																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 15日	5月 8日	6月 11日	7月 1日	7月 30日	9月 10日	10月 15日	11月 6日	12月 10日	1月 14日	2月 4日	3月 11日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004						
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04						
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	103			106			111			99						
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3			2			3			2						
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	196			222			228			200						
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	7.58	7.67	7.58	7.62	7.71	7.75	7.78	7.81	7.76	7.76	7.85	7.62				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.6			-0.4			-0.2			-0.5						
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			3			1			0						
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			0.03			0.02			0.02						
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000007			0.000023			0.000026			0.000016						
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアノキサミン	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		32	30	34	33	34	34	34	32	32	31	30	29				
	総アルカリ度	mg/L		66			82			86			77						
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		196			222			228			200						
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.7				
	水温	℃		17.4	19.4	22.0	24.0	29.0	28.9	24.8	21.6	15.7	10.5	9.0	11.9				
	気温	℃		19.6	16.4	27.0	25.0	30.5	30.8	25.5	19.0	9.7	8.7	4.0	10.6				
	天候			曇	曇時々雨	晴	雨	晴	晴	晴のち曇	晴	晴	晴れ	曇雪	曇				
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				15日	8日	11日	1日	30日	10日	15日	6日	10日	14日	3日	11日				
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4	3	4	4	3	4	4	3	2	3	3	2				
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13				
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06				
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.002			0.002			0.002			0.002						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004			0.003			0.006			0.004						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.009			0.009			0.014			0.010						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.004			0.004			0.003						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			0.002			0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01			<0.01			0.08						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			0.04						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15			14			15			14						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	16	16	12	14	14	13	13	16	15	17	19				
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	90			83			86			68						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	178			166			181			155						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	0.7	0.8	1.2	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	1.0	0.7	0.7				
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.76	6.64	6.58	6.68	6.60	6.68	6.58	6.70	6.65	6.67	6.69	6.62				
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基50	色度	度	5以下	0.5	<0.5	0.6	1.1	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	3.7	<0.5	0.6				
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.8	<0.1	<0.1				

2024年度年報

【我久】三豊市財田町財田上我久(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				15日	7日	11日	1日	29日	10日	15日	5日	10日	14日	3日	11日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007			0.007			0.006			0.001							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003							
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002			0.002			0.004			0.004							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.014			0.014			0.016			0.008							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004			0.005			0.003			<0.003							
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005			0.005			0.006			0.003							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008							
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02			0.02			0.01			0.02							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10			10			10			11							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9	10	9	7	8	8	9	9	12	12	12					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	53			56			58			55							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	105			123			122			116							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9	1.0	0.9	0.6	0.6	0.8	0.6					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.90	6.96	6.91	6.86	6.89	6.98	6.84	6.84	6.93	6.97	6.89	6.88					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	1.0	1.0	0.6	1.0	1.0	0.6	0.5	0.8	<0.5	0.8	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1					

【高倉】三豊市財田町財田上別所(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月					
				15日	7日	10日	1日	29日	9日	15日	5日	9日	14日	3日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	3	4	3	2	2	1	3	1	1	1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.003			0.006			0.004			0.001						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			0.003			0.004			<0.003						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002			0.003			0.002			0.002						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.008			0.014			0.010			0.005						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004			0.004			0.003			<0.003						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.005			0.004			0.002						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			0.02			<0.01			<0.01						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12			14			11			11						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	14	16	11	7	7	7	7	9	9	10					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	75			82			66			63						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	141			186			127			130						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	0.8	0.9	1.3	0.9	0.9	0.9	1.3	0.8	0.7	0.8					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.00	7.01	6.88	6.88	6.99	7.00	7.07	7.00	7.00	7.16	7.12					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	0.9	0.8	<0.5	1.6	1.0	1.0	<0.5	2.5	0.6	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1					

【林明・桶盪】三豊市財田町財田中入桶(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

平成30年度水質検査結果報告書																		
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月				
				15日	7日	10日	1日	29日	9日	15日	5日	9日	14日	3日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001			0.002			0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.2	0.5	0.4	0.5	0.3	0.6	0.2	0.4	0.4	0.6				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	75			82			66			63					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	6			8			8			3					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	141			186			127			130					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	7.00	7.01	6.88	6.88	6.99	7.00	7.07	7.00	7.00	7.16	7.12				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.4			-1.3			-1.2			-1.4					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2			6			2			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			0.02			<0.01			<0.01					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			0.000020			0.000012			0.000010					
	クリプトスポリジウム	個/20L																
	ジアルジア	個/20L																
	大腸菌定量	MPN/100mL																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L																
	電気伝導率	mS/m		22	24	26	25	20	21	20	20	20	20	20				
	総アルカリ度	mg/L		58			65			63			57					
	浮遊物質	mg/L																
	溶解性物質	mg/L		141			186			127			130					
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.1	0.5	0.2	0.4	0.2	0.5	0.1	0.4	0.4	0.6				
	水温	℃		17.2	20.4	21.8	24.5	28.5	29.7	23.8	19.1	13.7	9.5	8.6				
	気温	℃		22.5	22.9	25.5	24.0	32.5	36.2	25.2	18.7	5.5	6.9	11.5				
	天候			曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴れ	晴				
	前日の天候																	
	試験不実施理由																	

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				15日	8日	11日	1日	31日	10日	15日	6日	10日	14日	4日	11日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	5	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.09		0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.002			0.004			0.003			<0.001							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003							
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002			0.002			0.003			0.002							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.007			0.010			0.010			0.003							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			0.003			<0.003			<0.003							
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.004			0.004			0.001							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008							
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			0.04			0.01			<0.01							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12			11			13			14							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	10	11	9	9	9	8	8	10	11	12	12					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	68			67			72			77							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	141			158			157			162							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	0.8	0.9	1.1	0.9	0.8	0.9	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.90	6.92	6.92	6.88	6.92	7.09	6.98	6.94	6.91	6.85	7.02	6.83					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	0.7	<0.5	0.7	1.7	0.9	0.6	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

2024年度年報

【雉子尾】三豊市財田町財田中本篠(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]