

香川県広域水道企業団 令和7年度水質検査計画

1 水道事業の概要

香川県広域水道企業団は、人口減少に伴う給水収益の減少、老朽化が進む水道施設の更新、近い将来の発生が確実視されている巨大地震への対応、水道技術者の技術継承等の課題に対応し、盤石な水道事業の運営基盤を確立して、将来にわたり安全で安心な水道水を安定的に供給するために、平成30年度から事業を開始しました。

河川水、伏流水、ダム水、地下水、ため池など多数の水源から原水を取水し、浄水場で適切に浄水処理を行い、8市8町に給水しています。

給水区域	東讃ブロック（さぬき市、東かがわ市） 小豆ブロック（土庄町、小豆島町） 高松ブロック（高松市、三木町、綾川町） 中讃ブロック（丸亀市、坂出市、善通寺市、宇多津町、琴平町、 多度津町、まんのう町） 西讃ブロック（観音寺市、三豊市）
給水区域面積	9 7 0 . 2 1 km ²
給水人口	9 1 0 , 8 0 2 人
給水世帯数	4 0 8 , 0 6 8 世帯
一日平均給水量	3 3 0 , 1 6 2 m ³ /日

令和6年3月末現在

2 安全で安心な水道水の確保

企業団では、水源から給水栓までの全ての段階で、水質面で危害の原因となる事象を包括的に洗い出し、取るべき対応を体系的に管理できるような品質管理システムとして、『香川県広域水道企業団水安全計画』を定めています。

水質検査計画に基づいて実施した水質検査結果を踏まえながら、水安全計画に基づく適切な運転維持管理を行うことにより、安全で安心な水道水の供給を確保しています。

3 水質検査の基本方針

企業団では、お客さまの信頼に応え、安全で良質な水をお届けするために、水質検査を実施しています。

（1） 検査地点は、水質基準が適用される各配水系統の水道管末端の蛇口（以下「給水栓」といいます。）に加えて、浄水（浄水場出口等）、原水（浄水場入口等）とします。

また、必要に応じて河川・ため池等での水源監視や調査を実施します。

（2） 検査項目は、水道法第20条第1項で検査の実施が義務付けられている水質基準項目、水質管理上、検査が必要な水質管理目標設定項目及びその他項目とします。

（3） 検査頻度は、水源の種類、過去の検査結果等を考慮して決定します。季節や天候、水源地域の状況等により懸念される項目は、水道水の安全性を確保するため検査頻度を増やすことがあります。

（4） 施設整備事業等による配水区域の変更や浄水場等の統廃合等、水道施設に大きな変更が生じた場合は、変更内容を踏まえた検査を行います。

（5） 原水、浄水及び給水栓の水質検査結果は、ホームページで公表するほか、お問い合わせいただければ、その他の検査結果についても情報提供を行います。

（6） 新しい水道施設の使用に際しては、給水開始前に水質検査を実施して、安全を確認します。

4 浄水施設の現況

定期水質検査の対象となる浄水施設は82施設と岡山県からの受水1系統であり、2ページから8ページの表1-1から表1-8に、各施設の所在地、施設能力、原水の種類、水質管理上留意すべき項目を示します。浄水施設では水質面で危害の原因となる事象等を考慮し、適正な浄水処理を行います。

表 1-1 東讃ブロック浄水施設

浄水施設	所在地	計画浄水量 (m³/日)	原水	原水種別	クリプト スポリジウム リスクレベル	浄水方法	クリプト 対策	原水濁りの 発生状況	臭気 発生状況	肥料等によ る硝酸態窒 素汚染	農薬散布 の影響	地質等自然環境 由来成分	浄水処理に 伴うもの	その他水質管理上 留意が必要な項目
川西浄水場	さぬき市	4,600	前山ダム 川西第2水源	ダム直接取水 河川伏流水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭		あり	マンガン アルミニウム		
西畑浄水場	さぬき市	1,530	西畑水源	浅層地下水	3	塩素消毒のみ	整備中				あり	鉛		
川北浄水場	さぬき市	690	川北水源	浅層地下水	3	紫外線照射	済				あり	鉛		
王子浄水所	さぬき市	280	王子水源	浅層地下水	3	塩素消毒のみ	整備中				あり			
平碓浄水所	さぬき市	970	平碓水源	浅層地下水	3	紫外線照射	済				あり			
門入浄水場	さぬき市	1,500	門入ダム	ダム直接取水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭		あり	フッ素、鉄、マンガン 有機物	塩素酸、アルミニウム クロロホルム、総トリハロメタン ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸	1,4-ジオキサン
石神浄水場	さぬき市	2,500	前山ダム	ダム直接取水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭 生ぐさ臭		あり	有機物	塩素酸、アルミニウム クロロホルム、総トリハロメタン ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸	
川股浄水場	東かがわ市	6,000	千足ダム 千足川水源	ダム放流水 河川伏流水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭 生ぐさ臭		あり	鉄、マンガン アルミニウム	塩素酸	
入野山浄水場	東かがわ市	3,000	入野山水源	河川表流水	4	急速ろ過	済	降雨等			あり	鉄、マンガン	臭素酸、塩素酸、アルミニウム クロロホルム、総トリハロメタン	
水主浄水場	東かがわ市	5,000	大内ダム	ダム放流水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭 生ぐさ臭		あり	マンガン、有機物	塩素酸、アルミニウム クロロホルム、トリクロロ酢酸	
湊浄水所	東かがわ市	2,400	湊水源	浅層地下水	3	塩素消毒のみ	整備中				あり			
山下浄水所	東かがわ市	1,500	山下水源	浅層地下水	3	塩素消毒のみ	整備中				あり			
中筋第1浄水所	東かがわ市	700	中筋第1水源	浅層地下水	3	塩素消毒のみ	整備中				あり	マンガン		PFOS及びPFOA
中筋第3浄水所	東かがわ市	1,000	中筋第3水源	浅層地下水	2	塩素消毒のみ	－				あり	マンガン		PFOS及びPFOA
中筋第5浄水所	東かがわ市	700	中筋第5水源	浅層地下水	3	塩素消毒のみ	整備中				あり	マンガン		PFOS及びPFOA
川東第1浄水所	東かがわ市	700	川東第1水源	浅層地下水	3	塩素消毒のみ	整備中				あり	マンガン		
川東第2浄水所	東かがわ市	700	川東第2水源	浅層地下水	2	塩素消毒のみ	－			あり	あり	マンガン		
大社浄水所	東かがわ市	700	大社水源	浅層地下水	3	塩素消毒のみ	整備中				あり		塩素酸 クロロホルム、トリクロロ酢酸	
藤井浄水所	東かがわ市	2,950	藤井水源	浅層地下水	3	塩素消毒のみ	整備中	降雨等			あり	色度		

表 1-2 小豆ブロック浄水施設その 1

浄水施設	所在地	計画浄水量 (m ³ /日)	原水	原水種別	クリプト スポリジウム リスクレベル	浄水方法	クリプト 対策	原水濁りの 発生状況	臭気 発生状況	肥料等によ る硝酸態窒 素汚染	農薬散布 の影響	地質等自然環境 由来成分	浄水処理に 伴うもの	その他水質管理上 留意が必要な項目
肥土山浄水場	土庄町	5,231	肥土山水源 殿川ダム 吉田ダム	河川表流水 ダム直接取水 ダム直接取水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭		あり	アルミニウム 有機物	クロロホルム、総トリハロメタン ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸	
馬越浄水場	土庄町	335	馬越水源	河川表流水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭		あり	アルミニウム 有機物	ジクロロ酢酸	
琴塚浄水場	土庄町	1,100	琴塚水源	河川表流水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭			アルミニウム 有機物	ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸	
北山浄水場	土庄町	900	北山水源	河川表流水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭		あり	アルミニウム 有機物	塩素酸 クロロホルム、総トリハロメタン ブロモジクロロメタン ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸	従属栄養細菌
大部浄水場	土庄町	530	大部水源	河川表流水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭			アルミニウム 有機物	塩素酸 クロロホルム、総トリハロメタン ブロモジクロロメタン ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸	
小部浄水場	土庄町	75	小部水源	河川表流水	4	急速ろ過 緩速ろ過	済	降雨等	かび臭			アルミニウム 有機物	クロロホルム、総トリハロメタン ブロモジクロロメタン トリクロロ酢酸	
家浦浄水場	土庄町	409	家浦春日川砂防ダム水源 家浦寺上川水源 甲生水源	河川表流水 河川表流水 河川表流水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭			アルミニウム 有機物	総トリハロメタン ブロモジクロロメタン トリクロロ酢酸	
唐櫃浄水場	土庄町	140	唐櫃小出水源 唐櫃下小出水源	河川表流水 河川表流水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭		あり	アルミニウム 有機物	総トリハロメタン ブロモジクロロメタン 抱水クロラール	
中山浄水場	小豆島町	3,000	殿川ダム 吉田ダム	ダム直接取水 ダム直接取水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭		あり	アルミニウム 有機物	塩素酸 クロロホルム、総トリハロメタン ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸	
内海浄水場	小豆島町	7,200	内海ダム 粟地ダム 吉田川砂防ダム 吉田ダム	ダム直接取水 ダム直接取水 ダム放流水 ダム直接取水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭		あり	アルミニウム 有機物	クロロホルム、総トリハロメタン ブロモジクロロメタン ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸 抱水クロラール	
当浜浄水場	小豆島町	52	当浜川	河川表流水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭		あり	アルミニウム 有機物	クロロホルム、総トリハロメタン ブロモジクロロメタン ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸	
福田浄水場	小豆島町	260	吉田川砂防ダム	ダム放流水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭			アルミニウム 有機物	塩素酸 クロロホルム、総トリハロメタン ブロモジクロロメタン ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸 抱水クロラール	従属栄養細菌

表 1-3 小豆ブロック浄水施設その 2

浄水施設	所在地	計画浄水量 (m ³ /日)	原水	原水種別	クリプト スポリジウム リスクレベル	浄水方法	クリプト 対策	原水濁りの 発生状況	臭気 発生状況	肥料等によ る硝酸態窒 素汚染	農薬散布 の影響	地質等自然環境 由来成分	浄水処理に 伴うもの	その他水質管理上 留意が必要な項目
吉田浄水場	小豆島町	238	吉田ダム	ダム直接取水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭		あり	マンガン アルミニウム 有機物	クロロホルム、総トリハロメタン 塩素酸、トリクロロ酢酸	
湯船浄水場	小豆島町	327	湯船湧水	湧水	3	急速ろ過	済	降雨等					塩素酸、臭素酸、アルミニウム	従属栄養細菌
福田浜浄水場	小豆島町	500	森庄川	河川表流水	4	緩速ろ過	済	降雨等			あり	鉄、アルミニウム 有機物、色度	クロロホルム、総トリハロメタン ブロモジクロロメタン	

表 1-4 高松ブロック浄水施設一覧表

浄水施設	所在地	計画浄水量 (m ³ /日)	原水	原水種別	クリプト スポリジウム リスクレベル	浄水方法	クリプト 対策	原水濁りの 発生状況	臭気 発生状況	肥料等によ る硝酸態窒 素汚染	農薬散布 の影響	地質等自然環境 由来成分	浄水処理に 伴うもの	その他水質管理上 留意が必要な項目
御殿浄水場	高松市	27,000	香東川伏流水 御殿貯水池 本津川表流水 奥の池	河川伏流水 湖沼水 河川表流水 湖沼水	4	急速ろ過 緩速ろ過	済	降雨等 生活排水	かび臭		あり	ヒ素、鉄、マンガン アルミニウム 有機物、色度		
浅野浄水場	高松市	40,300	香東川表流水 内場ダム	河川表流水 ダム放流水	4	急速ろ過 緩速ろ過	済	降雨等 生活排水	かび臭		あり	鉄、マンガン、有機物 色度	クロロホルム、総トリハロメタン ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸 アルミニウム	
川添浄水場	高松市	30,000	春日川表流水	河川表流水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭		あり	鉄、マンガン アルミニウム 有機物	クロロホルム、総トリハロメタン ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸 放水クロラール	
後川浄水場	高松市	1,520	後川表流水	河川表流水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭		あり	マンガン アルミニウム 有機物	塩素酸、クロロホルム トリクロロ酢酸	
一ツ内浄水場	高松市	424	物井川砂防ダム	ダム直接取水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭		あり	鉄、マンガン アルミニウム 有機物		
堂ヶ平浄水場	三木町	70	浦谷川砂防ダム	ダム放流水	4	緩速ろ過	済	降雨等	かび臭		あり	鉄、マンガン、有機物 色度	塩素酸、クロロホルム 総トリハロメタン、ジクロロ酢酸 トリクロロ酢酸	
新開浄水所	三木町	500	新開水源	浅層地下水	2	塩素消毒のみ	－	降雨等	かび臭		あり	マンガン		
綾南浄水場	綾川町	6,000	上川原水源 羽床上水源	河川伏流水 浅層地下水	3	急速ろ過	済	降雨等 生活排水	かび臭		あり	鉛、鉄、マンガン アルミニウム、有機物	クロロホルム、総トリハロメタン ブロモジクロロメタン	1,4-ジクロロベンゼン(事業排水)
羽床浄水所	綾川町	2,750	羽床第1水源 羽床第2水源 羽床第3水源	浅層地下水 浅層地下水 浅層地下水	3	紫外線照射	済	降雨等	かび臭		あり	マンガン、有機物 硬度		1,4-ジクロロベンゼン(事業排水)

表 1-5 中讃ブロック浄水施設その 1

浄水施設	所在地	計画浄水量 (m ³ /日)	原水	原水種別	クリプト スピリジウム リスクレベル	浄水方法	クリプト 対策	原水濁りの 発生状況	臭気 発生状況	肥料等によ る硝酸態窒 素汚染	農薬散布 の影響	地質等自然環境 由来成分	浄水処理に 伴うもの	その他水質管理上 留意が必要な項目
丸亀市浄水場	丸亀市	19,200	金倉川表流水 丸亀場内深井戸 上池1号深井戸 荒井水源1号深井戸 荒井水源2号深井戸	河川表流水 深層地下水 深層地下水 深層地下水 深層地下水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭 生ぐさ臭		あり	鉛、フッ素、鉄 マンガン、有機物 ニッケル	クロロホルム、トリクロロ酢酸 ジクロロ酢酸	
清水浄水場	丸亀市	8,330	土器川伏流水 清水場内浅井戸	河川伏流水 浅層地下水	3	緩速ろ過	済	降雨等	かび臭		あり	鉄、マンガン、有機物		
金倉浄水場	丸亀市	3,080	川西浅井戸 金倉場内浅井戸	浅層地下水 浅層地下水	3	緩速ろ過	済	降雨等		あり	あり	鉄、マンガン アルミニウム		PFOS及びPFOA
飯野浄水所	丸亀市	1,400	飯野所内浅井戸	浅層地下水	3	紫外線照射	済	降雨等			あり			
東小川浄水場	丸亀市	1,382	東小川場内浅井戸	浅層地下水	3	紫外線照射	済	降雨等			あり			
西坂元浄水所	丸亀市	1,100	新公湯浅井戸	浅層地下水	3	紫外線照射	済	降雨等			あり			アンチモン
綾川浄水所 (丸亀市へ給水)	綾川町	2,375	綾川所内2系浅井戸 中井下井浅井戸	浅層地下水 浅層地下水	3	紫外線照射	済	降雨等			あり	硬度		1,4-ジオキサリ(事業排水)
鴨川浄水場	坂出市	14,000	綾川伏流水	河川伏流水	3	急速ろ過 緩速ろ過	済	降雨等	かび臭		あり	鉄、マンガン、有機物	クロロホルム、総トリハロメタン トリクロロ酢酸、ジクロロ酢酸 ブロモジクロロエタン	
岡山県から受水	坂出市		倉敷市下津井ポンプ場	浄水							あり	有機物	クロロホルム	
善通寺市浄水場	善通寺市	12,100	生野水源 川西井戸 第1水源 第2水源 第2-2水源 第3水源 中川原井戸	浅層地下水 浅層地下水 浅層地下水 浅層地下水 浅層地下水 浅層地下水 浅層地下水	3	急速ろ過	済	降雨等	かび臭	あり	あり	鉛、鉄		
大麻第3浄水所	善通寺市	220	大麻第3水源	浅層地下水	3	塩素消毒のみ	整備中	降雨等			あり	鉛		
竜川浄水所	善通寺市	400	竜川水源	浅層地下水	3	紫外線照射	済	降雨等	かび臭	あり	あり	鉛、有機物、色度 ニッケル		
大麻第1浄水所	善通寺市	150	大麻第1水源	浅層地下水	3	塩素消毒のみ	整備中	降雨等		あり	あり	鉛、鉄 アルミニウム		
大麻第2浄水所	善通寺市	800	大麻第2水源	浅層地下水	3	塩素消毒のみ	整備中	降雨等			あり	鉛、マンガン	塩素酸	
五条浄水場	琴平町	3,850	堀池水源 川向第2水源	浅層地下水 浅層地下水	3	急速ろ過	済	降雨等	かび臭	あり	あり	鉄、マンガン アルミニウム		PFOS及びPFOA
琴平第1浄水所	琴平町	800	琴平第1水源	浅層地下水	3	塩素消毒のみ	整備中	降雨等		あり	あり	鉄、マンガン アルミニウム		
琴平第4浄水所	琴平町	800	琴平第4水源 琴平第5-2水源	浅層地下水 浅層地下水	3	塩素消毒のみ	整備中	降雨等		あり	あり	鉄、マンガン アルミニウム、色度		

表 1-6 中讃ブロック浄水施設その 2

浄水施設	所在地	計画浄水量 (m³/日)	原水	原水種別	クリプト スピリジウム リスクレベル	浄水方法	クリプト 対策	原水濁りの 発生状況	臭気 発生状況	肥料等によ る硝酸態窒 素汚染	農薬散布 の影響	地質等自然環境 由来成分	浄水処理に 伴うもの	その他水質管理上 留意が必要な項目
北鴨浄水場	多度津町	6,300	北鴨深井戸1号 北鴨深井戸2号 北鴨深井戸3号	深層地下水 深層地下水 深層地下水	1	急速ろ過	－					鉄、マンガン、ヒ素	塩素酸	
平測浄水場	多度津町	8,900	大木浅井戸 小塚浅井戸 法泉寺浅井戸 二条川浅井戸 宮ノ前浅井戸 平測浅井戸	浅層地下水 浅層地下水 浅層地下水 浅層地下水 浅層地下水 浅層地下水	3	膜ろ過	済	降雨等		あり	あり	アルミニウム		PFOS及びPFOA
高屋原浄水場	まんのう町	4,400	金倉川表流水 照井水源 照井第2水源	河川表流水 浅層地下水 浅層地下水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭	あり	あり	鉄、マンガン アルミニウム		
四条浄水場	まんのう町	1,450	土器川伏流水	河川伏流水	3	急速ろ過	済	降雨等	かび臭		あり	鉄、アルミニウム、	塩素酸	
犬の馬場浄水場	まんのう町	616	犬の馬場水源	浅層地下水	3	急速ろ過	済	降雨等			あり	鉛、鉄、アルミニウム	アルミニウム	
造田浄水場	まんのう町	370	造田水源	浅層地下水	3	急速ろ過	済	降雨等			あり	鉄、マンガン 有機物、アルミニウム	トリクロロ酢酸 アルミニウム	
成政浄水場	まんのう町	429	成政水源	浅層地下水	3	緩速ろ過	済	降雨等			あり	鉄、有機物 アルミニウム	トリクロロ酢酸	
野口浄水場	まんのう町	2,222	地蔵前水源	河川表流水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭 生ぐさ臭		あり	鉛、鉄、マンガン 有機物、アルミニウム	クロロホルム トリクロロ酢酸	
塩入浄水場	まんのう町	55	脇野水源	河川表流水	4	緩速ろ過 急速ろ過	済	降雨等				アルミニウム	トリクロロ酢酸	

表 1-7 西讃ブロック浄水施設

浄水施設	所在地	計画浄水量 (m³/日)	原水	原水種別	クリプト スポリジウム リスクレベル	浄水方法	クリプト 対策	原水濁りの 発生状況	臭気 発生状況	肥料等によ る硝酸態窒 素汚染	農業散布 の影響	地質等自然環境 由来成分	浄水処理に 伴うもの	その他水質管理上 留意が必要な項目
茂木浄水場	観音寺市	14,130	茂木第1水源 茂木第2水源 雑古屋第1水源 雑古屋第2水源 雑古屋第3水源 乙井水源 新丸山水源	浅層地下水 浅層地下水 浅層地下水 浅層地下水 浅層地下水 浅層地下水 浅層地下水	3	急速ろ過	済	降雨等	かび臭		あり	鉛、鉄、マンガン ニッケル	総トリハロメタン トリクロロ酢酸	PFOS及びPFOA
下林浄水場	観音寺市	2,040	下林3号井 下林4号井	深層地下水 深層地下水	1	塩素消毒のみ	－	渇水				マンガン		
一の宮浄水場	観音寺市	3,200	一の宮4号井 一の宮7号井 一の宮8号井	深層地下水 深層地下水 深層地下水	1	塩素消毒のみ	－	渇水				鉄、マンガン、色度		
田野々浄水場	観音寺市	70	丸山池	湖沼水	4	緩速ろ過	済	降雨等				鉛、鉄、マンガン アルミニウム 有機物、色度 ニッケル	ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸	
樋壺浄水場	三豊市	5,220	樋壺水源 長瀬水源 1号浅井戸 2号浅井戸 3号浅井戸	浅層地下水 浅層地下水 浅層地下水 浅層地下水 浅層地下水	3	急速ろ過	済	降雨等			あり	フッ素、鉄、マンガン アルミニウム 有機物	トリクロロ酢酸	PFOS及びPFOA
豊中町浄水場	三豊市	8,424	第1水源浅井戸 第2水源浅井戸 第3水源浅井戸 地味田水源浅井戸 第4水源浅井戸 第4水源深井戸	浅層地下水 浅層地下水 浅層地下水 浅層地下水 浅層地下水 深層地下水	3	急速ろ過	済	降雨等		あり	あり	フッ素、鉄、硬度		PFOS及びPFOA
我久浄水所	三豊市	560	我久水源	浅層地下水	3	塩素消毒のみ	整備中	降雨等		あり	あり	硬度		PFOS及びPFOA
高倉浄水場	三豊市	590	高倉水源	浅層地下水	3	急速ろ過	済	降雨等			あり	マンガン		
林明浄水所	三豊市	762	林明水源	浅層地下水	3	塩素消毒のみ	整備中	降雨等			あり			
雉子尾浄水所	三豊市	386	雉子尾水源	浅層地下水	3	塩素消毒のみ	整備中	降雨等		あり	あり	鉛		

表 1-8 広域送水管理センター浄水施設一覧表

浄水施設	所在地	計画浄水量 (m ³ /日)	原水	原水種別	クリプト スポリジウム リスクレベル	浄水方法	クリプト 対策	原水濁りの 発生状況	臭気 発生状況	肥料等によ る硝酸態窒 素汚染	農薬散布 の影響	地質等自然環境 由来成分	浄水処理に 伴うもの	その他水質管理上 留意が必要な項目
西部浄水場	三豊市	43,800	吉野川表流水	河川表流水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭		あり			
中部浄水場	琴平町	27,100	吉野川表流水	河川表流水	4	急速ろ過	済	降雨等			あり	マンガン	アルミニウム ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸	
綾川浄水場	坂出市	76,100	吉野川表流水	河川表流水	4	急速ろ過	済	降雨等			あり		アルミニウム	
東部浄水場	高松市	102,100	吉野川表流水	河川表流水	4	急速ろ過	済	降雨等	かび臭		あり	マンガン	アルミニウム、トリクロロ酢酸	

5 水質検査項目、検査頻度、及び検査地点

(1) 水道法に基づいて行う1日1回行う検査

表2に示すとおり、給水栓で、色、濁り、消毒の残留効果の確認について検査します。また、自動監視装置を設置している箇所では、色度、濁度、残留塩素について検査します。

検査地点については、12ページの表7のとおりです。

表2 1日1回行う検査の内容

項目番号	1日1回検査項目	評価基準	自動監視装置設置箇所の評価基準
01	色(色度)	異常でないこと	色度5度以下
02	濁り(濁度)	異常でないこと	濁度2度以下
03	消毒の残留効果(残留塩素)	消毒効果の残留	残留塩素0.1mg/L以上

(2) 水質基準への適合を確認する検査

給水栓の水道水は、51項目の水質基準に適合しなければならないため、表3で示すとおり、水道法施行規則で定められている回数以上検査します。また、過去の検査結果が一定の条件を満たしていれば、「検査回数の減」や「検査の省略」が認められていますが、この規定は適用しません。

検査地点については、12ページの表7のとおりです。

(3) 浄水施設を適正管理するための検査

給水栓における水道水の水質を良好に維持するためには、浄水施設を適正管理する必要があります。そのため、各浄水施設の原水及び浄水（処理方法が紫外線照射又は塩素消毒のみの場合は、多くの項目について、浄水の水質は原水の水質とほぼ同等であると見なせるため、浄水の検査を省略）について、水質基準項目のうち、必要な項目の検査を実施します（表3参照）。

なお、香川用水水系の水源である東西分水工と宝山湖は、取水量を鑑み、原水に準じた頻度で検査を行います。

(4) さらなる水質向上のための検査

各配水系統の給水栓並びに各浄水施設の原水及び浄水について、国が定める「水質管理目標設定項目」のうち、ニッケル、ジクロロアセトニトリルなど必要な検査を実施します（10ページの表4、表5-1及び11ページの表5-2参照）。

(5) 塩素消毒剤に耐性のある病原性原虫「クリプトスポリジウム等」対策のための検査

クリプトスポリジウム等による汚染の可能性を評価するため、11ページの表6で示すように、各浄水施設の原水について、大腸菌と嫌気性芽胞菌の検査を実施します。検査結果を評価して、危険性が高い浄水場については、施設整備や運転管理の強化など必要な措置を行うとともに、クリプトスポリジウム、ジアルジアの検査も実施していきます。

表3 水質基準（51項目）

項目 番号	水質基準項目	基準値	単位	給水栓	浄水場浄水	浄水場原水
				法令による 検査頻度	本計画で定める検査頻度	
01	一般細菌	100以下	個/mL	月1回	3か月に1回 (処理方法が紫 外線照射又は 塩素消毒のみ の場合は省略)	3か月に1回
02	大腸菌	検出されないこと	/100mL			
03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L			
04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L			
05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L			
06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L			
07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L			
08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L			
09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L			
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L			
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L			
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L			
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L			
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L			
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L			
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L			
20	ベンゼン	0.01以下	mg/L			
21	塩素酸	0.6以下	mg/L			
22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L			
23	クロロホルム	0.06以下	mg/L			
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L			
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L			
26	臭素酸	0.01以下	mg/L			
27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L			
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L			
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L			
30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L			
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L			
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L			
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L			
35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L			
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L			
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L			
38	塩化物イオン	200以下	mg/L			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L			
40	蒸発残留物	500以下	mg/L			
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L			
42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L			
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L			
45	フェノール類	0.005以下	mg/L			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L			
47	pH値	5.8以上8.6以下				
48	味	異常でないこと				
49	臭気	異常でないこと				
50	色度	5以下	度			
51	濁度	2以下	度			

備考 1 原水水質その他の状況により水質変動が懸念される項目は、必要な回数に増やして検査します
2 藻類が発生しないことが明らかな地下水等のみを原水とする浄水施設の系統においては、3か月に1回の検査頻度とします。
3 水道管末端給水栓の検査結果は、企業団HPに掲載しています。

表 4 水質管理目標設定項目

項目 番号	水質管理目標設定項目	目標値	単位	検査計画回数（回/年）		
				給水栓	浄水	原水
01	アンチモン及びその化合物	0.02以下	mg/L	4	4	4
02	ウラン及びその化合物	0.002以下(暫定)	mg/L	4	4	4
03	ニッケル及びその化合物	0.02以下	mg/L	4	4	4
04	(削除)					
05	1,2-ジクロロエタン	0.004以下	mg/L	4	4	4
06	(削除)					
07	(削除)					
08	トルエン	0.4以下	mg/L	4	4	4
09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08以下	mg/L	4	4	4
10	亜塩素酸	0.6以下	mg/L			
11	(削除)					
12	二酸化塩素	0.6以下	mg/L			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01以下(暫定)	mg/L	4	4	
14	抱水クロラール	0.02以下(暫定)	mg/L	4	4	
15	農薬類 *1	1以下 *2			5	5
16	残留塩素	1以下	mg/L	12	4	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10以上100以下	mg/L	4	4	4
18	マンガン及びその化合物	0.01以下	mg/L	4	4	4
19	遊離炭酸	20以下	mg/L	4	4	4
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	mg/L	4	4	4
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02以下	mg/L	4	4	4
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3以下	mg/L			
23	臭気強度(TON)	3以下				
24	蒸発残留物	30以上200以下	mg/L	4	4	4
25	濁度	1以下	度	12	4	4
26	pH値	7.5程度		12	4	4
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける		4	4	4
28	従属栄養細菌	2,000以下(暫定)	個/mL	4	4	4
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	mg/L	4	4	4
30	アルミニウム及びその化合物	0.1以下	mg/L	4	4	4
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	*3 0.00005以下(暫定)	mg/L	4	4	4

- 備考
- 1

原水水質その他の状況により水質変動が懸念される項目は、表中の「検査計画回数」を増やして検査します
- 2

*1：農薬類の項目は、115種類の農薬（表5-1参照）について検査します。

検査地点については、農地やゴルフ場の有無を勘案し、河川水系ごとに流域単位で設定します。

また、表5-2のとおりに、3年周期で順次検査を行っていくこととします。
- 3

*2：各農薬の検出値と目標値の比の総和
- 4

*3：ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和

表 5-1 水質管理目標設定項目（項目番号15 農薬類 115物質） 単位mg/L

番号	項目	目標値	番号	項目	目標値
001	1,3-ジクロロプロベン（D-D）	0.05	058	チウラム	0.02
002	2,2-DPA（ダラボン）	0.08	059	チオシカルブ	0.08
003	2,4-D（2,4-PA）	0.02	060	チオフアネートメチル	0.3
004	EPN	0.004	061	チオベンカルブ	0.02
005	MCPA	0.005	062	テフリルトリオン	0.002
006	アシュラム	0.9	063	テルブカルブ（MBPMC）	0.02
007	アセフェート	0.006	064	トリクロピル	0.006
008	アトラジン	0.01	065	トリクロルホン（DEP）	0.005
009	アニロホス	0.003	066	トリシクラゾール	0.1
010	アミトラズ	0.006	067	トリフルラリン	0.06
011	アラクロール	0.03	068	ナプロバミド	0.03
012	イソキサチオン	0.005	069	パラコート	0.01
013	イソフェンホス	0.001	070	ピペロホス	0.0009
014	イソプロカルブ（MIPC）	0.01	071	ピラクロニル	0.01
015	イソプロチオラン（IPT）	0.3	072	ピラゾキシフェン	0.004
016	イブフェンカルバゾン	0.002	073	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02
017	イプロベンホス（IBP）	0.09	074	ピリダフェンチオン	0.002
018	イミノクタジン	0.006	075	ピリブチカルブ	0.02
019	インダノファン	0.009	076	ピロキロン	0.05
020	エスプロカルブ	0.03	077	フィブロンル	0.0005
021	エトフェンブロックス	0.08	078	フェントロチオン（MEP）	0.01
022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01	079	フェノブカルブ（BPMC）	0.03
023	オキサジクロメホン	0.02	080	フェリムゾン	0.05
024	オキシ銅（有機銅）	0.03	081	フェンチオン（MPP）	0.006
025	オリサストロピン	0.1	082	フェントエート（PAP）	0.007
026	カズサホス	0.0006	083	フェントラザミド	0.01
027	カフェンストロール	0.008	084	フサライド	0.1
028	カルタップ	0.08	085	ブタクロール	0.03
029	カルバリル（NAC）	0.02	086	ブタミホス	0.02
030	カルボフラン	0.0003	087	ブプロフェジン	0.02
031	キノクラミン（ACN）	0.005	088	フルアジナム	0.03
032	キャブタン	0.3	089	ブレチラクロール	0.05
033	クミルロン	0.03	090	プロシミドン	0.09
034	グリホサート	2	091	プロチオホス	0.007
035	グルホシネート	0.02	092	プロピコナゾール	0.05
036	クロメプロップ	0.02	093	プロピザミド	0.05
037	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001	094	プロベナゾール	0.03
038	クロルピリホス	0.003	095	プロモブチド	0.1
039	クロロタロニル（TPN）	0.05	096	ベノミル	0.02
040	シアナジン	0.001	097	ベンシクロン	0.1
041	シアノホス（CYAP）	0.003	098	ベンゾピシクロン	0.09
042	ジウロン（DCMU）	0.02	099	ベンゾフェナップ	0.005
043	ジクロベニル（DBN）	0.03	100	ベントゾン	0.2
044	ジクロルボス（DDVP）	0.008	101	ベンディメタリン	0.3
045	ジクワット	0.01	102	ベンフラカルブ	0.02
046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01
047	ジチオカルバメート系農薬	0.005	104	ベンフレセート	0.07
048	ジチオピル	0.009	105	ホスチアゼート	0.005
049	シハロホップブチル	0.006	106	マラチオン（マラソン）	0.7
050	シマジン（CAT）	0.003	107	メコプロップ（MCPP）	0.05
051	ジメタメトリン	0.02	108	メソミル	0.03
052	ジメトエート	0.05	109	メタラキシル	0.2
053	シメトリン	0.03	110	メチダチオン（DMTP）	0.004
054	ダイアジノン	0.003	111	メトミノストロピン	0.04
055	ダイムロン	0.8	112	メトリブジン	0.03
056	ダゾメット、メタム（カーバム） 及びメチルイソチオシアネート	0.01	113	メフェナセツト	0.02
057	チアジニル	0.1	114	メプロニル	0.1
			115	モリネート	0.005

表5-2 農薬検査地点一覧表

	令和7年度検査地点		令和8年度検査予定地点		令和9年度検査予定地点	
	河川水系	検査地点	河川水系	検査地点	河川水系	検査地点
1	吉野川	西部浄水場原水	吉野川	西部浄水場原水	吉野川	西部浄水場原水
2		西部浄水場浄水		西部浄水場浄水		西部浄水場浄水
3	財田川	茂木浄水場付近	財田川	茂木浄水場付近	財田川	茂木浄水場付近
4		茂木浄水場浄水		茂木浄水場浄水		茂木浄水場浄水
5	金倉川	金倉浄水場付近	金倉川	金倉浄水場付近	金倉川	金倉浄水場付近
6		金倉浄水場浄水		金倉浄水場浄水		金倉浄水場浄水
7	土器川	清水浄水場付近	土器川	清水浄水場付近	土器川	清水浄水場付近
8		清水浄水場浄水		清水浄水場浄水		清水浄水場浄水
9	綾川	鴨川浄水場付近	綾川	鴨川浄水場付近	綾川	鴨川浄水場付近
10		鴨川浄水場浄水		鴨川浄水場浄水		鴨川浄水場浄水
11	香東川	香東川表流水(浅野)	香東川	香東川表流水(浅野)	香東川	香東川表流水(浅野)
12		浅野浄水場浄水		浅野浄水場浄水		浅野浄水場浄水
13	春日川	川添浄水場原水	春日川	川添浄水場原水	春日川	川添浄水場原水
14		川添浄水場浄水		川添浄水場浄水		川添浄水場浄水
15	吉野川	東部浄水場原水	吉野川	中部浄水場原水	吉野川	綾川浄水場原水
16		東部浄水場浄水		中部浄水場浄水		綾川浄水場浄水
17	財田川	林明浄水所付近	金倉川	丸亀市浄水場原水	綾川	綾南浄水場付近
18		林明浄水所浄水		丸亀市浄水場浄水		綾南浄水場浄水
19	財田川(宮川)	豊中町浄水場付近	鴨部川	前山ダム	土器川	成政浄水場付近
20		豊中町浄水場浄水		石神浄水場浄水		成政浄水場浄水
21	本津川	本津川表流水	津田川	津田川表流水(川北)	与田川	川東第1浄水所付近
22	香東川	御殿浄水場付近		川北浄水場浄水		川東第1浄水所浄水
23	香東川・本津川	御殿浄水場浄水		門入ダム	湊川	藤井浄水所付近
24	香東川(後川)	後川浄水場原水		門入浄水場浄水		藤井浄水所浄水
25		後川浄水場浄水	弘田川(中谷川)	中谷川表流水(生野)	馬宿川	千足川水源
26	香東川(物井川)	物井川砂防ダム		善通寺市浄水場浄水		川股浄水場浄水
27		一ツ内浄水場浄水	伝法川(殿川)	肥土山水源	安田大川	栗地ダム
28	新川	新開浄水所付近		肥土山浄水場浄水	別当川	内海ダム
29		新開浄水所浄水	伝法川	伝法川表流水(北山)	安田大川・別当川	内海浄水場浄水
30	唐櫃川	唐櫃下小出水源		北山浄水場浄水	当浜川	当浜川
31		唐櫃浄水場浄水	吉田川	吉田ダム		当浜浄水場浄水
32					森庄川	森庄川
33						福田浜浄水場浄水

表6 クリプトスポリジウム等の検査

レベル	*1	施設整備状況	*2	番号	項目	単位	検査頻度
							原水
3又は4		整備済		01	クリプトスポリジウム	個/10L	4
				02	ジアルジア	個/10L	4
				03	大腸菌(定量)	MPN/100mL	4
				04	嫌気性芽胞菌	個/100mL	4
3又は4		整備中		01	クリプトスポリジウム	個/10L	4
				02	ジアルジア	個/10L	4
				03	大腸菌(定量)	MPN/100mL	12
				04	嫌気性芽胞菌	個/100mL	12
2				01	クリプトスポリジウム	個/10L	4
				02	ジアルジア	個/10L	4
				03	大腸菌(定量)	MPN/100mL	12
				04	嫌気性芽胞菌	個/100mL	12
1				01	クリプトスポリジウム	個/10L	
				02	ジアルジア	個/10L	
				03	大腸菌(定量)	MPN/100mL	4
				04	嫌気性芽胞菌	個/100mL	4

備考

*1 クリプトスポリジウム等対策指針「2. クリプトスポリジウム等による汚染のおそれの判断」に基づき判断した各浄水施設のリスクレベル

*2 指針「3.予防対策(1)施設整備」に定められた施設の整備状況

表7 給水栓の検査地点

東讃ブロック

市町	採水場所	浄水系統	1日1回	51項目
さ め き 市	津田町鶴羽	東部	○	
	石田東	門入		○
	志度	東部、川西	○	
	志度	東部	○○○	
	長尾名	東部、石神	○	
	長尾東	東部、石神	○	
	造田宮西	東部、石神	○	
	造田野間田	東部、石神	○	
	多和中山下	東部	○	
	鴨庄	東部、川西	○	
	小田	東部、川西	○	○
	鴨部	東部	○	
	津田町津田	西畑	○	○
	津田町津田	川北	○○	○
	大川町田面	王子	○	○
	大川町田面	東部、平砕		○
	大川町富田西	平砕	○	
	大川町富田東	平砕、東部	○	
	大川町南川	平砕、東部	○	
	寒川町石田西	東部、門入	○○	
東 か が わ 市	寒川町神前	東部、門入	○○	
	前山	石神	○	
	昭和	石神	○	○
	小海	東部	○	○
	土居	東部	○	
	引田	川股	○	○
	与田山	入野山	○	
	東山	入野山		○
	横内	中筋第1・第3・第5	○	○
	三本松	川東第1・第2	○	○
	土居	水主、大社		○
	横内	水主、大社	○	
	松原	藤井、山下、湊		○
	水主	水主	○	
	湊	入野山、藤井、山下	○	
	湊	中央配水池、山下、湊	○	

小豆ブロック

市町	採水場所	浄水系統	1日1回	51項目
土 庄 町	肥土山	肥土山	○	▲
	滝宮	馬越	○	▲
	見目	琴塚	○	▲
	鹿島	北山		▲
	刈崎	北山	○	
	大部	大部	○	▲
	小部	小部	○	▲
	豊島甲生	家浦	○	▲
小 豆 島 町	豊島唐櫃	唐櫃	○	▲
	池田	中山	○	▲
	二面	中山	○	
	片城	内海	○	▲
	岩谷	内海	○	
	当浜	当浜	○	▲
	福田	福田	○	▲
	吉田	吉田	○	▲
	中山	湯船	○	▲
	福田浜	福田浜	○	▲

高松ブロック

市町	採水場所	浄水系統	1日1回	51項目
高 松 市	生島町	綾川		○
	亀水町	綾川	◎	
	鬼無町	綾川	○	
	飯田町	綾川	○	
	国分寺町新居	綾川	◎○	
	国分寺町福家	綾川	◎	
	岡本町	東部	○	
	鹿角町	東部	○	
	十川西町	東部、浅野		○
	十川東町	東部、浅野	◎	
	仏生山町	東部	◎	
	東植田町	東部	◎	
	香南町西庄	東部	◎	
	香川町安原下	東部	○	
	香川町東谷	東部	○	
	香川町大野	東部	◎	
	香南町横井	東部	○	
	塩江町安原下第2号	東部	◎	
	牟礼町牟礼	東部	○	
	牟礼町原	東部	◎	○
	前田東町	東部、川添	◎	
	女木町	御殿	○○	
	男木町	御殿	◎○○	▲
	新北町	御殿	◎	
	峰山町	御殿	◎	○
	朝日新町	東部、浅野	◎	○
	多肥上町	浅野	◎	
	屋島東町	川添	◎	○
三 木 町	庵治町	東部、川添	◎	○
	東山崎町	川添	○	
	屋島西町	川添	○	
	塩江町安原下第1号	後川	◎	
	塩江町安原上東	後川		○
	塩江町上西	一ツ内	◎	○
	氷上	東部、新開	○	○
	田中	東部	○	
	井戸	東部	○	
	鹿庭	東部	○	
綾 川 町	奥山	堂ヶ平	○	
	小蓑	堂ヶ平	○	○
	西分	東部	○	
	畑田	東部	○	
	牛川	綾南、羽床	○	
	陶	綾南		○
	滝宮	綾南	○	
	羽床下	羽床		○
	滝宮	羽床	○	

中讃ブロック(1)

市町	採水場所	浄水系統	1日1回	51項目
丸 亀 市	飯山町下法軍寺	中部	○	
	中津町	中部、金倉、丸亀市	○	
	綾歌町岡田東	中部	○	
	綾歌町岡田上	中部	○	
	飯山町東坂元	綾川	○	
	土器町西	中部、丸亀市		○
	田村町	中部、丸亀市	○	
	垂水町	中部、丸亀市	○	
	手島町	中部、丸亀市、清水	○	▲
	牛島	中部、丸亀市、清水	○	
	本島町	中部、丸亀市、清水	○	
	広島町	中部、丸亀市、清水	○	
	広島町小手島	中部、丸亀市、清水	○	
	北平山町	清水	○	
	港町	清水		○
	今津町	金倉	○	○
坂 出 市	飯野町東分	飯野	○	○
	飯山町東小川	中部、丸亀市、東小川	○	○
	飯山町西坂元	中部、丸亀市、西坂元	○	○
	綾歌町富熊	綾川（浄水所）	○	○
	川津町	綾川、鴨川	○○	
	王越町木沢	綾川、鴨川	○	
	青海町	綾川、鴨川	○	
	府中町	綾川	○	
	瀬居町	綾川、鴨川	○	
	与島	綾川、鴨川	○	○
善 通 寺 市	櫃石	岡山県からの受水	○	
	岩黒	岡山県からの受水	○	○
	大屋富町	綾川	○	
	善通寺町	中部、善通寺市	○	
	吉原町	中部、善通寺市	○	○
宇 多 津 町	生野町	大麻第1(中部、善通寺市)	○	○
	大麻町	大麻第2	○	
	大麻町	大麻第2、大麻第3	○	○
	金蔵寺町	中部、善通寺市、竜川	○	○
	十楽寺	中部		○
琴 平 町	宇多津町幸町	中部	○	
	東分	中部	○	
	浜八番丁	中部、綾川	○	
	宇多津町沼ノ池	中部	○	
	上榊梨	中部	○	
多 度 津 町	五條	五条	○	○
	榎井	琴平第4	○	○
	川東	琴平第1	○	○
	佐柳	中部、平洲、北鴨	○	▲
	葛原	中部、平洲、北鴨	○	
	高見	中部、平洲、北鴨	○	

中讃ブロック(2)

市町	採水場所	浄水系統	1日1回	51項目
ま ん の う 町	貫田	高屋原	○	
	長尾	高屋原		○
	公文	四条	○	○
	川東	犬の馬場	○	○
	造田	造田	○	○
	炭所東	成政	○	
	吉野	成政		○
	宮田	野口	○	
	追上	野口		○
	塩入	塩入	○	○

西讃ブロック

市町	採水場所	浄水系統	1日1回	51項目
観 音 寺 市	流岡町	西部	○	
	柞田町	西部	○	
	粟井町	西部	○	
	大野原町有木	西部	○	
	大野原町内野々	西部	○	○
	豊浜町和田浜	西部	○	
	豊浜町和田甲	西部	○○	
	高屋町	茂木	○	
	瀬戸町	茂木	◎	
	伊吹町	茂木	◎	▲
	大野原町花稲	下林	○	▲
	豊浜町姫浜	一の宮	○	
	豊浜町箕浦甲	一の宮	○	
三 豊 市	豊浜町和田浜	一の宮		▲
	大野原町田野々	田野々	○	○
	高瀬町上麻	西部	○	
	詫間町箱	西部		○
	詫間町栗島	西部	○	
	詫間町志々島	西部	○	
	仁尾町家の浦	西部	○	
	詫間町大浜甲	西部	○	
	三野町三野甲	西部	○	
	高瀬町上高瀬	西部	○	
	仁尾町家の浦 名部戸	西部	○	
	仁尾町仁尾甲	西部	○	
	山本町長野	樋盥	○	○
	山本町神田	樋盥	○	
	山本町河内	樋盥	○	
	豊中町比地大	豊中	○	
	豊中町本山甲	豊中	○	○
	財田町財田上	我久	○	○
	財田町財田上	高倉	○	○
	財田町財田中	林明、樋盥	○	○
	財田町財田中	雉子尾	○	○

1日1回の検査凡例
○色、濁り、消毒の残留効果（手分析） ◎色度、濁度、残留塩素（自動監視装置）
51項目検査凡例
○自己検査 ▲自己検査((一社)香川県薬剤師会に採水委託)

6 水質検査方法

水質検査は自己検査を基本としますが、一部の給水栓の採水作業を水道法第20条第3項の規定により国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関へ委託します。また、一部の原水及び浄水については、水質検査全般を委託します。

なお、給水栓の検査地点及び検査項目の詳細は12ページの表7のとおりとし、水質検査は、以下の方法にて行います。

水質基準項目	「水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法」 (平成15年 厚生労働省告示第261号)
水質管理目標設定項目	「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」 (平成15年 健水発第1010001号 別添4)
残留塩素	「水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき環境大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法」 (平成15年9月29日付厚生労働省告示第318号)

7 臨時の水質検査

水源等で次のような水質異常が発生し、給水栓の水質への影響が予想される場合、又は水質基準に適合しないおそれがある場合には、直ちに臨時の水質検査を行います。なお、検査地点及び検査項目は水質異常の状況に応じて選定します。


- (1) 水源の水質が著しく悪化したとき
- (2) 水源に異常があったとき
- (3) 水源付近、給水区域及びその周辺等に消化器系感染症が流行しているとき
- (4) 浄水過程で異常があったとき
- (5) 水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
- (6) 配水管の大規模な工事等、特に必要があると認められたとき

臨時の水質検査は、水質異常が終息する等、給水栓の水の安全が確認されるまで実施します。

8 水質検査計画及び検査結果の公表等

原水、浄水及び給水栓の水質検査結果は、企業団ホームページで公表します。また、水質検査計画は毎年度、必要な見直しをして作成します。

表8 水質検査計画の概念図

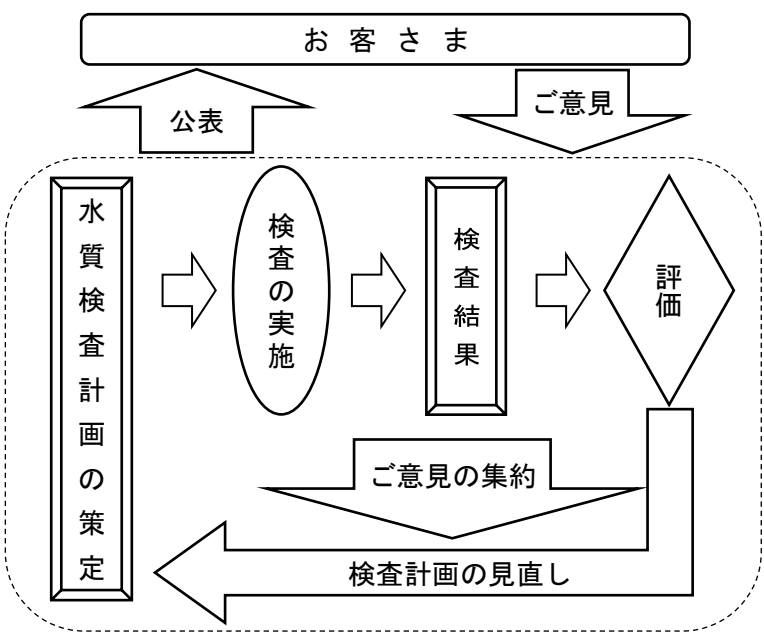

9 水質検査結果の評価

水道水検査結果の評価は検査ごとに行い、基準を超えている場合には直ちに原因究明を行い、基準を満たす水質を確保します。

10 水質検査の精度と信頼性の確保

- (1) 企業団は、公益社団法人日本水道協会から「水道水質検査優良試験所規範（略称：水道GLP）」の認定を受けています。
水質検査の実施に当たっては、信頼性保証部門と水質検査部門に各責任者を配置した組織体制を整備するとともに、検査項目及び分析機器ごとに作成した標準作業手順書に従って検査を行い、正確で信頼性の高い検査結果が得られるよう努めています。
- (2) 環境省が実施する「水道水質検査精度管理のための統一試料調査」に参加して水質検査の技術力を把握するとともに、講習会等へも積極的に参加して今後も検査技術の向上に努めます。
- (3) 設備や人員の制約により、やむを得ず企業団が自ら実施しない検査についても、結果の精度を確保するために、水道GLP又はISO17025の認定検査機関に委託します。

11 関係機関との連携

- (1) 水道水が原因の水質事故が発生した場合、需要者への情報の公表を直ちに行うとともに、香川県及び各市町の関係機関と連携して水質検査等を行い、水質管理に万全を期します。
- (2) 水源で事故等が発生した場合、各関係機関と情報交換を図りながら現地調査を行うとともに、代替水源の確保や浄水施設における適切な浄水処理を行い、常に安全で安心な水道水を供給します。