

水質検査結果

電話での問い合わせ先

高松、東讃、小豆ブロック

水質管理課(本課)
087-847-4869

西讃ブロック

水質管理課(府中分室)
0877-48-0519

中讃ブロック

水質管理課(丸亀分室)
0877-28-7966

メールでの問い合わせ先

suishitsu_honbu@union.suido-kagawa.lg.jp

西 讃 ブ ロ ッ ク

西1	西部	観音寺市豊浜町和田西
西2	西部	三豊市詫間町箱
西3	茂木	観音寺市伊吹町
西4	下林	観音寺市大野原町花稻
西5	一の宮	観音寺市豊浜町和田浜
西6	田野々	観音寺市大野原町田野々
西7	樋脇	三豊市山本町長野
西8	豊中町	三豊市豊中町本山甲
西9	我久	三豊市財田町財田上我久
西10	高倉	三豊市財田町財田上別所
西11	林明・樋脇	三豊市財田町財田中入樋
西12	雉子尾	三豊市財田町財田中本篠

中 讃 ブ ロ ッ ク

中1	中部	宇多津町十楽寺
中2	綾川浄水場	高松市国分寺町福家
中3	丸亀市・中部	丸亀市土器町西
中4	丸亀市・中部	丸亀市手島町
中5	清水	丸亀市港町
中6	金倉	丸亀市今津町
中7	飯野	丸亀市飯野町東分
中8	中部・丸亀市・東小川	丸亀市飯山町東小川
中9	中部・丸亀市・西坂元	丸亀市飯山町西坂元
中10	綾川浄水所	丸亀市綾歌町富熊
中11	鴨川・綾川浄水場	坂出市与島町
中12	下津井受水	坂出市岩黒
中13	善通寺市・中部	善通寺市吉原町
中14	大麻第3・大麻第2	善通寺市大麻町
中15	竜川・善通寺市・中部	善通寺市金蔵寺町
中16	善通寺市・中部・大麻第1	善通寺市生野町
中17	五条	琴平町五條
中18	琴平第1	琴平町川東
中19	琴平第4	琴平町榎井
中20	北鴨・平洲・中部	多度津町佐柳
中21	高屋原	まんのう町長尾
中22	四条	まんのう町公文
中23	犬の馬場	まんのう町川東
中24	造田	まんのう町造田
中25	成政	まんのう町吉野
中26	野口	まんのう町追上
中27	塩入	まんのう町塩入

▼浄水系統と地点名を表示しています

詳細は次ページ以降の地図を御参照ください

▼地図上の番号をクリックすると

結果のページに移動します

▼この画面は、PDFの1ページですので、

この画面に戻るときは、

先頭までスクロールするか、

1ページを指定して移動してください

高 松 ブ ロ ッ ク


高1	綾川浄水場	高松市国分寺町福家
高2	東部	高松市牟礼町原
高3	御殿	高松市峰山町
高4	御殿	高松市男木町
高5	浅野・東部	高松市朝日新町
高6	浅野・東部	高松市十川西町
高7	川添・東部	高松市庵治町
高8	川添	高松市屋島東町
高9	後川	高松市塩江町安原上東
高10	一ツ内	高松市塩江町上西
高11	堂ヶ平	三木町小養
高12	新開・東部	三木町氷上
高13	綾南	綾川町陶
高14	羽床	綾川町羽床下

小 豆 ブ ロ ッ ク

小1	肥土山	土庄町肥土山
小2	馬越	土庄町滝宮
小3	琴塚	土庄町見目
小4	北山	土庄町鹿島
小5	大部	土庄町大部
小6	小部	土庄町小部
小7	家浦	土庄町豊島甲生
小8	唐櫃	土庄町豊島唐櫃
小9	中山	小豆島町池田
小10	内海	小豆島町片城
小11	当浜	小豆島町当浜
小12	福田	小豆島町福田
小13	吉田	小豆島町吉田
小14	湯船	小豆島町中山
小15	福田浜	小豆島町福田浜

東 讃 ブ ロ ッ ク

東1	東部	東かがわ市小海
東2	川西・東部	さぬき市小田
東3	西畑	さぬき市津田町津田(津田)
東4	川北	さぬき市津田町津田(北羽立)
東5	王子	さぬき市大川町田面
東6	平碓・東部	さぬき市大川町田面(碎石)
東7	門入	さぬき市石田東
東8	石神	さぬき市昭和
東9	川股	東かがわ市引田
東10	入野山	東かがわ市東山
東11	水主・大社	東かがわ市土居
東12	湊・山下・藤井	東かがわ市松原
東13	中筋第1・第3・第5	東かがわ市横内
東14	川東第1・第2	東かがわ市三本松

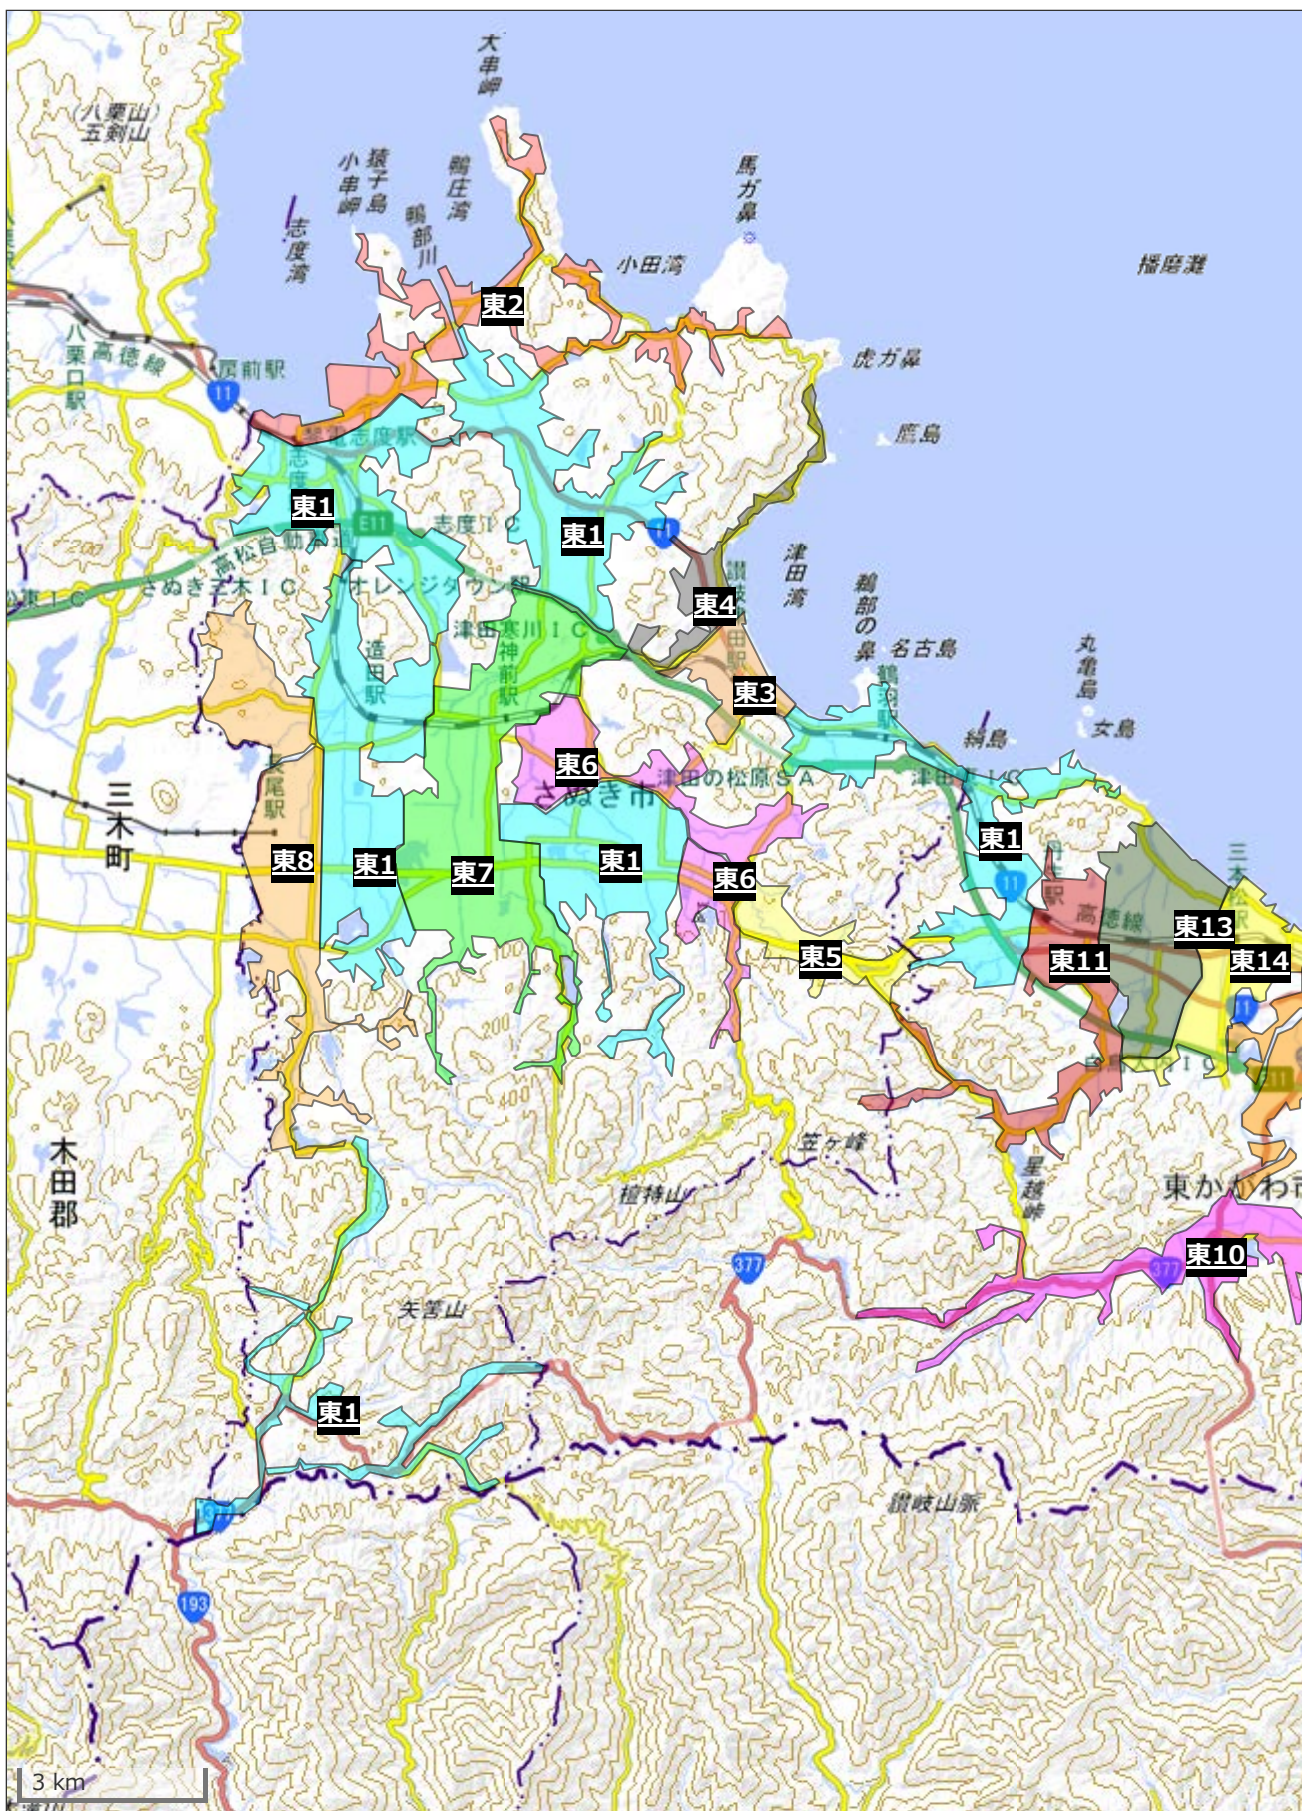



2024年度年報【東部】東かがわ市小海(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				15日	7日	3日	1日	29日	2日	15日	5日	2日	14日	3日	3日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.06	0.09	0.09	0.15	0.16	0.15	0.12	0.07	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.014			0.024			0.016			0.006						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003			<0.003			<0.003						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.002			0.002			0.001						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.021			0.034			0.024			0.010						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009			0.012			0.012			0.005						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.005			0.008			0.006			0.003						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.06			0.09			0.07			0.03						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		4			4			4			4						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	5	8	5	5	5	5	6	5	6	5	6					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		31			30			37			32						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		54			57			74			50						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000004	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.78	7.89	7.86	7.88	8.06	8.03	8.00	7.92	7.88	7.75	7.66	7.52					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【東部】東かがわ市小海(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

平成27年度水質検査結果(2015年度)																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				15日	7日	3日	1日	29日	2日	15日	5日	2日	14日	3日	3日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.005			0.006			0.004			<0.002					
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		31			30			37			32					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		1			1			1			1					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルセーブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		54			57			74			50					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	7.78	7.89	7.86	7.88	8.06	8.03	8.00	7.92	7.88	7.75	7.66	7.52				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.1			-0.9			-1.0			-1.5					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			4			0			1					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.06			0.09			0.07			0.03					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		8	9	8	8	8	9	10	10	9	9	9	13				
	電気伝導率	mS/m																	
	総アルカリ度	mg/L			29			26			29			28					
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			54			57			74			50					
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4				
	水温	℃		16.9	19.0	22.2	24.2	27.8	28.9	25.5	21.6	17.0	9.5	8.0	12.0				
	気温	℃		20.1	21.2	19.0	26.8	31.2	29.6	26.0	17.6	10.8	8.7	8.2	8.9				
	天候			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇後晴	雨				
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				16日	14日	10日	2日	6日	9日	16日	12日	9日	15日	18日	10日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.10	0.11	<0.08	<0.08	<0.08	0.10	0.14	0.13	0.13	0.10	0.10					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.09	0.10	0.09	0.13	0.11	0.12	0.14	0.09	0.06	0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.023			0.013			0.017			0.009					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			0.005			<0.003			0.005					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002			0.001			0.002			0.002					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.033			0.019			0.026			0.016					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.011			0.005			0.010			0.006					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.008			0.005			0.007			0.005					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03			0.06			0.03			0.02					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			6			4			7			7					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	9	9	6	6	6	6	8	8	9	8	9					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			39			27			48			43					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			76			54			86			82					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003	0.000005	0.000009	0.000003	0.000003	0.000002	0.000003	0.000004	0.000003	0.000003	0.000003	0.000004					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.7	0.8	0.7	0.7	0.5	0.5					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.63	7.65	7.70	7.70	7.93	7.72	7.80	7.79	7.72	7.66	8.01	7.63					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

2024年度年報

【川西・東部】さぬき市小田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				16日	14日	10日	2日	6日	9日	16日	12日	9日	15日	18日	10日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.002			<0.001			0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.006			0.004			0.003			0.002					
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			39			27			48			43					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			2			1			1			2					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			76			54			86			82					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	7.63	7.65	7.70	7.70	7.93	7.72	7.80	7.79	7.72	7.66	8.01	7.63					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.1			-1.3			-1.1			-1.3					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			2			3			0			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.03			0.06			0.03			0.02					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスפורジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		13	12	12	8	8	8	11	13	13	14	12	12					
	電気伝導率	mS/m																		
	総アルカリ度	mg/L				33			23			41			35					
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				76			54			86			82					
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6					
	水温	℃		14.5	19.0	20.5	23.0	28.2	27.8	24.4	17.4	11.4	8.3	6.4	7.3					
	気温	℃		18.9	15.0	20.8	24.1	30.2	27.6	21.2	16.2	7.8	6.8	4.9	5.2					
	天候			晴	晴	曇	雨	晴	曇	曇	晴	晴	雨	晴	晴					
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				16日	14日	10日	2日	6日	9日	16日	12日	9日	15日	18日	10日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	1		1	1	1	<1	1	1	1	1	1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19	0.20	0.21	0.22	0.20	0.23	0.24	0.23	0.21	0.19	0.19	0.19					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.07	0.08	0.10	0.09	0.08	0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.004			0.006			0.002			0.001					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			0.003			<0.003			<0.003					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.004			0.004			0.004			0.004					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.013			0.016			0.010			0.008					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003			0.003			<0.003			<0.003					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005			0.006			0.003			0.002					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			0.001			0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			20			17			24			30					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	24	24	20	16	17	15	20	24	35	40	45	48					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			68			58			82			89					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			140			134			179			205					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.38	7.40	7.28	7.26	7.15	7.19	7.22	7.27	7.26	7.39	7.37	7.35					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.6	0.6	0.6	<0.5	0.6	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【西畑】さぬき市津田町津田(津田)(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

平成31年度水質調査結果報告書																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				16日	14日	10日	2日	6日	9日	16日	12日	9日	15日	18日	10日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004				
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008				
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001				
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.6	0.6				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			68			58			82			89				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			7			6			6			5				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03				
目21	メチルセーブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			140			134			179			205				
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	7.38	7.40	7.28	7.26	7.15	7.19	7.22	7.27	7.26	7.39	7.37	7.35				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.1			-1.2			-1.1			-1.1				
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			8			6			0			7				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			0.000010			<0.000005			<0.000005				
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		26	26	24	22	24	21	23	24	29	31	32	33				
	総アルカリ度	mg/L				61			58			63			64				
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L				140			134			179			205				
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5				
	水温	℃		16.3	15.8	21.0	23.0	27.9	26.5	24.6	20.3	15.0	11.0	9.0	10.9				
	気温	℃		23.0	17.5	21.4	25.0	30.3	28.0	23.0	18.5	11.2	6.5	6.5	7.0				
	天候			晴	晴	曇	雨	晴	曇	曇	晴	晴	雨	晴	晴				
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				16日	14日	10日	2日	6日	9日	16日	12日	9日	15日	18日	10日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2	3	3	3	4	4	3	2	2	2	2					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.24	0.24	0.24	0.25	0.27	0.25	0.26	0.27	0.26	0.25	0.25	0.23					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	<0.06	0.07	0.07	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.001			0.002			0.002			0.001					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.004			0.005			0.005			0.004					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.010			0.013			0.012			0.009					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003			0.005			0.004			0.003					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.002			0.001			0.001			0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			24			23			21			23					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	33	31	31	30	24	24	22	24	24	26	34	35					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			103			107			98			99					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			226			218			196			207					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.97	7.05	6.95	6.96	6.93	6.90	6.89	6.95	6.96	7.01	6.97	6.96					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【川北】さぬき市津田町津田(北羽立)(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表しています																				
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				16日	14日	10日	2日	6日	9日	16日	12日	9日	15日	18日	10日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	0.8	0.8					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			103			107			98			99					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			18			14			15			14					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			226			218			196			207					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	6.97	7.05	6.95	6.96	6.93	6.90	6.89	6.95	6.96	7.01	6.97	6.96					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.2			-1.1			-1.3			-1.3					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			2			2			3			1					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			0.000008			0.000012			0.000009					
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		32	31	34	34	31	34	33	31	30	31	31	32					
	電気伝導率	mS/m				73			86			77			72					
	総アルカリ度	mg/L																		
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				226			218			196			207					
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.8					
	水温	℃		17.8	18.1	22.0	22.0	27.0	27.0	23.2	20.6	16.0	14.0	13.0	12.9					
	気温	℃		21.6	16.6	23.0	26.1	31.7	29.0	22.8	18.2	9.6	8.0	7.0	8.8					
	天候			晴	晴	曇	雨	晴	曇	曇	晴	晴	雨	晴	晴					
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				16日	14日	10日	2日	6日	9日	16日	12日	9日	15日	18日	10日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1	1	2	2	2	1	1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.21	0.22	0.22	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	0.23	0.23	0.24	0.24					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.06	0.07	0.06	0.08	0.09	0.10	0.11	0.11	0.09	0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003			0.003			<0.003					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8			9			9			8					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7	7	6	7	6	6	6	6	6	7	7					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			58			64			63			57					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			109			121			115			107					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.78	6.85	6.81	6.77	6.75	6.72	6.73	6.77	6.83	6.86	6.86	6.84					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【王子】さぬき市大川町田面(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

平成31年度水質検査結果報告書																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				16日	14日	10日	2日	6日	9日	16日	12日	9日	15日	18日	10日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004				
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008				
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			58			64			63			57				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			16			17			17			13				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03				
目21	メチルセーブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			109			121			115			107				
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	6.78	6.85	6.81	6.77	6.75	6.72	6.73	6.77	6.83	6.86	6.86	6.84				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.7			-1.7			-1.6			-1.7				
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			2			2			0			0				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.01			<0.01			<0.01			<0.01				
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005				
	クリプトスボリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		16	16	16	16	17	17	17	17	16	16	16	16				
	電気伝導率	mS/m																	
	総アルカリ度	mg/L			50				58			57			53				
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			109				119			115			107				
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.9	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6				
	水温	℃		17.9	18.2	19.8	20.8	22.5	23.1	20.8	18.8	17.0	12.8	15.1	14.5				
	気温	℃		24.4	20.5	23.8	25.5	32.8	30.7	21.3	17.4	12.0	7.5	3.8	10.0				
	天候			晴	晴	曇	雨	晴	晴	曇	晴	晴	雨	曇	晴				
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				16日	14日	10日	2日	6日	9日	16日	12日	9日	15日	18日	10日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.07	0.09	0.09	0.18	0.17	0.13	0.10	0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.014			0.017			0.011			0.009					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.004			0.007			0.003			0.006					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001			0.001			0.001			0.001					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.020			0.023			0.016			0.014					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.010			0.011			0.006			0.007					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005			0.005			0.004			0.004					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.05			0.08			0.05			0.02					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			4			4			4			5					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	5	5	6	5	6	5	6	5	6	6	8					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			28			25			32			31					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			52			48			55			57					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.71	7.76	7.79	7.74	7.88	7.85	7.89	7.83	7.78	7.67	7.55	7.62					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【平砕・東部】さぬき市大川町田面(碎石)(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表しています																				
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				16日	14日	10日	2日	6日	9日	16日	12日	9日	15日	18日	10日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.005			0.005			<0.002			0.003					
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.7	0.9	0.7	0.5	0.7	0.7					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			28			25			32			31					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			2			2			1			2					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			52			48			55			57					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	7.71	7.76	7.79	7.74	7.88	7.85	7.89	7.83	7.78	7.67	7.55	7.62					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.3			-1.2			-1.3			-1.6					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			27			10			2			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.05			0.08			0.05			0.02					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		8	8	8	8	8	7	9	8	8	10	9	10					
	総アルカリ度	mg/L				24			22			27			23					
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				52			46			55			57					
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	0.9	0.7	0.5	0.7	0.7					
	水温	℃		18.0	18.9	20.5	22.8	29.5	28.9	23.0	18.4	13.1	17.5	8.9	9.7					
	気温	℃		23.6	22.0	24.2	25.8	32.0	32.9	22.2	17.0	11.3	6.2	4.8	9.3					
	天候			晴	晴	曇	雨	晴	晴	曇	晴	晴	雨	曇	晴					
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				16日	14日	10日	2日	6日	9日	16日	12日	9日	15日	18日	10日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.32	0.34	0.32	0.30	0.30	0.29	0.32	0.31	0.33	0.32	0.34	0.35					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.09	0.11	0.07	0.14	0.17	0.10	0.09	0.07	0.10	0.07	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.038	0.041	0.040	0.027			0.024			0.016					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.015	0.021	0.008	0.008	0.012	0.012		0.008			0.007					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001	0.001	0.002	<0.001			<0.001			<0.001					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.048	0.050	0.051	0.034			0.031			0.022					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.015	0.022	0.030	0.017	0.020	0.019		0.017			0.011					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.009	0.008	0.009	0.007			0.007			0.006					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.04			0.02			0.02			0.01					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9			10			9			9					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			63			59			65			66					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			118			109			113			118					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000004	0.000008	0.000003	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000007	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.3	1.3	1.4	1.2	1.1	1.2	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.64	7.69	7.65	7.39	7.32	7.26	7.50	7.68	7.55	7.52	7.48	7.52					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

2024年度年報

【門入】さぬき市石田東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				16日	14日	10日	2日	6日	9日	15日	11日	3日	15日	18日	10日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003				<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005				<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002				<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.20	0.18	0.19	0.18	0.19	0.17	0.17	0.18	0.20	0.18	0.19	0.20					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1				<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005				<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004				<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002				<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.09	0.10	0.18	0.18	0.27	0.19	0.14	0.16	0.18	0.08	0.07					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.027	0.047	0.035	0.025	0.019	0.019				0.013					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006	0.014	0.020	0.012	0.012	0.007	0.009				0.007					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001				<0.001					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.033	0.053	0.046	0.032	0.026	0.024				0.017					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.012	0.017	0.014	0.016	0.017	0.011	0.013				0.010					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.006	0.006	0.009	0.007	0.006	0.005				0.004					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008				<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1				<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02			0.05	0.05	0.03				0.02					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03				<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1				<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7			7	7	7				8					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	8	9	9	8	8	9	8	9	9	9					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			46			41	47	47				53					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			92			96	90	91				101					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02				<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003	0.000003	0.000002	0.000003	0.000004	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000004					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000007	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002				<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	0.9	1.2	1.2	0.9	1.1	1.0	1.2	1.1	0.9	0.9	0.9					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.33	7.34	7.24	7.35	7.34	7.40	7.46	7.45	7.43	7.40	7.42	7.42					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【石神】さぬき市昭和(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				15日	7日	3日	1日	29日	2日	15日	5日	2日	14日	3日	3日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.11	0.07	0.12	0.18	0.20	0.12	0.12	0.12	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005			0.008			0.005			0.003						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.002			0.002			<0.001						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.010			0.015			0.011			0.005						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.004			0.003			<0.003						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003			0.005			0.004			0.002						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.02			0.02			0.01						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9			9			9			10						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001			<0.001			0.004						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	8	8	8	9	9	7	8	7	8	8	8					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		28			24			22			33						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		74			74			87			85						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003	0.000003	0.000006	0.000003	0.000003	0.000004	0.000004	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.29	7.32	7.17	7.12	7.16	7.11	7.38	7.16	7.41	7.37	7.26	6.94					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【川股】東かがわ市引田(引田)(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				15日	7日	3日	1日	29日	2日	15日	5日	2日	14日	3日	3日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		28			24			22			33					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			0.004					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		4			3			2			4					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		74			74			87			85					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	7.29	7.32	7.17	7.12	7.16	7.11	7.38	7.16	7.41	7.37	7.26	6.94				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.8			-1.9			-2.1			-1.9					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			2			0			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.02			0.02			0.01					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		9	11	10	9	10	9	10	9	11	12	13	19				
	電気伝導率	mS/m																	
	総アルカリ度	mg/L			25			23			21			31					
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			74			74			87			85					
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3				
	水温	℃		15.4	18.5	19.6	21.5	27.2	26.4	22.9	19.5	15.5	8.3	8.0	9.0				
	気温	℃		22.0	22.8	21.8	25.2	35.6	31.9	29.0	18.7	17.9	10.1	9.3	8.8				
	天候			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇後晴	雨				
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				15日	7日	3日	1日	29日	2日	15日	5日	2日	14日	3日	3日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.23	0.23	0.22	0.21	0.25	0.16	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.19	0.20	0.24	0.28	0.28	0.51	0.36	0.34	0.24	0.15	0.15	0.12					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.020	0.028	0.029	0.031			0.024			0.011						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004			<0.003			<0.003						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002	0.002	0.002	0.003			0.002			0.001						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			0.002			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.029	0.038	0.040	0.045			0.033			0.015						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.003			0.003			<0.003						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.007	0.008	0.009	0.011			0.007			0.003						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01			0.02			0.02			<0.01						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8			9			9			9						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9	9	9	10	10	9	9	9	10	11	11					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		61			58			64			67						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		103			108			123			109						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.0	1.2	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	0.8					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.38	7.29	7.21	7.15	7.15	7.18	7.28	7.30	7.34	7.40	7.36	6.69					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【入野山】東かがわ市東山(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				15日	7日	3日	1日	29日	2日	15日	5日	2日	14日	3日	3日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		61			58			64			67					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		7			7			4			5					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		103			108			123			109					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	7.38	7.29	7.21	7.15	7.15	7.18	7.28	7.30	7.34	7.40	7.36	6.69				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.1			-1.1			-1.1			-1.2					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			2			0			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.001			0.02			0.02			<0.01					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		16	17	16	14	16	15	17	17	17	18	18	17				
	総アルカリ度	mg/L			53			52			60			59					
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			103			108			123			109					
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5				
	水温	℃		21.0	22.8	23.8	25.3	33.2	29.8	28.0	18.7	14.8	8.4	9.0	8.5				
	気温	℃		21.9	22.6	21.6	25.1	33.8	31.0	26.8	17.9	12.4	9.0	13.5	8.1				
	天候			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇後晴	雨				
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				15日	7日	3日	1日	29日	9日	15日	5日	2日	14日	3日	3日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1	1	<1	1	2	1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.19	0.18	0.18	0.20	0.17	0.18	0.19	0.20	0.13	0.17	0.19					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.12	0.14	0.17	0.18	0.27	0.23	0.19	0.23	0.11	0.13	0.16					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.029			0.033			0.023			0.009						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009	0.004	<0.003	0.003	0.003	<0.003	0.003			0.005						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001			0.002			0.002			0.001						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.037			0.043			0.032			0.014						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.030	0.025	0.017	0.021	0.011	0.016	0.017			0.008						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.007			0.008			0.007			0.004						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01			0.02			0.02			0.01						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			9			10			8						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.001			0.002			<0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	9	10	10	10	10	10	10	9	8	9	11					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		46			43			45			42						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		97			105			110			78						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	0.6	0.8	1.0					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.82	7.02	6.83	6.84	6.78	6.73	6.79	6.84	6.92	7.05	7.00	6.95					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【水主・大社】東かがわ市土居(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				15日	7日	3日	1日	29日	9日	15日	5日	2日	14日	3日	3日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.002			0.003			0.002			0.001					
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下		0.005			0.006			0.004			<0.002					
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.5	0.2	0.3	0.8	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.5	0.4				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		46			43			45			42					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001			0.002			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		10			12			13			8					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		97			105			110			78					
目25	濁度	度	1以下	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	6.82	7.02	6.83	6.84	6.78	6.73	6.79	6.84	6.92	7.05	7.00	6.95				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.6			-1.7			-1.8			-1.9					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		8			0			16			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.001			0.02			0.02			0.01					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			0.000006			0.000006			0.000005					
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		16	15	15	13	14	15	15	14	15	13	13	15				
	総アルカリ度	mg/L			45			39			42			38					
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			97			105			110			78					
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.4	0.1	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4				
	水温	℃		19.5	23.2	22.9	25.1	34.6	31.5	27.2	21.9	18.2	11.3	11.0	11.5				
	気温	℃		20.5	21.5	19.5	24.9	32.0	32.8	26.8	18.6	18.0	9.6	9.0	10.5				
	天候			曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	雨				
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				15日	7日	3日	1日	29日	2日	15日	5日	2日	14日	3日	3日				
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	1	68	0	0	0	0	0	0				
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001			0.002			0.003			0.002					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.15	0.14	0.14	0.17	0.14	0.16	0.15	0.14	0.15	0.14	0.15				
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.08	0.10	0.08	0.15	0.13	0.14	0.12	0.06	0.06	<0.06	0.06				
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.014			0.017			0.010			0.002					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.003			0.003			<0.001					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.023			0.028			0.019			0.003					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			0.005			0.003			<0.003					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.007			0.008			0.006			0.001					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.02			0.01			0.02					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			10			11			11					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	8	8	9	8	8	8	8	8	9	9	10				
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		57			52			62			61					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		109			111			137			112					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.8	1.0	0.6	0.9	0.4	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4				
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.77	6.97	6.85	6.66	6.77	6.69	6.78	6.65	6.64	6.79	6.58	6.72				
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基50	色度	度	5以下	1.5	1.0	2.1	1.3	1.6	<0.5	2.2	0.7	0.7	<0.5	1.0	<0.5				
基51	濁度	度	2以下	0.2	0.1	0.4	0.2	0.3	<0.1	0.7	0.1	0.1	<0.1	0.3	<0.1				

【湊・山下・藤井】東かがわ市松原(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				15日	7日	3日	1日	29日	2日	15日	5日	2日	14日	3日	3日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.002			0.001			<0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.003			<0.002			<0.002			<0.002					
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.7	0.6	0.5				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		57			52			62			61					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		12			15			18			16					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		109			111			137			112					
目25	濁度	度	1以下	0.2	0.1	0.4	0.2	0.3	<0.1	0.7	0.1	0.1	<0.1	0.3	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	6.77	6.97	6.85	6.66	6.77	6.69	6.78	6.65	6.64	6.79	6.58	6.72				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.5			-1.7			-1.8			-2.1					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		12			6			4			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.02			0.01			0.02					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			0.000007			0.000007			0.000008					
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		18	17	17	18	16	21	17	18	19	18	18	18				
	総アルカリ度	mg/L			47			47			57			50					
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			109			107			137			112					
	遊離残留塩素	mg/L		0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5				
	水温	℃		16.8	23.8	22.2	26.8	30.2	28.3	27.0	22.1	16.4	10.8	11.0	10.2				
	気温	℃		22.6	21.0	19.8	25.1	32.0	32.2	32.2	19.3	17.1	10.8	15.5	10.1				
	天候			晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇後晴	雨				
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				15日	7日	28日	3日	1日	29日	2日	15日	5日	2日	14日	3日	3日				
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005				<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	1		2	1	2	2	2	2	2	1	1	1				
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18	0.19		0.19	0.19	0.22	0.20	0.21	0.22	0.22	0.20	0.19	0.21				
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1				<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004				<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07		<0.06	0.13	0.14	0.16	0.11	0.07	0.10	0.06	0.10	0.06				
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.013				0.014			0.002			0.006					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005				0.006			<0.003			0.003					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002				0.002			<0.001			<0.001					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.019				0.020			0.002			0.009					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.012				0.009			<0.003			0.005					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004				0.004			<0.001			0.003					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008				<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1				<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03				<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1				<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11				11			13			10					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	9		9	10	10	10	11	11	10	9	10	10				
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		58				64			76			54					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		126				130			166			104					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02				<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001		<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7		0.4	1.0	0.7	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.6	0.5				
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.57	6.60		6.59	6.67	6.53	6.50	6.42	6.41	6.54	6.71	6.70	6.67				
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基50	色度	度	5以下	0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				

【中筋第1・第3・第5】東かがわ市横内(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表しています																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 15日	5月 7日	5月 28日	6月 3日	7月 1日	7月 29日	9月 2日	10月 15日	11月 5日	12月 2日	1月 14日	2月 3日	3月 3日			
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004				<0.0004			<0.0004			<0.0004				
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04				<0.04			<0.04			<0.04				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008				<0.008			<0.008			<0.008				
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.001				0.002			<0.001			<0.001				
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002				0.002			<0.002			<0.002				
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.4	0.5	0.6	0.4	0.7	0.5	0.4	1.1	0.4	0.4	0.5	0.6			
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		58				64			76			54				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001				
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		27				26			36			16				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03				<0.03			<0.03			<0.03				
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002				
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		126				130			166			104				
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
目26	pH値		7.5程度	6.57	6.60		6.59	6.67	6.53	6.50	6.42	6.41	6.54	6.71	6.70	6.67			
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.8				-1.7			-1.9			-2.0				
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		31				32			33			11				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01				
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000007	0.000017			0.000013		0.000021	0.000018	0.000010		0.000010				
	クリプトスポリジウム ジアルジア 大腸菌定量 嫌気性芽胞菌	個/20L 個/20L MPN/100mL 個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素 電気伝導率 総アルカリ度 浮遊物質 溶解性物質	mg/L mS/m mg/L mg/L mg/L		20	19 56		20	16	19 55	20	22	22 66	19	18	16 48	17			
	遊離残留塩素 水温 気温 天候 前日の天候	mg/L ℃ ℃ 		0.6 17.6 21.4 曇	0.4 22.8 22.0 晴	0.4 26.0 20.3 雨	0.6 24.1 20.6 晴	0.4 22.2 26.2 雨	0.6 34.9 33.9 晴	0.5 29.0 31.8 晴	0.3 27.0 26.1 晴	1.1 21.8 19.2 曇	0.4 16.0 16.5 晴	0.3 12.9 5.8 晴	0.5 13.0 9.5 晴	0.6 12.2 10.5 雨			
	試験不実施理由																		

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				15日	7日	28日	3日	1日	29日	2日	15日	5日	2日	14日	3日	3日				
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0				
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003				<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005				<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2		2	3	1	2	2	2	1	2	2	<1				
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19	0.20		0.20	0.20	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.20	0.20				
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1				<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004				<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06		<0.06	0.06	0.17	0.12	0.09	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06				
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.001				0.022			<0.001			<0.001					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003				0.010			<0.003			<0.003					
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001				0.002			0.001			<0.001					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.003				0.029			0.001			<0.001					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003				0.015			<0.003			<0.003					
基29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001				0.005			<0.001			<0.001					
基30	ブromホルム	mg/L	0.09以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1				<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03				<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1				<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11				10			13			11					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9		9	9	10	9	9	11	8	10	10	9				
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		64				49			78			70					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		126				98			173			134					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02				<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.3		0.4	0.4	1.0	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4				
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.68	6.58		6.59	6.53	6.70	6.50	6.48	6.39	6.58	6.48	6.53	6.80				
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				

【川東第1・第2】東かがわ市三本松(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

平成31年度水質検査結果報告書																				
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				15日	7日	28日	3日	1日	29日	2日	15日	5日	2日	14日	3日	3日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004				<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04				<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008				<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001				0.002			<0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002				0.003			<0.002			<0.002					
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	1.0	0.8	0.6	0.6	0.7				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		64				49			78			70					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		28				16			37			29					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03				<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		126				98			173			134					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	6.68	6.58		6.59	6.53	6.70	6.50	6.48	6.39	6.58	6.48	6.53	6.80				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.9				-1.7			-1.9			-2.0					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		66				36			73			6					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000009	0.000017			0.000007			0.000019			0.000019					
	クリプトスפורジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		19	19		19	21	15	20	21	23	18	23	20	16				
	電気伝導率	mS/m										67			60					
	総アルカリ度	mg/L			55				42											
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			126				98			173			134					
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.8	0.5	0.6	0.7				
	水温	℃		17.2	19.2	20.4	20.8	22.3	34.1	26.2	23.8	21.3	17.2	12.7	11.8	12.0				
	気温	℃		20.4	21.2	19.2	19.9	25.0	33.1	31.2	26.2	19.4	17.0	8.6	9.8	9.8				
	天候			曇	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨				
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			