

水質検査結果

電話での問い合わせ先

高松、東讃、小豆ブロック

水質管理課(本課)
087-847-4869

西讃ブロック

水質管理課(府中分室)
0877-48-0519

中讃ブロック

水質管理課(丸亀分室)
0877-28-7966

メールでの問い合わせ先

suishitsu_honbu@union.suido-kagawa.lg.jp

西 讃 ブ ロ ッ ク

西1	西部	観音寺市豊浜町和田西
西2	西部	三豊市詫間町箱
西3	茂木	観音寺市伊吹町
西4	下林	観音寺市大野原町花稻
西5	一の宮	観音寺市豊浜町和田浜
西6	田野々	観音寺市大野原町田野々
西7	樋壺	三豊市山本町長野
西8	豊中町	三豊市豊中町本山甲
西9	我久	三豊市財田町財田上我久
西10	高倉	三豊市財田町財田上別所
西11	林明・樋壺	三豊市財田町財田中入樋
西12	雉子尾	三豊市財田町財田中本篠

中 讃 ブ ロ ッ ク

中1	中部	宇多津町十楽寺
中2	綾川浄水場	高松市国分寺町福家
中3	丸亀市・中部	丸亀市土器町西
中4	丸亀市・中部	丸亀市手島町
中5	清水	丸亀市港町
中6	金倉	丸亀市今津町
中7	飯野	丸亀市飯野町東分
中8	中部・丸亀市・東小川	丸亀市飯山町東小川
中9	中部・丸亀市・西坂元	丸亀市飯山町西坂元
中10	綾川浄水所	丸亀市綾歌町富熊
中11	鴨川・綾川浄水場	坂出市与島町
中12	下津井受水	坂出市岩黒
中13	善通寺市・中部	善通寺市吉原町
中14	大麻第3・大麻第2	善通寺市大麻町
中15	竜川・善通寺市・中部	善通寺市金蔵寺町
中16	善通寺市・中部・大麻第1	善通寺市生野町
中17	五条	琴平町五條
中18	琴平第1	琴平町川東
中19	琴平第4	琴平町榎井
中20	北鴨・平洲・中部	多度津町佐柳
中21	高屋原	まんのう町長尾
中22	四条	まんのう町公文
中23	犬の馬場	まんのう町川東
中24	造田	まんのう町造田
中25	成政	まんのう町吉野
中26	野口	まんのう町追上
中27	塩入	まんのう町塩入

▼浄水系統と地点名を表示しています

詳細は次ページ以降の地図を御参照ください

▼地図上の番号をクリックすると

結果のページに移動します

▼この画面は、PDFの1ページですので、

この画面に戻るときは、

先頭までスクロールするか、

1ページを指定して移動してください

高 松 ブ ロ ッ ク


高1	綾川浄水場	高松市国分寺町福家
高2	東部	高松市牟礼町原
高3	御殿	高松市峰山町
高4	御殿	高松市男木町
高5	浅野・東部	高松市朝日新町
高6	浅野・東部	高松市十川西町
高7	川添・東部	高松市庵治町
高8	川添	高松市屋島東町
高9	後川	高松市塩江町安原上東
高10	一ツ内	高松市塩江町上西
高11	堂ヶ平	三木町小養
高12	新開・東部	三木町氷上
高13	綾南	綾川町陶
高14	羽床	綾川町羽床下

小 豆 ブ ロ ッ ク

小1	肥土山	土庄町肥土山
小2	馬越	土庄町滝宮
小3	琴塚	土庄町見目
小4	北山	土庄町鹿島
小5	大部	土庄町大部
小6	小部	土庄町小部
小7	家浦	土庄町豊島甲生
小8	唐櫃	土庄町豊島唐櫃
小9	中山	小豆島町池田
小10	内海	小豆島町片城
小11	当浜	小豆島町当浜
小12	福田	小豆島町福田
小13	吉田	小豆島町吉田
小14	湯船	小豆島町中山
小15	福田浜	小豆島町福田浜

東 讃 ブ ロ ッ ク

東1	東部	東かがわ市小海
東2	川西・東部	さぬき市小田
東3	西畑	さぬき市津田町津田(津田)
東4	川北	さぬき市津田町津田(北羽立)
東5	王子	さぬき市大川町田面
東6	平砕・東部	さぬき市大川町田面(碎石)
東7	門入	さぬき市石田東
東8	石神	さぬき市昭和
東9	川股	東かがわ市引田
東10	入野山	東かがわ市東山
東11	水主・大社	東かがわ市土居
東12	湊・山下・藤井	東かがわ市松原
東13	中筋第1・第3・第5	東かがわ市横内
東14	川東第1・第2	東かがわ市三本松

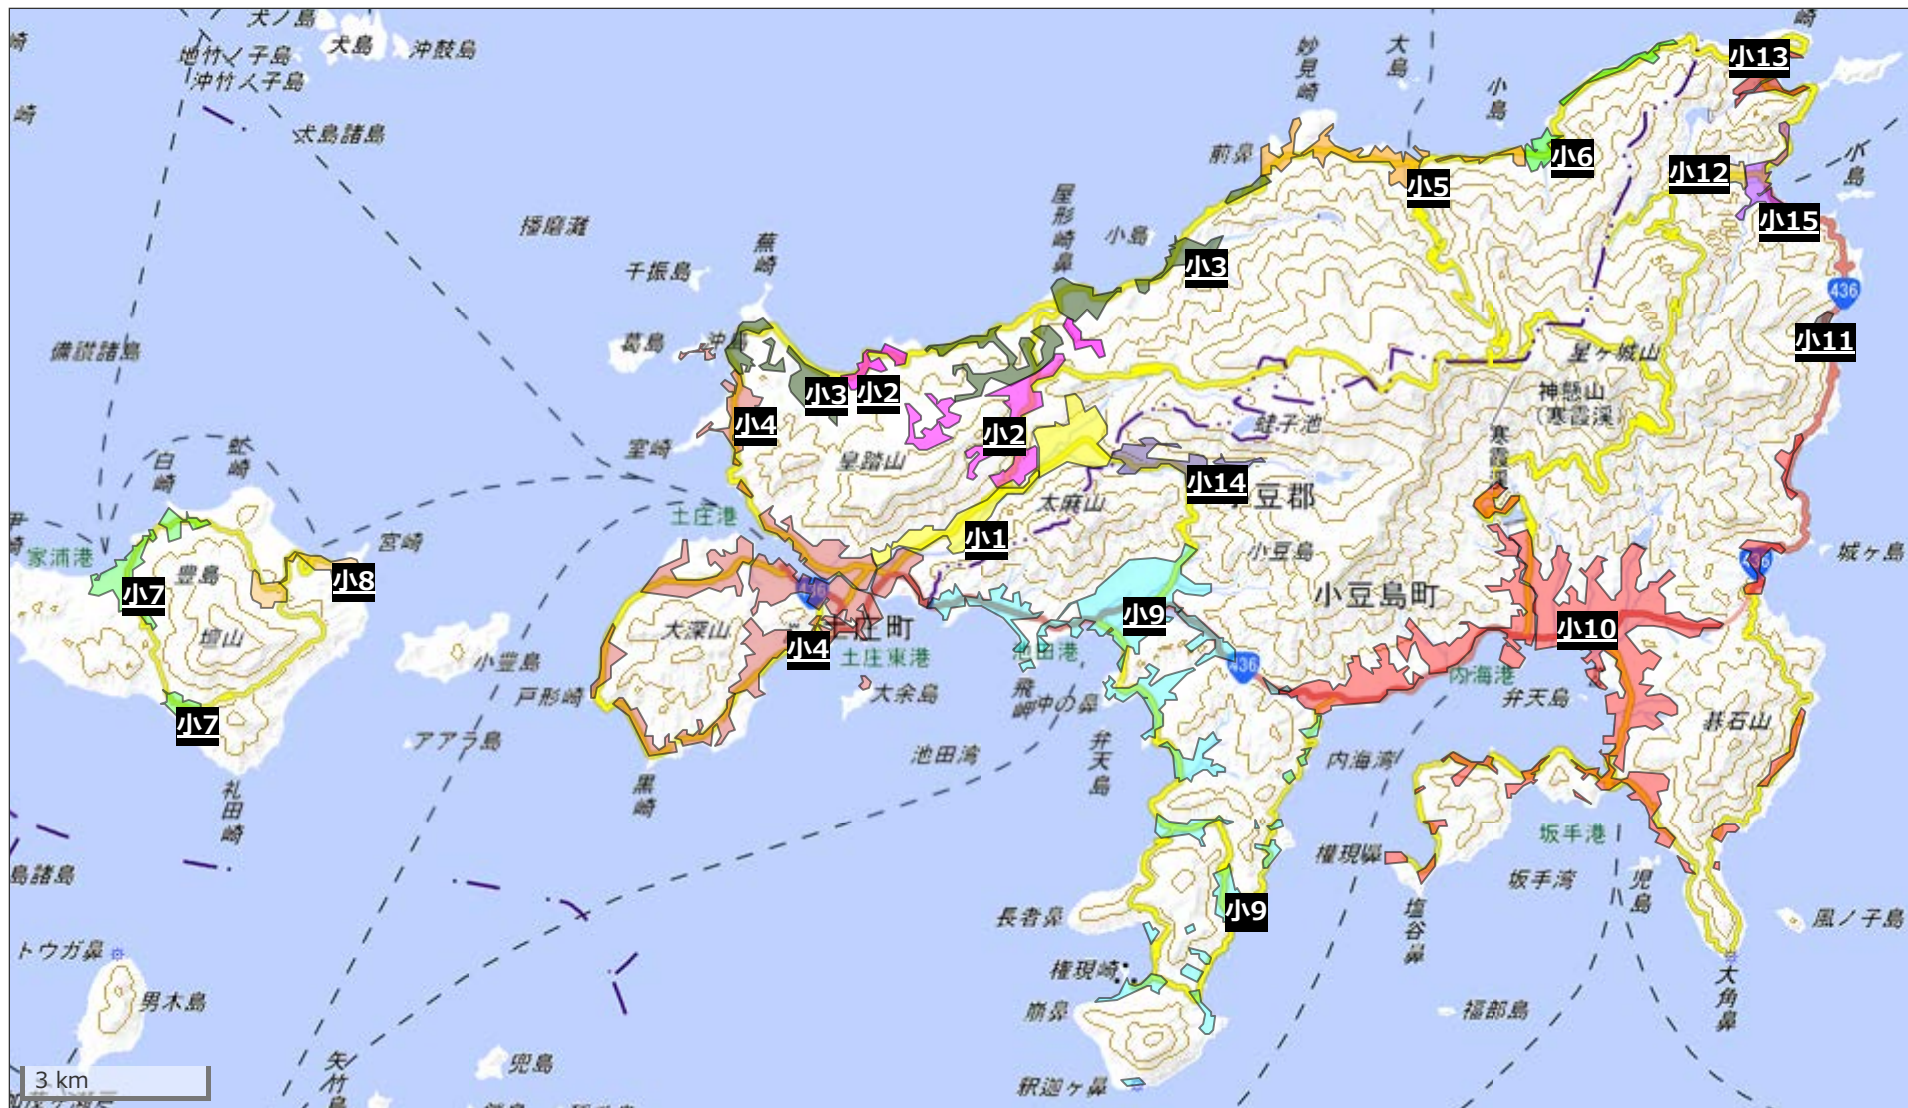

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				16日	14日	10日	2日	6日	9日	16日	12日	9日	15日	18日	10日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.08	0.13	0.13	0.38	0.22	0.12	0.09	0.06	<0.06	0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.021	0.021	0.040	0.034			0.021			0.012					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008	0.011	0.008	0.015	0.014	0.016		0.008			0.009					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002	0.002	0.002	0.002			0.002			0.002					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.033	0.030	0.055	0.047			0.032			0.020					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.011	0.010	0.007	0.014	0.015	0.019		0.007			0.008					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.010	0.007	0.013	0.011			0.009			0.006					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01			0.02			0.02			0.01					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8			9			9			8					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	15	15	15	15	13	19	13	12	12	13	13					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			30			27			36			35					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			90			83			84			88					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000005	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.3	1.4	1.5	1.3	1.6	1.9	1.8	1.8	1.6	1.5	1.6	1.6					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.06	7.16	7.04	6.90	7.09	7.01	7.16	7.37	7.19	7.34	7.27	7.16					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.7	0.5	1.2	0.7	0.7	0.6	1.2	0.9	<0.5	0.7	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【肥土山】土庄町肥土山(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				16日	14日	10日	2日	6日	9日	16日	12日	9日	15日	18日	10日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.10	0.13	0.30	0.21	0.14	0.08	0.07	<0.06	0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.015			0.019			0.006			0.008					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005	0.009	0.007	0.010	0.007	0.008		0.003			0.003					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.003			0.004			0.004			0.004					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.028			0.034			0.017			0.019					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005	0.006	0.006	0.009	0.005	0.008		0.003			0.004					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.010			0.011			0.007			0.007					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01			0.02			<0.01			<0.01					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			6			6			6			6					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	13	12	12	11	12	12	12	12	12	12					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			19			17			25			19					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			63			65			68			65					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003	0.000003	0.000005	0.000004	0.000008	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3	1.4	0.9	0.9	1.1	1.4	1.4					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.01	7.07	7.03	6.96	7.20	7.11	7.18	7.27	7.17	7.18	7.06	7.00					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【馬越】土庄町滝宮(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				16日	14日	10日	2日	6日	9日	16日	12日	9日	15日	18日	10日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.08	0.11	0.16	0.25	0.20	0.16	0.08	0.08	0.07	0.08	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.020			0.025			0.015			0.010					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008	0.015	0.014	0.016	0.016	0.013	0.009	0.007			0.007					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002			0.004			0.003			0.002					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.030			0.042			0.027			0.019					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005	0.010	0.011	0.011	0.010	0.025	0.007	0.007			0.007					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.008			0.013			0.009			0.007					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			6			7			7			7					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	13	12	13	12	12	12	13	13	13	13					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			19			17			24			22					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			62			69			75			77					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000003	0.000002					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.7	1.1	1.2	1.0	1.5	1.4	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.76	6.92	6.76	6.68	6.95	6.80	7.08	7.00	6.95	6.97	6.91	6.85					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	0.6	0.8	0.5	0.8	0.9	<0.5	<0.5	0.9	0.6	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【琴塚】土庄町見目(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				16日	14日	10日	2日	6日	9日	16日	12日	9日	15日	18日	10日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004				
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04				
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008				
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.002			0.003			0.002			0.001				
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.008			0.010			0.004			0.004				
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.3	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			19			17			24			22				
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			6			4			5			4				
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03				
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			62			69			75			77				
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	6.76	6.92	6.76	6.68	6.95	6.80	7.08	7.00	6.95	6.97	6.91	6.85				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-3.0			-2.9			-2.6			-3.0				
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			1			2			2			0				
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01				
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1																

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				16日	14日	10日	2日	6日	9日	16日	12日	9日	15日	18日	10日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	<0.08	0.08	<0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.10	0.14	0.18	0.41	0.25	0.18	0.12	0.08	<0.06	0.08	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.032	0.032	0.044	0.042			0.040			0.024					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.015	0.013	0.009	0.016			0.018			0.014					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.005	0.003	0.005	0.004			0.003			0.003					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.053	0.047	0.065	0.059			0.057			0.038					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.016	0.013	0.014	0.016			0.018			0.015					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.016	0.012	0.016	0.013			0.014			0.011					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01			0.02			0.01			0.01					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			10			11			9			10					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	17	17	18	16	18	16	16	16	13	13	12	16					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			38			37			36			46					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			97			101			81			112					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.6	1.4	1.2	1.1	1.3	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.14	7.16	7.06	6.90	7.11	7.04	7.11	7.22	7.21	7.11	7.24	7.15					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	0.6	0.7	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.7	<0.5	0.5	0.6					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【北山】土庄町鹿島(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				8日	13日	4日	8日	5日	3日	7日	11日	3日	6日	17日	4日				
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08				
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.08	0.11	0.14	0.47	0.31	0.21	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06				
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.011		0.022	0.028	0.035		0.046			0.014						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.008	0.006	0.012	0.018	0.016	0.019	0.008		0.010						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004		0.003	0.003	0.004		0.006			0.002						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.022		0.035	0.042	0.057		0.072			0.023						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	0.010	0.011	0.014	0.024	0.020	0.030	0.011		0.012						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007		0.010	0.011	0.018		0.020			0.007						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			0.02			0.03			0.01						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7			9			10			8						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	16	15	14	14	15	14	12	12	12	12	11				
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	25			24			46			37						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	79			75			100			92						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003	0.000002	0.000004	0.000003	0.000004	0.000005	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	1.2	1.4	1.4	1.6	1.9	1.8	1.4	1.4	1.0	0.8	0.8				
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.14	7.31	7.26	7.24	7.47	7.50	7.56	7.53	7.54	7.48	7.46	7.50				
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基50	色度	度	5以下	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	0.9	0.6	<0.5	<0.5				
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1				

2024年度年報

【大部】土庄町大部(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				8日	13日	4日	8日	5日	3日	7日	11日	3日	6日	17日	4日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004							
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04							
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008							
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			0.002			0.003			<0.001							
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003			0.005			0.008			<0.002							
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.4	0.5	0.2	0.6	0.9	0.6	0.7	0.7	0.3	0.4	0.4					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	25			24			46			37							
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			0.001			<0.001							
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2			3			3			2							
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03							
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	79			75			100			92							
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	7.14	7.31	7.26	7.24	7.47	7.50	7.56	7.53	7.54	7.48	7.46	7.50					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.6			-2.2			-1.1			-1.6							
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			2			0			0							
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01							
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			0.02			0.03			0.01							
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005							
	クリプトスボリジウム	個/20L																		
	ジアレルギー	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		10	10	10	10	13	10	14	10	11	12	12	13					
	総アルカリ度	mg/L		12			15			45			35							
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		79			75			100			92							
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.4	0.5	0.2	0.5	0.8	0.6	0.6	0.6	0.3	0.4	0.3					
	水温	℃		15.0	19.5	21.6	28.0	30.7	29.1	26.3	19.5	14.8	11.8	10.2	11.2					
	気温	℃		18.8	15.0	21.4	31.1	32.8	28.3	26.8	18.1	15.0	7.8	9.2	6.3					
	天候			曇	雨	晴	晴	晴	曇	曇時々晴	晴	晴	雨	晴	雨					
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				8日	13日	4日	8日	5日	3日	7日	11日	3日	6日	17日	4日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	0.32	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002							
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007		0.012	0.014	0.025		0.026			0.009							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.007			0.005							
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003		0.002	0.003	0.010		0.007			0.001							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.016		0.020	0.024	0.053		0.050			0.015							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.005	0.007	0.007	0.009	0.021	0.016			0.008							
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006		0.006	0.007	0.017		0.017			0.005							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001		<0.001	<0.001	0.001		<0.001			<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008							
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01			0.01			0.01							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7			8			10			8							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	15	16	16	14	13	16	14	11	12	11	11	11					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	24			26			39			32							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	66			83			101			86							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000006	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.7	1.5	1.3	1.0	0.7	0.7	0.6					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.92	6.94	6.82	6.68	6.86	7.53	7.13	7.14	7.14	7.27	7.23	7.25					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.7	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1					

【小部】土庄町小部(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				8日	13日	4日	8日	5日	3日	7日	11日	3日	6日	17日	4日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004						
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04						
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			0.002			0.002			<0.001						
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			0.003			0.004			<0.002						
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	24			26			39			32						
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3			7			6			4						
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	66			83			101			86						
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	6.92	6.94	6.82	6.68	6.86	7.53	7.13	7.14	7.14	7.27	7.23	7.25				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.7			-2.6			-1.7			-2.0						
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			1			0			0						
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
目30	アルミニウム及びその化合物	mg																	

2024年度年報【家浦】土庄町豊島甲生(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	12月	1月	2月	3月				
				15日	7日	3日	1日	29日	2日	15日	5日	2日	9日	14日	3日	3日				
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0				
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003		<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005		<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08				
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1		<0.1		<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002		<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005		<0.005		<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004		<0.004		<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001		<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.08	0.16	0.16	0.36	0.28	0.25	0.21	0.19	0.15	0.11	0.10	0.09				
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002		<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.004	0.027	0.009	0.023			0.019		0.030		0.009					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003	0.007	0.005	0.008	0.008	0.010	0.008		0.003		0.007					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.017	0.016	0.019	0.020			0.013		0.013		0.011					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001		0.001		<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.037	0.064	0.048	0.064			0.047		0.061		0.035					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	0.013	0.004	0.012	0.005	0.009	0.011		0.015		0.008					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.011	0.019	0.016	0.018			0.012		0.018		0.014					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.005	0.002	0.004	0.003			0.003		<0.001		0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008		<0.008		<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1		<0.1		<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01			0.02			0.02		0.01		<0.01					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03		0.04		0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1		<0.1		<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		13			15			15		14		15					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001			<0.001		0.003		0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	18	18	19	21	21	21	20	19	19	18	18	19	19				
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		45			44			49		20		22					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		116			117			141		86		93					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02		<0.02		<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001	0.000004	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000003				
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002		<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005		<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2	0.9	1.9	1.0	1.5	1.1	1.4	1.5	2.2	2.6	2.1	1.6	1.9				
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.44	7.52	7.52	7.38	7.50	7.67	7.66	7.69	7.50	7.50	7.40	7.26	7.16				
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基50	色度	度	5以下	0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.6	0.7	1.2	1.3	0.5	<0.5				
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1				

【家浦】土庄町豊島甲生(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				15日	7日	3日	1日	29日	2日	15日	5日	2日	14日	3日	3日				
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08				
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.09	0.11	0.20	0.17	0.17	0.13	0.09	<0.06	<0.06	<0.06				
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.008	0.005	0.006	0.009			0.010			0.002					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.003			0.005			<0.003					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.013	0.013	0.014	0.016			0.013			0.007					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.037	0.031	0.036	0.045			0.039			0.016					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.004			0.006			<0.003					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.013	0.010	0.012	0.016			0.014			0.005					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.003	0.003	0.004	0.004			0.002			0.002					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01			0.01			0.01			<0.01					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		13			13			15			14					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	15	16	18	19	19	19	19	18	17	18	17				
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		39			38			49			44					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		102			107			137			116					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2	1.1	0.9	1.0	1.1	0.7	1.1	1.2	0.9	0.9	0.8	0.8				
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.26	7.25	7.22	7.00	7.05	7.14	7.21	7.23	7.30	7.31	7.20	7.16				
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基50	色度	度	5以下	1.0	0.9	0.7	0.6	0.9	<0.5	0.8	1.0	0.5	0.7	<0.5	<0.5				
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				

2024年度年報

【唐櫃】土庄町豊島唐櫃(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				15日	7日	3日	1日	29日	2日	15日	5日	2日	14日	3日	3日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001			0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		39			38			49			44					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		4			5			4			4					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		102			107			137			116					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	7.26	7.25	7.22	7.00	7.05	7.14	7.21	7.23	7.30	7.31	7.20	7.16				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.9			-2.0			-1.6			-1.9					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			6			0			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30																			

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				16日	14日	10日	2日	6日	9日	16日	12日	9日	15日	18日	10日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.11	0.18	0.21	0.41	0.29	0.26	0.25	0.16	0.11	0.09	0.07					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.038	0.048	0.045	0.024			0.030			0.017					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.020	0.021	0.020	0.017	0.012	0.010		<0.003			0.012					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002	0.002	0.002	0.003			0.004			0.003					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			0.002			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.054	0.061	0.061	0.037			0.048			0.029					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.024	0.030	0.027	0.023	0.013	0.009		0.008			0.013					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.014	0.011	0.014	0.010			0.014			0.009					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03			0.02			0.03			0.02					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8			8			8			8					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	13	13	14	13	14	13	12	11	11	11	12					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			26			21			31			35					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			80			75			85			95					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000006	<0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.6	1.6	1.7	1.5	1.9	1.6	1.2	1.3	1.6	1.5	1.5	1.4					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.53	7.44	7.40	7.29	7.36	7.15	7.40	7.58	7.41	7.49	7.50	7.48					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	0.7	0.8	0.5	0.5	0.7	1.2	<0.5	0.5	1.4	<0.5	0.6	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【中山】小豆島町池田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				16日	14日	10日	2日	6日	9日	16日	12日	9日	15日	18日	10日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.003			0.003			0.002			0.002					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.007			0.006			0.003			0.003					
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.6	0.5	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.3	0.5					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			26			21			31			35					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			3			2			2			3					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			80			75			85			95					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	7.53	7.44	7.40	7.29	7.36	7.15	7.40	7.58	7.41	7.49	7.50	7.48					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-2.0			-2.4			-1.9			-1.7					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			3			6			2			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.0														

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				16日	14日	10日	2日	6日	9日	16日	12日	9日	15日	18日	10日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.09	0.13	0.14	0.17	0.32	0.29	0.19	0.14	0.08	0.09	0.07					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.031	0.023	0.046	0.041			0.039			0.022					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.017	0.029	0.018	0.029	0.019	0.017	0.015	0.016			0.017					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.003	0.002	0.003	0.003			0.003			0.002					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.050	0.034	0.066	0.058			0.057			0.034					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.019	0.027	0.022	0.018	0.018	0.022	0.019	0.020			0.019					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.016	0.009	0.017	0.014			0.015			0.010					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02			0.01			<0.01			0.01					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8			9			9			9					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	14	14	15	13	14	12	14	14	14	13	13					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			29			23			31			32					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			86			76			86			93					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000005	0.000003	0.000003	0.000002	0.000004	0.000002	0.000001	0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.7	1.7	1.7	1.6	2.0	2.0	2.4	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.23	7.23	7.13	7.00	7.13	6.95	7.06	7.17	7.20	7.27	7.24	7.26					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	1.0	0.6	0.9	<0.5	0.6	0.6					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【内海】小豆島町片城(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				8日	13日	4日	8日	5日	3日	7日	11日	3日	6日	17日	4日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.09	<0.06	0.10	0.09	0.10	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002							
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.027		0.029	0.030	0.049		0.009			0.001							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.021	0.019	0.015	0.010	0.026	0.011	0.007			<0.003							
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002		0.002	0.004	0.011		0.006			<0.001							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.039		0.040	0.048	0.085		0.023			0.001							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.024	0.030	0.019	0.018	0.022	0.024	0.005			<0.003							
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.010		0.009	0.014	0.025		0.008			<0.001							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008							
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01			0.02			0.02			0.01							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9			10			12			11							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	19	19	17	16	16	19	20	18	19	19	19	18					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	29			28			46			41							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	86			96			122			110							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000004	0.000002	0.000004	0.000005	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2	1.2	1.4	1.5	1.6	2.0	0.5	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.00	7.19	7.15	7.09	7.33	7.22	7.30	7.28	7.23	7.23	7.19	7.14					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.9	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【当浜】小豆島町当浜(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				8日	13日	4日	8日	5日	3日	7日	11日	3日	6日	17日	4日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004						
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04						
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002			0.003			<0.001			<0.001						
目14	抱水クローラル	mg/L	0.02以下	0.006			0.005			<0.002			<0.002						
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.7	0.9	0.9	0.9	1.1	0.8	0.7				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	29			28			46			41						
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3			3			4			6						
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	86			96			122			110						
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	7.00	7.19	7.15	7.09	7.33	7.22	7.30	7.28	7.23	7.23	7.19	7.14				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.6			-2.2			-1.5			-2.0						
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			6			1			0						
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01			0.02			0.02			0.01						
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005						
	クリプトスポリジウム ジアラギア 大腸菌定量 嫌気性芽胞菌	個/20L 個/20L MPN/100mL 個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素 電気伝導率 総アルカリ度 浮遊物質 溶解性物質	mg/L mS/m mg/L mg/L mg/L		12 17	12	12	12 21	15	13	17 44	14	14	15 36	15	15				
	遊離残留塩素 水温 気温 天候 前日の天候	mg/L ℃ ℃ 		0.4 15.6 17.2 曇	0.6 18.2 16.2 雨	0.4 23.1 23.2 晴	0.3 29.3 34.5 晴	0.5 30.2 32.0 晴	0.6 29.0 29.0 曇	0.9 24.9 27.1 曇時々晴	0.9 16.7 17.3 晴	0.7 10.5 13.6 晴	0.8 6.8 7.0 雨	0.8 7.5 9.9 晴	0.7 8.0 4.4 雨				
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				8日	13日	4日	8日	5日	3日	7日	11日	3日	6日	17日	4日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.12	0.12	0.23	0.32	0.51	0.12	0.13	0.23	0.14	0.11					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002							
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.014			0.030			0.050			0.011							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.014	0.016	0.019	0.018	0.018	<0.003	0.019	0.008		0.007							
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003			0.002			0.006			0.002							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.024			0.041			0.077			0.019							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.011	0.015	0.021	0.016	0.021	0.013	0.012	0.007		0.009							
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007			0.009			0.021			0.006							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008							
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01			0.02			<0.01							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6			7			10			10							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			0.002			0.026							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	12	13	13	12	13	14	11	13	15	16	12					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	22			20			41			42							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	62			72			103			106							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	0.000004	0.000003	0.000006	0.000007	0.000004	0.000003	0.000004	0.000006	0.000007	0.000010					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	1.1	1.4	1.2	1.3	1.6	2.1	1.2	1.2	1.0	0.7	0.8					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.16	7.32	7.19	7.17	7.36	7.34	7.46	7.30	7.33	7.09	7.17	7.34					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	1.1	<0.5	0.6	3.3	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1					

【福田】小豆島町福田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				8日	13日	4日	8日	5日	3日	7日	11日	3日	6日	17日	4日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004						
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04						
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001			0.002			0.005			<0.001						
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.004			0.006			0.017			<0.002						
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.4	1.1	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6	0.7	0.4	0.8				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	22			20			41			42						
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			0.002			0.026						
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2			2			3			7						
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	62			72			103			106						
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	7.16	7.32	7.19	7.17	7.36	7.34	7.46	7.30	7.33	7.09	7.17	7.34				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.6			-2.4			-1.4			-2.0						
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			2			0			0						
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			0.02			<0.01						
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005						
	クリプトスポリジウム ジアルジア 大腸菌定量 嫌気性芽胞菌	個/20L 個/20L MPN/100mL 個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素 電気伝導率 総アルカリ度 浮遊物質 溶解性物質	mg/L mS/m mg/L mg/L mg/L		9 13 62	9 	9 	9 13 72	10 	10 	13 39 103	9 	10 	14 41 106	13 	13 				
	遊離残留塩素 水温 気温 天候 前日の天候	mg/L ℃ ℃ 		0.5 15.0 19.5 曇	0.4 17.0 16.0 雨	1.1 18.2 23.8 晴	0.4 26.2 34.1 晴	0.4 27.8 33.2 晴	0.4 27.4 28.5 曇	0.7 24.6 27.7 曇時々晴	0.4 17.8 18.0 晴	0.5 12.9 14.0 晴	0.5 8.1 7.2 雨	0.3 7.9 10.4 晴	0.8 8.4 4.8 雨				
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				8日	13日	4日	8日	5日	3日	7日	11日	3日	6日	17日	4日				
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0				
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08				
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	0.06	0.08	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06				
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.016		0.020	0.022	0.039		0.036			0.025						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.008	0.008	0.008	0.005	0.012	0.011			0.013						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004		0.004	0.004	0.003		0.004			0.003						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.030		0.036	0.037	0.055		0.055			0.040						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.009	0.009	0.010	0.017	0.018	0.017			0.016						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.010		0.012	0.011	0.013		0.015			0.012						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7			7			7			7						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			0.013			0.002						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	14	14	13	12	12	12	11	11	11	12	12				
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	28			25			21			25						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	71			75			66			71						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000004	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001				
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.3	1.3	1.2	1.3	1.6	1.6	1.7	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7				
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.28	7.32	7.28	7.19	7.17	7.14	7.21	7.27	7.38	7.36	7.34	7.35				
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5	1.0	1.7	1.1	1.1	1.0	2.7	2.7				
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.2				

2024年度年報 【吉田】小豆島町吉田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				8日	13日	4日	8日	5日	3日	7日	11日	3日	6日	17日	4日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004						
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04						
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001			0.002			0.002			<0.001						
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003			0.004			0.006			<0.002						
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.4	0.7	0.4	0.4	0.8	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	28			25			21			25						
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			0.013			0.002						
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2			2			1			2						
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	71			75			66			71						
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	0.2	<0.1	0.1	0.2				
目26	pH値		7.5程度	7.28	7.32	7.28	7.19	7.17	7.14	7.21	7.27	7.38	7.36	7.34	7.35				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.2			-2.2			-2.3			-2.2						
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			1			0			0						
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005			0.000006						
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		10	10	10	9	9	9	8	8	9	9	10	10				
	総アルカリ度	mg/L		18			16			14			21						
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		71			75			66			71						
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.3	0.6	0.4	0.4	0.7	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5				
	水温	℃		15.8	19.5	21.5	26.2	29.5	29.5	26.9	20.0	15.5	10.0	9.1	8.0				
	気温	℃		18.1	14.9	22.2	33.1	31.2	27.8	26.7	17.5	14.3	7.0	10.0	3.9				
	天候			曇	雨	晴	晴	晴	曇	曇時々晴	晴	晴	雨	晴	雨				
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				16日	14日	10日	2日	6日	9日	16日	12日	9日	15日	18日	10日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.16	0.17	0.21	0.19	0.29	0.31	0.23	0.17	0.12	0.09	0.12	0.11					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.011			0.008			<0.001			<0.001					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.006			0.003			<0.003			<0.003					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.011			0.009			0.004			0.004					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			0.003					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.035			0.028			0.009			0.009					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.008			<0.003			<0.003			<0.003					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.012			0.010			0.002			0.002					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001			0.001			0.003			0.003					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.04			0.02			0.06			0.07					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9			10			9			8					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	10	10	20	9	12	8	9	8	7	7	7					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			53			50			58			56					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			138			137			141			150					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	0.4	0.5	1.2	<0.3	0.7	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.60	7.77	7.58	7.03	7.44	7.22	7.50	7.80	7.96	8.07	8.02	8.04					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【湯船】小豆島町中山(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				8日	13日	4日	8日	5日	3日	7日	11日	3日	6日	17日	4日				
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.15	0.15	0.22	0.09	0.24	0.08	0.10	<0.08	0.08	<0.08	<0.08				
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.07	0.09	0.15	0.18	0.14	0.11	0.06	<0.06	0.06	<0.06				
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.013		0.032	0.021	0.027		0.025			0.008						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007			0.006			0.013			0.005						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003		0.002	0.003	0.008		0.004			<0.001						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.023		0.045	0.033	0.054		0.043			0.011						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009			0.013			0.013			0.006						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007		0.011	0.009	0.019		0.014			0.003						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.07			0.08			<0.01			<0.01						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.05			0.05			<0.03			0.27						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8			8			8			7						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	9	9	9	10	8	8	10	8	9	9				
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	17			12			38			37						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	62			63			96			92						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.3	1.3	1.3	1.2	0.9	1.4	1.6	1.3	1.3	0.6	1.9	1.9				
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.22	7.18	7.59	7.13	7.36	7.62	7.37	7.33	7.55	7.59	7.53	7.54				
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基50	色度	度	5以下	1.9	2.2	2.0	1.9	0.9	1.9	2.2	2.0	2.6	3.5	2.6	2.8				
基51	濁度	度	2以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				

【福田浜】小豆島町福田浜(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]