

## 水質検査結果

電話での問い合わせ先

高松、東讃、小豆ブロック

水質管理課(本課)  
087-847-4869

西讃ブロック

水質管理課(府中分室)  
0877-48-0519

中讃ブロック

水質管理課(丸亀分室)  
0877-28-7966

メールでの問い合わせ先

suishitsu\_honbu@union.suido-kagawa.lg.jp

## 西 讃 ブ ロ ッ ク

|     |       |             |
|-----|-------|-------------|
| 西1  | 西部    | 観音寺市豊浜町和田西  |
| 西2  | 西部    | 三豊市詫間町箱     |
| 西3  | 茂木    | 観音寺市伊吹町     |
| 西4  | 下林    | 観音寺市大野原町花稻  |
| 西5  | 一の宮   | 観音寺市豊浜町和田浜  |
| 西6  | 田野々   | 観音寺市大野原町田野々 |
| 西7  | 樋箇    | 三豊市山本町長野    |
| 西8  | 豊中町   | 三豊市豊中町本山甲   |
| 西9  | 我久    | 三豊市財田町財田上我久 |
| 西10 | 高倉    | 三豊市財田町財田上別所 |
| 西11 | 林明・樋箇 | 三豊市財田町財田中入樋 |
| 西12 | 雉子尾   | 三豊市財田町財田中本篠 |

## 中 讃 ブ ロ ッ ク

|     |              |           |
|-----|--------------|-----------|
| 中1  | 中部           | 宇多津町十楽寺   |
| 中2  | 綾川浄水場        | 高松市国分寺町福家 |
| 中3  | 丸亀市・中部       | 丸亀市土器町西   |
| 中4  | 丸亀市・中部       | 丸亀市手島町    |
| 中5  | 清水           | 丸亀市港町     |
| 中6  | 金倉           | 丸亀市今津町    |
| 中7  | 飯野           | 丸亀市飯野町東分  |
| 中8  | 中部・丸亀市・東小川   | 丸亀市飯山町東小川 |
| 中9  | 中部・丸亀市・西坂元   | 丸亀市飯山町西坂元 |
| 中10 | 綾川浄水所        | 丸亀市綾歌町富熊  |
| 中11 | 鴨川・綾川浄水場     | 坂出市与島町    |
| 中12 | 下津井受水        | 坂出市岩黒     |
| 中13 | 善通寺市・中部      | 善通寺市吉原町   |
| 中14 | 大麻第3・大麻第2    | 善通寺市大麻町   |
| 中15 | 竜川・善通寺市・中部   | 善通寺市金蔵寺町  |
| 中16 | 善通寺市・中部・大麻第1 | 善通寺市生野町   |
| 中17 | 五条           | 琴平町五條     |
| 中18 | 琴平第1         | 琴平町川東     |
| 中19 | 琴平第4         | 琴平町榎井     |
| 中20 | 北鴨・平洲・中部     | 多度津町佐柳    |
| 中21 | 高屋原          | まんのう町長尾   |
| 中22 | 四条           | まんのう町公文   |
| 中23 | 犬の馬場         | まんのう町川東   |
| 中24 | 造田           | まんのう町造田   |
| 中25 | 成政           | まんのう町吉野   |
| 中26 | 野口           | まんのう町追上   |
| 中27 | 塩入           | まんのう町塩入   |

▼浄水系統と地点名を表示しています

詳細は次ページ以降の地図を御参照ください

▼地図上の番号をクリックすると

結果のページに移動します

▼この画面は、PDFの1ページですので、

この画面に戻るときは、

先頭までスクロールするか、

1ページを指定して移動してください

## 高 松 ブ ロ ッ ク


|     |       |            |
|-----|-------|------------|
| 高1  | 綾川浄水場 | 高松市国分寺町福家  |
| 高2  | 東部    | 高松市牟礼町原    |
| 高3  | 御殿    | 高松市峰山町     |
| 高4  | 御殿    | 高松市男木町     |
| 高5  | 浅野・東部 | 高松市朝日新町    |
| 高6  | 浅野・東部 | 高松市十川西町    |
| 高7  | 川添・東部 | 高松市庵治町     |
| 高8  | 川添    | 高松市屋島東町    |
| 高9  | 後川    | 高松市塩江町安原上東 |
| 高10 | 一ツ内   | 高松市塩江町上西   |
| 高11 | 堂ヶ平   | 三木町小養      |
| 高12 | 新開・東部 | 三木町氷上      |
| 高13 | 綾南    | 綾川町陶       |
| 高14 | 羽床    | 綾川町羽床下     |

## 小 豆 ブ ロ ッ ク

|     |     |         |
|-----|-----|---------|
| 小1  | 肥土山 | 土庄町肥土山  |
| 小2  | 馬越  | 土庄町滝宮   |
| 小3  | 琴塚  | 土庄町見目   |
| 小4  | 北山  | 土庄町鹿島   |
| 小5  | 大部  | 土庄町大部   |
| 小6  | 小部  | 土庄町小部   |
| 小7  | 家浦  | 土庄町豊島甲生 |
| 小8  | 唐櫃  | 土庄町豊島唐櫃 |
| 小9  | 中山  | 小豆島町池田  |
| 小10 | 内海  | 小豆島町片城  |
| 小11 | 当浜  | 小豆島町当浜  |
| 小12 | 福田  | 小豆島町福田  |
| 小13 | 吉田  | 小豆島町吉田  |
| 小14 | 湯船  | 小豆島町中山  |
| 小15 | 福田浜 | 小豆島町福田浜 |


## 東 讃 ブ ロ ッ ク

|     |            |                |
|-----|------------|----------------|
| 東1  | 東部         | 東かがわ市小海        |
| 東2  | 川西・東部      | さぬき市小田         |
| 東3  | 西畑         | さぬき市津田町津田(津田)  |
| 東4  | 川北         | さぬき市津田町津田(北羽立) |
| 東5  | 王子         | さぬき市大川町田面      |
| 東6  | 平碓・東部      | さぬき市大川町田面(碎石)  |
| 東7  | 門入         | さぬき市石田東        |
| 東8  | 石神         | さぬき市昭和         |
| 東9  | 川股         | 東かがわ市引田        |
| 東10 | 入野山        | 東かがわ市東山        |
| 東11 | 水主・大社      | 東かがわ市土居        |
| 東12 | 湊・山下・藤井    | 東かがわ市松原        |
| 東13 | 中筋第1・第3・第5 | 東かがわ市横内        |
| 東14 | 川東第1・第2    | 東かがわ市三本松       |

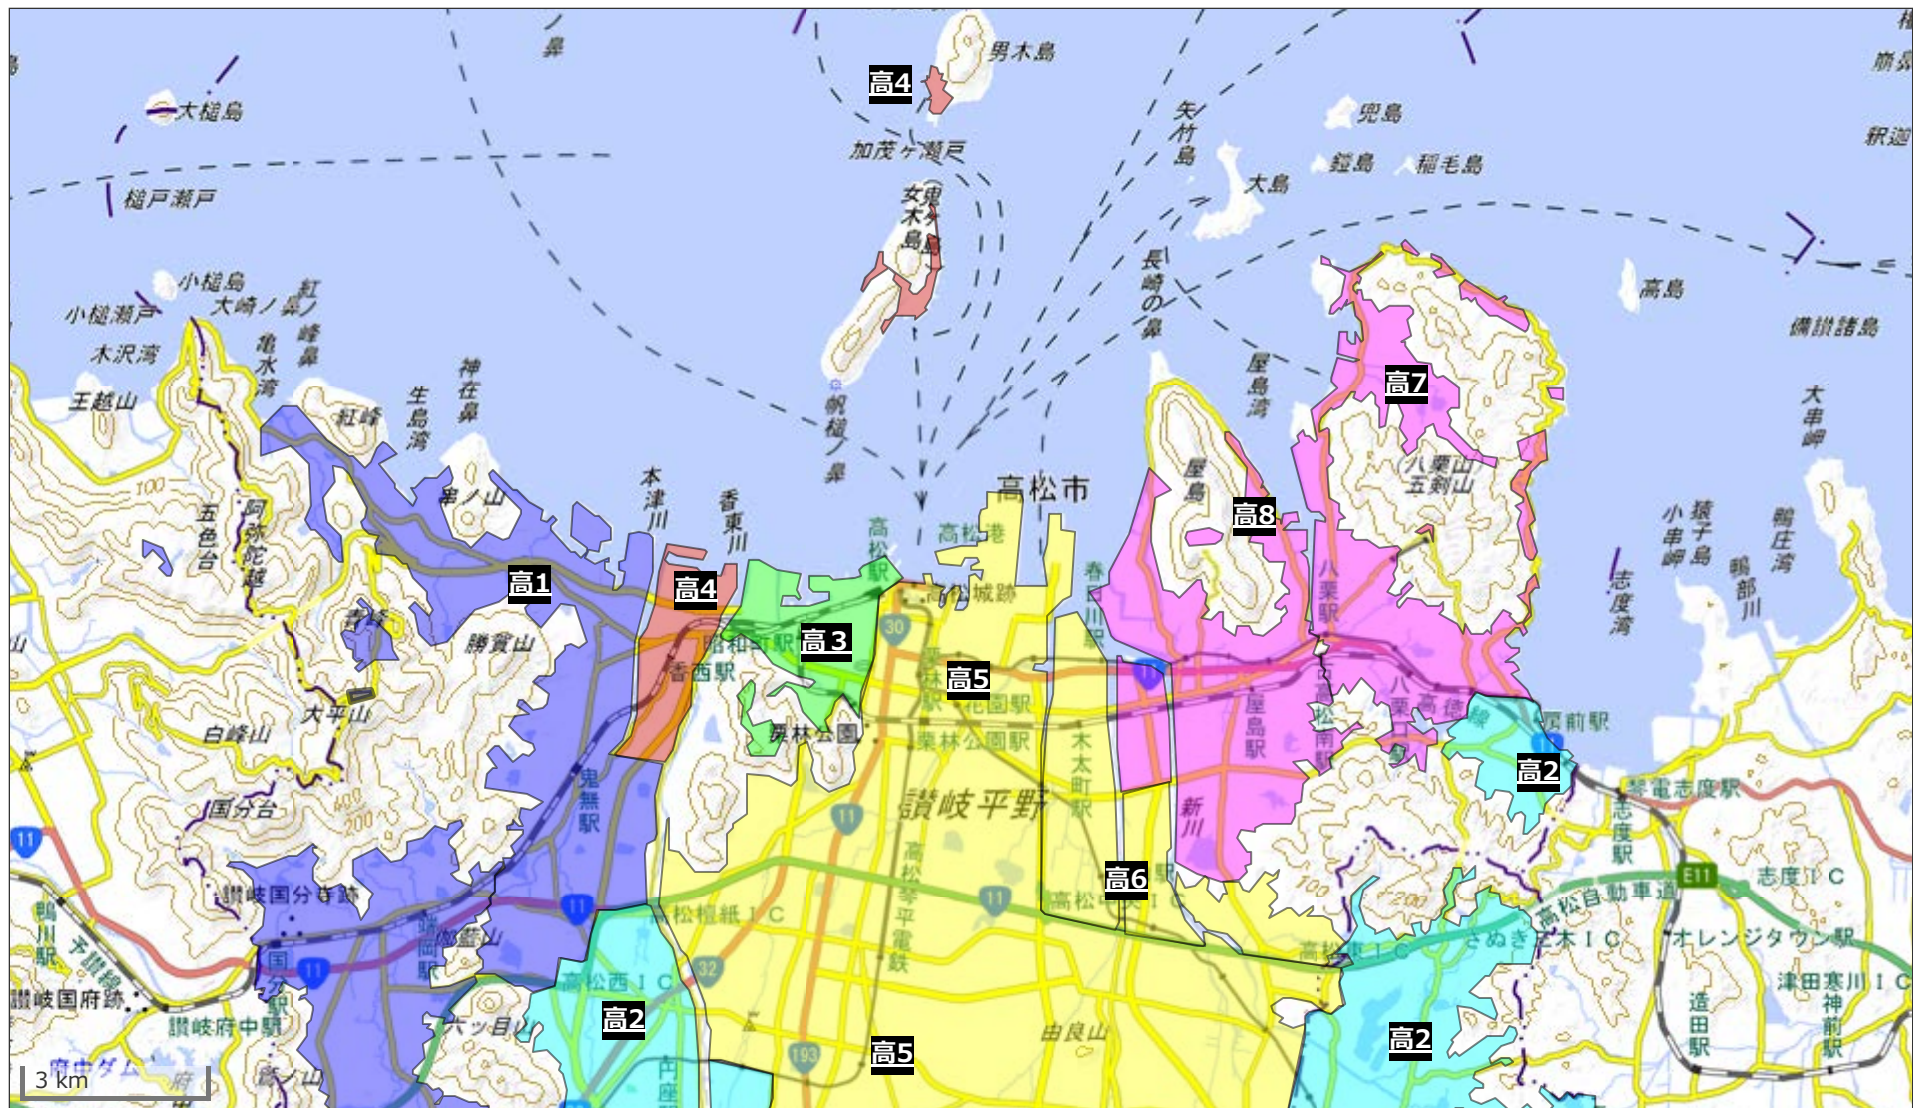

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

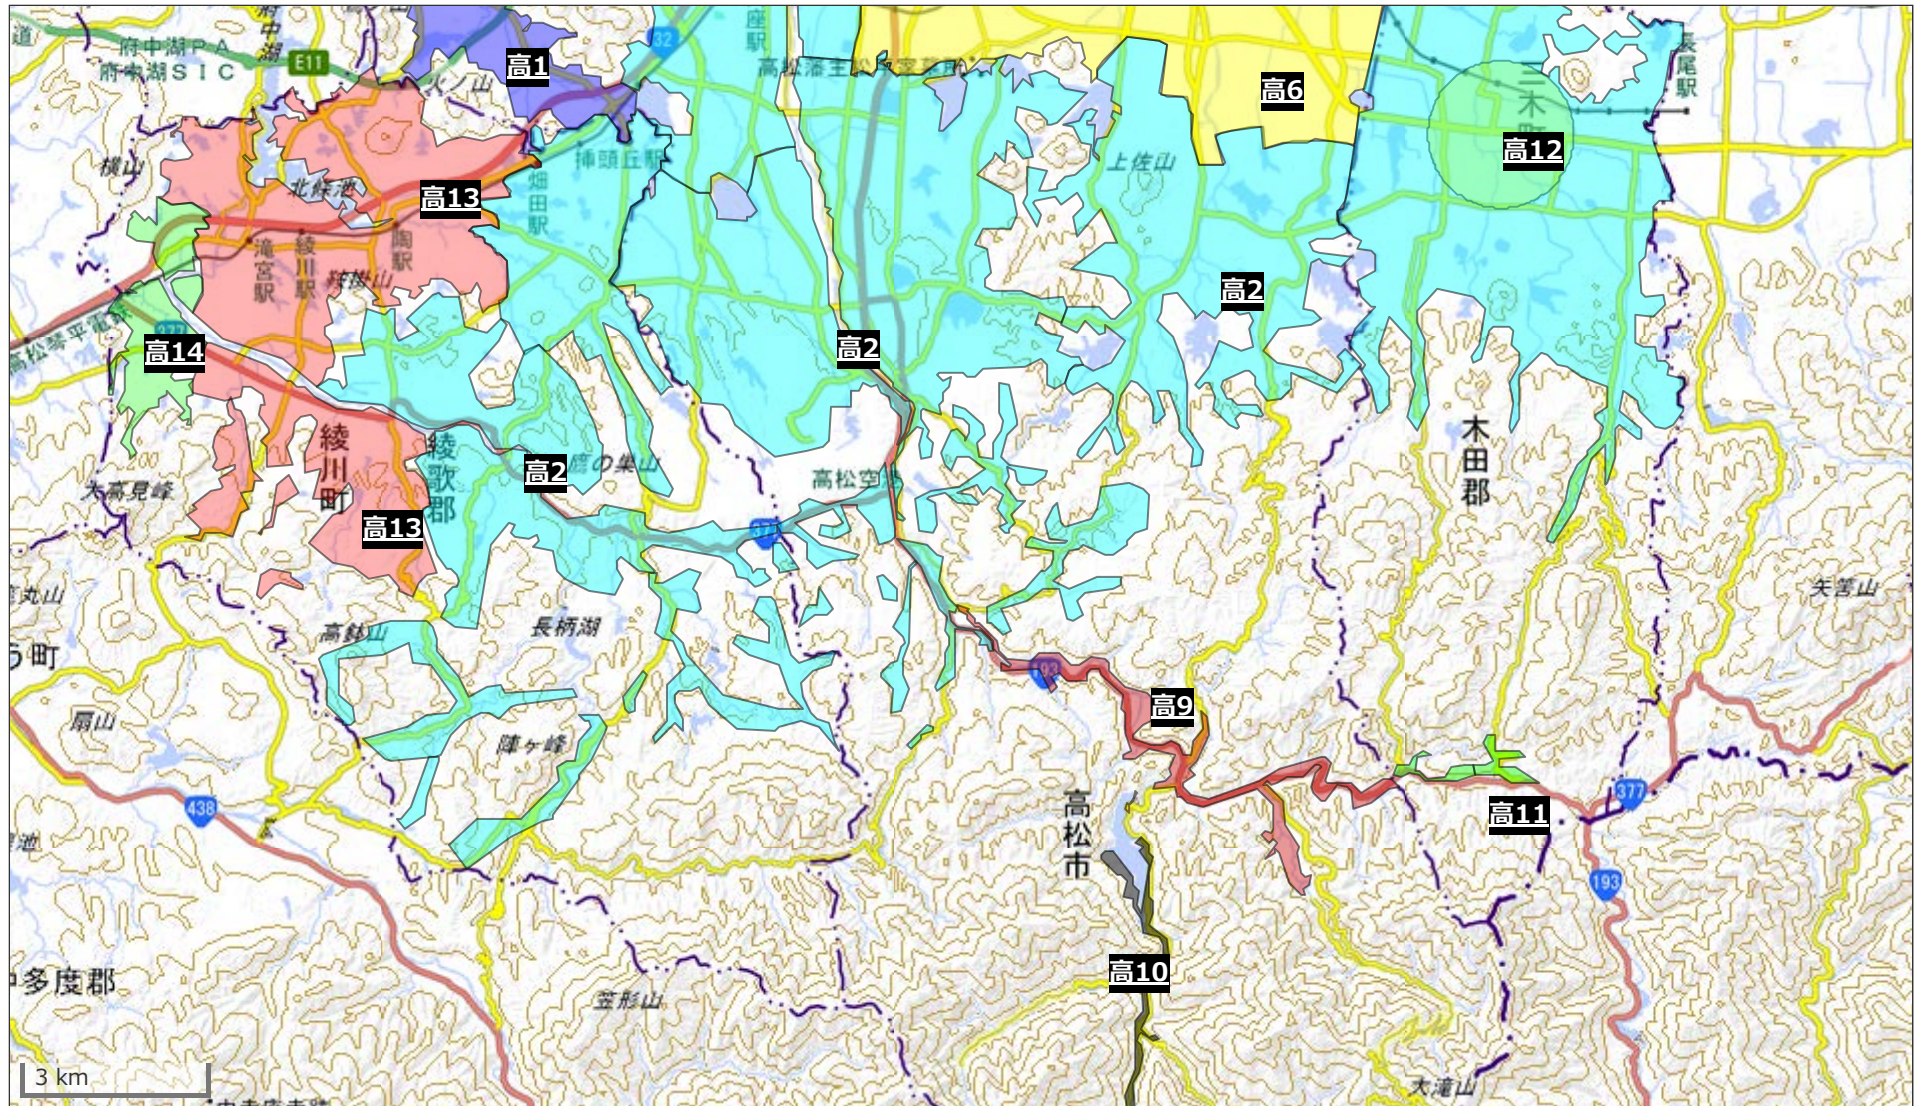

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 7月        | 9月        | 10月       | 11月       | 12月       | 1月        | 2月        | 3月        |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 15日       | 7日        | 3日        | 1日        | 29日       | 2日        | 15日       | 5日        | 2日        | 14日       | 3日        | 3日        |  |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    |           | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.8以下      | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    |           | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     |           | <0.005    |           |           | <0.005    |           |           | <0.005    |           |           | <0.005    |           |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     |           | <0.004    |           |           | <0.004    |           |           | <0.004    |           |           | <0.004    |           |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | <0.06     | 0.06      | 0.08      | 0.08      | 0.13      | 0.14      | 0.10      | 0.07      | 0.06      | <0.06     | <0.06     | <0.06     |  |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     |           | 0.017     |           |           | 0.024     |           |           | 0.019     |           |           | 0.005     |           |  |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     |           | <0.003    |           |           | <0.003    |           |           | <0.003    |           |           | 0.003     |           |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン        | mg/L | 0.1以下      |           | 0.001     |           |           | 0.001     |           |           | 0.001     |           |           | 0.001     |           |  |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      |           | 0.024     |           |           | 0.032     |           |           | 0.026     |           |           | 0.009     |           |  |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     |           | 0.009     |           |           | 0.011     |           |           | 0.011     |           |           | 0.004     |           |  |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.03以下     |           | 0.006     |           |           | 0.007     |           |           | 0.006     |           |           | 0.003     |           |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム            | mg/L | 0.09以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     |           | <0.008    |           |           | <0.008    |           |           | <0.008    |           |           | <0.008    |           |  |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      |           | 0.06      |           |           | 0.09      |           |           | 0.08      |           |           | 0.03      |           |  |  |  |  |  |
| 基34 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      |           | <0.03     |           |           | <0.03     |           |           | <0.03     |           |           | <0.03     |           |  |  |  |  |  |
| 基35 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |  |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      |           | 4         |           |           | 4         |           |           | 5         |           |           | 4         |           |  |  |  |  |  |
| 基37 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |
| 基38 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 5         | 5         | 7         | 5         | 5         | 6         | 5         | 6         | 4         | 6         | 5         | 7         |  |  |  |  |  |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      |           | 30        |           |           | 28        |           |           | 33        |           |           | 30        |           |  |  |  |  |  |
| 基40 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      |           | 46        |           |           | 51        |           |           | 67        |           |           | 46        |           |  |  |  |  |  |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      |           | <0.02     |           |           | <0.02     |           |           | <0.02     |           |           | <0.02     |           |  |  |  |  |  |
| 基42 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002  | 0.000001  | 0.000002  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001  |  |  |  |  |  |
| 基44 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |  |
| 基45 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    |           | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |  |  |  |  |  |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 0.4       | 0.4       | 0.4       | 0.5       | 0.4       | 0.5       | 0.5       | 0.5       | 0.4       | 0.4       | 0.4       | 0.3       |  |  |  |  |  |
| 基47 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 7.48      | 7.50      | 7.49      | 7.49      | 7.51      | 7.53      | 7.90      | 7.60      | 7.38      | 7.40      | 7.46      | 7.61      |  |  |  |  |  |
| 基48 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |
| 基49 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |
| 基50 | 色度                | 度    | 5以下        | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      |  |  |  |  |  |
| 基51 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 0.1       | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |

【綾川浄水場】高松市国分寺町福家(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| ※ 灰には吸入値を表しています |                     |           |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|--|--|--|--|
| 項目              |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月   | 5月       | 6月   | 7月   | 7月       | 9月   | 10月  | 11月      | 12月  | 1月   | 2月       | 3月   |  |  |  |  |
|                 |                     |           |                 | 15日  | 7日       | 3日   | 1日   | 29日      | 2日   | 15日  | 5日       | 2日   | 14日  | 3日       | 3日   |  |  |  |  |
| 目1              | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |  |  |  |  |
| 目2              | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         |      | <0.0002  |      |      | <0.0002  |      |      | <0.0002  |      |      | <0.0002  |      |  |  |  |  |
| 目3              | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |  |  |  |  |
| 目5              | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         |      | <0.0004  |      |      | <0.0004  |      |      | <0.0004  |      |      | <0.0004  |      |  |  |  |  |
| 目8              | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           |      | <0.04    |      |      | <0.04    |      |      | <0.04    |      |      | <0.04    |      |  |  |  |  |
| 目9              | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          |      | <0.008   |      |      | <0.008   |      |      | <0.008   |      |      | <0.008   |      |  |  |  |  |
| 目10             | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| 目12             | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| 目13             | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |      | <0.001   |      |      | 0.001    |      |      | 0.001    |      |      | <0.001   |      |  |  |  |  |
| 目14             | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |      | 0.004    |      |      | 0.005    |      |      | 0.003    |      |      | <0.002   |      |  |  |  |  |
| 目15             | 農薬類                 |           | 1以下             |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| 目16             | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             | 0.5  | 0.4      | 0.5  | 0.4  | 0.3      | 0.3  | 0.3  | 0.4      | 0.4  | 0.5  | 0.5      | 0.5  |  |  |  |  |
| 目17             | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       |      | 30       |      |      | 28       |      |      | 33       |      |      | 30       |      |  |  |  |  |
| 目18             | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          |      | <0.001   |      |      | <0.001   |      |      | <0.001   |      |      | <0.001   |      |  |  |  |  |
| 目19             | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            |      | 2        |      |      | 2        |      |      | 1        |      |      | 2        |      |  |  |  |  |
| 目20             | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           |      | <0.03    |      |      | <0.03    |      |      | <0.03    |      |      | <0.03    |      |  |  |  |  |
| 目21             | メチル-tert-ブチルエーテル    | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |  |  |  |  |
| 目22             | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| 目23             | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| 目24             | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       |      | 46       |      |      | 51       |      |      | 67       |      |      | 46       |      |  |  |  |  |
| 目25             | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1 | <0.1     | <0.1 | <0.1 | <0.1     | <0.1 | 0.1  | <0.1     | <0.1 | <0.1 | <0.1     | <0.1 |  |  |  |  |
| 目26             | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.48 | 7.50     | 7.49 | 7.49 | 7.51     | 7.53 | 7.90 | 7.60     | 7.38 | 7.40 | 7.46     | 7.61 |  |  |  |  |
| 目27             | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける |      | -1.5     |      |      | -1.4     |      |      | -1.4     |      |      | -1.7     |      |  |  |  |  |
| 目28             | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          |      | 0        |      |      | 2        |      |      | 2        |      |      | 0        |      |  |  |  |  |
| 目29             | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           |      | <0.01    |      |      | <0.01    |      |      | <0.01    |      |      | <0.01    |      |  |  |  |  |
| 目30             | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           |      | 0.06     |      |      | 0.09     |      |      | 0.08     |      |      | 0.03     |      |  |  |  |  |
| 目31             | PFOS及びPFOA          | mg/L      | 0.00005以下       |      | <0.00005 |      |      | <0.00005 |      |      | <0.00005 |      |      | <0.00005 |      |  |  |  |  |
|                 | クリプトスポリジウム          | 個/20L     |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | ジアルジア               | 個/20L     |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | 生物顕鏡所見              |           |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | 臭気原因生物              |           |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 8    | 8        | 8    | 14   | 8        | 8    | 9    | 9        | 7    | 9    | 8        | 9    |  |  |  |  |
|                 | 総アルカリ度              | mg/L      |                 |      | 27       |      |      | 23       |      |      | 24       |      |      | 25       |      |  |  |  |  |
|                 | 浮遊物質                | mg/L      |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | 溶解性物質               | mg/L      |                 |      | 46       |      |      | 51       |      |      | 67       |      |      | 46       |      |  |  |  |  |
|                 | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 | 0.5  | 0.3      | 0.4  | 0.3  | 0.3      | 0.2  | 0.3  | 0.3      | 0.4  | 0.4  | 0.5      | 0.5  |  |  |  |  |
|                 | 水温                  | ℃         |                 | 19.3 | 21.4     | 23.1 | 24.9 | 32.8     | 30.0 | 25.0 | 21.8     | 16.9 | 10.1 | 10.8     | 10.6 |  |  |  |  |
|                 | 気温                  | ℃         |                 | 21.6 | 22.8     | 23.2 | 26.5 | 33.9     | 30.3 | 25.6 | 23.0     | 14.3 | 6.8  | 12.0     | 8.4  |  |  |  |  |
|                 | 天候                  |           |                 | 晴    | 曇        | 晴    | 雨    | 晴        | 晴    | 晴    | 晴        | 晴    | 晴    | 曇        | 雨    |  |  |  |  |
|                 | 前日の天候               |           |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | 試験不実施理由             |           |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |

2024年度年報【東部】高松市牟礼町原(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 7月        | 9月       | 10月      | 11月       | 12月       | 1月        | 2月        | 3月       |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 15日       | 7日        | 3日        | 1日        | 29日       | 2日       | 15日      | 5日        | 2日        | 14日       | 3日        | 3日       |  |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)      | (-)      | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)      |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    |           | <0.0003   |           |           | <0.0003   |          |          | <0.0003   |           |           | <0.0003   |          |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |          |          | <0.00005  |           |           | <0.00005  |          |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001    |           |           | <0.001    |          |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001    |           |           | <0.001    |          |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001    |           |           | <0.001    |          |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |          |          | <0.002    |           |           | <0.002    |          |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004   | <0.004   | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004   |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001    |           |           | <0.001    |          |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | <1       | <1       | <1        | <1        | <1        | <1        | <1       |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.8以下      | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08    | <0.08    | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08    |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |           |           | <0.1      |          |          | <0.1      |           |           | <0.1      |          |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    |           | <0.0002   |           |           | <0.0002   |          |          | <0.0002   |           |           | <0.0002   |          |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     |           | <0.005    |           |           | <0.005    |          |          | <0.005    |           |           | <0.005    |          |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     |           | <0.004    |           |           | <0.004    |          |          | <0.004    |           |           | <0.004    |          |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |          |          | <0.002    |           |           | <0.002    |          |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001    |           |           | <0.001    |          |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001    |           |           | <0.001    |          |  |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001    |           |           | <0.001    |          |  |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | 0.06      | 0.06      | 0.07      | 0.07      | 0.14      | 0.13     | 0.11     | 0.09      | <0.06     | <0.06     | <0.06     | <0.06    |  |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |          |          | <0.002    |           |           | <0.002    |          |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     |           | 0.018     |           |           | 0.026     |          |          | 0.013     |           |           | 0.005     |          |  |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     |           | <0.003    |           |           | <0.003    |          |          | <0.003    |           |           | <0.003    |          |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン        | mg/L | 0.1以下      |           | 0.002     |           |           | 0.002     |          |          | 0.002     |           |           | 0.001     |          |  |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001    |           |           | <0.001    |          |  |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      |           | 0.026     |           |           | 0.036     |          |          | 0.021     |           |           | 0.009     |          |  |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     |           | 0.009     |           |           | 0.012     |          |          | 0.008     |           |           | 0.004     |          |  |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.03以下     |           | 0.006     |           |           | 0.008     |          |          | 0.006     |           |           | 0.003     |          |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム            | mg/L | 0.09以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001    |           |           | <0.001    |          |  |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     |           | <0.008    |           |           | <0.008    |          |          | <0.008    |           |           | <0.008    |          |  |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |           |           | <0.1      |          |          | <0.1      |           |           | <0.1      |          |  |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      |           | 0.06      |           |           | 0.09      |          |          | 0.07      |           |           | 0.03      |          |  |  |  |  |  |
| 基34 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      |           | <0.03     |           |           | <0.03     |          |          | <0.03     |           |           | <0.03     |          |  |  |  |  |  |
| 基35 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |           |           | <0.1      |          |          | <0.1      |           |           | <0.1      |          |  |  |  |  |  |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      |           | 4         |           |           | 4         |          |          | 4         |           |           | 4         |          |  |  |  |  |  |
| 基37 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001    |           |           | <0.001    |          |  |  |  |  |  |
| 基38 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 6         | 5         | 8         | 5         | 6         | 5        | 5        | 5         | 4         | 6         | 5         | 7        |  |  |  |  |  |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      |           | 31        |           |           | 29        |          |          | 36        |           |           | 31        |          |  |  |  |  |  |
| 基40 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      |           | 52        |           |           | 58        |          |          | 70        |           |           | 50        |          |  |  |  |  |  |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      |           | <0.02     |           |           | <0.02     |          |          | <0.02     |           |           | <0.02     |          |  |  |  |  |  |
| 基42 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | 0.000002  | 0.000002  | 0.000002  | 0.000001  | 0.000001  | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |  |  |  |  |  |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |  |  |  |  |  |
| 基44 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |          |          | <0.002    |           |           | <0.002    |          |  |  |  |  |  |
| 基45 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    |           | <0.0005   |           |           | <0.0005   |          |          | <0.0005   |           |           | <0.0005   |          |  |  |  |  |  |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 0.5       | 0.4       | 0.4       | 0.4       | 0.5       | 0.5      | 0.5      | 0.4       | 0.4       | 0.4       | 0.3       | 0.3      |  |  |  |  |  |
| 基47 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 7.56      | 7.73      | 7.54      | 7.64      | 7.73      | 7.79     | 7.85     | 7.71      | 7.61      | 7.61      | 7.53      | 7.23     |  |  |  |  |  |
| 基48 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     |  |  |  |  |  |
| 基49 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     |  |  |  |  |  |
| 基50 | 色度                | 度    | 5以下        | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5     | <0.5     | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5     |  |  |  |  |  |
| 基51 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1     | <0.1     | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1     |  |  |  |  |  |

【東部】高松市牟礼町原(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| ※ 灰には吸入値を表しています |                     |           |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|--|--|--|--|
| 項目              |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月   | 5月       | 6月   | 7月   | 7月       | 9月   | 10月  | 11月      | 12月  | 1月   | 2月       | 3月   |  |  |  |  |
|                 |                     |           |                 | 15日  | 7日       | 3日   | 1日   | 29日      | 2日   | 15日  | 5日       | 2日   | 14日  | 3日       | 3日   |  |  |  |  |
| 目1              | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |  |  |  |  |
| 目2              | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         |      | <0.0002  |      |      | <0.0002  |      |      | <0.0002  |      |      | <0.0002  |      |  |  |  |  |
| 目3              | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |  |  |  |  |
| 目5              | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         |      | <0.0004  |      |      | <0.0004  |      |      | <0.0004  |      |      | <0.0004  |      |  |  |  |  |
| 目8              | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           |      | <0.04    |      |      | <0.04    |      |      | <0.04    |      |      | <0.04    |      |  |  |  |  |
| 目9              | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          |      | <0.008   |      |      | <0.008   |      |      | <0.008   |      |      | <0.008   |      |  |  |  |  |
| 目10             | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| 目12             | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| 目13             | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |      | <0.001   |      |      | 0.001    |      |      | <0.001   |      |      | <0.001   |      |  |  |  |  |
| 目14             | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |      | 0.004    |      |      | 0.006    |      |      | 0.002    |      |      | <0.002   |      |  |  |  |  |
| 目15             | 農薬類                 |           | 1以下             |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| 目16             | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             | 0.5  | 0.5      | 0.3  | 0.4  | 0.5      | 0.4  | 0.5  | 0.4      | 0.5  | 0.4  | 0.5      | 0.5  |  |  |  |  |
| 目17             | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       |      | 31       |      |      | 29       |      |      | 36       |      |      | 31       |      |  |  |  |  |
| 目18             | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          |      | <0.001   |      |      | <0.001   |      |      | <0.001   |      |      | <0.001   |      |  |  |  |  |
| 目19             | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            |      | 1        |      |      | 1        |      |      | 1        |      |      | 2        |      |  |  |  |  |
| 目20             | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           |      | <0.03    |      |      | <0.03    |      |      | <0.03    |      |      | <0.03    |      |  |  |  |  |
| 目21             | メチル-tert-ブチルエーテル    | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |  |  |  |  |
| 目22             | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| 目23             | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| 目24             | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       |      | 52       |      |      | 58       |      |      | 70       |      |      | 50       |      |  |  |  |  |
| 目25             | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1 | <0.1     | <0.1 | <0.1 | <0.1     | <0.1 | <0.1 | <0.1     | <0.1 | <0.1 | <0.1     | <0.1 |  |  |  |  |
| 目26             | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.56 | 7.73     | 7.54 | 7.64 | 7.73     | 7.79 | 7.85 | 7.71     | 7.61 | 7.61 | 7.53     | 7.23 |  |  |  |  |
| 目27             | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける |      | -1.3     |      |      | -1.2     |      |      | -1.2     |      |      | -1.6     |      |  |  |  |  |
| 目28             | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          |      | 0        |      |      | 2        |      |      | 0        |      |      | 0        |      |  |  |  |  |
| 目29             | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           |      | <0.01    |      |      | <0.01    |      |      | <0.01    |      |      | <0.01    |      |  |  |  |  |
| 目30             | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           |      | 0.06     |      |      | 0.09     |      |      | 0.07     |      |      | 0.03     |      |  |  |  |  |
| 目31             | PFOS及びPFOA          | mg/L      | 0.00005以下       |      | <0.00005 |      |      | <0.00005 |      |      | <0.00005 |      |      | <0.00005 |      |  |  |  |  |
|                 | クリプトスポリジウム          | 個/20L     |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | ジアルジア               | 個/20L     |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | 生物顕鏡所見              |           |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | 臭気原因生物              |           |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 | 8    | 9        | 8    | 8    | 8        | 8    | 9    | 10       | 8    | 9    | 9        | 13   |  |  |  |  |
|                 | 電気伝導率               | mS/m      |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | 総アルカリ度              | mg/L      |                 |      | 27       |      |      | 25       |      |      | 29       |      |      | 27       |      |  |  |  |  |
|                 | 浮遊物質                | mg/L      |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | 溶解性物質               | mg/L      |                 |      | 52       |      |      | 58       |      |      | 70       |      |      | 50       |      |  |  |  |  |
|                 | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 | 0.5  | 0.5      | 0.3  | 0.4  | 0.4      | 0.4  | 0.4  | 0.4      | 0.4  | 0.4  | 0.5      | 0.4  |  |  |  |  |
|                 | 水温                  | ℃         |                 | 18.0 | 18.9     | 21.5 | 24.0 | 28.0     | 28.9 | 25.2 | 22.0     | 16.8 | 10.8 | 11.2     | 10.1 |  |  |  |  |
|                 | 気温                  | ℃         |                 | 22.5 | 22.2     | 22.7 | 26.2 | 34.1     | 29.0 | 26.9 | 21.2     | 13.8 | 7.9  | 8.9      | 8.5  |  |  |  |  |
|                 | 天候                  |           |                 | 曇    | 晴        | 晴    | 雨    | 晴        | 晴    | 晴    | 曇        | 晴    | 晴    | 曇        | 雨    |  |  |  |  |
|                 | 前日の天候               |           |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | 試験不実施理由             |           |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 7月        | 9月        | 10月       | 11月       | 12月       | 1月        | 2月        | 3月        |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 15日       | 7日        | 3日        | 1日        | 29日       | 2日        | 15日       | 5日        | 2日        | 14日       | 3日        | 3日        |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 2         | 0         |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    |           | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | 1         | <1        |           | 1         | <1        | <1        | <1        | <1        | 1         | 1         | 2         | 1         |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.8以下      | 0.12      | 0.14      | 0.13      | 0.13      | 0.15      | 0.14      | 0.14      | 0.14      | 0.13      | 0.12      | 0.12      | 0.12      |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    |           | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     |           | <0.005    |           |           | <0.005    |           |           | <0.005    |           |           | <0.005    |           |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     |           | <0.004    |           |           | <0.004    |           |           | <0.004    |           |           | <0.004    |           |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | 0.08      |           | 0.13      | 0.12      | 0.13      | 0.11      | 0.12      | 0.10      | 0.09      | 0.09      | 0.07      | 0.06      |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     |           | 0.004     |           |           | 0.008     |           |           | 0.006     |           |           | 0.002     |           |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     |           | <0.003    |           |           | 0.003     |           |           | 0.003     |           |           | <0.003    |           |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン        | mg/L | 0.1以下      |           | 0.004     |           |           | 0.005     |           |           | 0.004     |           |           | 0.002     |           |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      |           | 0.013     |           |           | 0.021     |           |           | 0.016     |           |           | 0.006     |           |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     |           | <0.003    |           |           | 0.003     |           |           | <0.003    |           |           | <0.003    |           |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.03以下     |           | 0.005     |           |           | 0.008     |           |           | 0.006     |           |           | 0.002     |           |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム            | mg/L | 0.09以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     |           | <0.008    |           |           | <0.008    |           |           | <0.008    |           |           | <0.008    |           |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      |           | <0.01     |           |           | <0.01     |           |           | <0.01     |           |           | <0.01     |           |  |  |  |  |
| 基34 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      |           | <0.03     |           |           | <0.03     |           |           | <0.03     |           |           | <0.03     |           |  |  |  |  |
| 基35 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      |           | 16        |           |           | 14        |           |           | 15        |           |           | 15        |           |  |  |  |  |
| 基37 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基38 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 10        | 10        | 10        | 9         | 9         | 9         | 9         | 10        | 11        | 12        | 13        | 13        |  |  |  |  |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      |           | 58        |           |           | 53        |           |           | 56        |           |           | 62        |           |  |  |  |  |
| 基40 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      |           | 139       |           |           | 131       |           |           | 146       |           |           | 130       |           |  |  |  |  |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      |           | <0.02     |           |           | <0.02     |           |           | <0.02     |           |           | <0.02     |           |  |  |  |  |
| 基42 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |
| 基44 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |
| 基45 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    |           | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |  |  |  |  |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 0.6       | 0.5       | 0.7       | 0.7       | 0.6       | 0.8       | 0.7       | 0.6       | 0.6       | 0.6       | 0.5       | 0.8       |  |  |  |  |
| 基47 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 7.50      | 7.71      | 7.70      | 7.39      | 7.37      | 7.48      | 7.53      | 7.59      | 7.54      | 7.66      | 7.37      | 7.28      |  |  |  |  |
| 基48 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |
| 基49 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |
| 基50 | 色度                | 度    | 5以下        | <0.5      | <0.5      | 0.6       | <0.5      | <0.5      | 0.6       | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      |  |  |  |  |
| 基51 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |

【御殿】高松市峰山町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| ※ 灰には吸入値を表しています |                     |           |                 |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|----------|------|--|--|--|--|
| 項目              |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月   | 5月        | 6月   | 7月   | 7月        | 9月   | 10月  | 11月       | 12月  | 1月   | 2月       | 3月   |  |  |  |  |
|                 |                     |           |                 | 15日  | 7日        | 3日   | 1日   | 29日       | 2日   | 15日  | 5日        | 2日   | 14日  | 3日       | 3日   |  |  |  |  |
| 目1              | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002   |      |  |  |  |  |
| 目2              | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         |      | <0.0002   |      |      | <0.0002   |      |      | <0.0002   |      |      | <0.0002  |      |  |  |  |  |
| 目3              | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002   |      |  |  |  |  |
| 目5              | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         |      | <0.0004   |      |      | <0.0004   |      |      | <0.0004   |      |      | <0.0004  |      |  |  |  |  |
| 目8              | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           |      | <0.04     |      |      | <0.04     |      |      | <0.04     |      |      | <0.04    |      |  |  |  |  |
| 目9              | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          |      | <0.008    |      |      | <0.008    |      |      | <0.008    |      |      | <0.008   |      |  |  |  |  |
| 目10             | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |
| 目12             | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |
| 目13             | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |      | <0.001    |      |      | 0.001     |      |      | <0.001    |      |      | <0.001   |      |  |  |  |  |
| 目14             | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002   |      |  |  |  |  |
| 目15             | 農薬類                 |           | 1以下             |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |
| 目16             | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             | 0.6  | 0.6       | 0.5  | 0.3  | 0.5       | 0.4  | 0.5  | 0.5       | 0.6  | 0.4  | 0.7      | 0.6  |  |  |  |  |
| 目17             | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       |      | 58        |      |      | 53        |      |      | 56        |      |      | 62       |      |  |  |  |  |
| 目18             | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          |      | <0.001    |      |      | <0.001    |      |      | <0.001    |      |      | <0.001   |      |  |  |  |  |
| 目19             | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            |      | 2         |      |      | 5         |      |      | 2         |      |      | 4        |      |  |  |  |  |
| 目20             | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           |      | <0.03     |      |      | <0.03     |      |      | <0.03     |      |      | <0.03    |      |  |  |  |  |
| 目21             | メチル-tert-ブチルエーテル    | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002   |      |  |  |  |  |
| 目22             | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |
| 目23             | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |
| 目24             | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       |      | 139       |      |      | 131       |      |      | 146       |      |      | 130      |      |  |  |  |  |
| 目25             | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1 | <0.1      | <0.1 | <0.1 | <0.1      | <0.1 | <0.1 | <0.1      | <0.1 | <0.1 | <0.1     | <0.1 |  |  |  |  |
| 目26             | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.50 | 7.71      | 7.70 | 7.39 | 7.37      | 7.48 | 7.53 | 7.59      | 7.54 | 7.66 | 7.37     | 7.28 |  |  |  |  |
| 目27             | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける |      | -0.8      |      |      | -1.0      |      |      | -0.9      |      |      | -1.2     |      |  |  |  |  |
| 目28             | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          |      | 2         |      |      | 120       |      |      | 43        |      |      | 0        |      |  |  |  |  |
| 目29             | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           |      | <0.01     |      |      | <0.01     |      |      | <0.01     |      |      | <0.01    |      |  |  |  |  |
| 目30             | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           |      | <0.01     |      |      | <0.01     |      |      | <0.01     |      |      | <0.01    |      |  |  |  |  |
| 目31             | PFOS及びPFOA          | mg/L      | 0.00005以下       |      | <0.000005 |      |      | <0.000005 |      |      | <0.000005 |      |      | 0.000006 |      |  |  |  |  |
|                 | クリプトスポリジウム          | 個/20L     |                 |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | ジアルジア               | 個/20L     |                 |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | 生物顕鏡所見              |           |                 |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | 臭気原因生物              |           |                 |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 19   | 20        | 19   | 19   | 18        | 18   | 19   | 19        | 20   | 20   | 20       | 18   |  |  |  |  |
|                 | 総アルカリ度              | mg/L      |                 |      | 60        |      |      | 56        |      |      | 58        |      |      | 58       |      |  |  |  |  |
|                 | 浮遊物質                | mg/L      |                 |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | 溶解性物質               | mg/L      |                 |      | 139       |      |      | 131       |      |      | 146       |      |      | 130      |      |  |  |  |  |
|                 | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 | 0.6  | 0.6       | 0.5  | 0.3  | 0.5       | 0.4  | 0.5  | 0.5       | 0.5  | 0.3  | 0.6      | 0.6  |  |  |  |  |
|                 | 水温                  | ℃         |                 | 17.8 | 18.2      | 20.9 | 24.9 | 27.5      | 28.1 | 23.5 | 20.2      | 17.7 | 8.7  | 10.0     | 9.5  |  |  |  |  |
|                 | 気温                  | ℃         |                 | 20.0 | 22.2      | 21.1 | 23.5 | 30.2      | 28.7 | 24.5 | 18.1      | 11.9 | 6.8  | 12.4     | 8.3  |  |  |  |  |
|                 | 天候                  |           |                 | 曇    | 晴         | 晴    | 雨    | 晴         | 晴    | 晴    | 曇         | 晴    | 晴    | 曇        | 雨    |  |  |  |  |
|                 | 前日の天候               |           |                 |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |
|                 | 試験不実施理由             |           |                 |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |          |      |  |  |  |  |

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 7月        | 9月        | 10月       | 11月       | 12月       | 1月        | 2月        | 3月        |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 15日       | 7日        | 3日        | 1日        | 29日       | 2日        | 15日       | 5日        | 2日        | 14日       | 3日        | 3日        |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    |           | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | 1         | <1        |           | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | 1         | 1         | 1         | 1         |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.8以下      | 0.12      | 0.13      | 0.14      | 0.13      | 0.15      | 0.15      | 0.14      | 0.14      | 0.13      | 0.13      | 0.13      | 0.12      |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    |           | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     |           | <0.005    |           |           | <0.005    |           |           | <0.005    |           |           | <0.005    |           |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     |           | <0.004    |           |           | <0.004    |           |           | <0.004    |           |           | <0.004    |           |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | 0.12      | 0.12      | 0.18      | 0.22      | 0.27      | 0.28      | 0.22      | 0.17      | 0.13      | 0.10      | 0.11      | 0.09      |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     |           | 0.009     |           |           | 0.022     |           |           | 0.010     |           |           | 0.005     |           |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     |           | <0.003    |           |           | <0.003    |           |           | 0.004     |           |           | <0.003    |           |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン        | mg/L | 0.1以下      |           | 0.006     |           |           | 0.006     |           |           | 0.006     |           |           | 0.003     |           |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      |           | 0.023     |           |           | 0.040     |           |           | 0.025     |           |           | 0.013     |           |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     |           | 0.003     |           |           | 0.007     |           |           | 0.003     |           |           | 0.003     |           |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.03以下     |           | 0.007     |           |           | 0.012     |           |           | 0.008     |           |           | 0.005     |           |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム            | mg/L | 0.09以下     |           | 0.001     |           |           | <0.001    |           |           | 0.001     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     |           | <0.008    |           |           | <0.008    |           |           | <0.008    |           |           | <0.008    |           |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      |           | 0.03      |           |           | 0.04      |           |           | 0.02      |           |           | 0.01      |           |  |  |  |  |
| 基34 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      |           | <0.03     |           |           | <0.03     |           |           | <0.03     |           |           | <0.03     |           |  |  |  |  |
| 基35 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      |           | 16        |           |           | 14        |           |           | 16        |           |           | 15        |           |  |  |  |  |
| 基37 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基38 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 11        | 11        | 11        | 10        | 10        | 11        | 10        | 11        | 11        | 12        | 13        | 13        |  |  |  |  |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      |           | 59        |           |           | 54        |           |           | 60        |           |           | 63        |           |  |  |  |  |
| 基40 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      |           | 136       |           |           | 121       |           |           | 148       |           |           | 135       |           |  |  |  |  |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      |           | <0.02     |           |           | <0.02     |           |           | <0.02     |           |           | <0.02     |           |  |  |  |  |
| 基42 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |
| 基44 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |
| 基45 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    |           | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |  |  |  |  |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 0.6       | 0.5       | 0.6       | 0.7       | 0.7       | 0.7       | 0.7       | 0.6       | 0.5       | 0.6       | 0.6       | 0.8       |  |  |  |  |
| 基47 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 7.81      | 7.88      | 7.95      | 7.76      | 7.92      | 7.89      | 7.88      | 7.84      | 7.82      | 7.86      | 7.74      | 7.63      |  |  |  |  |
| 基48 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |
| 基49 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |
| 基50 | 色度                | 度    | 5以下        | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 1.0       |  |  |  |  |
| 基51 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |

【御殿】高松市男木町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 平成27年度水質検査結果(2015年度) |                     |           |                 |      |           |      |      |           |      |           |           |      |      |           |      |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------|-----------|-----------------|------|-----------|------|------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|--|--|--|--|
| 項目                   |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月   | 5月        | 6月   | 7月   | 7月        | 9月   | 10月       | 11月       | 12月  | 1月   | 2月        | 3月   |  |  |  |  |
|                      |                     |           |                 | 15日  | 7日        | 3日   | 1日   | 29日       | 2日   | 15日       | 5日        | 2日   | 14日  | 3日        | 3日   |  |  |  |  |
| 目1                   | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |           | <0.002    |      |      | <0.002    |      |  |  |  |  |
| 目2                   | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         |      | <0.0002   |      |      | <0.0002   |      |           | <0.0002   |      |      | <0.0002   |      |  |  |  |  |
| 目3                   | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |           | <0.002    |      |      | <0.002    |      |  |  |  |  |
| 目5                   | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         |      | <0.0004   |      |      | <0.0004   |      |           | <0.0004   |      |      | <0.0004   |      |  |  |  |  |
| 目8                   | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           |      | <0.04     |      |      | <0.04     |      |           | <0.04     |      |      | <0.04     |      |  |  |  |  |
| 目9                   | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          |      | <0.008    |      |      | <0.008    |      |           | <0.008    |      |      | <0.008    |      |  |  |  |  |
| 目10                  | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |      |           |      |      |           |      |           |           |      |      |           |      |  |  |  |  |
| 目12                  | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |      |           |      |      |           |      |           |           |      |      |           |      |  |  |  |  |
| 目13                  | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |      | <0.001    |      |      | 0.001     |      |           | <0.001    |      |      | <0.001    |      |  |  |  |  |
| 目14                  | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |      | 0.003     |      |      | 0.006     |      |           | 0.003     |      |      | <0.002    |      |  |  |  |  |
| 目15                  | 農薬類                 |           | 1以下             |      |           |      |      |           |      |           |           |      |      |           |      |  |  |  |  |
| 目16                  | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             | 0.4  | 0.5       | 0.4  | 0.3  | 0.4       | 0.6  | 0.3       | 0.6       | 0.6  | 0.5  | 0.5       | 0.4  |  |  |  |  |
| 目17                  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       |      | 59        |      |      | 54        |      |           | 60        |      |      | 63        |      |  |  |  |  |
| 目18                  | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          |      | <0.001    |      |      | <0.001    |      |           | <0.001    |      |      | <0.001    |      |  |  |  |  |
| 目19                  | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            |      | 2         |      |      | 1         |      |           | 1         |      |      | 3         |      |  |  |  |  |
| 目20                  | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           |      | <0.03     |      |      | <0.03     |      |           | <0.03     |      |      | <0.03     |      |  |  |  |  |
| 目21                  | メチルセーブチルエーテル        | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |           | <0.002    |      |      | <0.002    |      |  |  |  |  |
| 目22                  | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |      |           |      |      |           |      |           |           |      |      |           |      |  |  |  |  |
| 目23                  | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |      |           |      |      |           |      |           |           |      |      |           |      |  |  |  |  |
| 目24                  | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       |      | 136       |      |      | 121       |      |           | 148       |      |      | 135       |      |  |  |  |  |
| 目25                  | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1 | <0.1      | <0.1 | <0.1 | <0.1      | <0.1 | <0.1      | <0.1      | <0.1 | <0.1 | <0.1      | <0.1 |  |  |  |  |
| 目26                  | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.81 | 7.88      | 7.95 | 7.76 | 7.92      | 7.89 | 7.88      | 7.84      | 7.82 | 7.86 | 7.74      | 7.63 |  |  |  |  |
| 目27                  | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける |      | -0.6      |      |      | -0.5      |      |           | -0.6      |      |      | -0.8      |      |  |  |  |  |
| 目28                  | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          |      | 13        |      |      | 110       |      |           | 18        |      |      | 1         |      |  |  |  |  |
| 目29                  | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           |      | <0.01     |      |      | <0.01     |      |           | <0.01     |      |      | <0.01     |      |  |  |  |  |
| 目30                  | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           |      | 0.03      |      |      | 0.04      |      |           | 0.02      |      |      | 0.01      |      |  |  |  |  |
| 目31                  | PFOS及びPFOA          | mg/L      | 0.00005以下       |      | <0.000005 |      |      | <0.000005 |      | <0.000005 | <0.000005 |      |      | <0.000005 |      |  |  |  |  |
|                      | クリプトスポリジウム          | 個/20L     |                 |      |           |      |      |           |      |           |           |      |      |           |      |  |  |  |  |
|                      | ジアルジア               | 個/20L     |                 |      |           |      |      |           |      |           |           |      |      |           |      |  |  |  |  |
|                      | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 |      |           |      |      |           |      |           |           |      |      |           |      |  |  |  |  |
|                      | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 |      |           |      |      |           |      |           |           |      |      |           |      |  |  |  |  |
|                      | 生物顕鏡所見              |           |                 |      |           |      |      |           |      |           |           |      |      |           |      |  |  |  |  |
|                      | 臭気原因生物              |           |                 |      |           |      |      |           |      |           |           |      |      |           |      |  |  |  |  |
|                      | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 |      |           |      |      |           |      |           |           |      |      |           |      |  |  |  |  |
|                      | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 20   | 20        | 20   | 19   | 18        | 19   | 19        | 20        | 20   | 21   | 20        | 20   |  |  |  |  |
|                      | 総アルカリ度              | mg/L      |                 |      | 60        |      |      | 56        |      |           | 62        |      |      | 58        |      |  |  |  |  |
|                      | 浮遊物質                | mg/L      |                 |      |           |      |      |           |      |           |           |      |      |           |      |  |  |  |  |
|                      | 溶解性物質               | mg/L      |                 |      | 136       |      |      | 121       |      |           | 148       |      |      | 135       |      |  |  |  |  |
|                      | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 | 0.3  | 0.4       | 0.3  | 0.2  | 0.3       | 0.5  | 0.3       | 0.6       | 0.5  | 0.5  | 0.4       | 0.3  |  |  |  |  |
|                      | 水温                  | ℃         |                 | 18.2 | 21.0      | 21.0 | 24.9 | 28.7      | 28.2 | 24.6      | 21.9      | 16.7 | 10.8 | 9.8       | 10.9 |  |  |  |  |
|                      | 気温                  | ℃         |                 | 19.0 | 20.7      | 20.2 | 23.8 | 28.8      | 32.3 | 27.3      | 22.0      | 12.9 | 8.7  | 10.2      | 7.4  |  |  |  |  |
|                      | 天候                  |           |                 | 晴    | 晴         | 晴    | 雨    | 晴         | 晴    | 晴         | 曇時々晴      | 晴    | 晴時々曇 | 曇         | 雨後曇  |  |  |  |  |
|                      | 前日の天候               |           |                 |      |           |      |      |           |      |           |           |      |      |           |      |  |  |  |  |
|                      | 試験不実施理由             |           |                 |      |           |      |      |           |      |           |           |      |      |           |      |  |  |  |  |

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月       | 9月       | 10月      | 11月       | 12月       | 1月        | 2月        | 3月        |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 8日        | 13日       | 4日        | 8日        | 5日       | 3日       | 7日       | 11日       | 3日        | 6日        | 17日       | 4日        |  |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)      | (-)      | (-)      | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    | <0.0003   |           |           | <0.0003   |          |          | <0.0003  |           |           | <0.0003   |           |           |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   | <0.00005  |           |           | <0.00005  |          |          | <0.00005 |           |           | <0.00005  |           |           |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     | 0.005     |           |           | 0.004     |          |          | 0.005    |           |           | 0.002     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |          |          | <0.002   |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004   | <0.004   | <0.004   | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | <1        | <1        | <1        | <1        | <1       | <1       | <1       | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.8以下      | 0.09      | 0.11      | 0.09      | 0.08      | 0.08     | <0.08    | 0.09     | 0.10      | 0.10      | 0.14      | 0.09      | 0.10      |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |          |          | <0.1     |           |           | <0.1      |           |           |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    | <0.0002   |           |           | <0.0002   |          |          | <0.0002  |           |           | <0.0002   |           |           |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     | <0.005    |           |           | <0.005    |          |          | <0.005   |           |           | <0.005    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     | <0.004    |           |           | <0.004    |          |          | <0.004   |           |           | <0.004    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |          |          | <0.002   |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | <0.06     | 0.06      | 0.07      | 0.09      | 0.11     | 0.11     | 0.11     | 0.07      | 0.06      | <0.06     | <0.06     | <0.06     |  |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002   | <0.002   | <0.002   |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     | 0.018     |           | 0.023     | 0.029     | 0.042    |          | 0.031    |           |           | 0.011     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     | 0.005     | 0.003     | <0.003    | <0.003    | <0.003   | <0.003   | <0.003   |           |           | <0.003    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン        | mg/L | 0.1以下      | <0.001    |           | 0.001     | 0.001     | 0.002    |          | 0.002    |           |           | 0.001     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          |          |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      | 0.023     |           | 0.030     | 0.037     | 0.054    |          | 0.041    |           |           | 0.017     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     | 0.012     | 0.012     | 0.011     | 0.015     | 0.015    | 0.014    | 0.016    |           |           | 0.007     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.03以下     | 0.005     |           | 0.006     | 0.007     | 0.010    |          | 0.008    |           |           | 0.005     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム            | mg/L | 0.09以下     | <0.001    |           | <0.001    | <0.001    | <0.001   |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     | <0.008    |           |           | <0.008    |          |          |          |           |           | <0.008    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |          |          | <0.1     |           |           | <0.1      |           |           |  |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      | 0.04      |           |           | 0.06      |          |          | 0.07     |           |           | 0.03      |           |           |  |  |  |  |  |
| 基34 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      | <0.03     |           |           | <0.03     |          |          | <0.03    |           |           | <0.03     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基35 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |          |          | <0.1     |           |           | <0.1      |           |           |  |  |  |  |  |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      | 5         |           |           | 5         |          |          | 6        |           |           | 6         |           |           |  |  |  |  |  |
| 基37 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基38 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 6         | 6         | 7         | 6         | 6        | 8        | 6        | 6         | 7         | 7         | 8         | 9         |  |  |  |  |  |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      | 35        |           |           | 31        |          |          | 38       |           |           | 42        |           |           |  |  |  |  |  |
| 基40 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      | 63        |           |           | 62        |          |          | 70       |           |           | 73        |           |           |  |  |  |  |  |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      | <0.02     |           |           | <0.02     |          |          | <0.02    |           |           | <0.02     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基42 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | 0.000002  | 0.000001  | 0.000001  | <0.000001 | 0.000001 | 0.000003 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001  |  |  |  |  |  |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |
| 基44 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |          |          | <0.002   |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基45 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    | <0.0005   |           |           | <0.0005   |          |          | <0.0005  |           |           | <0.0005   |           |           |  |  |  |  |  |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 0.7       | 0.7       | 0.6       | 0.6       | 0.8      | 0.8      | 0.8      | 0.7       | 0.8       | 0.5       | 0.6       | 0.6       |  |  |  |  |  |
| 基47 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 7.53      | 7.61      | 7.50      | 7.59      | 7.67     | 7.45     | 7.71     | 7.93      | 7.64      | 7.76      | 7.62      | 7.43      |  |  |  |  |  |
| 基48 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |
| 基49 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |
| 基50 | 色度                | 度    | 5以下        | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5     | <0.5     | <0.5     | <0.5      | 1.1       | <0.5      | <0.5      | <0.5      |  |  |  |  |  |
| 基51 | 濁度                | 度    | 2以下        | 0.1       | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1     | <0.1     | <0.1     | <0.1      | 0.2       | <0.1      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |

【浅野・東部】高松市朝日新町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月        | 5月   | 6月   | 7月        | 8月   | 9月   | 10月       | 11月  | 12月  | 1月        | 2月   | 3月   |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|
|     |                     |           |                 | 8日        | 13日  | 4日   | 8日        | 5日   | 3日   | 7日        | 11日  | 3日   | 6日        | 17日  | 4日   |  |  |  |  |  |
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002   |      |      | <0.0002   |      |      | <0.0002   |      |      | <0.0002   |      |      |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004   |      |      | <0.0004   |      |      | <0.0004   |      |      | <0.0004   |      |      |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04     |      |      | <0.04     |      |      | <0.04     |      |      | <0.04     |      |      |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008    |      |      | <0.008    |      |      | <0.008    |      |      | <0.008    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          | 0.001     |      |      | 0.002     |      |      | 0.002     |      |      | <0.001    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          | 0.004     |      |      | 0.006     |      |      | 0.005     |      |      | <0.002    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             | 0.5       | 0.4  | 0.3  | 0.3       | 0.3  | 0.3  | 0.3       | 0.5  | 0.5  | 0.4       | 0.5  | 0.4  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 35        |      |      | 31        |      |      | 38        |      |      | 42        |      |      |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | <0.001    |      |      | <0.001    |      |      | <0.001    |      |      | <0.001    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 2         |      |      | 2         |      |      | 1         |      |      | 1         |      |      |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03     |      |      | <0.03     |      |      | <0.03     |      |      | <0.03     |      |      |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtertブチルエーテル      | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 63        |      |      | 62        |      |      | 70        |      |      | 73        |      |      |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | 0.1       | <0.1 | <0.1 | <0.1      | <0.1 | <0.1 | <0.1      | <0.1 | 0.2  | <0.1      | <0.1 | <0.1 |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.53      | 7.61 | 7.50 | 7.59      | 7.67 | 7.45 | 7.71      | 7.93 | 7.64 | 7.76      | 7.62 | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -1.5      |      |      | -1.4      |      |      | -1.1      |      |      | -1.1      |      |      |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 0         |      |      | 36        |      |      | 30        |      |      | 2         |      |      |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01     |      |      | <0.01     |      |      | <0.01     |      |      | <0.01     |      |      |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.04      |      |      | 0.06      |      |      | 0.07      |      |      | 0.03      |      |      |  |  |  |  |  |
| 目31 | PFOS及びPFOA          | mg/L      | 0.00005以下       | <0.000005 |      |      | <0.000005 |      |      | <0.000005 |      |      | <0.000005 |      |      |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム          | 個/20L     |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | ジアルギア               | 個/20L     |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 10        | 12   | 10   | 9         | 10   | 10   | 11        | 11   | 12   | 12        | 13   | 13   |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 27        |      |      | 25        |      |      | 34        |      |      | 35        |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質               | mg/L      |                 | 63        |      |      | 62        |      |      | 70        |      |      | 73        |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 | 0.4       | 0.3  | 0.3  | 0.3       | 0.2  | 0.3  | 0.3       | 0.3  | 0.4  | 0.4       | 0.4  | 0.4  |  |  |  |  |  |
|     | 水温                  | ℃         |                 | 15.4      | 19.0 | 21.2 | 25.2      | 28.5 | 28.1 | 25.1      | 21.4 | 17.8 | 14.0      | 6.4  | 6.0  |  |  |  |  |  |
|     | 気温                  | ℃         |                 | 21.8      | 15.0 | 21.2 | 30.5      | 32.0 | 28.5 | 24.9      | 20.5 | 13.6 | 6.7       | 9.9  | 11.2 |  |  |  |  |  |
|     | 天候                  |           |                 | 曇         | 雨    | 晴    | 晴         | 晴    | 曇一時雨 | 曇         | 晴    | 晴    | 雨         | 晴    | 雨    |  |  |  |  |  |
|     | 前日の天候               |           |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 試験不実施理由             |           |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月       | 9月       | 10月      | 11月       | 12月       | 1月        | 2月        | 3月       |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 8日        | 13日       | 4日        | 8日        | 5日       | 3日       | 7日       | 11日       | 3日        | 6日        | 17日       | 4日       |  |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 0         | 2         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)      | (-)      | (-)      | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)      |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    | <0.0003   |           |           | <0.0003   |          |          | <0.0003  |           |           | <0.0003   |           |          |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   | <0.00005  |           |           | <0.00005  |          |          | <0.00005 |           |           | <0.00005  |           |          |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |          |          | <0.002   |           |           | <0.002    |           |          |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004   | <0.004   | <0.004   | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004   |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | <1        | <1        | <1        | <1        | <1       | <1       | <1       | <1        | <1        | <1        | <1        | <1       |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.8以下      | 0.09      | 0.10      | 0.10      | 0.08      | 0.08     | <0.08    | 0.10     | 0.10      | 0.09      | 0.15      | 0.12      | 0.10     |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |          |          | <0.1     |           |           | <0.1      |           |          |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    | <0.0002   |           |           | <0.0002   |          |          | <0.0002  |           |           | <0.0002   |           |          |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     | <0.005    |           |           | <0.005    |          |          | <0.005   |           |           | <0.005    |           |          |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     | <0.004    |           |           | <0.004    |          |          | <0.004   |           |           | <0.004    |           |          |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |          |          | <0.002   |           |           | <0.002    |           |          |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | <0.06     | 0.06      | 0.07      | 0.09      | 0.12     | 0.12     | 0.11     | 0.07      | 0.06      | <0.06     | <0.06     | <0.06    |  |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002   | <0.002   | <0.002   |           |           | <0.002    |           |          |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     | 0.018     |           | 0.021     | 0.029     | 0.039    |          | 0.029    |           |           | 0.009     |           |          |  |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     | 0.007     | <0.003    | 0.003     | <0.003    | <0.003   | <0.003   | <0.003   |           |           | 0.004     |           |          |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン        | mg/L | 0.1以下      | <0.001    |           | 0.001     | 0.001     | 0.002    |          | 0.001    |           |           | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      | 0.023     |           | 0.028     | 0.037     | 0.050    |          | 0.039    |           |           | 0.013     |           |          |  |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     | 0.012     | 0.010     | 0.011     | 0.016     | 0.016    | 0.013    | 0.017    |           |           | 0.006     |           |          |  |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.03以下     | 0.005     |           | 0.006     | 0.007     | 0.009    |          | 0.009    |           |           | 0.004     |           |          |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム            | mg/L | 0.09以下     | <0.001    |           | <0.001    | <0.001    | <0.001   |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     | <0.008    |           |           | <0.008    |          |          | <0.008   |           |           | <0.008    |           |          |  |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |          |          | <0.1     |           |           | <0.1      |           |          |  |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      | 0.04      |           |           | 0.07      |          |          | 0.08     |           |           | 0.03      |           |          |  |  |  |  |  |
| 基34 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      | <0.03     |           |           | <0.03     |          |          | <0.03    |           |           | <0.03     |           |          |  |  |  |  |  |
| 基35 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |          |          | <0.1     |           |           | <0.1      |           |          |  |  |  |  |  |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      | 6         |           |           | 5         |          |          | 6        |           |           | 7         |           |          |  |  |  |  |  |
| 基37 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |          |  |  |  |  |  |
| 基38 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 6         | 6         | 6         | 6         | 6        | 8        | 6        | 6         | 6         | 7         | 9         | 9        |  |  |  |  |  |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      | 36        |           |           | 31        |          |          | 39       |           |           | 43        |           |          |  |  |  |  |  |
| 基40 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      | 65        |           |           | 63        |          |          | 72       |           |           | 72        |           |          |  |  |  |  |  |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      | <0.02     |           |           | <0.02     |          |          | <0.02    |           |           | <0.02     |           |          |  |  |  |  |  |
| 基42 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001  | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | <0.000001 | 0.000002  | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002 |  |  |  |  |  |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 |  |  |  |  |  |
| 基44 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |          |          | <0.002   |           |           | <0.002    |           |          |  |  |  |  |  |
| 基45 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    | <0.0005   |           |           | <0.0005   |          |          | <0.0005  |           |           | <0.0005   |           |          |  |  |  |  |  |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 0.7       | 0.6       | 0.6       | 0.7       | 0.7      | 0.8      | 0.8      | 0.6       | 0.7       | 0.6       | 0.6       | 0.6      |  |  |  |  |  |
| 基47 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 7.50      | 7.60      | 7.54      | 7.51      | 7.58     | 7.42     | 7.63     | 7.66      | 7.62      | 7.70      | 7.60      | 7.49     |  |  |  |  |  |
| 基48 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     |  |  |  |  |  |
| 基49 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     |  |  |  |  |  |
| 基50 | 色度                | 度    | 5以下        | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5     | <0.5     | <0.5     | <0.5      | 0.6       | <0.5      | <0.5      | <0.5     |  |  |  |  |  |
| 基51 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1     | <0.1     | <0.1     | <0.1      | 0.1       | <0.1      | <0.1      | <0.1     |  |  |  |  |  |

【浅野・東部】高松市十川西町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月        | 5月   | 6月   | 7月        | 8月   | 9月   | 10月       | 11月  | 12月  | 1月        | 2月   | 3月   |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|
|     |                     |           |                 | 8日        | 13日  | 4日   | 8日        | 5日   | 3日   | 7日        | 11日  | 3日   | 6日        | 17日  | 4日   |  |  |  |  |  |
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002   |      |      | <0.0002   |      |      | <0.0002   |      |      | <0.0002   |      |      |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004   |      |      | <0.0004   |      |      | <0.0004   |      |      | <0.0004   |      |      |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04     |      |      | <0.04     |      |      | <0.04     |      |      | <0.04     |      |      |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008    |      |      | <0.008    |      |      | <0.008    |      |      | <0.008    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          | 0.001     |      |      | 0.002     |      |      | 0.002     |      |      | <0.001    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          | 0.004     |      |      | 0.006     |      |      | 0.005     |      |      | <0.002    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             | 0.5       | 0.4  | 0.4  | 0.4       | 0.3  | 0.4  | 0.4       | 0.5  | 0.4  | 0.5       | 0.5  | 0.5  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 36        |      |      | 31        |      |      | 39        |      |      | 43        |      |      |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | <0.001    |      |      | <0.001    |      |      | <0.001    |      |      | <0.001    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 2         |      |      | 2         |      |      | 2         |      |      | 1         |      |      |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03     |      |      | <0.03     |      |      | <0.03     |      |      | <0.03     |      |      |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtertブチルエーテル      | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 65        |      |      | 63        |      |      | 72        |      |      | 72        |      |      |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1      | <0.1 | <0.1 | <0.1      | <0.1 | <0.1 | <0.1      | <0.1 | 0.1  | <0.1      | <0.1 | <0.1 |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.50      | 7.60 | 7.54 | 7.51      | 7.58 | 7.42 | 7.63      | 7.66 | 7.62 | 7.70      | 7.60 | 7.49 |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -1.5      |      |      | -1.4      |      |      | -1.1      |      |      | -1.2      |      |      |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 0         |      |      | 1         |      |      | 0         |      |      | 0         |      |      |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01     |      |      | <0.01     |      |      | <0.01     |      |      | <0.01     |      |      |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.04      |      |      | 0.07      |      |      | 0.08      |      |      | 0.03      |      |      |  |  |  |  |  |
| 目31 | PFOS及びPFOA          | mg/L      | 0.00005以下       | <0.000005 |      |      | <0.000005 |      |      | <0.000005 |      |      | <0.000005 |      |      |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム          | 個/20L     |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | ジアルギア               | 個/20L     |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 10        | 11   | 10   | 9         | 9    | 10   | 11        | 11   | 11   | 12        | 13   | 13   |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 28        |      |      | 25        |      |      | 34        |      |      | 37        |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質               | mg/L      |                 | 65        |      |      | 63        |      |      | 72        |      |      | 72        |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 | 0.4       | 0.4  | 0.4  | 0.3       | 0.3  | 0.3  | 0.3       | 0.4  | 0.4  | 0.5       | 0.5  | 0.5  |  |  |  |  |  |
|     | 水温                  | ℃         |                 | 15.4      | 19.0 | 20.6 | 27.2      | 30.0 | 27.9 | 26.1      | 19.8 | 15.2 | 10.5      | 12.4 | 10.2 |  |  |  |  |  |
|     | 気温                  | ℃         |                 | 19.7      | 16.2 | 24.8 | 35.5      | 33.5 | 29.0 | 25.7      | 19.3 | 10.8 | 4.5       | 9.9  | 4.9  |  |  |  |  |  |
|     | 天候                  |           |                 | 曇         | 雨    | 晴    | 晴         | 晴    | 曇一時雨 | 曇         | 晴    | 晴    | 雨         | 晴    | 雨    |  |  |  |  |  |
|     | 前日の天候               |           |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 試験不実施理由             |           |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 7月        | 9月       | 10月      | 11月      | 12月       | 1月        | 2月        | 3月        |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 15日       | 7日        | 3日        | 1日        | 29日       | 2日       | 15日      | 5日       | 2日        | 14日       | 3日        | 3日        |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)      | (-)      | (-)      | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    |           | <0.0003   |           |           | <0.0003   |          |          | <0.0003  |           |           | <0.0003   |           |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |          |          | <0.00005 |           |           | <0.00005  |           |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |          |          | <0.002   |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004   | <0.004   | <0.004   | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | <1       | <1       | <1       | <1        | <1        | <1        | <1        |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.8以下      | 0.11      | 0.11      | 0.09      | 0.09      | 0.11      | 0.09     | 0.10     | 0.12     | 0.10      | 0.08      | 0.09      | 0.09      |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |           |           | <0.1      |          |          | <0.1     |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    |           | <0.0002   |           |           | <0.0002   |          |          | <0.0002  |           |           | <0.0002   |           |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     |           | <0.005    |           |           | <0.005    |          |          | <0.005   |           |           | <0.005    |           |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     |           | <0.004    |           |           | <0.004    |          |          | <0.004   |           |           | <0.004    |           |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |          |          | <0.002   |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | 0.09      | 0.10      | 0.13      | 0.12      | 0.16      | 0.14     | 0.14     | 0.12     | 0.07      | <0.06     | <0.06     | <0.06     |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002   | <0.002   | <0.002   |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     |           | 0.034     | 0.037     | 0.031     | 0.042     |          |          | 0.030    |           |           | 0.008     |           |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     |           | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 0.003     | <0.003   | <0.003   | <0.003   |           |           | <0.003    |           |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン        | mg/L | 0.1以下      |           | 0.002     | 0.002     | 0.001     | 0.002     |          |          | 0.003    |           |           | 0.002     |           |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      |           | 0.046     | 0.048     | 0.040     | 0.056     |          |          | 0.042    |           |           | 0.015     |           |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     |           | 0.020     | 0.016     | 0.016     | 0.020     | 0.013    | 0.017    | 0.018    |           |           | 0.006     |           |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.03以下     |           | 0.010     | 0.009     | 0.008     | 0.012     |          |          | 0.009    |           |           | 0.005     |           |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム            | mg/L | 0.09以下     |           | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     |           | <0.008    |           |           | <0.008    |          |          | <0.008   |           |           | <0.008    |           |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |           |           | <0.1      |          |          | <0.1     |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      |           | 0.04      |           |           | 0.06      |          |          | 0.06     |           |           | 0.02      |           |  |  |  |  |
| 基34 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      |           | <0.03     |           |           | <0.03     |          |          | <0.03    |           |           | <0.03     |           |  |  |  |  |
| 基35 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |           |           | <0.1      |          |          | <0.1     |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      |           | 8         |           |           | 7         |          |          | 8        |           |           | 6         |           |  |  |  |  |
| 基37 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |          |          | <0.001   |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基38 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 9         | 8         | 10        | 7         | 9         | 7        | 8        | 9        | 8         | 9         | 7         | 9         |  |  |  |  |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      |           | 49        |           |           | 43        |          |          | 52       |           |           | 42        |           |  |  |  |  |
| 基40 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      |           | 90        |           |           | 84        |          |          | 97       |           |           | 66        |           |  |  |  |  |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      |           | <0.02     |           |           | <0.02     |          |          | <0.02    |           |           | <0.02     |           |  |  |  |  |
| 基42 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | 0.000001  | 0.000001  | <0.000001 | 0.000001  | <0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001  | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001  |  |  |  |  |
| 基44 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |          |          | <0.002   |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |
| 基45 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    |           | <0.0005   |           |           | <0.0005   |          |          | <0.0005  |           |           | <0.0005   |           |  |  |  |  |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 1.1       | 1.1       | 1.0       | 0.9       | 1.0       | 0.9      | 0.8      | 0.9      | 0.7       | 0.6       | 0.5       | 0.6       |  |  |  |  |
| 基47 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 7.62      | 7.62      | 7.57      | 7.56      | 7.70      | 7.74     | 7.79     | 7.74     | 7.72      | 7.62      | 7.56      | 7.33      |  |  |  |  |
| 基48 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |
| 基49 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |
| 基50 | 色度                | 度    | 5以下        | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5     | <0.5     | <0.5     | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      |  |  |  |  |
| 基51 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1     | <0.1     | 0.2      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |

【川添・東部】高松市庵治町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月   | 5月       | 6月   | 7月   | 7月       | 9月   | 10月  | 11月      | 12月  | 1月   | 2月       | 3月   |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|--|--|--|--|
|     |                     |           |                 | 15日  | 7日       | 3日   | 1日   | 29日      | 2日   | 15日  | 5日       | 2日   | 14日  | 3日       | 3日   |  |  |  |  |
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         |      | <0.0002  |      |      | <0.0002  |      |      | <0.0002  |      |      | <0.0002  |      |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         |      | <0.0004  |      |      | <0.0004  |      |      | <0.0004  |      |      | <0.0004  |      |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           |      | <0.04    |      |      | <0.04    |      |      | <0.04    |      |      | <0.04    |      |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          |      | <0.008   |      |      | <0.008   |      |      | <0.008   |      |      | <0.008   |      |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |      | 0.003    |      |      | 0.002    |      |      | 0.002    |      |      | <0.001   |      |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |      | 0.009    |      |      | 0.010    |      |      | 0.007    |      |      | 0.002    |      |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             | 0.5  | 0.4      | 0.4  | 0.5  | 0.5      | 0.3  | 0.4  | 0.3      | 0.5  | 0.4  | 0.4      | 0.4  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       |      | 49       |      |      | 43       |      |      | 52       |      |      | 42       |      |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          |      | <0.001   |      |      | <0.001   |      |      | <0.001   |      |      | <0.001   |      |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            |      | 3        |      |      | 2        |      |      | 2        |      |      | 2        |      |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           |      | <0.03    |      |      | <0.03    |      |      | <0.03    |      |      | <0.03    |      |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtertブチルエーテル      | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       |      | 90       |      |      | 84       |      |      | 97       |      |      | 66       |      |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1 | <0.1     | <0.1 | <0.1 | <0.1     | <0.1 | <0.1 | 0.2      | <0.1 | <0.1 | <0.1     | <0.1 |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.62 | 7.62     | 7.57 | 7.56 | 7.70     | 7.74 | 7.79 | 7.74     | 7.72 | 7.62 | 7.56     | 7.33 |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける |      | -1.0     |      |      | -0.9     |      |      | -0.8     |      |      | -1.4     |      |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          |      | 0        |      |      | 6        |      |      | 0        |      |      | 0        |      |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           |      | <0.01    |      |      | <0.01    |      |      | <0.01    |      |      | <0.01    |      |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           |      | 0.004    |      |      | 0.06     |      |      | 0.06     |      |      | 0.02     |      |  |  |  |  |
| 目31 | PFOS及びPFOA          | mg/L      | 0.00005以下       |      | <0.00005 |      |      | <0.00005 |      |      | <0.00005 |      |      | <0.00005 |      |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム          | 個/20L     |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/20L     |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 14   | 14       | 13   | 10   | 13       | 11   | 13   | 15       | 13   | 13   | 12       | 15   |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 |      | 42       |      |      | 38       |      |      | 48       |      |      | 35       |      |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質               | mg/L      |                 |      | 90       |      |      | 84       |      |      | 93       |      |      | 66       |      |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 | 0.4  | 0.4      | 0.3  | 0.4  | 0.4      | 0.3  | 0.3  | 0.3      | 0.4  | 0.4  | 0.4      | 0.3  |  |  |  |  |
|     | 水温                  | ℃         |                 | 18.0 | 20.5     | 24.0 | 25.0 | 28.5     | 30.2 | 25.9 | 22.1     | 17.0 | 11.0 | 10.0     | 10.5 |  |  |  |  |
|     | 気温                  | ℃         |                 | 19.0 | 27.3     | 21.0 | 25.2 | 34.0     | 29.7 | 26.7 | 18.9     | 15.6 | 9.4  | 10.9     | 9.2  |  |  |  |  |
|     | 天候                  |           |                 | 曇    | 晴        | 晴    | 雨    | 晴        | 晴    | 晴    | 曇一時雨     | 晴    | 晴    | 曇        | 雨    |  |  |  |  |
|     | 前日の天候               |           |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |
|     | 試験不実施理由             |           |                 |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |  |  |  |  |

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月      | 11月       | 12月       | 1月        | 2月        | 3月        |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 8日        | 13日       | 4日        | 8日        | 5日        | 3日        | 7日       | 11日       | 3日        | 6日        | 17日       | 4日        |  |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)      | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |           | <0.0003  |           |           | <0.0003   |           |           |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |           | <0.00005 |           |           | <0.00005  |           |           |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001   |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001   |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001   |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002   |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004   | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001   |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | <1       | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.12以下     | 0.12      | 0.12      | 0.10      | 0.10      | 0.11      | 0.08      | 0.12     | 0.16      | 0.15      | 0.12      | 0.10      | 0.09      |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1     |           |           | <0.1      |           |           |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |           | <0.0002  |           |           | <0.0002   |           |           |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     | <0.005    |           |           | <0.005    |           |           | <0.005   |           |           | <0.005    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     | <0.004    |           |           | <0.004    |           |           | <0.004   |           |           | <0.004    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002   |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001   |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001   |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001   |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | 0.07      | 0.11      | 0.12      | 0.11      | 0.14      | 0.15      | 0.13     | 0.14      | 0.10      | <0.06     | 0.06      | <0.06     |  |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002   |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     | 0.029     |           | 0.028     | 0.034     | 0.045     |           | 0.037    |           |           | 0.006     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     | 0.008     | <0.003    | 0.004     | <0.003    | 0.012     | 0.004     | 0.003    |           |           | <0.003    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン        | mg/L | 0.1以下      | 0.002     |           | 0.002     | 0.002     | 0.002     |           | 0.002    |           |           | 0.002     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001   |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      | 0.039     |           | 0.039     | 0.045     | 0.058     |           | 0.050    |           |           | 0.012     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     | 0.019     | 0.015     | 0.013     | 0.018     | 0.018     | 0.013     | 0.020    |           |           | 0.004     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.03以下     | 0.008     |           | 0.009     | 0.009     | 0.011     |           | 0.011    |           |           | 0.004     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム            | mg/L | 0.09以下     | <0.001    |           | <0.001    | <0.001    | <0.001    |           | <0.001   |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     | <0.008    |           |           | <0.008    |           |           | <0.008   |           |           | <0.008    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1     |           |           | <0.1      |           |           |  |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      | 0.03      |           |           | 0.05      |           |           | 0.06     |           |           | 0.02      |           |           |  |  |  |  |  |
| 基34 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      | <0.03     |           |           | <0.03     |           |           | <0.03    |           |           | <0.03     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基35 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1     |           |           | <0.1      |           |           |  |  |  |  |  |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      | 9         |           |           | 7         |           |           | 8        |           |           | 7         |           |           |  |  |  |  |  |
| 基37 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001   |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基38 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 10        | 9         | 11        | 7         | 8         | 8         | 9        | 12        | 11        | 9         | 10        | 10        |  |  |  |  |  |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      | 53        |           |           | 40        |           |           | 50       |           |           | 47        |           |           |  |  |  |  |  |
| 基40 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      | 97        |           |           | 76        |           |           | 93       |           |           | 84        |           |           |  |  |  |  |  |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      | <0.02     |           |           | <0.02     |           |           | <0.02    |           |           | <0.02     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基42 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002  | 0.000001 | <0.000001 | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002  | <0.000001 | 0.000002 | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001  | 0.000001  |  |  |  |  |  |
| 基44 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002   |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基45 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |           | <0.0005  |           |           | <0.0005   |           |           |  |  |  |  |  |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 1.3       | 1.1       | 1.0       | 1.1       | 1.1       | 0.9       | 1.1      | 1.3       | 1.2       | 0.5       | 0.9       | 0.9       |  |  |  |  |  |
| 基47 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 7.65      | 7.64      | 7.53      | 7.62      | 7.76      | 7.78      | 7.83     | 7.79      | 7.74      | 7.67      | 7.59      | 7.51      |  |  |  |  |  |
| 基48 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |
| 基49 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |
| 基50 | 色度                | 度    | 5以下        | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 0.7       | <0.5      | <0.5     | <0.5      | 0.6       | <0.5      | <0.5      | <0.5      |  |  |  |  |  |
| 基51 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 0.2       | <0.1      | 0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |

【川添】高松市屋島東町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月        | 5月   | 6月   | 7月        | 8月   | 9月   | 10月       | 11月  | 12月  | 1月        | 2月   | 3月   |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|
|     |                     |           |                 | 8日        | 13日  | 4日   | 8日        | 5日   | 3日   | 7日        | 11日  | 3日   | 6日        | 17日  | 4日   |  |  |  |  |  |
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002   |      |      | <0.0002   |      |      | <0.0002   |      |      | <0.0002   |      |      |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004   |      |      | <0.0004   |      |      | <0.0004   |      |      | <0.0004   |      |      |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04     |      |      | <0.04     |      |      | <0.04     |      |      | <0.04     |      |      |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008    |      |      | <0.008    |      |      | <0.008    |      |      | <0.008    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          | 0.003     |      |      | 0.003     |      |      | 0.002     |      |      | <0.001    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          | 0.008     |      |      | 0.010     |      |      | 0.010     |      |      | <0.002    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             | 0.4       | 0.3  | 0.5  | 0.3       | 0.6  | 0.5  | 0.4       | 0.4  | 0.5  | 0.6       | 0.6  | 0.5  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 53        |      |      | 40        |      |      | 50        |      |      | 47        |      |      |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | <0.001    |      |      | <0.001    |      |      | <0.001    |      |      | <0.001    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 2         |      |      | 2         |      |      | 2         |      |      | 2         |      |      |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03     |      |      | <0.03     |      |      | <0.03     |      |      | <0.03     |      |      |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtertブチルエーテル      | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 97        |      |      | 76        |      |      | 93        |      |      | 84        |      |      |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1      | <0.1 | <0.1 | <0.1      | 0.2  | <0.1 | 0.1       | <0.1 | <0.1 | <0.1      | <0.1 | <0.1 |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.65      | 7.64 | 7.53 | 7.62      | 7.76 | 7.78 | 7.83      | 7.79 | 7.74 | 7.67      | 7.59 | 7.51 |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -1.1      |      |      | -1.1      |      |      | -0.7      |      |      | -1.1      |      |      |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 15        |      |      | 4         |      |      | 0         |      |      | 0         |      |      |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01     |      |      | <0.01     |      |      | <0.01     |      |      | <0.01     |      |      |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.03      |      |      | 0.05      |      |      | 0.06      |      |      | 0.02      |      |      |  |  |  |  |  |
| 目31 | PFOS及びPFOA          | mg/L      | 0.00005以下       | <0.000005 |      |      | <0.000005 |      |      | <0.000005 |      |      | <0.000005 |      |      |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム          | 個/20L     |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | ジアルギア               | 個/20L     |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 16        | 15   | 14   | 12        | 13   | 11   | 14        | 19   | 18   | 14        | 15   | 15   |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 37        |      |      | 36        |      |      | 47        |      |      | 40        |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質               | mg/L      |                 | 97        |      |      | 76        |      |      | 93        |      |      | 84        |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 | 0.4       | 0.3  | 0.5  | 0.3       | 0.6  | 0.4  | 0.3       | 0.3  | 0.5  | 0.5       | 0.5  | 0.4  |  |  |  |  |  |
|     | 水温                  | ℃         |                 | 15.0      | 18.5 | 20.0 | 24.5      | 30.2 | 27.2 | 25.5      | 19.2 | 14.6 | 12.2      | 6.5  | 10.3 |  |  |  |  |  |
|     | 気温                  | ℃         |                 | 23.6      | 15.5 | 17.2 | 33.3      | 30.5 | 27.9 | 25.5      | 18.0 | 13.8 | 7.0       | 9.0  | 6.1  |  |  |  |  |  |
|     | 天候                  |           |                 | 曇         | 雨    | 晴    | 晴         | 晴    | 曇一時雨 | 曇         | 晴    | 晴    | 雨         | 晴    | 雨    |  |  |  |  |  |
|     | 前日の天候               |           |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 試験不実施理由             |           |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月       | 11月       | 12月       | 1月        | 2月        | 3月        |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 8日        | 13日       | 4日        | 8日        | 5日        | 3日        | 7日        | 11日       | 3日        | 6日        | 17日       | 4日        |  |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |           |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |           |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | 1         | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.2以下      | 0.10      | 0.16      | 0.13      | 0.12      | 0.16      | 0.13      | 0.13      | 0.13      | 0.13      | 0.22      | 0.14      | 0.14      |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |           |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     | <0.005    |           |           | <0.005    |           |           | <0.005    |           |           | <0.005    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     | <0.004    |           |           | <0.004    |           |           | <0.004    |           |           | <0.004    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | 0.09      | 0.14      | 0.17      | 0.35      | 0.37      | 0.36      | 0.42      | 0.34      | 0.24      | 0.13      | 0.18      | 0.14      |  |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     | 0.012     |           |           | 0.021     |           |           | 0.026     |           |           | 0.009     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     | 0.007     | 0.008     | 0.003     | 0.004     | 0.006     | 0.005     | 0.010     |           |           | 0.005     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン        | mg/L | 0.1以下      | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      | 0.015     |           |           | 0.026     |           |           | 0.031     |           |           | 0.012     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     | 0.009     | 0.012     | 0.011     | 0.013     | 0.015     | 0.018     | 0.017     |           |           | 0.007     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.03以下     | 0.003     |           |           | 0.005     |           |           | 0.005     |           |           | 0.003     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム            | mg/L | 0.09以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     | <0.008    |           |           | <0.008    |           |           | <0.008    |           |           | <0.008    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           |  |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      | 0.01      |           |           | 0.02      |           |           | 0.02      |           |           | 0.01      |           |           |  |  |  |  |  |
| 基34 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      | <0.03     |           |           | <0.03     |           |           | <0.03     |           |           | <0.03     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基35 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           |  |  |  |  |  |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      | 12        |           |           | 10        |           |           | 10        |           |           | 10        |           |           |  |  |  |  |  |
| 基37 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基38 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 12        | 10        | 13        | 12        | 11        | 14        | 12        | 9         | 12        | 10        | 12        | 11        |  |  |  |  |  |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      | 30        |           |           | 30        |           |           | 40        |           |           | 54        |           |           |  |  |  |  |  |
| 基40 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      | 91        |           |           | 89        |           |           | 98        |           |           | 109       |           |           |  |  |  |  |  |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      | <0.02     |           |           | <0.02     |           |           | <0.02     |           |           | <0.02     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基42 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | 0.000002  | 0.000002  | 0.000004  | 0.000003  | 0.000003  | 0.000003  | 0.000002  | <0.000001 | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001  |  |  |  |  |  |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |
| 基44 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基45 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |           |  |  |  |  |  |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 0.8       | 0.8       | 0.9       | 0.8       | 0.8       | 1.3       | 1.0       | 0.7       | 0.8       | 0.7       | 0.6       | 0.6       |  |  |  |  |  |
| 基47 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 7.21      | 7.33      | 7.28      | 7.16      | 7.38      | 7.31      | 7.24      | 7.44      | 7.36      | 7.45      | 7.32      | 7.29      |  |  |  |  |  |
| 基48 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |
| 基49 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |
| 基50 | 色度                | 度    | 5以下        | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      |  |  |  |  |  |
| 基51 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |

【後川】高松市塩江町安原上東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月        | 5月   | 6月   | 7月        | 8月   | 9月   | 10月       | 11月  | 12月  | 1月        | 2月   | 3月   |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|
|     |                     |           |                 | 8日        | 13日  | 4日   | 8日        | 5日   | 3日   | 7日        | 11日  | 3日   | 6日        | 17日  | 4日   |  |  |  |  |  |
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002   |      |      | <0.0002   |      |      | <0.0002   |      |      | <0.0002   |      |      |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004   |      |      | <0.0004   |      |      | <0.0004   |      |      | <0.0004   |      |      |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04     |      |      | <0.04     |      |      | <0.04     |      |      | <0.04     |      |      |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008    |      |      | <0.008    |      |      | <0.008    |      |      | <0.008    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          | 0.001     |      |      | 0.002     |      |      | 0.002     |      |      | <0.001    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          | 0.003     |      |      | 0.005     |      |      | 0.005     |      |      | <0.002    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             | 0.5       | 0.4  | 0.6  | 0.6       | 0.8  | 0.6  | 0.7       | 0.3  | 0.5  | 0.3       | 0.6  | 0.7  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 30        |      |      | 30        |      |      | 40        |      |      | 54        |      |      |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | <0.001    |      |      | <0.001    |      |      | <0.001    |      |      | <0.001    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 2         |      |      | 3         |      |      | 3         |      |      | 4         |      |      |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03     |      |      | <0.03     |      |      | <0.03     |      |      | <0.03     |      |      |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtertブチルエーテル      | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 91        |      |      | 89        |      |      | 98        |      |      | 109       |      |      |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1      | <0.1 | <0.1 | <0.1      | <0.1 | <0.1 | <0.1      | <0.1 | <0.1 | <0.1      | <0.1 | <0.1 |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.21      | 7.33 | 7.28 | 7.16      | 7.38 | 7.31 | 7.24      | 7.44 | 7.36 | 7.45      | 7.32 | 7.29 |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -2.1      |      |      | -2.0      |      |      | -1.7      |      |      | -1.4      |      |      |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 0         |      |      | 2         |      |      | 0         |      |      | 0         |      |      |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01     |      |      | <0.01     |      |      | <0.01     |      |      | <0.01     |      |      |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.01      |      |      | 0.02      |      |      | 0.02      |      |      | 0.01      |      |      |  |  |  |  |  |
| 目31 | PFOS及びPFOA          | mg/L      | 0.00005以下       | <0.000005 |      |      | <0.000005 |      |      | <0.000005 |      |      | <0.000005 |      |      |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム          | 個/20L     |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | ジアノバ                | 個/20L     |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 13        | 15   | 14   | 12        | 14   | 15   | 14        | 13   | 15   | 17        | 17   | 16   |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 19        |      |      | 20        |      |      | 25        |      |      | 36        |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質               | mg/L      |                 | 91        |      |      | 89        |      |      | 98        |      |      | 109       |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 | 0.5       | 0.3  | 0.6  | 0.6       | 0.7  | 0.6  | 0.7       | 0.2  | 0.5  | 0.3       | 0.6  | 0.6  |  |  |  |  |  |
|     | 水温                  | ℃         |                 | 14.0      | 17.2 | 18.9 | 24.2      | 26.3 | 25.8 | 23.2      | 18.2 | 13.9 | 8.0       | 7.5  | 9.0  |  |  |  |  |  |
|     | 気温                  | ℃         |                 | 18.5      | 16.8 | 19.7 | 29.9      | 28.5 | 26.2 | 25.4      | 18.7 | 11.7 | 6.2       | 7.0  | 8.2  |  |  |  |  |  |
|     | 天候                  |           |                 | 曇         | 雨    | 曇    | 晴         | 晴    | 曇    | 曇         | 晴    | 晴    | 雨         | 曇    | 雨    |  |  |  |  |  |
|     | 前日の天候               |           |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 試験不実施理由             |           |                 |           |      |      |           |      |      |           |      |      |           |      |      |  |  |  |  |  |

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月       | 11月       | 12月       | 1月        | 2月        | 3月        |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 8日        | 13日       | 4日        | 8日        | 5日        | 3日        | 7日        | 11日       | 3日        | 6日        | 17日       | 4日        |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |           |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |           |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.8以下      | 0.13      | 0.13      | 0.09      | 0.08      | 0.09      | 0.08      | 0.12      | 0.08      | 0.12      | 0.22      | 0.19      | 0.19      |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |           |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     | <0.005    |           |           | <0.005    |           |           | <0.005    |           |           | <0.005    |           |           |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     | <0.004    |           |           | <0.004    |           |           | <0.004    |           |           | <0.004    |           |           |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | 0.06      | 0.11      | 0.12      | 0.16      | 0.19      | 0.31      | 0.29      | 0.18      | 0.14      | 0.09      | 0.07      | 0.06      |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     | 0.008     |           |           | 0.012     |           |           | 0.009     |           |           | 0.008     |           |           |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     | 0.006     |           |           | 0.007     |           |           | 0.006     |           |           | 0.008     |           |           |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン        | mg/L | 0.1以下      | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      | 0.011     |           |           | 0.016     |           |           | 0.012     |           |           | 0.010     |           |           |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     | 0.006     |           |           | 0.009     |           |           | 0.008     |           |           | 0.011     |           |           |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.03以下     | 0.003     |           |           | 0.004     |           |           | 0.003     |           |           | 0.002     |           |           |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム            | mg/L | 0.09以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     | <0.008    |           |           | <0.008    |           |           | <0.008    |           |           | <0.008    |           |           |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      | 0.02      |           |           | 0.03      |           |           | 0.03      |           |           | 0.04      |           |           |  |  |  |  |
| 基34 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      | <0.03     |           |           | <0.03     |           |           | <0.03     |           |           | <0.03     |           |           |  |  |  |  |
| 基35 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           |  |  |  |  |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      | 13        |           |           | 14        |           |           | 12        |           |           | 11        |           |           |  |  |  |  |
| 基37 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |
| 基38 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 13        | 12        | 15        | 13        | 12        | 16        | 12        | 15        | 10        | 10        | 10        | 10        |  |  |  |  |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      | 29        |           |           | 21        |           |           | 45        |           |           | 51        |           |           |  |  |  |  |
| 基40 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      | 79        |           |           | 84        |           |           | 108       |           |           | 116       |           |           |  |  |  |  |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      | <0.02     |           |           | <0.02     |           |           | <0.02     |           |           | <0.02     |           |           |  |  |  |  |
| 基42 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | 0.000005  | 0.000004  | 0.000006  | 0.000003  | 0.000003  | 0.000004  | 0.000002  | 0.000003  | 0.000003  | 0.000002  | 0.000002  | 0.000002  |  |  |  |  |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |
| 基44 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |
| 基45 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |           |  |  |  |  |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 0.7       | 0.5       | 0.8       | 0.7       | 0.5       | 0.9       | 0.5       | 0.6       | 0.6       | 0.5       | 0.5       | 0.5       |  |  |  |  |
| 基47 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 7.24      | 7.09      | 7.37      | 7.19      | 7.01      | 7.20      | 7.03      | 7.22      | 7.23      | 7.25      | 7.19      | 7.19      |  |  |  |  |
| 基48 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |
| 基49 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |
| 基50 | 色度                | 度    | 5以下        | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      |  |  |  |  |
| 基51 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 0.1       | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |

【一ツ内】高松市塩江町上西(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 5月     | 6月     | 7月        | 8月     | 9月     | 10月       | 11月    | 12月    | 1月        | 2月     | 3月     |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 8日        | 13日    | 4日     | 8日        | 5日     | 3日     | 7日        | 11日    | 3日     | 6日        | 17日    | 4日     |  |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 0      | 0      | 0         | 0      | 0      | 0         | 0      | 0      | 0         | 0      | 0      |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)    | (-)    | (-)       | (-)    | (-)    | (-)       | (-)    | (-)    | (-)       | (-)    | (-)    |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    | <0.0003   |        |        | <0.0003   |        |        | <0.0003   |        |        | <0.0003   |        |        |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   | <0.00005  |        |        | <0.00005  |        |        | <0.00005  |        |        | <0.00005  |        |        |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        | 0.001     |        |        | <0.001    |        |        |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |        |        | <0.002    |        |        | <0.002    |        |        | <0.002    |        |        |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004 | <0.004 | <0.004    | <0.004 | <0.004 | <0.004    | <0.004 | <0.004 | <0.004    | <0.004 | <0.004 |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | <1        | <1     | <1     | <1        | <1     | <1     | <1        | <1     | <1     | <1        | <1     | <1     |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.8以下      | <0.08     | <0.08  | <0.08  | <0.08     | <0.08  | <0.08  | 0.08      | <0.08  | <0.08  | 0.08      | <0.08  | <0.08  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |        |        | <0.1      |        |        | <0.1      |        |        | <0.1      |        |        |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    | <0.0002   |        |        | <0.0002   |        |        | <0.0002   |        |        | <0.0002   |        |        |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     | <0.005    |        |        | <0.005    |        |        | <0.005    |        |        | <0.005    |        |        |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     | <0.004    |        |        | <0.004    |        |        | <0.004    |        |        | <0.004    |        |        |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |        |        | <0.002    |        |        | <0.002    |        |        | <0.002    |        |        |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        |  |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        |  |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | <0.06     | <0.06  | <0.06  | <0.06     | 0.06   | 0.10   | 0.12      | 0.07   | <0.06  | <0.06     | <0.06  | <0.06  |  |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     | <0.002    | <0.002 | <0.002 | <0.002    | <0.002 | <0.002 | <0.002    | <0.002 | <0.002 | <0.002    | <0.002 | <0.002 |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     | 0.033     |        | 0.036  | 0.047     | 0.036  |        | 0.043     |        |        | 0.013     |        |        |  |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     | 0.017     | 0.006  | 0.014  | 0.003     | 0.019  | 0.008  | 0.023     | 0.005  | 0.003  | 0.003     | 0.005  | 0.004  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン        | mg/L | 0.1以下      | <0.001    |        | 0.002  | <0.001    | <0.001 |        | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        |  |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        |  |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      | 0.037     |        | 0.050  | 0.054     | 0.045  |        | 0.053     |        |        | 0.016     |        |        |  |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     | 0.025     | 0.006  | 0.017  | 0.027     | 0.022  | 0.028  | 0.015     | 0.029  | 0.018  | 0.010     | 0.009  | 0.007  |  |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.03以下     | 0.004     |        | 0.012  | 0.007     | 0.009  |        | 0.010     |        |        | 0.003     |        |        |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム            | mg/L | 0.09以下     | <0.001    |        | <0.001 | <0.001    | <0.001 |        | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        |  |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     | <0.008    |        |        | <0.008    |        |        | <0.008    |        |        | <0.008    |        |        |  |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |        |        | <0.1      |        |        | <0.1      |        |        | <0.1      |        |        |  |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      | <0.01     |        |        | <0.01     |        |        | <0.01     |        |        | <0.01     |        |        |  |  |  |  |  |
| 基34 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      | <0.03     |        |        | <0.03     |        |        | <0.03     |        |        | <0.03     |        |        |  |  |  |  |  |
| 基35 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |        |        | <0.1      |        |        | <0.1      |        |        | <0.1      |        |        |  |  |  |  |  |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      | 6         |        |        | 6         |        |        | 8         |        |        | 8         |        |        |  |  |  |  |  |
| 基37 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        | <0.001    |        |        |  |  |  |  |  |
| 基38 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 5         | 5      | 4      | 4         | 5      | 5      | 5         | 4      | 4      | 5         | 5      | 5      |  |  |  |  |  |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      | 22        |        |        | 15        |        |        | 26        |        |        | 34        |        |        |  |  |  |  |  |
| 基40 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      | 66        |        |        | 61        |        |        | 83        |        |        | 97        |        |        |  |  |  |  |  |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      | <0.02     |        |        | <0.02     |        |        | <0.02     |        |        | <0.02     |        |        |  |  |  |  |  |
| 基42 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 |        |        | <0.000001 |        |        | <0.000001 |        |        | <0.000001 |        |        |  |  |  |  |  |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 |        |        | <0.000001 |        |        | <0.000001 |        |        | <0.000001 |        |        |  |  |  |  |  |
| 基44 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |        |        | <0.002    |        |        | <0.002    |        |        | <0.002    |        |        |  |  |  |  |  |
| 基45 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    | <0.0005   |        |        | <0.0005   |        |        | <0.0005   |        |        | <0.0005   |        |        |  |  |  |  |  |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 1.7       | 0.5    | 1.3    | 1.3       | 1.4    | 2.0    | 1.8       | 1.7    | 1.2    | 0.9       | 1.0    | 0.9    |  |  |  |  |  |
| 基47 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 6.83      | 7.14   | 7.09   | 7.31      | 6.93   | 7.18   | 6.98      | 7.16   | 7.21   | 7.06      | 7.14   | 7.08   |  |  |  |  |  |
| 基48 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし   |  |  |  |  |  |
| 基49 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし   |  |  |  |  |  |
| 基50 | 色度                | 度    | 5以下        | 1.1       | <0.5   | 0.8    | 0.9       | 0.7    | 1.1    | 1.0       | 1.2    | 1.5    | 0.6       | <0.5   | <0.5   |  |  |  |  |  |
| 基51 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1   | <0.1   | <0.1      | <0.1   | <0.1   | <0.1      | <0.1   | 0.1    | <0.1      | <0.1   | <0.1   |  |  |  |  |  |

【堂ヶ平】三木町小蓑(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 5月        | 6月       | 7月        | 7月        | 9月       | 10月       | 11月       | 12月       | 1月        | 2月        | 3月        |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 15日       | 7日        | 3日       | 1日        | 29日       | 2日       | 15日       | 5日        | 2日        | 14日       | 3日        | 3日        |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 1         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)       | (-)      | (-)       | (-)       | (-)      | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    |           | <0.0003   |          |           | <0.0003   |          |           | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   |           | <0.00005  |          |           | <0.00005  |          |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |          |           | <0.001    |          |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |          |           | <0.001    |          |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |          |           | <0.001    |          |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |          |           | <0.002    |          |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004   | <0.004    | <0.004    | <0.004   | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |          |           | <0.001    |          |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | <1        | <1        | <1       | <1        | <1        | <1       | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.8以下      | 0.08      | 0.08      | <0.08    | <0.08     | <0.08     | 0.08     | 0.08      | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 0.12      |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |          |           | <0.1      |          |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    |           | <0.0002   |          |           | <0.0002   |          |           | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     |           | <0.005    |          |           | <0.005    |          |           | <0.005    |           |           | <0.005    |           |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     |           | <0.004    |          |           | <0.004    |          |           | <0.004    |           |           | <0.004    |           |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |          |           | <0.002    |          |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |          |           | <0.001    |          |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |          |           | <0.001    |          |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |          |           | <0.001    |          |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | <0.06     | 0.07      | 0.10     | 0.09      | 0.15      | 0.11     | 0.10      | 0.09      | <0.06     | <0.06     | <0.06     | <0.06     |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |          |           | <0.002    |          |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     |           | 0.017     |          |           | 0.024     |          |           | 0.013     |           |           | 0.005     |           |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     |           | 0.003     |          |           | 0.006     |          |           | 0.003     |           |           | 0.003     |           |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン        | mg/L | 0.1以下      |           | 0.002     |          |           | 0.002     |          |           | 0.002     |           |           | 0.001     |           |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |          |           | <0.001    |          |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      |           | 0.025     |          |           | 0.033     |          |           | 0.021     |           |           | 0.009     |           |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     |           | 0.008     |          |           | 0.012     |          |           | 0.008     |           |           | 0.004     |           |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.03以下     |           | 0.006     |          |           | 0.007     |          |           | 0.006     |           |           | 0.003     |           |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム            | mg/L | 0.09以下     |           | <0.001    |          |           | <0.001    |          |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     |           | <0.008    |          |           | <0.008    |          |           | <0.008    |           |           | <0.008    |           |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |          |           | <0.1      |          |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      |           | 0.06      |          |           | 0.10      |          |           | 0.07      |           |           | 0.03      |           |  |  |  |  |
| 基34 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      |           | <0.03     |          |           | <0.03     |          |           | <0.03     |           |           | <0.03     |           |  |  |  |  |
| 基35 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |          |           | <0.1      |          |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      |           | 4         |          |           | 4         |          |           | 4         |           |           | 4         |           |  |  |  |  |
| 基37 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     |           | <0.001    |          |           | <0.001    |          |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |
| 基38 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 5         | 5         | 8        | 6         | 6         | 11       | 6         | 6         | 4         | 7         | 5         | 7         |  |  |  |  |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      |           | 30        |          |           | 28        |          |           | 35        |           |           | 31        |           |  |  |  |  |
| 基40 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      |           | 49        |          |           | 42        |          |           | 73        |           |           | 49        |           |  |  |  |  |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      |           | <0.02     |          |           | <0.02     |          |           | <0.02     |           |           | <0.02     |           |  |  |  |  |
| 基42 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | 0.000002  | 0.000002  | 0.000005 | 0.000001  | 0.000001  | 0.000001 | <0.000001 | 0.000002  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |
| 基44 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |          |           | <0.002    |          |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |
| 基45 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    |           | <0.0005   |          |           | <0.0005   |          |           | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |  |  |  |  |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 0.4       | 0.5       | 0.5      | 0.5       | 0.5       | 0.5      | 0.4       | 0.4       | 0.3       | 0.4       | 0.3       | 0.3       |  |  |  |  |
| 基47 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 7.45      | 7.39      | 7.44     | 7.34      | 7.45      | 6.48     | 6.64      | 7.42      | 7.44      | 7.25      | 7.37      | 7.03      |  |  |  |  |
| 基48 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |
| 基49 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |
| 基50 | 色度                | 度    | 5以下        | <0.5      | <0.5      | <0.5     | <0.5      | <0.5      | 0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      |  |  |  |  |
| 基51 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1      | <0.1     | <0.1      | <0.1      | <0.1     | 0.1       | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |

## 2024年度年報

【新開・東部】三木町氷上(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月       | 11月       | 12月       | 1月        | 2月        | 3月        |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 8日        | 13日       | 4日        | 8日        | 5日        | 3日        | 7日        | 11日       | 3日        | 6日        | 17日       | 4日        |  |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |           |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |           |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | 2         | 1         | 2         | 2         | 1         | 1         | 0.13      | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.8以下      | 0.09      | 0.13      | 0.10      | 0.13      | 0.12      | 0.09      | 0.13      | 0.13      | 0.12      | 0.20      | 0.15      | 0.14      |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |           |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     | <0.005    |           |           | <0.005    |           |           | <0.005    |           |           | <0.005    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     | <0.004    |           |           | <0.004    |           |           | <0.004    |           |           | <0.004    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | 0.09      | 0.15      | 0.15      | 0.15      | 0.15      | 0.19      | 0.15      | 0.11      | 0.15      | 0.08      | 0.06      | 0.06      |  |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     | 0.015     |           |           | 0.034     |           |           | 0.027     |           |           | 0.007     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     | 0.003     |           |           | 0.004     |           |           | 0.006     |           |           | <0.003    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン        | mg/L | 0.1以下      | 0.004     |           |           | 0.007     |           |           | 0.008     |           |           | 0.006     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      | 0.026     |           |           | 0.055     |           |           | 0.050     |           |           | 0.021     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     | 0.003     |           |           | 0.005     |           |           | 0.005     |           |           | <0.003    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.03以下     | 0.007     |           |           | 0.014     |           |           | 0.015     |           |           | 0.007     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム            | mg/L | 0.09以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | 0.001     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     | <0.008    |           |           | <0.008    |           |           | <0.008    |           |           | <0.008    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           |  |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      | 0.01      |           |           | 0.02      |           |           | 0.03      |           |           | 0.01      |           |           |  |  |  |  |  |
| 基34 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      | <0.03     |           |           | <0.03     |           |           | <0.03     |           |           | <0.03     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基35 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           |  |  |  |  |  |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      | 10        |           |           | 11        |           |           | 11        |           |           | 13        |           |           |  |  |  |  |  |
| 基37 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基38 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 14        | 15        | 16        | 12        | 11        | 15        | 13        | 13        | 13        | 15        | 17        | 17        |  |  |  |  |  |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      | 49        |           |           | 53        |           |           | 55        |           |           | 70        |           |           |  |  |  |  |  |
| 基40 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      | 100       |           |           | 119       |           |           | 117       |           |           | 133       |           |           |  |  |  |  |  |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      | <0.02     |           |           | <0.02     |           |           | <0.02     |           |           | <0.02     |           |           |  |  |  |  |  |
| 基42 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |
| 基44 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | 0.004     |           |           | 0.003     |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |  |
| 基45 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |           |  |  |  |  |  |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 0.8       | 0.8       | 0.9       | 1.1       | 0.8       | 0.9       | 1.1       | 0.9       | 1.0       | 0.8       | 0.7       | 0.7       |  |  |  |  |  |
| 基47 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 7.13      | 7.39      | 7.14      | 7.21      | 7.33      | 7.23      | 7.34      | 7.28      | 7.36      | 7.47      | 7.42      | 7.33      |  |  |  |  |  |
| 基48 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |
| 基49 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |
| 基50 | 色度                | 度    | 5以下        | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      |  |  |  |  |  |
| 基51 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 0.1       | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |

【綾南】綾川町陶(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月        | 5月   | 6月   | 7月        | 8月   | 9月   | 10月      | 11月  | 12月  | 1月       | 2月   | 3月   |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------|------|-----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|--|--|--|--|--|
|     |                     |           |                 | 8日        | 13日  | 4日   | 8日        | 5日   | 3日   | 7日       | 11日  | 3日   | 6日       | 17日  | 4日   |  |  |  |  |  |
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002   |      |      | <0.0002   |      |      | <0.0002  |      |      | <0.0002  |      |      |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004   |      |      | <0.0004   |      |      | <0.0004  |      |      | <0.0004  |      |      |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04     |      |      | <0.04     |      |      | <0.04    |      |      | <0.04    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008    |      |      | <0.008    |      |      | <0.008   |      |      | <0.008   |      |      |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |           |      |      |           |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |           |      |      |           |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          | <0.001    |      |      | 0.001     |      |      | <0.001   |      |      | <0.001   |      |      |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    |      |      | 0.003     |      |      | 0.002    |      |      | <0.002   |      |      |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |           |      |      |           |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             | 0.5       | 0.5  | 0.6  | 0.6       | 0.5  | 0.7  | 0.5      | 0.7  | 0.7  | 0.6      | 0.6  | 0.6  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 49        |      |      | 53        |      |      | 55       |      |      | 70       |      |      |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | <0.001    |      |      | <0.001    |      |      | <0.001   |      |      | <0.001   |      |      |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 5         |      |      | 4         |      |      | 4        |      |      | 4        |      |      |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03     |      |      | <0.03     |      |      | <0.03    |      |      | <0.03    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtertブチルエーテル      | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    |      |      | <0.002    |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |           |      |      |           |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |           |      |      |           |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 100       |      |      | 119       |      |      | 117      |      |      | 133      |      |      |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1      | <0.1 | <0.1 | <0.1      | <0.1 | <0.1 | 0.1      | <0.1 | <0.1 | <0.1     | <0.1 | <0.1 |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.13      | 7.39 | 7.14 | 7.21      | 7.33 | 7.23 | 7.34     | 7.28 | 7.36 | 7.47     | 7.42 | 7.33 |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -1.7      |      |      | -1.4      |      |      | -1.2     |      |      | -1.0     |      |      |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 0         |      |      | 2         |      |      | 0        |      |      | 0        |      |      |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01     |      |      | <0.01     |      |      | <0.01    |      |      | <0.01    |      |      |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.01      |      |      | 0.02      |      |      | 0.03     |      |      | 0.01     |      |      |  |  |  |  |  |
| 目31 | PFOS及びPFOA          | mg/L      | 0.00005以下       | <0.000005 |      |      | <0.000005 |      |      | 0.000007 |      |      | 0.000006 |      |      |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム          | 個/20L     |                 |           |      |      |           |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|     | ジアノバ                | 個/20L     |                 |           |      |      |           |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 |           |      |      |           |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 |           |      |      |           |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 |           |      |      |           |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 |           |      |      |           |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 |           |      |      |           |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 16        | 20   | 18   | 17        | 16   | 16   | 17       | 18   | 19   | 21       | 21   | 20   |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 32        |      |      | 39        |      |      | 45       |      |      | 62       |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 |           |      |      |           |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質               | mg/L      |                 | 100       |      |      | 119       |      |      | 117      |      |      | 133      |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 | 0.5       | 0.5  | 0.6  | 0.6       | 0.4  | 0.6  | 0.5      | 0.7  | 0.7  | 0.6      | 0.6  | 0.5  |  |  |  |  |  |
|     | 水温                  | ℃         |                 | 15.8      | 19.3 | 21.2 | 25.5      | 28.0 | 28.9 | 25.8     | 20.5 | 12.5 | 11.5     | 10.3 | 10.8 |  |  |  |  |  |
|     | 気温                  | ℃         |                 | 21.9      | 16.8 | 20.8 | 33.9      | 32.0 | 29.8 | 25.2     | 18.0 | 16.5 | 6.1      | 9.0  | 5.9  |  |  |  |  |  |
|     | 天候                  |           |                 | 曇         | 雨    | 晴    | 晴         | 晴    | 曇    | 曇        | 晴    | 晴    | 雨        | 曇    | 雨    |  |  |  |  |  |
|     | 前日の天候               |           |                 |           |      |      |           |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |
|     | 試験不実施理由             |           |                 |           |      |      |           |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |  |

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月       | 11月       | 12月       | 1月        | 2月        | 3月        |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 8日        | 13日       | 4日        | 8日        | 5日        | 3日        | 7日        | 11日       | 3日        | 6日        | 17日       | 4日        |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |           | <0.0003   |           |           |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |           |           |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | 2         | 2         | 2         | 2         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.8以下      | 0.15      | 0.15      | 0.17      | 0.17      | 0.18      | 0.18      | 0.18      | 0.18      | 0.17      | 0.23      | 0.17      | 0.17      |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |           | <0.0002   |           |           |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     | <0.005    |           |           | <0.005    |           |           | <0.005    |           |           | <0.005    |           |           |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     | <0.004    |           |           | <0.004    |           |           | <0.004    |           |           | <0.004    |           |           |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |
| 基20 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |
| 基21 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | <0.06     | <0.06     | 0.06      | 0.08      | 0.11      | 0.10      | 0.14      | 0.08      | 0.08      | <0.06     | 0.06      | <0.06     |  |  |  |  |
| 基22 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |
| 基23 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     | <0.001    |           |           | 0.004     |           |           | 0.003     |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     | <0.003    |           |           | <0.003    |           |           | <0.003    |           |           | <0.003    |           |           |  |  |  |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン        | mg/L | 0.1以下      | 0.002     |           |           | 0.006     |           |           | 0.007     |           |           | 0.005     |           |           |  |  |  |  |
| 基26 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |
| 基27 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      | 0.003     |           |           | 0.018     |           |           | 0.018     |           |           | 0.009     |           |           |  |  |  |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     | <0.003    |           |           | <0.003    |           |           | <0.003    |           |           | <0.003    |           |           |  |  |  |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.03以下     | 0.001     |           |           | 0.006     |           |           | 0.006     |           |           | 0.002     |           |           |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモホルム            | mg/L | 0.09以下     | <0.001    |           |           | 0.002     |           |           | 0.002     |           |           | 0.002     |           |           |  |  |  |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     | <0.008    |           |           | <0.008    |           |           | <0.008    |           |           | <0.008    |           |           |  |  |  |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           |  |  |  |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      | <0.01     |           |           | <0.01     |           |           | <0.01     |           |           | <0.01     |           |           |  |  |  |  |
| 基34 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      | <0.03     |           |           | <0.03     |           |           | <0.03     |           |           | <0.03     |           |           |  |  |  |  |
| 基35 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           | <0.1      |           |           |  |  |  |  |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      | 13        |           |           | 14        |           |           | 14        |           |           | 13        |           |           |  |  |  |  |
| 基37 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     | <0.001    |           |           | 0.003     |           |           | <0.001    |           |           | <0.001    |           |           |  |  |  |  |
| 基38 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 14        | 15        | 15        | 14        | 14        | 14        | 13        | 13        | 14        | 14        | 14        | 14        |  |  |  |  |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      | 96        |           |           | 101       |           |           | 96        |           |           | 85        |           |           |  |  |  |  |
| 基40 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      | 171       |           |           | 185       |           |           | 173       |           |           | 151       |           |           |  |  |  |  |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      | <0.02     |           |           | <0.02     |           |           | <0.02     |           |           | <0.02     |           |           |  |  |  |  |
| 基42 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |
| 基44 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           | <0.002    |           |           |  |  |  |  |
| 基45 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |           | <0.0005   |           |           |  |  |  |  |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 0.6       | 0.6       | 0.8       | 0.8       | 0.8       | 0.7       | 0.7       | 0.6       | 0.6       | 0.5       | 0.5       | 0.5       |  |  |  |  |
| 基47 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 6.66      | 6.66      | 6.70      | 6.70      | 6.68      | 6.61      | 6.70      | 6.70      | 6.76      | 6.86      | 6.77      | 6.81      |  |  |  |  |
| 基48 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |
| 基49 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |
| 基50 | 色度                | 度    | 5以下        | <0.5      | 0.5       | 0.5       | 0.6       | <0.5      | 0.7       | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      |  |  |  |  |
| 基51 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 0.1       | <0.1      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |

【羽床】綾川町羽床下(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 平成30年度水質検査結果 |                     |           |                 |           |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |
|--------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|--|--|--|--|
| 項目           |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月        | 5月   | 6月   | 7月       | 8月   | 9月   | 10月      | 11月  | 12月  | 1月       | 2月   | 3月   |  |  |  |  |
|              |                     |           |                 | 8日        | 13日  | 4日   | 8日       | 5日   | 3日   | 7日       | 11日  | 3日   | 6日       | 17日  | 4日   |  |  |  |  |
| 目1           | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      |  |  |  |  |
| 目2           | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002   |      |      | <0.0002  |      |      | <0.0002  |      |      | <0.0002  |      |      |  |  |  |  |
| 目3           | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      |  |  |  |  |
| 目5           | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004   |      |      | <0.0004  |      |      | <0.0004  |      |      | <0.0004  |      |      |  |  |  |  |
| 目8           | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04     |      |      | <0.04    |      |      | <0.04    |      |      | <0.04    |      |      |  |  |  |  |
| 目9           | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008    |      |      | <0.008   |      |      | <0.008   |      |      | <0.008   |      |      |  |  |  |  |
| 目10          | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |           |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |
| 目12          | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |           |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |
| 目13          | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          | <0.001    |      |      | 0.001    |      |      | <0.001   |      |      | <0.001   |      |      |  |  |  |  |
| 目14          | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      |  |  |  |  |
| 目15          | 農薬類                 |           | 1以下             |           |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |
| 目16          | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             | 0.7       | 0.8  | 0.8  | 0.5      | 0.4  | 0.6  | 0.6      | 0.6  | 0.6  | 0.6      | 0.6  | 0.6  |  |  |  |  |
| 目17          | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 96        |      |      | 101      |      |      | 96       |      |      | 85       |      |      |  |  |  |  |
| 目18          | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | <0.001    |      |      | 0.003    |      |      | <0.001   |      |      | <0.001   |      |      |  |  |  |  |
| 目19          | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 22        |      |      | 23       |      |      | 27       |      |      | 19       |      |      |  |  |  |  |
| 目20          | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03     |      |      | <0.03    |      |      | <0.03    |      |      | <0.03    |      |      |  |  |  |  |
| 目21          | メチルセーブチルエーテル        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002    |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      | <0.002   |      |      |  |  |  |  |
| 目22          | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |           |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |
| 目23          | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |           |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |
| 目24          | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 171       |      |      | 185      |      |      | 173      |      |      | 151      |      |      |  |  |  |  |
| 目25          | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1      | <0.1 | <0.1 | <0.1     | <0.1 | <0.1 | <0.1     | <0.1 | 0.1  | <0.1     | <0.1 | <0.1 |  |  |  |  |
| 目26          | pH値                 |           | 7.5程度           | 6.66      | 6.66 | 6.70 | 6.70     | 6.68 | 6.61 | 6.70     | 6.70 | 6.76 | 6.86     | 6.77 | 6.81 |  |  |  |  |
| 目27          | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -1.6      |      |      | -1.3     |      |      | -1.3     |      |      | -1.6     |      |      |  |  |  |  |
| 目28          | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 2         |      |      | 8        |      |      | 9        |      |      | 23       |      |      |  |  |  |  |
| 目29          | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01     |      |      | <0.01    |      |      | <0.01    |      |      | <0.01    |      |      |  |  |  |  |
| 目30          | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | <0.01     |      |      | <0.01    |      |      | <0.01    |      |      | <0.01    |      |      |  |  |  |  |
| 目31          | PFOS及びPFOA          | mg/L      | 0.00005以下       | <0.000005 |      |      | 0.000013 |      |      | 0.000015 |      |      | 0.000009 |      |      |  |  |  |  |
|              | クリプトスポリジウム          | 個/20L     |                 |           |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |
|              | ジアルギア               | 個/20L     |                 |           |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |
|              | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 |           |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |
|              | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 |           |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |
|              | 生物顕鏡所見              |           |                 |           |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |
|              | 臭気原因生物              |           |                 |           |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |
|              | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 |           |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |
|              | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 26        | 26   |      | 28       | 28   | 27   | 26       | 26   | 25   | 24       | 23   | 22   |  |  |  |  |
|              | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 65        |      |      | 74       |      |      | 84       |      |      | 67       |      |      |  |  |  |  |
|              | 浮遊物質                | mg/L      |                 |           |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |
|              | 溶解性物質               | mg/L      |                 | 171       |      |      | 185      |      |      | 173      |      |      | 151      |      |      |  |  |  |  |
|              | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 | 0.7       | 0.8  | 0.7  | 0.5      | 0.4  | 0.5  | 0.5      | 0.5  | 0.6  | 0.6      | 0.6  | 0.6  |  |  |  |  |
|              | 水温                  | ℃         |                 | 18.4      | 20.5 | 23.1 | 27.0     | 29.2 | 30.0 | 27.4     | 21.0 | 17.2 | 9.2      | 11.0 | 11.8 |  |  |  |  |
|              | 気温                  | ℃         |                 | 20.5      | 16.3 | 23.0 | 32.0     | 33.2 | 28.2 | 27.6     | 21.5 | 18.6 | 7.1      | 10.4 | 5.4  |  |  |  |  |
|              | 天候                  |           |                 | 曇         | 雨    | 晴    | 晴        | 晴    | 曇    | 曇        | 晴    | 晴    | 雨        | 曇    | 雨    |  |  |  |  |
|              | 前日の天候               |           |                 |           |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |
|              | 試験不実施理由             |           |                 |           |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      |  |  |  |  |