

水質検査結果

電話での問い合わせ先

高松、東讃、小豆ブロック

水質管理課(本課)
087-847-4869

西讃ブロック

水質管理課(府中分室)
0877-48-0519

中讃ブロック

水質管理課(丸亀分室)
0877-28-7966

メールでの問い合わせ先

suishitsu_honbu@union.suido-kagawa.lg.jp

西 讃 ブ ロ ッ ク

西1	西部	観音寺市豊浜町和田西
西2	西部	三豊市詫間町箱
西3	茂木	観音寺市伊吹町
西4	下林	観音寺市大野原町花稻
西5	一の宮	観音寺市豊浜町和田浜
西6	田野々	観音寺市大野原町田野々
西7	樋箇	三豊市山本町長野
西8	豊中町	三豊市豊中町本山甲
西9	我久	三豊市財田町財田上我久
西10	高倉	三豊市財田町財田上別所
西11	林明・樋箇	三豊市財田町財田中入樋
西12	雉子尾	三豊市財田町財田中本篠

中 讃 ブ ロ ッ ク

中1	中部	宇多津町十楽寺
中2	綾川浄水場	高松市国分寺町福家
中3	丸亀市・中部	丸亀市土器町西
中4	丸亀市・中部	丸亀市手島町
中5	清水	丸亀市港町
中6	金倉	丸亀市今津町
中7	飯野	丸亀市飯野町東分
中8	中部・丸亀市・東小川	丸亀市飯山町東小川
中9	中部・丸亀市・西坂元	丸亀市飯山町西坂元
中10	綾川浄水所	丸亀市綾歌町富熊
中11	鴨川・綾川浄水場	坂出市与島町
中12	下津井受水	坂出市岩黒
中13	善通寺市・中部	善通寺市吉原町
中14	大麻第3・大麻第2	善通寺市大麻町
中15	竜川・善通寺市・中部	善通寺市金蔵寺町
中16	善通寺市・中部・大麻第1	善通寺市生野町
中17	五条	琴平町五條
中18	琴平第1	琴平町川東
中19	琴平第4	琴平町榎井
中20	北鴨・平洲・中部	多度津町佐柳
中21	高屋原	まんのう町長尾
中22	四条	まんのう町公文
中23	犬の馬場	まんのう町川東
中24	造田	まんのう町造田
中25	成政	まんのう町吉野
中26	野口	まんのう町追上
中27	塩入	まんのう町塩入

▼浄水系統と地点名を表示しています

詳細は次ページ以降の地図を御参照ください

▼地図上の番号をクリックすると

結果のページに移動します

▼この画面は、PDFの1ページですので、

この画面に戻るときは、

先頭までスクロールするか、

1ページを指定して移動してください

高 松 ブ ロ ッ ク


高1	綾川浄水場	高松市国分寺町福家
高2	東部	高松市牟礼町原
高3	御殿	高松市峰山町
高4	御殿	高松市男木町
高5	浅野・東部	高松市朝日新町
高6	浅野・東部	高松市十川西町
高7	川添・東部	高松市庵治町
高8	川添	高松市屋島東町
高9	後川	高松市塩江町安原上東
高10	一ツ内	高松市塩江町上西
高11	堂ヶ平	三木町小養
高12	新開・東部	三木町氷上
高13	綾南	綾川町陶
高14	羽床	綾川町羽床下

小 豆 ブ ロ ッ ク

小1	肥土山	土庄町肥土山
小2	馬越	土庄町滝宮
小3	琴塚	土庄町見目
小4	北山	土庄町鹿島
小5	大部	土庄町大部
小6	小部	土庄町小部
小7	家浦	土庄町豊島甲生
小8	唐櫃	土庄町豊島唐櫃
小9	中山	小豆島町池田
小10	内海	小豆島町片城
小11	当浜	小豆島町当浜
小12	福田	小豆島町福田
小13	吉田	小豆島町吉田
小14	湯船	小豆島町中山
小15	福田浜	小豆島町福田浜


東 讃 ブ ロ ッ ク

東1	東部	東かがわ市小海
東2	川西・東部	さぬき市小田
東3	西畑	さぬき市津田町津田(津田)
東4	川北	さぬき市津田町津田(北羽立)
東5	王子	さぬき市大川町田面
東6	平碓・東部	さぬき市大川町田面(碎石)
東7	門入	さぬき市石田東
東8	石神	さぬき市昭和
東9	川股	東かがわ市引田
東10	入野山	東かがわ市東山
東11	水主・大社	東かがわ市土居
東12	湊・山下・藤井	東かがわ市松原
東13	中筋第1・第3・第5	東かがわ市横内
東14	川東第1・第2	東かがわ市三本松

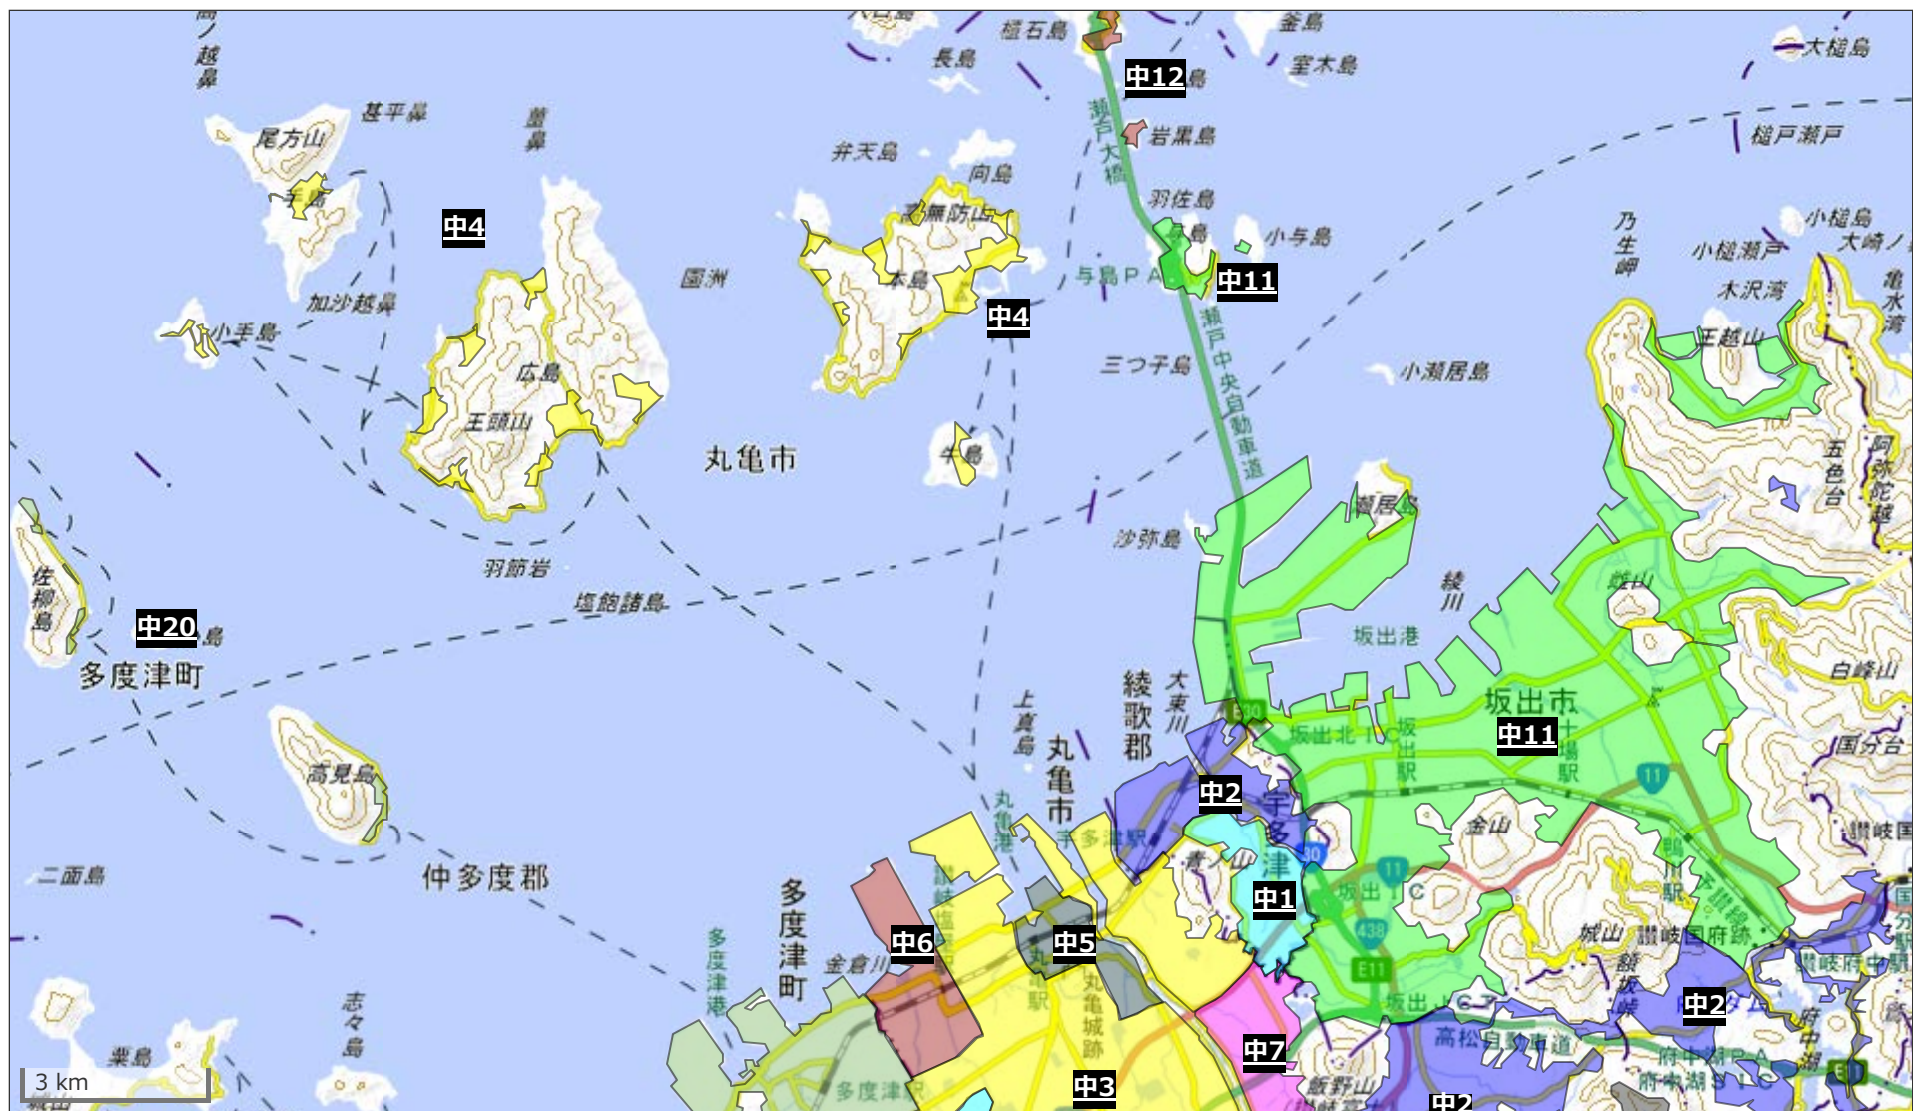


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

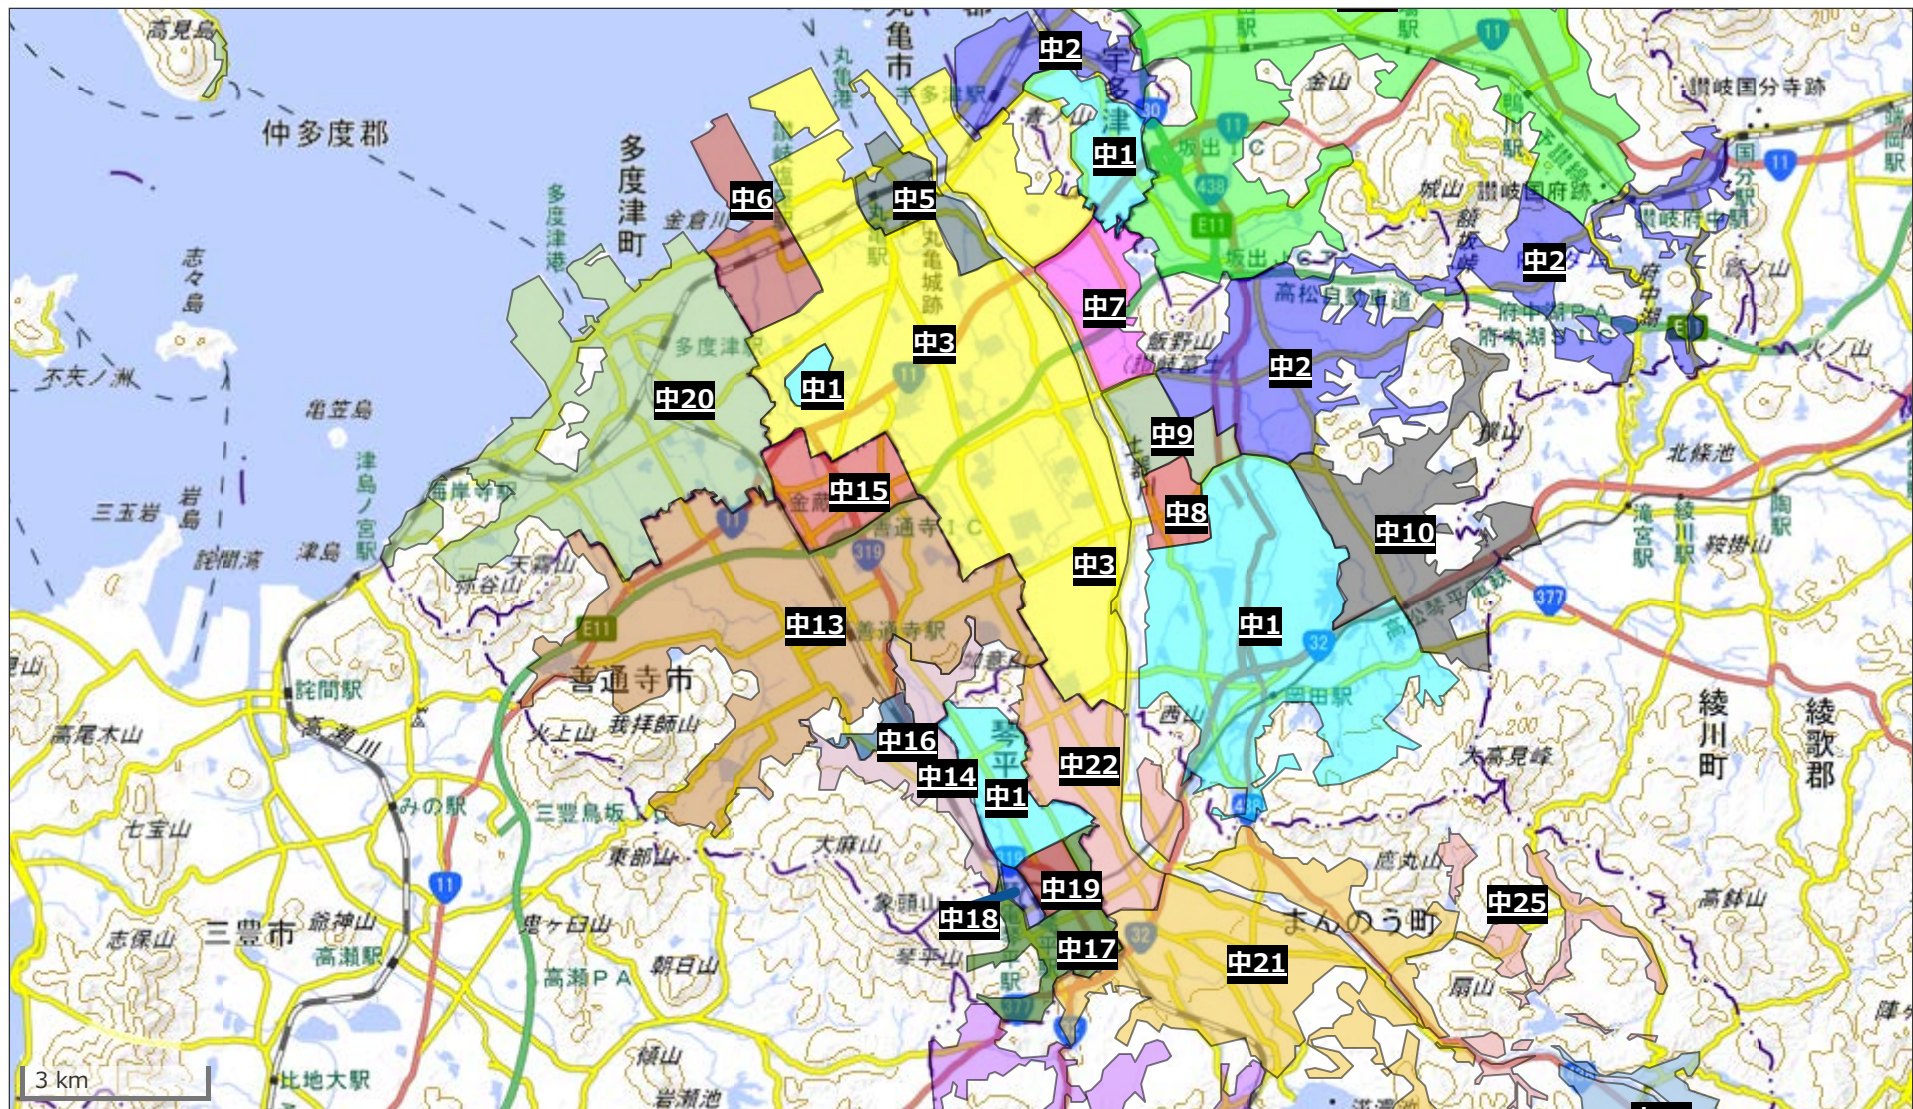


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製するには国土地理院の長の承認を得なければならない。

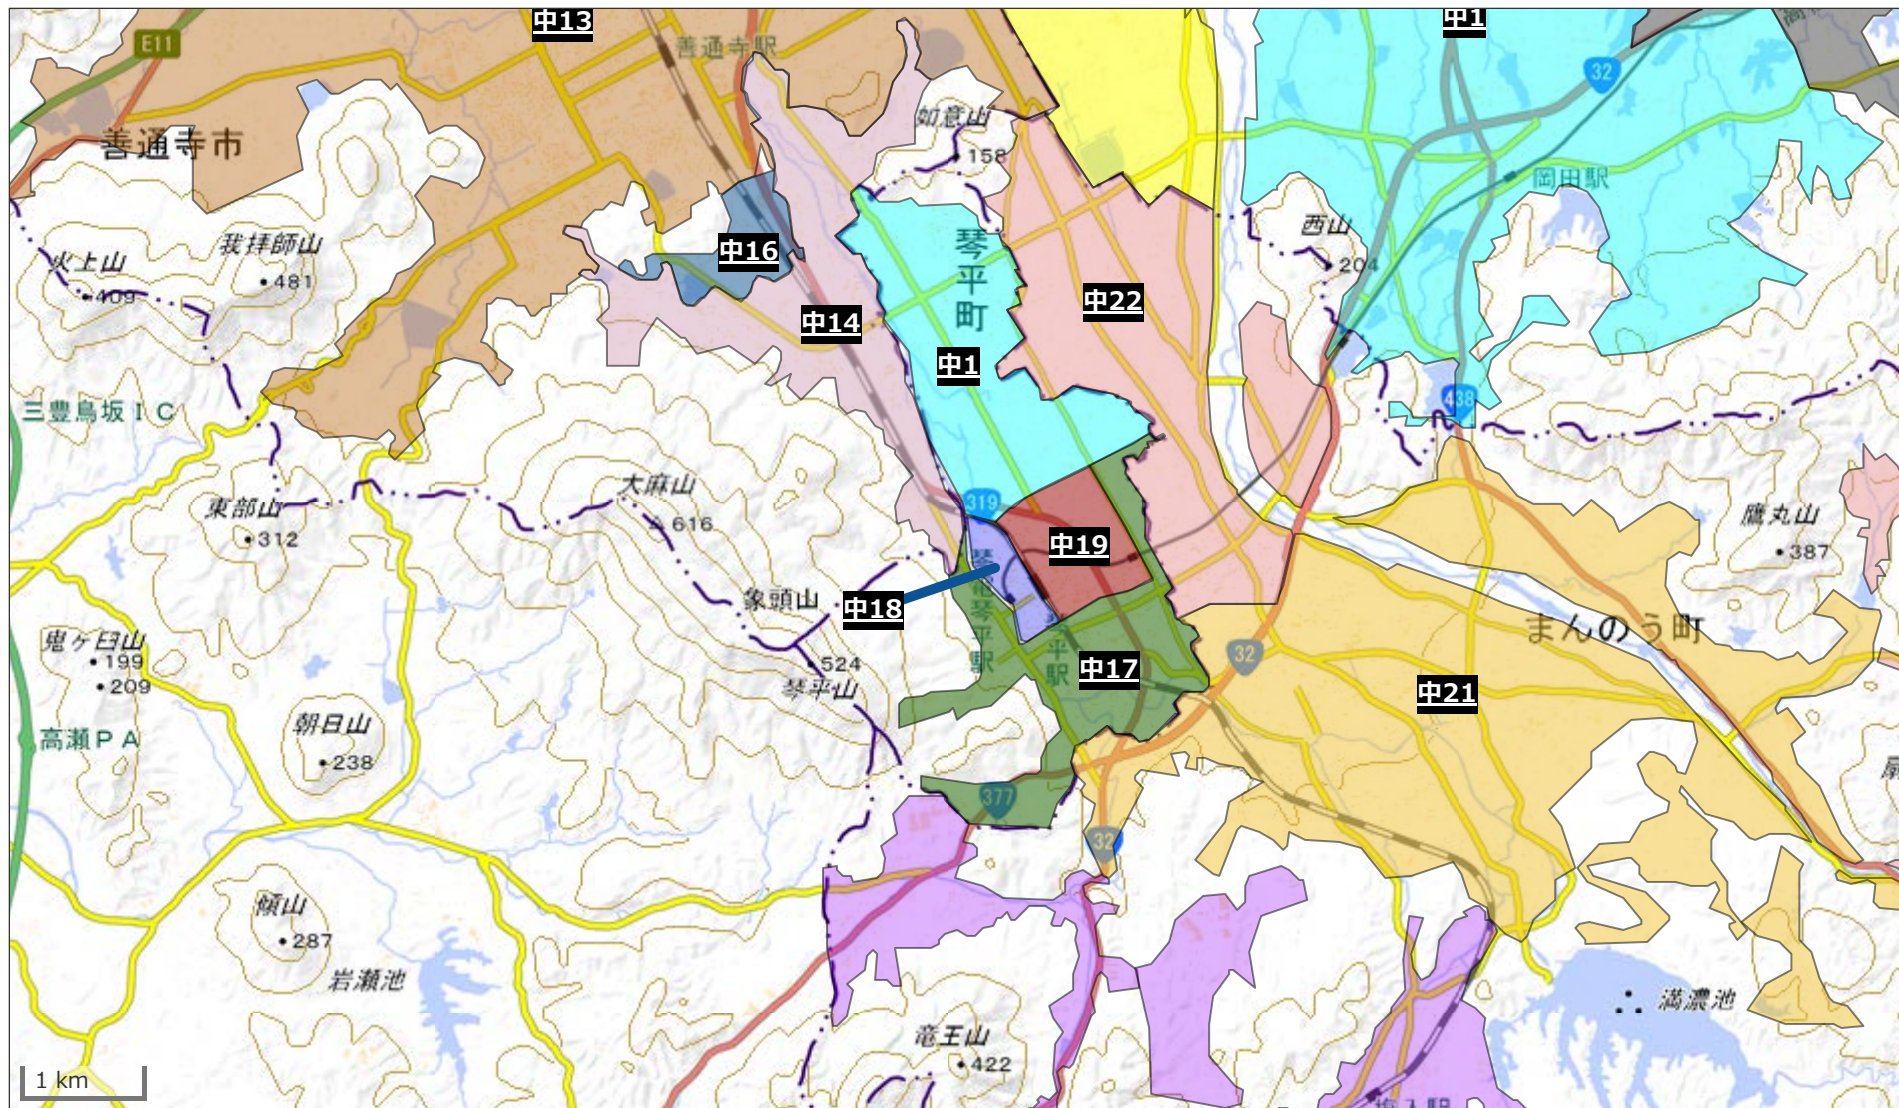

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

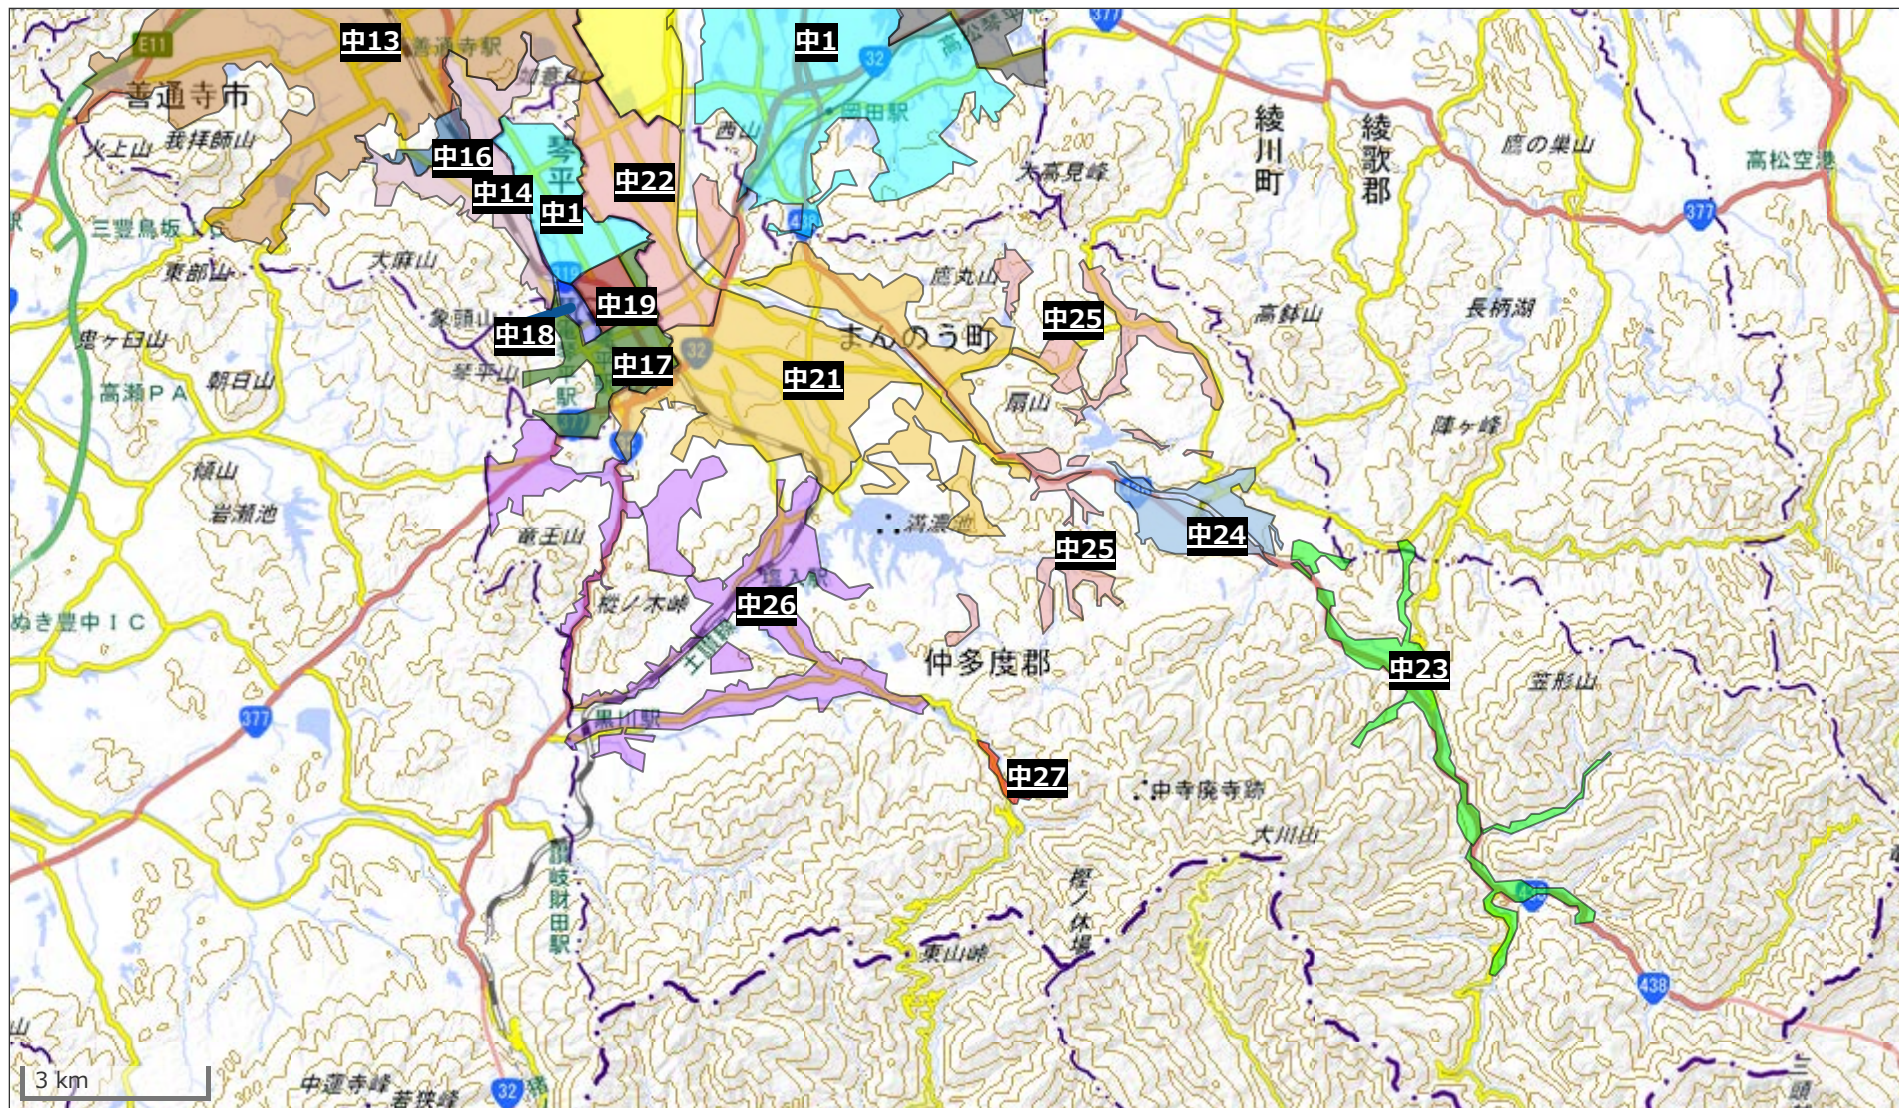

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				8日	8日	3日	8日	30日	2日	7日	6日	2日	6日	4日	3日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.08	0.07	0.10	0.13	0.11	0.09	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.018			0.034			0.018			0.005					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			0.019			0.008			0.005					
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001			<0.001			0.002					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.022			0.040			0.022			0.011					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.011			0.017			0.012			0.004					
基29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004			0.006			0.004			0.004					
基30	ブromホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.05			0.10			0.07			0.03					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			5			4			3			5					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	5	6	6	5	6	4	6	4	4	5	6					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			23			29			28			37					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			50			46			48			66					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.32	7.57	7.61	7.44	7.66	7.67	7.82	7.72	7.66	7.65	7.52	7.68					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【中部】宇多津町十楽寺(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																				
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				8日	8日	3日	8日	30日	2日	7日	6日	2日	6日	4日	3日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.005			0.008			0.004			0.002					
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			23			29			28			37					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			1			3			1			2					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガンの消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			50			46			48			66					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	7.32	7.57	7.61	7.44	7.66	7.67	7.82	7.72	7.66	7.65	7.52	7.68					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.6			-1.3			-1.5			-1.4					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			0			0			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.05			0.10			0.07			0.03					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルギア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		8	9	9	8	8	8	8	9	8	9	8	10					
	総アルカリ度	mg/L				20			24			24			28					
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				50			46			48			66					
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6					
	水温	℃		19.1	21.2	25.5	27.8	29.5	30.0	27.0	23.4	15.5	10.1	13.8	12.3					
	気温	℃		21.5	17.0	22.4	33.0	33.0	33.5	25.5	19.2	16.0	5.2	3.0	9.2					
	天候			曇	曇り	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	曇雪	雨					
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				15日	7日	3日	1日	29日	2日	15日	5日	2日	14日	3日	3日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.08	0.08	0.13	0.14	0.10	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.017			0.024			0.019			0.005						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003			<0.003			0.003						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001			0.001			0.001			0.001						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.024			0.032			0.026			0.009						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009			0.011			0.011			0.004						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006			0.007			0.006			0.003						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.06			0.09			0.08			0.03						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		4			4			5			4						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	5	7	5	5	6	5	6	4	6	5	7					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		30			28			33			30						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		46			51			67			46						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.48	7.50	7.49	7.49	7.51	7.53	7.90	7.60	7.38	7.40	7.46	7.61					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【綾川浄水場】高松市国分寺町福家(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表しています																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				15日	7日	3日	1日	29日	2日	15日	5日	2日	14日	3日	3日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001			0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.004			0.005			0.003			<0.002					
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		30			28			33			30					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		2			2			1			2					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		46			51			67			46					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	7.48	7.50	7.49	7.49	7.51	7.53	7.90	7.60	7.38	7.40	7.46	7.61				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.5			-1.4			-1.4			-1.7					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			2			2			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.06			0.09			0.08			0.03					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		8	8	8	14	8	8	9	9	7	9	8	9				
	総アルカリ度	mg/L			27			23			24			25					
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			46			51			67			46					
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5				
	水温	℃		19.3	21.4	23.1	24.9	32.8	30.0	25.0	21.8	16.9	10.1	10.8	10.6				
	気温	℃		21.6	22.8	23.2	26.5	33.9	30.3	25.6	23.0	14.3	6.8	12.0	8.4				
	天候			晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨				
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				8日	7日	3日	8日	29日	2日	7日	5日	2日	6日	3日	3日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.07	0.09	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.020	0.010	0.017	0.036			0.015			0.013					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.012	0.005	0.003	0.004	0.014	0.008		0.004			0.009					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001	0.001	0.002	0.001			0.001			<0.001					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.025	0.015	0.026	0.045			0.021			0.018					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.014	0.013	0.006	0.008	0.015	0.007		0.010			0.009					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005	0.004	0.007	0.008			0.005			0.005					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02			0.05			0.03			0.01					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7			7			6			8					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	6	7	6	5	7	5	6	6	8	8	7					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			24			24			26			31					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			61			50			50			70					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4	1.4	1.3	0.4	0.6	1.3	0.7	0.9	1.1	1.1	1.3	1.5					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.35	7.44	7.23	7.32	7.33	7.33	7.59	7.43	7.42	7.27	7.26	7.32					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【丸亀市・中部】丸亀市土器町西(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表しています																				
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				8日	7日	3日	8日	29日	2日	7日	5日	2日	6日	3日	3日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.002			0.002			0.001			0.002					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.005			0.007			0.003			0.003					
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.7	0.8	0.7					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			24			24			26			31					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			2			3			2			2					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			61			50			50			70					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	7.35	7.44	7.23	7.32	7.33	7.33	7.59	7.43	7.42	7.27	7.26	7.32					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.9			-1.8			-1.8			-1.8					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			2			0			1			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.02			0.05			0.03			0.01					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		10	10	9	8	8	9	8	9	9	11	10	11					
	総アルカリ度	mg/L				24			22			24			28					
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				61			50			50			70					
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.6					
	水温	℃		16.0	20.2	22.3	28.9	30.8	30.5	26.6	21.9	16.3	10.8	10.4	11.2					
	気温	℃		19.5	26.0	22.3	33.7	35.0	33.5	26.0	24.0	10.8	5.5	11.8	9.0					
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	曇	雨					
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				8日	7日	3日	8日	29日	2日	7日	5日	2日	6日	3日	10日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.13	0.12	0.15	0.14	0.34	0.26	0.29	0.21	0.14	0.11	0.10					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.030	0.028	0.020	0.033			0.031			0.023					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003			<0.003					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001	0.001	0.001	0.002			0.001			0.002					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.038	0.036	0.027	0.043			0.038			0.032					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.018	0.016	0.017	0.009	0.011	0.008		0.014			0.013					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.007	0.007	0.006	0.008			0.006			0.007					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02			0.07			0.03			0.01					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7			6			7			9					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7	7	8	6	7	6	7	7	8	9	9					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			28			29			30			33					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			61			52			57			85					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000004	0.000002	0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4	1.3	1.4	1.1	0.6	1.0	0.6	1.0	1.3	1.1	1.2	1.2					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.65	7.63	7.59	7.62	7.64	7.78	7.78	7.93	7.82	7.76	7.70	7.76					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【丸亀市・中部・清水】丸亀市手島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				8日	7日	3日	8日	29日	2日	7日	5日	2日	6日	3日	10日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.002			<0.001			0.001			0.002					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.009			0.010			0.009			0.007					
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			28			29			30			33					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			1			4			2			2					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			61			52			57			85					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	7.65	7.63	7.59	7.62	7.64	7.78	7.78	7.93	7.82	7.76	7.70	7.76					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.5			-1.2			-1.3			-1.3					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0		1			2			0			1					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.02			0.07			0.03			0.01					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		11	11	10	11	9	9	9	10	10	11	12	12					
	総アルカリ度	mg/L				26			26			27			33					
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				61			52			57			85					
	遊離残留塩素	mg/L		0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.4	0.4	0.3	0.3					
	水温	℃		16.0	18.9	20.2	27.1	29.9	27.7	24.2	19.5	13.0	8.0	8.1	10.0					
	気温	℃		20.0	20.0	20.9	28.0	30.3	30.4	23.1	18.0	12.5	7.0	9.8	8.3					
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴					
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				8日	8日	3日	8日	30日	2日	7日	6日	2日	6日	4日	3日				
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0				
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003				
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005				
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	2	2	2				
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.11	0.11	0.10	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09				
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1				
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005				
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004				
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06				
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.013			0.028			0.004			0.002				
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003			0.008			<0.003			<0.003				
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.003			0.003			0.003			0.004				
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.022			0.039			0.011			0.010				
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.006			0.010			<0.003			<0.003				
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.006			0.008			0.004			0.001				
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001			0.003				
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008				
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1				
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01			0.03			<0.01			<0.01				
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03				
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1				
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			12			10			14			27				
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	18	14	10	7	8	9	8	9	11	23	28	36				
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			40			36			54			79				
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			92			79			112			197				
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02				
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005				
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	0.9	1.1	0.8	0.9	1.1	0.9	1.0	0.9	0.7	0.8	0.7				
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.62	7.65	7.68	7.74	7.62	7.50	7.64	7.65	7.41	7.45	7.35	7.50				
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.7	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				

【清水】丸亀市港町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				8日	13日	10日	8日	5日	9日	7日	11日	9日	6日	17日	10日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	2	2					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	3	2	3	3	1	2	2	2	2	2	1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	<0.08	0.11					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.003			0.006			0.006			0.003						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003			<0.003			<0.003						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.002			0.002			0.001						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.007			0.011			0.011			0.006						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.003			0.004			<0.003						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002			0.003			0.003			0.002						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			0.03			0.01			<0.01						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11			10			9			10						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11	10	10	10	9	9	8	9	10	11	10					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		72			66			62			58						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		154			145			120			117						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	0.8	0.7	0.9	0.8	1.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.09	7.10	7.21	7.17	7.10	7.11	7.17	7.08	7.24	7.23	7.25	7.30					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【金倉】丸亀市今津町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

平成31年度水質検査結果報告書																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				8日	13日	10日	8日	5日	9日	7日	11日	9日	6日	17日	10日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			0.003			<0.002			<0.002					
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		72			66			62			58					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		5			4			4			3					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルセーブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		154			145			120			117					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	7.09	7.10	7.21	7.17	7.10	7.11	7.17	7.08	7.24	7.23	7.25	7.30				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.3			-1.3			-1.4			-1.4					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			2			0			2					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			0.03			0.01			<0.01					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			0.000012			0.000006			<0.000005					
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		20	22	19	20	20	18	19	19	17	20	18	17				
	電気伝導率	mS/m			57			44			52			44					
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			154			145			120			117					
	遊離残留塩素	mg/L		0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7				
	水温	℃		16.5	20.0	23.4	25.1	26.0	27.6	27.8	21.9	16.0	13.6	11.7	12.6				
	気温	℃		20.5	16.8	23.8	34.0	34.0	32.8	26.3	19.5	12.5	5.5	10.5	10.8				
	天候			曇	雨のち曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴				
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				9日	13日	11日	9日	5日	10日	8日	11日	10日	7日	17日	11日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11	<0.08	0.10					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			0.002			0.001			<0.001						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			0.003			0.001			<0.001						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			0.01			<0.01			0.01						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			11			11			10						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	8	8	7	7	7	7	7	7	8	9	9					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		54			51			56			59						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		111			112			118			154						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.97	6.96	6.96	6.87	6.91	6.99	6.94	6.98	7.00	6.96	7.06	6.96					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.6	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【飯野】丸亀市飯野町東分(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

平成27年度水質検査結果(2015年度)																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				9日	13日	11日	9日	5日	10日	8日	11日	10日	7日	17日	11日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		54			51			56			59					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		6			9			6			4					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルセーブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		111			112			118			154					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	6.97	6.96	6.96	6.87	6.91	6.99	6.94	6.98	7.00	6.96	7.06	6.96				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.6			-1.6			-1.5			-1.6					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		10			26			64			2					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			0.01			<0.01			0.01					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			0.000008			0.000006			<0.000005					
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		17	17	17	18	16	17	18	18	17	17	18	18				
	総アルカリ度	mg/L			48			46			51			44					
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			111			112			118			154					
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4				
	水温	℃		15.2	19.9	21.2	23.7	26.0	27.4	25.7	21.4	18.4	15.5	13.1	13.3				
	気温	℃		15.7	15.0	26.5	32.0	34.0	31.7	20.0	18.2	11.5	5.5	9.0	11.2				
	天候			雨	雨のち曇	晴	曇	晴	晴	曇のち雨	晴	曇	曇雨	晴	雨				
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				9日	13日	10日	9日	5日	9日	8日	11日	9日	7日	17日	10日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1	1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.11	0.11	<0.08	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	<0.08	0.11					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06	0.08	0.10	0.09	0.13	0.11	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.006			0.009			0.009			0.004						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.006			0.006			0.003						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001			0.002			0.001			<0.001						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.010			0.016			0.013			0.006						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			0.004			0.006			0.004						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003			0.005			0.003			0.002						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.03			0.03			0.02						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9			9			9			9						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7	7	6	6	7	6	6	6	7	8	8					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		42			49			46			41						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		92			104			90			91						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	0.8	0.9	0.5	0.8	1.0	0.6	0.9	0.7	0.7	0.8	0.9					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.98	7.02	6.94	7.39	6.86	6.94	6.78	6.82	6.82	6.86	6.95	6.95					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	0.9	0.6	0.9	<0.5	<0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6					
基51	濁度	度	2以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【中部・丸亀市・東小川】丸亀市飯山町東小川(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

平成27年度水質検査結果(2015年度)																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				9日	13日	10日	9日	5日	9日	8日	11日	9日	7日	17日	10日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			0.002			0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			0.004			0.002			<0.002					
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.8	0.8	0.5	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		42			49			46			41					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		5			8			6			3					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルセーブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		92			104			90			91					
目25	濁度	度	1以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	6.98	7.02	6.94	7.39	6.86	6.94	6.78	6.82	6.82	6.86	6.95	6.95				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.8			-1.6			-1.8			-2.1					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		8			1			2			1					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.03			0.03			0.02					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		13	14	15	8	15	16	15	15	14	14	14	13				
	電気伝導率	mS/m																	
	総アルカリ度	mg/L			37			45			42			32					
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			92			104			90			91					
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.7	0.7	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7				
	水温	℃		16.0	19.5	22.3	29.2	32.1	31.2	25.0	21.1	16.5	11.0	8.7	11.0				
	気温	℃		13.8	17.6	24.3	31.0	32.0	32.4	20.0	19.0	10.0	5.0	10.6	8.0				
	天候			雨	雨	晴	曇	曇	晴	曇のち雨	晴	晴	曇雨	晴	晴				
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				9日	13日	11日	9日	5日	10日	8日	11日	10日	7日	17日	11日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	<0.08	0.10	<0.08	<0.08	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	<0.08	0.09					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.012			0.014			0.012			0.004						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.005			0.003			<0.003						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001			0.002			0.001			0.001						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.018			0.022			0.017			0.007						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.010			0.006			0.007			0.003						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.005			0.006			0.004			0.002						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.05			0.05			0.01						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8			6			8			10						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7	7	5	6	6	6	6	7	8	9	8					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		35			32			37			47						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		72			64			75			94						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			0.000001			<0.000001			<0.000001						
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.0	0.9	0.4	0.6	0.8	0.6	1.0	0.7	0.7	0.8	0.9					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.09	7.10	7.02	7.23	7.26	7.04	6.93	6.93	7.09	7.01	7.03	7.11					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	1.2	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	1.0	0.9	1.0	0.6	0.5	0.6	0.5					
基51	濁度	度	2以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【中部・丸亀市・西坂元】丸亀市飯山町西坂元(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表しています																				
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				9日	13日	11日	9日	5日	10日	8日	11日	10日	7日	17日	11日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			0.0047			0.0062						
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004						
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04						
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.002			0.001			0.001			<0.001						
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.004			0.005			0.002			<0.002						
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		35			32			37			47						
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		3			3			4			2						
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		72			64			75			94						
目25	濁度	度	1以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	7.09	7.10	7.02	7.23	7.26	7.04	6.93	6.93	7.09	7.01	7.03	7.11					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.8			-1.6			-1.9			-1.8						
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		6			10			23			1						
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.05			0.05			0.01						
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
	クリプトスポリジウム ジアルジア 大腸菌定量 嫌気性芽胞菌	個/20L 個/20L MPN/100mL 個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素 電気伝導率 総アルカリ度 浮遊物質 溶解性物質	mg/L mS/m mg/L mg/L mg/L		13	12 34	14	8	10 28	14	13	12 32	13	15	15 39	14					
	遊離残留塩素 水温 気温 天候 前日の天候	mg/L ℃ ℃ 		0.4 15.0 14.8 雨	0.4 19.8 16.2 雨のち曇	0.4 22.2 26.8 晴	0.4 26.7 32.8 曇	0.4 30.0 33.0 晴	0.4 28.8 32.3 晴	0.4 26.0 21.0 曇のち雨	0.3 21.1 19.3 晴	0.4 16.3 11.0 曇	0.5 13.0 5.0 曇雨	0.3 11.3 9.8 晴	0.4 11.2 10.7 雨					
	試験不実施理由																			

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				9日	13日	11日	9日	5日	10日	8日	11日	10日	7日	17日	11日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	1	1	2	2	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20	0.20	0.21	0.19	0.19	0.18	0.20	0.20	0.20	0.19	0.08	0.17					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.08	0.10	0.13	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.003			0.005			0.003			0.002						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003			<0.003			<0.003						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.005			0.007			0.006			0.004						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.014			0.021			0.016			0.011						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.006			0.005			0.003						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.002			0.003			0.002			0.002						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			0.02			0.01			0.01						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		13			15			12			10						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001			0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	13	14	14	14	12	12	11	12	12	12	13					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		88			103			83			66						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		155			193			147			125						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.37	7.36	7.24	7.30	7.33	7.39	7.33	7.41	7.47	7.38	7.64	7.38					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【綾川浄水所】丸亀市綾歌町富熊(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

平成30年度水質検査結果報告書																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				9日	13日	11日	9日	5日	10日	8日	11日	10日	7日	17日	11日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			0.003			<0.002			<0.002					
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		88			103			83			66					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		3			6			4			2					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		155			193			147			125					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	7.37	7.36	7.24	7.30	7.33	7.39	7.33	7.41	7.47	7.38	7.64	7.38				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-0.9			-0.7			-0.8			-0.9					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			2			2			4					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			0.02			0.01			0.01					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアルギア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		25	25	25	26	29	27	27	24	23	22	19	20				
	電気伝導率	mS/m						80			74			54					
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			155			193			147			125					
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6				
	水温	℃		15.6	18.7	21.2	25.2	28.0	27.7	24.6	20.3	15.4	12.8	10.7	11.8				
	気温	℃		13.8	16.0	24.9	29.0	32.0	29.5	21.0	20.0	9.0	4.0	8.5	8.7				
	天候			雨	雨	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	雨あられ	晴	雨				
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				8日	13日	10日	8日	5日	9日	7日	11日	9日	6日	17日	10日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	<0.06	0.06	0.08	0.11	0.16	0.20	0.22	0.21	0.16	0.12	0.10					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.016	0.019	0.022	0.023			0.017			0.009						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.008	0.007	0.006	0.005			0.004			0.005						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.037	0.038	0.040	0.039			0.029			0.021						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.012	0.012	0.012	0.011			0.008			0.007						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.04			0.05			0.03						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		7			7			7			7						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	9	9	8	8	8	8	8	8	8	9	9					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		42			36			35			40						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		66			84			58			81						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.64	7.56	7.54	7.64	7.88	7.74	7.92	7.98	7.88	7.94	8.08	7.86					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	0.6	0.6	<0.5	0.6	0.5	0.8	0.6	<0.5	0.6	0.7	0.6	0.6					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【鴨川・綾川浄水場】坂出市与島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

平成27年度水質検査結果(1)																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				8日	13日	10日	8日	5日	9日	7日	11日	9日	6日	17日	10日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			0.003			<0.002			<0.002					
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.6	0.7	0.6	0.6				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		42			36			35			40					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		2			1			1			1					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルセーブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		66			84			58			81					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	7.64	7.56	7.54	7.64	7.88	7.74	7.92	7.98	7.88	7.94	8.08	7.86				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.2			-0.8			-0.9			-0.9					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		2			5			6			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.04			0.05			0.03					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		12	13	13	12	13	11	11	12	12	12	13	13				
	電気伝導率	mS/m			39			32			32			36					
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			66			84			58			81					
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.7	0.5	0.5				
	水温	℃		19.0	20.7	23.4	29.7	35.1	31.8	26.4	19.6	14.7	10.4	9.6	10.4				
	気温	℃		17.2	16.8	23.3	31.8	35.0	33.5	25.5	18.2	10.9	6.2	12.0	9.0				
	天候			曇	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	曇	晴				
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				8日	13日	10日	8日	5日	9日	7日	11日	9日	6日	17日	10日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.08	0.14	0.16	0.17	0.17	0.12	0.11	0.07	0.06	0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.014	0.017	0.027	0.025			0.015			0.006						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004			<0.003			<0.003						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002	0.002	0.002	0.004			0.002			0.003						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.022	0.026	0.037	0.039			0.024			0.014						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008			0.005			0.007			0.004						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006	0.007	0.008	0.010			0.007			0.005						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.05			0.03			0.01						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		7			8			7			9						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	7	9	8	9	9	9	8	9	10	12	12					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		46			51			52			57						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		79			90			80			96						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.63	7.62	7.66	7.74	7.73	7.88	7.92	7.80	7.79	7.86	7.75	7.76					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.7	0.6	1.0	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【下津井受水】坂出市岩黒(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

平成31年度水質検査結果(2019年度)																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				8日	13日	10日	8日	5日	9日	7日	11日	9日	6日	17日	10日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.004			0.006			0.004			0.002					
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.6	0.5	0.8	0.9	0.7	0.4	0.8	0.9	1.0	0.6	0.9				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		46			51			52			57					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		5			2			2			2					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルセーブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		79			90			80			96					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	7.63	7.62	7.66	7.74	7.73	7.88	7.92	7.80	7.79	7.86	7.75	7.76				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.1			-0.6			-0.8			-0.9					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		1			22			1			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.05			0.03			0.01					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		13	13	14	14	15	15	15	14	14	15	16	16				
	総アルカリ度	mg/L			44			47			46			55					
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			79			90			80			96					
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.5	0.4	0.8	0.4	0.7	0.4	0.7	0.6	1.0	0.6	0.7				
	水温	℃		16.0	19.2	22.9	29.3	35.3	31.6	25.2	19.0	13.4	9.3	9.5	9.8				
	気温	℃		19.5	18.0	27.1	32.0	35.0	28.5	25.8	19.8	12.7	6.0	12.0	9.7				
	天候			曇	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	曇	晴				
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				9日	8日	3日	9日	30日	2日	8日	6日	2日	7日	4日	3日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	2	<1	3	2	2	1	2	1	1	1	1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12	0.15	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.07	0.10	0.15	0.16	0.18	0.19	0.14	0.07	<0.06	0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.008			0.017			0.007			<0.001					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			0.005			0.003			<0.003					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002			0.003			0.002			<0.001					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.014			0.028			0.013			<0.001					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.005			0.009			0.005			<0.003					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004			0.008			0.004			<0.001					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02			0.02			0.03			0.02					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8			10			7			8					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	8	9	9	8	9	8	8	7	7	8	9					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			53			63			44			51					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			119			120			79			94					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.003			0.002			0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.7	0.8	0.8	1.0	0.7	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.11	7.19	7.08	7.02	7.03	6.93	7.00	7.14	7.21	7.21	7.17	7.42					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【中部・善通寺市】善通寺市吉原町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				9日	8日	3日	9日	30日	2日	8日	6日	2日	7日	4日	3日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	3	3	4	3	2	2	2	1	2	2	2					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	0.13	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.16					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06	0.09	0.10	0.20	0.23	0.11	0.09	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.002			0.010			0.004			0.003					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			0.003			<0.003			<0.003					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001			0.001			<0.001			0.002					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.004			0.014			0.006			0.008					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			0.006			0.003			<0.003					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.001			0.003			0.002			0.003					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01			0.02			0.02			0.01					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			10			9			8			11					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	11	9	9	8	8	8	8	7	9	9	10					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			60			53			53			61					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			130			101			98			116					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.67	6.60	6.64	6.52	6.52	6.60	6.52	6.70	6.55	6.50	6.89	6.87					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	1.1	<0.5	<0.5	0.8	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

2024年度年報

【大麻第2・大麻第3】善通寺市大麻町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				9日	8日	3日	9日	30日	2日	8日	6日	2日	7日	4日	3日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			<0.002			0.003			<0.002			<0.002					
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			60			53			53			61					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			12			13			10			7					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			130			101			98			116					
目25	濁度	度	1以下	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	6.67	6.60	6.64	6.52	6.52	6.60	6.52	6.70	6.55	6.50	6.89	6.87					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.9			-1.9			-2.1			-1.7					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			1			0			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.01			0.02			0.02			0.01					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			0.000007			<0.000005			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスボリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		16	19	18	20	19	16	18	20	16	19	17	18					
	電気伝導率	mS/m				49			46			46			48					
	総アルカリ度	mg/L																		
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				130			101			98			116					
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.6	0.6	0.4	0.6					
	水温	℃		17.3	20.4	22.0	26.5	28.5	28.5	24.8	20.5	16.3	11.4	11.1	13.3					
	気温	℃		14.8	18.0	25.0	34.2	35.8	34.0	20.2	18.2	17.1	9.5	1.5	8.5					
	天候			雨	曇り	晴	曇	晴	晴	曇り	晴	晴	雨あられ	晴、雪	雨					
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				9日	8日	3日	9日	30日	2日	8日	6日	2日	7日	4日	3日				
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003				
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005				
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	2	3	3	2	2	1	2	1	1	2	1				
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.16	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09				
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1				
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005				
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004				
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.07	0.10	0.15	0.16	0.19	0.18	0.14	0.07	<0.06	0.06	<0.06				
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.007			0.015			0.006			0.002				
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			0.006			0.003			<0.003				
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002			0.003			0.002			0.002				
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.013			0.026			0.012			0.006				
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.004			0.009			0.004			<0.003				
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004			0.008			0.004			0.002				
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008				
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1				
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02			0.02			0.02			0.02				
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03				
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1				
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8			10			7			8				
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	8	9	9	9	9	7	8	7	7	8	9				
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			56			65			47			53				
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			123			131			79			98				
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02				
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002				
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002				
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.003			0.003			0.002			0.003				
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005				
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4				
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.02	7.01	6.93	6.96	6.94	6.86	7.03	7.06	7.15	7.26	7.16	7.25				
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				

【善通寺市・中部・童川】善通寺市金蔵寺町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				9日	8日	3日	9日	30日	2日	8日	6日	2日	7日	4日	3日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	7	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	0.14	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.08	0.08	0.13	0.13	0.09	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.013			0.027			0.013			0.004					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			0.006			0.004			0.003					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001			0.001			0.001			0.002					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.019			0.034			0.018			0.009					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.009			0.016			0.010			0.003					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005			0.006			0.004			0.003					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.04			0.06			0.05			0.03					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			5			5			4			5					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	5	7	12	6	7	5	6	5	5	6	7					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			32			33			30			39					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			70			58			47			69					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			0.000001			<0.000001			0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			0.000001			<0.000001			0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.29	7.37	7.22	6.42	7.36	7.42	7.52	7.38	7.52	7.52	7.44	7.45					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

2024年度年報

【大麻第1(中部・善通寺市)】善通寺市生野町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				9日	8日	3日	9日	30日	2日	8日	6日	2日	7日	4日	3日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.001			0.002			<0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.004			0.006			0.003			<0.002					
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			32			33			30			39					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			1			3			2			1					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			70			58			47			69					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	7.29	7.37	7.22	6.42	7.36	7.42	7.52	7.38	7.52	7.52	7.44	7.45					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.7			-1.4			-1.6			-1.6					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			0			0			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.04			0.06			0.05			0.03					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスボリジウム	個/20L																		
	ジアレルギー	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		10	9	10	26	10	10	9	10	8	9	10	11					
	電気伝導率	mS/m				28			26			26			28					
	総アルカリ度	mg/L																		
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				70			58			47			69					
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	0.6					
	水温	℃		16.7	21.4	23.6	22.4	33.0	31.8	27.0	22.4	15.6	10.3	10.6	11.7					
	気温	℃		14.2	18.8	20.1	34.3	36.0	33.0	20.0	18.0	17.1	5.5	4.0	7.2					
	天候			雨	曇り	晴	曇	晴	晴	曇のち雨	晴	晴	曇時々みぞれ	晴、雪	雨					
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				9日	13日	11日	9日	5日	10日	8日	11日	10日	7日	17日	11日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	3	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.13	0.13	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.13	<0.08	0.12					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.08	0.11	0.15	0.23	0.24	0.18	0.16	0.11	0.09	0.07	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.007			0.003			0.005			0.007						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006			0.003			0.004			0.007						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.002			0.003			0.002						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.014			0.008			0.012			0.014						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006			<0.003			0.003			0.007						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.005			0.003			0.004			0.005						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			0.02			0.02			0.01						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			10			10			10						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001			0.002			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	11	11	10	10	9	9	9	9	10	11	10					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		58			68			62			52						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		125			149			120			118						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			0.004						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.1	1.1					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.88	7.04	6.95	6.78	7.08	6.90	6.83	6.86	6.96	7.12	7.07	7.07					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

2024年度年報

【五条】琴平町五條(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				9日	13日	11日	9日	5日	10日	8日	11日	10日	7日	17日	11日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.002			0.002			0.001			0.002					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.003			0.003			<0.002			0.003					
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.7	0.5	0.9	0.7	0.7	0.8	0.7				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		58			68			62			52					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			0.002			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		5			5			4			2					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		125			149			120			118					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	6.88	7.04	6.95	6.78	7.08	6.90	6.83	6.86	6.96	7.12	7.07	7.07				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.6			-1.3			-1.6			-1.7					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		1			6			0			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01			0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			0.02			0.02			0.01					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			0.000018			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアレルギー	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		18	18	19	20	21	20	19	19	18	18	16	16				
	電気伝導率	mS/m			42			50			52			41					
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			125			149			120			118					
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.5	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7				
	水温	℃		15.7	18.8	20.5	24.1	22.2	26.1	24.6	19.9	14.3	10.7	10.1	11.5				
	気温	℃		16.3	19.0	27.0	33.2	34.2	31.0	19.4	20.3	12.9	6.9	8.0	9.5				
	天候			雨	雨	晴	曇	晴	晴	曇り	晴	曇	雨あられ	晴	雨				
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				9日	13日	11日	9日	5日	10日	8日	11日	10日	7日	17日	11日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4	4	4	4	4	3	3	2	2	2	1	1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.11	0.11	<0.08	0.11					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.12	0.14	0.11	0.12	0.08	0.07	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001			0.004			0.005						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003			0.003			0.005						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001			0.002			0.001						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001			0.009			0.009						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003			0.003			0.005						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			<0.001			0.003			0.003						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.02			0.03			0.02						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			10			8			8						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9	10	9	8	8	8	7	7	8	8	9					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		65			69			56			47						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		146			138			102			91						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001						
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.64	6.52	6.46	6.42	6.51	6.50	6.35	6.68	6.86	6.91	6.87	6.95					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	1.7	<0.5	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【琴平第1】琴平町川東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表しています																				
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				9日	13日	11日	9日	5日	10日	8日	11日	10日	7日	17日	11日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004						
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04						
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			0.002						
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		65			69			56			47						
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		15			15			8			4						
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		146			138			102			91						
目25	濁度	度	1以下	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	6.64	6.52	6.46	6.42	6.51	6.50	6.35	6.68	6.86	6.91	6.87	6.95					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-2.0			-1.9			-1.9			-2.0						
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			4			4			1						
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.02			0.03			0.02						
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			0.000014			<0.000005			<0.000005						
	クリプトスポリジウム ジアルジア 大腸菌定量 嫌気性芽胞菌	個/20L 個/20L MPN/100mL 個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素 電気伝導率 総アルカリ度 浮遊物質 溶解性物質	mg/L mS/m mg/L mg/L mg/L		18	19 46	20	20	22 46	20	20	17 45	15	15	14 36	14					
	遊離残留塩素 水温 気温 天候 前日の天候	mg/L ℃ ℃ 		0.7 16.7 15.0 雨	0.7 17.7 15.5 雨	0.7 20.5 28.0 晴	0.6 22.9 33.6 曇	0.7 21.0 34.0 晴	0.6 24.6 30.6 晴	0.8 22.6 19.0 曇り	0.6 20.3 18.0 晴	0.6 15.3 10.0 曇	0.5 11.4 9.0 雨あられ	0.7 10.0 9.5 晴	0.6 11.6 9.4 雨					
	試験不実施理由																			

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月					
				8日	13日	10日	8日	5日	9日	7日	11日	9日	6日	17日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	2	3	0	0	2	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	3	6	7	3	4	4	2	2	2	2					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.13	0.14	0.13	0.15	0.16	0.15	0.16	0.13	0.13	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.08	0.07	0.09	0.19	0.14	0.13	0.16	0.11	0.09	0.07					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.008			0.005			0.005			0.008					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006			0.004			0.003			0.007					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.003			0.003			0.002					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.015			0.012			0.012			0.015					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006			<0.003			0.003			0.007					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.005			0.004			0.004			0.005					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			0.01			0.02			0.01					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			10			10			10					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001			0.003			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	11	10	10	10	7	8	9	9	11	11					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		59			68			62			52					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		130			135			120			164					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		0.000002			0.000001			0.000001			0.000002					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			0.004					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	1.0	1.1					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.92	6.82	6.42	6.43	6.81	6.46	6.45	6.85	6.90	7.10	7.07					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	1.7	1.2	<0.5	1.9	1.6	0.6	<0.5	0.8	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1					

【琴平第4】琴平町榎井(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月					
				8日	13日	10日	8日	5日	9日	7日	11日	9日	6日	17日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.002			0.002			0.001			0.002					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.003			0.003			<0.002			0.003					
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.8					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		59			68			62			52					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			0.003			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		5			10			6			3					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルセーブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		130			135			120			164					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	6.92	6.82	6.42	6.43	6.81	6.46	6.45	6.85	6.90	7.10	7.07					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.8			-1.5			-1.6			-1.7					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		46			28			98			5					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			0.01			0.02			0.01					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			0.000017			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		19	18	22	24	20	20	21	19	18	18	17					
	総アルカリ度	mg/L			42			50			52			41					
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			130			135			120			164					
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.6	0.8	0.5	0.6	0.4	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6					
	水温	℃		15.4	19.1	19.4	24.1	26.9	27.3	24.5	20.7	14.5	10.9	9.8					
	気温	℃		21.0	16.2	25.4	32.4	34.0	31.9	26.0	21.0	7.0	7.9	9.2					
	天候			曇	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴					
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月					
				8日	7日	3日	8日	29日	2日	7日	5日	2日	6日	3日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002							
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1							
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005							
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004							
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002							
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.07	0.08	0.09	0.12	0.12	0.09	0.07	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002							
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.010			0.013			0.005							
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003							
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002			0.002			0.002							
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.016			0.020			0.010							
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.006			0.006			0.003							
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004			0.005			0.003							
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008							
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1							
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.04			0.05			0.03							
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03							
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1							
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			6			8			8							
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001							
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	6	5	6	6	7	7	6	6	5	6					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			20			21			19							
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			62			46			39							
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02							
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002							
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.52	7.62	7.49	7.56	7.69	7.92	7.74	7.87	7.77	7.75	7.65					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【北鴨・平湊・中部】多度津町佐柳(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

平成27年度水質検査結果(※) (※)は最大値を表している																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月					
				8日	7日	3日	8日	29日	2日	7日	5日	2日	6日	3日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002							
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002							
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004							
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04			<0.04							
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008							
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.004			0.003			<0.002							
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			20			21			19							
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001							
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			1			3			1							
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03							
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002							
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			62			46			39							
目25	濁度	度	1以下	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	7.52	7.62	7.49	7.56	7.69	7.92	7.74	7.87	7.77	7.75	7.65					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.8			-1.3			-1.6							
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			0			0							
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01							
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.04			0.05			0.03							
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005			<0.000005							
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		8	8	8	8	8	10	9	9	8	8	9					
	電気伝導率	mS/m																	
	総アルカリ度	mg/L				22			20			22							
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L				62			46			39							
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3					
	水温	℃		15.1	19.8	21.0	27.6	31.0	28.7	25.5	20.1	14.5	7.0	8.0					
	気温	℃		18.0	19.9	20.0	28.0	30.0	29.1	23.0	19.1	13.2	7.1	10.0					
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴					
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				9日	13日	11日	9日	5日	10日	8日	11日	10日	7日	17日	11日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	<1	<1	1	1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.10	0.15	0.17	0.33	0.19	0.12	0.09	0.07	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.011			0.029			0.022			0.014						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003			0.003			<0.003						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001			0.001			0.001			<0.001						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.015			0.036			0.029			0.018						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003			0.006			0.006			0.004						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8			8			7			8						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			0.002			<0.001			0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	7	7	8	8	8	8	7	7	8	9	9					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		26			33			32			30						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		63			78			69			69						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.05	7.19	7.03	6.92	7.04	7.15	7.07	7.18	7.17	7.08	7.31	7.14					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【高屋原】まんのう町長尾(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表しています																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				9日	13日	11日	9日	5日	10日	8日	11日	10日	7日	17日	11日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			0.003			<0.002			<0.002					
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		26			33			32			30					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			0.002			<0.001			0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		1			4			3			2					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		63			78			69			69					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	7.05	7.19	7.03	6.92	7.04	7.15	7.07	7.18	7.17	7.08	7.31	7.14				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.9			-1.8			-1.9			-1.9					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			0			0			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		12	10	10	11	12	12	11	11	11	11	11	11				
	総アルカリ度	mg/L			24			27			25			24					
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			63			78			69			69					
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6				
	水温	℃		17.8	22.9	25.3	33.5	35.2	33.9	27.0	20.5	12.0	8.1	9.1	12.8				
	気温	℃		13.0	16.8	24.3	32.5	32.9	29.3	19.0	20.0	9.5	5.0	8.9	13.0				
	天候			雨	雨	晴	曇	曇	晴	曇のち雨	晴	曇	曇時々みぞれ	晴	雨				
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				9日	13日	11日	9日	5日	10日	8日	11日	10日	7日	17日	11日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003						
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005						
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	2	1	<1	<1	<1	<1	1	1	1	<1	1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.11	0.12	0.11	0.13	0.14	0.14	0.12	0.11	0.12	<0.08	0.11					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004						
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.09	0.16	0.19	0.34	0.19	0.10	0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.006			0.010			0.009			0.004						
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.005			0.005			0.003						
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.003			0.001			<0.001						
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.012			0.020			0.014			0.007						
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			0.004			0.007			0.003						
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.007			0.004			0.003						
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008						
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01			0.02			0.02			0.01						
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03						
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11			12			10			11						
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001						
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	8	8	7	9	8	7	7	7	9	11	8					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		60			63			47			47						
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		120			123			106			111						
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002						
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.12	7.02	7.07	7.02	7.10	7.12	7.10	7.11	7.16	7.23	7.27	7.20					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

【四条】まんのう町公文(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表しています																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				9日	13日	11日	9日	5日	10日	8日	11日	10日	7日	17日	11日				
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.001			0.002			0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			0.004			<0.002			<0.002					
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.9	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.4	0.8	1.0	0.8	0.8				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		60			63			47			47					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		5			7			4			2					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		120			123			106			111					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	7.12	7.02	7.07	7.02	7.10	7.12	7.10	7.11	7.16	7.23	7.27	7.20				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.5			-1.1			-1.6			-1.7					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			0			2			1					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.001			0.02			0.002			0.01					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		13	18	17	14	19	19	16	15	16	18	16	13				
	総アルカリ度	mg/L			52			58			40			32					
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			120			123			106			111					
	遊離残留塩素	mg/L		0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.8	0.9	0.8	0.7				
	水温	℃		15.5	19.2	23.4	31.4	31.7	30.6	25.0	18.5	12.2	9.5	7.8	9.8				
	気温	℃		13.0	15.8	24.8	31.6	33.5	30.5	19.5	17.0	7.2	5.5	9.6	10.8				
	天候			雨	雨	晴	曇	曇	晴	曇のち雨	晴	曇	曇時々みぞれ	晴	雨				
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				8日	7日	3日	8日	29日	2日	7日	5日	2日	6日	3日	3日				
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003				
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005				
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	1	<1	<1	<1	<1				
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.10	0.09	<0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.11	0.12	0.12	0.11				
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1				
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005				
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004				
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06				
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002				
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.007	0.015	0.016	0.025			0.007			0.003				
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005	0.003	0.007	0.005	0.009	0.010		0.005			0.003				
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001	0.001	0.001	<0.001			<0.001			<0.001				
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.010	0.021	0.023	0.031			0.009			0.005				
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006	0.004	0.007	0.008	0.014	0.010		0.006			0.003				
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003	0.005	0.006	0.006			0.002			0.002				
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001				
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008				
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1				
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03			0.16			0.08			0.05				
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03				
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1				
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9			11			12			12				
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	7	10				
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			30			37			45			47				
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			88			96			107			101				
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02				
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005				
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	1.0	0.8	0.9	0.5	0.4	0.5	0.4				
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.28	7.37	7.22	7.14	7.19	7.29	7.31	7.29	7.46	7.50	7.37	7.41				
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5				
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1				

【犬の馬場】まんのう町川東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

				※右欄は数値を表している。																
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				8日	7日	3日	8日	29日	2日	7日	5日	2日	6日	3日	3日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			0.002			<0.001			<0.001					
目14	抱水クローラル	mg/L	0.02以下			<0.002			0.003			<0.002			<0.002					
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.9	0.8	0.7	0.7	0.5					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			30			37			45			47					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			4			4			3			2					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチル－tertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガンを消費する物質量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			88			96			107			101					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	7.28	7.37	7.22	7.14	7.19	7.29	7.31	7.29	7.46	7.50	7.37	7.41					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.8			-1.5			-1.4			-1.5					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			2			0			0			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.03			0.16			0.08			0.05					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスポリジウム ジアノバ菌 大腸菌定植 嫌気性芽胞菌	個/20L 個/20L MPN/100mL 個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素 電気伝導率 総アルカリ度 浮遊物質 溶解性物質	mg/L mS/m mg/L mg/L mg/L		11	15	12 26	11	14	14 30	15	12	16 34	17	15	15 29					
	遊離残留塩素 水温 気温 天候 前日の天候	mg/L ℃ ℃ 		0.6 14.5 21.0 曇	0.7 18.8 20.5 晴	0.8 21.0 19.0 晴	0.5 24.1 30.6 晴	0.5 28.2 30.5 晴	0.5 28.6 30.5 晴	0.3 26.0 24.2 曇	0.9 19.9 17.1 晴	0.7 15.0 9.0 晴	0.7 7.3 9.1 雨	0.7 7.1 8.0 晴	0.5 10.0 7.0 雨					
	試験不実施理由																			

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				8日	7日	3日	8日	29日	2日	7日	5日	2日	6日	3日	3日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.12	0.13	0.14	0.11	0.13	0.15	0.10	0.10	0.13	0.12	0.11					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.011			0.021			0.007			0.005					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008	0.003	0.006	0.006	0.007	0.007		0.005			0.004					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001			0.002			0.001			<0.001					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.016			0.030			0.011			0.007					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.010	0.007	0.008	0.010	0.011	0.007		0.005			0.004					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004			0.007			0.003			0.002					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.04			0.01			0.07			0.03					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9			10			10			12					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7	7	7	7	7	7	6	6	7	7	11					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			49			49			48			47					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			114			107			93			99					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.6	0.4	0.5	0.4					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.98	7.13	7.02	6.84	7.13	6.94	6.90	7.02	7.06	7.42	7.31	7.44					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

2024年度年報

【造田】まんのう町造田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				8日	7日	3日	8日	29日	2日	7日	5日	2日	6日	3日	3日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.002			0.002			<0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.002			0.004			<0.002			<0.002					
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			49			49			48			47					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			6			7			2			2					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			114			107			93			99					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	6.98	7.13	7.02	6.84	7.13	6.94	6.90	7.02	7.06	7.42	7.31	7.44					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.6			-1.5			-1.7			-1.5					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			1			0			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.04			0.01			0.07			0.03					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスボリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		13	15	15	14	14	16	14	14	15	17	15	16					
	電気伝導率	mS/m				47			45			42			29					
	総アルカリ度	mg/L																		
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				114			107			93			99					
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7	0.6	0.6					
	水温	℃		15.4	20.2	21.0	28.2	30.2	29.4	25.4	19.3	14.0	7.2	6.1	9.0					
	気温	℃		20.5	21.0	21.0	33.0	33.7	29.5	25.8	19.3	9.5	8.7	8.0	8.0					
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	雨					
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
				8日	7日	3日	8日	29日	2日	7日	5日	2日	6日	3日	3日				
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003				
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005				
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11				
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1				
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002				
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005				
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004				
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.09	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06				
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002				
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.029	0.030	0.021	0.030			0.011			0.008				
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008	0.006	0.005	0.007	0.004	0.006		0.005			0.005				
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001	<0.001	0.001	0.002			<0.001			<0.001				
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.035	0.036	0.029	0.042			0.015			0.012				
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.017	0.025	0.023	0.014	0.017	0.015		0.009			0.006				
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.006	0.006	0.007	0.010			0.004			0.004				
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001				
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008				
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1				
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.05			0.13			0.01			<0.01				
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03				
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1				
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8			11			10			10				
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001				
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	6	6	5	5	6	5	5	5	6	6	8				
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			39			50			45			46				
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			90			103			95			93				
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02				
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.002			<0.002			<0.002			<0.002				
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005				
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.0	1.6	1.3	0.9	1.2	1.0	0.9	0.7	0.9	0.6	0.6				
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.34	7.37	7.20	7.18	7.26	7.42	7.43	7.52	7.70	7.65	7.59	7.57				
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基50	色度	度	5以下	0.6	0.8	2.7	2.2	0.9	<0.5	0.7	0.7	<0.5	0.7	<0.5	<0.5				
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				

2024年度年報

【成政】まんのう町吉野(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				8日	7日	3日	8日	29日	2日	7日	5日	2日	6日	3日	3日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.004			0.003			0.001			0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.005			0.006			0.002			<0.002					
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.6	0.9	0.7	0.7	0.8	1.0	0.8	0.7	0.5	0.6	0.5					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			39			50			45			46					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			4			4			2			1					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			90			103			95			93					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	7.34	7.37	7.20	7.18	7.26	7.42	7.43	7.52	7.70	7.65	7.59	7.57					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.6			-1.0			-1.1			-1.4					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			8			0			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.05			0.13			0.01			<0.01					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアレルギー	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		13	15	12	11	14	16	15	15	15	16	14	15					
	電気伝導率	mS/m				38			47			38			30					
	総アルカリ度	mg/L																		
	浮遊物質	mg/L				90						95			93					
	溶解性物質	mg/L							103											
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.5	0.9	0.7	0.6	0.7	0.9	0.7	0.6	0.5	0.6	0.4					
	水温	℃		13.5	17.3	19.0	24.0	26.8	26.8	24.3	19.6	14.0	9.3	8.4	8.0					
	気温	℃		19.8	17.0	16.5	28.0	28.6	24.5	23.0	16.6	11.0	7.0	5.0	8.5					
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	雨					
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				8日	7日	3日	8日	29日	2日	7日	5日	2日	6日	3日	3日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06	0.11	0.25	0.22	0.17	0.10	0.13	0.07	0.07	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.015	0.018	0.026	0.040			0.019			0.011					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.010			0.007					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.018	0.022	0.031	0.047			0.024			0.014					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009	0.010	0.010	0.017	0.028	0.030	0.016	0.014			0.009					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003	0.004	0.005	0.007			0.005			0.003					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			6			8			8			9					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7	7	8	7	7	6	7	7	7	7	7					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			13			21			23			31					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			54			69			69			79					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000009	0.000004	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	0.9	1.1	1.1	1.2	1.6	1.6	1.2	1.2	0.9	0.9	0.8					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.98	6.92	6.89	6.62	6.76	6.85	6.99	6.96	6.94	7.10	7.04	7.06					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

2024年度年報

【野口】まんのう町追上(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				8日	7日	3日	8日	29日	2日	7日	5日	2日	6日	3日	3日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.002			0.005			0.003			0.002					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.005			0.011			0.005			0.003					
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.2	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			13			21			23			31					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			3			4			3			2					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			54			69			69			79					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	6.98	6.92	6.89	6.62	6.76	6.85	6.99	6.96	6.94	7.10	7.04	7.06					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-3.1			-2.4			-2.5			-2.3					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			2			3			0			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスボリジウム	個/20L																		
	ジアレルギー	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		10	9	7	8	8	9	9	9	9	11	11	11					
	電気伝導率	mS/m																		
	総アルカリ度	mg/L				7			18			16			18					
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				54			69			69			79					
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6					
	水温	℃		14.5	18.6	19.8	24.3	27.3	28.2	24.6	20.6	15.2	10.5	9.4	9.7					
	気温	℃		19.8	21.0	20.5	31.8	34.2	27.0	24.0	17.5	9.0	6.0	7.8	8.0					
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	雨					
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				8日	8日	3日	8日	30日	2日	7日	6日	2日	6日	4日	3日					
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003					
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005					
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1					
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005					
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004					
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002					
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.010			0.024			0.008			0.002					
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007	0.005	0.007	0.004	0.004	0.009	0.005	0.007			<0.003					
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001					
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.013			0.032			0.010			0.003					
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009	0.009	0.012	0.007	0.016	0.016	0.016	0.008			<0.003					
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003			0.007			0.002			0.001					
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008					
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02			0.03			0.02			0.02					
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7			8			8			8					
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	6	6	6	6	6	5	5	6	5	6	6					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			23			32			30			30					
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			74			77			82			83					
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02					
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005					
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.8	0.8	0.7	0.6	<0.3	0.4	0.3					
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.12	7.20	7.15	6.94	7.09	7.26	7.29	7.21	7.52	7.26	7.31	7.26					
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

2024年度年報

【塩入】まんのう町塩入(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
				8日	8日	3日	8日	30日	2日	7日	6日	2日	6日	4日	3日					
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.002			0.004			<0.002			<0.002					
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6					
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			23			32			30			30					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			2			4			2			1					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03					
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			74			77			82			83					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
目26	pH値		7.5程度	7.12	7.20	7.15	6.94	7.09	7.26	7.29	7.21	7.52	7.26	7.31	7.26					
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-2.2			-1.7			-1.8			-2.1					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			0			0			0					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.02			0.03			0.02			0.02					
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005					
	クリプトスボリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		8	10	9	8	10	12	10	9	11	12	10	11					
	電気伝導率	mS/m							20			18			16					
	総アルカリ度	mg/L				17														
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				74			77			82			83					
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6					
	水温	℃		16.8	19.4	22.5	27.7	31.9	29.6	24.9	20.8	14.2	9.0	7.5	10.7					
	気温	℃		22.0	16.0	23.1	37.8	32.9	32.5	26.0	16.5	15.0	6.1	-1.0	8.5					
	天候			曇	曇り	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴、雪	雨					
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			