

水質検査結果

電話での問い合わせ先

高松、東讃、小豆ブロック

水質管理課(本課)

087-847-4869

西讃ブロック

水質管理課(府中分室)

0877-48-0519

中讃ブロック

水質管理課(丸亀分室)

0877-28-7966

メールでの問い合わせ先

suishitsu_honbu@union.suido-kagawa.lg.jp

西 讃 ブ ロ ッ ク

西1	西部	三豊市詫間町箱
西2	西部	観音寺市大野原町内野々
西3	茂木	観音寺市伊吹町
西4	下林	観音寺市大野原町花稻
西5	一の宮	観音寺市豊浜町和田浜
西6	田野々	観音寺市大野原町田野々
西7	樋壺	三豊市山本町長野
西8	豊中町	三豊市豊中町本山甲
西9	我久	三豊市財田町財田上我久
西10	高倉	三豊市財田町財田上別所
西11	林明・樋壺	三豊市財田町財田中入樋
西12	雉子尾	三豊市財田町財田中本篠

中 讃 ブ ロ ッ ク

中1	中部	宇多津町十楽寺
中2	綾川浄水場	高松市生島町
中3	丸亀市・中部	丸亀市土器町西
中4	丸亀市・中部・清水	丸亀市手島町
中5	清水	丸亀市港町
中6	金倉	丸亀市今津町
中7	飯野	丸亀市飯野町東分
中8	中部・丸亀市・東小川	丸亀市飯山町東小川
中9	中部・丸亀市・西坂元	丸亀市飯山町西坂元
中10	綾川浄水所	丸亀市綾歌町富熊
中11	鴨川・綾川浄水場	坂出市与島町
中12	下津井受水	坂出市岩黒
中13	善通寺市・中部	善通寺市吉原町
中14	大麻第3・大麻第2	善通寺市大麻町
中15	竜川・善通寺市・中部	善通寺市金蔵寺町
中16	善通寺市・中部・大麻第1	善通寺市生野町
中17	五条	琴平町五條
中18	琴平第1	琴平町川東
中19	琴平第4	琴平町榎井
中20	北鴨・平洲・中部	多度津町佐柳
中21	高屋原	まんのう町長尾
中22	四条	まんのう町公文
中23	犬の馬場	まんのう町川東
中24	造田	まんのう町造田
中25	成政	まんのう町吉野
中26	野口	まんのう町追上
中27	塩入	まんのう町塩入

▼浄水系統と地点名を表示しています

詳細は次ページ以降の地図を御参照ください

▼地図上の番号をクリックすると

結果のページに移動します

▼この画面は、PDFの1ページですので、

この画面に戻るときは、

先頭までスクロールするか、

1ページを指定して移動してください

高 松 ブ ロ ッ ク


高1	綾川浄水場	高松市生島町
高2	東部	高松市牟礼町原
高3	御殿	高松市峰山町
高4	御殿	高松市男木町
高5	浅野・東部	高松市朝日新町
高6	浅野・東部	高松市十川西町
高7	川添・東部	高松市庵治町
高8	川添	高松市屋島東町
高9	後川	高松市塩江町安原上東
高10	一ツ内	高松市塩江町上西
高11	堂ヶ平	三木町小養
高12	新開・東部	三木町氷上
高13	綾南	綾川町陶
高14	羽床	綾川町羽床下

小 豆 ブ ロ ッ ク

小1	肥土山	土庄町肥土山
小2	馬越	土庄町滝宮
小3	琴塚	土庄町見目
小4	北山	土庄町鹿島
小5	大部	土庄町大部
小6	小部	土庄町小部
小7	家浦	土庄町豊島甲生
小8	唐櫃	土庄町豊島唐櫃
小9	中山	小豆島町池田
小10	内海	小豆島町片城
小11	当浜	小豆島町当浜
小12	福田	小豆島町福田
小13	吉田	小豆島町吉田
小14	湯船	小豆島町中山
小15	福田浜	小豆島町福田浜

東 讃 ブ ロ ッ ク

東1	東部	東かがわ市小海
東2	川西・東部	さぬき市小田
東3	西畑	さぬき市津田町津田(津田)
東4	川北	さぬき市津田町津田(北羽立)
東5	王子	さぬき市大川町田面
東6	平砕・東部	さぬき市大川町田面(碎石)
東7	門入	さぬき市石田東
東8	石神	さぬき市昭和
東9	川股	東かがわ市引田
東10	入野山	東かがわ市東山
東11	水主・大社	東かがわ市土居
東12	湊・山下・藤井	東かがわ市松原
東13	中筋第1・第3・第5	東かがわ市横内
東14	川東第1・第2	東かがわ市三本松

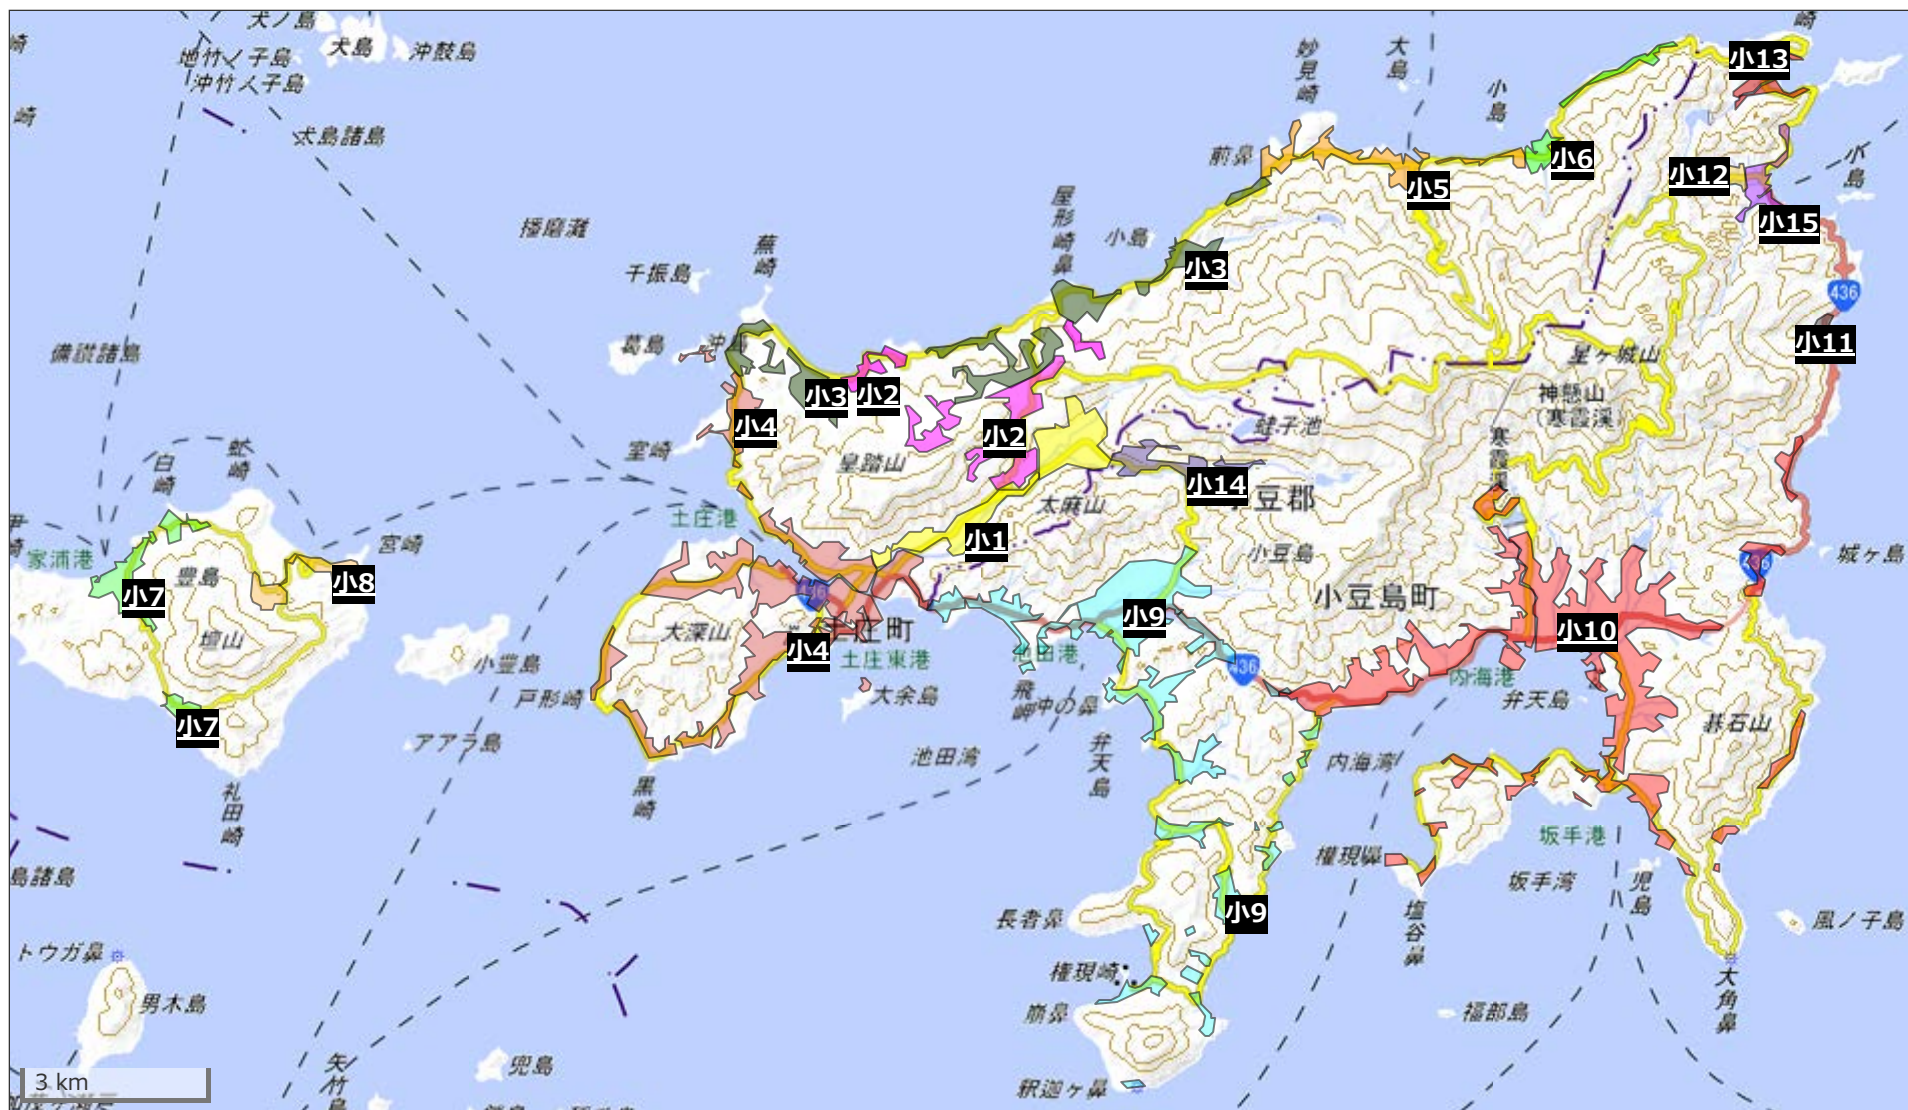

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

2025年度年報

【肥土山】土庄町肥土山(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月																
				15日	8日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0																
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																		
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																		
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																		
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																		
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																		
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																		
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																		
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下																		
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																		
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																		
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																		
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																		
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																		
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下																		
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.10																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下																		
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下																		
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																		
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																		
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																		
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下																		
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																		
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下																		
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下																		
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下																		
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下																		
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下																		
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下																		
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13																
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下																		
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下																		
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																		
基42	ジオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001																
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																		
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																		
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4	1.4																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.19	7.19																
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし																
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし																
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.5																
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1																

【肥土山】土庄町肥土山(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【馬越】土庄町滝宮(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【馬越】土庄町滝宮(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【琴塚】土庄町見目(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月														
				15日	8日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.09														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002														
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.010														
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008														
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13														
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																
基42	ジオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.0														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.98	6.92														
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2025年度年報

【琴塚】土庄町見目(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【北山】土庄町鹿島(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月														
				15日	8日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.12														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブromokkoroメタン	mg/L	0.1以下																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	17	15														
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																
基42	ジオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4	1.3														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.25	7.14														
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2025年度年報

【北山】土庄町鹿島(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【大部】土庄町大部(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.13													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.014														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.026													
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001														
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.025														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.011	0.022													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008														
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	17	16													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	36														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	94														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000002													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.4													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.43	7.56													
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし													
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし													
基50	色度	度	5以下	0.7	0.7													
基51	濁度	度	2以下	0.1	0.2													

2025年度年報

【大部】土庄町大部(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002															
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.7														
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	36															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	94															
目25	濁度	度	1以下	0.1	0.2														
目26	pH値		7.5程度	7.43	7.56														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		12	14														
	電気伝導率	mS/m		26															
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		94															
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.6														
	水温	℃		16.5	19.1														
	気温	℃		13.9	18.4														
	天候			晴	晴														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

【小部】土庄町小部(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.11													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.011													
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001														
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.014														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.030													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008														
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	15	17													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	29														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	92														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000002													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	1.3													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.10	7.64													
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし													
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし													
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.6													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1													

【小部】土庄町小部(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【家浦】土庄町豊島甲生(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【唐櫃】土庄町豊島唐櫃(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 14日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	19														
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下															
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下															
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下															
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.28														
基48	味		異常でないこと	異常なし														
基49	臭気		異常でないこと	異常なし														
基50	色度	度	5以下	<0.5														
基51	濁度	度	2以下	<0.1														

2025年度年報

【唐櫃】土庄町豊島唐櫃(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【中山】小豆島町池田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月														
				15日	8日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.11														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002														
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.016														
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.014														
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12														
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																
基42	ジオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000002														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.5	1.4														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.49	7.55														
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.5														
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2025年度年報

【中山】小豆島町池田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 15日	5月 8日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.5														
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下																
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下																
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.49	7.55														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下																
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアレルギー	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		11	12														
	電気伝導率	mS/m																	
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L																	
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.5														
	水温	℃		15.2	18.9														
	気温	℃		12.2	18.1														
	天候			曇	晴														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【内海】小豆島町片城(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月														
				15日	8日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.08														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002														
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.013														
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.017														
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13														
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下																
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下																
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																
基42	ジオオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000002														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.8	1.7														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.29	7.27														
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2025年度年報

【内海】小豆島町片城(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【当浜】小豆島町当浜(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.004														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<0.08														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.002														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.003	0.006														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.004															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003	0.004														
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.1														
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	19														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	21															
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	43															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	119															
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.000001														
基42	ジオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003		0.000006													
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001		<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002															
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.3														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.22	7.33														
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5														
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2025年度年報 【当浜】小豆島町当浜(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002															
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	1.0														
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	43															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	119															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.22	7.33														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		15	16														
	電気伝導率	mS/m		36															
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		119															
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.9														
	水温	℃		16.0	17.8														
	気温	℃		15.3	17.2														
	天候			晴	晴														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【福田】小豆島町福田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.004														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1		<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.002														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.11														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.023	0.014														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.022															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	0.019														
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.033															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.028															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.1														
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7	13														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.002															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13															
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	32															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	92															
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.000001														
基42	ジオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001															
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001		<0.000001													
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002															
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.0														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.41	7.49														
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.5														
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1														

2025年度年報 【福田】小豆島町福田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.007															
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	1.3														
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	32															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	92															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.41	7.49														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		11	12														
	電気伝導率	mS/m		26															
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		92															
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	1.2														
	水温	℃		14.0	17.3														
	気温	℃		16.3	18.2														
	天候			晴	晴														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【吉田】小豆島町吉田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.08														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002														
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.038															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.025	0.012														
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.054															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.015	0.012														
基29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.013															
基30	ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.002															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	12														
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	28															
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	83															
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.2															
基42	ジオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002															
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005															
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.5	1.4														
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.38	7.45														
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	色度	度	5以下	0.6	0.5														
基51	濁度	度	2以下	<0.1	0.1														

2025年度年報

【吉田】小豆島町吉田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.007															
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.6														
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	28															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	83															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.38	7.45														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.0															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000006															
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		10	11														
	総アルカリ度	mg/L		23															
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		83															
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.5														
	水温	℃		15.2	19.5														
	気温	℃		16.0	16.8														
	天候			晴	晴														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【湯船】小豆島町中山(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月																
				15日	8日																
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0																
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)																
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																		
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																		
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																		
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																		
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																		
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																		
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1																
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08																
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																		
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下																		
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																		
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																		
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																		
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																		
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																		
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下																		
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.21	0.18																
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																		
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下																		
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																		
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下																		
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																		
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																		
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																		
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																		
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下																		
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																		
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下																		
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下																		
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下																		
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下																		
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下																		
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下																		
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	8																
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下																		
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下																		
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下																		
基42	ジオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001																
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001																
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下																		
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下																		
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3																
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.90	7.92																
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし																
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし																
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5																
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1																

2025年度年報 【湯船】小豆島町中山(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【福田浜】小豆島町福田浜(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.08													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002														
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.018														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009														
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001														
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.029														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.012														
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.009														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008														
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	29														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	82														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02														
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.5	1.4													
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.46	7.46													
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし													
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし													
基50	色度	度	5以下	1.7	1.9													
基51	濁度	度	2以下	<0.1	0.1													

2025年度年報

【福田浜】小豆島町福田浜(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002															
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.4														
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	29															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03															
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	82															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.46	7.46														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005															
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		10	10														
	総アルカリ度	mg/L		27															
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		82															
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.3														
	水温	℃		14.0	17.6														
	気温	℃		16.0	17.3														
	天候			晴	晴														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		