

水質検査結果

電話での問い合わせ先

高松、東讃、小豆ブロック

水質管理課(本課)
087-847-4869

西讃ブロック

水質管理課(府中分室)
0877-48-0519

中讃ブロック

水質管理課(丸亀分室)
0877-28-7966

メールでの問い合わせ先

suishitsu_honbu@union.suido-kagawa.lg.jp

西 讃 ブ ロ ッ ク

西1	西部	三豊市詫間町箱
西2	西部	観音寺市大野原町内野々
西3	茂木	観音寺市伊吹町
西4	下林	観音寺市大野原町花稻
西5	一の宮	観音寺市豊浜町和田浜
西6	田野々	観音寺市大野原町田野々
西7	樋箇	三豊市山本町長野
西8	豊中町	三豊市豊中町本山甲
西9	我久	三豊市財田町財田上我久
西10	高倉	三豊市財田町財田上別所
西11	林明・樋箇	三豊市財田町財田中入樋
西12	雉子尾	三豊市財田町財田中本篠

中 讃 ブ ロ ッ ク

中1	中部	宇多津町十楽寺
中2	綾川浄水場	高松市生島町
中3	丸亀市・中部	丸亀市土器町西
中4	丸亀市・中部・清水	丸亀市手島町
中5	清水	丸亀市港町
中6	金倉	丸亀市今津町
中7	飯野	丸亀市飯野町東分
中8	中部・丸亀市・東小川	丸亀市飯山町東小川
中9	中部・丸亀市・西坂元	丸亀市飯山町西坂元
中10	綾川浄水所	丸亀市綾歌町富熊
中11	鴨川・綾川浄水場	坂出市与島町
中12	下津井受水	坂出市岩黒
中13	善通寺市・中部	善通寺市吉原町
中14	大麻第3・大麻第2	善通寺市大麻町
中15	竜川・善通寺市・中部	善通寺市金蔵寺町
中16	善通寺市・中部・大麻第1	善通寺市生野町
中17	五条	琴平町五條
中18	琴平第1	琴平町川東
中19	琴平第4	琴平町榎井
中20	北鴨・平洲・中部	多度津町佐柳
中21	高屋原	まんのう町長尾
中22	四条	まんのう町公文
中23	犬の馬場	まんのう町川東
中24	造田	まんのう町造田
中25	成政	まんのう町吉野
中26	野口	まんのう町追上
中27	塩入	まんのう町塩入

▼浄水系統と地点名を表示しています

詳細は次ページ以降の地図を御参照ください

▼地図上の番号をクリックすると

結果のページに移動します

▼この画面は、PDFの1ページですので、

この画面に戻るときは、

先頭までスクロールするか、

1ページを指定して移動してください

高 松 ブ ロ ッ ク


高1	綾川浄水場	高松市生島町
高2	東部	高松市牟礼町原
高3	御殿	高松市峰山町
高4	御殿	高松市男木町
高5	浅野・東部	高松市朝日新町
高6	浅野・東部	高松市十川西町
高7	川添・東部	高松市庵治町
高8	川添	高松市屋島東町
高9	後川	高松市塩江町安原上東
高10	一ツ内	高松市塩江町上西
高11	堂ヶ平	三木町小養
高12	新開・東部	三木町氷上
高13	綾南	綾川町陶
高14	羽床	綾川町羽床下

小 豆 ブ ロ ッ ク

小1	肥土山	土庄町肥土山
小2	馬越	土庄町滝宮
小3	琴塚	土庄町見目
小4	北山	土庄町鹿島
小5	大部	土庄町大部
小6	小部	土庄町小部
小7	家浦	土庄町豊島甲生
小8	唐櫃	土庄町豊島唐櫃
小9	中山	小豆島町池田
小10	内海	小豆島町片城
小11	当浜	小豆島町当浜
小12	福田	小豆島町福田
小13	吉田	小豆島町吉田
小14	湯船	小豆島町中山
小15	福田浜	小豆島町福田浜


東 讃 ブ ロ ッ ク

東1	東部	東かがわ市小海
東2	川西・東部	さぬき市小田
東3	西畑	さぬき市津田町津田(津田)
東4	川北	さぬき市津田町津田(北羽立)
東5	王子	さぬき市大川町田面
東6	平砕・東部	さぬき市大川町田面(碎石)
東7	門入	さぬき市石田東
東8	石神	さぬき市昭和
東9	川股	東かがわ市引田
東10	入野山	東かがわ市東山
東11	水主・大社	東かがわ市土居
東12	湊・山下・藤井	東かがわ市松原
東13	中筋第1・第3・第5	東かがわ市横内
東14	川東第1・第2	東かがわ市三本松

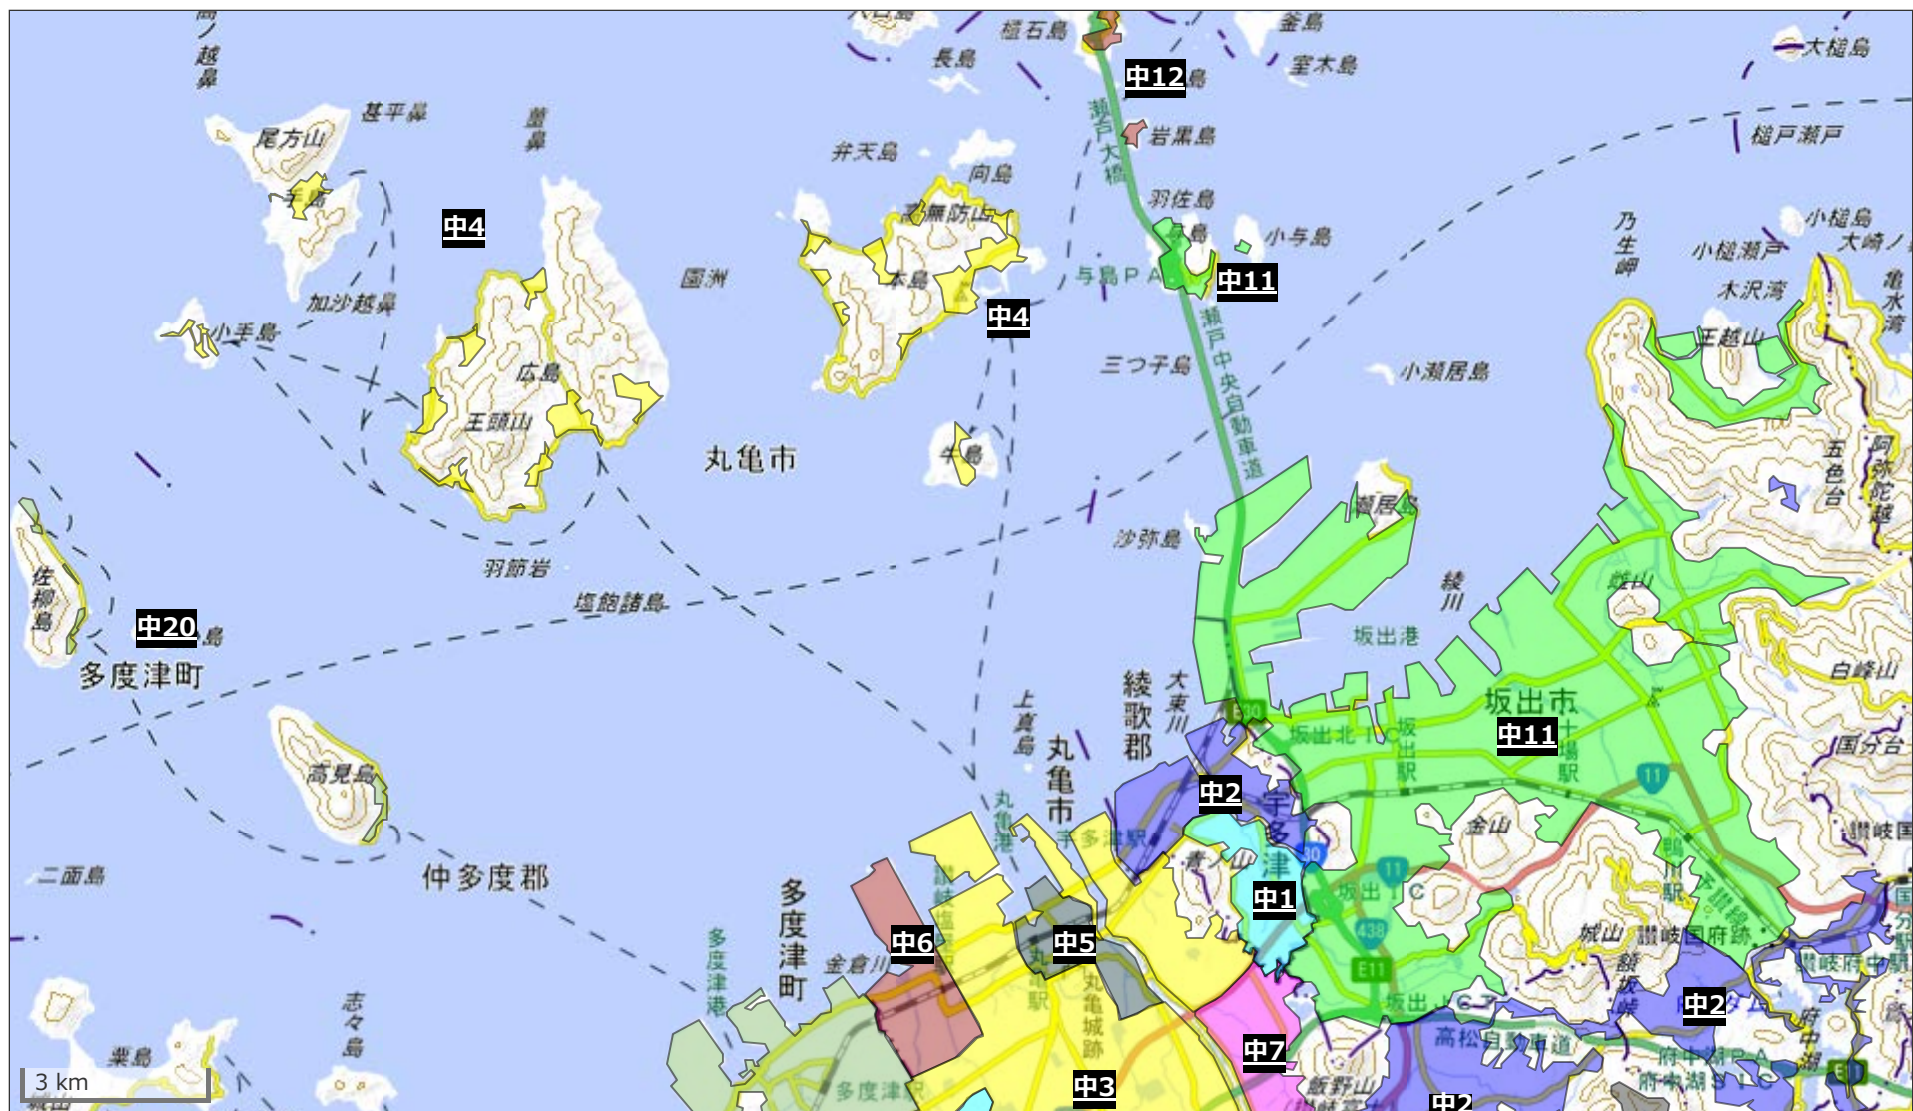


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

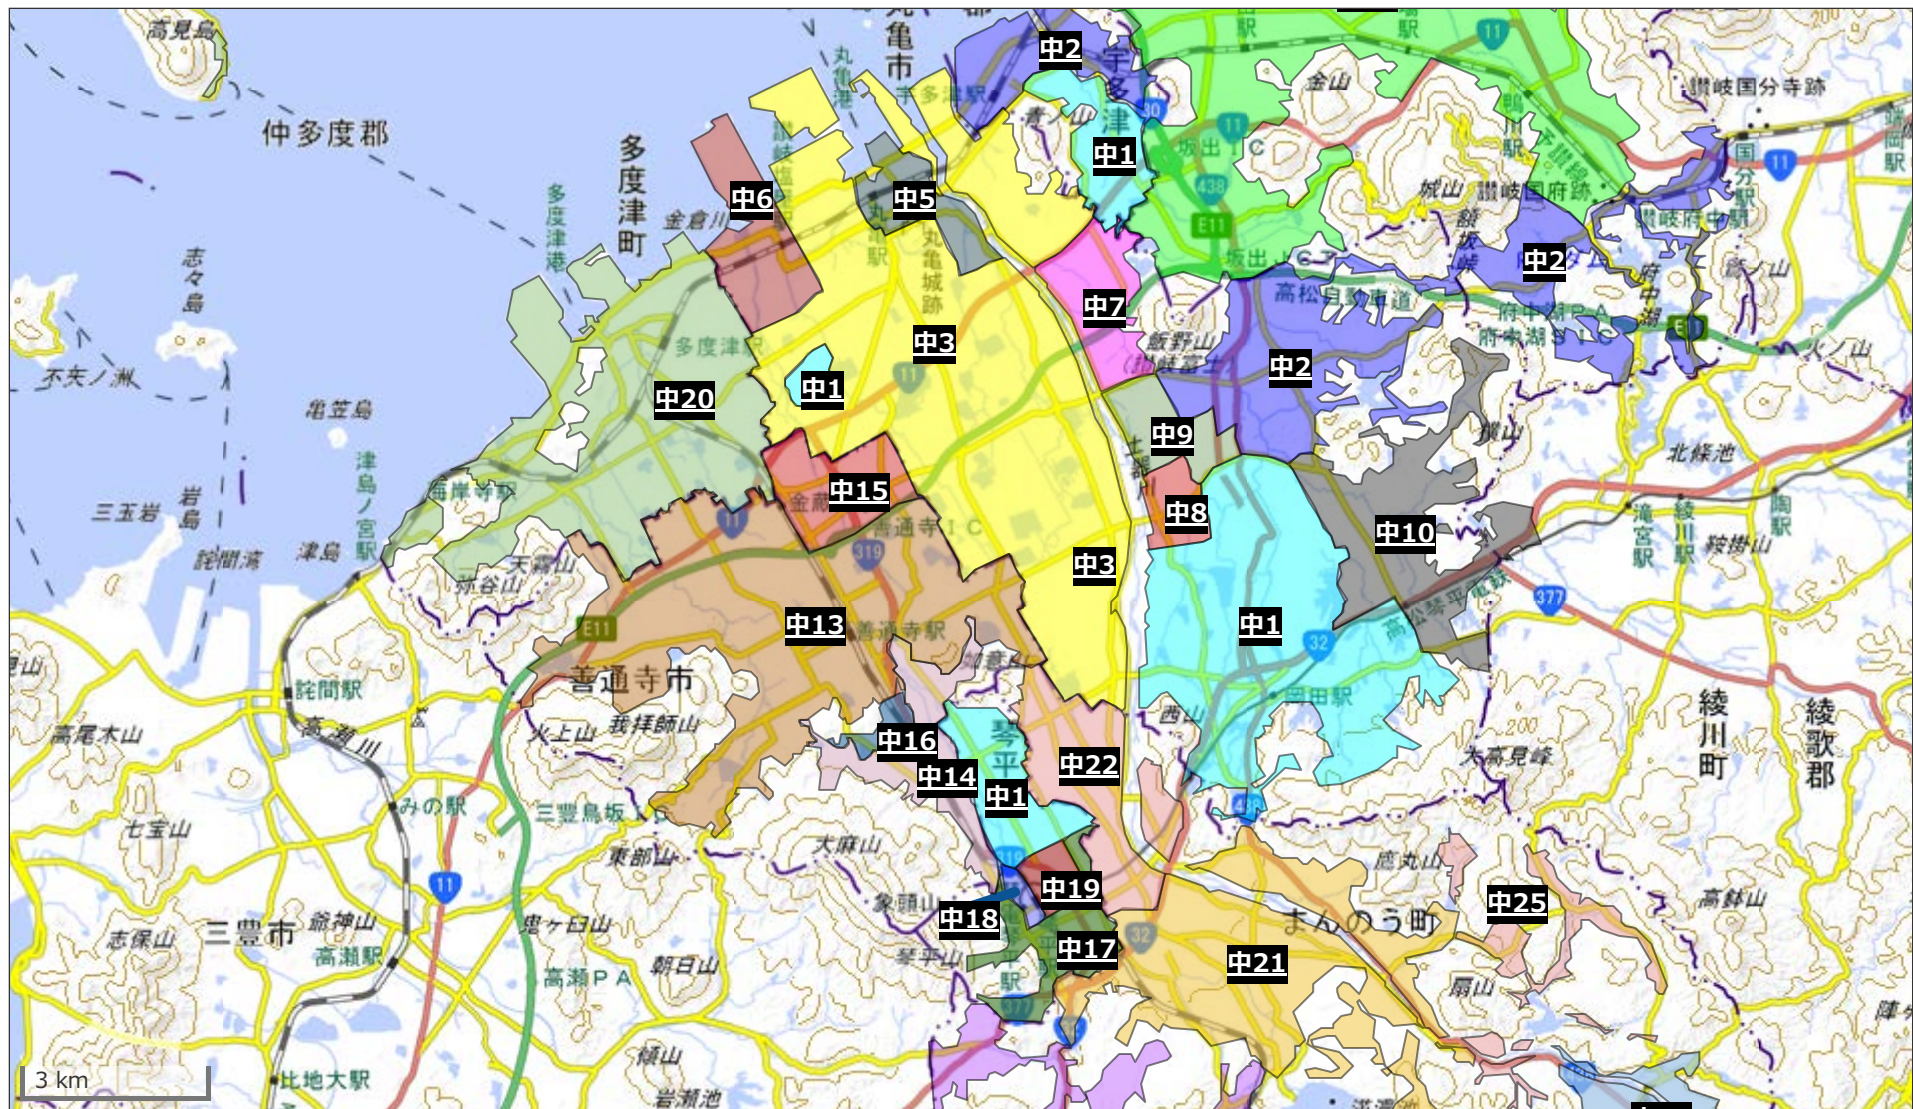


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製するには国土地理院の長の承認を得なければならない。

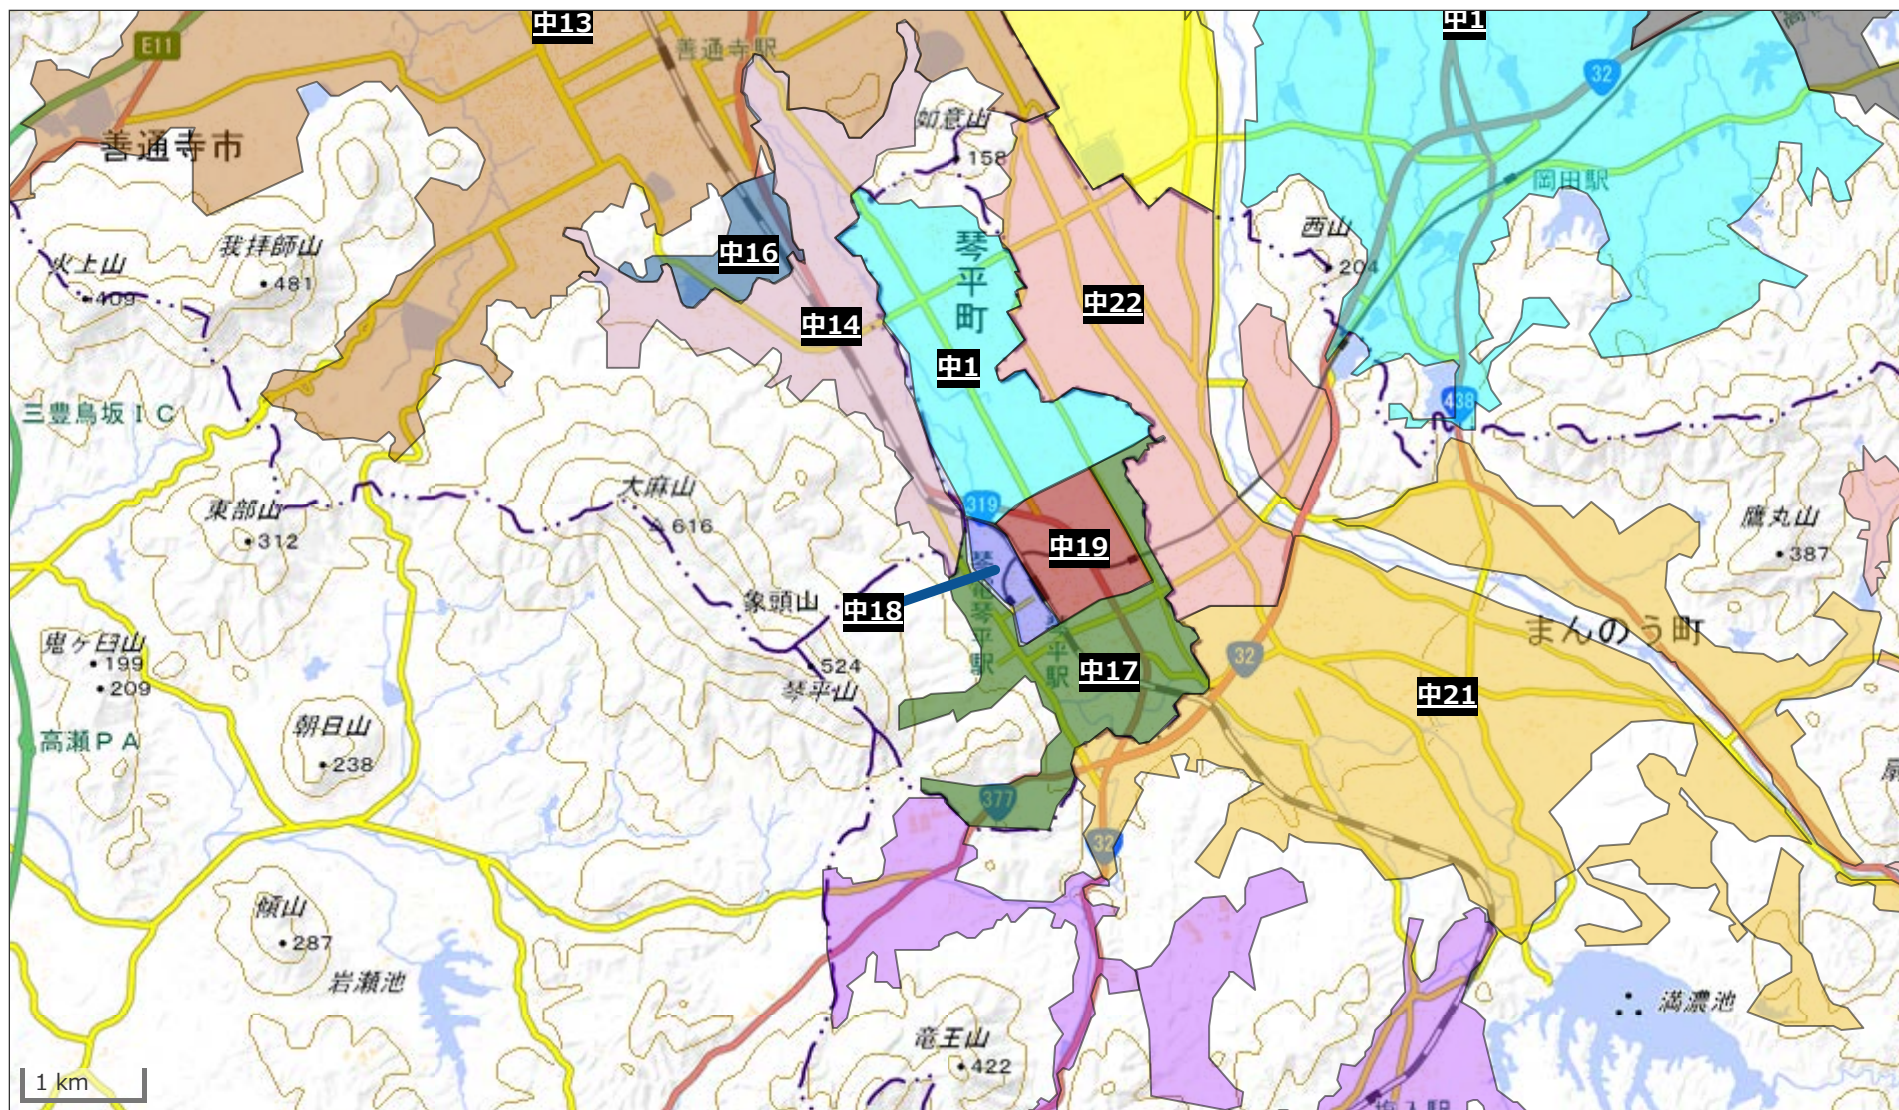

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

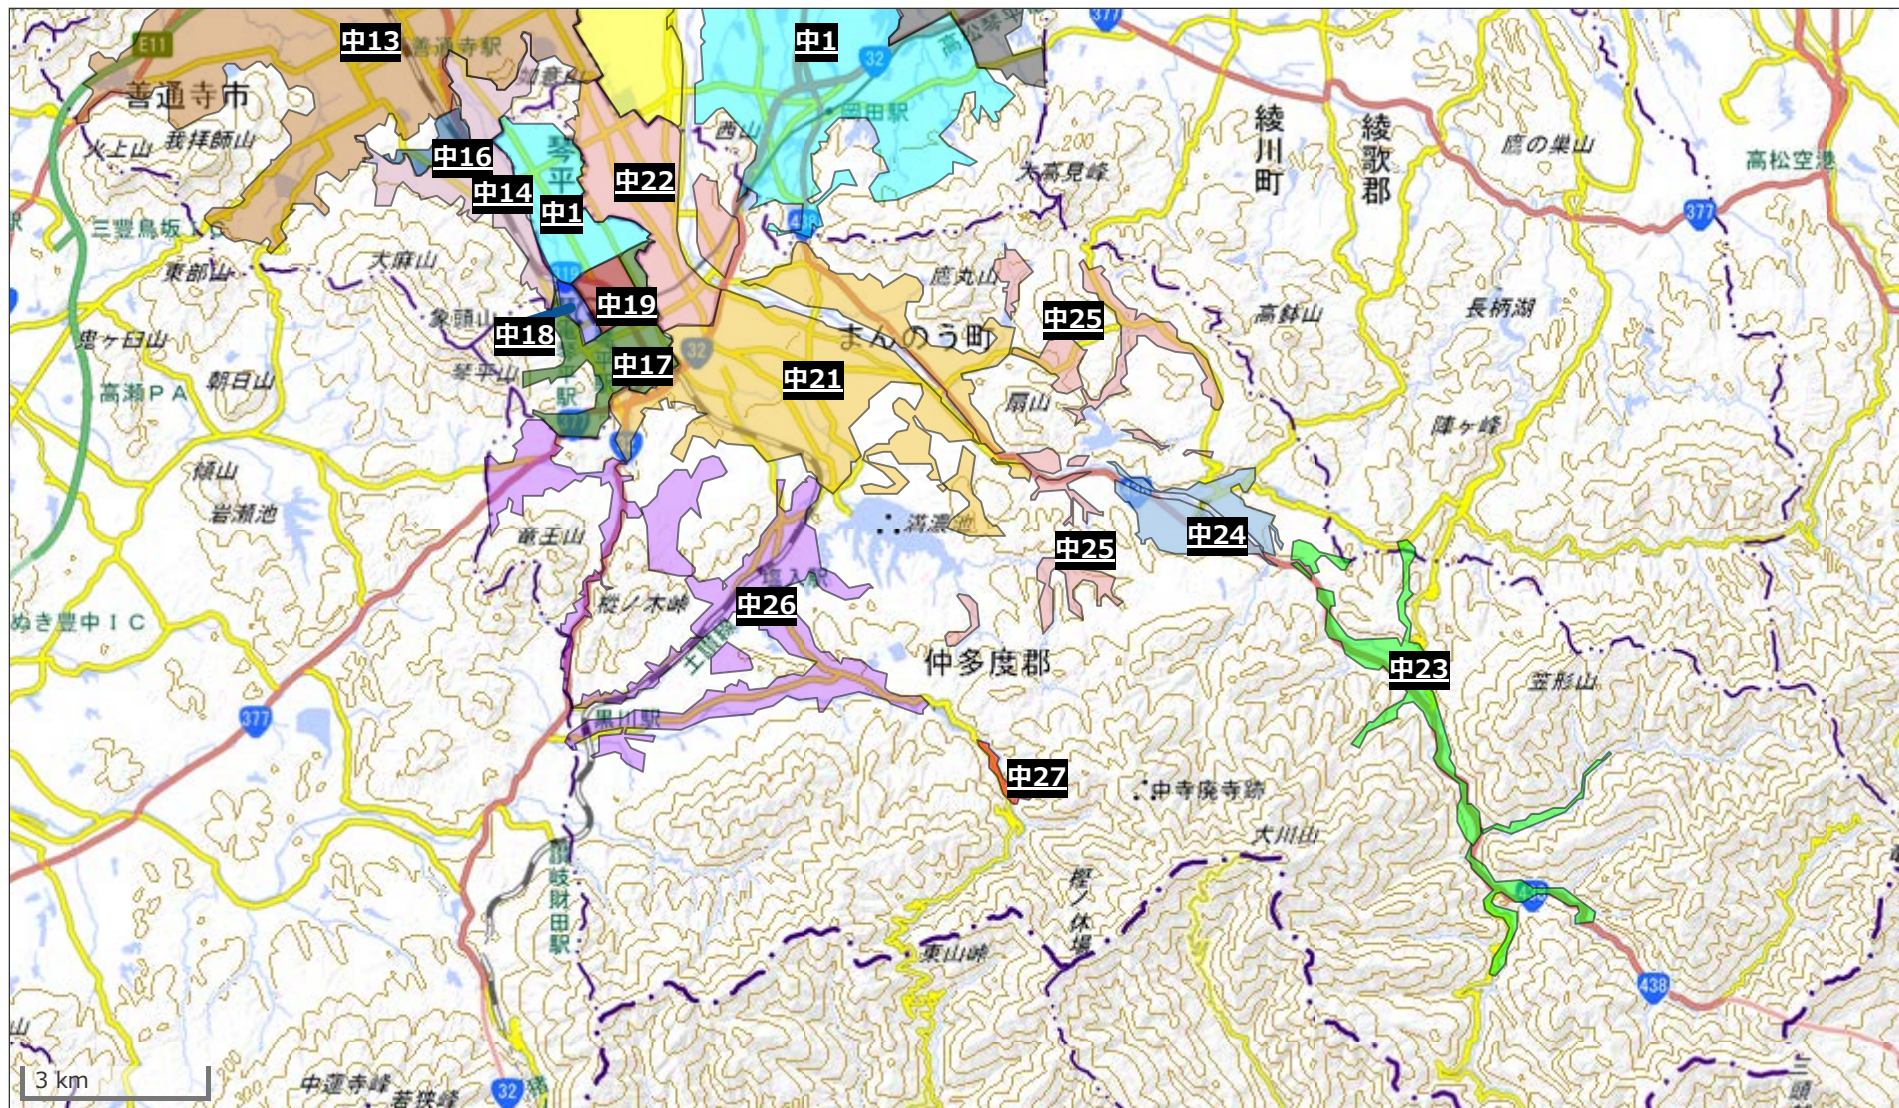

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

【中部】宇多津町十楽寺(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【中部】宇多津町十楽寺(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 8日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.5														
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下																
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下																
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下																
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.64	7.62														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下																
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアレルギー	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		9	8														
	電気伝導率	mS/m																	
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L																	
	遊離残留塩素	mg/L	0.6	0.6	0.5														

2025年度年報 【綾川浄水場】高松市生島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【綾川浄水場】高松市生島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【丸亀市・中部】丸亀市土器町西(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.013													
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.014													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下															
基30	ブromoホルム	mg/L	0.09以下															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下															
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下															
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下															
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7													
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					</										

【丸亀市・中部】丸亀市土器町西(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月														
				7日	7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.6														
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下																
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下																
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.40	7.37														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下																
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		11	10														
	電気伝導率	mS/m																	
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L																	
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.5														
	水温	℃		15.6	20.1														
	気温	℃		17.5	20.5														
	天候			晴	晴														
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【丸亀市・中部・清水】丸亀市手島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報 【丸亀市・中部・清水】丸亀市手島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【清水】丸亀市港町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【清水】丸亀市港町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報 【金倉】丸亀市今津町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 12日	6月 9日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	4	2	2														
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003															
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005															
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001															
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001															
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001															
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002															
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.10	0.10														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1															
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002															
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005															
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004															
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001															
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001															
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001															
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.008															
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005															
基25	ジブromokkuroメタン	mg/L	0.1以下		0.002															
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001															
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.013															
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003															
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001															
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008															
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1															
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01															
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03															
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1															

2025年度年報 【金倉】丸亀市今津町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【飯野】丸亀市飯野町東分(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日	5月 12日	6月 10日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1	<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.11	0.11												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003													
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001													
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008													
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11													

2025年度年報

【飯野】丸亀市飯野町東分(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報 【中部・丸亀市・東小川】丸亀市飯山町東小川(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報 【中部・丸亀市・東小川】丸亀市飯山町東小川(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【中部・丸亀市・西坂元】丸亀市飯山町西坂元(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日	5月 12日	6月 10日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		0.0067															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.002															
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.5	0.4														
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		46															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		3															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03															
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		102															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.07	7.08	7.02														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.7															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		7															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005															
	クリプトスボリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		14	15	14														
	電気伝導率	mS/m			38															

2025年度年報

【綾川浄水所】丸亀市綾歌町富熊(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【綾川浄水所】丸亀市綾歌町富熊(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【鴨川・綾川浄水場】坂出市与島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

次には最大値を表している。																		
項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 12日	6月 9日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.08	0.08												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.08	0.07												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002												
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.013	0.015												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003												
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.008	0.008												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001													
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.033	0.035												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003												
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.011	0.011												
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001	0.001												
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008													
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.03													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001													

2025年度年報

【鴨川・綾川浄水場】坂出市与島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【下津井受水】坂出市岩黒(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月												
				7日	12日	9日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.09	<0.08												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.08												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.011	0.020												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003													
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003	0.003												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001													
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.020	0.030												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006	0.007												
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	<												

【下津井受水】坂出市岩黒(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※平成27年度は取組実施状況を表しています。																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 12日	6月 9日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.004														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.7	0.5													
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		51														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		1														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		93														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.82	7.81	7.75													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-0.8														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアノビア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニニア態窒素	mg/L		15	15	14													
	電気伝導率	mS/m			44														
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			93														

【中部・善通寺市】善通寺市吉原町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【中部・善通寺市】善通寺市吉原町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【大麻第2・大麻第3】善通寺市大麻町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日	5月 8日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.14														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																
基30	ブromoホルム	mg/L	0.09以下																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10															

2025年度年報

【大麻第2・大麻第3】善通寺市大麻町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【善通寺市・中部・竜川】善通寺市金蔵寺町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日	5月 8日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.10														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.08														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下																
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下																
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																
基30	ブromoホルム	mg/L	0.09以下																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下																
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9															

【善通寺市・中部・竜川】善通寺市金蔵寺町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日	5月 8日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.7														
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下																
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下																
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下																
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.14	7.02														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下																
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルギア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		15	15														
	電気伝導率	mS/m																	
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L																	
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.7														

2025年度年報

【大麻第1(中部・善通寺市)】善通寺市生野町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【大麻第1(中部・善通寺市)】善通寺市生野町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日	5月 8日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下															
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.5													
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下															
目22	有機物等(過マンガンの消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.50	7.56													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下															
	クリプトスポリジウム	個/20L																
	ジアレギア	個/20mL																
	大腸菌定量	MPN/100mL																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L																
	電気伝導率	mS/m		10	8													
	総アルカリ度	mg/L																
	浮遊物質	mg/L																
	溶解性物質	mg/L																
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.5													
	水温	℃		16.6	20.7													
	気温	℃		21.0	19.6													

2025年度年報

【五条】琴平町五條(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【五条】琴平町五條(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入値を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 8日	5月 12日	6月 10日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.002														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.003														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.5	0.6													
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		53														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		4														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		130														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.08	6.97	6.82													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.7														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		2														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000009	0.000008	0.000006													
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		16	17	18													
	電気伝導率	mS/m			40														
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			130														

2025年度年報

【琴平第1】琴平町川東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【琴平第1】琴平町川東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【琴平第4】琴平町榎井(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月													
				7日	12日	9日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	4													
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2	4													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.13	0.15													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	<0.06													
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002														
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.009														
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005														
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002														
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001														
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.017														
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006														
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006														
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001														
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008														
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L</																	

2025年度年報

【琴平第4】琴平町榎井(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【北鴨・平湊・中部】多度津町佐柳(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【北鴨・平湊・中部】多度津町佐柳(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【高屋原】まんのう町長尾(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月												
				8日	12日	10日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.10												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.029													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004													
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001													
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.039													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.008													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008													
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01													

【高屋原】まんのう町長尾(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【四条】まんのう町公文(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日	5月 12日	6月 10日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.001														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.002														
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.6	0.7													
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		55														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		3														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03														
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002														
目22	有機物等(過マンガンの消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		127														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.11	7.17	6.98													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.4														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.01														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005														
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアレルギー	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		17	18	18													
	電気伝導率	mS/m			46														
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L																	

2025年度年報

【犬の馬場】まんのう町川東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日															
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0															
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)															
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																	
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																	
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																	
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																	
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																	
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																	
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1															
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.11															
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																	
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下																	
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																	
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																	
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																	
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																	
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																	
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下																	
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06															
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002															
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下																	
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009															
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下																	
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																	
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																	
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008															
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																	
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下																	
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下																	
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下																	
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下																	
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下																	
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下																	
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下																	

【犬の馬場】まんのう町川東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【造田】まんのう町造田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日														
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0														
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)														
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下																
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下																
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下																
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下																
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1														
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.13														
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下																
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下																
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下																
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下																
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下																
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下																
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下																
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06														
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002														
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下																
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009														
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下																
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下																
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下																
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008														
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下																
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下																
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下																
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下																
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下																
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下																
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下																
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下																

2025年度年報

【造田】まんのう町造田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日														
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下																
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下																
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下																
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下																
目8	トルエン	mg/L	0.4以下																
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下																
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下																
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下																
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.4														
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下																
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下																
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下																
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下																
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下																
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下																
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1														
目26	pH値		7.5程度	7.30	7.17														
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける																
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下																
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下																
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下																
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下																
	クリプトスפורidium	個/20L																	
	ジアレルギー	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		14	17														
	電気伝導率	mS/m																	
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L																	
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.3	</													

2025年度年報 【成政】まんのう町吉野(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【成政】まんのう町吉野(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【野口】まんのう町追上(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【野口】まんのう町追上(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報 【塩入】まんのう町塩入(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【塩入】まんのう町塩入(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]