

水質検査結果

電話での問い合わせ先

高松、東讃、小豆ブロック

水質管理課(本課)

087-847-4869

西讃ブロック

水質管理課(府中分室)

0877-48-0519

中讃ブロック

水質管理課(丸亀分室)

0877-28-7966

メールでの問い合わせ先

suishitsu_honbu@union.suido-kagawa.lg.jp

西 讃 ブ ロ ッ ク

西1	西部	三豊市詫間町箱
西2	西部	観音寺市大野原町内野々
西3	茂木	観音寺市伊吹町
西4	下林	観音寺市大野原町花稲
西5	一の宮	観音寺市豊浜町和田浜
西6	田野々	観音寺市大野原町田野々
西7	樋壺	三豊市山本町長野
西8	豊中町	三豊市豊中町本山甲
西9	我久	三豊市財田町財田上我久
西10	高倉	三豊市財田町財田上別所
西11	林明・樋壺	三豊市財田町財田中入樋
西12	雉子尾	三豊市財田町財田中本篠

中 讃 ブ ロ ッ ク

中1	中部	宇多津町十楽寺
中2	綾川浄水場	高松市生島町
中3	丸亀市・中部	丸亀市土器町西
中4	丸亀市・中部・清水	丸亀市手島町
中5	清水	丸亀市港町
中6	金倉	丸亀市今津町
中7	飯野	丸亀市飯野町東分
中8	中部・丸亀市・東小川	丸亀市飯山町東小川
中9	中部・丸亀市・西坂元	丸亀市飯山町西坂元
中10	綾川浄水所	丸亀市綾歌町富熊
中11	鴨川・綾川浄水場	坂出市与島町
中12	下津井受水	坂出市岩黒
中13	善通寺市・中部	善通寺市吉原町
中14	大麻第3・大麻第2	善通寺市大麻町
中15	竜川・善通寺市・中部	善通寺市金蔵寺町
中16	善通寺市・中部・大麻第1	善通寺市生野町
中17	五条	琴平町五條
中18	琴平第1	琴平町川東
中19	琴平第4	琴平町榎井
中20	北鴨・平洲・中部	多度津町佐柳
中21	高屋原	まんのう町長尾
中22	四条	まんのう町公文
中23	犬の馬場	まんのう町川東
中24	造田	まんのう町造田
中25	成政	まんのう町吉野
中26	野口	まんのう町追上
中27	塩入	まんのう町塩入

▼浄水系統と地点名を表示しています

詳細は次ページ以降の地図を御参照ください

▼地図上の番号をクリックすると

結果のページに移動します

▼この画面は、PDFの1ページですので、

この画面に戻るときは、

先頭までスクロールするか、

1ページを指定して移動してください

高 松 ブ ロ ッ ク


高1	綾川浄水場	高松市生島町
高2	東部	高松市牟礼町原
高3	御殿	高松市峰山町
高4	御殿	高松市男木町
高5	浅野・東部	高松市朝日新町
高6	浅野・東部	高松市十川西町
高7	川添・東部	高松市庵治町
高8	川添	高松市屋島東町
高9	後川	高松市塩江町安原上東
高10	一ツ内	高松市塩江町上西
高11	堂ヶ平	三木町小養
高12	新開・東部	三木町氷上
高13	綾南	綾川町陶
高14	羽床	綾川町羽床下

小 豆 ブ ロ ッ ク

小1	肥土山	土庄町肥土山
小2	馬越	土庄町滝宮
小3	琴塚	土庄町見目
小4	北山	土庄町鹿島
小5	大部	土庄町大部
小6	小部	土庄町小部
小7	家浦	土庄町豊島甲生
小8	唐櫃	土庄町豊島唐櫃
小9	中山	小豆島町池田
小10	内海	小豆島町片城
小11	当浜	小豆島町当浜
小12	福田	小豆島町福田
小13	吉田	小豆島町吉田
小14	湯船	小豆島町中山
小15	福田浜	小豆島町福田浜

東 讃 ブ ロ ッ ク

東1	東部	東かがわ市小海
東2	川西・東部	さぬき市小田
東3	西畑	さぬき市津田町津田(津田)
東4	川北	さぬき市津田町津田(北羽立)
東5	王子	さぬき市大川町田面
東6	平砕・東部	さぬき市大川町田面(碎石)
東7	門入	さぬき市石田東
東8	石神	さぬき市昭和
東9	川股	東かがわ市引田
東10	入野山	東かがわ市東山
東11	水主・大社	東かがわ市土居
東12	湊・山下・藤井	東かがわ市松原
東13	中筋第1・第3・第5	東かがわ市横内
東14	川東第1・第2	東かがわ市三本松

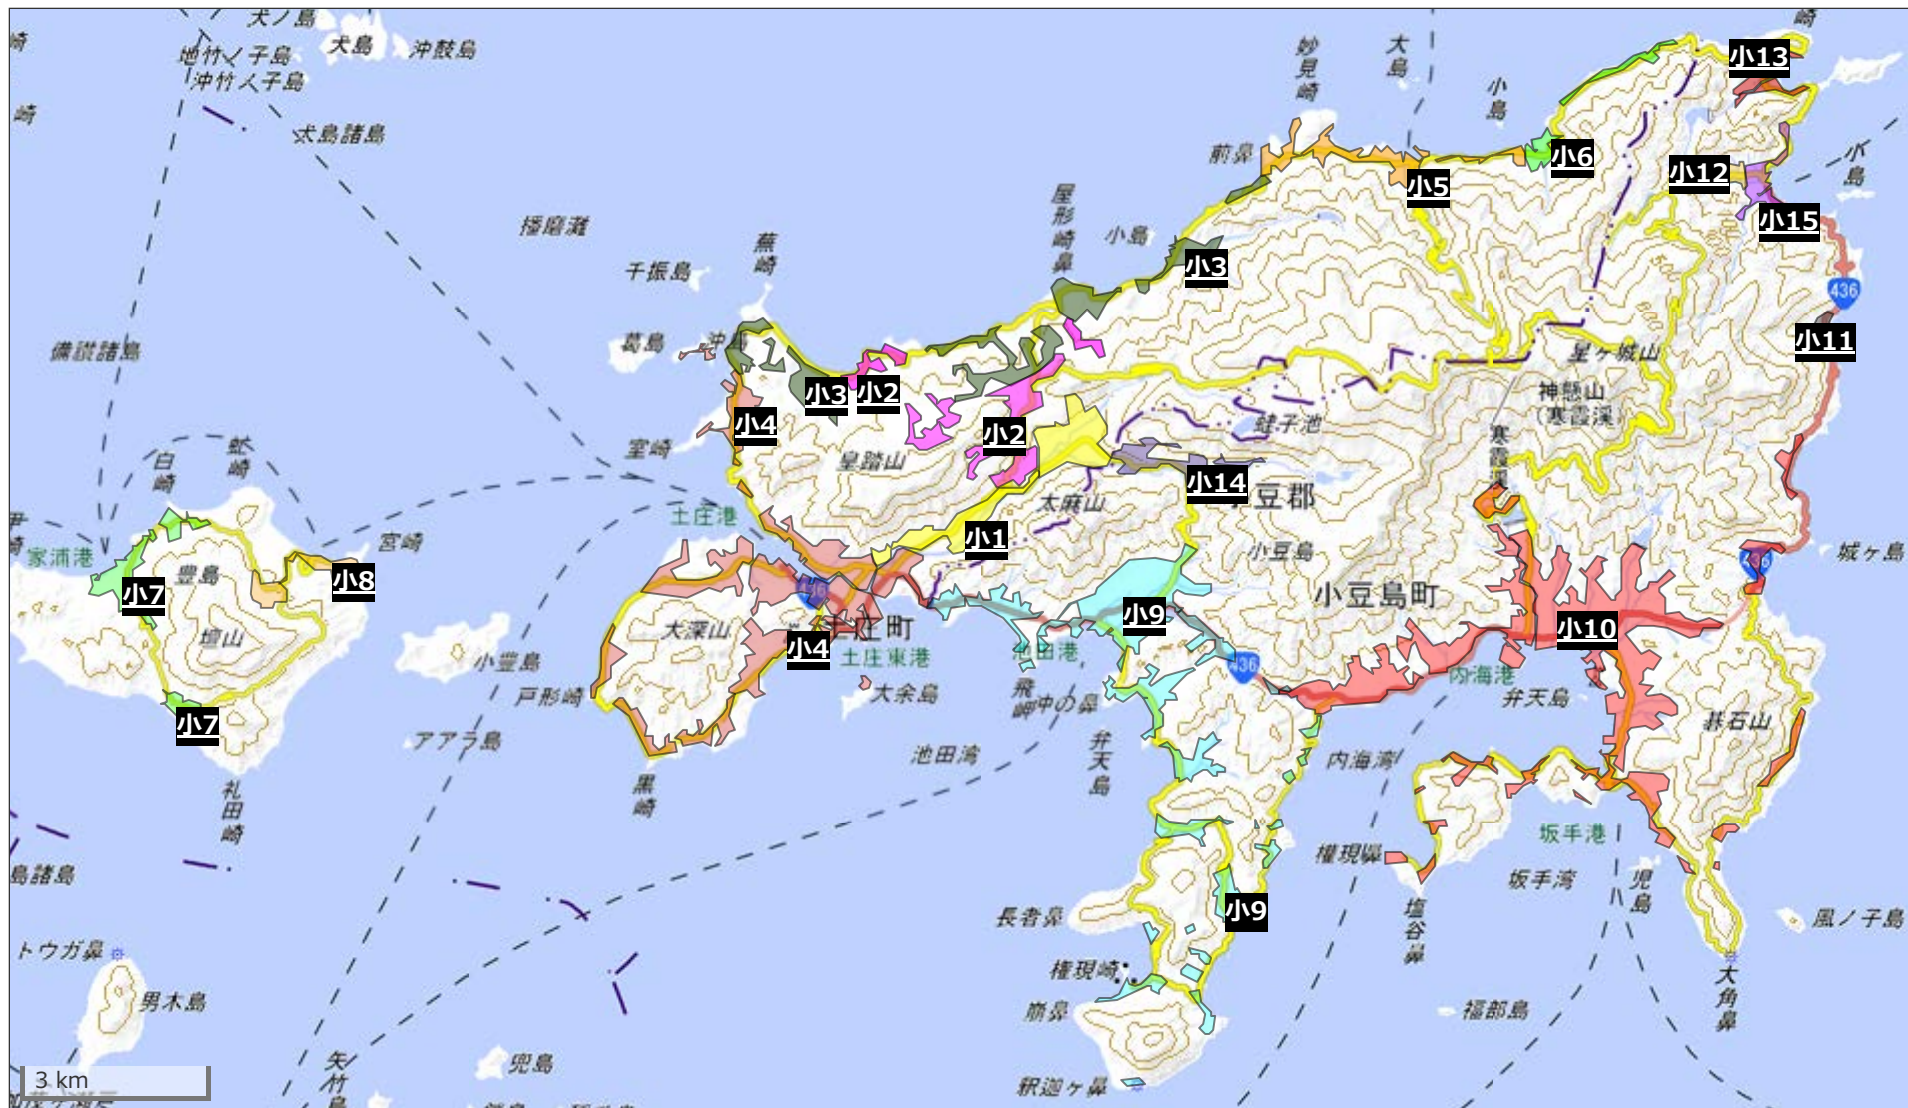

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

【肥土山】土庄町肥土山(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月											
				15日	8日	9日	1日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.10	0.15	0.23											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.027	0.039											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008	0.010	0.011											
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002	0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001												
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.038	0.050											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007	0.013	0.019											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.009	0.010											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008												
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02												
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03												
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8												
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001												
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	14	14											
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			30												
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			104												
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02												
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002												
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005												
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4	1.4	1.5	1.6											
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.19	7.19	7.11	7.05											
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.5	0.8	0.6											
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											

2025年度年報

【肥土山】土庄町肥土山(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 15日	5月 8日	6月 9日	7月 1日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002														
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002														
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002														
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004														
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04														
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008														
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.002														
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.004														
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.8	1.1	0.9													
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			30														
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001														
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			5														
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03														
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002														
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			104														
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.19	7.19	7.11	7.05													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-2.1														
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0														
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01														
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.02														
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005														
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアレルギー	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		12	11	11	10													
	総アルカリ度	mg/L				25														
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				104														
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.8	1.0	0.8													
	水温	℃		14.5	17.0	21.1	25.8													
	気温	℃		12.2	16.3	22.3	30.3													
	天候			晴	晴	曇時々晴	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

【馬越】土庄町滝宮(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月											
				15日	8日	9日	1日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.09	0.13	0.16											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.011												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006	0.006	0.006											
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.005												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001												
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.025												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004	0.005	0.006											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.009												
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001												
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008												
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02												
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03												
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			6												
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001												
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	12	12											
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			20												
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			77												
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02												
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001	0.000002	0.000004											
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002												
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005												
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	1.2	1.3	1.2											
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.18	7.11	7.21	7.24											
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											

【馬越】土庄町滝宮(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【琴塚】土庄町見目(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月											
				15日	8日	9日	1日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.09	0.12	0.18											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.017												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.010	0.011	0.013											
基25	ジブromokkろロメタン	mg/L	0.1以下			0.002												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001												
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.027												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008	0.010	0.011											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.008												
基30	プロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001												
基31	ホルムアルデhid	mg/L	0.08以下			<0.008												
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01												
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03												
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7												
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001												
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	13	13											
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			23												
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			92												
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02												
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002												
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005												
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.0	0.9	0.9											
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.98	6.92	6.93	6.83											
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											

【琴塚】土庄町見目(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【北山】土庄町鹿島(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月												
				15日	8日	9日	1日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	<0.08	0.08	0.08												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.12	0.20	0.28												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002	<0.002												
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.040	0.049												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.010	0.013												
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.004	0.004												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001													
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.058	0.069												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.018	0.027												
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.014	0.016												
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001												
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008													
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0																

2025年度年報

【北山】土庄町鹿島(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【大部】土庄町大部(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月											
				7日	7日	3日	7日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.13	0.12	0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.014		0.036	0.048											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.026	0.007	0.007											
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003		0.002	0.003											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.025		0.049	0.068											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.011	0.022	0.025	0.006				</							

【大部】土庄町大部(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日	6月 3日	7月 7日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			0.002												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			0.011												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.7	0.4	0.5												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	36			39												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001			0.002												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2			3												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	94			104												
目25	濁度	度	1以下	0.1	0.2	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	7.43	7.56	7.54	7.48												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8			-1.3												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02			0.04												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルギア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		12	14	13	13												
	総アルカリ度	mg/L		26			37												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		94			104												
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.6	0.4	0.4												
	水温	℃		16.5	19.1	22.4	29.8												
	気温	℃		13.9	18.4	18.2	32.7												
	天候			晴	晴	雨	晴												
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

【小部】土庄町小部(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日	6月 3日	7月 7日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.11	<0.06	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007		0.014	0.021											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.011	0.003	0.004											
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002		0.002	0.005											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.014		0.023	0.039											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.030	0.008	0.011											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下															

2025年度年報

【小部】土庄町小部(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報 【家浦】土庄町豊島甲生(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月												
				14日	12日	2日	30日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	1	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.17	0.16	0.24												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002												
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.030	0.015	0.020												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.011	0.006	0.004												
基25	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.015	0.018	0.017												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001														
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.069	0.055	0.058												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.023	0.008	0.008												
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.023	0.019	0.019												
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001	0.003	0.002												
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008														
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.03														
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03														
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		15														
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.001														
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	18	19	20	20												
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		43														
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		115														
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02														
基42	ジオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001												
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001												
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002														
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005														
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	2.0	2.6	1.7	1.6												
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.54	7.59	7.56	7.50												
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基50	色度	度	5以下	0.6	0.6	<0.5	1.0												
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.2												

2025年度年報

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月													
				14日	12日	2日	30日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.003															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.010															
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.6	0.6													
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		43															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		3															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03															
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		115															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.2													
目26	pH値		7.5程度	7.54	7.59	7.56	7.50													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.4															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		2															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.03															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005															
	クリプトスボリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		16	16	18	13													
	電気伝導率	mS/m			33															
	総アルカリ度	mg/L																		
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			115															
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.3	0.5	0.4													
	水温	℃		15.6	18.8	21.0	24.6													
	気温	℃		14.1	17.3	22.8	30.1													
	天候			晴	曇	晴	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報

【唐櫃】土庄町豊島唐櫃(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月												
				14日	12日	2日	30日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003														
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005														
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001														
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002														
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002														
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005														
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004														
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001														
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.08	0.12	0.15												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002														
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.010	0.016	0.017												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006														
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.009	0.009	0.011												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001														
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.032	0.040	0.045												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006														
基29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.012	0.015	0.016												
基30	ブromホルム	mg/L	0.09以下		0.001	<0.001	0.001												
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008														
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1														

2025年度年報

【唐櫃】土庄町豊島唐櫃(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 14日	5月 12日	6月 2日	6月 30日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002															
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002															
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002															
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004															
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008															
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.001															
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.003															
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.4	0.4	0.5													
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		47															
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001															
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		5															
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03															
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002															
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		120															
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.28	7.32	7.26	7.14													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.6															
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0															
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01															
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02															
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005															
	クリプトスボリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		17	17	17	17													
	総アルカリ度	mg/L			36															
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			120															
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.3	0.3	0.4													
	水温	℃		14.8	18.0	20.6	25.0													
	気温	℃		13.8	18.8	20.5	29.6													
	天候			晴	晴	晴	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報

【中山】小豆島町池田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【中山】小豆島町池田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 15日	5月 8日	6月 9日	7月 1日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.002													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.008													
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.5	0.2	0.6												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			34													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			3													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03													
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002													
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			92													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	7.49	7.55	7.50	7.46												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.5													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			79													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.04													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005													
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジア肋ギア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		11	12	11	11												
	電気伝導率	mS/m				33													
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L				92													
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.5	0.1	0.5												
	水温	℃		15.2	18.9	23.4	28.0												
	気温	℃		12.2	18.1	23.0	31.2												
	天候			曇	晴	曇	晴												
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2025年度年報 【内海】小豆島町片城(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【内海】小豆島町片城(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報 【当浜】小豆島町当浜(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月												
				7日	7日	3日	7日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.07	0.09												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.003		0.009	0.027												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.006	0.009	0.014												
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001		0.001	0.004												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.004		0.014	0.043												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003	0.004	0.008	0.018												
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001		0.004	0.012												
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001		<0.001	<0.001												
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下																

2025年度年報 【当浜】小豆島町当浜(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月												
				7日	7日	3日	7日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			0.006												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	1.0	0.6	0.8												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	43			49												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4			7												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	119			132												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	7.22	7.33	7.30	7.36												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づく	-1.8			-1.3												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01			0.04												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		15	16	15	17												
	総アルカリ度	mg/L		36			51												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		119			132												
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.9	0.6	0.8												
	水温	℃		16.0	17.8	20.5	29.5												
	気温	℃		15.3	17.2	17.9	30.0												
	天候			晴	晴	雨	晴												
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【福田】小豆島町福田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月												
				7日	7日	3日	7日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.11	0.08	0.17												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	0.002												
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.023			0.045												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.022	0.014	0.011	0.016												
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002			0.003												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.033			0.063												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.028	0.019	0.013	0.023												
基29	プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008			0.015												
基30	プロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001												
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01			0.02												
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7			8												
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.002			0.002												
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	14	13												
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	32			36												
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	92			100												
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02												
基42	ジオオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001												
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001												
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005												
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.0	1.1	1.2												
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.41	7.49	7.33	7.45												
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.5		<0.5												
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1												

2025年度年報

【福田】小豆島町福田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日	6月 3日	7月 7日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002			0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.007			0.010												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	1.3	0.7	0.7												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	32			36												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002			0.002												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3			4												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	92			100												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	7.41	7.49	7.33	7.45												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9			-1.4												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01			0.02												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005												
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		11	12	10	12												
	総アルカリ度	mg/L		26			35												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		92			100												
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	1.2	0.6	0.7												
	水温	℃		14.0	17.3	19.7	28.2												
	気温	℃		16.3	18.2	17.8	32.8												
	天候			晴	晴	雨	晴												
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2025年度年報 【吉田】小豆島町吉田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月												
				7日	7日	3日	7日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.08	0.11	0.16												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.038		0.031	0.039												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.025	0.012	0.013	0.015												
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003		0.004	0.002												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.054		0.048	0.052												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.015	0.012	0.018	0.021												
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.013		0.013	0.011												
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001		<0.001	<0.001												
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.0															

2025年度年報 【吉田】小豆島町吉田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月													
				7日	7日	3日	7日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002			0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.007			0.008													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.6	0.5	0.5													
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	28			26													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002			0.002													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2			3													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03													
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	83			83													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.38	7.45	7.53	7.43													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.0			-1.8													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01			0.02													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000006			<0.000005													
	クリプトスボリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		10	11	11	10													
	総アルカリ度	mg/L		23			21													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		83			83													
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.5	0.5	0.5													
	水温	℃		15.2	19.5	20.5	28.7													
	気温	℃		16.0	16.8	17.3	30.2													
	天候			晴	晴	雨	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2025年度年報

【湯船】小豆島町中山(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月												
				15日	8日	9日	1日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.21	0.18	0.18	0.23												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002													
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.004													
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003													
基25	ジブromokクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.008													
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001													
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.019													
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003													
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005													
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.002													
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008													
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1													
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.05													
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03													
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1													
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9													
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001													
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	8	8	8												
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			56													
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			149													
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02													
基42	ジオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001												
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001												
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002													
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005													
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3												
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.90	7.92	7.75	7.58												
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5												
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												

2025年度年報 【湯船】小豆島町中山(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【福田浜】小豆島町福田浜(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月											
				7日	7日	3日	7日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.08	0.08	0.08											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.07	0.10											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.018		0.020	0.026											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009			0.010											
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002		0.003	0.004											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.029		0.034	0.043											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.012			0.012											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.009		0.011	0.013											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001		<0.001	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03			0.02											
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03			<0.03											
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7			8											
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			0.001											
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9	10	9											
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	29			34											
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	82			98											
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.5	1.4	1.2	1.1											
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.46	7.46	7.37	7.51											
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	色度	度	5以下	1.7	1.9	1.1	1.1											
基51	濁度	度	2以下	<0.1	0.1	0.1	<0.1											

2025年度年報

【福田浜】小豆島町福田浜(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日	6月 3日	7月 7日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			0.004													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.4	0.6	0.6													
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	29			34													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2			3													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03													
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	82			98													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.1	0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.46	7.46	7.37	7.51													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9			-1.3													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03			0.02													
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005													
	クリプトスפורジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		10	10	10	11													
	総アルカリ度	mg/L		27			42													
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L		82			98													
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.3	0.6	0.5													
	水温	℃		14.0	17.6	20.2	27.8													
	気温	℃		16.0	17.3	18.0	30.7													
	天候			晴	晴	雨	晴													
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			