

水質検査結果

電話での問い合わせ先

高松、東讃、小豆ブロック

水質管理課(本課)
087-847-4869

西讃ブロック

水質管理課(府中分室)
0877-48-0519

中讃ブロック

水質管理課(丸亀分室)
0877-28-7966

メールでの問い合わせ先

suishitsu_honbu@union.suido-kagawa.lg.jp

西 讃 ブ ロ ッ ク

西1	西部	三豊市詫間町箱
西2	西部	観音寺市大野原町内野々
西3	茂木	観音寺市伊吹町
西4	下林	観音寺市大野原町花稲
西5	一の宮	観音寺市豊浜町和田浜
西6	田野々	観音寺市大野原町田野々
西7	樋盤	三豊市山本町長野
西8	豊中町	三豊市豊中町本山甲
西9	我久	三豊市財田町財田上我久
西10	高倉	三豊市財田町財田上別所
西11	林明・樋盤	三豊市財田町財田中入樋
西12	雉子尾	三豊市財田町財田中本篠

中 讃 ブ ロ ッ ク

中1	中部	宇多津町十楽寺
中2	綾川浄水場	高松市生島町
中3	丸亀市・中部	丸亀市土器町西
中4	丸亀市・中部・清水	丸亀市手島町
中5	清水	丸亀市港町
中6	金倉	丸亀市今津町
中7	飯野	丸亀市飯野町東分
中8	中部・丸亀市・東小川	丸亀市飯山町東小川
中9	中部・丸亀市・西坂元	丸亀市飯山町西坂元
中10	綾川浄水所	丸亀市綾歌町富熊
中11	鴨川・綾川浄水場	坂出市与島町
中12	下津井受水	坂出市岩黒
中13	善通寺市・中部	善通寺市吉原町
中14	大麻第3・大麻第2	善通寺市大麻町
中15	竜川・善通寺市・中部	善通寺市金蔵寺町
中16	善通寺市・中部・大麻第1	善通寺市生野町
中17	五条	琴平町五條
中18	琴平第1	琴平町川東
中19	琴平第4	琴平町榎井
中20	北鴨・平洲・中部	多度津町佐柳
中21	高屋原	まんのう町長尾
中22	四条	まんのう町公文
中23	犬の馬場	まんのう町川東
中24	造田	まんのう町造田
中25	成政	まんのう町吉野
中26	野口	まんのう町追上
中27	塩入	まんのう町塩入

▼浄水系統と地点名を表示しています

詳細は次ページ以降の地図を御参照ください

▼地図上の番号をクリックすると

結果のページに移動します

▼この画面は、PDFの1ページですので、

この画面に戻るときは、

先頭までスクロールするか、

1ページを指定して移動してください

高 松 ブ ロ ッ ク


高1	綾川浄水場	高松市生島町
高2	東部	高松市牟礼町原
高3	御殿	高松市峰山町
高4	御殿	高松市男木町
高5	浅野・東部	高松市朝日新町
高6	浅野・東部	高松市十川西町
高7	川添・東部	高松市庵治町
高8	川添	高松市屋島東町
高9	後川	高松市塩江町安原上東
高10	一ツ内	高松市塩江町上西
高11	堂ヶ平	三木町小養
高12	新開・東部	三木町氷上
高13	綾南	綾川町陶
高14	羽床	綾川町羽床下

小 豆 ブ ロ ッ ク

小1	肥土山	土庄町肥土山
小2	馬越	土庄町滝宮
小3	琴塚	土庄町見目
小4	北山	土庄町鹿島
小5	大部	土庄町大部
小6	小部	土庄町小部
小7	家浦	土庄町豊島甲生
小8	唐櫃	土庄町豊島唐櫃
小9	中山	小豆島町池田
小10	内海	小豆島町片城
小11	当浜	小豆島町当浜
小12	福田	小豆島町福田
小13	吉田	小豆島町吉田
小14	湯船	小豆島町中山
小15	福田浜	小豆島町福田浜


東 讃 ブ ロ ッ ク

東1	東部	東かがわ市小海
東2	川西・東部	さぬき市小田
東3	西畑	さぬき市津田町津田(津田)
東4	川北	さぬき市津田町津田(北羽立)
東5	王子	さぬき市大川町田面
東6	平砕・東部	さぬき市大川町田面(碎石)
東7	門入	さぬき市石田東
東8	石神	さぬき市昭和
東9	川股	東かがわ市引田
東10	入野山	東かがわ市東山
東11	水主・大社	東かがわ市土居
東12	湊・山下・藤井	東かがわ市松原
東13	中筋第1・第3・第5	東かがわ市横内
東14	川東第1・第2	東かがわ市三本松

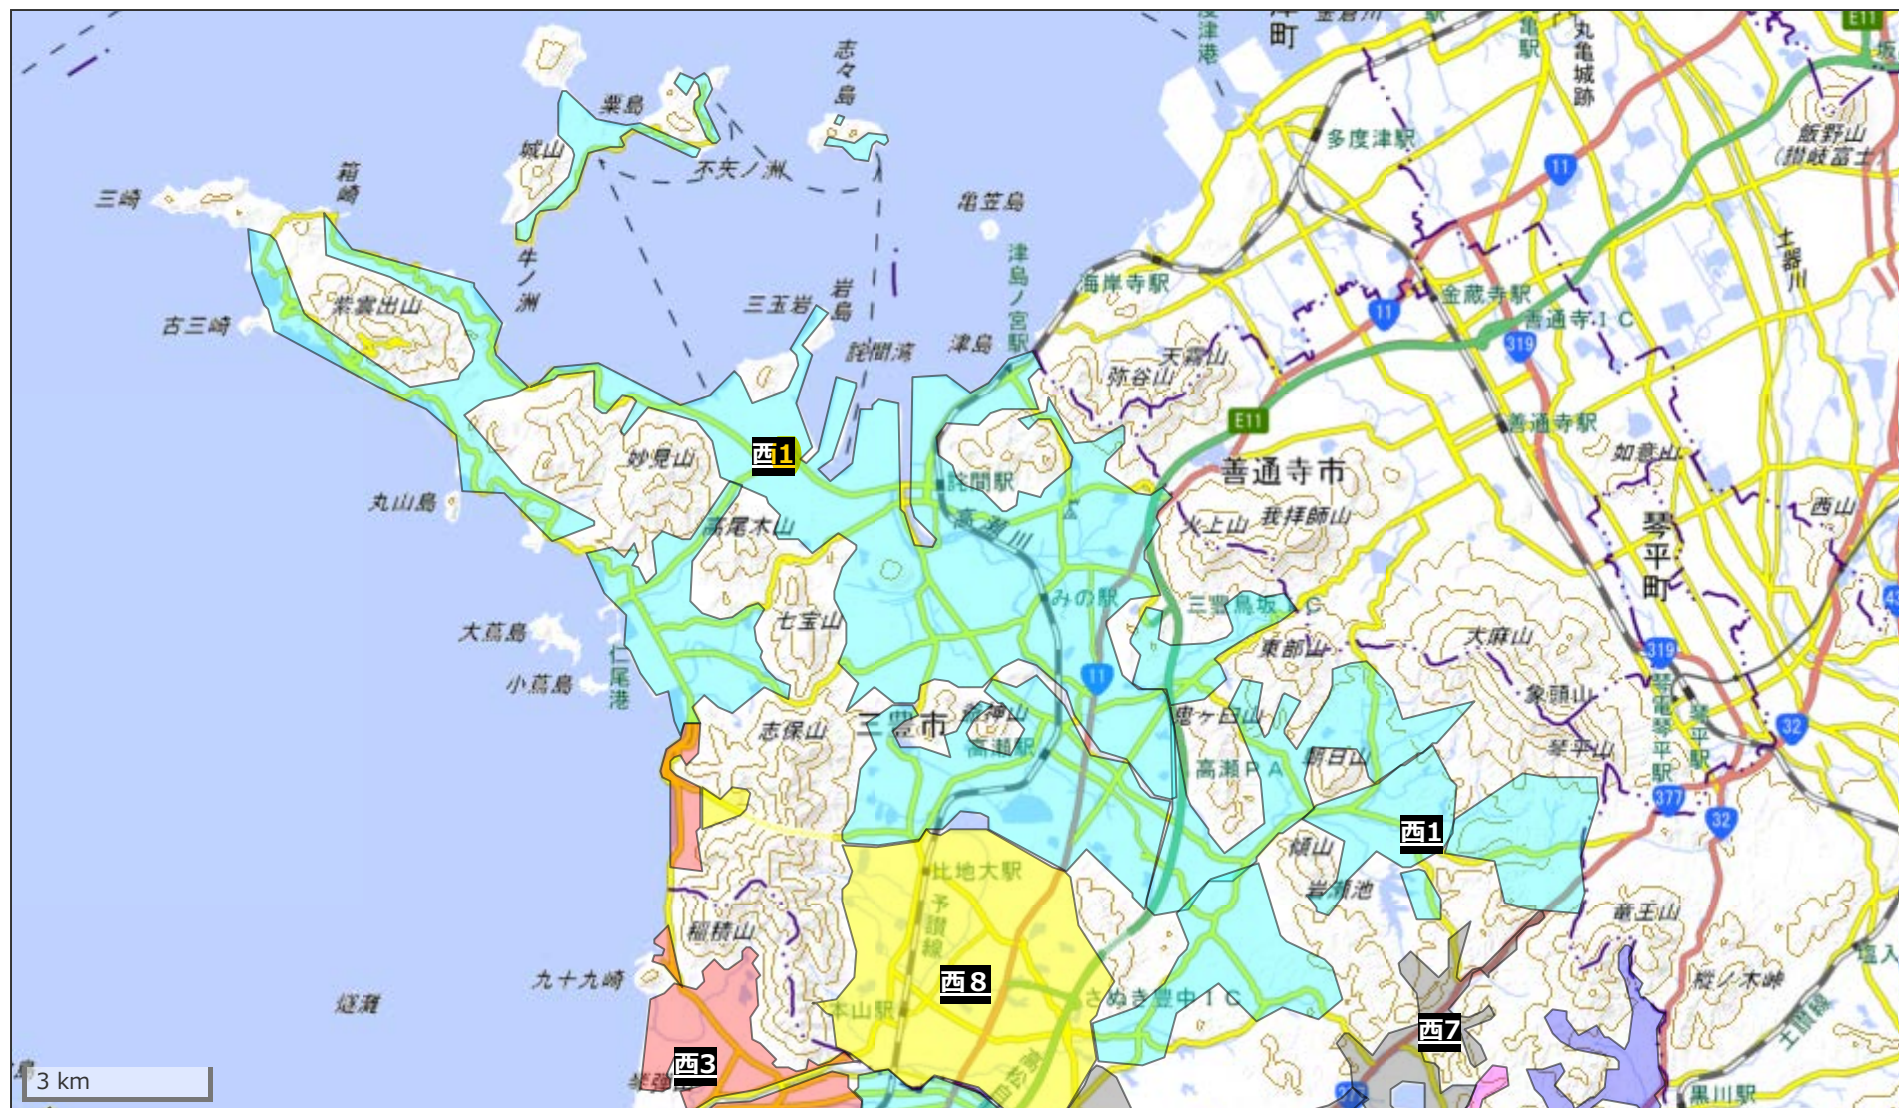

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

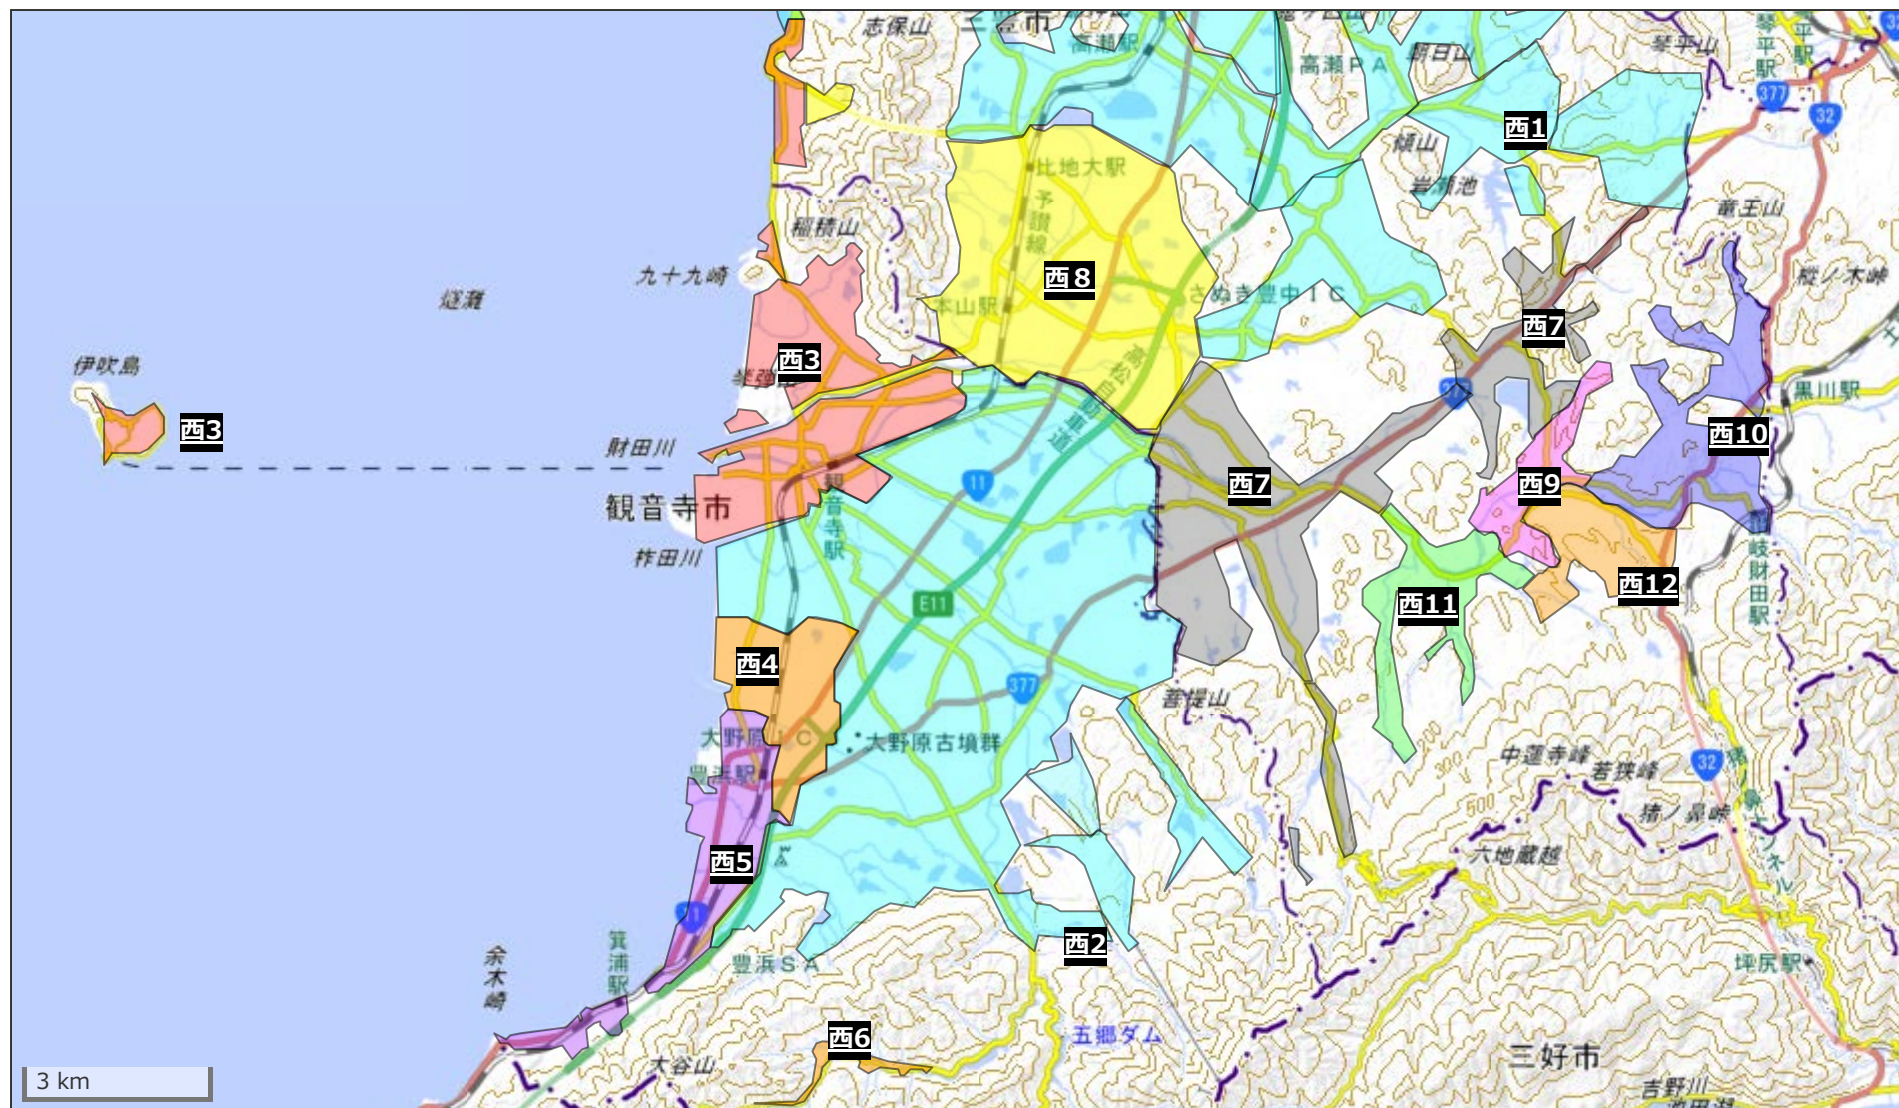

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製するには国土地理院の長の承認を得なければならない。

【西部】三豊市詫間町箱(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月											
				14日	8日	10日	30日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.08	0.10											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.009			0.022											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004			0.003											
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001			<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.014			0.027											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005			0.010											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004			0.005											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03			0.04											
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			4											
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001											
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	5	5	6											
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	35			23											
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	64			42											
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.4	0.5											
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.63	7.58	7.52	7.54											
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											

【西部】三豊市詫間町箱(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月												
				14日	8日	10日	30日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003			0.005												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.3	0.5	0.5												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	35			23												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1			1												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	64			42												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	7.63	7.58	7.52	7.54												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づく	-1.4			-1.7												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03			0.04												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		10	9	7	8												
	総アルカリ度	mg/L		28			20												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		64			42												
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.3	0.4	0.4												
	水温	℃		15.5	16.8	21.3	25.0												
	気温	℃		14.5	19.2	20.1	29.0												
	天候			晴	晴	雨	晴												
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【西部】観音寺市大野原町内野々(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月											
				14日	7日	9日	30日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.07											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.009			0.021											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001			<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.015			0.026											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005			0.010											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005			0.005											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03			0.04											
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			4											
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001											
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	5	4	6											
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	35			23											
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	61			46											
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.5	0.5	0.4											
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.57	7.54	7.40	7.42											
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											

2025年度年報

【西部】観音寺市大野原町内野々(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 14日	5月 7日	6月 9日	6月 30日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003			0.005												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.2	0.3	0.2												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	35			23												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1			2												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	61			46												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	7.57	7.54	7.40	7.42												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.4			-1.8												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03			0.04												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		10	9	7	8												
	総アルカリ度	mg/L		28			20												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		61			46												
	遊離残留塩素	mg/L		0.2	0.2	0.2	0.2												
	水温	℃		19.0	21.3	23.8	26.8												
	気温	℃		15.0	17.5	22.2	30.5												
	天候			晴	曇	雨	晴												
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

【茂木】観音寺市伊吹町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月											
				14日	7日	9日	30日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1	<1	1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.12	0.12	0.12											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.12	0.20	0.15											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.010		0.014	0.017											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003											
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.006		0.006	0.006											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.025		0.031	0.035											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.005	0.006	0.007											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.009		0.011	0.012											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001		<0.001	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01			0.01											
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	19			19											
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001											
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	15	15	13	13											
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	73			70											
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	163			148											
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.8	0.9	1.1											
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.49	7.50	7.48	7.38											
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											

2025年度年報

【茂木】観音寺市伊吹町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 14日	5月 7日	6月 9日	6月 30日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001			0.002												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003			0.004												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.4	0.4	0.5												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	73			70												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2			3												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガナーン消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	163			148												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	7.49	7.50	7.48	7.38												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.9			-0.8												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	24	22	23	20												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01			0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000020	0.000006	0.000008	0.000018												
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアレルギー	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		24	24	23	25												
	総アルカリ度	mg/L		68			72												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		163			148												
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.4	0.3	0.4												
	水温	℃		15.8	19.5	22.0	25.0												
	気温	℃		14.1	17.0	22.5	28.8												
	天候			晴	晴	雨	晴												
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

【下林】観音寺市大野原町花稻(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 14日	5月 7日	6月 9日	6月 30日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	<0.08	<0.08	<0.08											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.07											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基25	ジブromokkろロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001			<0.001											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001											
基31	ホルムアルデhid	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01											
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16			16											
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001											
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	8	8	8											
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	39			37											
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	145			130											
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3											
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.85	6.79	6.80	6.80											
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											

【下林】観音寺市大野原町花稻(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【一の宮】観音寺市豊浜町和田浜(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月											
				14日	7日	9日	30日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.09	0.07											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基25	ジブromoklorometan	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001			<0.001											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01											
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	19			19											
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001											
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	27	26	28	28											
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	50			50											
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	162			155											
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3											
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.98	6.88	6.84	6.90											
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											

【一の宮】観音寺市豊浜町和田浜(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【田野々】観音寺市大野原町田野々(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月												
				14日	7日	9日	30日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.011			0.019												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003	<0.003	<0.003	0.003												
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			0.001												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.016			0.027												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.010	0.013	0.013												
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005			0.007												
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001												
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01												
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7			7												
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001												
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9	8	8												
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	16			15												
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	67			58												
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02												
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001												
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001												
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005												
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.0	0.8	0.9												
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.98	6.88	6.69	6.71												
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基50	色度	度	5以下	0.6	0.6		<0.5												
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												

【田野々】観音寺市大野原町田野々(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【樋盥】三豊市山本町長野(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 14日	5月 8日	6月 9日	6月 30日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	2											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1	2	2											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	<0.08	0.13	0.13											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.06	0.16	0.21											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.011			0.017											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.013	0.004	0.003											
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003			0.005											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.021			0.033											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009	0.014	0.011	0.009											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007			0.011											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02			0.02											
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15			15											
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001											
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	5	13	13											
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	62			72											
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	143			146											
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	1.4	1.2	1.3											
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.19	7.21	7.16	7.12											
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	色度	度	5以下	0.7	0.9	0.7	0.7											
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											

2025年度年報

【榑盥】三豊市山本町長野(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報

【豊中町】三豊市豊中町本山甲(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月												
				14日	7日	10日	30日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	3	4													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18	0.22	0.19													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06	0.12												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			0.003												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003												
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.005			0.007												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.010			0.017												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003												
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.005												
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.002			0.002												
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01			0.01												
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16			17												
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001												
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	20	16	18												
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	90			99												
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	195			193												
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02												
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001												
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001												
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005												
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.8	0.8	0.9												
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.60	7.71	7.64	7.63												
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5												
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												

【豊中町】三豊市豊中町本山甲(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 14日	5月 7日	6月 10日	6月 30日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.6	0.7	0.7												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	90			99												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3			4												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	195			193												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	7.60	7.71	7.64	7.63												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.8			-0.4												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1			1												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01			0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000036	0.000016	0.000013	0.000023												
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		28	30	28	31												
	総アルカリ度	mg/L		46			76												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		195			193												
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.5	0.6	0.6												
	水温	℃		16.2	19.6	21.5	26.5												
	気温	℃		15.0	21.3	20.8	33.0												
	天候			晴	晴	雨	晴												
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

【我久】三豊市財田町財田上我久(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月											
				14日	8日	10日	30日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	3	3	3											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.13	0.13	0.13											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			<0.001											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003			0.004											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.007			0.008											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002			0.002											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.002			0.002											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01											
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15			15											
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001											
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	18	17	19	16											
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	73			81											
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	163			170											
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.8	0.8											
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.63	6.58	6.56	6.56											
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											

2025年度年報

【我久】三豊市財田町財田上我久(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月												
				14日	8日	10日	30日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.3	0.4	0.4												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	73			81												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	7			7												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	163			170												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	6.63	6.58	6.56	6.56												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9			-1.7												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2			2												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000011	0.000007	0.000009	0.000007												
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		24	24	26	26												
	総アルカリ度	mg/L		49			58												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		163			170												
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.2	0.3	0.3												
	水温	℃		15.9	19.9	20.5	22.2												
	気温	℃		14.1	19.4	20.0	32.0												
	天候			晴	晴	雨	晴												
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【高倉】三豊市財田町財田上別所(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月												
				14日	7日	10日	30日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.004	<0.004	<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2	2	2												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.09	0.10	0.10												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.001			0.005												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003												
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004			0.004												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.009			0.014												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003												
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.005												
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001			<0.001												
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01			0.01												
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	11		12												
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001												
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12			12												
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	56			64												
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	128			131												
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02												
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001												
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001												
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005												
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7	0.9	1.0												
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.95	6.95	6.86	6.82												
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.5		0.6												
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												

2025年度年報

【高倉】三豊市財田町財田上別所(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 14日	5月 7日	6月 10日	6月 30日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.2	0.2	0.5												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	56			64												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4			5												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	128			131												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	6.95	6.95	6.86	6.82												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8			-1.6												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	4			4												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01			0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000009			0.000010												
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアレルギー	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		18	20	19	20												
	電気伝導率	mS/m		41			48												
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		128			131												
	遊離残留塩素	mg/L		0.1	0.1	0.1	0.4												
	水温	℃		14.3	16.4	19.0	24.0												
	気温	℃		14.0	16.5	19.4	28.4												
	天候			晴	晴	雨	晴												
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【林明・樋盛】三豊市財田町財田中入樋(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月												
				14日	7日	9日	30日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1	3	2												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.13	0.13	0.14												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.002			0.002												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003												
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002			0.002												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.007			0.007												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003												
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.003												
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001												
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01												
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12			11												
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001												
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	8	16	8												
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	63			69												
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	136			130												
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02												
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001												
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001												
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005												
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.8	0.7	0.8												
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.17	7.19	6.93	6.81												
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.5												
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												

2025年度年報

【林明・樋盛】三豊市財田町財田中入樋(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月												
				14日	7日	9日	30日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.6	0.2	0.5												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	63			69												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3			6												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	136			130												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	7.17	7.19	6.93	6.81												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3			-1.4												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	4			0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000008			<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		19	20	25	21												
	総アルカリ度	mg/L		57			64												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		136			130												
	遊離残留塩素	mg/L		0.2	0.5	0.1	0.5												
	水温	℃		15.8	18.4	22.2	26.4												
	気温	℃		12.5	17.0	22.0	32.4												
	天候			晴	晴	雨	晴												
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

【雉子尾】三豊市財田町財田中本篠(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月												
				14日	8日	10日	30日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.004	<0.004	<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	4	3	3												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.08	0.09	0.09												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06												
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			0.003												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003												
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003			0.003												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.005			0.010												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003												
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002			0.004												
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001												
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01												
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14			13												
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001												
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	12	10	10												
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	72			70												
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	171			157												
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02												
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001												
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001												
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005												
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.8	0.9												
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.85	6.84	6.93	7.00												
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.7	0.6												
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												

2025年度年報

【雉子尾】三豊市財田町財田中本篠(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月												
				14日	8日	10日	30日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.3	0.2	0.3												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	72			70												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4			4												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	171			157												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	6.85	6.84	6.93	7.00												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7			-1.4												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000009			0.000007												
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		23	24	22	23												
	電気伝導率	mS/m		42			44												
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		171			157												
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.2	0.1	0.3												
	水温	℃		17.0	21.3	23.1	26.6												
	気温	℃		17.1	18.2	20.0	29.6												
	天候			晴	晴	雨	晴												
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		