

水質検査結果

電話での問い合わせ先

高松、東讃、小豆ブロック

水質管理課(本課)
087-847-4869

西讃ブロック

水質管理課(府中分室)
0877-48-0519

中讃ブロック

水質管理課(丸亀分室)
0877-28-7966

メールでの問い合わせ先

suishitsu_honbu@union.suido-kagawa.lg.jp

西 讃 ブ ロ ッ ク

西1	西部	三豊市詫間町箱
西2	西部	観音寺市大野原町内野々
西3	茂木	観音寺市伊吹町
西4	下林	観音寺市大野原町花稻
西5	一の宮	観音寺市豊浜町和田浜
西6	田野々	観音寺市大野原町田野々
西7	樋壺	三豊市山本町長野
西8	豊中町	三豊市豊中町本山甲
西9	我久	三豊市財田町財田上我久
西10	高倉	三豊市財田町財田上別所
西11	林明・樋壺	三豊市財田町財田中入樋
西12	雉子尾	三豊市財田町財田中本篠

中 讃 ブ ロ ッ ク

中1	中部	宇多津町十楽寺
中2	綾川浄水場	高松市生島町
中3	丸亀市・中部	丸亀市土器町西
中4	丸亀市・中部・清水	丸亀市手島町
中5	清水	丸亀市港町
中6	金倉	丸亀市今津町
中7	飯野	丸亀市飯野町東分
中8	中部・丸亀市・東小川	丸亀市飯山町東小川
中9	中部・丸亀市・西坂元	丸亀市飯山町西坂元
中10	綾川浄水所	丸亀市綾歌町富熊
中11	鴨川・綾川浄水場	坂出市与島町
中12	下津井受水	坂出市岩黒
中13	善通寺市・中部	善通寺市吉原町
中14	大麻第3・大麻第2	善通寺市大麻町
中15	竜川・善通寺市・中部	善通寺市金蔵寺町
中16	善通寺市・中部・大麻第1	善通寺市生野町
中17	五条	琴平町五條
中18	琴平第1	琴平町川東
中19	琴平第4	琴平町榎井
中20	北鴨・平洲・中部	多度津町佐柳
中21	高屋原	まんのう町長尾
中22	四条	まんのう町公文
中23	犬の馬場	まんのう町川東
中24	造田	まんのう町造田
中25	成政	まんのう町吉野
中26	野口	まんのう町追上
中27	塩入	まんのう町塩入

▼浄水系統と地点名を表示しています

詳細は次ページ以降の地図を御参照ください

▼地図上の番号をクリックすると

結果のページに移動します

▼この画面は、PDFの1ページですので、

この画面に戻るときは、

先頭までスクロールするか、

1ページを指定して移動してください

高 松 ブ ロ ッ ク


高1	綾川浄水場	高松市生島町
高2	東部	高松市牟礼町原
高3	御殿	高松市峰山町
高4	御殿	高松市男木町
高5	浅野・東部	高松市朝日新町
高6	浅野・東部	高松市十川西町
高7	川添・東部	高松市庵治町
高8	川添	高松市屋島東町
高9	後川	高松市塩江町安原上東
高10	一ツ内	高松市塩江町上西
高11	堂ヶ平	三木町小養
高12	新開・東部	三木町氷上
高13	綾南	綾川町陶
高14	羽床	綾川町羽床下


小 豆 ブ ロ ッ ク

小1	肥土山	土庄町肥土山
小2	馬越	土庄町滝宮
小3	琴塚	土庄町見目
小4	北山	土庄町鹿島
小5	大部	土庄町大部
小6	小部	土庄町小部
小7	家浦	土庄町豊島甲生
小8	唐櫃	土庄町豊島唐櫃
小9	中山	小豆島町池田
小10	内海	小豆島町片城
小11	当浜	小豆島町当浜
小12	福田	小豆島町福田
小13	吉田	小豆島町吉田
小14	湯船	小豆島町中山
小15	福田浜	小豆島町福田浜

東 讃 ブ ロ ッ ク

東1	東部	東かがわ市小海
東2	川西・東部	さぬき市小田
東3	西畑	さぬき市津田町津田(津田)
東4	川北	さぬき市津田町津田(北羽立)
東5	王子	さぬき市大川町田面
東6	平碓・東部	さぬき市大川町田面(碎石)
東7	門入	さぬき市石田東
東8	石神	さぬき市昭和
東9	川股	東かがわ市引田
東10	入野山	東かがわ市東山
東11	水主・大社	東かがわ市土居
東12	湊・山下・藤井	東かがわ市松原
東13	中筋第1・第3・第5	東かがわ市横内
東14	川東第1・第2	東かがわ市三本松

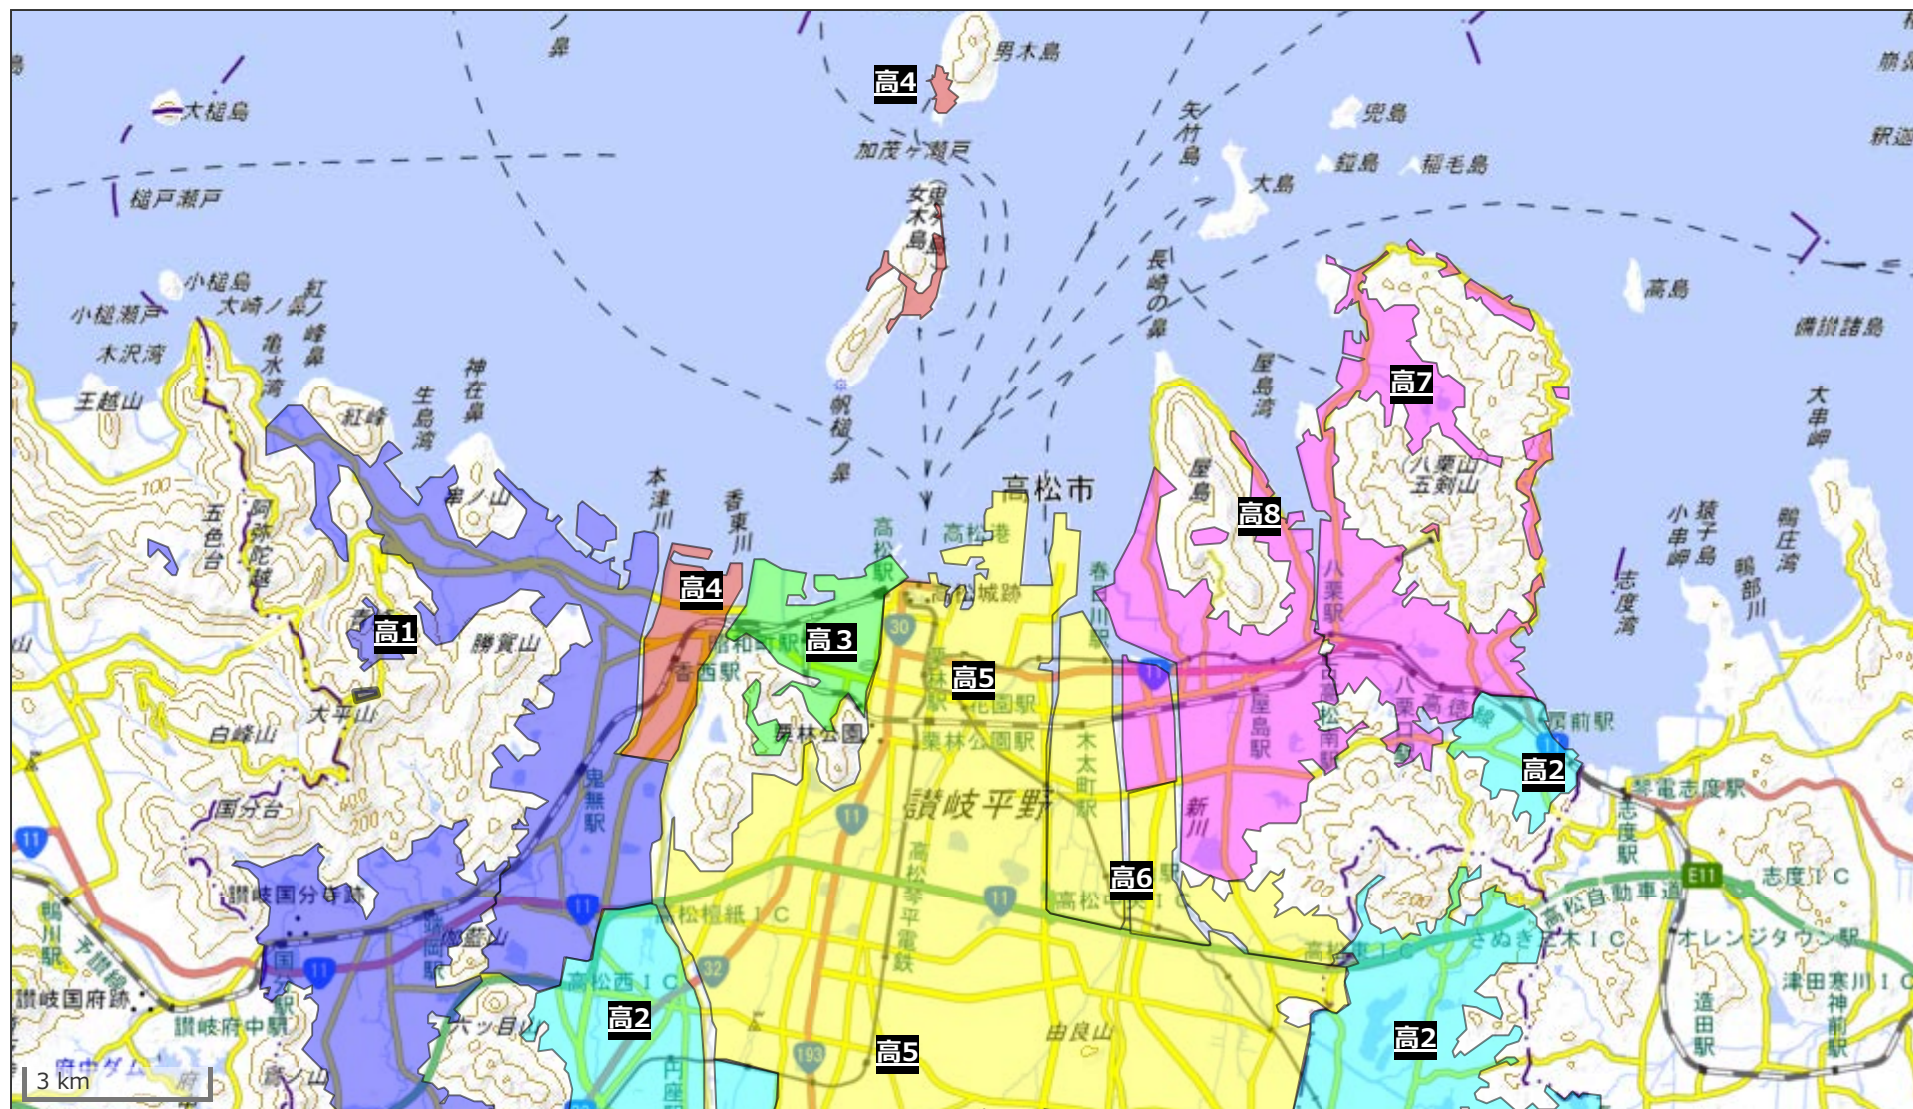

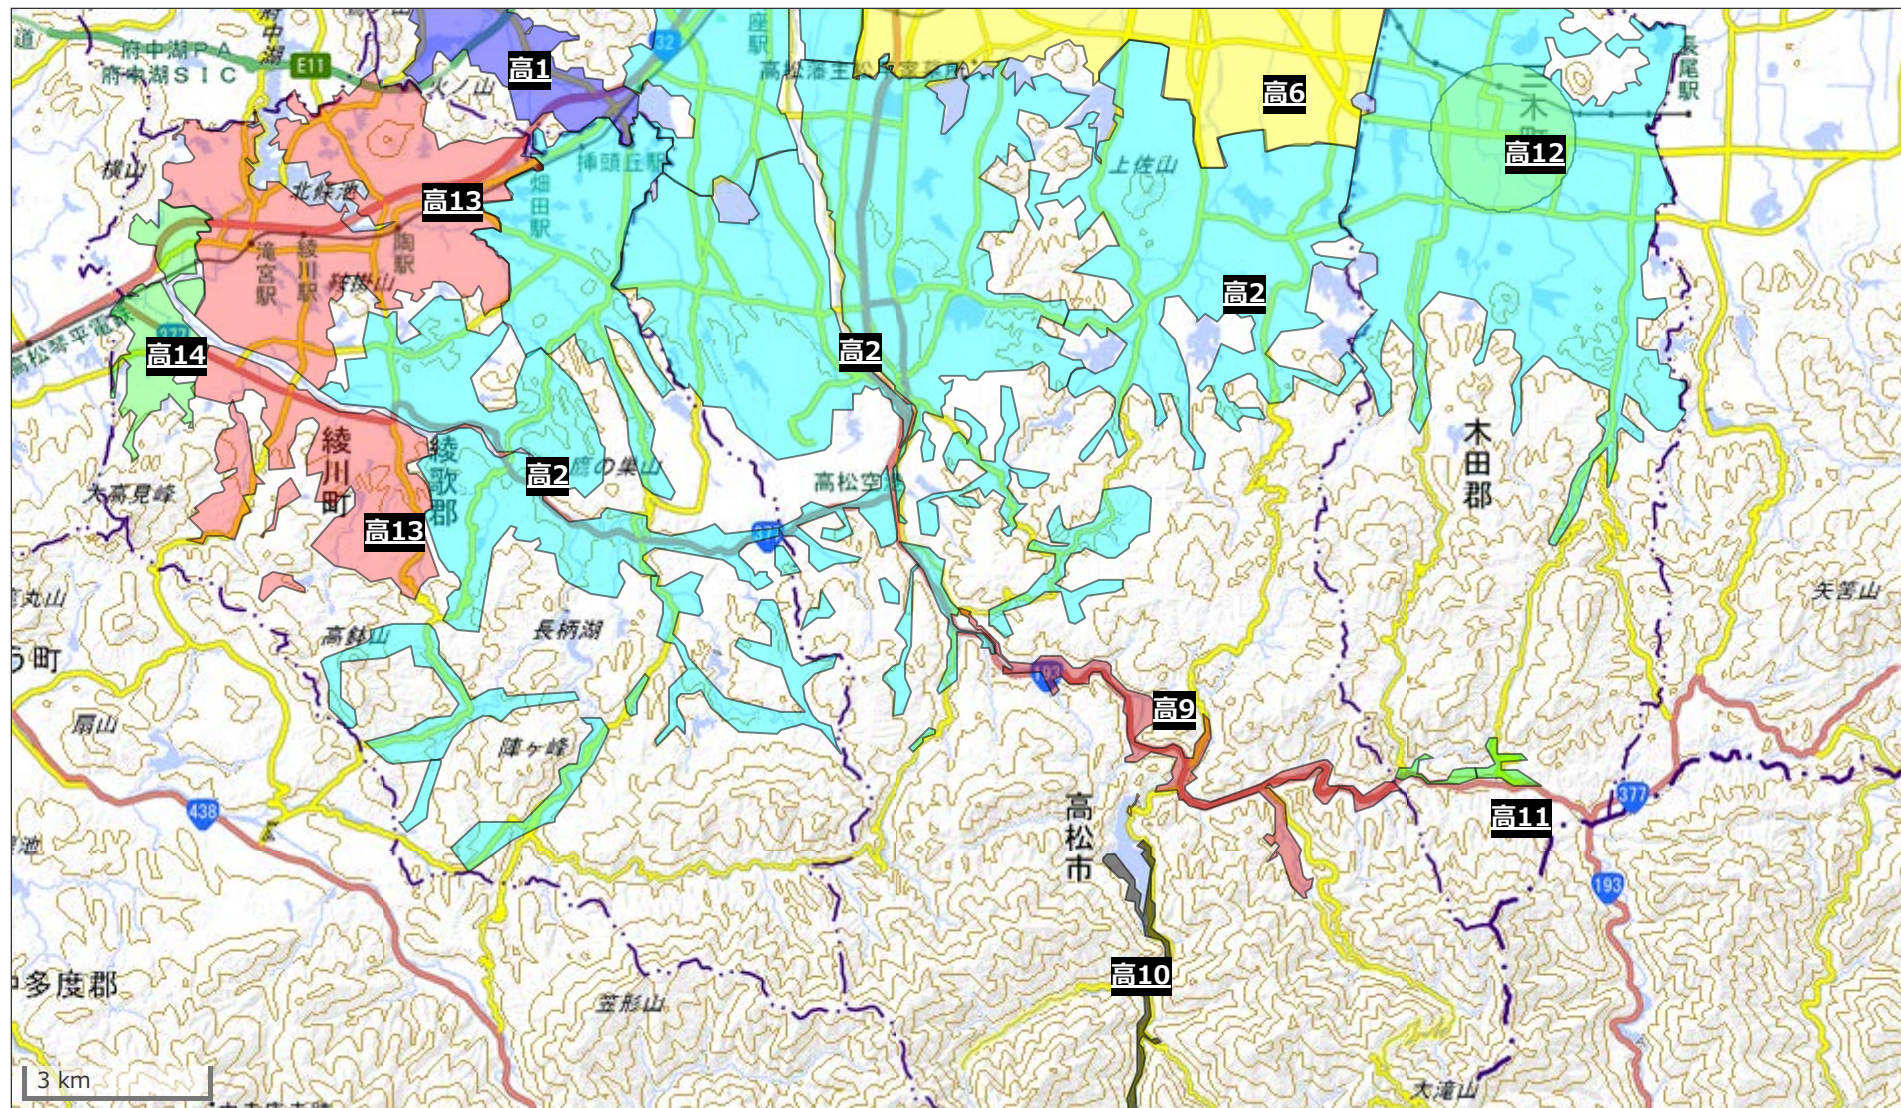

2025年度年報

【綾川浄水場】高松市生島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	9月									
				14日	12日	2日	30日	28日	1日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.06	0.07	0.09	0.12	0.12									
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.017			0.025										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.021			0.030										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009			0.012										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.005										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.05			0.09										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		4			4										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	6	5	5	5	4									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		30			23										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		63			47										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002									
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5									
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.46	7.54	7.38	7.61	7.59	7.51									
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2025年度年報

【綾川浄水場】高松市生島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【東部】高松市牟礼町原(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	9月									
				7日	7日	2日	30日	28日	1日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12									
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.009				0.019										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003				0.003										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001				<0.001										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.014				0.024										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009				0.010										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004				0.005										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008				<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03				0.06										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4				3										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001				<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	5	6	6	6	8									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	33				24										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	64				45										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001									
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000006									
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3									
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.59	7.68	7.51	7.63	7.64	7.75									
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

【東部】高松市牟礼町原(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日	6月 2日	6月 30日	7月 28日	9月 1日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004				<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04				<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008				<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002				0.004											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.5	0.7	0.6	0.4	0.5										
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	33				24											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2				1											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03											
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	64				45											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.59	7.68	7.51	7.63	7.64	7.75										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5				-1.4											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0				0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01				<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03				0.06											
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005	<0.000005											
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		9	9	7	7	7	8										
	総アルカリ度	mg/L		28				26											
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		64				45											
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5										
	水温	℃		14.3	18.6	21.0	24.0	28.1	29.8										
	気温	℃		16.9	17.9	25.0	31.0	33.4	32.3										
	天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【御殿】高松市峰山町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	9月									
				14日	12日	2日	30日	28日	1日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.14	0.14	0.15	0.17	0.15									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.12									
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005			0.011										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.004										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003			0.004										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.012			0.021										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.006										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			<0.01										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		16			15										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	12	12	11	11	11									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		58			57										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		138			124										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6									
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.58	7.50	7.42	7.62	7.54	7.54									
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2025年度年報

【御殿】高松市峰山町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	9月										
				14日	12日	2日	30日	28日	1日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6										
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		58			57											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		5			2											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		138			124											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.58	7.50	7.42	7.62	7.54	7.54										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.0			-0.8											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005		0.000011	0.000015											
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		20	19	19	19	18	19										
	電気伝導率	mS/m			61			62											
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			138			124											
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.6	0.3	0.4	0.5	0.6										
	水温	℃		15.3	18.0	21.0	25.6	29.4	28.2										
	気温	℃		9.0	18.1	23.6	32.8	28.6	30.3										
	天候			晴	曇	晴	晴	晴	晴										
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【御殿】高松市男木町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	9月									
				14日	12日	2日	30日	28日	1日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.14	0.14	0.14	0.16	0.16									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.11	0.18	0.16	0.24	0.25	0.24									
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.010			0.023										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.005			0.005										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.022			0.039										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.008										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.007			0.011										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.03			0.05										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		17			15										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	12	11	12	12									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		60			55										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		138			129										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001									
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7									
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.93	7.84	7.78	7.88	7.92	7.91									
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2025年度年報

【御殿】高松市男木町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	9月										
				14日	12日	2日	30日	28日	1日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.005			0.010											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.5	0.3	0.5	0.6	0.6										
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		60			55											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		4			1											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガンを消費する物質の量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		138			129											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.93	7.84	7.78	7.88	7.92	7.91										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-0.6			-0.4											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		5			14											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.03			0.05											
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			0.000014											
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアレルギー	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		20	20	20	20	19	19										
	総アルカリ度	mg/L			61			60											
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			138			129											
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5										
	水温	℃		14.7	18.9	20.6	25.0	28.8	30.3										
	気温	℃		12.9	18.2	22.7	29.4	30.8	31.2										
	天候			晴	曇	晴	晴	晴	晴										
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

【浅野・東部】高松市朝日新町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 欠乏は最大値を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月										
				7日	7日	3日	7日	4日	8日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003		<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005		<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001		<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002			0.004		0.004										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001		<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002		<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001		<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1		<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002		<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005		<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004		<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002		<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001		<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001		<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001		<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.08	0.07	0.10	0.10	0.11										
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.013		0.020	0.027	0.036	0.033										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001		<0.001	0.002	0.001	0.001										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001		<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.019		0.025	0.037	0.045	0.040										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.010	0.017	0.012	0.012	0.015	0.020										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005		0.005	0.008	0.008	0.006										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008		<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1		<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04			0.09		0.06										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03		<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1		<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7			7		7										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			0.001		<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7	6	6	6	8										
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	42			39		32										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	77			76		79										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02		<0.02										
基42	ジオオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001										
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000003										
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002		<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005		<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.8	0.6	0.8	0.7	1.0										
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.65	7.54	7.49	7.65	7.62	7.56										
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.7										
基51	濁度	度	2以下	<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2025年度年報 【浅野・東部】高松市朝日新町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月										
				7日	7日	3日	7日	4日	8日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001			0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003			0.006												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2										
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	42			39		32										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001		<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2			3												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	77			76		79										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.65	7.54	7.49	7.65	7.62	7.56										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.2			-1.1												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	25			17												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04			0.09		0.06										
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005												
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		12	11	10	11	10	11										
	総アルカリ度	mg/L		36			36												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		77			76												
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1										
	水温	℃		15.0	19.1	21.0	26.8	30.0	30.2										
	気温	℃		17.6	16.8	17.5	32.0	35.0	30.8										
	天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴										
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

【浅野・東部】高松市十川西町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

次には最大値を表しています																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月										
				7日	7日	3日	7日	4日	2日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.11	0.10	0.08	0.09	0.09										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.07	0.08	0.11	0.10	0.09										
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.012		0.020	0.026	0.030											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	0.008	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003										
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001		<0.001	0.001	0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.018		0.025	0.034	0.038											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009	0.015	0.013	0.012	0.014	0.010										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005		0.005	0.007	0.007											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04			0.10												
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7			6												
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001												
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7	7	6	6	7										
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	42			37												
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	82			70												
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02												
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001										
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000004	0.000003										
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005												
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8										
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.64	7.56	7.51	7.62	7.56	7.70										
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2025年度年報 【浅野・東部】高松市十川西町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【川添・東部】高松市庵治町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	9月									
				14日	12日	2日	30日	28日	1日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.09	0.11	0.13	0.10	0.11									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.10	0.14	0.13	0.14	0.16									
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.027	0.024	0.040	0.028										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003									
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001	0.002	0.002	0.002										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.035	0.034	0.052	0.037										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.018	0.014	0.019	0.013	0.015									
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.007	0.008	0.010	0.007										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.06			0.07										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		7			7										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	8	9	10	7	8									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		41			38										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		78			67										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001									
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000004									
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.9	0.9	1.1	0.7	0.8									
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.63	7.70	7.59	7.62	7.62	7.68									
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

【川添・東部】高松市庵治町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【川添】高松市屋島東町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日	6月 3日	7月 7日	8月 4日	9月 2日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001			0.002												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.004			0.013												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.2	0.5	0.3	0.4	0.4										
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	49			58												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2			3												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	88			104												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.60	7.66	7.62	7.81	7.76	7.74										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.1			-0.6												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	9			48												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.03			0.08												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアノバ	個/20L																	
	大腸菌定数	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニオ態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		14	14	14	17	12	13										
	総アルカリ度	mg/L		44			56												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		88			104												
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.2	0.5	0.1	0.4	0.3										
	水温	℃		14.0	17.8	20.3	26.0	28.5	28.6										
	気温	℃		17.4	17.2	18.0	30.5	33.0	32.3										
	天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴										
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

【後川】高松市塩江町安原上東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

次には最大値を表しています																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月										
				7日	7日	3日	7日	4日	2日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15	0.16	0.20	0.13	0.15	0.16										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.14	0.21	0.40	0.38	0.59	0.44										
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.010			0.036												
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	0.012	0.008	0.010	0.003	0.009										
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			0.002												
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.013			0.047												
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.010	0.013	0.022	0.019	0.020	0.020										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.009												
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001												
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01			0.05												
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9			11												
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			0.001												
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	11	8	10	10	11										
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	46			47												
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	104			104												
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02												
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000003	0.000004	0.000004	0.000002	0.000002										
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	0.000004										
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.002			0.003												
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005												
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.8	1.0	1.2	1.0	1.1										
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.20	7.29	7.55	7.53	7.53	7.54										
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

【後川】高松市塩江町安原上東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日	6月 3日	7月 7日	8月 4日	9月 2日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			0.008												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.6	0.6	1.0	0.7	1.0										
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	46			47												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4			4												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	104			104												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.20	7.29	7.55	7.53	7.53	7.54										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8			-1.1												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01			0.05												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルギア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		15	17	15	16	15	16										
	総アルカリ度	mg/L		25			39												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		104			104												
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.5	0.6	0.9	0.6	0.9										
	水温	℃		12.0	15.7	18.5	24.6	27.5	27.2										
	気温	℃		13.0	15.0	18.2	26.0	31.2	27.2										
	天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴										
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【一ツ内】高松市塩江町上西(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月									
				7日	7日	3日	7日	4日	2日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18	0.22	0.20	0.22	0.25	0.30									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.12	0.14	0.12	0.10	0.09									
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006			0.020											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005			0.009											
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.008			0.024											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007			0.018											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002			0.004											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03			0.02											
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10			11											
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			0.001											
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11	11	8	8	8									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	42			44											
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	101			107											
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基42	ジオオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000004	0.000003									
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7									
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.28	7.34	7.20	7.29	7.32	7.29									
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2025年度年報

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報 【堂ヶ平】三木町小蓼(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月									
				7日	7日	3日	7日	4日	2日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	1	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.09	0.08									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.09									
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.017		0.015	0.002	0.014										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.007	0.005	<0.003	0.003	0.006									
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001		0.003	0.002	0.011										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.020		0.025	0.007	0.039										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.012	0.008	0.008	<0.003	0.007	0.008									
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003		0.007	0.003	0.011										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001		<0.001	<0.001	0.003										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01											
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8			8											
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			0.001											
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	5	5	5	5	5									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	30			29											
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	88			88											
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6									
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.15	7.36	7.42	7.11	7.51	7.72									
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5									
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2025年度年報

【堂ヶ平】三木町小蓑(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月										
				7日	7日	3日	7日	4日	2日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.6	0.3	0.6	0.5	0.5										
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	30			29												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2			5												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	88			88												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.15	7.36	7.42	7.11	7.51	7.72										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.3			-1.9												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			4												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005												
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		11	13	12	11	12	14										
	総アルカリ度	mg/L		16			24												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		88			88												
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.6	0.2	0.6	0.5	0.5										
	水温	℃		11.8	15.0	19.2	24.3	26.2	26.0										
	気温	℃		15.0	15.3	18.8	27.8	34.8	30.2										
	天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴										
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2025年度年報

【新開・東部】三木町氷上(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	9月									
				14日	12日	2日	30日	28日	1日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.08	0.09	0.11	0.10									
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.015			0.019										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.006										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001			<0.001										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.021			0.023										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.010			0.010										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.005			0.004										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.08			0.10										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			0.04										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		4			3										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			0.003										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	5	6	6	6	7									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		32			24										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		56			44										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001									
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000006									
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3									
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.45	7.49	7.26	7.29	7.32	6.78									
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5									
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2025年度年報

【新開・東部】三木町氷上(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【綾南】綾川町陶(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月									
				7日	7日	3日	7日	4日	2日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.14	0.16	0.15	0.13	0.13									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.11	0.17	0.12	0.14	0.18									
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.009			0.023											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			0.003											
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.008			0.011											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.027			0.051											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008			0.015											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.002			0.002											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02			0.04											
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13			13											
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			0.001											
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	15	16	18	16	14	14									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	61			63											
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	123			139											
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.002			0.004											
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.8	0.7	0.9	0.7	0.8									
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.49	7.43	7.44	7.39	7.40	7.41									
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

【綾南】綾川町陶(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月									
				7日	7日	3日	7日	4日	2日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			0.003											
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	61			63											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4			6											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	123			139											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	7.49	7.43	7.44	7.39	7.40	7.41									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.1			-0.9											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1			0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02			0.04											
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005											
	クリプトスポリジウム	個/20L																
	ジアルジア	個/20L																
	大腸菌定量	MPN/100mL																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L																
	電気伝導率	mS/m		20	21	22	20	19	19									
	総アルカリ度	mg/L		54			55											
	浮遊物質	mg/L																
	溶解性物質	mg/L		123			139											
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6									
	水温	℃		14.3	17.0	21.2	27.9	30.0	29.0									
	気温	℃		14.7	17.0	18.8	30.6	35.2	29.2									
	天候			晴	晴	雨時々曇	晴	晴	晴									
	前日の天候																	
	試験不実施理由																	

2025年度年報 【羽床】綾川町羽床下(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月									
				7日	7日	3日	7日	4日	2日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	1	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1	<1	1	1	2									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.18	0.19	0.19	0.20	0.21									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	<0.06	0.07	0.10	0.08	0.13									
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.001			0.002											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.006			0.008											
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.012			0.017											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.005											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.002			0.002											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01											
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13			15											
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			0.001											
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	14	16	16	17	16									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	76			91											
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	146			192											
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7									
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.85	6.85	6.86	6.77	6.67	6.68									
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2025年度年報

【羽床】綾川町羽床下(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日	6月 3日	7月 7日	8月 4日	9月 2日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4										
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	76			91												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	17			21												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	146			192												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	6.85	6.85	6.86	6.77	6.67	6.68										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5			-1.3												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	14			6												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000010			0.000025	0.000018	0.000015										
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		22	22	22	27	28	28										
	電気伝導率	mS/m		67			73												
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		146			192												
	遊離残留塩素	mg/L		0.2	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3										
	水温	℃		15.8	18.8	21.5	29.5	30.2	30.0										
	気温	℃		19.0	18.5	19.0	31.2	34.8	33.0										
	天候			晴	晴	雨時々曇	晴	晴	晴										
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		