

水質検査結果

電話での問い合わせ先

高松、東讃、小豆ブロック

水質管理課(本課)
087-847-4869

西讃ブロック

水質管理課(府中分室)
0877-48-0519

中讃ブロック

水質管理課(丸亀分室)
0877-28-7966

メールでの問い合わせ先

suishitsu_honbu@union.suido-kagawa.lg.jp

西 讃 ブ ロ ッ ク

西1	西部	三豊市詫間町箱
西2	西部	観音寺市大野原町内野々
西3	茂木	観音寺市伊吹町
西4	下林	観音寺市大野原町花稻
西5	一の宮	観音寺市豊浜町和田浜
西6	田野々	観音寺市大野原町田野々
西7	樋壺	三豊市山本町長野
西8	豊中町	三豊市豊中町本山甲
西9	我久	三豊市財田町財田上我久
西10	高倉	三豊市財田町財田上別所
西11	林明・樋壺	三豊市財田町財田中入樋
西12	雉子尾	三豊市財田町財田中本篠

中 讃 ブ ロ ッ ク

中1	中部	宇多津町十楽寺
中2	綾川浄水場	高松市生島町
中3	丸亀市・中部	丸亀市土器町西
中4	丸亀市・中部・清水	丸亀市手島町
中5	清水	丸亀市港町
中6	金倉	丸亀市今津町
中7	飯野	丸亀市飯野町東分
中8	中部・丸亀市・東小川	丸亀市飯山町東小川
中9	中部・丸亀市・西坂元	丸亀市飯山町西坂元
中10	綾川浄水所	丸亀市綾歌町富熊
中11	鴨川・綾川浄水場	坂出市与島町
中12	下津井受水	坂出市岩黒
中13	善通寺市・中部	善通寺市吉原町
中14	大麻第3・大麻第2	善通寺市大麻町
中15	竜川・善通寺市・中部	善通寺市金蔵寺町
中16	善通寺市・中部・大麻第1	善通寺市生野町
中17	五条	琴平町五條
中18	琴平第1	琴平町川東
中19	琴平第4	琴平町榎井
中20	北鴨・平洲・中部	多度津町佐柳
中21	高屋原	まんのう町長尾
中22	四条	まんのう町公文
中23	犬の馬場	まんのう町川東
中24	造田	まんのう町造田
中25	成政	まんのう町吉野
中26	野口	まんのう町追上
中27	塩入	まんのう町塩入

▼浄水系統と地点名を表示しています

詳細は次ページ以降の地図を御参照ください

▼地図上の番号をクリックすると

結果のページに移動します

▼この画面は、PDFの1ページですので、

この画面に戻るときは、

先頭までスクロールするか、

1ページを指定して移動してください

高 松 ブ ロ ッ ク


高1	綾川浄水場	高松市生島町
高2	東部	高松市牟礼町原
高3	御殿	高松市峰山町
高4	御殿	高松市男木町
高5	浅野・東部	高松市朝日新町
高6	浅野・東部	高松市十川西町
高7	川添・東部	高松市庵治町
高8	川添	高松市屋島東町
高9	後川	高松市塩江町安原上東
高10	一ツ内	高松市塩江町上西
高11	堂ヶ平	三木町小養
高12	新開・東部	三木町氷上
高13	綾南	綾川町陶
高14	羽床	綾川町羽床下

小 豆 ブ ロ ッ ク

小1	肥土山	土庄町肥土山
小2	馬越	土庄町滝宮
小3	琴塚	土庄町見目
小4	北山	土庄町鹿島
小5	大部	土庄町大部
小6	小部	土庄町小部
小7	家浦	土庄町豊島甲生
小8	唐櫃	土庄町豊島唐櫃
小9	中山	小豆島町池田
小10	内海	小豆島町片城
小11	当浜	小豆島町当浜
小12	福田	小豆島町福田
小13	吉田	小豆島町吉田
小14	湯船	小豆島町中山
小15	福田浜	小豆島町福田浜

東 讃 ブ ロ ッ ク

東1	東部	東かがわ市小海
東2	川西・東部	さぬき市小田
東3	西畑	さぬき市津田町津田(津田)
東4	川北	さぬき市津田町津田(北羽立)
東5	王子	さぬき市大川町田面
東6	平碓・東部	さぬき市大川町田面(碎石)
東7	門入	さぬき市石田東
東8	石神	さぬき市昭和
東9	川股	東かがわ市引田
東10	入野山	東かがわ市東山
東11	水主・大社	東かがわ市土居
東12	湊・山下・藤井	東かがわ市松原
東13	中筋第1・第3・第5	東かがわ市横内
東14	川東第1・第2	東かがわ市三本松

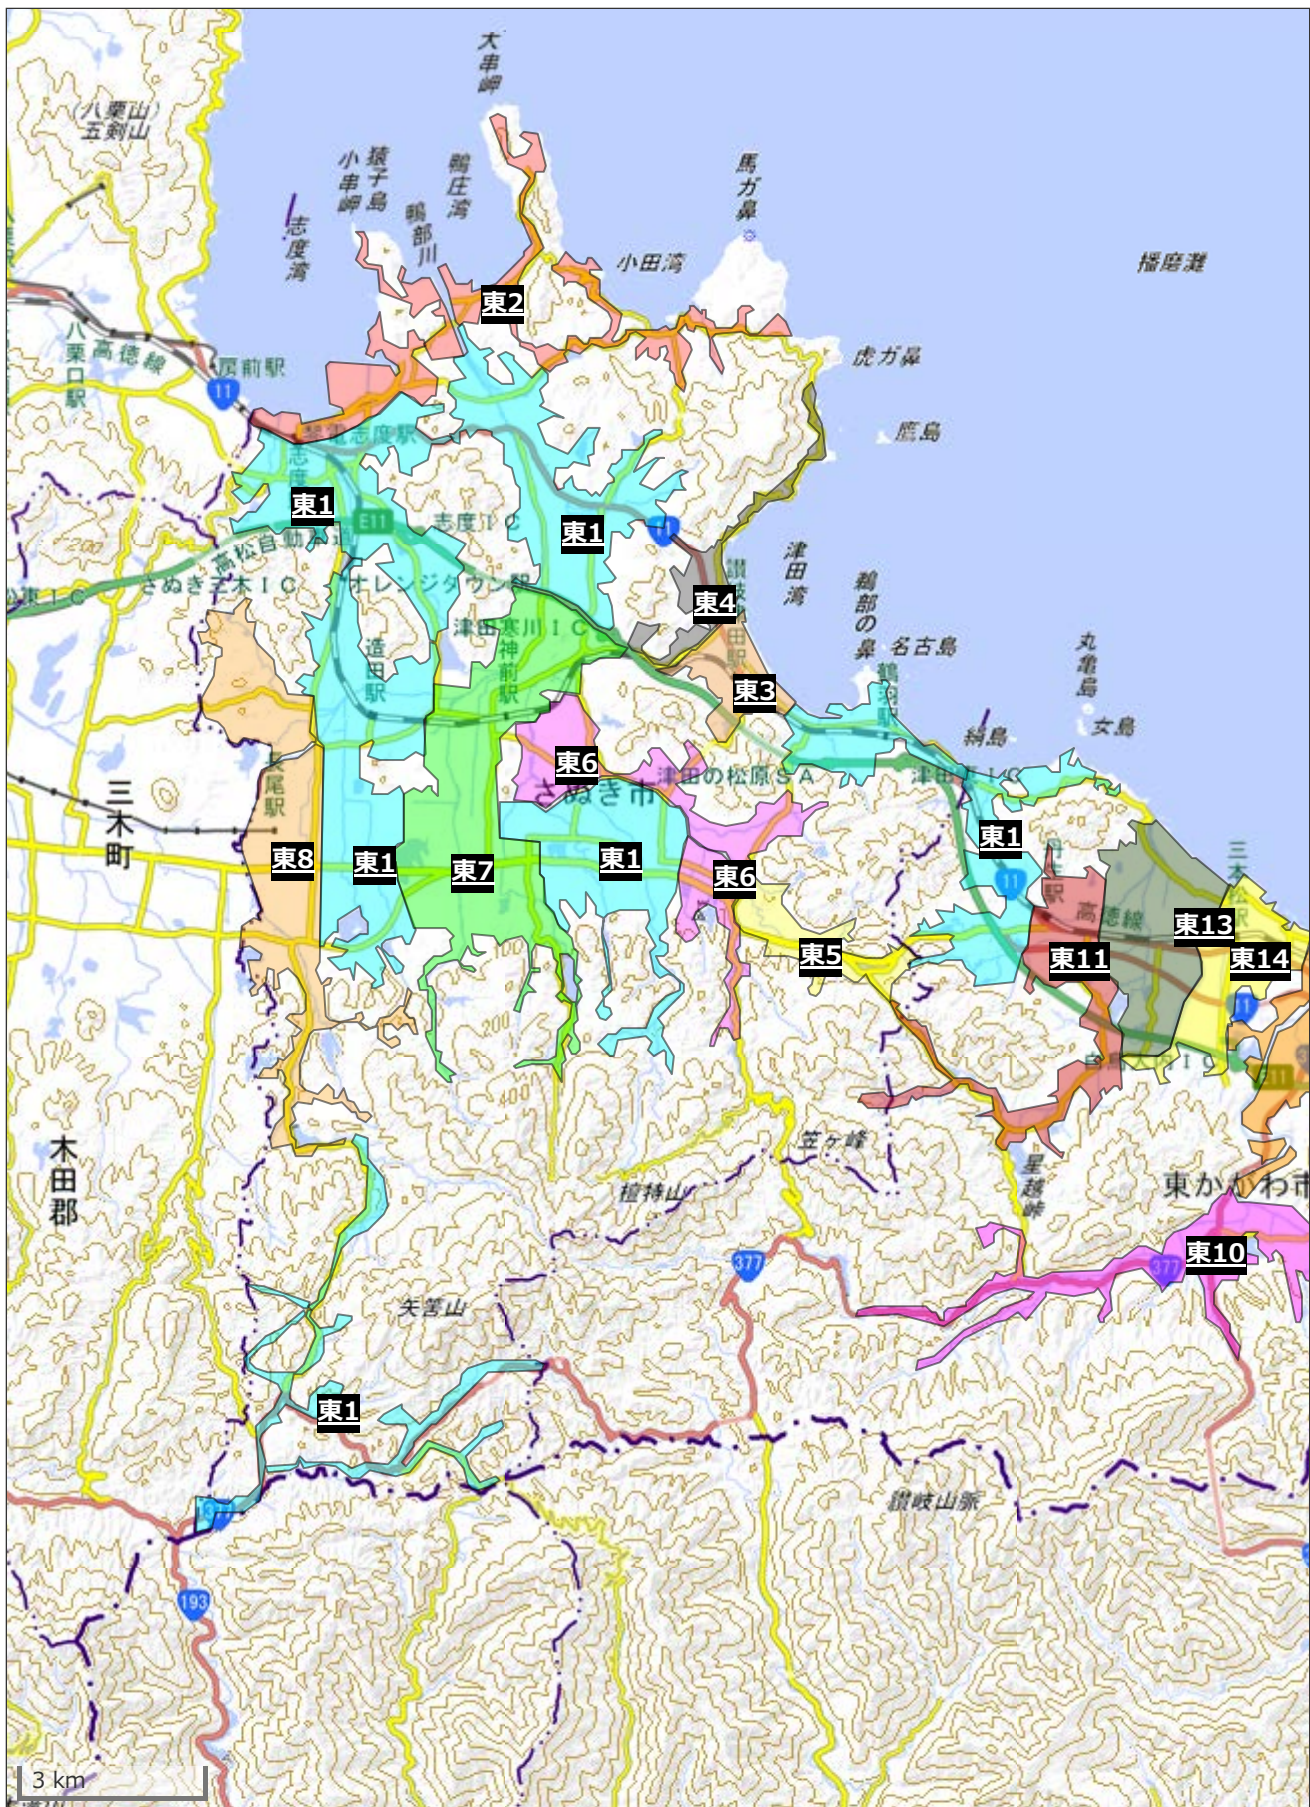



灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	9月	10月								
				14日	12日	2日	30日	28日	1日	14日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.10	0.11	0.18	0.14	0.20	0.20								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.018			0.016										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.022			0.020										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.014			0.011										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.004										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.06			0.08										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		4			4										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			0.009										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	5	6	6	6	7	5								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		32			25										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		63			47										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000007	0.000002								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.78	7.83	7.80	7.86	8.01	7.94	8.05								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

【東部】東かがわ市小海(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 14日	5月 12日	6月 2日	6月 30日	7月 28日	9月 1日	10月 14日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.006			0.005											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.4	0.5	0.3	0.6	0.5	0.5									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		32			25											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			0.009											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		1			1											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		63			47											
目25	濁度	度	1以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	7.78	7.83	7.80	7.86	8.01	7.94	8.05									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.2			-1.1											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.06			0.08											
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		10	9	7	8	7	8	9									
	総アルカリ度	mg/L			30			21											
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			63			47											
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5									
	水温	℃		12.2	18.8	22.4	25.8	29.3	30.2	25.7									
	気温	℃		13.8	18.8	21.1	30.2	30.0	30.4	23.0									
	天候			晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月								
				15日	8日	9日	1日	5日	8日	15日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.09	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	0.12								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.15								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.018			0.013									
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			0.006									
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001			0.001									
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.024			0.018									
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.009			0.004									
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005			0.004									
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001									
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.04			0.08									
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			6			4									
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001									
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	8	7	6	5	6	8								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			36			25									
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			76			47									
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02									
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000005	0.000005	0.000004	0.000003	0.000003	0.000001	0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.7								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.62	7.73	7.69	7.69	7.75	7.79	7.85								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

2025年度年報

【川西・東部】さぬき市小田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 15日	5月 8日	6月 9日	7月 1日	8月 5日	9月 8日	10月 15日								
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004									
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04									
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.005			0.003									
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.3	0.3								
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			36			25									
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			2			1									
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			76			47									
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
目26	pH値		7.5程度	7.62	7.73	7.69	7.69	7.75	7.79	7.85								
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.2			-1.2									
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			0									
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01									
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.04			0.08									
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005									
	クリプトスポリジウム	個/20L																
	ジアレルギー	個/20L																
	大腸菌定量	MPN/100mL																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L																
	電気伝導率	mS/m		13	11	10	8	7	7	12								
	総アルカリ度	mg/L				32			24									
	浮遊物質	mg/L																
	溶解性物質	mg/L				76			47									
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.3	0.3								
	水温	℃		12.1	17.0	21.8	26.0	29.2	29.0	25.9								
	気温	℃		11.0	16.5	21.2	27.8	30.2	30.2	24.5								
	天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇								
	前日の天候																	
	試験不実施理由																	

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月								
				15日	8日	9日	1日	5日	8日	15日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.25	0.20								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.10	0.07								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.002			0.004									
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003									
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.005			0.005									
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.012			0.016									
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003									
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004			0.006									
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001			0.001									
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01			<0.01									
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			27			21									
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001									
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	46	45	34	31	31	27	31								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			77			68									
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			213			156									
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02									
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001									
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001									
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.33	7.39	7.34	7.26	7.22	7.19	7.18								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

2025年度年報

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 15日	5月 8日	6月 9日	7月 1日	8月 5日	9月 8日	10月 15日								
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004									
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04									
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4								
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			77			68									
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			7			9									
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			213			156									
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
目26	pH値		7.5程度	7.33	7.39	7.34	7.26	7.22	7.19	7.18								
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-0.9			-1.0									
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			4			2									
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01									
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01									
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			0.000009									
	クリプトスポリジウム	個/20L																
	ジアレルギー	個/20L																
	大腸菌定量	MPN/100mL																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L		32	32	29	29	29	25	27								
	電気伝導率	mS/m				71			67									
	総アルカリ度	mg/L																
	浮遊物質	mg/L																
	溶解性物質	mg/L				213			156									
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4								
	水温	℃		14.3	17.1	21.0	25.0	28.9	28.2	25.2								
	気温	℃		10.9	17.0	21.0	28.0	30.4	31.9	24.2								
	天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇								
	前日の天候																	
	試験不実施理由																	

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月								
				15日	8日	9日	1日	5日	8日	15日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2	2	2	2	2	1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.29	0.27								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.07	0.07	0.11	0.12	0.09								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.002			0.002									
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003									
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.005			0.005									
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.011			0.013									
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003									
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003			0.005									
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001			0.001									
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01			<0.01									
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			25			24									
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001									
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	31	35	34	31	30	31	25								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			103			89									
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			247			205									
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02									
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001									
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001									
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.90	6.93	6.94	6.88	6.89	6.95	6.94								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

2025年度年報

【川北】さぬき市津田町津田(北羽立)(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月								
				15日	8日	9日	1日	5日	8日	15日								
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004									
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04									
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.5	0.6								
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			103			89									
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			18			16									
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			247			205									
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
目26	pH値		7.5程度	6.90	6.93	6.94	6.88	6.89	6.95	6.94								
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.2			-1.1									
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			8			2									
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01									
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01									
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			0.000008			0.000021	0.000015								
	クリプトスポリジウム	個/20L																
	ジアルギア	個/20L																
	大腸菌定量	MPN/100mL																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L		33	33	33	33	33	30	29								
	電気伝導率	mS/m				79			79									
	総アルカリ度	mg/L																
	浮遊物質	mg/L																
	溶解性物質	mg/L				247			205									
	遊離残留塩素	mg/L		0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6								
	水温	℃		15.5	18.0	21.0	24.3	27.5	27.0	25.0								
	気温	℃		10.7	16.6	21.9	31.6	29.1	31.5	25.4								
	天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇								
	前日の天候																	
	試験不実施理由																	

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月								
				15日	8日	9日	1日	5日	8日	15日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	1	1	2	2	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.25	0.24	0.23	0.23	0.22	0.23	0.21								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	0.07	0.16	0.08								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.001			<0.001									
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003									
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			0.001									
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			0.001									
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003									
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.001			<0.001									
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001									
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01			<0.01									
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9			9									
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001									
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7	7	7	8	7	7								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			58			65									
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			119			131									
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02									
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001									
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001									
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.77	6.84	6.84	6.80	6.76	6.70	6.76								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

【王子】さぬき市大川町田面(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 15日	5月 8日	6月 9日	7月 1日	8月 5日	9月 8日	10月 15日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			58			65										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			16			19										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			119			131										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	6.77	6.84	6.84	6.80	6.76	6.70	6.76									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.7			-1.6										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			1			0										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01										
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005										
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		16	16	16	16	17	17	18									
	電気伝導率	mS/m							64										
	総アルカリ度	mg/L				53													
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L				119			131										
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4									
	水温	℃		16.3	18.1	20.0	21.2	22.2	23.8	21.4									
	気温	℃		13.9	18.0	22.0	32.0	35.0	30.2	24.5									
	天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2025年度年報【平砕・東部】さぬき市大川町田面(碎石)(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月								
				15日	8日	9日	1日	5日	8日	15日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.09	0.11	0.13	0.14	0.13	0.15								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.020			0.009									
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003			0.004									
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			0.002									
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.024			0.014									
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.013			0.004									
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004			0.003									
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001									
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.05			0.10									
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			4			5									
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001									
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	6	5	6	5	7	5								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			27			25									
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			192			51									
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02									
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000004	0.000004	0.000002								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	<0.3	0.4								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.74	7.76	7.75	7.76	7.87	8.03	7.96								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3								

【平砕・東部】さぬき市大川町田面(砕石)(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表しています																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 15日	5月 8日	6月 9日	7月 1日	8月 5日	9月 8日	10月 15日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.005			0.002										
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.7	0.7	1.1	0.6	0.9	0.4									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			27			25										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			2			1										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			192			51										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3									
目26	pH値		7.5程度	7.74	7.76	7.75	7.76	7.87	8.03	7.96									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.4			-1.0										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			6			0										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.05			0.10										
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005										
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルギア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		10	9	7	8	7	8	10									
	総アルカリ度	mg/L				24			24										
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L				192			51										
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.7	0.7	1.1	0.5	0.9	0.4									
	水温	℃		14.8	18.2	21.4	25.0	31.1	28.6	24.3									
	気温	℃		15.0	18.0	20.8	34.3	36.9	30.4	24.5									
	天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月								
				15日	8日	9日	1日	9日	5日	8日	15日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0		0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		<0.0003		<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005				<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001		<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001		<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001		<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		<0.002		<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001				<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.35	0.34	0.36	0.37		0.41	0.43	0.37								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		<0.1		<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002				<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005				<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004				<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002				<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001				<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001				<0.001									
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001				<0.001									
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.07	0.10		0.14	0.14	0.09								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002								
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.022	0.024		0.032	0.042									
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008	0.010	0.008		0.005	0.010	0.004								
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001	0.001		0.001	0.001									
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001				<0.001									
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.030	0.033		0.041	0.054									
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.011	0.014	0.013		0.019	0.017	0.010								
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.007	0.008		0.008	0.011									
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001		<0.001	<0.001									
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008				<0.008									
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		<0.1		<0.1									
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02		0.03		0.07									
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		<0.03		<0.03									
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		<0.1		<0.1									
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			10				10									
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001		<0.001		<0.001									
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	10	10		9	11	13								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			68				73									
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			138				83									
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02				<0.02									
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	0.000005	0.000002		0.000002	<0.000001	<0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		0.000001	0.000001	<0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002				<0.002									
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005				<0.0005									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.3	1.3	1.3	1.3		1.5	1.7	1.5								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.51	7.54	7.53	7.52		7.71	7.79	7.83								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1								

2025年度年報

【門入】さぬき市石田東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月								
				15日	8日	9日	1日	9日	5日	8日	15日								
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		<0.002		<0.002									
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002		<0.0002		<0.0002									
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		<0.002		<0.002									
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004				<0.0004									
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04				<0.04									
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008				<0.008									
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.002				0.002									
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.004				0.009									
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.2	0.4	0.3								
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			68				73									
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001		<0.001									
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			5				3									
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03				<0.03									
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002				<0.002									
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			138				83									
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1								
目26	pH値		7.5程度	7.51	7.54	7.53	7.52		7.71	7.79	7.83								
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-0.8				-0.3									
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0				0									
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01				<0.01									
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.02		0.03		0.07									
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005				<0.000005									
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアレルギー	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		18	18	18	19		19	20	20								
	電気伝導率	mS/m								72									
	総アルカリ度	mg/L				63													
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L				138				83									
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.6	0.4	0.5	0.6	0.2	0.2	0.3								
	水温	℃		11.8	15.3	19.1	24.2	23.0	29.0	29.4	25.0								
	気温	℃		14.3	18.8	20.9	32.0	30.0	36.0	34.0	24.2								
	天候			曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇								
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月								
				15日	8日	9日	1日	5日	8日	15日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	1	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20	0.20	0.20	0.19	<0.08	<0.08	0.21								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.08	0.12	0.11	0.12	0.13	0.14								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.023	0.027	0.010	0.010									
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009	0.009	0.008	0.006	0.006	0.012								
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001	<0.001	<0.001	0.001									
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.028	0.032	0.013	0.015									
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.011	0.016	0.016	0.007	0.005	0.015								
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005	0.005	0.003	0.004									
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03			0.05									
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8			4									
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001									
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9	9	9	5	6	9								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			56			24									
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			114			52									
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02									
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000003	0.000003	0.000003	0.000003	<0.000001	<0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000006	0.000003	0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	0.9	1.0	1.0	0.4	0.4	1.2								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.46	7.60	7.43	7.37	7.53	7.50	7.61								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

2025年度年報

【石神】さぬき市昭和(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2025年度年報【川股】東かがわ市引田(引田)(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	9月	10月								
				14日	12日	2日	30日	28日	1日	14日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	<0.06	0.08	0.11	0.17	0.11	0.15								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005			0.017										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001			0.002										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.009			0.026										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.008										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003			0.007										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.03										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11			11										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	8	9	8	8	8	8								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		40			33										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		95			89										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000003	0.000004	0.000002	0.000005	0.000004	0.000005	0.000004								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.32	7.26	7.27	7.29	7.26	7.38	7.17								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

【川股】東かがわ市引田(引田)(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	9月	10月									
				14日	12日	2日	30日	28日	1日	14日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001											
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下		<0.002			0.003											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	0.5									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		40			33											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		5			1											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		95			89											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	7.32	7.26	7.27	7.29	7.26	7.38	7.17									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.5			-1.5											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		3			2											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.03											
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		14	14	12	12	12	13	13									
	総アルカリ度	mg/L			38			42											
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			95			89											
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4									
	水温	℃		14.9	18.0	20.3	25.3	28.3	30.4	24.3									
	気温	℃		12.8	21.3	23.1	29.8	30.1	30.4	24.6									
	天候			晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	9月	10月								
				14日	12日	2日	30日	28日	1日	14日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	2	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.25	0.26	0.26	0.25	0.28	0.26	0.27								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.13	0.14	0.17	0.22	0.54	0.43	0.21								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.016	0.018	0.025	0.039										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002	0.002	0.002	0.002										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.023	0.026	0.035	0.050										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.005	0.006	0.008	0.009										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.02										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			11										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11	11	11	12	14	12								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		76			75										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		122			125										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.8	0.9	1.0	1.3	1.1	1.3								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.33	7.26	7.22	7.12	7.13	7.12	7.06								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

【入野山】東かがわ市東山(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	9月	10月									
				14日	12日	2日	30日	28日	1日	14日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		76			75											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		8			7											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガナ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		122			125											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	7.33	7.26	7.22	7.12	7.13	7.12	7.06									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.0			-0.9											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		1			0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.02											
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
	クリプトスポリジウム ジアルジア 大腸菌定量 嫌気性芽胞菌	個/20L 個/20L MPN/100mL 個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素 電気伝導率 総アルカリ度 浮遊物質 溶解性物質	mg/L mS/m mg/L mg/L mg/L		19	19 68	20	19	20 80	26	22									
	遊離残留塩素 水温 気温 天候 前日の天候	mg/L ℃ ℃ 		0.6 12.6 12.8 晴	0.4 20.5 22.5 曇	0.5 21.2 23.2 曇	0.4 30.8 32.6 晴	0.4 31.0 32.1 晴	0.5 30.8 32.1 晴	0.4 27.2 26.2 晴									
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	9月	10月								
				14日	12日	2日	30日	28日	1日	14日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	2								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.21								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.11	0.13	0.14	0.21	0.27	0.21								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.020			0.036										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.010	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003								
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001			0.002										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.027			0.046										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.015	0.014	0.016	0.018	0.017	0.017								
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006			0.008										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.04										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			11										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			0.002										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	10	10	10	10	11	10								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		48			52										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		106			105										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.96	7.06	6.96	6.93	6.94	6.94	6.88								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	1.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1								

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	9月	10月								
				14日	12日	2日	30日	28日	1日	14日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002			0.003										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.15	0.15	0.14	0.15	0.16	0.15								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.08	0.08	0.07	0.10	0.14	0.09								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.007			0.009										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.004										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.013			0.019										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.006										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			<0.01										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		12			13										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	11	11	10	11	12	10								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		67			74										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		136			138										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.71	6.87	6.66	6.66	6.66	6.65	6.57								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	1.1	<0.5	0.6	0.6	<0.5	0.8	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	0.6	0.1	0.2	0.2	<0.1	0.3	<0.1								

【湊・山下・藤井】東かがわ市松原(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 14日	5月 12日	6月 2日	6月 30日	7月 28日	9月 1日	10月 14日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.5	0.3	0.3	0.4	0.7	0.5									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		67			74											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		17			20											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		136			138											
目25	濁度	度	1以下	0.6	0.1	0.2	0.2	<0.1	0.3	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	6.71	6.87	6.66	6.66	6.66	6.65	6.57									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.6			-1.5											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			0.000007											
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		19	19	20	20	21	23	22									
	電気伝導率	mS/m																	
	総アルカリ度	mg/L			55			64											
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			136			138											
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.7	0.5									
	水温	℃		18.8	18.3	21.3	27.5	29.8	29.8	27.6									
	気温	℃		20.8	17.7	22.1	28.8	32.0	32.8	28.4									
	天候			晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	9月	10月								
				14日	12日	2日	30日	28日	1日	14日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	2								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1	2	2	<1	2	1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20	0.20	0.21	0.20	0.21	0.22	0.22								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.08	0.07	0.09	0.10	0.21	0.14								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.008			0.002										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			<0.003										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.010			0.003										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006			<0.003										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002			0.001										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01			<0.01										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11			11										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	10	10	8	11	10								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		57			62										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		117			119										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.79	6.76	6.69	6.69	6.76	6.61	6.61								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

【中筋第1・第3・第5】東かがわ市横内(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	9月	10月									
				14日	12日	2日	30日	28日	1日	14日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.7	0.7	0.5	0.8	0.5	0.3									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		57			62											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		17			16											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		117			119											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	6.79	6.76	6.69	6.69	6.76	6.61	6.61									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.8			-1.5											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		12			21											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.01			<0.01											
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000010	0.000009	0.000010	0.000011	0.000006	0.000012	0.000013									
	クリプトスポリジウム ジアルジア 大腸菌定量 嫌気性芽胞菌	個/20L 個/20L MPN/100mL 個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素 電気伝導率 総アルカリ度 浮遊物質 溶解性物質	mg/L mS/m mg/L mg/L mg/L		16	17 52	18	19	17 71 119	21	20									
	遊離残留塩素 水温 気温 天候 前日の天候	mg/L ℃ ℃ 		0.7 17.5 14.0 晴	0.7 19.0 20.0 晴	0.7 21.5 20.3 曇	0.5 24.0 29.0 晴	0.7 27.0 30.3 晴	0.5 30.0 31.5 晴	0.3 28.0 28.5 晴									
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	9月	10月								
				14日	12日	2日	30日	28日	1日	14日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	2	1	1	2	2								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20	0.21	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.06	0.07	0.08	0.11	0.19	0.13								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.004			0.003										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			<0.003										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			0.001										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.006			0.006										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			<0.003										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002			0.002										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			<0.01										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			11										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	9	11	9	10	11	10								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		55			66										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		110			126										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.81	6.86	6.45	6.67	6.60	6.53	6.54								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

2025年度年報

【川東第1・第2】東かがわ市三本松(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	9月	10月								
				14日	12日	2日	30日	28日	1日	14日								
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.8	0.7	0.6	0.9	0.5	0.5								
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		55			66										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		15			23										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		110			126										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
目26	pH値		7.5程度	6.81	6.86	6.45	6.67	6.60	6.53	6.54								
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.7			-1.7										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		8			23										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01										
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000007			0.000009										
	クリプトスポリジウム	個/20L																
	ジアルジア	個/20L																
	大腸菌定量	MPN/100mL																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L		16	16	22	18	19	21	20								
	電気伝導率	mS/m						63										
	総アルカリ度	mg/L			50													
	浮遊物質	mg/L																
	溶解性物質	mg/L			110			126										
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.7	0.7	0.6	0.9	0.4	0.5								
	水温	℃		15.9	18.4	20.0	24.8	27.3	28.3	27.3								
	気温	℃		14.4	19.3	22.1	29.3	30.8	31.5	28.6								
	天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴								
	前日の天候																	
	試験不実施理由																	