

水質検査結果

電話での問い合わせ先

高松、東讃、小豆ブロック

水質管理課(本課)
087-847-4869

西讃ブロック

水質管理課(府中分室)
0877-48-0519

中讃ブロック

水質管理課(丸亀分室)
0877-28-7966

メールでの問い合わせ先

suishitsu_honbu@union.suido-kagawa.lg.jp

西 讃 ブ ロ ッ ク

西1	西部	三豊市詫間町箱
西2	西部	観音寺市大野原町内野々
西3	茂木	観音寺市伊吹町
西4	下林	観音寺市大野原町花稲
西5	一の宮	観音寺市豊浜町和田浜
西6	田野々	観音寺市大野原町田野々
西7	樋箇	三豊市山本町長野
西8	豊中町	三豊市豊中町本山甲
西9	我久	三豊市財田町財田上我久
西10	高倉	三豊市財田町財田上別所
西11	林明・樋箇	三豊市財田町財田中入樋
西12	雉子尾	三豊市財田町財田中本篠

中 讃 ブ ロ ッ ク

中1	中部	宇多津町十楽寺
中2	綾川浄水場	高松市生島町
中3	丸亀市・中部	丸亀市土器町西
中4	丸亀市・中部・清水	丸亀市手島町
中5	清水	丸亀市港町
中6	金倉	丸亀市今津町
中7	飯野	丸亀市飯野町東分
中8	中部・丸亀市・東小川	丸亀市飯山町東小川
中9	中部・丸亀市・西坂元	丸亀市飯山町西坂元
中10	綾川浄水所	丸亀市綾歌町富熊
中11	鴨川・綾川浄水場	坂出市与島町
中12	下津井受水	坂出市岩黒
中13	善通寺市・中部	善通寺市吉原町
中14	大麻第3・大麻第2	善通寺市大麻町
中15	竜川・善通寺市・中部	善通寺市金蔵寺町
中16	善通寺市・中部・大麻第1	善通寺市生野町
中17	五条	琴平町五條
中18	琴平第1	琴平町川東
中19	琴平第4	琴平町榎井
中20	北鴨・平洲・中部	多度津町佐柳
中21	高屋原	まんのう町長尾
中22	四条	まんのう町公文
中23	犬の馬場	まんのう町川東
中24	造田	まんのう町造田
中25	成政	まんのう町吉野
中26	野口	まんのう町追上
中27	塩入	まんのう町塩入

▼浄水系統と地点名を表示しています

詳細は次ページ以降の地図を御参照ください

▼地図上の番号をクリックすると

結果のページに移動します

▼この画面は、PDFの1ページですので、

この画面に戻るときは、

先頭までスクロールするか、

1ページを指定して移動してください

高 松 ブ ロ ッ ク


高1	綾川浄水場	高松市生島町
高2	東部	高松市牟礼町原
高3	御殿	高松市峰山町
高4	御殿	高松市男木町
高5	浅野・東部	高松市朝日新町
高6	浅野・東部	高松市十川西町
高7	川添・東部	高松市庵治町
高8	川添	高松市屋島東町
高9	後川	高松市塩江町安原上東
高10	一ツ内	高松市塩江町上西
高11	堂ヶ平	三木町小養
高12	新開・東部	三木町氷上
高13	綾南	綾川町陶
高14	羽床	綾川町羽床下

小 豆 ブ ロ ッ ク

小1	肥土山	土庄町肥土山
小2	馬越	土庄町滝宮
小3	琴塚	土庄町見目
小4	北山	土庄町鹿島
小5	大部	土庄町大部
小6	小部	土庄町小部
小7	家浦	土庄町豊島甲生
小8	唐櫃	土庄町豊島唐櫃
小9	中山	小豆島町池田
小10	内海	小豆島町片城
小11	当浜	小豆島町当浜
小12	福田	小豆島町福田
小13	吉田	小豆島町吉田
小14	湯船	小豆島町中山
小15	福田浜	小豆島町福田浜


東 讃 ブ ロ ッ ク

東1	東部	東かがわ市小海
東2	川西・東部	さぬき市小田
東3	西畑	さぬき市津田町津田(津田)
東4	川北	さぬき市津田町津田(北羽立)
東5	王子	さぬき市大川町田面
東6	平碓・東部	さぬき市大川町田面(碎石)
東7	門入	さぬき市石田東
東8	石神	さぬき市昭和
東9	川股	東かがわ市引田
東10	入野山	東かがわ市東山
東11	水主・大社	東かがわ市土居
東12	湊・山下・藤井	東かがわ市松原
東13	中筋第1・第3・第5	東かがわ市横内
東14	川東第1・第2	東かがわ市三本松

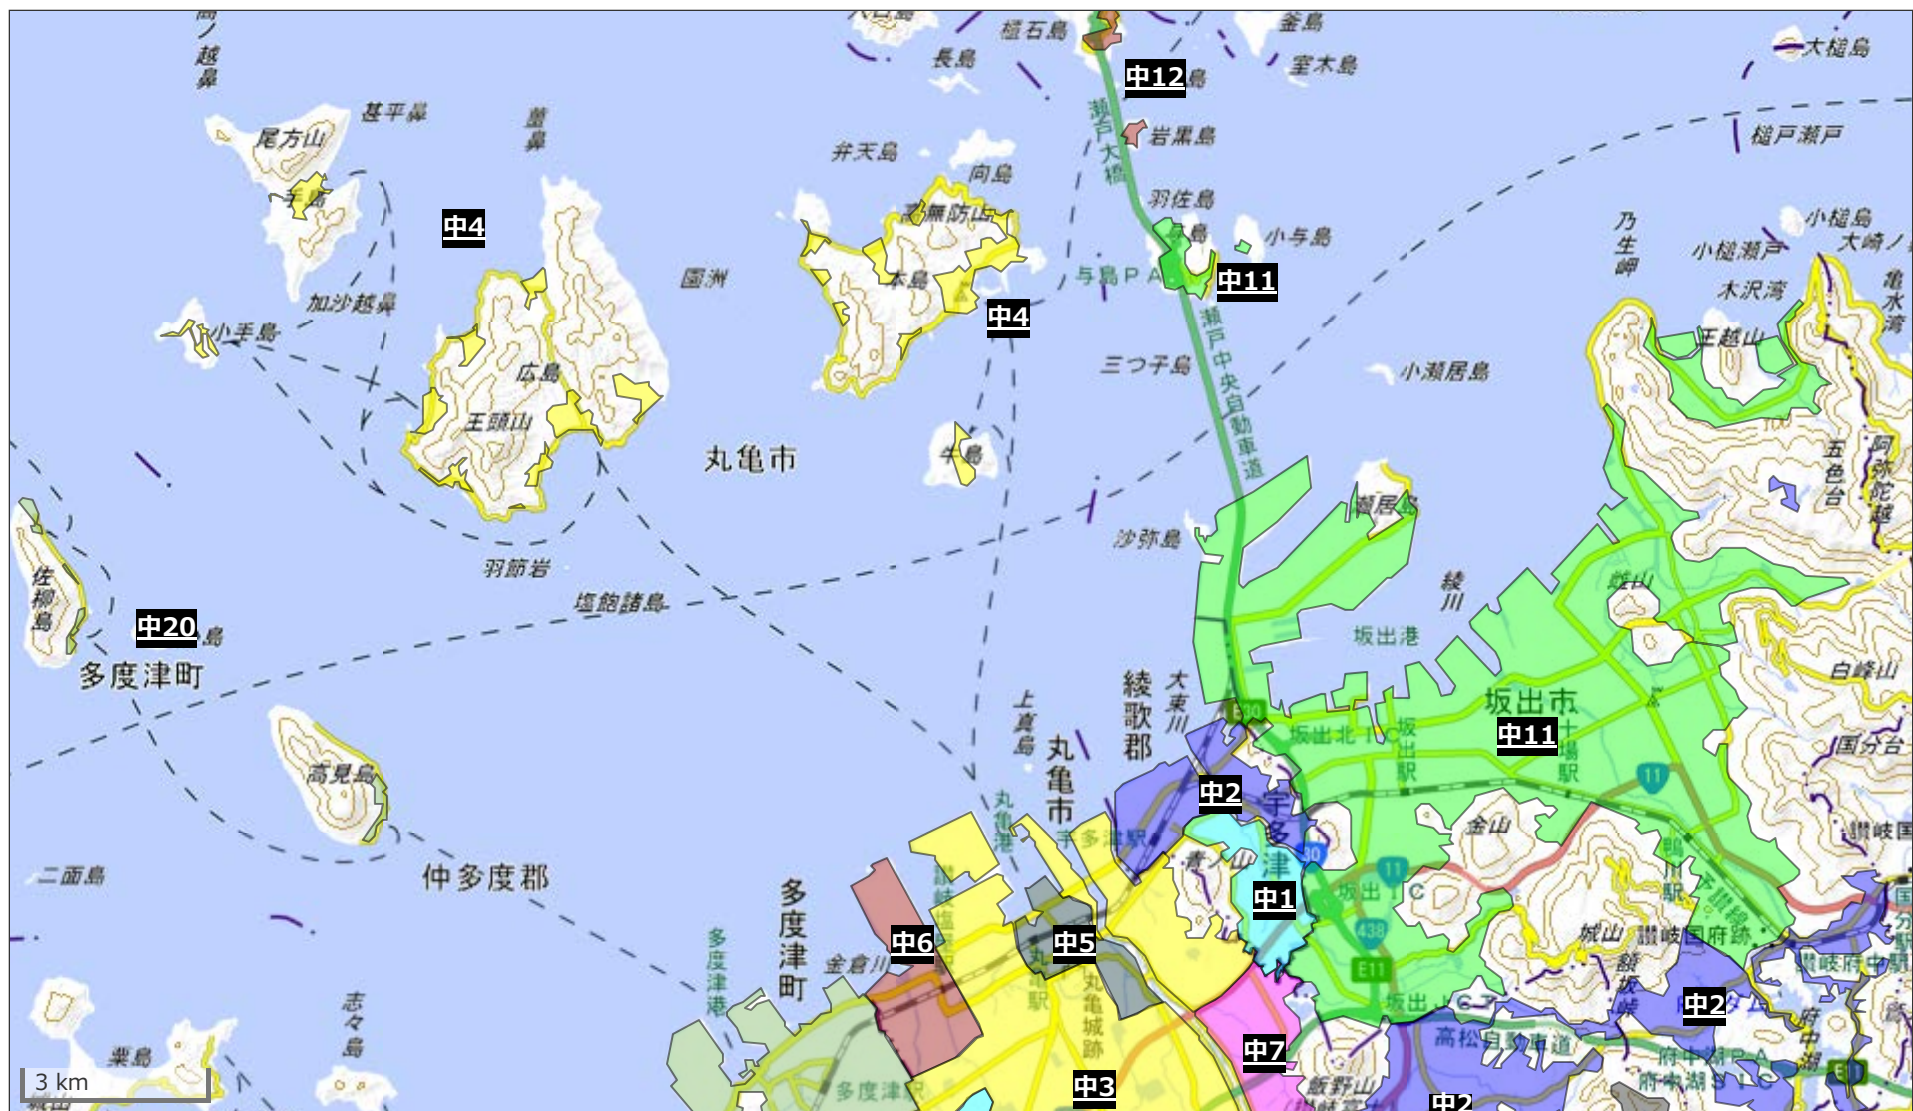


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

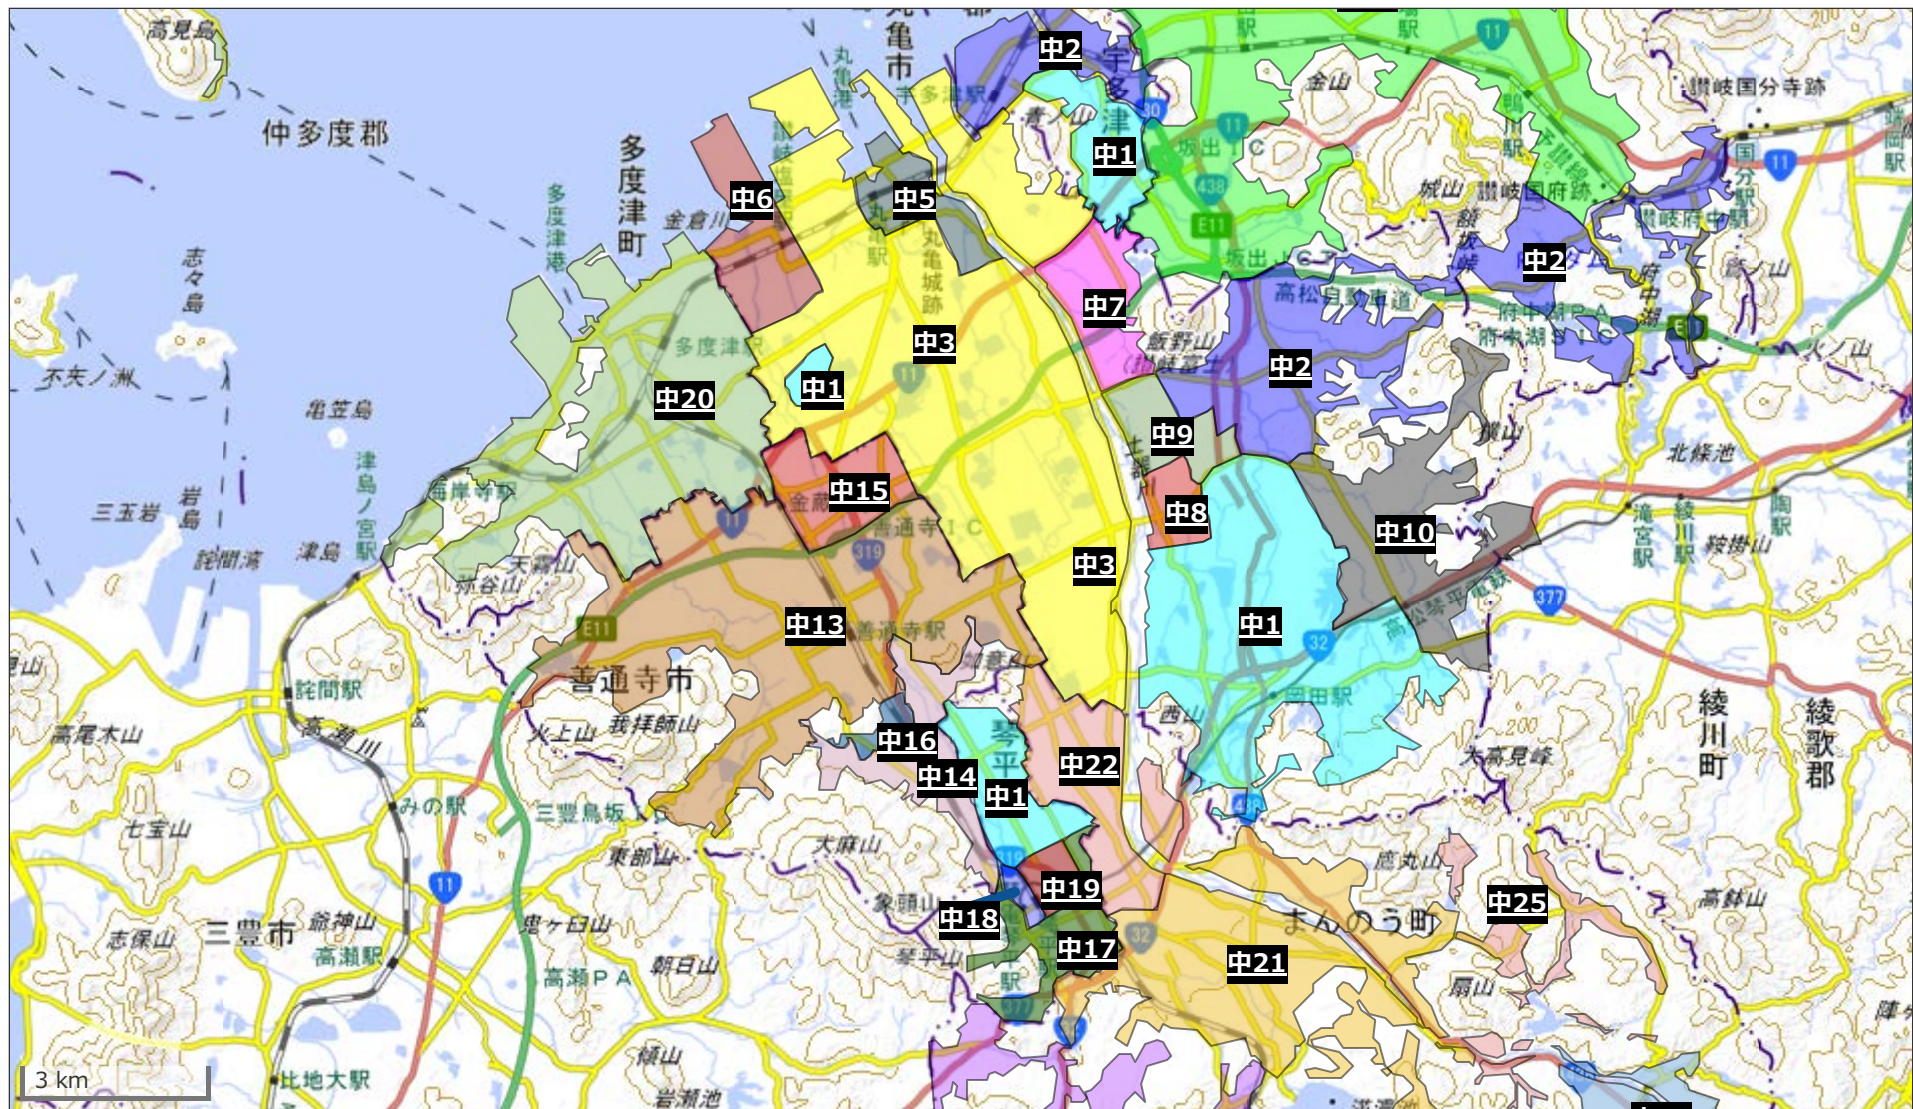


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製するには国土地理院の長の承認を得なければならない。

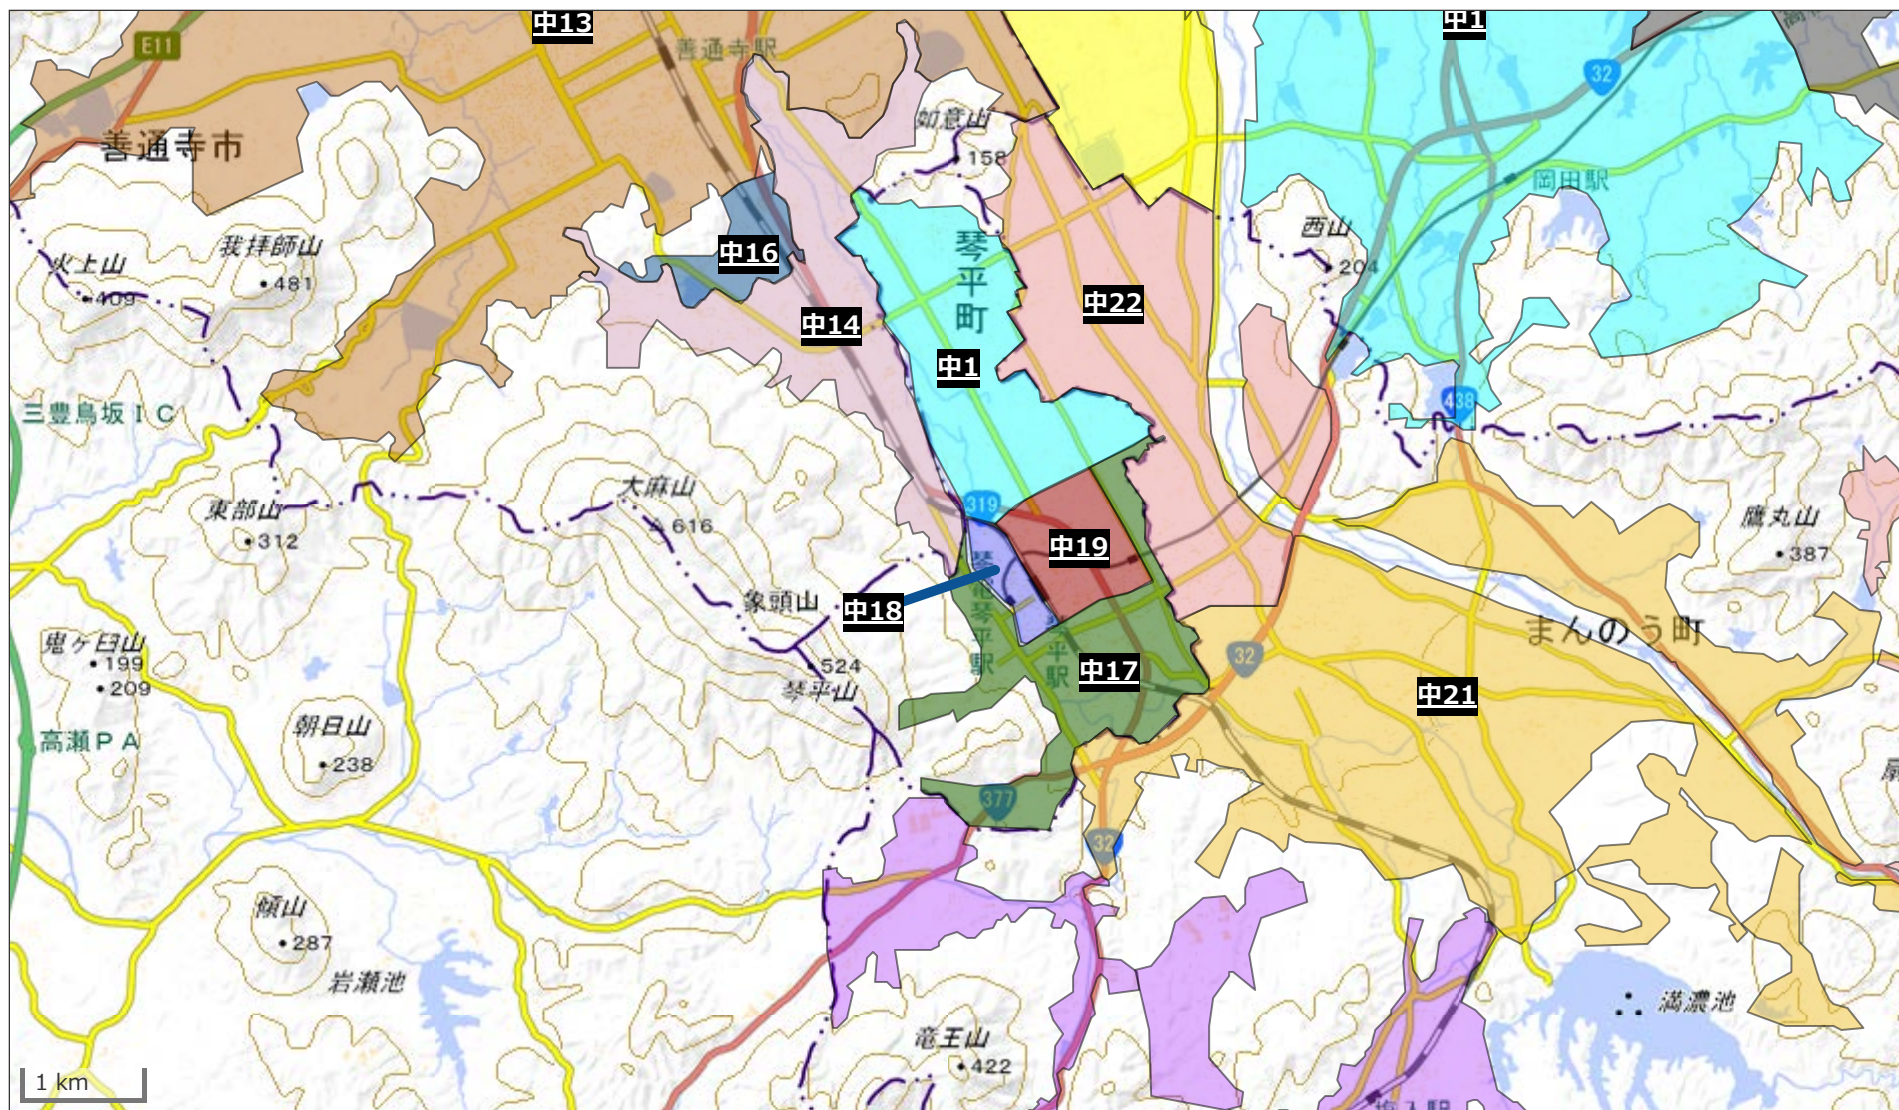

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

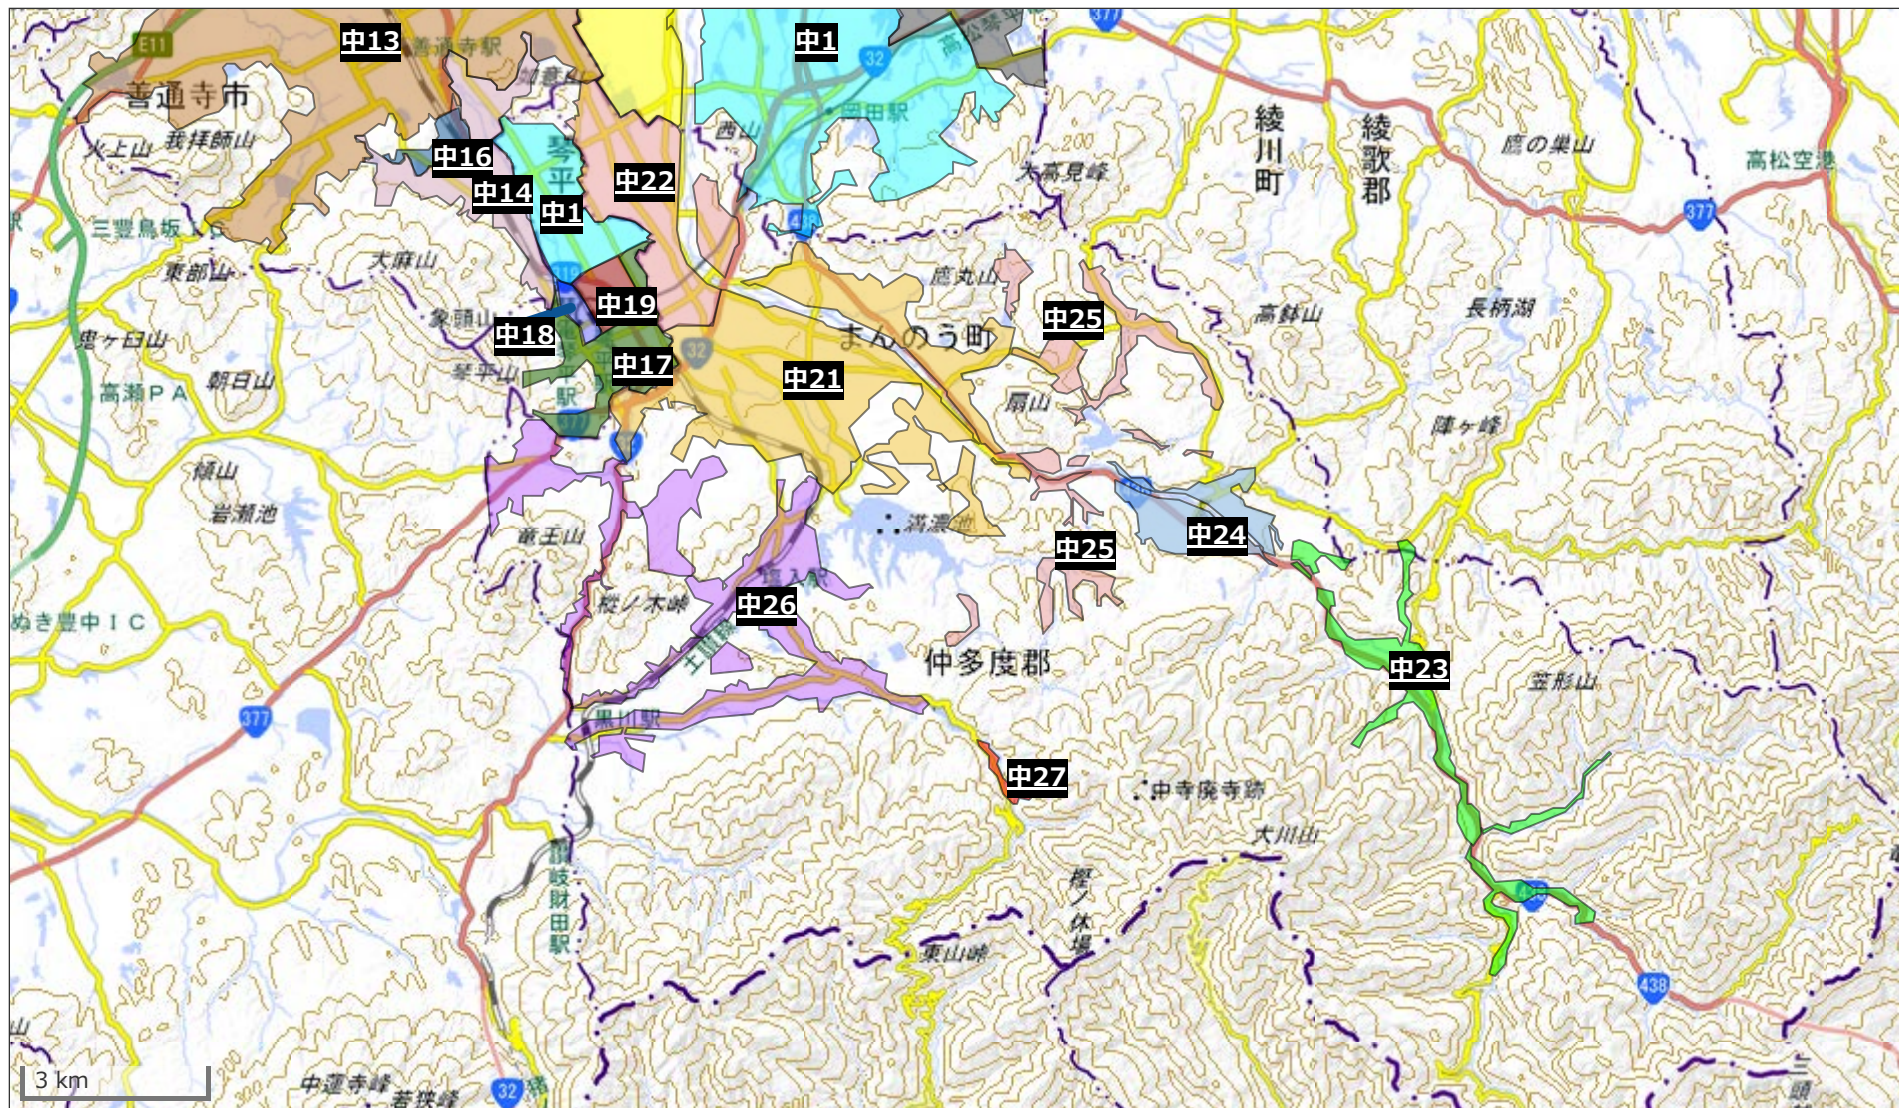

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月								
				7日	8日	2日	7日	29日	1日	6日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.06	0.07	0.10	0.10	0.14	0.10								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.019			0.044									
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.012			0.015									
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			0.001									
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.023			0.052									
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.012			0.021									
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004			0.007									
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001									
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.05			0.10									
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			3			3									
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001									
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	5	5	4	4	4	4	5								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			24			24									
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			42			44									
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02									
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.64	7.62	7.58	7.81	7.69	7.71	7.58								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

【中部】宇多津町十楽寺(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 8日	6月 2日	7月 7日	7月 29日	9月 1日	10月 6日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.005			0.009										
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.5	0.7	0.4	0.5	0.3	0.4									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			24			24										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			1			2										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			42			44										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	7.64	7.62	7.58	7.81	7.69	7.71	7.58									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.6			-1.3										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			0										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.05			0.10										
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005										
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		9	8	7	11	7	7	9									
	電気伝導率	mS/m				20			22										
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L				42													
	溶解性物質	mg/L							44										
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4									
	水温	℃		16.2	21.9	23.8	29.9	31.5	32.0	28.0									
	気温	℃		18.0	20.0	27.2	32.8	34.0	34.6	28.0									
	天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	9月	10月								
				14日	12日	2日	30日	28日	1日	14日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	5								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.06	0.07	0.09	0.12	0.12	0.10								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.017			0.025										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.021			0.030										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009			0.012										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.005										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.05			0.09										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		4			4										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	6	5	5	5	4	5								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		30			23										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		63			47										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.46	7.54	7.38	7.61	7.59	7.51	7.75								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

【綾川浄水場】高松市生島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 14日	5月 12日	6月 2日	6月 30日	7月 28日	9月 1日	10月 14日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.004			0.002											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		30			23											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		3			1											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		63			47											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	7.46	7.54	7.38	7.61	7.59	7.51	7.75									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.5			-1.5											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			2											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.05			0.09											
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
	クリプトスポリジウム ジアリジア 大腸菌定量 嫌気性芽胞菌	個/20L 個/20L MPN/100mL 個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素 電気伝導率 総アルカリ度 浮遊物質 溶解性物質	mg/L mS/m mg/L mg/L mg/L		10	8 30 63	7	7	7 26 47	7	9									
	遊離残留塩素 水温 気温 天候 前日の天候	mg/L ℃ ℃ 		0.4 13.2 12.4 晴	0.4 15.0 15.5 曇	0.4 18.0 23.8 晴	0.4 22.5 28.5 晴	0.4 25.5 26.4 晴	0.3 27.0 27.2 晴	0.4 23.2 22.4 晴									
	試験不実施理由																		

2025年度年報【丸亀市・中部】丸亀市土器町西(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月								
				7日	7日	2日	7日	28日	1日	6日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	0.07	0.07								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.030	0.021	0.027	0.022									
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.013	0.006	0.007	0.007	0.008	0.006								
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001	0.001	0.001	0.001									
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.038	0.028	0.034	0.028									
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.014	0.016	0.010	0.011	0.011	0.007								
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.007	0.006	0.006	0.005									
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.04			0.06									
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7			4									
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001									
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7	6	6	5	4	5								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			25			23									
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			52			42									
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02									
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000004	0.000001	<0.000001	<0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4	1.6	1.5	1.0	1.4	0.6	0.5								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.40	7.37	7.43	7.52	7.32	7.50	7.56								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

【丸亀市・中部】丸亀市土器町西(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月								
				7日	7日	2日	7日	28日	1日	6日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	2	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.16	0.14	0.21	0.39	0.40	0.39								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.036	0.036	0.034	0.025									
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003								
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002	0.001	0.002	0.002									
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.047	0.044	0.044	0.033									
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.013	0.012	0.012	0.015	0.013	0.013								
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.009	0.007	0.008	0.006									
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03			0.07									
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9			5									
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001									
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	8	9	7	8	6	6								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			30			26									
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			79			42									
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02									
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	<0.000001	<0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4	1.4	1.4	1.0	2.0	0.5	0.6								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.71	7.78	7.82	7.80	7.78	7.80	7.90								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

2025年度年報

【丸亀市・中部・清水】丸亀市手島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月									
				7日	7日	2日	7日	28日	1日	6日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.001			<0.001										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.011			0.007										
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			30			26										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			2			2										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			79			42										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	7.71	7.78	7.82	7.80	7.78	7.80	7.90									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.2			-1.2										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			1			2										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.03			0.07										
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005										
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		11	11	11	10	10	8	10									
	総アルカリ度	mg/L				29			24										
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L				79			42										
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2									
	水温	℃		13.0	17.9	22.0	29.1	27.0	30.0	24.0									
	気温	℃		13.2	17.0	22.0	29.3	29.5	30.5	25.0									
	天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2025年度年報【清水】丸亀市港町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月								
				7日	8日	2日	8日	29日	1日	6日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1	<1	<1	<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.09	0.11	0.11	0.12	0.10	0.10								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.06								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.002			0.010									
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			0.004									
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.006			0.011									
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.016			0.034									
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			0.004									
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003			0.007									
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.005			0.006									
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01			0.03									
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			24			19									
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001									
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	33	32	33	35	39	26	13								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			73			54									
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			159			106									
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02									
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			0.002									
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.9	0.7	1.0	0.9	0.7	0.7								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.53	7.34	7.48	7.51	7.43	7.46	7.33								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.7								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

【清水】丸亀市港町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 8日	6月 2日	7月 8日	7月 29日	9月 1日	10月 6日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.5	0.7	0.5	0.3	0.5	0.6									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			73			54										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			2			3										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			159			106										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	7.53	7.34	7.48	7.51	7.43	7.46	7.33									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-0.9			-1.0										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			6										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			<0.01			0.03										
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			0.000005										
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		27	26	29	27	29	21	18									
	電気伝導率	mS/m				58			40										
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L				159			106										
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.4	0.7	0.4	0.3	0.4	0.6									
	水温	℃		15.8	19.4	22.3	28.9	33.1	31.4	25.3									
	気温	℃		15.0	14.8	22.0	29.8	28.0	30.4	28.8									
	天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月								
				7日	12日	9日	7日	4日	8日	6日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	4	2	2	6	1	2	3								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1	1	2	2	2	2								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.008			0.011										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			0.006										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.002										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.013			0.017										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.007										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003			0.004										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01			0.03										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9			10										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	10	9	10	10	9								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		56			61										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		116			130										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.27	7.38	6.99	7.21	7.07	6.93	7.13								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月								
				8日	12日	10日	8日	4日	9日	7日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1	<1	<1	<1	1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.06								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			0.001										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			0.001										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			<0.001										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			<0.01										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11			12										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9	8	8	8	9	8								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		57			57										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		125			122										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.00	6.99	6.93	6.87	6.93	6.85	6.82								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

2025年度年報

【飯野】丸亀市飯野町東分(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月								
				8日	12日	10日	8日	4日	9日	7日								
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4								
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		57			57										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		4			7										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		125			122										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
目26	pH値		7.5程度	7.00	6.99	6.93	6.87	6.93	6.85	6.82								
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.6			-1.4										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		6			30										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01										
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005										
	クリプトスポリジウム	個/20L																
	ジアルジア	個/20L																
	大腸菌定量	MPN/100mL																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L		17	18	17	17	18	19	18								
	電気伝導率	mS/m			47			54										
	総アルカリ度	mg/L																
	浮遊物質	mg/L			125			122										
	溶解性物質	mg/L																
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4								
	水温	℃		18.0	18.6	19.0	32.0	26.9	27.1	25.9								
	気温	℃		17.4	19.9	21.0	35.3	33.6	33.7	27.6								
	天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴								
	前日の天候																	
	試験不実施理由																	

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月								
				8日	12日	9日	8日	4日	8日	7日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	2	<1	1	<1	1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.11	0.11	<0.08	0.10	<0.08	0.11								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.06	0.09	0.09								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.008			0.009										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			0.007										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			0.002										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.011			0.015										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.006										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003			0.004										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.03			0.03										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9			9										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	8	7	5	7	6	7								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		41			50										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		92			112										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.89	6.94	6.84	7.61	6.81	7.43	6.77								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	0.6	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

【中部・丸亀市・東小川】丸亀市飯山町東小川(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月									
				8日	12日	9日	8日	4日	8日	7日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下		<0.002			0.002											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.7	0.6	0.4	0.6	0.6	0.7									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		41			50											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		3			4											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		92			112											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	6.89	6.94	6.84	7.61	6.81	7.43	6.77									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.9			-1.7											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		6			2											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.03			0.03											
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		14	14	15	9	16	8	16									
	総アルカリ度	mg/L			34			44											
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			92			112											
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6									
	水温	℃		15.6	20.3	22.8	31.4	30.0	31.3	26.4									
	気温	℃		18.7	18.2	22.0	35.0	35.5	30.6	24.2									
	天候			晴	曇	雨	晴	晴	曇	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月								
				8日	12日	10日	8日	4日	9日	7日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	<0.08	0.10								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.07								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.009			0.011										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001			0.002										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.014			0.017										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.005										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.004										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.03										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			10										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	8	7	6	7	6	6								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		46			48										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		102			99										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.07	7.08	7.02	6.99	6.90	7.15	6.87								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.6	0.7	0.7	<0.5	<0.5	1.0								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

【中部・丸亀市・西坂元】丸亀市飯山町西坂元(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月								
				8日	12日	10日	8日	4日	9日	7日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15	0.18	0.16	0.16	0.18	0.18	0.19								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.12	0.15	0.17								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.004			0.004										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.003										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.005			0.008										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.014			0.021										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003			0.005										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.002			0.004										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.01										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		12			16										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	13	12	13	16	17	15								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		72			99										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		137			183										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.34	7.34	7.29	7.28	7.20	7.21	7.19								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

2025年度年報

【綾川浄水所】丸亀市綾歌町富熊(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日	5月 12日	6月 10日	7月 8日	8月 4日	9月 9日	10月 7日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		72			99											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		3			4											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガンを消費する物質の量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		137			183											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	7.34	7.34	7.29	7.28	7.20	7.21	7.19									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.0			-0.8											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		36			84											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.01											
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアレルギー	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		19	21	19	23	28	31	30									
	電気伝導率	mS/m			63			80											
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			137			183											
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4									
	水温	℃		14.6	18.2	20.7	26.7	27.8	28.2	24.7									
	気温	℃		17.8	18.0	19.8	30.3	32.0	28.5	24.0									
	天候			曇り	曇	雨	曇	晴	晴	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月								
				7日	12日	9日	7日	4日	8日	6日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.08	0.07	0.09	0.12	0.20	0.37								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.013	0.015	0.023	0.019										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003								
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.008	0.008	0.003	0.009										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.033	0.035	0.035	0.042										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003								
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.011	0.011	0.009	0.013										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001	0.001	<0.001	0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.03			0.04										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8			7										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	10	9	9	10	9								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		42			39										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		80			82										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.75	7.75	7.75	7.80	7.68	7.69	7.78								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.7	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.7								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

【鴨川・綾川浄水場】坂出市与島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

平成27年度水質調査結果（※）																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 12日	6月 9日	7月 7日	8月 4日	9月 8日	10月 6日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.2	0.3									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		42			39											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		1			2											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		80			82											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	7.75	7.75	7.75	7.80	7.68	7.69	7.78									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.0			-0.9											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			6											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.03			0.04											
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005		<0.000005	<0.000005											
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルギア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		13	13	13	13	13	13	12									
	電気伝導率	mS/m			36			35											
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			80			82											
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2									
	水温	℃		16.1	19.5	23.7	31.3	34.1	33.3	27.1									
	気温	℃		16.0	19.0	22.0	30.0	32.0	28.2	27.0									
	天候			晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月								
				7日	12日	9日	7日	4日	8日	6日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.09	<0.08	0.08	0.10	0.11	0.09								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.08	0.10	0.16	0.18	0.15								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.011	0.020	0.016	0.035										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.006										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003	0.003	0.008	0.005										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.020	0.030	0.036	0.052										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.009										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006	0.007	0.011	0.012										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	<0.001	0.001	<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.04										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			0.04										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8			9										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	9	10	10	9	9								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		51			54										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		93			100										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.82	7.81	7.75	7.74	7.75	7.80	7.72								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	1.8	<0.5	0.8								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1								

2025年度年報

【下津井受水】坂出市岩黒(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月									
				7日	12日	9日	7日	4日	8日	6日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.004			0.006											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		51			54											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		1			1											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		93			100											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	7.82	7.81	7.75	7.74	7.75	7.80	7.72									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-0.8			-0.6											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			2											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.04											
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			0.000006											
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		15	15	14	14	16	16	15									
	総アルカリ度	mg/L			44			53											
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			93			99											
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3									
	水温	℃		14.6	19.2	23.1	31.5	32.2	32.0	25.9									
	気温	℃		16.0	21.0	23.0	29.0	31.2	31.0	27.2									
	天候			晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月								
				8日	8日	2日	8日	29日	1日	7日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1	1	3	3	2	2								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.10	0.10	0.13	0.13	0.13	0.11								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.07	0.09	0.18	0.18	0.27	0.12								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.008			0.013									
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.004			0.003									
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002			0.003									
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.013			0.022									
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.006			0.008									
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003			0.006									
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001									
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02			0.02									
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7			9									
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001									
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	8	7	11	10	9	8								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			44			67									
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			81			123									
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02									
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	<0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000004	0.000002								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.7	0.6								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.11	7.05	7.07	6.86	6.84	6.88	7.02								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

【中部・善通寺市】善通寺市吉原町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表しています																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 8日	5月 8日	6月 2日	7月 8日	7月 29日	9月 1日	10月 7日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			0.001										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.002			0.003										
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			44			67										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			3			5										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			81			123										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	7.11	7.05	7.07	6.86	6.84	6.88	7.02									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.7			-1.5										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			0										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.02			0.02										
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			0.000005										
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		15	14	14	20	19	18	17									
	電気伝導率	mS/m							48										
	総アルカリ度	mg/L				35													
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L				81			123										
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6									
	水温	℃		15.8	19.5	20.9	27.6	28.8	29.2	26.8									
	気温	℃		19.0	18.2	23.5	34.0	31.0	32.1	26.0									
	天候			曇り	晴	曇	曇	晴	晴	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月								
				8日	8日	2日	8日	29日	1日	7日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2	2	2	3	3	2								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.14	0.15	0.13	0.15	0.16	0.16								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.12	0.14	0.11								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.001			0.004									
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003									
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002			0.005									
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.002			0.016									
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003									
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.001			0.005									
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			0.002									
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01			0.01									
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			10			11									
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001									
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	10	9	10	10	8								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			56			73									
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			118			140									
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02									
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001									
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001									
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	6.56	6.64	6.54	6.63	6.48	6.46	6.49								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

【大麻第2・大麻第3】善通寺市大麻町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 8日	5月 8日	6月 2日	7月 8日	7月 29日	9月 1日	10月 7日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			56			73										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			8			11										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			118			140										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	6.56	6.64	6.54	6.63	6.48	6.46	6.49									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-2.0			-1.8										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			0										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.01			0.01										
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			0.000008										
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		17	17	17	16	18	20	18									
	総アルカリ度	mg/L				45			54										
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L				118			140										
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2									
	水温	℃		12.9	19.2	22.6	29.9	29.3	30.8	22.9									
	気温	℃		19.5	20.6	25.5	33.5	31.0	27.0	27.5									
	天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月								
				8日	8日	2日	8日	29日	1日	7日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2	1	3	3	2	2								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.10	0.10	0.14	0.13	0.13	0.18								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.08	0.09	0.20	0.19	0.28	0.06								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.007			0.012									
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.004			0.005									
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002			0.003									
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.012			0.021									
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.006			0.007									
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003			0.006									
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001									
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		0.08以下	<0.008									
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02			0.03									
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7			10									
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001									
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9	8	12	10	9	11								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			47			69									
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			86			132									
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02									
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	<0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000004	<0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.003			0.004									
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.9	0.8	0.7	0.8								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.14	7.02	6.95	6.79	6.77	6.81	6.59								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

【善通寺市・中部・竜川】善通寺市金蔵寺町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 8日	5月 8日	6月 2日	7月 8日	7月 29日	9月 1日	10月 7日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			0.001										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			<0.002			0.002										
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			47			69										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			2			4										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
目21	メチル-tertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			86			132										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	7.14	7.02	6.95	6.79	6.77	6.81	6.59									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.7			-1.5										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			0										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.02			0.03										
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			0.000005										
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		15	15	14	22	20	19	20									
	総アルカリ度	mg/L				37			50										
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L				86			132										
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4									
	水温	℃		16.4	20.4	22.9	30.5	31.5	31.6	26.6									
	気温	℃		19.5	20.0	24.0	32.0	31.2	32.8	26.8									
	天候			曇り	晴	曇	曇	晴	晴	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月								
				8日	8日	2日	8日	29日	1日	7日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	2	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	5	4	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.14	0.14	<0.08								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.08	0.11	0.11	0.13	0.10								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.015			<0.001									
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.006			<0.003									
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			<0.001									
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.019			<0.001									
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.012			<0.003									
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004			<0.001									
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001									
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.05			0.01									
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			4			12									
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001									
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	5	5	6	11	11	5								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			27			93									
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			54			165									
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02									
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001									
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001									
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.50	7.56	7.37	7.29	6.31	6.34	7.36								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

【大麻第1(中部・善通寺市)】善通寺市生野町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月								
				8日	12日	10日	8日	4日	9日	7日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2	3	4	3	4	3								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.13	0.14	0.15	0.14	0.15	0.13								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.09	0.15	0.19	0.25	0.18								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.010			0.004										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			0.003										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.004										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.018			0.013										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006			<0.003										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006			0.005										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.01										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9			10										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	11	10	10	11	11	11								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		53			67										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		130			167										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	0.9	0.6	0.7	0.5	0.6	0.8								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.08	6.97	6.82	6.83	7.03	6.75	6.89								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

【五条】琴平町五條(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 8日	5月 12日	6月 10日	7月 8日	8月 4日	9月 9日	10月 7日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.002			<0.001											
目14	抱水クロール	mg/L	0.02以下		0.003			<0.002											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		53			67											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		4			4											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		130			167											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	7.08	6.97	6.82	6.83	7.03	6.75	6.89									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.7			-1.3											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		2			3											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.01											
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000009	0.000008	0.000006	0.000010	0.000009	0.000016	0.000006									
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		16	17	18	19	20	22	20									
	総アルカリ度	mg/L			40			48											
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			130			167											
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5									
	水温	℃		14.8	18.5	21.0	28.1	28.2	26.5	24.2									
	気温	℃		17.5	20.5	21.0	32.1	33.6	31.6	26.5									
	天候			晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月								
				8日	12日	10日	8日	4日	9日	7日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	1	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2	3	3	3	3	4								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	<0.06	0.07	0.13	0.15	0.14								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.001			<0.001										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			<0.003										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			<0.001										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.001			<0.001										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			<0.003										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			<0.001										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.03			0.02										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8			10										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9	9	9	9	9	9								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		49			62										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		122			145										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.00	6.62	6.44	6.41	6.42	6.36	6.32								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.7	0.7	0.9	0.6	0.7	0.7								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

2025年度年報

【琴平第1】琴平町川東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月								
				7日	12日	9日	7日	4日	8日	6日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	4	2	9	0	6								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2	4	6	4	4	4								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.13	0.15	0.14	0.15	0.14	0.16								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	<0.06	0.07	0.15	0.25	0.14								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.009			<0.001										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			<0.003										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.001										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.017			0.001										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006			<0.003										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006			<0.001										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01			0.04										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9			10										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	11	8	10	9	11	8								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		53			64										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		125			146										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		0.000002			<0.000001										
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2	0.9	0.5	0.6	0.5	0.8	0.6								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.09	6.87	6.42	6.44	6.50	6.74	6.41								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	1.4	0.9	1.5	<0.5	1.4								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1								

【琴平第4】琴平町榎井(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表しています																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 12日	6月 9日	7月 7日	8月 4日	9月 8日	10月 6日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.002			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.003			<0.002											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.7	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		53			64											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		4			9											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		125			146											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	7.09	6.87	6.42	6.44	6.50	6.74	6.41									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.8			-1.9											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		6			28											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.01			0.04											
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000008			0.000006											
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルギア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		16	17	19	22	20	22	20									
	総アルカリ度	mg/L			38			44											
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			125			142											
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4									
	水温	℃		14.3	18.0	18.8	23.9	25.5	28.0	23.9									
	気温	℃		17.0	21.6	21.5	33.0	36.8	34.0	27.5									
	天候			晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月								
				7日	7日	2日	7日	28日	1日	6日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	1	2	2	2								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06	0.07	0.10	0.11	0.13								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.012			0.013									
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003									
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001			0.003									
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.017			0.022									
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.008			0.007									
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004			0.006									
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001									
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03			0.04									
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			6			8									
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001									
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	6	6	6	7	8	8								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			20			19									
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			56			56									
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02									
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001									
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001									
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.7	<0.3	<0.3								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.67	7.63	7.62	7.72	7.62	7.68	7.56								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

2025年度年報

【北鴨・平湊・中部】多度津町佐柳(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月								
				8日	12日	10日	8日	4日	9日	7日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	1	1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.09	0.09	0.08								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.10	0.09	0.14	0.22	0.16								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.029			0.023										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.006										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.003										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.039			0.036										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.008			0.010										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01			<0.01										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8			8										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	7	8	8	8	9	8								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		26			35										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		69			84										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000003	0.000002								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2	1.6	1.4	1.2	1.3	1.1	1.1								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.20	7.38	7.26	7.06	7.12	6.97	6.99								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

【高屋原】まんのう町長尾(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表しています																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 8日	5月 12日	6月 10日	7月 8日	8月 4日	9月 9日	10月 7日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			0.003											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		26			35											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		2			4											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		69			84											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	7.20	7.38	7.26	7.06	7.12	6.97	6.99									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.8			-1.5											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.01			<0.01											
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルギア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		12	10	11	12	13	13	13									
	電気伝導率	mS/m			24			41											
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L			69														
	溶解性物質	mg/L						84											
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5									
	水温	℃		17.1	20.7	24.0	32.0	33.0	32.9	27.8									
	気温	℃		17.2	19.8	20.0	31.1	34.0	31.7	26.8									
	天候			晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月								
				8日	12日	10日	8日	4日	9日	7日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1	1	2	1	2	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.13	0.12	0.12	0.13	0.14	0.15								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.08	0.14	0.26	0.11	0.10								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.008			0.005										
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.004										
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.004										
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.015			0.014										
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.003										
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.005			0.005										
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01			0.02										
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		12			13										
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9	9	11	11	8	8								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		55			74										
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下		127			142										
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	1.2	1.0								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.11	7.17	6.98	6.99	6.94	6.95	7.02								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

2025年度年報

【四条】まんのう町公文(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月									
				8日	12日	10日	8日	4日	9日	7日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.001			0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.002			<0.002											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	0.5	0.6									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		55			74											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		3			5											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		127			142											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	7.11	7.17	6.98	6.99	6.94	6.95	7.02									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.4			-1.2											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.01			0.02											
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		17	18	18	20	22	19	17									
	電気伝導率	mS/m			46			66											
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			127			142											
	遊離残留塩素	mg/L		0.8	0.6	0.5	0.7	0.7	0.4	0.5									
	水温	℃		15.2	18.8	22.8	31.0	31.0	31.4	24.3									
	気温	℃		21.2	17.6	21.0	33.0	35.5	29.8	23.5									
	天候			晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月								
				7日	7日	2日	7日	28日	1日	6日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	0.10								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.007	0.008	0.015	0.009									
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009	0.008	0.005	0.006	0.005	0.007								
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001	0.001	0.002	0.002									
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.010	0.014	0.024	0.017									
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008	0.009	0.008	0.007	0.005	0.009								
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003	0.005	0.007	0.006									
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.07			0.09									
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11			15									
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001									
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	8	7	7	7	7	6								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			38			56									
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			97			120									
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02									
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.5	0.5	1.1	0.5	0.5								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.38	7.27	7.30	7.24	7.18	7.27	7.26								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

【犬の馬場】まんのう町川東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 灰には吸入量を表していません																			
項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 7日	6月 2日	7月 7日	7月 28日	9月 1日	10月 6日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.002			<0.002										
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.3	0.6	0.9	0.6	0.5	0.3									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			38			56										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			3			4										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			97			120										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	7.38	7.27	7.30	7.24	7.18	7.27	7.26									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.5			-1.1										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			0										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.07			0.09										
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005										
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		16	17	15	16	17	18	14									
	電気伝導率	mS/m							46										
	総アルカリ度	mg/L				34													
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L				97			120										
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.2	0.5	0.8	0.5	0.4	0.3									
	水温	℃		13.9	15.6	20.4	29.2	32.0	31.9	25.8									
	気温	℃		14.0	16.0	23.3	31.0	30.0	31.5	22.6									
	天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月								
				7日	7日	2日	7日	28日	1日	6日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.13	0.14	0.15	0.14	0.18	0.12								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.016			0.035									
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009	0.011	0.007	0.009	0.003	0.010								
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			0.002									
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.020			0.047									
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008	0.012	0.012	0.009	0.017	0.012								
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004			0.010									
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001									
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03			0.05									
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11			14									
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001									
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	8	7	7	8	7	7								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			42			52									
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			107			127									
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02									
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.7	0.8	1.2	0.9	0.6								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.30	7.17	7.17	7.18	7.20	7.26	7.19								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月								
				7日	7日	2日	7日	28日	1日	6日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.13	0.14	0.17	0.17	0.17	0.14								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.08								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.021	0.025	0.024	0.028									
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009	0.007	0.003	0.005	0.007	0.011								
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001	0.002	0.002	0.003									
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.027	0.036	0.035	0.042									
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.013	0.019	0.019	0.013	0.019	0.016								
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.006	0.009	0.009	0.011									
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01			<0.01									
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			10			13									
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001									
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	7	6	7	7	7	6								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			45			62									
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			97			124									
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02									
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			0.002									
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	1.0	1.0	1.1	1.5	1.0	0.9								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.48	7.46	7.38	7.42	7.36	7.42	7.19								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	0.6	0.8	1.7	<0.5	0.5	0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

2025年度年報

【成政】まんのう町吉野(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月									
				7日	7日	2日	7日	28日	1日	6日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.003			0.003										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.004			0.007										
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.8	0.6									
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			45			62										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			2			4										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			97			124										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	7.48	7.46	7.38	7.42	7.36	7.42	7.19									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.3			-0.9										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			0										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01										
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005										
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		14	17	15	17	17	18	15									
	電気伝導率	mS/m				40			57										
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L				97			124										
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.3	0.4	0.1	0.4	0.7	0.6									
	水温	℃		12.9	17.1	19.4	25.6	26.8	28.4	24.2									
	気温	℃		15.0	13.5	22.4	27.0	28.8	30.0	22.9									
	天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月								
				7日	7日	2日	7日	28日	1日	6日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	2	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06	0.16	0.18	0.22	0.17								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.017	0.022	0.026	0.039									
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.010	0.010	0.007	0.006	0.009	0.005								
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.020	0.026	0.031	0.046									
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.011	0.013	0.016	0.015	0.028	0.019								
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003	0.004	0.005	0.007									
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01			<0.01									
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8			9									
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001									
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	8	7	7	8	8	8								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			26			25									
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			76			102									
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02									
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000004	0.000008	0.000003	0.000002	0.000003	0.000005	0.000002								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.1	0.9	1.1	1.6	1.3	1.3								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.00	7.00	6.95	6.86	6.82	6.88	6.90								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

2025年度年報

【野口】まんのう町追上(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月								
				7日	7日	2日	7日	28日	1日	6日								
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004									
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04									
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.002			0.005									
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.004			0.012									
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.3								
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			26			25									
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			3			3									
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			76			102									
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
目26	pH値		7.5程度	7.00	7.00	6.95	6.86	6.82	6.88	6.90								
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-2.3			-2.3									
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			0									
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01									
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01									
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005									
	クリプトスポリジウム	個/20L																
	ジアレルギー	個/20L																
	大腸菌定量	MPN/100mL																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L																
	電気伝導率	mS/m		11	11	11	10	10	11	10								
	総アルカリ度	mg/L				18			20									
	浮遊物質	mg/L																
	溶解性物質	mg/L				76			102									
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2								
	水温	℃		13.4	17.4	20.1	26.7	27.8	28.9	23.3								
	気温	℃		15.0	16.0	25.5	29.6	31.8	32.0	23.5								
	天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴								
	前日の天候																	
	試験不実施理由																	

2025年度年報【塩入】まんのう町塩入(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月								
				7日	8日	2日	7日	29日	1日	6日								
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0								
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)								
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003									
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005									
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005									
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004									
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06								
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.007			0.009									
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007	0.006	0.006	0.007	0.005	0.008								
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			0.001									
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.010			0.015									
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007	0.008	0.009	0.007	0.008	0.012								
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003			0.005									
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001									
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02			0.03									
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1									
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7			9									
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001									
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	6	6	6	6	5	5								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			23			32									
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下			65			84									
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02									
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	<0.3	0.5								
基47	pH値		5.8以上8.6以下	7.26	7.26	7.22	7.35	7.28	7.29	7.19								
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
基51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

2025年度年報

【塩入】まんのう町塩入(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月								
				7日	8日	2日	7日	29日	1日	6日								
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002									
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004									
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04									
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008									
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6								
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			23			32									
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001									
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			1			2									
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03									
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002									
目22	有機物等(過マンガンを消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			65			84									
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
目26	pH値		7.5程度	7.26	7.26	7.22	7.35	7.28	7.29	7.19								
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-2.1			-1.7									
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			1									
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01									
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.02			0.03									
目31	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005									
	クリプトスポリジウム	個/20L																
	ジアレルギー	個/20L																
	大腸菌定量	MPN/100mL																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L		10	11	10	12	11	12	10								
	電気伝導率	mS/m				16			22									
	総アルカリ度	mg/L																
	浮遊物質	mg/L																
	溶解性物質	mg/L				65			84									
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.4	0.6	0.4	0.7	0.6	0.5								
	水温	℃		15.0	18.8	20.3	30.1	29.8	28.2	25.3								
	気温	℃		19.0	22.0	25.5	30.0	30.5	34.0	26.8								
	天候			晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴								
	前日の天候																	
	試験不実施理由																	