

水質検査結果

電話での問い合わせ先

高松、東讃、小豆ブロック

水質管理課(本課)
087-847-4869

西讃ブロック

水質管理課(府中分室)
0877-48-0519

中讃ブロック

水質管理課(丸亀分室)
0877-28-7966

メールでの問い合わせ先

suishitsu_honbu@union.suido-kagawa.lg.jp

西 讃 ブ ロ ッ ク

西1	西部	三豊市詫間町箱
西2	西部	観音寺市大野原町内野々
西3	茂木	観音寺市伊吹町
西4	下林	観音寺市大野原町花稻
西5	一の宮	観音寺市豊浜町和田浜
西6	田野々	観音寺市大野原町田野々
西7	樋箇	三豊市山本町長野
西8	豊中町	三豊市豊中町本山甲
西9	我久	三豊市財田町財田上我久
西10	高倉	三豊市財田町財田上別所
西11	林明・樋箇	三豊市財田町財田中入樋
西12	雉子尾	三豊市財田町財田中本篠

中 讃 ブ ロ ッ ク

中1	中部	宇多津町十楽寺
中2	綾川浄水場	高松市生島町
中3	丸亀市・中部	丸亀市土器町西
中4	丸亀市・中部・清水	丸亀市手島町
中5	清水	丸亀市港町
中6	金倉	丸亀市今津町
中7	飯野	丸亀市飯野町東分
中8	中部・丸亀市・東小川	丸亀市飯山町東小川
中9	中部・丸亀市・西坂元	丸亀市飯山町西坂元
中10	綾川浄水所	丸亀市綾歌町富熊
中11	鴨川・綾川浄水場	坂出市与島町
中12	下津井受水	坂出市岩黒
中13	善通寺市・中部	善通寺市吉原町
中14	大麻第3・大麻第2	善通寺市大麻町
中15	竜川・善通寺市・中部	善通寺市金蔵寺町
中16	善通寺市・中部・大麻第1	善通寺市生野町
中17	五条	琴平町五條
中18	琴平第1	琴平町川東
中19	琴平第4	琴平町榎井
中20	北鴨・平洲・中部	多度津町佐柳
中21	高屋原	まんのう町長尾
中22	四条	まんのう町公文
中23	犬の馬場	まんのう町川東
中24	造田	まんのう町造田
中25	成政	まんのう町吉野
中26	野口	まんのう町追上
中27	塩入	まんのう町塩入

▼浄水系統と地点名を表示しています

詳細は次ページ以降の地図を御参照ください

▼地図上の番号をクリックすると

結果のページに移動します

▼この画面は、PDFの1ページですので、

この画面に戻るときは、

先頭までスクロールするか、

1ページを指定して移動してください

高 松 ブ ロ ッ ク


高1	綾川浄水場	高松市生島町
高2	東部	高松市牟礼町原
高3	御殿	高松市峰山町
高4	御殿	高松市男木町
高5	浅野・東部	高松市朝日新町
高6	浅野・東部	高松市十川西町
高7	川添・東部	高松市庵治町
高8	川添	高松市屋島東町
高9	後川	高松市塩江町安原上東
高10	一ツ内	高松市塩江町上西
高11	堂ヶ平	三木町小養
高12	新開・東部	三木町氷上
高13	綾南	綾川町陶
高14	羽床	綾川町羽床下

小 豆 ブ ロ ッ ク

小1	肥土山	土庄町肥土山
小2	馬越	土庄町滝宮
小3	琴塚	土庄町見目
小4	北山	土庄町鹿島
小5	大部	土庄町大部
小6	小部	土庄町小部
小7	家浦	土庄町豊島甲生
小8	唐櫃	土庄町豊島唐櫃
小9	中山	小豆島町池田
小10	内海	小豆島町片城
小11	当浜	小豆島町当浜
小12	福田	小豆島町福田
小13	吉田	小豆島町吉田
小14	湯船	小豆島町中山
小15	福田浜	小豆島町福田浜


東 讃 ブ ロ ッ ク

東1	東部	東かがわ市小海
東2	川西・東部	さぬき市小田
東3	西畑	さぬき市津田町津田(津田)
東4	川北	さぬき市津田町津田(北羽立)
東5	王子	さぬき市大川町田面
東6	平砕・東部	さぬき市大川町田面(碎石)
東7	門入	さぬき市石田東
東8	石神	さぬき市昭和
東9	川股	東かがわ市引田
東10	入野山	東かがわ市東山
東11	水主・大社	東かがわ市土居
東12	湊・山下・藤井	東かがわ市松原
東13	中筋第1・第3・第5	東かがわ市横内
東14	川東第1・第2	東かがわ市三本松

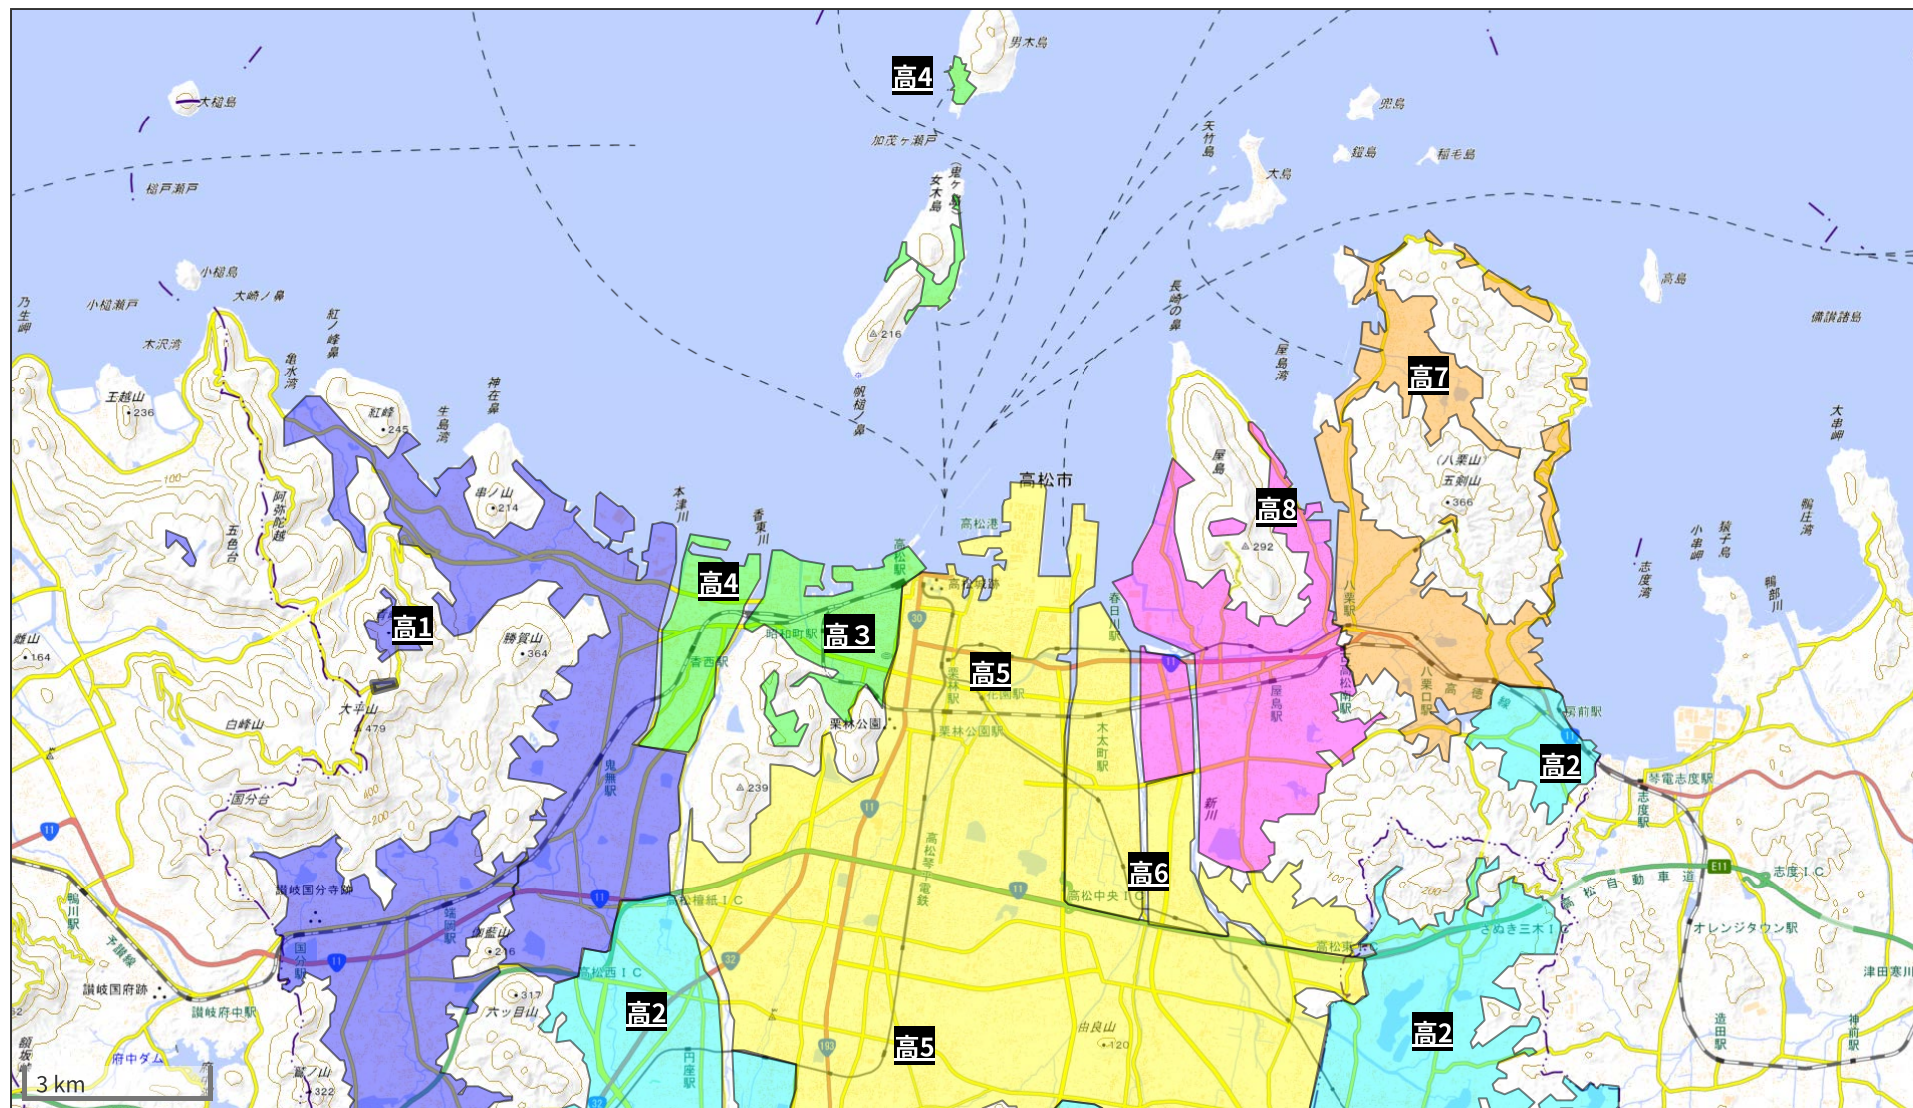

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

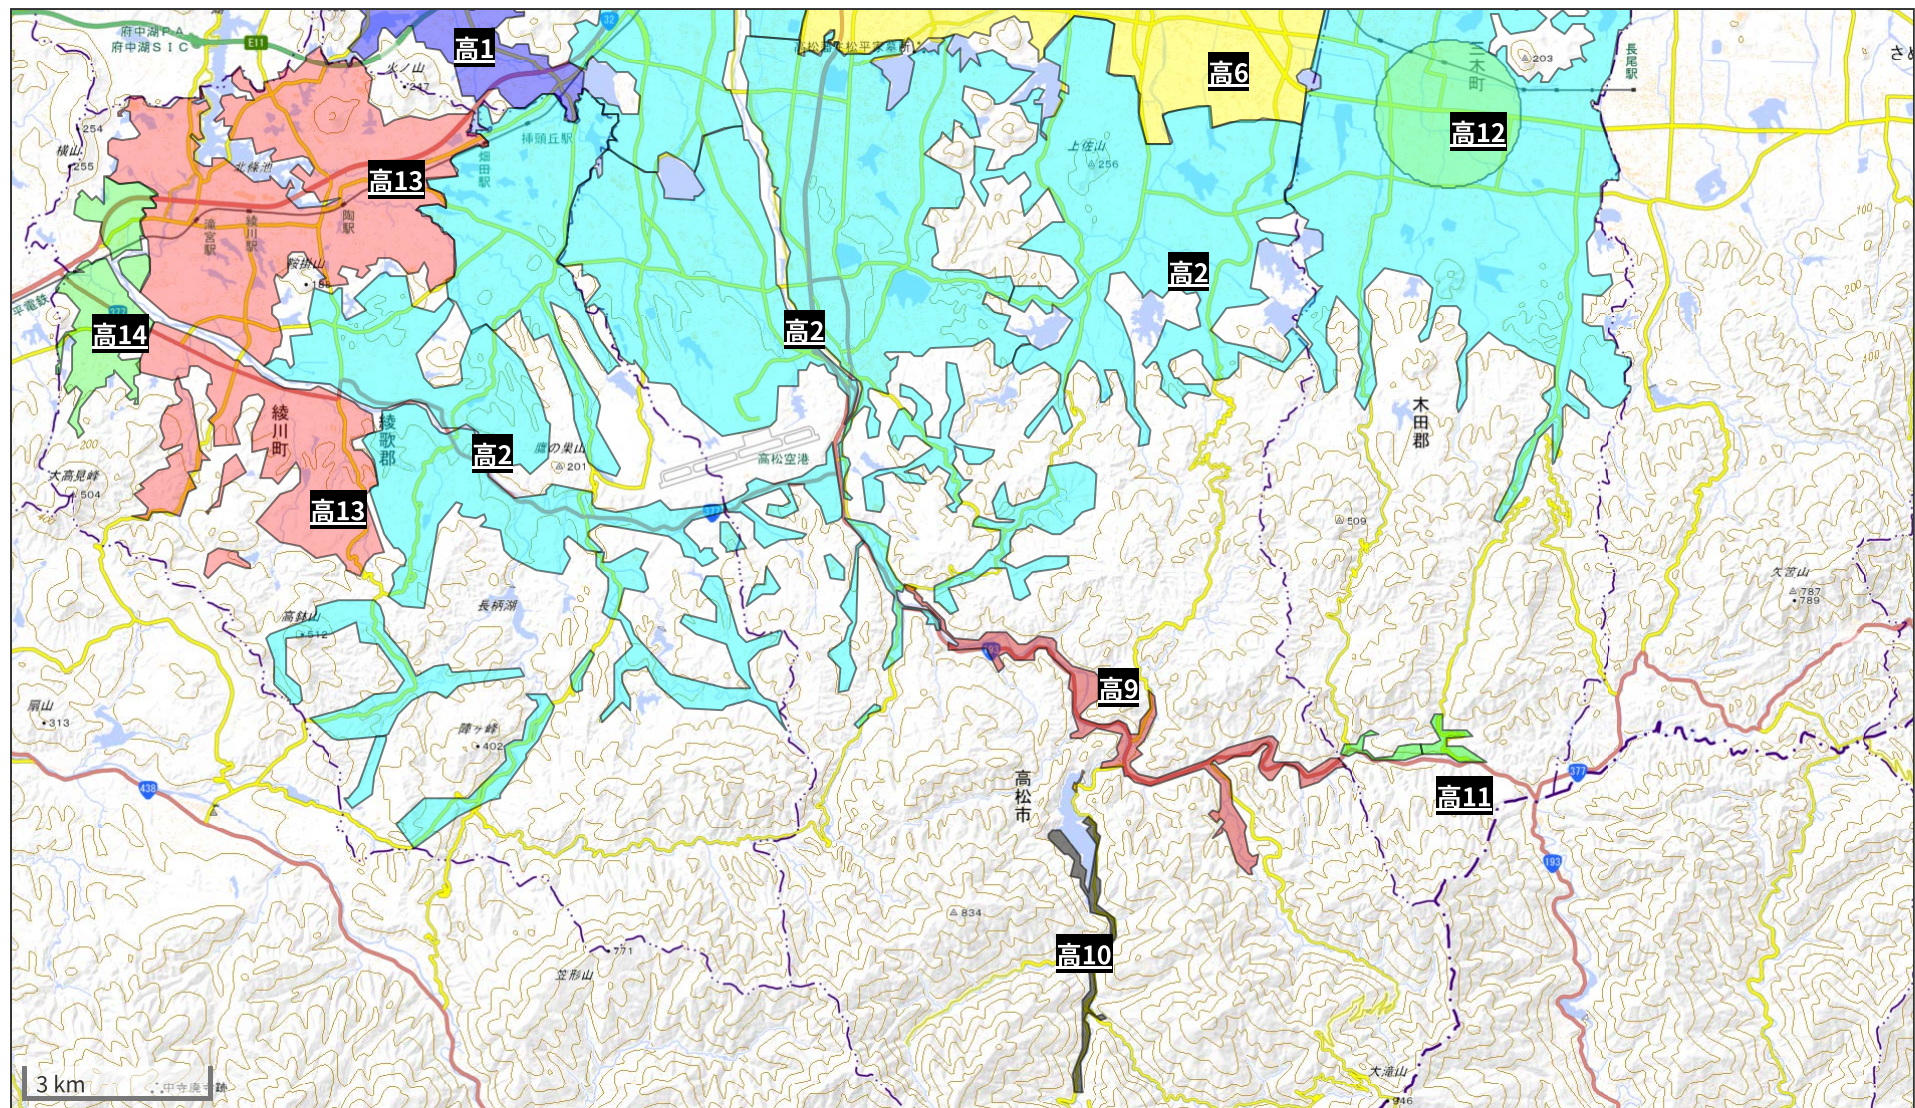

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

【綾川浄水場】高松市生島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月										
				13日	11日	1日	29日	27日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.08	0.09	0.11										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002			<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.008	0.010			0.027										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003	<0.003			<0.003										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001			0.001										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.011	0.013			0.035										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.007			0.013										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.003			0.007										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001			<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	0.03			0.08										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4	3			4										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	5	5	6	5										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	27	24			25										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	56	46			54										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.3	0.4	0.5	0.4										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.40	7.31	7.27	7.27	7.45										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

【綾川浄水場】高松市生島町(給水栓水)

[illegible]

【東部】高松市牟礼町原(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月										
				13日	11日	1日	29日	27日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	1	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.10	0.11	0.14										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.013			0.025										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			0.002										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.017			0.034										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007			0.013										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.007										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.04			0.10										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		3			4										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	5	5	6	5										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		25			26										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		46			51										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.3	0.4	0.5	0.4										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.49	7.54	7.53	7.54	7.94										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

【東部】高松市牟礼町原(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 13日	5月 11日	6月 1日	6月 29日	7月 27日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.003			0.007											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.3	0.8	0.5	0.4											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		25			26											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		1			1											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		46			51											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	7.49	7.54	7.53	7.54	7.94											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.7			-1.1											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.04			0.10											
	クリプトスボリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		8	7	8	8	8											
	総アルカリ度	mg/L			22			24											
	浮遊物質	mg/L				</													

【御殿】高松市峰山町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月										
				13日	11日	1日	29日	27日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.16	0.14	0.14	0.16										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			0.000006										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.11	0.12	0.11	0.10										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.003			0.010										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003										
基26	ジブromokロロメタン	mg/L	0.1以下		0.004			0.004										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.012			0.020										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.006										
基31	ブromohホルム	mg/L	0.09以下		0.001			<0.001										
基32	ホルムアルデhid	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基34	アルミニum及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01			0.01										
基35	銻及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		18			16										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	12	13	10	10										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		55			55										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		145			133										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.5	0.9	0.5	0.7										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.78	8.01	7.79	7.66	7.76										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

【御殿】高松市峰山町(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月											
				13日	11日	1日	29日	27日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		55			55											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		1			1											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		145			133											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	7.78	8.01	7.79	7.66	7.76											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-0.5			-0.6											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		22			24											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.01			0.01											
	クリプトスボリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL	</																

【御殿】高松市男木町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【御殿】高松市男木町(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 13日	5月 11日	6月 1日	6月 29日	7月 27日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.002			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.005			0.006											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		35			47											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		7			1											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガンを消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		76			117											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	7.74	7.74	7.83	7.83	7.86											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.1			-0.6											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		4			12											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.03			0.03											
	クリプトスボリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		12	12	19	15	16											
	総アルカリ度	mg/L			33			49											
	浮遊物質	mg/L																	

【浅野・東部】高松市朝日新町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月											
				6日	27日	4日	6日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.003			0.005											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.08	0.11	<0.08											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.06	0.07	0.07											
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.025	0.025	0.032	0.031											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001		0.001	<0.001											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.030		0.039	0.037		</									

【浅野・東部】高松市朝日新町(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 6日	4月 27日	6月 4日	7月 6日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002			0.002													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.005			0.005													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.3	0.3	0.4													
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	42			28													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4			1													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03													
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	80			63													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.52	7.51	7.53	7.42													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.4			-1.6													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	48			29													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04			0.04													
	クリプトスפורジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		12	11	11	9													

【浅野・東部】高松市十川西町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月												
				6日	27日	4日	6日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.10	0.09	<0.08												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.06	0.08	0.06												
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.019		0.027	0.024												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009	0.005	<0.003	<0.003												
基26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001		<0.001	<0.001												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.023		0.032	0.029												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.015	0.015	0.014	0.016												
基30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004		0.005	0.005												
基31	ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001		<0.001	<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<												

【浅野・東部】高松市十川西町(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月												
				6日	27日	4日	6日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002			0.002												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.004			0.004												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.4	0.7												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	43			27												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2			2												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	82			60												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	7.47	7.42	7.42	7.30												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.4			-1.8												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			1												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04			0.04												
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL			</														

【川添・東部】高松市庵治町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月										
				13日	11日	1日	29日	27日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	2	0	0	15	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	0.011	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.12	0.11	0.10	0.10										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.10	0.12	0.12	0.13										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.032	0.038	0.039	0.036										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	0.003										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002	0.002	0.002	0.002										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0													

【川添・東部】高松市庵治町(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 13日	5月 11日	6月 1日	6月 29日	7月 27日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		0.003			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.003			0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.009			0.011											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.3	0.9	0.4	0.4											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		48			36											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		2			1											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		96			70											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	7.58	7.57	7.43	7.46	7.65											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.1			-0.9											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		750	20	326	10											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.08											
	クリプトスボリジウム	個/20L																	
	ジアルギア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		12	15	14	12	11											
	総アルカリ度	mg/L			41			38											
	浮遊物質	mg/L																	

【川添】高松市屋島東町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月												
				6日	27日	4日	6日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	1												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.11	0.13	0.13												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.11	0.13	0.11												
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.027		0.041	0.045												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	0.003	<0.003												
基26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002		0.003	0.002												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.037		0.055	0.056												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.021	0.026	0.021	0.028												
基30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008		0.011	0.009												
基31	ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001		<0.001	<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04			0.04												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10			8												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	12	12	9												
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	58			43												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	105			86												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000003	0.000002	0.000005												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4	2.0	1.4	1.4												
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.67	7.59	7.55	7.64												
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基51	色度	度	5以下	0.5	1.0	0.5	<0.5												
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												

【川添】高松市屋島東町(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 6日	4月 27日	6月 4日	7月 6日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.003			0.003													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.008			0.013													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.3	0.4	0.4													
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	58			43													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3			1													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03													
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	105			86													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.67	7.59	7.55	7.64													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.9			-1.0													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	113			33													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04			0.04													
	クリプトスפורジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		16	17	17	13													
	電気伝導率	mS/m		47																

【後川】高松市塩江町安原上東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月											
				6日	27日	4日	6日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19	0.15	0.18	0.15											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.11	0.10	0.35	0.25											
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.017		0.034	0.032											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.010	0.011	0.004	0.009											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001		<0.001	<0.001											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.020		0.040	0.037											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.015	0.014	0.020	0.021											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003		0.006	0.005											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001		<0.001	<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02			0.02											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9			8											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	9	10	8											
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	40			28											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	97			84											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.1	1.0	1.0											
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.36	7.28	7.44	7.17											
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											

【後川】高松市塩江町安原上東(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 6日	4月 27日	6月 4日	7月 6日													
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002			0.002													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003			0.005													
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.6	0.3	0.7													
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	40			28													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3			2													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03													
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	97			84													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1													
目26	pH値		7.5程度	7.36	7.28	7.44	7.17													
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.7			-2.0													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02			0.02													
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L		13	13	16	11													
	電気伝導率	mS/m		23			19</													

【一ツ内】高松市塩江町上西(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月												
				6日	27日	4日	6日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.32	0.17	0.15	0.08												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.08	0.07												
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.011			0.015												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.012	0.014	0.014	0.011												
基26	ジブromokkoroメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.014			0.018												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.016	0.022	0.016	0.015												
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.003												
基31	ブromohorumu	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001												
基32	ホルムアルデhid	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03			0.02												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10			8												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	9	9	9												
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	38			20												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	93			75												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000001	0.000003	<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.8	0.7	0.7												
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.37	7.24	7.25	6.99												
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5												
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												

【一ツ内】高松市塩江町上西(給水栓水)

[illegible]

【堂ヶ平】三木町小蓑(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 6日	4月 27日	6月 4日	7月 21日													
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0													
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)													
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004													
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1													
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08													
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001													
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005													
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001													
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.06													
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002													
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.028		0.050	0.040													
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.020	0.017	0.010	0.006													
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001		0.007	<0.001													
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001													
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.032		0.076	0.047													
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.027	0.025	0.027	0.028													
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004		0.017	0.007													
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001																

2026年度

【堂ヶ平】三木町小蓑(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 欠損は最大値を表している。																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月												
				6日	27日	4日	21日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002			0.002												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.005			0.007												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.3	0.4	0.4	0.4												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	29			21												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	3			4												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	89			71												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	6.98	7.03	7.04	6.96												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-2.4			-2.3												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	1			0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		11	11		10												
	総アルカリ度	mg/L		16			21												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		89			71												
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.3	0.3	0.3												
	水温	℃		12.9	14.9	20.0	24.0												
	気温	℃		18.5	17.5	20.5	29.8												
	天候			曇	晴	曇	晴												
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

【新開・東部】三木町氷上(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 欠損は最大値を表している。																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月											
				13日	11日	1日	29日	27日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.12	0.14	<0.08	0.12											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.07	0.11	0.12											
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.010			0.022											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.006											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.002											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.016			0.031											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			0.013											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.007											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.08											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		5			4											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.002			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	7	8	8	6											
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		37			25											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		66			47											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.4	0.5	0.6	0.5											
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.25	6.69	6.61	7.38	7.16											
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											

【新開・東部】三木町氷上(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 13日	5月 11日	6月 1日	6月 29日	7月 27日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.003			0.006											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.2	0.3	0.6	0.5											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		37			25											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		1			2											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		66			47											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	7.25	6.69	6.61	7.38	7.16											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-2.3			-1.7											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		2			4											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.08											
	クリプトスボリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		8	11	12	8	7											
	総アルカリ度	mg/L			28			28											
	浮遊物質	mg/L																	

【綾南】綾川町陶(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 6日	4月 27日	6月 4日	7月 6日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	1	1	2												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18	0.11	0.15	0.09												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.12	0.10	0.15	0.13												
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.018		0.028	0.031												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004			0.003												
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.005		0.008	0.004												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.032		0.049	0.044												

【綾南】綾川町陶(給水栓水)

[illegible]

【羽床】綾川町羽床下(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月												
				6日	27日	4日	6日												
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0												
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)												
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1	1	2												
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20	0.17	0.19	0.19												
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000006	0.000011	0.000009												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.10	0.13												
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.001			0.005												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			0.003												
基26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004			0.005												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.009			0.017												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003												
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.006												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001			0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15			14												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001			0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	15	16	15												
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	83			88												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	156			190												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.7	0.8	0.9												
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.81	6.82	6.80	6.70												
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	1.6	0.7												
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1												

【羽床】綾川町羽床下(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 6日	4月 27日	6月 4日	7月 6日												
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001												
目14	抱水クローラル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.4	0.6	0.3												
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	83			88												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001			0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	19			19												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	156			190												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1												
目26	pH値		7.5程度	6.81	6.82	6.80	6.70												
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.5			-1.5												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	14			36												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアレギア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		24	23	23	26												
	総アルカリ度	mg/L		69			71												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L		156			190												