

水質検査結果

電話での問い合わせ先

高松、東讃、小豆ブロック

水質管理課(本課)
087-847-4869

西讃ブロック

水質管理課(府中分室)
0877-48-0519

中讃ブロック

水質管理課(丸亀分室)
0877-28-7966

メールでの問い合わせ先

suishitsu_honbu@union.suido-kagawa.lg.jp

西 讃 ブ ロ ッ ク

西1	西部	三豊市詫間町箱
西2	西部	観音寺市大野原町内野々
西3	茂木	観音寺市伊吹町
西4	下林	観音寺市大野原町花稻
西5	一の宮	観音寺市豊浜町和田浜
西6	田野々	観音寺市大野原町田野々
西7	樋箇	三豊市山本町長野
西8	豊中町	三豊市豊中町本山甲
西9	我久	三豊市財田町財田上我久
西10	高倉	三豊市財田町財田上別所
西11	林明・樋箇	三豊市財田町財田中入樋
西12	雉子尾	三豊市財田町財田中本篠

中 讃 ブ ロ ッ ク

中1	中部	宇多津町十楽寺
中2	綾川浄水場	高松市生島町
中3	丸亀市・中部	丸亀市土器町西
中4	丸亀市・中部・清水	丸亀市手島町
中5	清水	丸亀市港町
中6	金倉	丸亀市今津町
中7	飯野	丸亀市飯野町東分
中8	中部・丸亀市・東小川	丸亀市飯山町東小川
中9	中部・丸亀市・西坂元	丸亀市飯山町西坂元
中10	綾川浄水所	丸亀市綾歌町富熊
中11	鴨川・綾川浄水場	坂出市与島町
中12	下津井受水	坂出市岩黒
中13	善通寺市・中部	善通寺市吉原町
中14	大麻第3・大麻第2	善通寺市大麻町
中15	竜川・善通寺市・中部	善通寺市金蔵寺町
中16	善通寺市・中部・大麻第1	善通寺市生野町
中17	五条	琴平町五條
中18	琴平第1	琴平町川東
中19	琴平第4	琴平町榎井
中20	北鴨・平洲・中部	多度津町佐柳
中21	高屋原	まんのう町長尾
中22	四条	まんのう町公文
中23	犬の馬場	まんのう町川東
中24	造田	まんのう町造田
中25	成政	まんのう町吉野
中26	野口	まんのう町追上
中27	塩入	まんのう町塩入

▼浄水系統と地点名を表示しています

詳細は次ページ以降の地図を御参照ください

▼地図上の番号をクリックすると

結果のページに移動します

▼この画面は、PDFの1ページですので、

この画面に戻るときは、

先頭までスクロールするか、

1ページを指定して移動してください

高 松 ブ ロ ッ ク


高1	綾川浄水場	高松市生島町
高2	東部	高松市牟礼町原
高3	御殿	高松市峰山町
高4	御殿	高松市男木町
高5	浅野・東部	高松市朝日新町
高6	浅野・東部	高松市十川西町
高7	川添・東部	高松市庵治町
高8	川添	高松市屋島東町
高9	後川	高松市塩江町安原上東
高10	一ツ内	高松市塩江町上西
高11	堂ヶ平	三木町小養
高12	新開・東部	三木町氷上
高13	綾南	綾川町陶
高14	羽床	綾川町羽床下

小 豆 ブ ロ ッ ク

小1	肥土山	土庄町肥土山
小2	馬越	土庄町滝宮
小3	琴塚	土庄町見目
小4	北山	土庄町鹿島
小5	大部	土庄町大部
小6	小部	土庄町小部
小7	家浦	土庄町豊島甲生
小8	唐櫃	土庄町豊島唐櫃
小9	中山	小豆島町池田
小10	内海	小豆島町片城
小11	当浜	小豆島町当浜
小12	福田	小豆島町福田
小13	吉田	小豆島町吉田
小14	湯船	小豆島町中山
小15	福田浜	小豆島町福田浜


東 讃 ブ ロ ッ ク

東1	東部	東かがわ市小海
東2	川西・東部	さぬき市小田
東3	西畑	さぬき市津田町津田(津田)
東4	川北	さぬき市津田町津田(北羽立)
東5	王子	さぬき市大川町田面
東6	平砕・東部	さぬき市大川町田面(碎石)
東7	門入	さぬき市石田東
東8	石神	さぬき市昭和
東9	川股	東かがわ市引田
東10	入野山	東かがわ市東山
東11	水主・大社	東かがわ市土居
東12	湊・山下・藤井	東かがわ市松原
東13	中筋第1・第3・第5	東かがわ市横内
東14	川東第1・第2	東かがわ市三本松

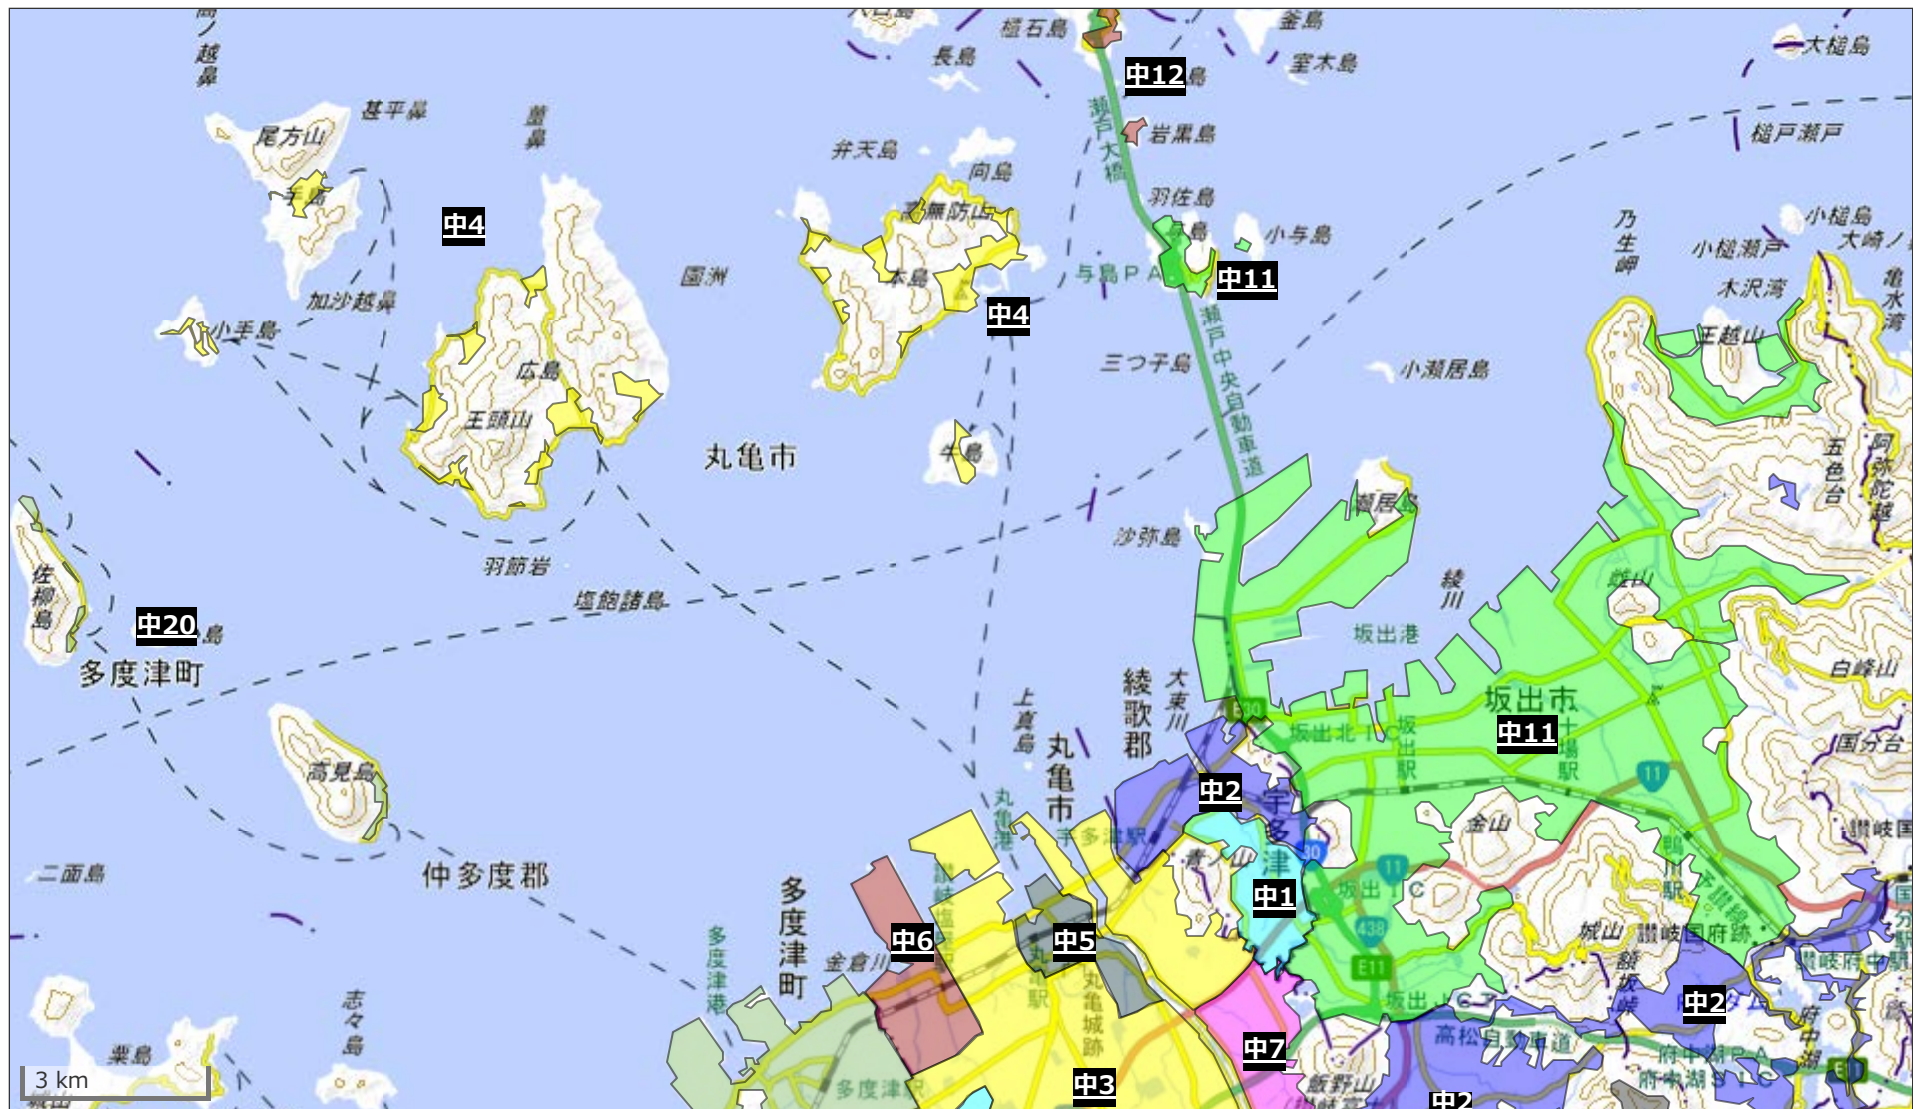


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

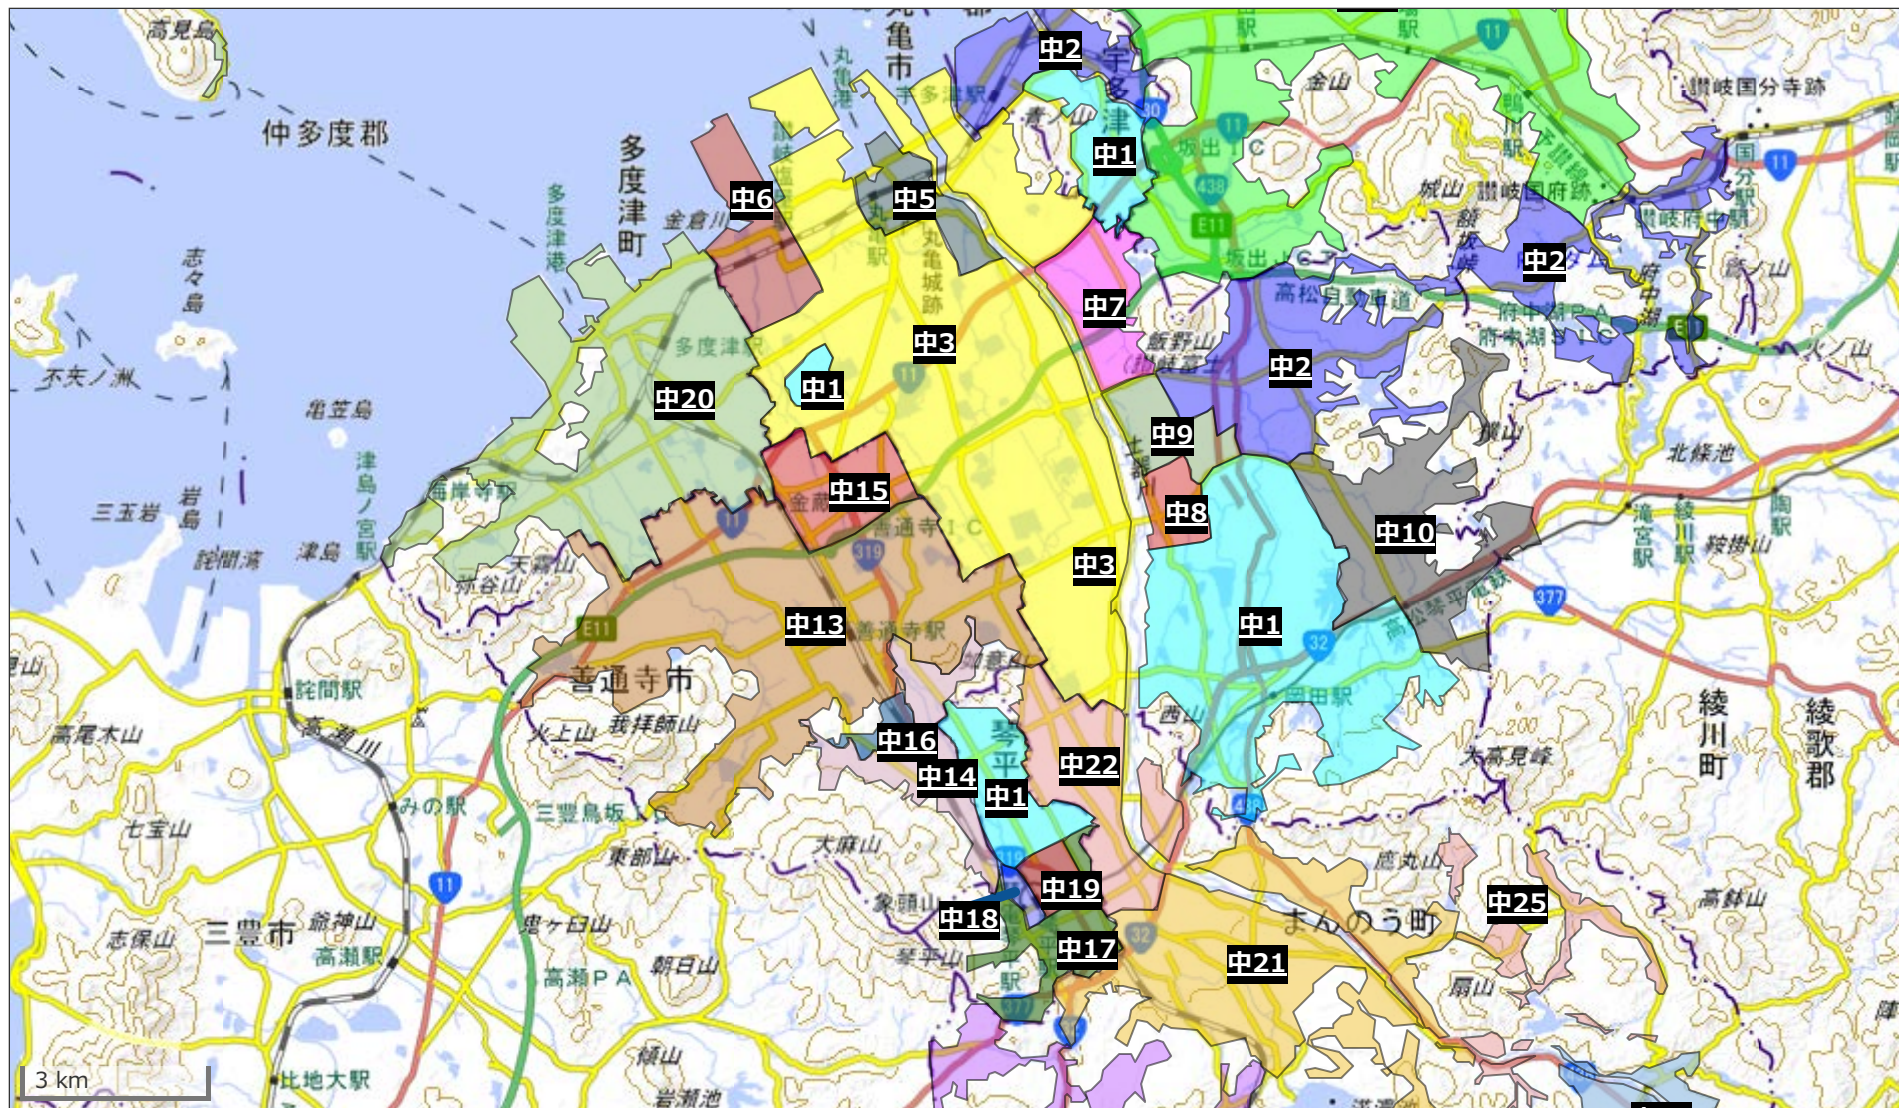


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製するには国土地理院の長の承認を得なければならない。

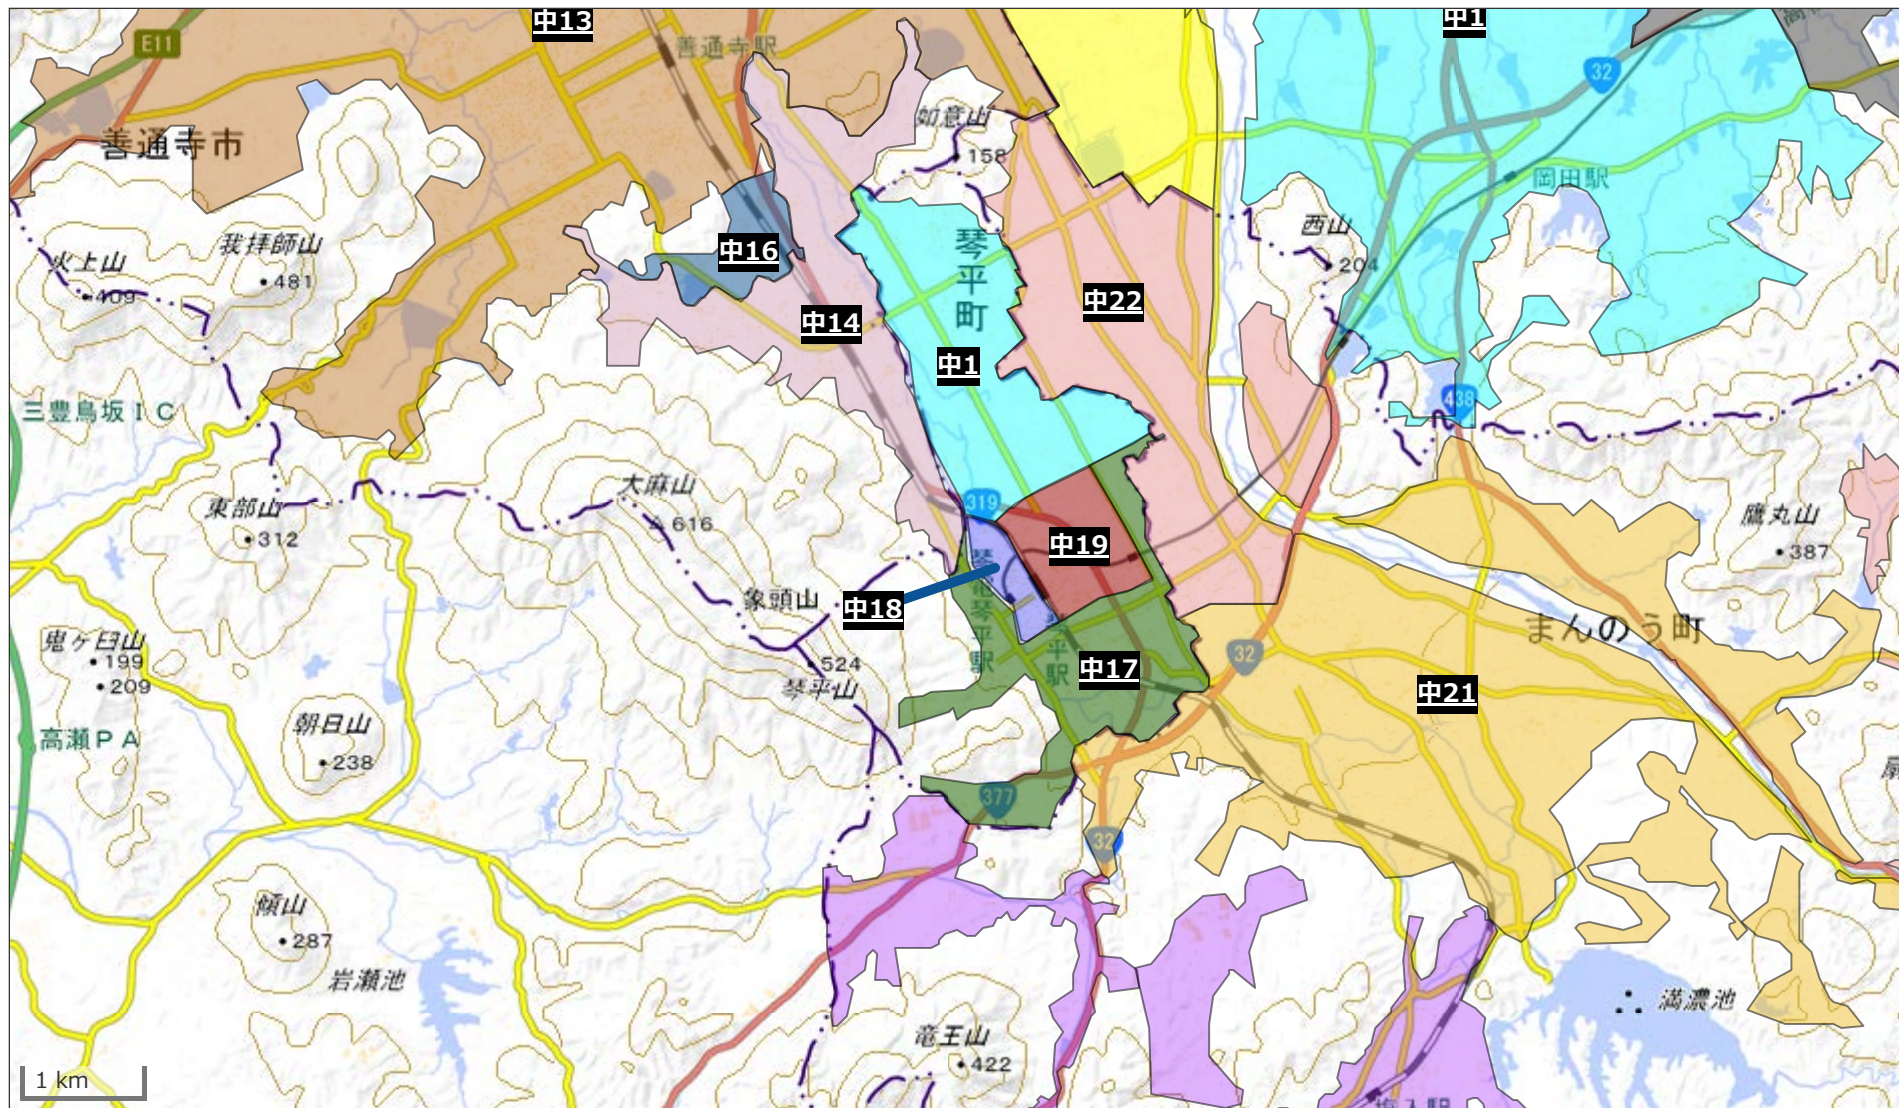

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

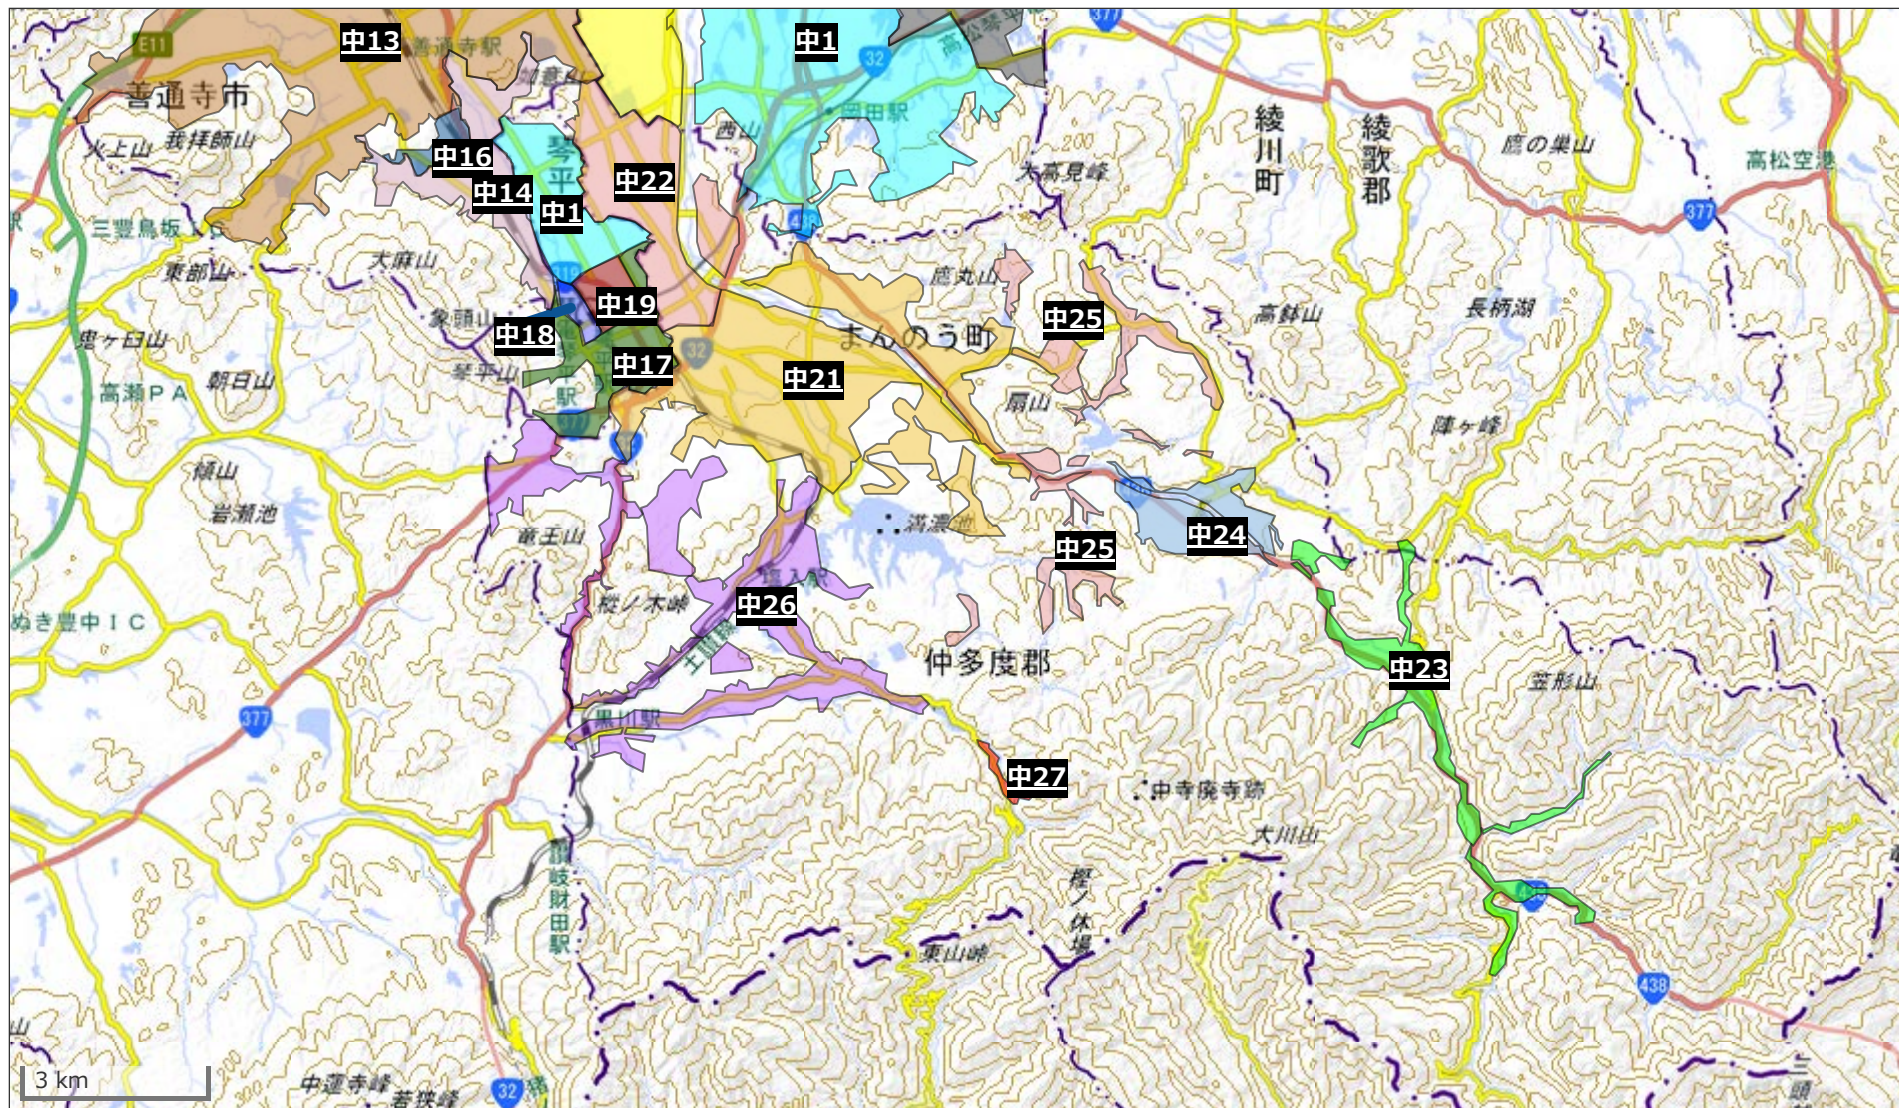

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

【中部】宇多津町十楽寺(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

【中部】宇多津町十楽寺(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 6日	4月 30日	6月 1日	7月 6日	7月 28日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.006												
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4										
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			27												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			1												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03												
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			52												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.53	7.58	7.67	7.49	7.76										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.4												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.07												
	クリプトスפורジウム	個/20L																
	ジアルジア	個/20L																
	大腸菌定量	MPN/100mL																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	

【綾川浄水場】高松市生島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

【綾川浄水場】高松市生島町(給水栓水)

[illegible]

【丸亀市・中部】丸亀市土器町西(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

2026年度 【丸亀市・中部】丸亀市土器町西(給水栓水)

2026年度 【丸亀市・中部】丸亀市土器町西(給水栓水)

2026年度 【丸亀市・中部】丸亀市土器町西(給水栓水)

[illegible]

【丸亀市・中部・清水】丸亀市手島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月											
				14日	27日	8日	6日	27日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005													
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.08	0.33	0.24	0.27											
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.033	0.039	0.044											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002	0.002	0.002											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001													
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.044	0.050	0.055											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006	0.024	0.026	0.024											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.009	0.009	0.009											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008													
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1													
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03													
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03													
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1													
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9													
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001													
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	5	9	9	9											
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			31													
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			75													
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02													
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000003											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002													
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005													
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.3	1.2	1.2	1.2											
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.73	7.74	7.80	7.68	7.72											
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											

2026年度

【丸亀市・中部・清水】丸亀市手島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月										
				14日	27日	8日	6日	27日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.013												
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4										
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			31												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			1												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002												
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			75												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.73	7.74	7.80	7.68	7.72										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.2												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.03												
	クリプトスפורジウム	個/20L																
	ジアレシア	個/20L																
	大腸菌定量	MPN/100mL																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L		10	11	11	11	11										
	電気伝導率	mS/m				31												
	総アルカリ度	mg/L																
	浮遊物質	mg/L																
	溶解性物質	mg/L				75												
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.4	0.5	0.5	0.4										
	水温	℃		17.0	16.0	20.4	22.0	29.0										
	気温	℃		19.2	19.5	20.6	23.5	32.1										
	天候			晴れ	晴	雨	雨	晴										
	前日の天候																	
	試験不実施理由																	

【清水】丸亀市港町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月										
				6日	30日	1日	6日	28日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1	1	<1	1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.08	0.11	0.08	0.15										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.06	<0.06	<0.001	<0.06	0.06										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06												
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002												
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.004												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003												
基26	ジブromokkろロメタン	mg/L	0.1以下			0.009												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.022												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003												
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005												
基31	プロモホルム	mg/L	0.09以下			0.004												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008												
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			22												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	34	14	31	13	13										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			71												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			197												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.6	1.0	1.1	1.3										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.48	7.46	7.46	7.40	7.65										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.2										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度 【清水】丸亀市港町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

灰化は取入値を表していない																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月											
				6日	30日	1日	6日	28日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			<0.002													
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.3	0.7	0.6	0.4											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			71													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			3													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03													
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			197													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	7.48	7.46	7.46	7.40	7.65											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-0.9													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			2													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			<0.01													
	クリプトスボリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		25	13	27	15	20											
	電気伝導率	mS/m				55													
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L				197													
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.3	0.6	0.6	0.3											
	水温	℃		17.2	20.0	23.2	24.0	30.7											
	気温	℃		17.0	12.1	23.5	25.2	31.2											
	天候			晴	雨	晴	雨	晴											
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

【金倉】丸亀市今津町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月										
				6日	11日	8日	6日	3日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	2	1	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	3	2	2	2										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.10	0.11	0.08	0.10										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.07										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.003			0.008										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.005										
基26	ジブromochloroメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.002										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.007			0.014										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004										
基30	ブromochloroメタン	mg/L	0.03以下		0.002			0.004										
基31	ブromoholm	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01			0.02										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			9										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	10	10	8	10										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		64			62										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		136			114										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7	1.0	1.0	0.9										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.18	7.13	7.09	7.00	6.94										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

【金倉】丸亀市今津町(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 6日	5月 11日	6月 8日	7月 6日	8月 3日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.8	1.0	0.8	0.9											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		64			62											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		5			7											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガンの消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		136			114											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	7.18	7.13	7.09	7.00	6.94											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.4			-1.5											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		24			5											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.01			0.02											
	クリプトスボリジウム	個/20L																	
	ジアラジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		16	19	17	18	19											
	総アルカリ度	mg/L			46			44											
	浮遊物質	mg/L																	

【飯野】丸亀市飯野町東分(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月										
				7日	11日	9日	7日	3日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	2	2	2	1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.10	0.11	0.11	0.12										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			0.002										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			0.002										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			<0.001										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			<0.01										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11			11										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	8	8	8	8										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		57			54										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		132			115										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.94	6.87	6.90	6.83	6.86										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

【飯野】丸亀市飯野町東分(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 11日	6月 9日	7月 7日	8月 3日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		57			54											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		7			10											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		132			115											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	6.94	6.87	6.90	6.83	6.86											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.7			-1.6											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		29			19											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
	クリプトスפורidium	個/20L																	
	ジアレルギー	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		18	18	18	18	18											
	電気伝導率	mS/m			47			47											
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L	</																

【中部・丸亀市・東小川】丸亀市飯山町東小川(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

灰化は最大値を表している																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月											
				7日	11日	8日	7日	3日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	14											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	3	<1	<1	1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.10	<0.08	<0.08	0.12											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06	0.06	0.08											
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.004			0.006											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.005											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001			0.002											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.007			0.012											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002			0.004											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.02											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8			9											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	7	7	7	7											
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		45			50											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		113			104											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.6	1.0	1.0	0.8											
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.93	6.84	7.53	7.25	6.82											
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6											
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											

【中部・丸亀市・東小川】丸亀市飯山町東小川(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 11日	6月 8日	7月 7日	8月 3日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.8	0.5	0.4	0.7											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		45			50											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		5			9											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		113			104											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	6.93	6.84	7.53	7.25	6.82											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-2.0			-1.6											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		2			37											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.02											
	クリプトスボリジウム	個/20L																	
	ジアルギア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		13	15	9	9	16											
	総アルカリ度	mg/L			31			44											
	浮遊物質	mg/L		</															

【中部・丸亀市・西坂元】丸亀市飯山町西坂元(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月										
				7日	11日	9日	7日	3日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1	<1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.09	<0.08	<0.08	0.09										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06	0.09	<0.06										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005			0.006										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001			0.002										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.009			0.012										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003			0.004										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.03			0.02										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8			8										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	6	5	6	6										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		37			42										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		90			90										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.04	6.99	7.36	7.26	6.92										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

【中部・丸亀市・西坂元】丸亀市飯山町西坂元(給水栓水)

[illegible]

【綾川浄水所】丸亀市綾歌町富熊(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月											
				7日	11日	9日	7日	3日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	1	2	2											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.19	0.20	0.20	0.21											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.11											
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.003			0.004											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003											
基26	ジブromokkろロメタン	mg/L	0.1以下		0.005			0.008											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.014			0.021											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.006											
基31	プロモホルム	mg/L	0.09以下		0.002			0.003											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											

【綾川浄水所】丸亀市綾歌町富熊(給水栓水)

[illegible]

【鴨川・綾川浄水場】坂出市与島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月										
				6日	11日	8日	6日	3日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.07	0.07	0.08	0.11										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.013	0.016	0.019	0.024										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.009	0.009	0.008	0.006										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.035	0.040	0.040	0.042										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.011	0.013	0.012	0.012										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.002	0.002	0.001	<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.03										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8			7										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	11	11	10	9										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		44			35										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		83			73										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.75	7.67	7.70	7.77	7.68										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	0.6	0.7	<0.5	0.6	0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

【鴨川・綾川浄水場】坂出市与島町(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 6日	5月 11日	6月 8日	7月 6日	8月 3日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		44			35											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		1			1											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		83			73											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	7.75	7.67	7.70	7.77	7.68											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.1			-1.0											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			1											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.03											
	クリプトスפורidium	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		13	14	14	13	12											
	電気伝導率	mS/m			38			32											
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L			</														

【下津井受水】坂出市岩黒(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月										
				6日	11日	8日	6日	3日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	<0.08	0.08	0.08	0.11										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.08	0.08	0.10	0.17										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.019	0.020	0.025	0.032										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.007										
基26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002	0.003	0.003	0.005										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.028	0.032	0.037	0.049										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007			0.006										
基30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.007	0.009	0.009	0.012										
基31	ブromホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.03			0.05										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		7			8										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	9	7	10	9										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		46			53										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		90			97										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.75	7.64	7.76	7.71	7.75										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	1.8										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2										

【下津井受水】坂出市岩黒(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 6日	5月 11日	6月 8日	7月 6日	8月 3日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.005			0.003											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		46			53											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		2			2											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガナーン消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		90			97											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2											
目26	pH値		7.5程度	7.75	7.64	7.76	7.71	7.75											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.0			-0.6											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			6											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.03			0.05											
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアレシア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		15	14	16	14	16											
	総アルカリ度	mg/L			41			52											
	浮遊物質	mg/L																	

【中部・善通寺市】善通寺市吉原町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月											
				7日	30日	1日	7日	28日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	3	2	3	2											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005													
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.06	0.07	<0.001	0.15	0.19											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下			0.09													
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002													
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.012													
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003													
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002													
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001													
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.019													
基29	トリクロロ酢酸	mg/L																	

【中部・善通寺市】善通寺市吉原町(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	4月 30日	6月 1日	7月 7日	7月 28日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.003													
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			49													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			4													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03													
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			114													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	7.16	7.08	7.10	6.89	6.94											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.6													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.03													
	クリプトスボリジウム	個/20L																	
	ジアレルギー	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		14	15	15	18	17											
	電気伝導率	mS/m				34													
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L				114													

【大麻第2・大麻第3】善通寺市大麻町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【大麻第2・大麻第3】善通寺市大麻町(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	4月 30日	6月 1日	7月 7日	7月 28日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			<0.002												
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.4	0.5	0.2										
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			54												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			13												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03												
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			133												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	6.60	6.80	6.60	6.67	6.57										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-2.0												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.01												
	クリプトスボリジウム	個/20L																
	ジアルジア	個/20L																
	大腸菌定量	MPN/100mL																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	

【善通寺市・中部・竜川】善通寺市金蔵寺町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月										
				7日	30日	1日	7日	28日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	3	3	3	2										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.10	0.15	0.14	0.17										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			0.000006												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	<0.06	0.16	0.13										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002												
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.003												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003												
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.007												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003												
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下															

【善通寺市・中部・竜川】善通寺市金蔵寺町(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	4月 30日	6月 1日	7月 7日	7月 28日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			<0.002													
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			71													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			9													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03													
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002													
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			154													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	6.94	7.01	6.75	6.85	6.67											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.7													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			1													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.01													
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアリジオ	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		19	16	22	19	20											
	電気伝導率	mS/m				46													
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L				154													

【大麻第1(中部・善通寺市)】善通寺市生野町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月										
				7日	30日	1日	7日	28日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	3										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	1	6										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.15										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.08	0.10	0.11										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002												
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.018												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003												
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.024												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.011												
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008												
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.06												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			4												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	6	5	6	11										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			30												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			62												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.46	7.35	7.33	7.19	6.36										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

【大麻第1(中部・善通寺市)】善通寺市生野町(給水栓水)

[illegible]

2026年度 【五條】琴平町五條(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【五条】琴平町五條(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 11日	6月 9日	7月 7日	8月 3日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.002			0.002											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.003			0.002											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		59			67											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		4			6											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガンを消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		132			133											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	7.04	7.16	6.92	6.86	7.14											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.5			-1.2											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			2											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			0.01											
	クリプトスボリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		18	19	19	20	20											
	総アルカリ度	mg/L			38			46											
	浮遊物質	mg/L																	

【琴平第1】琴平町川東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 11日	6月 9日	7月 7日	8月 3日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	4	4	4	3										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			0.000007										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.08	0.06	0.15										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			0.009										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			0.003										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			0.018										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003													

【琴平第1】琴平町川東(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 11日	6月 9日	7月 7日	8月 3日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			0.002											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			0.003											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.8	0.8	0.4	0.6											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		62			66											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		14			8											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		144			133											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	6.51	6.57	6.48	6.49	6.98											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-2.0			-1.4											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			2											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.01			0.01											
	クリプトスפורidium	個/20L																	
	ジアレルギー	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		18	19	19	20	20											
	電気伝導率	mS/m			39			46											
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L			14														

【琴平第4】琴平町榎井(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

灰化は最大値を表している																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月											
				6日	11日	8日	6日	3日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	17											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	3	4	5	4											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.07	0.13	0.13	0.13											
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.009			<0.001											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008			<0.003											
基26	ジブromokkpoメタン	mg/L	0.1以下		0.003			<0.001											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.018			<0.001											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			<0.003											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006			<0.001											
基31	プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			0.05											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			10											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11	12	11	8											
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		58			64											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		137			140											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		0.000002			<0.000001											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2	0.9	0.9	0.9	0.8											
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.05	6.97	6.91	6.86	6.48											
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.9											
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2											

2026年度

【琴平第4】琴平町榎井(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

※ 欠日は最大値を表している。																			
項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月											
				6日	11日	8日	6日	3日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.002			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.003			<0.002											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		58			64											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		6			18											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		137			140											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2											
目26	pH値		7.5程度	7.05	6.97	6.91	6.86	6.48											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.7			-2.0											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		2			30											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			0.05											
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		18	19	20	20	20											
	電気伝導率	mS/m			38			41											
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			137			138											
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.7	0.6	0.6	0.8											
	水温	℃		15.4	18.3	20.5	23.1	21.9											
	気温	℃		20.0	23.6	23.0	23.6	31.0											
	天候			晴	晴	曇	雨	晴											
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

【北鴨・平湊・中部】多度津町佐柳(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月										
				6日	27日	1日	6日	27日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	1	1	2	2										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.07	0.09	0.09										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002												
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.012												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003												
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.019												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.005												
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008												
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			6												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7	7	7	9										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			23												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			59												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.4	0.3	<0.3										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.72	7.59	7.63	7.63	7.79										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

【北鴨・平湊・中部】多度津町佐柳(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月										
				6日	27日	1日	6日	27日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001												
目14	抱水コロラール	mg/L	0.02以下			0.004												
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3										
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			23												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			1												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002												
目22	有機物等(過マンガナ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			59												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.72	7.59	7.63	7.63	7.79										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		±1程度以上、極力0に近づける			-1.6												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			1												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.03												
	クリプトスポリジウム	個/20L																
	ジアノキサミン	個/20L																
	大腸菌定量	MPN/100mL																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L																
	電気伝導率	mS/m		9	8	9	8	10										
	総アルカリ度	mg/L				20												
	浮遊物質	mg/L																
	溶解性物質	mg/L				59												
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.3	0.3	0.2	0.3										
	水温	℃		16.0	15.9	24.0	23.5	31.0										
	気温	℃		17.0	19.0	26.0	23.0	34.0										
	天候			晴	晴	晴	雨	晴										
	前日の天候																	
	試験不実施理由																	

【高屋原】まんのう町長尾(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月											
				7日	11日	9日	7日	3日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	1	2	1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.08											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.11	0.11	0.41											
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.008			0.013											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003											
基26	ジブromojクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.002											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.013			0.020											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003			0.005											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			<0.01											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8			10											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9	9	8	10											
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		30			33											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		85			80											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.6	0.6	0.8	0.9											
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.11	7.00	7.00	6.89	6.99											
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											

【高屋原】まんのう町長尾(給水栓水)

[illegible]

【四条】まんのう町公文(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月											
				7日	11日	9日	7日	3日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2	1	<1	1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.12	0.13	0.11	0.14											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.12	0.12	0.20											
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.007			0.008											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.006											
基26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.003											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.013			0.017											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.004											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.006											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.03											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			12											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	8	7	7	9											
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		49			66											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		119			126											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.7	1.0	1.0	0.8											
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.12	7.02	7.05	7.00	7.01											
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											

【四条】まんのう町公文(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 7日	5月 11日	6月 9日	7月 7日	8月 3日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.001			0.002											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.7	0.5	0.8	0.7											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		49			66											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		4			8											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガンの消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		119			126											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	7.12	7.02	7.05	7.00	7.01											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.7			-1.1											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			2											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.03											
	クリプトスボリジウム	個/20L																	
	ジアレルギー	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		15	16	13	12	20											
	総アルカリ度	mg/L			38			61											
	浮遊物質	mg/L				</													

【犬の馬場】まんのう町川東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月										
				6日	27日	1日	6日	27日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.11	0.11	0.08	<0.08										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002												
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.015												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003												
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.020												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.009												
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008												
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	7	7	7	4										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			43												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			105												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.06	0.7	0.5										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.35	7.29	7.32	7.16	7.20										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

【犬の馬場】まんのう町川東(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 6日	4月 27日	6月 1日	7月 6日	7月 27日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.001													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.003													
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.7	0.5	0.8	0.4											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			43													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			3													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03													
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002													
目22	有機物等(過マンガナ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			105													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	7.35	7.29	7.32	7.16	7.20											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-1.4													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.03													
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアレジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		12	12	16	11	16											
	電気伝導率	mS/m				35													
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L				105													

【造田】まんのう町造田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月										
				6日	27日	1日	6日	27日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1	<1	1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.14	0.14	0.12	0.16										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.06	<0.06	<0.001	<0.06	<0.06										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.002	<0.06	<0.002	<0.002										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002												
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.021												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005	0.007	0.007	0.007										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.027												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006	0.013	0.010	0.009										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.006												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008												
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	8	8	7	7										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			44												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			113												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.23	6.97	7.22	6.88	7.23										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度 【造田】まんのう町造田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【成政】まんのう町吉野(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月										
				6日	27日	1日	6日	27日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.14	0.14	0.12	0.17										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.023												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007	0.005	0.005	0.004										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.031												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.015	0.017	0.030	0.015										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.007												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008												
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			10												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	6	7	6	7										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			47												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			109												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	0.6	1.1	1.3	1.2										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.46	7.50	7.45	7.19	7.30										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.6	0.8	1.8	1.0										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

【成政】まんのう町吉野(給水栓水)

[illegible]

【野口】まんのう町追上(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月											
				6日	27日	1日	6日	27日											
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0											
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003													
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005													
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002													
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1	<1	<1	<1											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1													
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002													
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005													
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004													
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002													
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005													
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001													
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06	0.08	0.13											
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.019	0.020	0.025											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007	0.010	0.007	0.006											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001	<0.001	<0.001											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001													
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.023	0.024	0.030											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.012	0.012	0.015	0.015											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004	0.004	0.005											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008													
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1													
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01													
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03													
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1													
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7													
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001													
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	8	8	7	7											
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			20													
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			74													
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02													
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002													
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005													
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2											
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.99	7.02	6.77	6.75	6.85											
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5											
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											

【野口】まんのう町追上(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 6日	4月 27日	6月 1日	7月 6日	7月 27日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002													
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002													
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002													
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004													
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04													
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008													
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.003													
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.005													
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			20													
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001													
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			3													
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03													
目21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002													
目22	有機物等(過マンガナ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			74													
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	6.99	7.02	6.77	6.75	6.85											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-2.8													
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0													
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01													
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			<0.01													
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアルギア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		11	11	9	7	7											
	電気伝導率	mS/m				12													
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L				74													

【塩入】まんのう町塩入(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月										
				6日	30日	1日	6日	28日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.009												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008	0.007	0.014	0.006										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.012												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.010	0.008	0.018	0.007										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008												
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	6	6	6	6										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			27												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			79												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7	0.4	0.8	0.4										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.20	7.22	7.22	7.10	7.27										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度 【塩入】まんのう町塩入(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月										
				6日	30日	1日	6日	28日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			<0.002												
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6										
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			27												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			2												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03												
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			79												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.20	7.22	7.22	7.10	7.27										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			-2.0												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.02												
	クリプトスボリジウム	個/20L																
	ジアルジア	個/20L																
	大腸菌定量	MPN/100mL																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L																
	電気伝導率	mS/m		8	9	10	8	11										
	総アルカリ度	mg/L				19												
	浮遊物質	mg/L																
	溶解性物質	mg/L				79												
	遊離残留塩素	mg/L			0.8	0.7	0.7	0.6										
	水温	℃		14.0	18.0	22.3	23.6	29.4										
	気温	℃		20.0	12.5	30.0	22.8	32.2										
	天候			曇	雨	晴	雨	晴										
	前日の天候																	
	試験不実施理由																	