

水質検査結果

電話での問い合わせ先

高松、東讃、小豆ブロック

水質管理課(本課)
087-847-4869

西讃ブロック

水質管理課(府中分室)
0877-48-0519

中讃ブロック

水質管理課(丸亀分室)
0877-28-7966

メールでの問い合わせ先

suishitsu_honbu@union.suido-kagawa.lg.jp

西 讃 ブ ロ ッ ク

西1	西部	三豊市詫間町箱
西2	西部	観音寺市大野原町内野々
西3	茂木	観音寺市伊吹町
西4	下林	観音寺市大野原町花稲
西5	一の宮	観音寺市豊浜町和田浜
西6	田野々	観音寺市大野原町田野々
西7	樋盤	三豊市山本町長野
西8	豊中町	三豊市豊中町本山甲
西9	我久	三豊市財田町財田上我久
西10	高倉	三豊市財田町財田上別所
西11	林明・樋盤	三豊市財田町財田中入樋
西12	雉子尾	三豊市財田町財田中本篠

中 讃 ブ ロ ッ ク

中1	中部	宇多津町十楽寺
中2	綾川浄水場	高松市生島町
中3	丸亀市・中部	丸亀市土器町西
中4	丸亀市・中部・清水	丸亀市手島町
中5	清水	丸亀市港町
中6	金倉	丸亀市今津町
中7	飯野	丸亀市飯野町東分
中8	中部・丸亀市・東小川	丸亀市飯山町東小川
中9	中部・丸亀市・西坂元	丸亀市飯山町西坂元
中10	綾川浄水所	丸亀市綾歌町富熊
中11	鴨川・綾川浄水場	坂出市与島町
中12	下津井受水	坂出市岩黒
中13	善通寺市・中部	善通寺市吉原町
中14	大麻第3・大麻第2	善通寺市大麻町
中15	竜川・善通寺市・中部	善通寺市金蔵寺町
中16	善通寺市・中部・大麻第1	善通寺市生野町
中17	五条	琴平町五條
中18	琴平第1	琴平町川東
中19	琴平第4	琴平町榎井
中20	北鴨・平洲・中部	多度津町佐柳
中21	高屋原	まんのう町長尾
中22	四条	まんのう町公文
中23	犬の馬場	まんのう町川東
中24	造田	まんのう町造田
中25	成政	まんのう町吉野
中26	野口	まんのう町追上
中27	塩入	まんのう町塩入

▼浄水系統と地点名を表示しています

詳細は次ページ以降の地図を御参照ください

▼地図上の番号をクリックすると

結果のページに移動します

▼この画面は、PDFの1ページですので、

この画面に戻るときは、

先頭までスクロールするか、

1ページを指定して移動してください

高 松 ブ ロ ッ ク


高1	綾川浄水場	高松市生島町
高2	東部	高松市牟礼町原
高3	御殿	高松市峰山町
高4	御殿	高松市男木町
高5	浅野・東部	高松市朝日新町
高6	浅野・東部	高松市十川西町
高7	川添・東部	高松市庵治町
高8	川添	高松市屋島東町
高9	後川	高松市塩江町安原上東
高10	一ツ内	高松市塩江町上西
高11	堂ヶ平	三木町小養
高12	新開・東部	三木町氷上
高13	綾南	綾川町陶
高14	羽床	綾川町羽床下

小 豆 ブ ロ ッ ク

小1	肥土山	土庄町肥土山
小2	馬越	土庄町滝宮
小3	琴塚	土庄町見目
小4	北山	土庄町鹿島
小5	大部	土庄町大部
小6	小部	土庄町小部
小7	家浦	土庄町豊島甲生
小8	唐櫃	土庄町豊島唐櫃
小9	中山	小豆島町池田
小10	内海	小豆島町片城
小11	当浜	小豆島町当浜
小12	福田	小豆島町福田
小13	吉田	小豆島町吉田
小14	湯船	小豆島町中山
小15	福田浜	小豆島町福田浜


東 讃 ブ ロ ッ ク

東1	東部	東かがわ市小海
東2	川西・東部	さぬき市小田
東3	西畑	さぬき市津田町津田(津田)
東4	川北	さぬき市津田町津田(北羽立)
東5	王子	さぬき市大川町田面
東6	平砕・東部	さぬき市大川町田面(碎石)
東7	門入	さぬき市石田東
東8	石神	さぬき市昭和
東9	川股	東かがわ市引田
東10	入野山	東かがわ市東山
東11	水主・大社	東かがわ市土居
東12	湊・山下・藤井	東かがわ市松原
東13	中筋第1・第3・第5	東かがわ市横内
東14	川東第1・第2	東かがわ市三本松

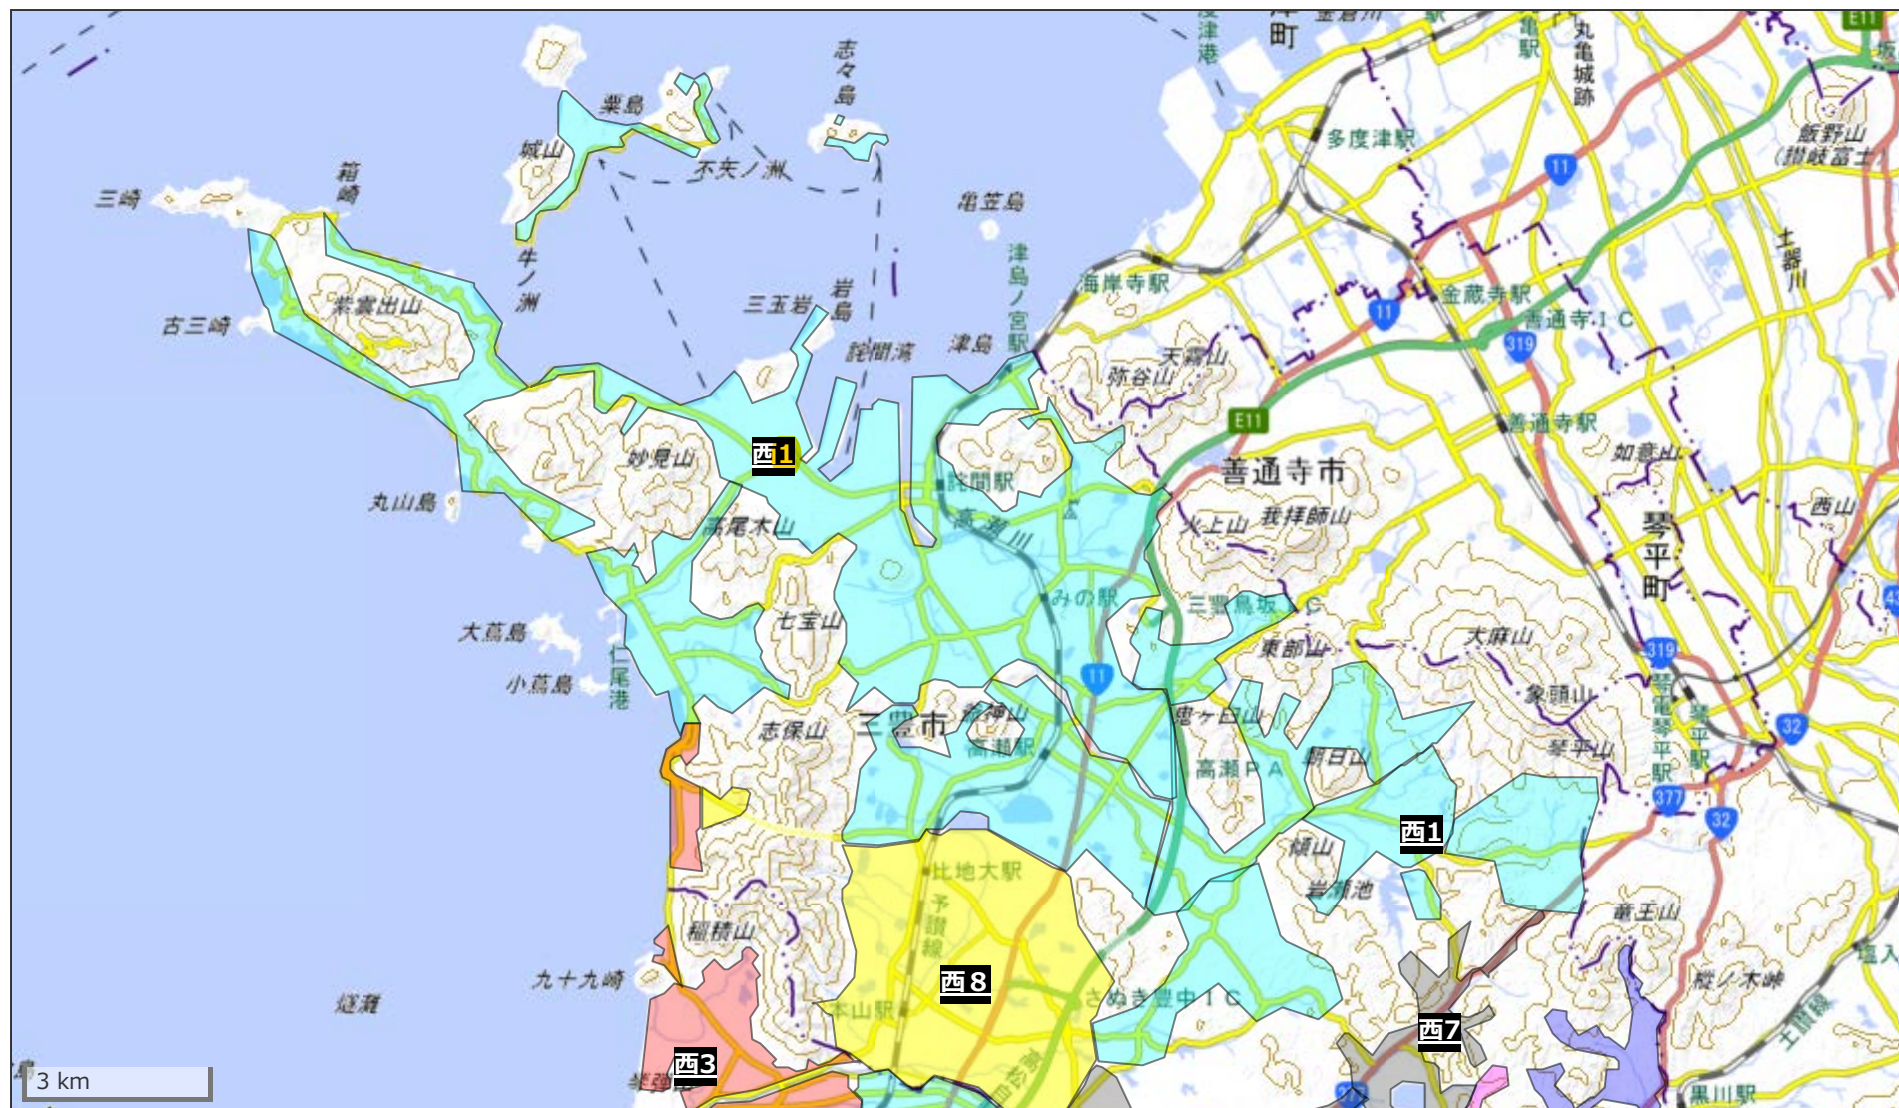

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製するには国土地理院の長の承認を得なければならない。

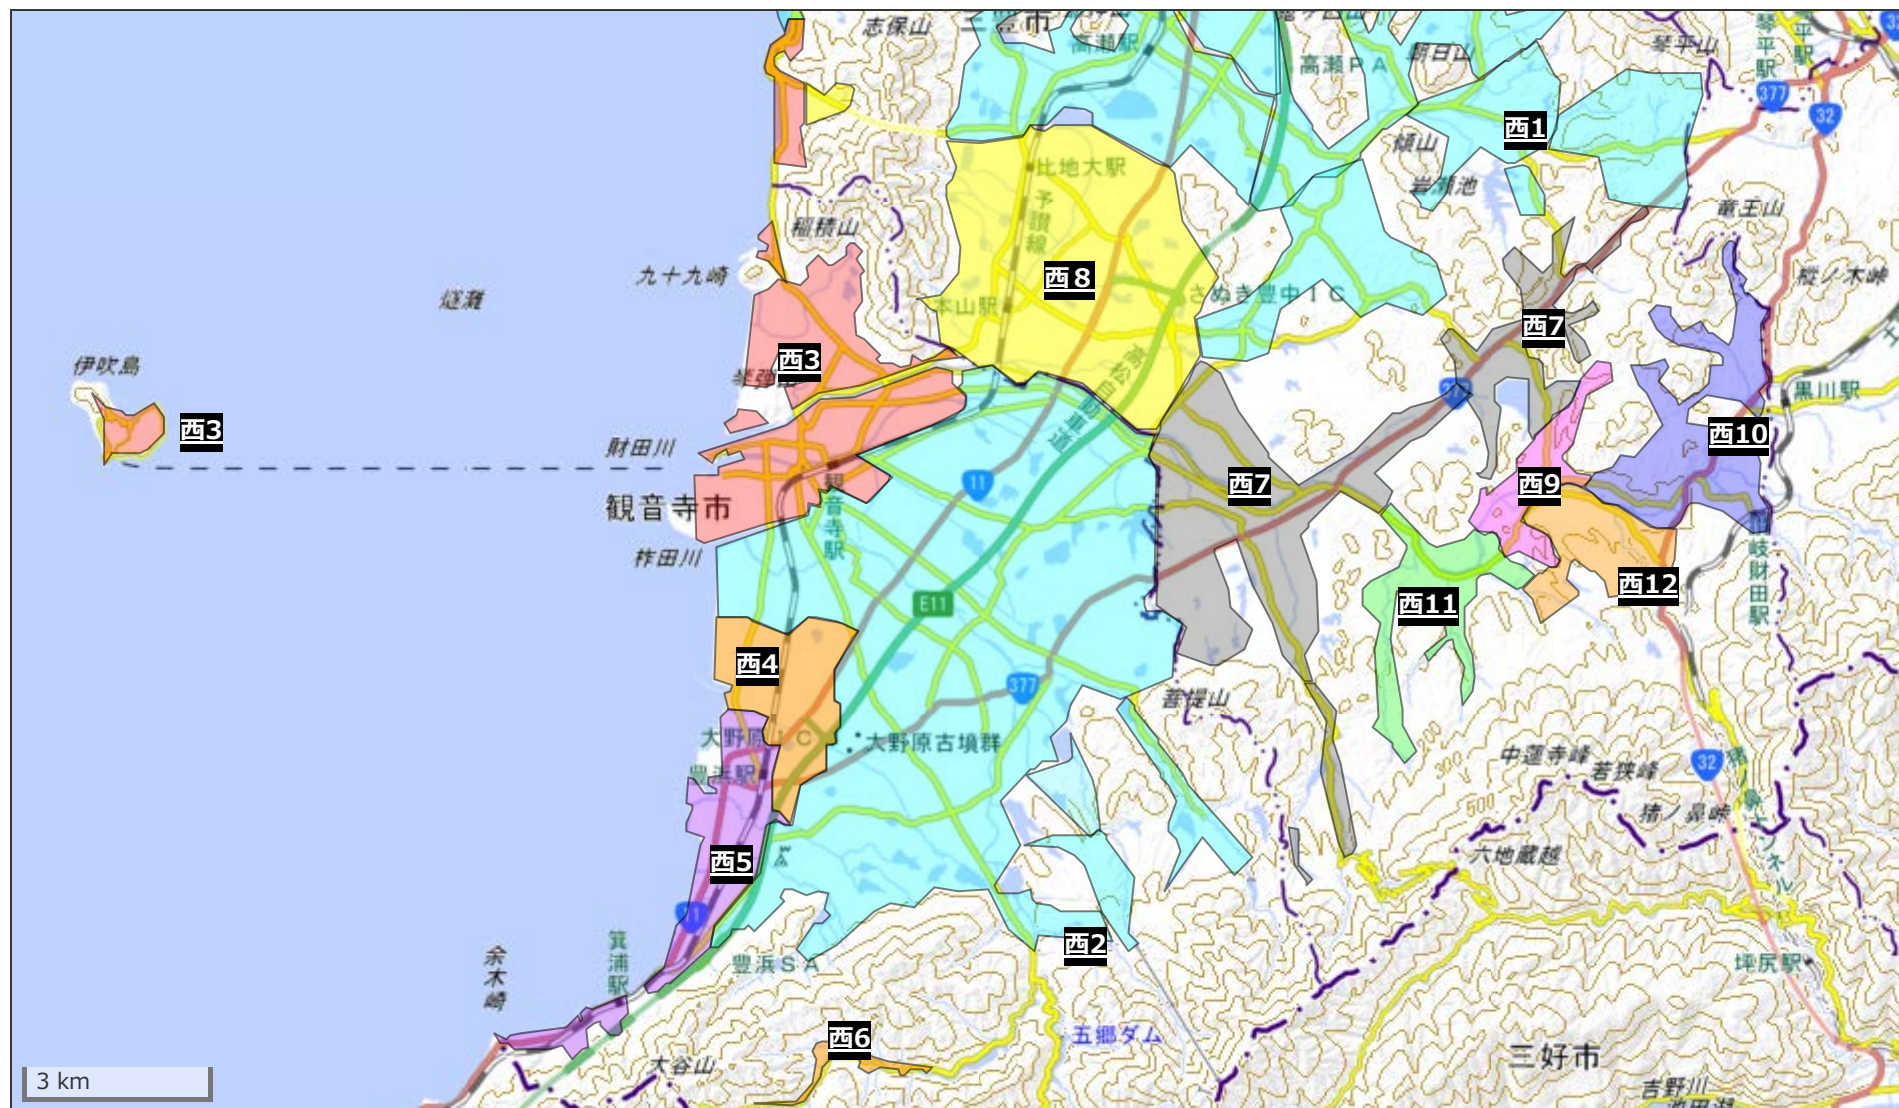

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製するには国土地理院の長の承認を得なければならない。

【西部】三豊市詫間町箱(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	7月										
				13日	30日	9日	29日	28日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.15										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.012			0.025											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			0.001											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.016			0.032											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008			0.012											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004			0.006											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02			0.04											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			4											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	6	6	5	6										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	27			26											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	60			37											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.50	7.58	7.38	7.43	7.48										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

【西部】三豊市詫間町箱(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	7月										
				13日	30日	9日	29日	28日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.003			0.006											
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3										
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	27			26											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	1			1											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	60			37											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.50	7.58	7.38	7.43	7.48										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8			-1.8											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			2											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02			0.04											
	クリプトスポリジウム	個/20L																
	ジアルジア	個/20L																
	大腸菌定量	MPN/100mL																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																

【西部】観音寺市大野原町内野々(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	7月										
				13日	27日	8日	29日	27日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06	0.06	0.11										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.011			0.024											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			0.001											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.015			0.031											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007			0.012											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004			0.006											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02			0.04											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3			3											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	5	6	5	5										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	26			26											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	150			34											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	<0.3	0.5	0.5	0.4										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.44	7.54	7.36	7.42	7.42										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

【西部】観音寺市大野原町内野々(給水栓水)

[illegible]

【茂木】観音寺市伊吹町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	7月										
				13日	27日	8日	29日	27日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1	1	2	2										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000010	0.000007	0.000012	0.000007	0.000016										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.13	0.12	0.15	0.23										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.011		0.015	0.014	0.021										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003										
基26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.007		0.007	0.007	0.008										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.029		0.034	0.033	0.044										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	0.006	0.007	0.007	0.009										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.010		0.012	0.012	0.015										
基31	ブromホルム	mg/L	0.09以下	0.001		<0.001	<0.001	<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01											
基35	銻及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	19			19											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	16	15	14	14	14										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	71			71											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	165			149											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.8	0.9	0.9	1.2										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.46	7.45	7.44	7.32	7.32										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

【茂木】観音寺市伊吹町(給水栓水)

[illegible]

【下林】観音寺市大野原町花稻(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	7月										
				13日	27日	8日	29日	27日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.07	0.09	0.08										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			<0.001											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001			<0.001											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16			16											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	8	8	8	8										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	36			37											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	147			136											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.86	6.87	6.83	6.82	6.88										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

【下林】観音寺市大野原町花稻(給水栓水)

項目						単位	水道水質基準等	4月 13日	4月 27日	6月 8日	6月 29日	7月 27日
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002					
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002					
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002					
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004					
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04					
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008					
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下									
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下									
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001					
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002					
目15	農薬類		1以下									
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2				
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	36			37					
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001					
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	11			13					
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03					
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002					
目22	有機物等(過マンガンの消費量)	mg/L	3以下									
目23	臭気強度(TON)		3以下									
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	147			136					
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目26	pH値		7.5程度	6.86	6.87	6.83	6.82	6.88				
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9			-1.9					
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	4			2					
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01					
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01					
	クリプトスポリジウム	個/20L										
	ジアレルギー	個/20L										
	大腸菌定量	MPN/100mL										
	嫌気性芽胞菌	個/100mL										
	生物顕鏡所見											
	臭気原因生物											
	アンモニア態窒素	mg/L		15	16	15	15	15				
	電気伝導率	mS/m		58			58					
	総アルカリ度	mg/L										
	浮遊物質	mg/L										
	溶解性物質	mg/L		147			136					
	遊離残留塩素	mg/L		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
	水温	℃		18.5	17.0	23.5	24.0	34.0				
	気温	℃		19.0	18.8	21.8	25.0	34.5				
	天候			曇	晴	曇	晴	晴				
	前日の天候											
	試験不実施理由											

【一の宮】観音寺市豊浜町和田浜(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	7月										
				13日	27日	8日	29日	27日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.07	0.09	0.10										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			<0.001											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			0.001											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001			<0.001											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	18			18											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	24	24	23	24	24										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	43			42											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	155			135											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.01	6.97	6.97	6.92	6.94										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

【一の宮】観音寺市豊浜町和田浜(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	7月											
				13日	27日	8日	29日	27日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	43			42												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	7			9												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガンの消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	155			135												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	7.01	6.97	6.97	6.92	6.94											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8			-1.8												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
	クリプトスפורidium	個/20L																	
	ジアノビア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		19	19		18	19											
	総アルカリ度	mg/L		52			51												

【田野々】観音寺市大野原町田野々(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	7月										
				13日	27日	8日	29日	27日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2	2	2	1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.20										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.020			0.030											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.003	0.003	0.010	0.004										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.025			0.035											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.021	0.019	0.017	0.023	0.029										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005			0.005											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			0.01											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7			7											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7	7	7	6										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	10			11											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	62			60											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.1	1.4	1.5	1.5										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.88	6.96	6.92	6.86	6.97										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	1.0	1.0	1.1	1.0	1.2										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

【田野々】観音寺市大野原町田野々(給水栓水)

[illegible]

【樋皿】三豊市山本町長野(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	8月										
				13日	30日	9日	29日	3日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	3	3	2	2										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.12	0.14	<0.08	0.13										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000007	0.000008	0.000008	0.000013										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.07	0.12	0.08	0.21										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.010			0.011											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.008	<0.003	<0.003	<0.003										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003			0.004											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.020			0.022											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007			0.007											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01			0.02											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14			14											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	10	13	7	16										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	62			71											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	163			160											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.3	1.2	1.3	1.5										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.25	7.17	7.20	7.37	7.08										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	0.6	0.7	0.9	1.0	2.7										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4										

【樋皿】三豊市山本町長野(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	8月											
				13日	30日	9日	29日	3日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.002			0.002												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002			0.003												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.5	0.2	0.3	0.4											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	62			71												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	4			5												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガナ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	163			160												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4											
目26	pH値		7.5程度	7.25	7.17	7.20	7.37	7.08											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.3			-1.0												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			4												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01			0.02												
	クリプトスפורidium	個/20L																	
	ジアルギア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		21	21	22	22	25											
	総アルカリ度	mg/L		52			54												

【豊中町】三豊市豊中町本山甲(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	7月										
				13日	30日	9日	29日	28日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4	5	6	5	5										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18	0.18	0.18	0.20	0.21										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000016	0.000018	0.000016	0.000018	0.000009										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.08	0.11	0.16										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.001			0.004											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.005			0.007											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.011			0.019											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.006											
基31	ブromホルム	mg/L	0.09以下	0.002			0.002											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01			0.05											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16			18											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	17	19	19	17	18										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	91			102											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	216			220											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	1.0	0.9	1.2	1.1										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.61	7.72	7.68	7.69	7.69										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度 【豊中町】三豊市豊中町本山甲(給水栓水)

2026年度 【豊中町】三豊市豊中町本山甲(給水栓水)

2026年度

【豊中町】三豊市豊中町本山甲(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	7月										
				13日	30日	9日	29日	28日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下															
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下															
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
目15	農薬類		1以下															
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6										
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	91			102											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	2			3											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
目21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下															
目23	臭気強度(TON)		3以下															
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	216			220											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.61	7.72	7.68	7.69	7.69										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-0.7			-0.4											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01			0.05											
	クリプトスפורジウム	個/20L																
	ジアレジア	個/20L																
	大腸菌定量	MPN/100mL																
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																
	生物顕鏡所見																	
	臭気原因生物																	
	アンモニア態窒素	mg/L																
	電気伝導率	mS/m		28	30	32	31	32										
	総アルカリ度	mg/L		67			74											
	浮遊物質	mg/L																
	溶解性物質	mg/L		216			220											
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.7	0.4	0.4	0.4										
	水温	℃		17.0	18.2	22.6	23.0	30.0										
	気温	℃		18.5	13.6	20.5	28.0	34.0										
	天候			曇		曇	晴	晴										
	前日の天候																	
	試験不実施理由																	

【我久】三豊市財田町財田上我久(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	7月										
				13日	30日	9日	29日	28日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4	4	4	4	4										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	0.000006	0.000006	0.000012	0.000010	0.000009										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			0.001											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004			0.003											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.008			0.006											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002			0.002											
基31	ブromホルム	mg/L	0.09以下	0.002			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16			15											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	18	16	15	13	16										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	86			92											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	208			184											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			0.003											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.8	0.9	1.1	1.0										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.62	6.61	6.59	6.58	6.54										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.6	1.1	0.6										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1										

【我久】三豊市財田町財田上我久(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 13日	4月 30日	6月 9日	6月 29日	7月 28日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	86			92												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	16			21												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガンの消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	208			184												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	6.62	6.61	6.59	6.58	6.54											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8			-1.6												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2			0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
	クリプトスפורidium	個/20L																	
	ジアレルギー	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		27	28	27	27	27											
	総アルカリ度	mg/L		54			64												
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L																	

【高倉】三豊市財田町財田上別所(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	7月										
				13日	27日	9日	29日	27日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	3	3	4	2										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			0.000015											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.003			0.005											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基26	ジブromokkろロメタン	mg/L	0.1以下	0.003			0.003											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.010			0.013											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			0.003											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004			0.005											
基31	プロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			0.01											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10			11											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	10	11	12	8										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	51			72											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	127			138											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		1.1	1.1	1.2	1.0										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.90	6.87	6.86	6.76	6.89										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	1.7	0.9	0.7	1.0										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

【高倉】三豊市財田町財田上別所(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 13日	4月 27日	6月 9日	6月 29日	7月 27日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.3	0.2	0.7	0.3											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	51			72												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	6			11												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	127			138												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	6.90	6.87	6.86	6.76	6.89											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.9			-1.7												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2			2												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			0.01												
	クリプトスボリジウム	個/20L																	
	ジアルギア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L		17	19	19	22	17											
	電気伝導率	mS/m		38			47												
	総アルカリ度	mg/L																	
	浮遊物質	mg/L																	

【林明・樋盥】三豊市財田町財田中入樋(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【林明・樋盛】三豊市財田町財田中入樋(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月 13日	4月 27日	6月 8日	6月 29日	7月 27日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	64			85												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	7			10												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガノ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	143			169												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	7.07	6.97	7.00	6.98	7.08											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.4			-1.3												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	2			0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			0.02												
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルギア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		20	21	23	26	20											
	総アルカリ度	mg/L		57			63												
	浮遊物質	mg/L	</																

【雉子尾】三豊市財田町財田中本篠(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月 13日	4月 30日	6月 9日	6月 29日	7月 28日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4	5	4	4	3										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005			0.000007											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.001			0.003											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基26	ジブromoklorometan	mg/L	0.1以下	0.003			0.002											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.006			0.009											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002			0.004											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			0.09											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13			11											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	9	9	8	9										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	65			63											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	183			151											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.9	0.9	1.0	1.0										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.89	6.88	6.90	6.96	6.99										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.9	0.8	1.8	0.9										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1										

【雉子尾】三豊市財田町財田中本篠(給水栓水)

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	7月											
				13日	30日	9日	29日	28日											
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4											
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	65			63												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下	7			6												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03												
目21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガナ酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	183			151												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1											
目26	pH値		7.5程度	6.89	6.88	6.90	6.96	6.99											
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける	-1.8			-1.6												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0			2												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	<0.01			0.09												
	クリプトスפורジウム	個/20L																	
	ジアレルギー	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		21	21		20	21											
	総アルカリ度	mg/L		38			39												