

## 水質検査結果

電話での問い合わせ先

高松、東讃、小豆ブロック

水質管理課(本課)

087-847-4869

西讃ブロック

水質管理課(府中分室)

0877-48-0519

中讃ブロック

水質管理課(丸亀分室)

0877-28-7966

メールでの問い合わせ先

suishitsu\_honbu@union.suido-kagawa.lg.jp

## 西 讃 ブ ロ ッ ク

|     |       |             |
|-----|-------|-------------|
| 西1  | 西部    | 三豊市詫間町箱     |
| 西2  | 西部    | 観音寺市大野原町内野々 |
| 西3  | 茂木    | 観音寺市伊吹町     |
| 西4  | 下林    | 観音寺市大野原町花稻  |
| 西5  | 一の宮   | 観音寺市豊浜町和田浜  |
| 西6  | 田野々   | 観音寺市大野原町田野々 |
| 西7  | 樋壺    | 三豊市山本町長野    |
| 西8  | 豊中町   | 三豊市豊中町本山甲   |
| 西9  | 我久    | 三豊市財田町財田上我久 |
| 西10 | 高倉    | 三豊市財田町財田上別所 |
| 西11 | 林明・樋壺 | 三豊市財田町財田中入樋 |
| 西12 | 雉子尾   | 三豊市財田町財田中本篠 |

## 中 讃 ブ ロ ッ ク

|     |              |           |
|-----|--------------|-----------|
| 中1  | 中部           | 宇多津町十楽寺   |
| 中2  | 綾川浄水場        | 高松市生島町    |
| 中3  | 丸亀市・中部       | 丸亀市土器町西   |
| 中4  | 丸亀市・中部・清水    | 丸亀市手島町    |
| 中5  | 清水           | 丸亀市港町     |
| 中6  | 金倉           | 丸亀市今津町    |
| 中7  | 飯野           | 丸亀市飯野町東分  |
| 中8  | 中部・丸亀市・東小川   | 丸亀市飯山町東小川 |
| 中9  | 中部・丸亀市・西坂元   | 丸亀市飯山町西坂元 |
| 中10 | 綾川浄水所        | 丸亀市綾歌町富熊  |
| 中11 | 鴨川・綾川浄水場     | 坂出市与島町    |
| 中12 | 下津井受水        | 坂出市岩黒     |
| 中13 | 善通寺市・中部      | 善通寺市吉原町   |
| 中14 | 大麻第3・大麻第2    | 善通寺市大麻町   |
| 中15 | 竜川・善通寺市・中部   | 善通寺市金蔵寺町  |
| 中16 | 善通寺市・中部・大麻第1 | 善通寺市生野町   |
| 中17 | 五条           | 琴平町五條     |
| 中18 | 琴平第1         | 琴平町川東     |
| 中19 | 琴平第4         | 琴平町榎井     |
| 中20 | 北鴨・平洲・中部     | 多度津町佐柳    |
| 中21 | 高屋原          | まんのう町長尾   |
| 中22 | 四条           | まんのう町公文   |
| 中23 | 犬の馬場         | まんのう町川東   |
| 中24 | 造田           | まんのう町造田   |
| 中25 | 成政           | まんのう町吉野   |
| 中26 | 野口           | まんのう町追上   |
| 中27 | 塩入           | まんのう町塩入   |

▼浄水系統と地点名を表示しています

詳細は次ページ以降の地図を御参照ください

▼地図上の番号をクリックすると

結果のページに移動します

▼この画面は、PDFの1ページですので、

この画面に戻るときは、

先頭までスクロールするか、

1ページを指定して移動してください

## 高 松 ブ ロ ッ ク


|     |       |            |
|-----|-------|------------|
| 高1  | 綾川浄水場 | 高松市生島町     |
| 高2  | 東部    | 高松市牟礼町原    |
| 高3  | 御殿    | 高松市峰山町     |
| 高4  | 御殿    | 高松市男木町     |
| 高5  | 浅野・東部 | 高松市朝日新町    |
| 高6  | 浅野・東部 | 高松市十川西町    |
| 高7  | 川添・東部 | 高松市庵治町     |
| 高8  | 川添    | 高松市屋島東町    |
| 高9  | 後川    | 高松市塩江町安原上東 |
| 高10 | 一ツ内   | 高松市塩江町上西   |
| 高11 | 堂ヶ平   | 三木町小養      |
| 高12 | 新開・東部 | 三木町氷上      |
| 高13 | 綾南    | 綾川町陶       |
| 高14 | 羽床    | 綾川町羽床下     |

## 小 豆 ブ ロ ッ ク

|     |     |         |
|-----|-----|---------|
| 小1  | 肥土山 | 土庄町肥土山  |
| 小2  | 馬越  | 土庄町滝宮   |
| 小3  | 琴塚  | 土庄町見目   |
| 小4  | 北山  | 土庄町鹿島   |
| 小5  | 大部  | 土庄町大部   |
| 小6  | 小部  | 土庄町小部   |
| 小7  | 家浦  | 土庄町豊島甲生 |
| 小8  | 唐櫃  | 土庄町豊島唐櫃 |
| 小9  | 中山  | 小豆島町池田  |
| 小10 | 内海  | 小豆島町片城  |
| 小11 | 当浜  | 小豆島町当浜  |
| 小12 | 福田  | 小豆島町福田  |
| 小13 | 吉田  | 小豆島町吉田  |
| 小14 | 湯船  | 小豆島町中山  |
| 小15 | 福田浜 | 小豆島町福田浜 |

## 東 讃 ブ ロ ッ ク

|     |            |                |
|-----|------------|----------------|
| 東1  | 東部         | 東かがわ市小海        |
| 東2  | 川西・東部      | さぬき市小田         |
| 東3  | 西畑         | さぬき市津田町津田(津田)  |
| 東4  | 川北         | さぬき市津田町津田(北羽立) |
| 東5  | 王子         | さぬき市大川町田面      |
| 東6  | 平砕・東部      | さぬき市大川町田面(碎石)  |
| 東7  | 門入         | さぬき市石田東        |
| 東8  | 石神         | さぬき市昭和         |
| 東9  | 川股         | 東かがわ市引田        |
| 東10 | 入野山        | 東かがわ市東山        |
| 東11 | 水主・大社      | 東かがわ市土居        |
| 東12 | 湊・山下・藤井    | 東かがわ市松原        |
| 東13 | 中筋第1・第3・第5 | 東かがわ市横内        |
| 東14 | 川東第1・第2    | 東かがわ市三本松       |

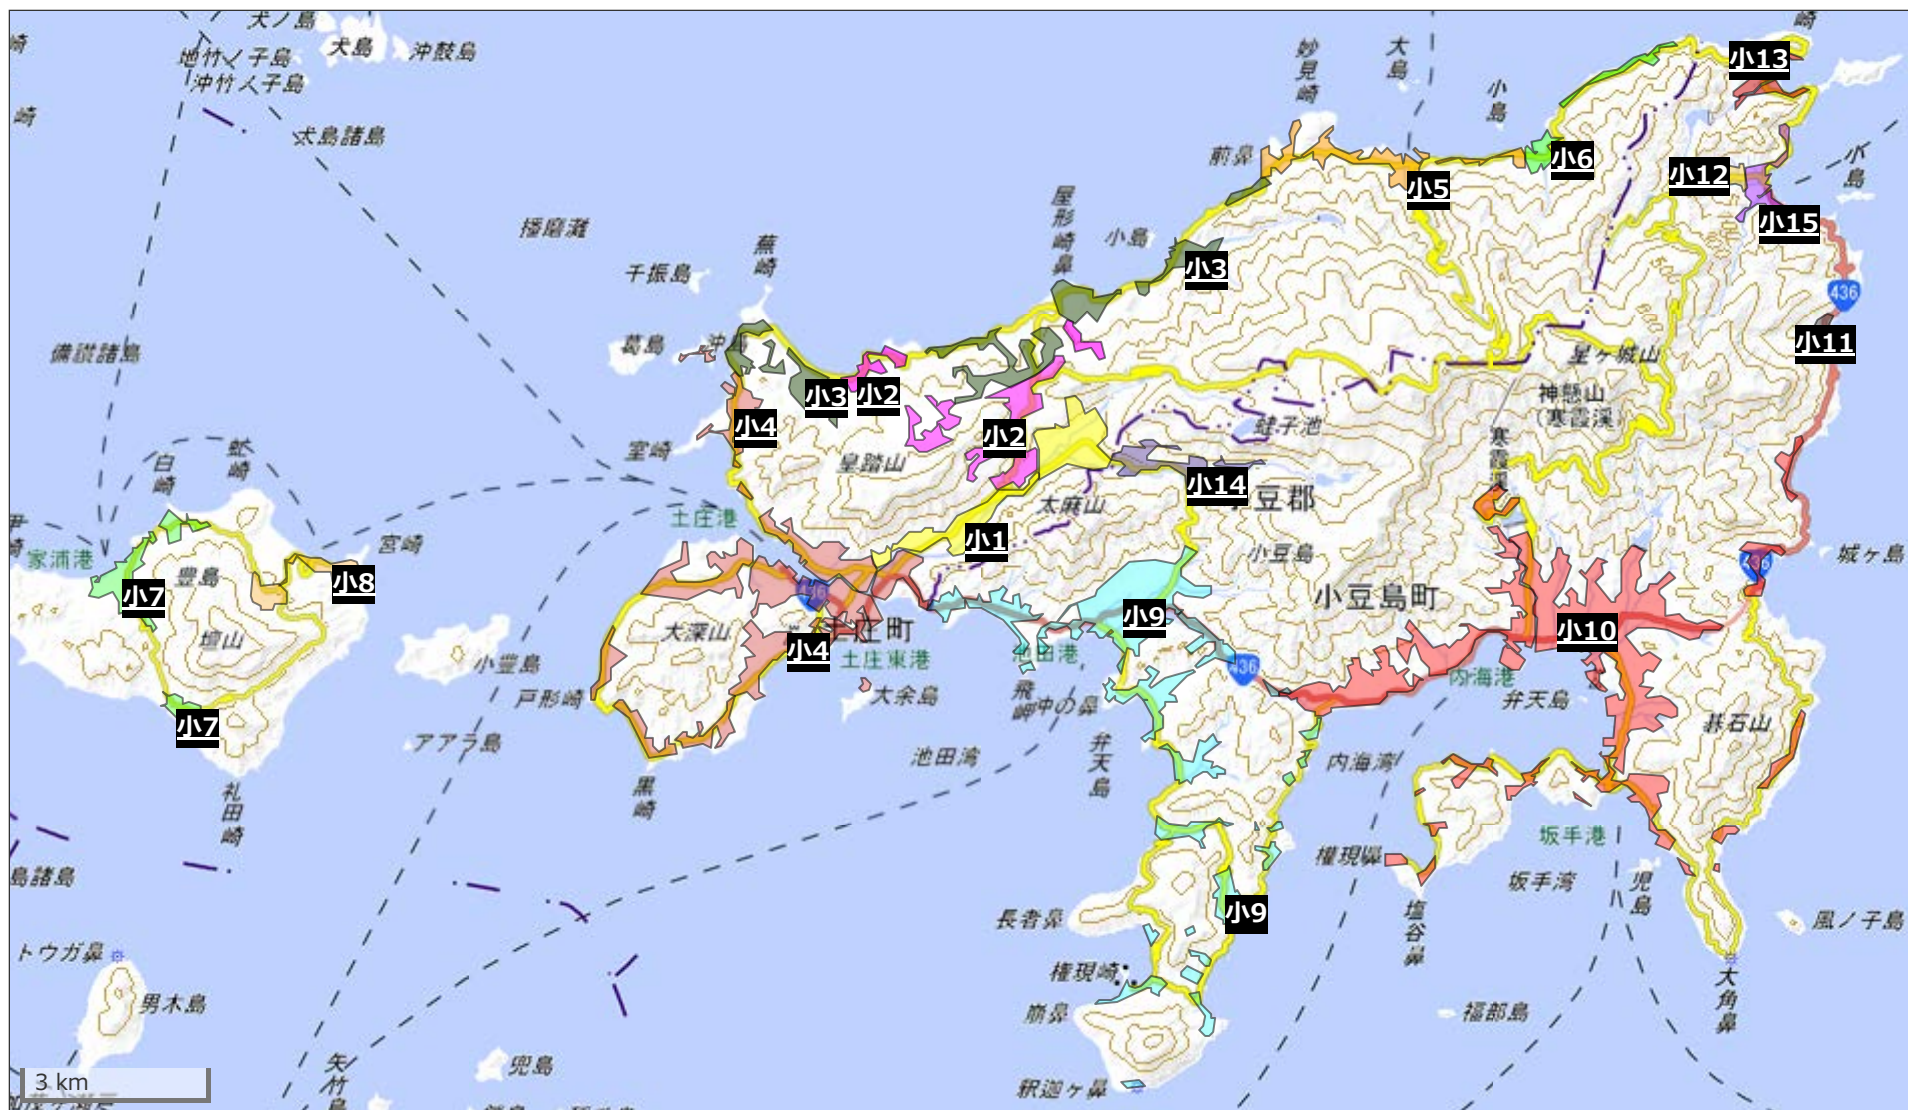

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222

本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

【肥土山】土庄町肥土山(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 4月        | 6月        | 6月        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 14日       | 30日       | 8日        | 30日       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    |           |           | <0.0003   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   |           |           | <0.00005  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | <1        | <1        | <1        | <1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.8以下      | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    |           |           | <0.0002   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     |           |           | <0.005    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     |           |           | <0.004    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | PFOS及びPFOA        | mg/L | 0.00005以下  |           |           | <0.000005 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | 0.06      | 0.07      | 0.13      | 0.11      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     |           |           | 0.022     | 0.025     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     |           | 0.009     | 0.011     | 0.008     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | ジブromクロロメタン       | mg/L | 0.1以下      |           |           | 0.001     | 0.001     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      |           |           | 0.030     | 0.033     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     |           | 0.008     | 0.012     | 0.009     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.03以下     |           |           | 0.007     | 0.007     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ブロモホルム            | mg/L | 0.09以下     |           |           | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     |           |           | <0.008    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      |           |           | 0.01      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基35 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      |           |           | <0.03     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基36 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      |           |           | 7         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基38 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基39 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 14        | 15        | 14        | 14        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      |           |           | 22        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基41 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      |           |           | 73        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      |           |           | <0.02     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基43 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | 0.000001  | 0.000001  | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基45 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基46 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    |           |           | <0.0005   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 1.5       | 1.8       | 1.7       | 1.6       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基48 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 7.11      | 7.09      | 6.91      | 6.78      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基49 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基50 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基51 | 色度                | 度    | 5以下        | 0.6       | <0.5      | 0.6       | 0.7       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基52 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026年度 【肥土山】土庄町肥土山(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【馬越】土庄町滝宮(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【馬越】土庄町滝宮(給水栓水)

|     | 項目                  | 単位        | 水道水質基準等         | 4月<br>14日 | 4月<br>30日 | 6月<br>8日 | 6月<br>30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          |           |           | <0.002   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         |           |           | <0.0002  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          |           |           | <0.002   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         |           |           | <0.0004  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           |           |           | <0.04    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          |           |           | <0.008   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |           |           | 0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クローラル             | mg/L      | 0.02以下          |           |           | 0.003    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             | 0.7       | 0.8       | 0.7      | 0.5       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度）   | mg/L      | 10以上100以下       |           |           | 18       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          |           |           | <0.001   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            |           |           | 3        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           |           |           | <0.03    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチル－tertブチルエーテル     | mg/L      | 0.02以下          |           |           | <0.002   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガナ酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       |           |           | 66       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1      | <0.1      | <0.1     | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.14      | 6.86      | 6.71     | 6.88      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける |           |           | -3.2     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          |           |           | 1        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           |           |           | <0.01    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           |           |           | <0.01    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスפורジウム         | 個/20L     |                 |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアリジオン              | 個/20L     |                 |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 | 10        | 9         | 8        | 7         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 |           |           | 8        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質               | mg/L      |                 |           |           | 66       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 | 0.7       | 0.8       | 0.7      | 0.5       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026年度 【琴塚】土庄町見目(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 4月        | 6月        | 6月        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 14日       | 30日       | 8日        | 30日       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    |           |           | <0.0003   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   |           |           | <0.00005  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | <1        | <1        | <1        | <1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.8以下      | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    |           |           | <0.0002   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     |           |           | <0.005    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     |           |           | <0.004    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | PFOS及びPFOA        | mg/L | 0.00005以下  |           |           | <0.000005 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | 0.06      | 0.07      | 0.11      | 0.10      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     |           |           | 0.026     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     |           | 0.008     | 0.022     | 0.017     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | ジブromクロロメタン       | mg/L | 0.1以下      |           |           | 0.001     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      |           |           | 0.034     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     |           | 0.007     | 0.018     | 0.013     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.03以下     |           |           | 0.007     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ブロモホルム            | mg/L | 0.09以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     |           |           | <0.008    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      |           |           | 0.02      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基35 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      |           |           | 0.03      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基36 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      |           |           | 6         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基38 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     |           |           | 0.002     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基39 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 13        | 14        | 15        | 13        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      |           |           | 15        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基41 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      |           |           | 63        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      |           |           | <0.02     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基43 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | 0.000002  | 0.000002  | 0.000005  | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基45 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基46 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    |           |           | <0.0005   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 1.1       | 1.2       | 1.2       | 1.3       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基48 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 6.96      | 6.77      | 6.56      | 6.64      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基49 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基50 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基51 | 色度                | 度    | 5以下        | <0.5      | <0.5      | 0.6       | 0.6       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基52 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026年度

【琴塚】土庄町見目(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月   | 4月   | 6月      | 6月   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|------|------|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                     |           |                 | 14日  | 30日  | 8日      | 30日  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          |      |      | <0.002  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         |      |      | <0.0002 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          |      |      | <0.002  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         |      |      | <0.0004 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           |      |      | <0.04   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          |      |      | <0.008  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |      |      | 0.003   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |      |      | 0.008   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             | 0.5  | 0.7  | 0.7     | 0.6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       |      |      | 15      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          |      |      | 0.002   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            |      |      | 3       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           |      |      | <0.03   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチル-tert-ブチルエーテル    | mg/L      | 0.02以下          |      |      | <0.002  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       |      |      | 63      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1 | <0.1 | <0.1    | <0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 6.96 | 6.77 | 6.56    | 6.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける |      |      | -3.4    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          |      |      | 2       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           |      |      | <0.01   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           |      |      | 0.02    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスפורジウム         | 個/20L     |                 |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/20L     |                 |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 | 9    | 8    | 7       | 7    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 |      |      | 7       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 浮遊物質                | mg/L      |                 |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 溶解性物質               | mg/L      |                 |      |      | 63      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 | 0.5  | 0.7  | 0.7     | 0.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 水温                  | ℃         |                 | 16.7 | 18.3 | 22.6    | 23.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 気温                  | ℃         |                 | 18.8 | 14.7 | 21.5    | 25.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 天候                  |           |                 | 晴    | 雨    | 曇       | 曇    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 前日の天候               |           |                 |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 試験不実施理由             |           |                 |      |      |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



2026年度 【北山】土庄町鹿島(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【北山】土庄町鹿島(給水栓水)

[illegible]

【大部】土庄町大部(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 4月        | 6月       | 7月        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 6日        | 27日       | 4日       | 6日        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 0         | 0        | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)       | (-)      | (-)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    | <0.0003   |           |          | <0.0003   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   | <0.00005  |           |          | <0.00005  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |          | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |          | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |          | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |          | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004   | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |          | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | <1        | <1        | <1       | <1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.8以下      | <0.08     | <0.08     | <0.08    | <0.08     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |          | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    | <0.0002   |           |          | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     | <0.005    |           |          | <0.005    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     | <0.004    |           |          | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |          | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |          | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |          | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | PFOS及びPFOA        | mg/L | 0.00005以下  | <0.000005 |           |          | <0.000005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |          | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | <0.06     | 0.07      | 0.14     | 0.10      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002   | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     | 0.014     |           | 0.034    | 0.019     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     | 0.010     | 0.010     | 0.008    | 0.010     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | ジブromクロロメタン       | mg/L | 0.1以下      | 0.002     |           | 0.002    | 0.002     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |          | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      | 0.023     |           | 0.046    | 0.028     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     | 0.013     | 0.013     | 0.024    | 0.014     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブromジクロロメタン       | mg/L | 0.03以下     | 0.007     |           | 0.010    | 0.007     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ブromホルム           | mg/L | 0.09以下     | <0.001    |           | <0.001   | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     | <0.008    |           |          | <0.008    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |          | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      | 0.02      |           |          | 0.02      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基35 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      | <0.03     |           |          | <0.03     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基36 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |          | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      | 8         |           |          | 8         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基38 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     | 0.001     |           |          | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基39 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 16        | 17        | 17       | 14        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      | 36        |           |          | 18        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基41 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      | 100       |           |          | 82        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      | <0.02     |           |          | <0.02     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基43 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | 0.000002  | 0.000002  | 0.000003 | 0.000003  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基45 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |          | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基46 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    | <0.0005   |           |          | <0.0005   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 1.1       | 1.6       | 1.5      | 1.5       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基48 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 7.46      | 7.20      | 7.44     | 7.19      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基49 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基50 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基51 | 色度                | 度    | 5以下        | 0.6       | 0.7       | 0.7      | 0.6       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基52 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1      | <0.1     | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【大部】土庄町大部(給水栓水)

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月<br>6日 | 4月<br>27日 | 6月<br>4日 | 7月<br>6日 |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|----------|-----------|----------|----------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002   |           |          | <0.002   |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002  |           |          | <0.0002  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002   |           |          | <0.002   |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004  |           |          | <0.0004  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04    |           |          | <0.04    |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008   |           |          | <0.008   |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |          |           |          |          |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |          |           |          |          |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          | 0.001    |           |          | 0.002    |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          | 0.003    |           |          | 0.004    |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |          |           |          |          |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             | 0.5      | 0.7       | 0.6      | 0.7      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 36       |           |          | 18       |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | 0.001    |           |          | <0.001   |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 4        |           |          | 2        |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03    |           |          | <0.03    |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルセブチルエーテル         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002   |           |          | <0.002   |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |          |           |          |          |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |          |           |          |          |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 100      |           |          | 82       |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1     | <0.1      | <0.1     | <0.1     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.46     | 7.20      | 7.44     | 7.19     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -1.8     |           |          | -2.4     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 0        |           |          | 0        |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01    |           |          | <0.01    |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.02     |           |          | 0.02     |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム          | 個/20L     |                 |          |           |          |          |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/20L     |                 |          |           |          |          |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 |          |           |          |          |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 |          |           |          |          |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 |          |           |          |          |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 |          |           |          |          |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 |          |           |          |          |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 12       | 10        | 12       | 9        |  | </ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【小部】土庄町小部(給水栓水)

| 項目  |                 | 単位   | 水道水質基準等   | 4月<br>6日  | 4月<br>27日 | 6月<br>4日 | 7月<br>6日  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 基1  | 一般細菌            | 個/mL | 100以下     | 0         | 0         | 0        | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌             |      | 検出されないこと  | (-)       | (-)       | (-)      | (-)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物    | mg/L | 0.003以下   | <0.0003   |           |          | <0.0003   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物       | mg/L | 0.0005以下  | <0.00005  |           |          | <0.00005  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物      | mg/L | 0.01以下    | <0.001    |           |          | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物        | mg/L | 0.01以下    | <0.001    |           |          | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物       | mg/L | 0.01以下    | <0.001    |           |          | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物        | mg/L | 0.02以下    | <0.002    |           |          | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素          | mg/L | 0.04以下    | <0.004    | <0.004    | <0.004   | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下    | <0.001    |           |          | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | mg/L | 10以下      | <1        | <1        | <1       | <1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物      | mg/L | 0.8以下     | <0.08     | <0.08     | <0.08    | <0.08     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物      | mg/L | 1.0以下     | <0.1      |           |          | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素           | mg/L | 0.002以下   | <0.0002   |           |          | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン       | mg/L | 0.05以下    | <0.005    |           |          | <0.005    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン    | mg/L | 0.04以下    | <0.004    |           |          | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン         | mg/L | 0.02以下    | <0.002    |           |          | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン      | mg/L | 0.01以下    | <0.001    |           |          | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン       | mg/L | 0.01以下    | <0.001    |           |          | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | PFOS及びPFOA      | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 |           |          | <0.000005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | ベンゼン            | mg/L | 0.01以下    | <0.001    |           |          | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | 塩素酸             | mg/L | 0.6以下     | <0.06     | <0.06     | 0.13     | <0.06     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロ酢酸           | mg/L | 0.02以下    | <0.002    | <0.002    | <0.002   | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | クロロホルム          | mg/L | 0.06以下    | 0.007     |           | 0.046    | 0.016     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジクロロ酢酸          | mg/L | 0.03以下    | 0.005     | 0.006     | 0.004    | 0.004     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | ジブロモクロロメタン      | mg/L | 0.1以下     | 0.002     |           | 0.003    | 0.002     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 臭素酸             | mg/L | 0.01以下    | <0.001    |           |          | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | 総トリハロメタン        | mg/L | 0.1以下     | 0.014     |           | 0.062    | 0.024     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | トリクロロ酢酸         | mg/L | 0.03以下    | 0.006     | 0.011     | 0.030    | 0.009     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモジクロロメタン      | mg/L | 0.03以下    | 0.005     |           | 0.013    | 0.006     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ブロモホルム          | mg/L | 0.09以下    | <0.001    |           | &lt      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【小部】土庄町小部(給水栓水)

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月<br>6日 | 4月<br>27日 | 6月<br>4日 | 7月<br>6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|----------|-----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002   |           |          | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002  |           |          | <0.0002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002   |           |          | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004  |           |          | <0.0004  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04    |           |          | <0.04    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008   |           |          | <0.008   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          | <0.001   |           |          | 0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          | <0.002   |           |          | 0.003    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             | 0.4      | 0.3       | 0.5      | 0.5      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 30       |           |          | 19       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | <0.001   |           |          | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 5        |           |          | 3        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03    |           |          | <0.03    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルセブチルエーテル         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002   |           |          | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 89       |           |          | 88       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1     | <0.1      | <0.1     | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.02     | 6.87      | 7.45     | 6.71     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -2.3     |           |          | -2.9     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 0        |           |          | 0        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01    |           |          | <0.01    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.01     |           |          | 0.03     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスפורジウム         | 個/20L     |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/20L     |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 | 11       | 10        | 13       | 9        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 25       |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【家浦】土庄町豊島甲生(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 5月        | 6月        | 6月        | 7月        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 13日       | 11日       | 1日        | 29日       | 27日       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    |           | <0.0003   |           |           | <0.0003   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.8以下      | 0.08      | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |           |           | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    |           | <0.0002   |           |           | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     |           | <0.005    |           |           | <0.005    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     |           | <0.004    |           |           | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | PFOS及びPFOA        | mg/L | 0.00005以下  |           | <0.000005 |           |           | <0.000005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | 0.09      | 0.12      | 0.15      | 0.18      | 0.31      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     |           | 0.016     | 0.020     | 0.010     | 0.013     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     |           | 0.008     | 0.007     | 0.006     | 0.005     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | ジブロモクロロメタン        | mg/L | 0.1以下      |           | 0.015     | 0.022     | 0.017     | 0.022     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | 0.001     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      |           | 0.052     | 0.068     | 0.047     | 0.060     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     |           | 0.009     | 0.010     | 0.004     | 0.006     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.03以下     |           | 0.018     | 0.022     | 0.016     | 0.019     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ブロモホルム            | mg/L | 0.09以下     |           | 0.003     | 0.004     | 0.004     | 0.006     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     |           | <0.008    |           |           | <0.008    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |           |           | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      |           | <0.01     |           |           | 0.02      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基35 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      |           | <0.03     |           |           | <0.03     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基36 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |           |           | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      |           | 14        |           |           | 16        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基38 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基39 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 19        | 22        | 23        | 22        | 23        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      |           | 42        |           |           | 45        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基41 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      |           | 122       |           |           | 130       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      |           | <0.02     |           |           | <0.02     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基43 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基45 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基46 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    |           | <0.0005   |           |           | <0.0005   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 1.7       | 1.8       | 1.6       | 1.3       | 1.1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基48 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 7.27      | 7.30      | 7.40      | 7.29      | 7.43      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基49 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基50 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基51 | 色度                | 度    | 5以下        | 0.5       | 0.7       | 0.9       | <0.5      | <0.5      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基52 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1      | 0.1       | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【家浦】土庄町豊島甲生(給水栓水)

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月   | 5月      | 6月   | 6月   | 7月      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|------|---------|------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                     |           |                 | 13日  | 11日     | 1日   | 29日  | 27日     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002  |      |      | <0.002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         |      | <0.0002 |      |      | <0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002  |      |      | <0.002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         |      | <0.0004 |      |      | <0.0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           |      | <0.04   |      |      | <0.04   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          |      | <0.008  |      |      | <0.008  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |      |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |      |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |      | 0.002   |      |      | <0.001  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |      | 0.006   |      |      | 0.006   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |      |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             | 0.6  | 0.5     | 0.5  | 0.5  | 0.4     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       |      | 42      |      |      | 45      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          |      | <0.001  |      |      | <0.001  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            |      | 2       |      |      | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           |      | <0.03   |      |      | <0.03   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtert-ブチルエーテル     | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002  |      |      | <0.002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |      |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |      |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       |      | 122     |      |      | 130     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1 | <0.1    | 0.1  | <0.1 | <0.1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.27 | 7.30    | 7.40 | 7.29 | 7.43    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける |      | -1.9    |      |      | -1.5    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          |      | 0       |      |      | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           |      | <0.01   |      |      | <0.01   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           |      | <0.01   |      |      | 0.02    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム          | 個/20L     |                 |      |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/20L     |                 |      |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 |      |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 |      |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



【唐櫃】土庄町豊島唐櫃(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 5月        | 6月        | 6月        | 7月        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 13日       | 11日       | 1日        | 29日       | 27日       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    |           | <0.0003   |           |           | <0.0003   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   |           | <0.00005  |           |           | <0.00005  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | <1        | <1        | <1        | <1        | <1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.8以下      | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |           |           | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    |           | <0.0002   |           |           | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     |           | <0.005    |           |           | <0.005    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     |           | <0.004    |           |           | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | PFOS及びPFOA        | mg/L | 0.00005以下  |           | <0.000005 |           |           | <0.000005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | 0.07      | 0.09      | 0.11      | 0.12      | 0.21      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     |           | 0.013     | 0.016     | 0.012     | 0.012     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     |           | 0.006     |           |           | 0.006     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | ジブロモクロロメタン        | mg/L | 0.1以下      |           | 0.008     | 0.014     | 0.012     | 0.019     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      |           | 0.035     | 0.049     | 0.041     | 0.053     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     |           | 0.006     |           |           | 0.005     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.03以下     |           | 0.013     | 0.017     | 0.015     | 0.018     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ブロモホルム            | mg/L | 0.09以下     |           | 0.001     | 0.002     | 0.002     | 0.004     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     |           | <0.008    |           |           | <0.008    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |           |           | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      |           | 0.01      |           |           | 0.01      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基35 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      |           | <0.03     |           |           | <0.03     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基36 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      |           | <0.1      |           |           | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      |           | 14        |           |           | 15        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基38 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     |           | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基39 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 22        | 20        | 18        | 18        | 26        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      |           | 48        |           |           | 39        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基41 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      |           | 130       |           |           | 118       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      |           | <0.02     |           |           | <0.02     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基43 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基45 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    |           |           | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基46 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    |           | <0.0005   |           |           | <0.0005   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 1.9       | 1.4       | 1.4       | 1.2       | 1.2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基48 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 7.18      | 7.14      | 7.01      | 7.07      | 6.96      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基49 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基50 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基51 | 色度                | 度    | 5以下        | 1.2       | 1.1       | 1.2       | 0.9       | 1.0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基52 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【唐櫃】土庄町豊島唐櫃(給水栓水)

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月   | 5月      | 6月   | 6月   | 7月      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|------|---------|------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                     |           |                 | 13日  | 11日     | 1日   | 29日  | 27日     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002  |      |      | <0.002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         |      | <0.0002 |      |      | <0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002  |      |      | <0.002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         |      | <0.0004 |      |      | <0.0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           |      | <0.04   |      |      | <0.04   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          |      | <0.008  |      |      | <0.008  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |      |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |      |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |      | 0.002   |      |      | 0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |      | 0.003   |      |      | 0.003   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |      |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             | 0.6  | 0.6     | 0.3  | 0.5  | 0.5     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       |      | 48      |      |      | 39      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          |      | <0.001  |      |      | <0.001  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            |      | 2       |      |      | 4       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           |      | <0.03   |      |      | <0.03   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルtert-ブチルエーテル     | mg/L      | 0.02以下          |      | <0.002  |      |      | <0.002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |      |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |      |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       |      | 130     |      |      | 118     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1 | <0.1    | <0.1 | <0.1 | <0.1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.18 | 7.14    | 7.01 | 7.07 | 6.96    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける |      | -1.9    |      |      | -1.9    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          |      | 0       |      |      | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           |      | <0.01   |      |      | <0.01   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           |      | 0.01    |      |      | 0.01    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスポリジウム          | 個/20L     |                 |      |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/20L     |                 |      |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 |      |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 |      |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【中山】小豆島町池田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

2026年度 【中山】小豆島町池田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【内海】小豆島町片城(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 4月        | 6月        | 6月        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 14日       | 30日       | 8日        | 30日       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    |           |           | <0.0003   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   |           |           | <0.00005  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | <1        | <1        | <1        | <1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.8以下      | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    |           |           | <0.0002   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     |           |           | <0.005    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     |           |           | <0.004    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | PFOS及びPFOA        | mg/L | 0.00005以下  |           |           | <0.000005 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | 0.07      | 0.07      | 0.12      | 0.14      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     |           | <0.002    | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     |           |           | 0.028     | 0.029     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     |           | 0.012     | 0.007     | 0.011     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | ジブロモクロロメタン        | mg/L | 0.1以下      |           |           | 0.002     | 0.002     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      |           |           | 0.040     | 0.041     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     |           | 0.014     | 0.020     | 0.018     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.03以下     |           |           | 0.010     | 0.010     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ブロモホルム            | mg/L | 0.09以下     |           |           | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     |           |           | <0.008    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      |           |           | 0.01      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基35 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      |           |           | <0.03     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基36 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      |           |           | 8         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基38 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基39 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 15        | 15        | 16        | 15        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      |           |           | 23        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基41 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      |           |           | 80        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      |           |           | <0.02     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基43 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | 0.000001  | 0.000002  | 0.000002  | 0.000002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基45 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基46 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    |           |           | <0.0005   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 1.6       | 1.7       | 1.8       | 1.8       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基48 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 7.17      | 7.18      | 6.82      | 6.83      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基49 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基50 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基51 | 色度                | 度    | 5以下        | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基52 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【内海】小豆島町片城(給水栓水)

[illegible]

【当浜】小豆島町当浜(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 4月        | 6月        | 7月        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 6日        | 27日       | 4日        | 6日        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    | <0.0003   |           |           | <0.0003   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   | <0.00005  |           |           | <0.00005  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | <1        | <1        | <1        | <1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.8以下      | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    | <0.0002   |           |           | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     | <0.005    |           |           | <0.005    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     | <0.004    |           |           | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | PFOS及びPFOA        | mg/L | 0.00005以下  | <0.000005 |           |           | <0.000005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | <0.06     | <0.06     | <0.06     | <0.06     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     | 0.006     | 0.030     | 0.014     | 0.014     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     | 0.005     | 0.012     | 0.007     | 0.007     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | ジブロモクロロメタン        | mg/L | 0.1以下      | 0.001     | 0.002     | 0.004     | 0.004     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      | 0.011     | 0.041     | 0.026     | 0.026     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     | 0.006     | 0.023     | 0.009     | 0.009     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.03以下     | 0.004     | 0.009     | 0.008     | 0.008     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ブロモホルム            | mg/L | 0.09以下     | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     | <0.008    |           | <0.008    | <0.008    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      | 0.02      | 0.03      | 0.03      | 0.03      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基35 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      | <0.03     |           | <0.03     | <0.03     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基36 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      | 10        |           | 9         | 9         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基38 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     | <0.001    |           | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基39 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 18        | 19        | 16        | 16        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      | 45        |           | 24        | 24        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基41 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      | 115       |           | 94        | 94        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      | <0.02     |           | <0.02     | <0.02     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基43 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | 0.000003  | 0.000004  | 0.000008  | 0.000001  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基45 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           | <0.002    | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基46 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    | <0.0005   |           | <0.0005   | <0.0005   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 0.5       | 0.8       | 1.3       | 1.0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基48 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 7.36      | 7.23      | 7.43      | 7.12      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基49 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基50 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基51 | 色度                | 度    | 5以下        | <0.5      | <0.5      | 0.6       | <0.5      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基52 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【当浜】小豆島町当浜(給水栓水)

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月<br>6日 | 4月<br>27日 | 6月<br>4日 | 7月<br>6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|----------|-----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002   |           |          | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002  |           |          | <0.0002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | 0.002    |           |          | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004  |           |          | <0.0004  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04    |           |          | <0.04    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008   |           |          | <0.008   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          | <0.001   |           |          | 0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          | <0.002   |           |          | 0.003    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             | 0.7      | 0.7       | 1.0      | 0.6      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 45       |           |          | 24       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | <0.001   |           |          | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 5        |           |          | 3        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03    |           |          | <0.03    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルセブチルエーテル         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002   |           |          | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 115      |           |          | 94       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1     | <0.1      | <0.1     | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.36     | 7.23      | 7.43     | 7.12     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -1.6     |           |          | -2.4     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 0        |           |          | 0        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01    |           |          | <0.01    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.02     |           |          | 0.03     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスפורジウム         | 個/20L     |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/20L     |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 15       | 13        | 14       | 11       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



【福田】小豆島町福田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 4月        | 6月        | 7月        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 6日        | 27日       | 4日        | 6日        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    | <0.0003   |           |           | <0.0003   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   | <0.00005  |           |           | <0.00005  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | <1        | <1        | <1        | <1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.8以下      | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    | <0.0002   |           |           | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     | <0.005    |           |           | <0.005    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     | <0.004    |           |           | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | PFOS及びPFOA        | mg/L | 0.00005以下  | <0.000005 |           |           | <0.000005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | 0.09      |           | 0.14      | 0.09      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     | 0.002     | <0.002    | 0.002     | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     | 0.018     |           | 0.038     | 0.019     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     | 0.024     | 0.018     | 0.022     | 0.007     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | ジブromokクロロメタン     | mg/L | 0.1以下      | 0.002     |           | 0.002     | 0.001     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |           |           | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      | 0.027     |           | 0.049     | 0.026     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     | 0.024     | 0.017     | 0.029     | 0.014     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.03以下     | 0.007     |           | 0.009     | 0.006     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ブロモホルム            | mg/L | 0.09以下     | <0.001    |           | <0.001    | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     | <0.008    |           |           | <0.008    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      | 0.02      |           |           | 0.01      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基35 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      | <0.03     |           |           | <0.03     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基36 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |           |           | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      | 7         |           |           | 6         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基38 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     | 0.006     |           |           | 0.002     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基39 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 13        | 15        | 13        | 11        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      | 31        |           |           | 17        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基41 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      | 89        |           |           | 70        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      | <0.02     |           |           | <0.02     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基43 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | 0.000004  | 0.0000004 | 0.0000008 | 0.000001  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基45 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |           |           | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基46 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    | <0.0005   |           |           | <0.0005   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 1.2       | 1.4       | 1.6       | 1.4       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基48 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 7.39      | 7.03      | 7.40      | 7.08      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基49 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基50 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基51 | 色度                | 度    | 5以下        | 0.9       | 1.0       | 0.8       | 0.5       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基52 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【福田】小豆島町福田(給水栓水)

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月      | 4月   | 6月   | 7月      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|---------|------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                     |           |                 | 6日      | 27日  | 4日   | 6日      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002  |      |      | <0.002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002 |      |      | <0.0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002  |      |      | <0.002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004 |      |      | <0.0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04   |      |      | <0.04   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008  |      |      | <0.008  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          | 0.002   |      |      | 0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          | 0.006   |      |      | 0.005   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             | 0.6     | 0.8  | 0.9  | 0.4     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 31      |      |      | 17      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | 0.006   |      |      | 0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 3       |      |      | 2       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03   |      |      | <0.03   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルセブチルエーテル         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002  |      |      | <0.002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 89      |      |      | 70      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1    | <0.1 | <0.1 | <0.1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.39    | 7.03 | 7.40 | 7.08    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -1.9    |      |      | -2.6    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 0       | 2    | 0    | 0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01   |      |      | <0.01   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | 0.02    |      |      | 0.01    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスפורジウム         | 個/20L     |                 |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/20L     |                 |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 |         | </   |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【吉田】小豆島町吉田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

[illegible]

【吉田】小豆島町吉田(給水栓水)

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月<br>6日 | 4月<br>27日 | 6月<br>4日 | 7月<br>6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|----------|-----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002   |           |          | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002  |           |          | <0.0002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002   |           |          | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004  |           |          | <0.0004  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04    |           |          | <0.04    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008   |           |          | <0.008   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          | 0.001    |           |          | 0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          | 0.003    |           |          | 0.006    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             | 0.7      | 0.6       | 0.6      | 0.7      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 29       |           |          | 18       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | <0.001   |           |          | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 3        |           |          | 2        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03    |           |          | <0.03    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルセブチルエーテル         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002   |           |          | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 86       |           |          | 77       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1     | <0.1      | <0.1     | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.34     | 7.36      | 7.20     | 7.10     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -2.0     |           |          | -2.5     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 0        |           |          | 0        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01    |           |          | <0.01    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | <0.01    |           |          | <0.01    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスפורジウム         | 個/20L     |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/20L     |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 11       | 10        | 10       | 8        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【湯船】小豆島町中山(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 4月        | 6月        | 6月        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 14日       | 30日       | 8日        | 30日       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 0         | 0         | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)       | (-)       | (-)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    |           |           | <0.0003   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   |           |           | <0.00005  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | <1        | <1        | <1        | <1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.8以下      | <0.08     | <0.08     | <0.08     | <0.08     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    |           |           | <0.0002   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     |           |           | <0.005    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     |           |           | <0.004    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | PFOS及びPFOA        | mg/L | 0.00005以下  |           |           | <0.000005 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | 0.11      | 0.09      | 0.15      | 0.18      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     |           |           | 0.023     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     |           |           | 0.016     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | ジブロモクロロメタン        | mg/L | 0.1以下      |           |           | 0.006     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      |           |           | 0.042     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     |           |           | 0.019     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブロモジクロロメタン        | mg/L | 0.03以下     |           |           | 0.013     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ブロモホルム            | mg/L | 0.09以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     |           |           | <0.008    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      |           |           | 0.04      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基35 | 銻及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      |           |           | <0.03     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基36 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      |           |           | <0.1      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      |           |           | 11        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基38 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     |           |           | <0.001    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基39 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 8         | 11        | 22        | 29        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      |           |           | 42        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基41 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      |           |           | 139       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      |           |           | <0.02     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基43 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | 0.000001  | 0.000001  | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基45 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     |           |           | <0.002    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基46 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    |           |           | <0.0005   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | <0.3      | 0.7       | 1.7       | 1.8       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基48 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 7.90      | 7.59      | 6.94      | 6.71      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基49 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基50 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基51 | 色度                | 度    | 5以下        | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基52 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【湯船】小豆島町中山(給水栓水)

| 項目  |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月<br>14日 | 4月<br>30日 | 6月<br>8日 | 6月<br>30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 目1  | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          |           |           | <0.002   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2  | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         |           |           | <0.0002  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3  | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          |           |           | <0.002   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5  | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         |           |           | <0.0004  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8  | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           |           |           | <0.04    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9  | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          |           |           | <0.008   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10 | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12 | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          |           |           | 0.002    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14 | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          |           |           | 0.006    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15 | 農薬類                 |           | 1以下             |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16 | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             | 0.4       | 0.5       | 0.4      | 0.5       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       |           |           | 42       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18 | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          |           |           | <0.001   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19 | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            |           |           | 6        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           |           |           | <0.03    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21 | メチルセブチルエーテル         | mg/L      | 0.02以下          |           |           | <0.002   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23 | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24 | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       |           |           | 139      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25 | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1      | <0.1      | <0.1     | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26 | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.90      | 7.59      | 6.94     | 6.71      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける |           |           | -2.0     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28 | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 14        | 6         | 14       | 102       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           |           |           | <0.01    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           |           |           | 0.04     |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | クリプトスボリジウム          | 個/20L     |                 |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | ジアルジア               | 個/20L     |                 |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 生物顕鏡所見              |           |                 |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 臭気原因生物              |           |                 |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 |           |           |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 15        | 15        | 16       | 17        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 総アルカリ度              | mg/L      |                 |           |           | 33       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【福田浜】小豆島町福田浜(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目  |                   | 単位   | 水道水質基準等    | 4月        | 4月     | 6月     | 7月        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|-----------|--------|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |                   |      |            | 6日        | 27日    | 4日     | 6日        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基1  | 一般細菌              | 個/mL | 100以下      | 0         | 0      | 0      | 0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基2  | 大腸菌               |      | 検出されないこと   | (-)       | (-)    | (-)    | (-)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物      | mg/L | 0.003以下    | <0.0003   |        |        | <0.0003   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物         | mg/L | 0.0005以下   | <0.00005  |        |        | <0.00005  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基5  | セレン及びその化合物        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |        |        | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物          | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |        |        | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |        |        | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基8  | 六価クロム化合物          | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |        |        | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素            | mg/L | 0.04以下     | <0.004    | <0.004 | <0.004 | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |        |        | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | mg/L | 10以下       | <1        | <1     | <1     | <1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物        | mg/L | 0.8以下      | 0.08      | 0.14   | <0.08  | 0.20      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物        | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |        |        | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基14 | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下    | <0.0002   |        |        | <0.0002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基15 | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下     | <0.005    |        |        | <0.005    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下     | <0.004    |        |        | <0.004    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基17 | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |        |        | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |        |        | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基19 | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |        |        | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基20 | PFOS及びPFOA        | mg/L | 0.00005以下  | <0.000005 |        |        | <0.000005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基21 | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |        |        | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基22 | 塩素酸               | mg/L | 0.6以下      | 0.06      | <0.06  | 0.08   | 0.10      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基23 | クロロ酢酸             | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |        |        | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基24 | クロロホルム            | mg/L | 0.06以下     | 0.015     |        | 0.025  | 0.022     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基25 | ジクロロ酢酸            | mg/L | 0.03以下     | 0.011     |        |        | 0.007     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基26 | ジブromクロロメタン       | mg/L | 0.1以下      | 0.002     |        | 0.002  | 0.002     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基27 | 臭素酸               | mg/L | 0.01以下     | <0.001    |        |        | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基28 | 総トリハロメタン          | mg/L | 0.1以下      | 0.025     |        | 0.037  | 0.033     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基29 | トリクロロ酢酸           | mg/L | 0.03以下     | 0.013     |        |        | 0.017     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基30 | ブromジクロロメタン       | mg/L | 0.03以下     | 0.008     |        | 0.010  | 0.009     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基31 | ブromホルム           | mg/L | 0.09以下     | <0.001    |        | <0.001 | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基32 | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.08以下     | <0.008    |        |        | <0.008    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |        |        | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.2以下      | <0.01     |        |        | 0.06      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基35 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.3以下      | <0.03     |        |        | 0.04      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基36 | 銅及びその化合物          | mg/L | 1.0以下      | <0.1      |        |        | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 200以下      | 7         |        |        | 8         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基38 | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.05以下     | <0.001    |        |        | <0.001    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基39 | 塩化物イオン            | mg/L | 200以下      | 10        | 11     | 10     | 10        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下      | 31        |        |        | 14        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基41 | 蒸発残留物             | mg/L | 500以下      | 81        |        |        | 68        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.2以下      | <0.02     |        |        | <0.02     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基43 | ジェオスミン            | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 |        |        | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.00001以下  | <0.000001 |        |        | <0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基45 | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02以下     | <0.002    |        |        | <0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基46 | フェノール類            | mg/L | 0.005以下    | <0.0005   |        |        | <0.0005   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下        | 1.5       | 1.6    | 1.5    | 1.7       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基48 | pH値               |      | 5.8以上8.6以下 | 7.46      | 7.45   | 7.24   | 7.01      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基49 | 味                 |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基50 | 臭気                |      | 異常でないこと    | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基51 | 色度                | 度    | 5以下        | 1.3       | 1.5    | 1.3    | 2.1       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基52 | 濁度                | 度    | 2以下        | <0.1      | <0.1   | <0.1   | <0.1      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026年度

【福田浜】小豆島町福田浜(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| ※ 6日は最大値を表している。 |                     |           |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|----------|-----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 項目              |                     | 単位        | 水道水質基準等         | 4月<br>6日 | 4月<br>27日 | 6月<br>4日 | 7月<br>6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目1              | アンチモン及びその化合物        | mg/L      | 0.02以下          | <0.002   |           |          | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目2              | ウラン及びその化合物          | mg/L      | 0.002以下         | <0.0002  |           |          | <0.0002  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目3              | ニッケル及びその化合物         | mg/L      | 0.02以下          | <0.002   |           |          | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目5              | 1,2-ジクロロエタン         | mg/L      | 0.004以下         | <0.0004  |           |          | <0.0004  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目8              | トルエン                | mg/L      | 0.4以下           | <0.04    |           |          | <0.04    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目9              | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)    | mg/L      | 0.08以下          | <0.008   |           |          | <0.008   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目10             | 亜塩素酸                | mg/L      | 0.6以下           |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目12             | 二酸化塩素               | mg/L      | 0.6以下           |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目13             | ジクロロアセトニトリル         | mg/L      | 0.01以下          | 0.001    |           |          | 0.002    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目14             | 抱水クロラール             | mg/L      | 0.02以下          | <0.002   |           |          | 0.003    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目15             | 農薬類                 |           | 1以下             |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目16             | 残留塩素                | mg/L      | 1以下             | 0.6      | 0.4       | 0.5      | 0.6      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目17             | カルシウム、マグネシウム等(硬度)   | mg/L      | 10以上100以下       | 31       |           |          | 14       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目18             | マンガン及びその化合物         | mg/L      | 0.01以下          | <0.001   |           |          | <0.001   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目19             | 遊離炭酸                | mg/L      | 20以下            | 3        |           |          | 3        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目20             | 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L      | 0.3以下           | <0.03    |           |          | <0.03    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目21             | メチルtert-ブチルエーテル     | mg/L      | 0.02以下          | <0.002   |           |          | <0.002   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目22             | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L      | 3以下             |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目23             | 臭気強度(TON)           |           | 3以下             |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目24             | 蒸発残留物               | mg/L      | 30以上200以下       | 81       |           |          | 68       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目25             | 濁度                  | 度         | 1以下             | <0.1     | <0.1      | <0.1     | <0.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目26             | pH値                 |           | 7.5程度           | 7.46     | 7.45      | 7.24     | 7.01     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目27             | 腐食性(ランゲリア指数)        |           | -1程度以上、極力0に近づける | -2.0     |           |          | -2.8     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目28             | 従属栄養細菌              | 個/mL      | 2000以下          | 1        |           |          | 0        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目29             | 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L      | 0.1以下           | <0.01    |           |          | <0.01    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目30             | アルミニウム及びその化合物       | mg/L      | 0.1以下           | <0.01    |           |          | 0.06     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | クリプトスפורジウム         | 個/20L     |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | ジアルジア               | 個/20L     |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 大腸菌定量               | MPN/100mL |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 嫌気性芽胞菌              | 個/100mL   |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 生物顕鏡所見              |           |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 臭気原因生物              |           |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | アンモニア態窒素            | mg/L      |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 電気伝導率               | mS/m      |                 | 10       | 9         | 9        | 7        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 総アルカリ度              | mg/L      |                 | 20       |           |          | 14       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 浮遊物質                | mg/L      |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 溶解性物質               | mg/L      |                 | 81       |           |          | 68       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 遊離残留塩素              | mg/L      |                 | 0.5      | 0.4       | 0.5      | 0.6      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 水温                  | ℃         |                 | 14.6     | 16.9      | 22.0     | 23.1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 気温                  | ℃         |                 | 18.5     | 19.0      | 22.0     | 25.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 天候                  |           |                 | 晴        | 晴         | 曇        | 雨        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 前日の天候               |           |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 試験不実施理由             |           |                 |          |           |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |