水質検査結果

電話での問い合わせ先

高松、東讃、小豆ブロック

水質管理課(本課)

087-847-4869

西讃ブロック

水質管理課(府中分室)

0877-48-0519

中讃ブロック

水質管理課(丸亀分室)

0877-28-7966

メールでの問い合わせ先

suishitsu_honbu@union.suido-kagawa.lg.jp

▼浄水系統と地点名を表示しています
詳細は次ページ以降の地図を御参照ください

▼地図上の番号をクリックすると
結果のページに移動します

▼この画面は、PDFの１ページですので、
この画面に戻るときは、
先頭までスクロールするか、
１ページを指定して移動してください

西　讃　ブ　ロ　ッ　ク

西1	西部	三豊市詫間町箱
西2	西部	観音寺市大野原町内野々
西3	茂木	観音寺市伊吹町
西4	下林	観音寺市大野原町花稲
西5	一の宮	観音寺市豊浜町和田浜
西6	田野々	観音寺市大野原町田野々
西7	樋盥	三豊市山本町長野
西8	豊中町	三豊市豊中町本山甲
西9	我久	三豊市財田町財田上我久
西10	高倉	三豊市財田町財田上別所
西11	林明・樋盥	三豊市財田町財田中入樋
西12	雉子尾	三豊市財田町財田中本篠

中　讃　ブ　ロ　ッ　ク

中1	中部	宇多津町十楽寺
中2	綾川浄水場	高松市生島町
中3	丸亀市・中部	丸亀市土器町西
中4	丸亀市・中部・清水	丸亀市手島町
中5	清水	丸亀市港町
中6	金倉	丸亀市今津町
中7	飯野	丸亀市飯野町東分
中8	中部・丸亀市・東小川	丸亀市飯山町東小川
中9	中部・丸亀市・西坂元	丸亀市飯山町西坂元
中10	綾川浄水所	丸亀市綾歌町富熊
中11	鴨川・綾川浄水場	坂出市与島町
中12	下津井受水	坂出市岩黒
中13	善通寺市・中部	善通寺市吉原町
中14	大麻第３・大麻第2	善通寺市大麻町
中15	竜川・善通寺市・中部	善通寺市金蔵寺町
中16	善通寺市・中部・大麻第１	善通寺市生野町
中17	五条	琴平町五條
中18	琴平第１	琴平町川東
中19	琴平第４	琴平町榎井
中20	北鴨･平渕･中部	多度津町佐柳
中21	高屋原	まんのう町長尾
中22	四条	まんのう町公文
中23	犬の馬場	まんのう町川東
中24	造田	まんのう町造田
中25	成政	まんのう町吉野
中26	野口	まんのう町追上
中27	塩入	まんのう町塩入

高　松　ブ　ロ　ッ　ク

高1	綾川浄水場	高松市生島町
高2	東部	高松市牟礼町原
高3	御殿	高松市峰山町
高4	御殿	高松市男木町
高5	浅野・東部	高松市朝日新町
高6	浅野・東部	高松市十川西町
高7	川添・東部	高松市庵治町
高8	川添	高松市屋島東町
高9	後川	高松市塩江町安原上東
高10	一ツ内	高松市塩江町上西
高11	堂ヶ平	三木町小蓑
高12	新開・東部	三木町氷上
高13	綾南	綾川町陶
高14	羽床	綾川町羽床下

小　豆　ブ　ロ　ッ　ク


小1	肥土山	土庄町肥土山
小2	馬越	土庄町滝宮
小3	琴塚	土庄町見目
小4	北山	土庄町鹿島
小5	大部	土庄町大部
小6	小部	土庄町小部
小7	家浦	土庄町豊島甲生
小8	唐櫃	土庄町豊島唐櫃
小9	中山	小豆島町池田
小10	内海	小豆島町片城
小11	当浜	小豆島町当浜
小12	福田	小豆島町福田
小13	吉田	小豆島町吉田
小14	湯船	小豆島町中山
小15	福田浜	小豆島町福田浜

東　讃　ブ　ロ　ッ　ク

東1	東部	東かがわ市小海
東2	川西・東部	さぬき市小田
東3	西畑	さぬき市津田町津田(津田)
東4	川北	さぬき市津田町津田(北羽立)
東5	王子	さぬき市大川町田面
東6	平砕・東部	さぬき市大川町田面(砕石)
東7	門入	さぬき市石田東
東8	石神	さぬき市昭和
東9	川股	東かがわ市引田
東10	入野山	東かがわ市東山
東11	水主・大社	東かがわ市土居
東12	湊･山下･藤井	東かがわ市松原
東13	中筋第１・第３・第５	東かがわ市横内
東14	川東第1・第２	東かがわ市三本松

地理院地図
GSI Maps


さぬき市配水区域図

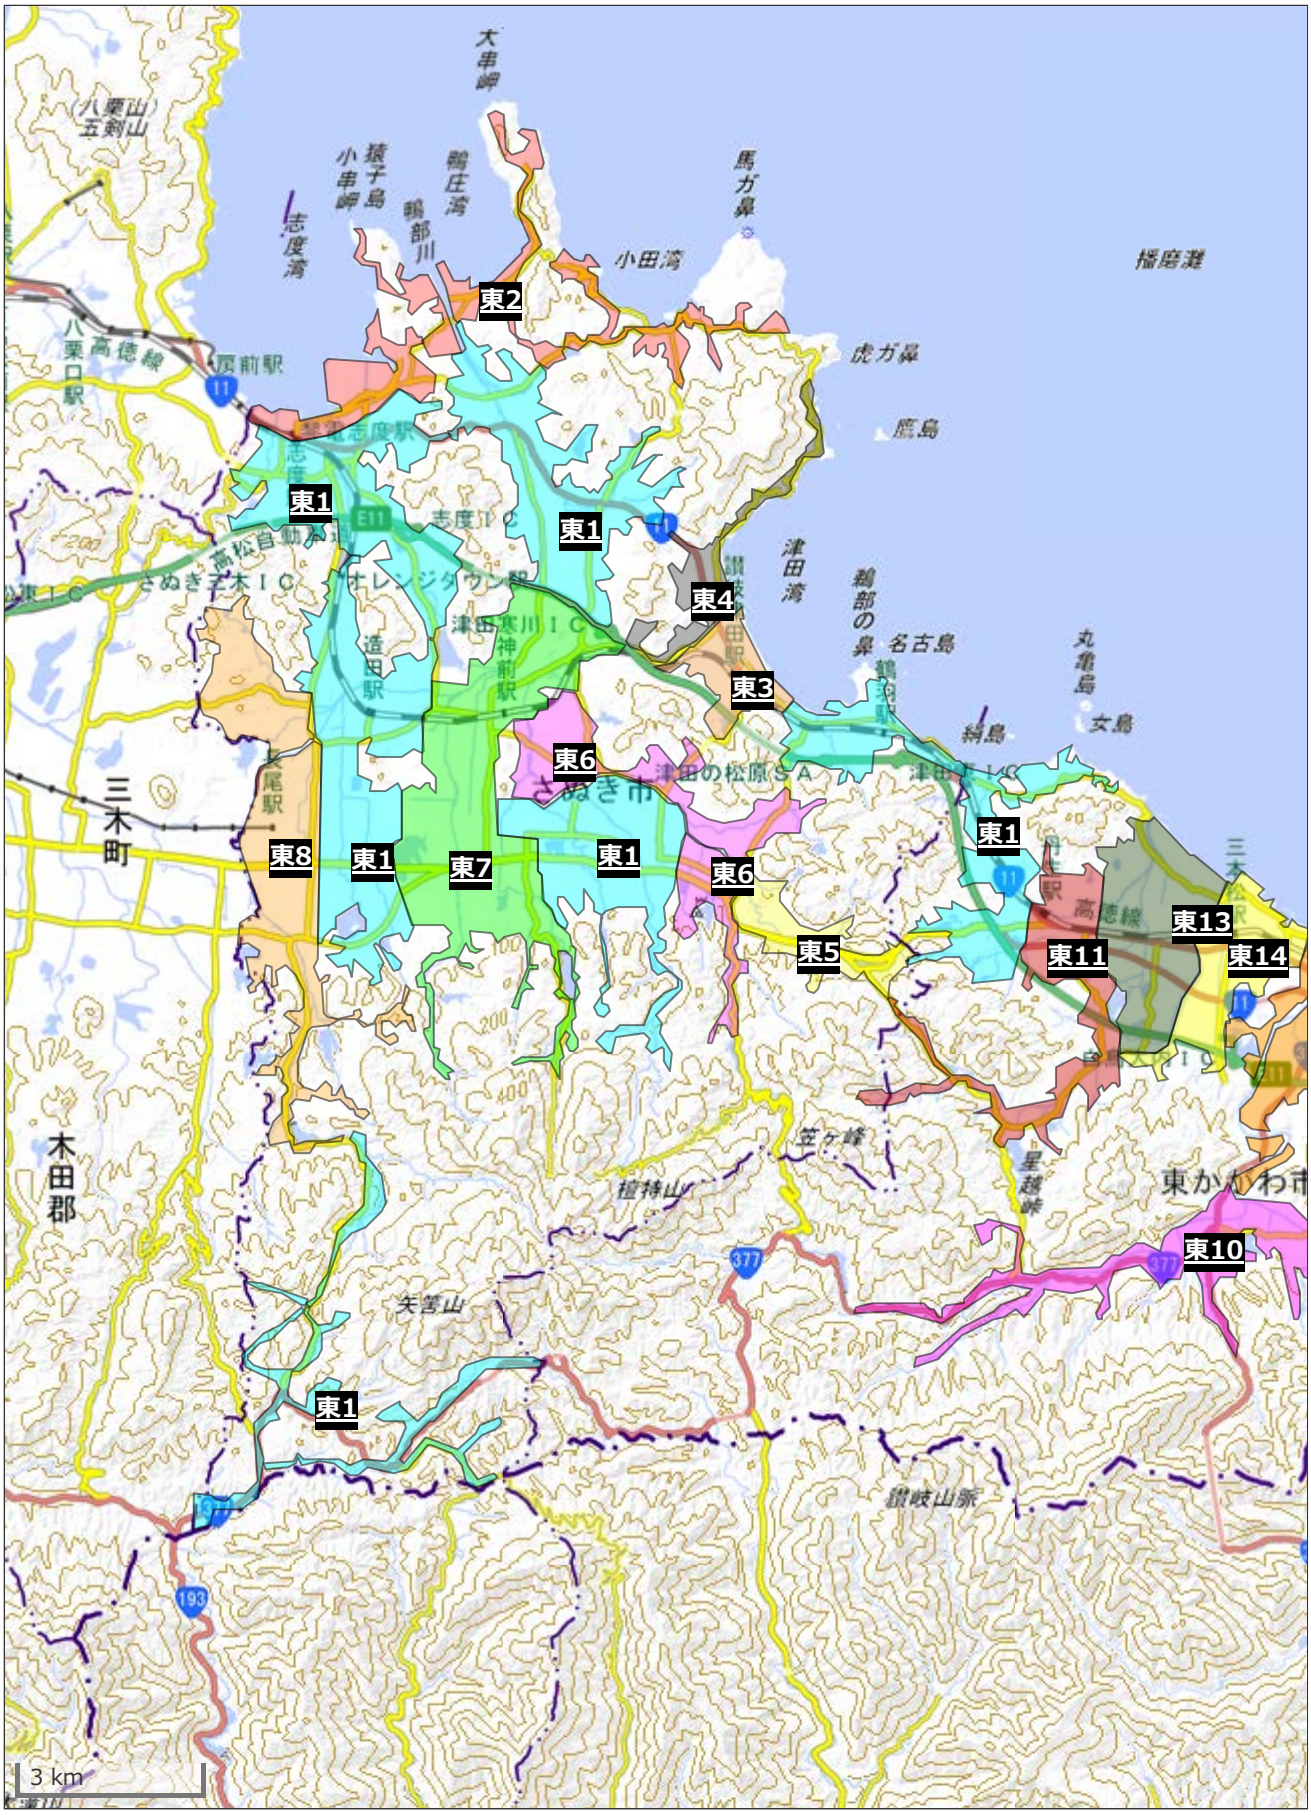

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222
本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

地理院地図
GSI Maps

東かがわ市配水区域図

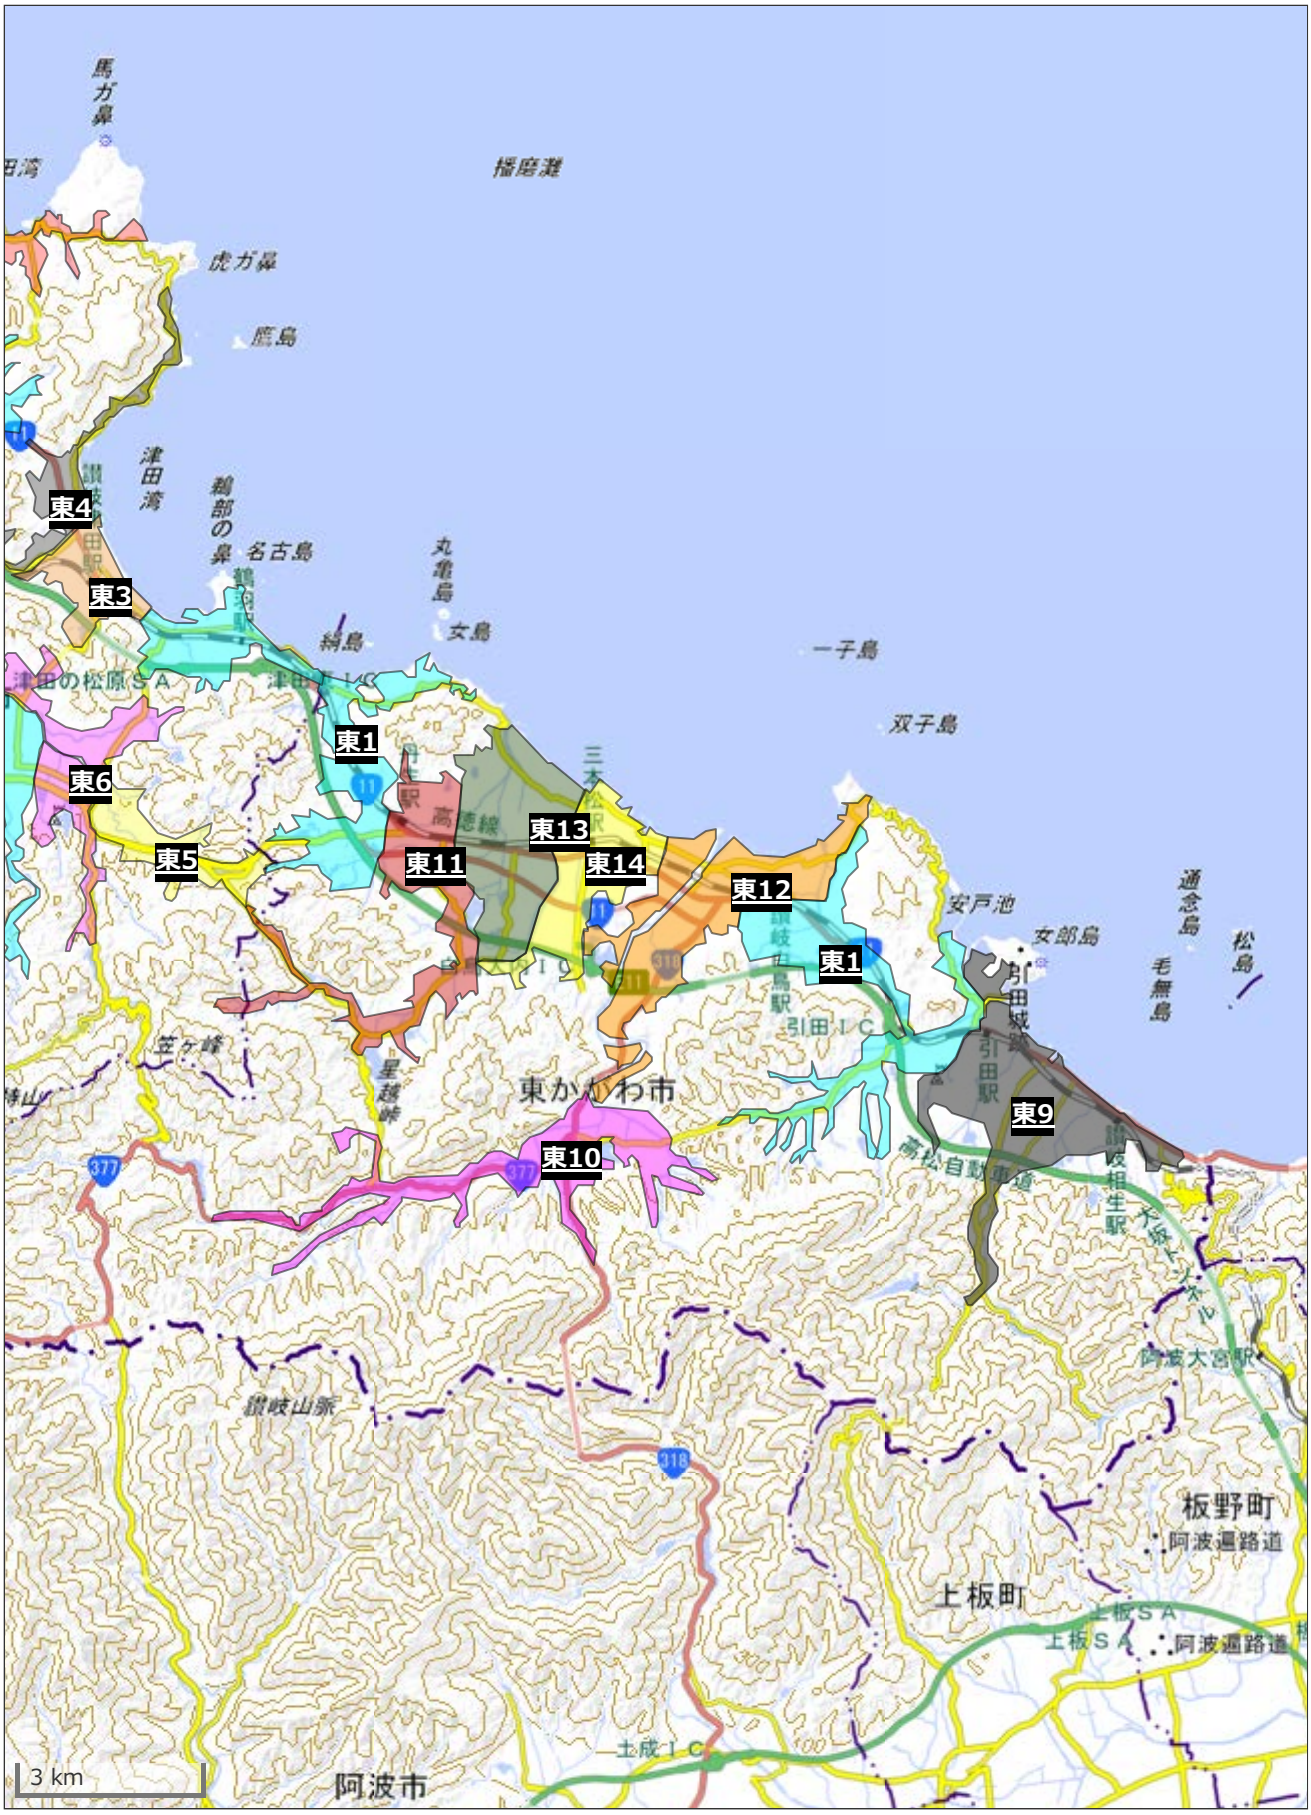

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222
本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

2026年度　　【東部】東かがわ市小海(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月									
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
基15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005											
基16	1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.08	0.09	0.10	0.14	0.12	0.11									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.013			0.023											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			0.002											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.016			0.032											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009			0.014											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003			0.007											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.05			0.10											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		4			4											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	6	5	5	5	7	7									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		25			27											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		50			52											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003									
基44	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000006	0.000003									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.65	7.74	7.75	7.83	7.97	7.98	7.81									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【東部】東かがわ市小海(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月										
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.004			0.007												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		25			27												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		1			1												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		50			52												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.65	7.74	7.75	7.83	7.97	7.98	7.81										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−1.5			−1.0												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.05			0.10												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		8	8	8	8	8	9	10										
	総アルカリ度	mg/L			21			25												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			46			52												
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3										
	水温	℃		16.2	19.2	23.0	22.7	29.5	30.8	24.2										
	気温	℃		19.0	20.1	26.8	24.0	32.0	31.9	21.8										
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【川西･東部】さぬき市小田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	8月	9月	10月									
				14日	30日	8日	30日	4日	7日	14日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.10	0.08	<0.08	<0.08	0.12	0.17									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.08	0.11	0.12	0.15	0.20	0.13									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.024			0.020										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001			0.003										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.031			0.030										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.012			0.008										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.006			0.007										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.05			0.06										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			5			7										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	8	7	6	7	9	9									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			33			47										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			63			103										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000003	0.000004	0.000002	0.000004	0.000003	0.000003									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	1.1									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.67	7.80	7.75	7.69	7.82	7.91	7.84									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【川西･東部】さぬき市小田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	8月	9月	10月										
				14日	30日	8日	30日	4日	7日	14日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.002			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.007			0.006											
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.8	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			33			47											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			1			1											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			63			103											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.67	7.80	7.75	7.69	7.82	7.91	7.84										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−1.2			−0.7											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			2											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.05			0.06											
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		12	12	10	9	9	13	14										
	総アルカリ度	mg/L				30			41											
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				63			103											
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.7	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1										
	水温	℃		14.1	16.8	20.8	23.5	28.0	27.0	23.8										
	気温	℃		19.5	14.0	21.5	24.5	28.2	24.9	21.0										
	天候			晴	雨	曇	曇	晴	曇	晴										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【西畑】さぬき市津田町津田（津田）(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	8月	9月	10月									
				14日	30日	8日	30日	4日	7日	14日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	1	1	1	<1	<1	1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19	0.18	0.21	0.21	0.21	0.23	0.24									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06	0.06	0.09	0.07	0.06									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.004			0.003										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.004			0.005										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.013			0.015										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005			0.005										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			0.002										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01			<0.01										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			21			21										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	40	35	24	21	21	29	17									
基40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下			73			76										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			159			205										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7	0.9									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.30	7.30	7.21	7.15	7.12	7.18	7.23									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.6									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【西畑】さぬき市津田町津田（津田）(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	8月	9月	10月									
				14日	30日	8日	30日	4日	7日	14日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5									
目17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上100以下			73			76										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			6			7										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			159			205										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	7.30	7.30	7.21	7.15	7.12	7.18	7.23									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−1.1			−1.1										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			4			2										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01										
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		32	29	26	24	24	26	21									
	総アルカリ度	mg/L				65			66										
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L				159			205										
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.4									
	水温	℃		15.8	17.0	21.2	22.1	27.7	25.7	23.5									
	気温	℃		18.1	14.0	22.1	24.8	27.8	26.0	23.2									
	天候			晴	雨	曇	曇	雨	曇	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【川北】さぬき市津田町津田（北羽立）（給水栓水）

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	8月	9月	10月										
				14日	30日	8日	30日	4日	7日	14日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	2	2	3	2	1	2										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.23	0.21	0.22	0.22	0.24	0.23	0.23										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	0.000007	<0.000005	0.000010	0.000009	0.000014										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.08	0.15	0.12	0.11	0.09	0.08										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.003			0.008											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			0.004											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.005			0.007											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.014			0.025											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			0.004											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005			0.009											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001			0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01			<0.01											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			24			22											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	39	36	32	35	25	28	25										
基40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下			99			103											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			204			254											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	0.9	0.7										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.02	7.01	7.03	6.95	7.02	7.08	6.95										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【川北】さぬき市津田町津田（北羽立）（給水栓水）

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	8月	9月	10月									
				14日	30日	8日	30日	4日	7日	14日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			0.001										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8									
目17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上100以下			99			103										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			11			12										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			204			254										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	7.02	7.01	7.03	6.95	7.02	7.08	6.95									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−1.1			−0.9										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			3			2										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01										
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		33	33	32	35	30	32	32									
	総アルカリ度	mg/L				79			89										
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L				204			254										
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7									
	水温	℃		17.0	18.1	20.8	21.0	27.8	26.9	23.5									
	気温	℃		20.0	14.1	24.5	26.9	28.0	25.8	23.0									
	天候			晴	雨	曇	曇	雨	曇	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【王子】さぬき市大川町田面(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	8月	9月	10月										
				14日	30日	8日	30日	4日	7日	14日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	2	3	2	2	1	2										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			0.000006											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.30	0.11	0.11	0.08	0.08	0.07										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.001			<0.001											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001			0.001											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.001			0.001											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.001			<0.001											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01			<0.01											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9			9											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7	8	8	8	8	8										
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			64			69											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			123			154											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.78	6.80	6.69	6.69	6.76	6.80	6.69										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【王子】さぬき市大川町田面(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	8月	9月	10月										
				14日	30日	8日	30日	4日	7日	14日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			64			69											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			15			16											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			123			154											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	6.78	6.80	6.69	6.69	6.76	6.80	6.69										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−1.8			−1.5											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		16	16	18	17	17	18	18										
	総アルカリ度	mg/L				50			61											
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				123			154											
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6										
	水温	℃		17.4	17.8	19.7	20.4	23.0	21.0	20.9										
	気温	℃		19.8	13.1	24.9	26.4	28.1	29.5	22.6										
	天候			晴	雨	曇	曇	曇	曇	晴										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【平砕･東部】さぬき市大川町田面（砕石）（給水栓水）

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	8月	9月	10月									
				14日	30日	8日	30日	4日	7日	14日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.09	0.11	0.18	0.16	0.13									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.021			0.013										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			0.006										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			0.002										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.025			0.021										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.013			0.005										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004			0.006										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.06			0.09										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			4			4										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	6	6	7	5	7	7									
基40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下			26			35										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			48			77										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000006	0.000003									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.66	7.78	7.72	7.78	7.82	7.93	7.90									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【平砕･東部】さぬき市大川町田面（砕石）（給水栓水）

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	8月	9月	10月										
				14日	30日	8日	30日	4日	7日	14日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.006			0.005											
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.8	0.3	0.4	0.6	0.7	0.6										
目17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上100以下			26			35											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			1			1											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			48			77											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.66	7.78	7.72	7.78	7.82	7.93	7.90										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−1.4			−0.9											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			3			0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.06			0.09											
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		8	9	8	8	7	9	10										
	総アルカリ度	mg/L				23			30											
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				48			77											
	遊離残留塩素	mg/L		0.8	0.8	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6										
	水温	℃		16.2	16.7	20.5	22.0	30.0	26.5	21.0										
	気温	℃		19.0	14.0	24.2	25.2	28.2	27.9	21.7										
	天候			晴	雨	曇	曇	曇	曇	晴										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【門入】さぬき市石田東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	8月	9月	10月									
				14日	30日	8日	30日	4日	7日	14日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	1	1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.39	0.36	0.18	0.19	0.25	0.29	0.28									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.13	0.14	0.13	0.11	0.13	0.09									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.021	0.024	0.039	0.043										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.010	0.009	0.009	0.005	<0.003	0.003									
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001	0.001	0.001	0.001										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.027	0.032	0.048	0.054										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.013	0.012	0.010	0.022	0.020	0.020									
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005	0.007	0.008	0.010										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01			0.05										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8			9										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	10	14	14	11	12	11									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			47			58										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			101			141										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000002	0.000004	<0.000001	0.000002	0.000005	0.000002									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.5	1.5	1.2	1.1	1.3	1.5	1.4									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.59	7.59	7.23	7.16	7.31	7.66	7.61									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【門入】さぬき市石田東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	8月	9月	10月										
				14日	30日	8日	30日	4日	7日	14日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.003			0.003											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.004			0.011											
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.7	0.7	0.6	0.3	0.3	0.4										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			47			58											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			2			1											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			101			141											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.59	7.59	7.23	7.16	7.31	7.66	7.61										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−1.6			−0.7											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			2			0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.01			0.05											
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		20	18	14	15	15	16	16										
	総アルカリ度	mg/L				31			50											
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				101			141											
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.6	0.6	0.5	0.2	0.1	0.3										
	水温	℃		14.4	16.0	21.0	20.8	27.9	28.2	23.1										
	気温	℃		22.0	11.9	23.0	25.5	27.0	26.1	22.9										
	天候			晴	雨	曇	曇	雨	曇	晴										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【石神】さぬき市昭和(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	8月	9月	10月										
				14日	30日	8日	30日	4日	7日	14日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	1	<1	<1	<1	<1	1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19	0.17	0.10	0.15	0.18	0.19	0.17										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.07	0.10	0.14	0.13	0.13	0.14										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.017	0.018	0.026	0.038											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009	0.006	0.007	0.012	0.012	0.007										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001	<0.001	0.001	0.002											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.021	0.023	0.034	0.051											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.013	0.010	0.014	0.015	0.018	0.010										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004	0.005	0.007	0.011											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02			0.04											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			6			8											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	9	11	10	9	11	10										
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			31			57											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			78			110											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000003	0.000004	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	1.2	1.0	1.2	0.9	1.1	1.0										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.55	7.46	7.03	7.18	7.29	7.42	7.37										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【石神】さぬき市昭和(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	6月	8月	9月	10月									
				14日	30日	8日	30日	4日	7日	14日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.002			0.003										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.004			0.007										
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6									
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			31			57										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			3			3										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			78			110										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	7.55	7.46	7.03	7.18	7.29	7.42	7.37									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−2.1			−1.0										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			2			0										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.02			0.04										
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		15	13	10	11	13	15	13									
	総アルカリ度	mg/L				24			51										
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L				78			110										
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.6									
	水温	℃		15.5	16.6	19.8	21.8	29.0	27.0	22.6									
	気温	℃		17.1	13.1	22.5	25.9	27.8	25.4	22.4									
	天候			晴	雨	曇	曇	雨	曇	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【川股】東かがわ市引田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月									
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.08	0.07	0.08	0.13	0.08	0.10									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.007			0.012											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.002											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.013			0.020											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003			0.007											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.006											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01			0.02											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9			9											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	9	9	10	9	9	9									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		24			22											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		71			75											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000005	0.000003	0.000002									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.26	7.06	6.94	6.85	7.07	7.07	7.22									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【川股】東かがわ市引田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月										
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			0.002												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		24			22												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		3			4												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		71			75												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.26	7.06	6.94	6.85	7.07	7.07	7.22										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−2.2			−2.0												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			1												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.01			0.02												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		14	10	11	8	10	11	10										
	総アルカリ度	mg/L			21			25												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			71			75												
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4										
	水温	℃		15.7	19.2	21.3	21.5	27.0	26.8	23.0										
	気温	℃		18.0	20.2	26.8	26.8	32.6	32.9	23.5										
	天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【入野山】東かがわ市東山(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月										
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.27	0.24	0.23	0.17	0.25	0.26	0.21										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.12	0.09	0.17	0.19	0.29	0.58	0.09										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.002	0.010	0.010	0.019												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004												
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001	<0.001	0.001	0.004												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.003	0.013	0.014	0.030												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.005												
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001	0.003	0.003	0.007												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			0.02												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8			10												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	12	13	13	14	28	12										
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		60			72												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		107			127												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.4	0.4	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.27	7.38	7.07	6.98	7.17	7.18	7.22										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【入野山】東かがわ市東山(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月										
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			0.003												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.8	0.6	0.5	0.4	0.7	0.7										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		60			72												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		3			6												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		107			127												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.27	7.38	7.07	6.98	7.17	7.18	7.22										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.1			-0.9												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			1												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			0.02												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		20	17	18	14	19	31	16										
	総アルカリ度	mg/L			48			66												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			107			127												
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.8	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6										
	水温	℃		19.4	22.7	26.0	24.7	34.2	32.5	24.0										
	気温	℃		19.4	22.8	29.0	28.2	35.2	33.0	22.8										
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【水主･大社】東かがわ市土居(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月									
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	1	<1	<1	1	<1	1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.20	0.20	0.16	0.18	0.20	0.19									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.10	0.14	0.24	0.20	0.31	0.18									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.027	0.034	0.023	0.034											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004	<0.003	<0.003	0.003	0.003	0.003									
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001	0.002	0.002	0.002											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.034	0.044	0.032	0.044											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.016	0.018	0.016	0.025	0.026	0.018									
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006	0.008	0.007	0.008											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.01											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			10											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.002			0.002											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	10	12	11	11	11									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		46			40											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		101			97											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000001									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.4	1.3	1.4	1.2	1.2	1.3									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.24	6.84	6.80	6.71	6.69	6.73	6.75									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【水主･大社】東かがわ市土居(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月										
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.003			0.003												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.006			0.008												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		46			40												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002			0.002												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		8			11												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		101			97												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.24	6.84	6.80	6.71	6.69	6.73	6.75										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.8			-1.9												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			2												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.01												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		13	15	15	13	14	14	13										
	総アルカリ度	mg/L			39			38												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			101			97												
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3										
	水温	℃		18.3	21.2	24.4	23.3	33.0	31.9	26.0										
	気温	℃		18.1	21.0	25.7	28.8	34.9	33.5	22.5										
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【湊･山下･藤井】東かがわ市松原(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月									
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002			0.002											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	1	1	1	1	1	1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15	0.16	0.14	0.13	0.15	0.14	0.15									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000005			0.000006											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.06	0.07	0.06	0.10	0.13	0.09									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.004			0.011											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.004											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.008			0.022											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002			0.007											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01			<0.01											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11			12											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.002			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11	11	11	11	11	9									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		63			65											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		127			133											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.74	6.70	6.57	6.60	6.74	6.59	6.71									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	1.3	0.6	<0.5	0.6	<0.5	0.7	1.0									
基52	濁度	度	2以下	0.6	0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.2	0.2									

2026年度　　【湊･山下･藤井】東かがわ市松原(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月										
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.5	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		63			65												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		13			18												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		127			133												
目25	濁度	度	1以下	0.6	0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.2	0.2										
目26	pH値		7.5程度	6.74	6.70	6.57	6.60	6.74	6.59	6.71										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−1.8			−1.5												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.01			<0.01												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		20	19	20	20	20	22	18										
	総アルカリ度	mg/L			46			58												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			127			133												
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.5	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4										
	水温	℃		18.5	19.5	22.5	21.5	31.7	30.5	27.0										
	気温	℃		17.9	21.2	26.3	25.8	33.3	33.4	25.2										
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【中筋第1･第3･第5】東かがわ市横内(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月									
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	2	1	2	2	1	2									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19	0.21	0.18	0.17	0.20	0.22	0.19									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	0.000007	0.000006	0.000009	0.000009	0.000008	0.000006									
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.09	0.09	0.12	0.15	0.21	0.10									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.018			0.011											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.003											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001			0.002											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.023			0.016											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009			0.009											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.003											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01			<0.01											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			11											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	10	10	10	11	11	9									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		56			54											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		117			124											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	1.0	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.76	6.73	6.66	6.68	6.58	6.61	6.70									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.7	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【中筋第1･第3･第5】東かがわ市横内(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月										
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.001			0.002												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.003			0.003												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.4	0.6	0.6	0.2	0.6	0.7										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		56			54												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		12			16												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		117			124												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	6.76	6.73	6.66	6.68	6.58	6.61	6.70										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.9			-1.7												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		7			24												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.01			<0.01												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		18	17	18	18	18	19	16										
	総アルカリ度	mg/L			44			50												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			117			124												
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.3	0.5	0.6	0.2	0.5	0.6										
	水温	℃		17.6	19.0	23.0	21.5	35.0	29.7	24.5										
	気温	℃		17.9	20.9	24.6	26.0	31.5	33.1	24.0										
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【川東第1･第2】東かがわ市三本松(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月										
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2	2	2	2	2	2										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.21	0.22	0.21	0.20	0.21	0.22	0.21										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		0.000008			0.000006												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.09	0.12	0.16	0.13	0.09										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.007			0.016												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004												
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001			0.002												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.010			0.022												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.012												
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002			0.004												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			<0.01												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			11												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	10	11	11	10	10										
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		63			55												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		131			120												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.6	0.7	0.5	0.8	0.5	0.4										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.60	6.65	6.65	6.55	6.62	6.56	6.53										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【川東第1･第2】東かがわ市三本松(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月									
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		0.003			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			0.003											
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.9	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9									
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		63			55											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		15			16											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		131			120											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	6.60	6.65	6.65	6.55	6.62	6.56	6.53									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.8			-1.8											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		4			200											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01											
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		19	18	18	19	17	19	20									
	総アルカリ度	mg/L			49			50											
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L			131			120											
	遊離残留塩素	mg/L		0.9	0.6	0.6	0.8	0.7	0.9	0.9									
	水温	℃		17.0	19.2	22.8	22.0	27.1	27.3	24.5									
	気温	℃		18.0	18.6	25.0	26.8	33.0	32.2	24.3									
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		