水質検査結果

電話での問い合わせ先

高松、東讃、小豆ブロック

水質管理課(本課)

087-847-4869

西讃ブロック

水質管理課(府中分室)

0877-48-0519

中讃ブロック

水質管理課(丸亀分室)

0877-28-7966

メールでの問い合わせ先

suishitsu_honbu@union.suido-kagawa.lg.jp

▼浄水系統と地点名を表示しています
詳細は次ページ以降の地図を御参照ください

▼地図上の番号をクリックすると
結果のページに移動します

▼この画面は、PDFの１ページですので、
この画面に戻るときは、
先頭までスクロールするか、
１ページを指定して移動してください

西　讃　ブ　ロ　ッ　ク

西1	西部	三豊市詫間町箱
西2	西部	観音寺市大野原町内野々
西3	茂木	観音寺市伊吹町
西4	下林	観音寺市大野原町花稲
西5	一の宮	観音寺市豊浜町和田浜
西6	田野々	観音寺市大野原町田野々
西7	樋盥	三豊市山本町長野
西8	豊中町	三豊市豊中町本山甲
西9	我久	三豊市財田町財田上我久
西10	高倉	三豊市財田町財田上別所
西11	林明・樋盥	三豊市財田町財田中入樋
西12	雉子尾	三豊市財田町財田中本篠

中　讃　ブ　ロ　ッ　ク

中1	中部	宇多津町十楽寺
中2	綾川浄水場	高松市生島町
中3	丸亀市・中部	丸亀市土器町西
中4	丸亀市・中部・清水	丸亀市手島町
中5	清水	丸亀市港町
中6	金倉	丸亀市今津町
中7	飯野	丸亀市飯野町東分
中8	中部・丸亀市・東小川	丸亀市飯山町東小川
中9	中部・丸亀市・西坂元	丸亀市飯山町西坂元
中10	綾川浄水所	丸亀市綾歌町富熊
中11	鴨川・綾川浄水場	坂出市与島町
中12	下津井受水	坂出市岩黒
中13	善通寺市・中部	善通寺市吉原町
中14	大麻第３・大麻第2	善通寺市大麻町
中15	竜川・善通寺市・中部	善通寺市金蔵寺町
中16	善通寺市・中部・大麻第１	善通寺市生野町
中17	五条	琴平町五條
中18	琴平第１	琴平町川東
中19	琴平第４	琴平町榎井
中20	北鴨･平渕･中部	多度津町佐柳
中21	高屋原	まんのう町長尾
中22	四条	まんのう町公文
中23	犬の馬場	まんのう町川東
中24	造田	まんのう町造田
中25	成政	まんのう町吉野
中26	野口	まんのう町追上
中27	塩入	まんのう町塩入

高　松　ブ　ロ　ッ　ク

高1	綾川浄水場	高松市生島町
高2	東部	高松市牟礼町原
高3	御殿	高松市峰山町
高4	御殿	高松市男木町
高5	浅野・東部	高松市朝日新町
高6	浅野・東部	高松市十川西町
高7	川添・東部	高松市庵治町
高8	川添	高松市屋島東町
高9	後川	高松市塩江町安原上東
高10	一ツ内	高松市塩江町上西
高11	堂ヶ平	三木町小蓑
高12	新開・東部	三木町氷上
高13	綾南	綾川町陶
高14	羽床	綾川町羽床下

小　豆　ブ　ロ　ッ　ク


小1	肥土山	土庄町肥土山
小2	馬越	土庄町滝宮
小3	琴塚	土庄町見目
小4	北山	土庄町鹿島
小5	大部	土庄町大部
小6	小部	土庄町小部
小7	家浦	土庄町豊島甲生
小8	唐櫃	土庄町豊島唐櫃
小9	中山	小豆島町池田
小10	内海	小豆島町片城
小11	当浜	小豆島町当浜
小12	福田	小豆島町福田
小13	吉田	小豆島町吉田
小14	湯船	小豆島町中山
小15	福田浜	小豆島町福田浜

東　讃　ブ　ロ　ッ　ク

東1	東部	東かがわ市小海
東2	川西・東部	さぬき市小田
東3	西畑	さぬき市津田町津田(津田)
東4	川北	さぬき市津田町津田(北羽立)
東5	王子	さぬき市大川町田面
東6	平砕・東部	さぬき市大川町田面(砕石)
東7	門入	さぬき市石田東
東8	石神	さぬき市昭和
東9	川股	東かがわ市引田
東10	入野山	東かがわ市東山
東11	水主・大社	東かがわ市土居
東12	湊･山下･藤井	東かがわ市松原
東13	中筋第１・第３・第５	東かがわ市横内
東14	川東第1・第２	東かがわ市三本松

地理院地図
GSI Maps


丸亀市北部、坂出市、宇多津町、多度津町島しょ部配水区域図

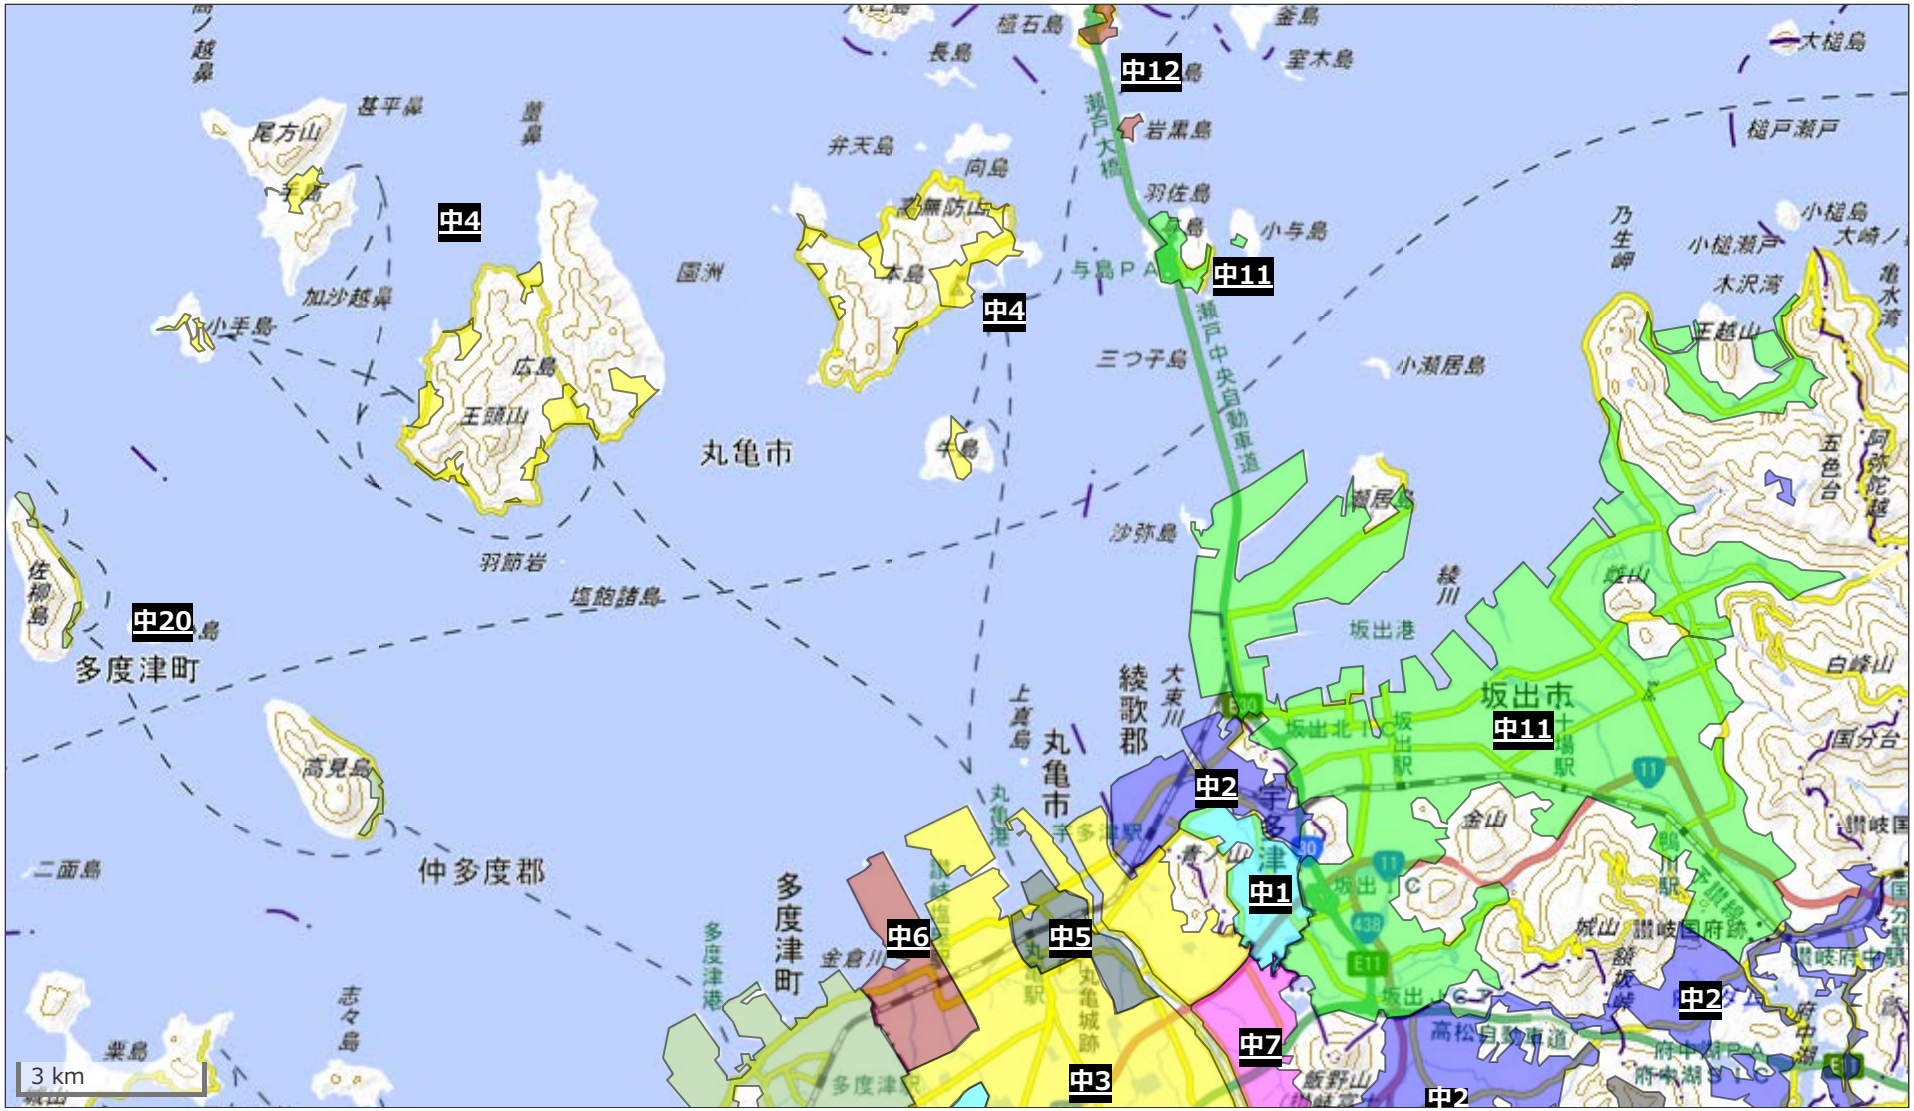

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222
本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

地理院地図
GSI Maps


丸亀市、善通寺市、多度津町、琴平町配水区域図

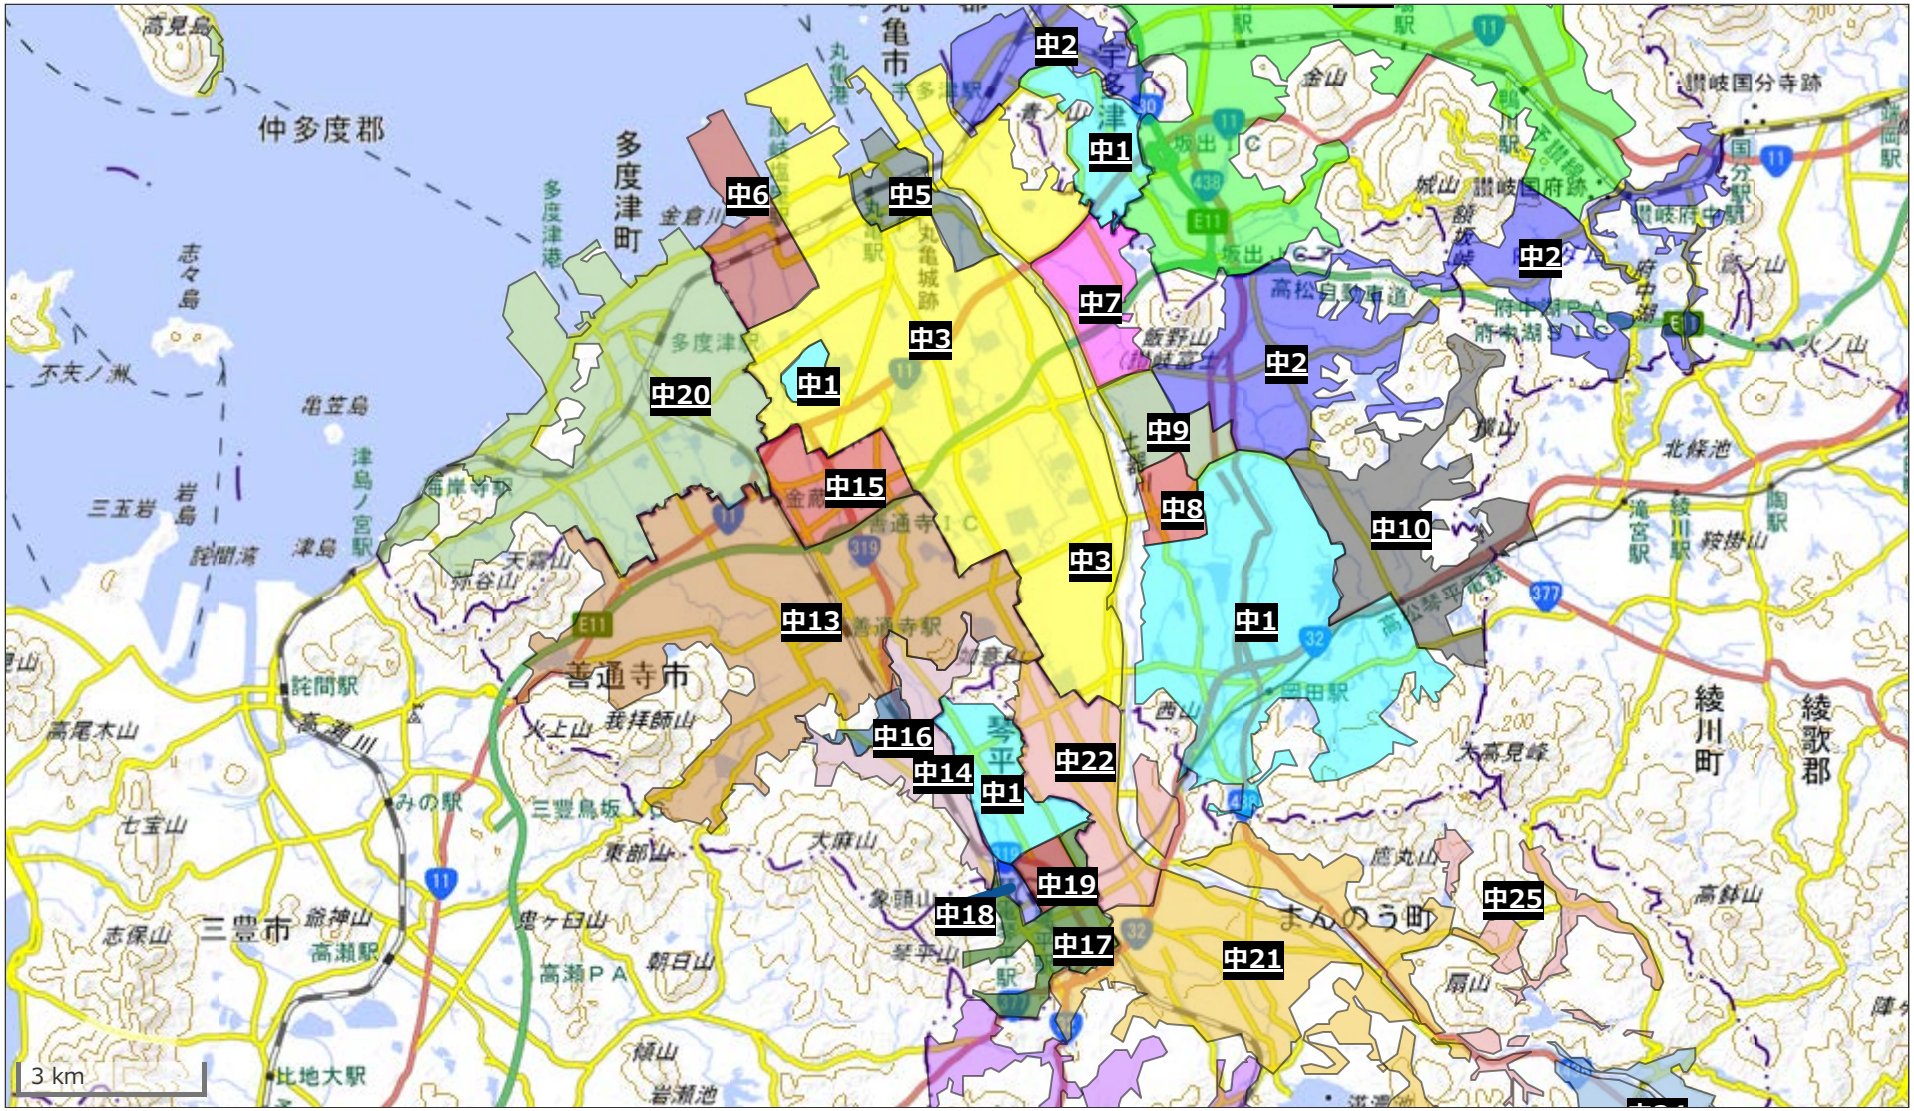

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222
本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

地理院地図
GSI Maps


琴平町配水区域図(拡大)

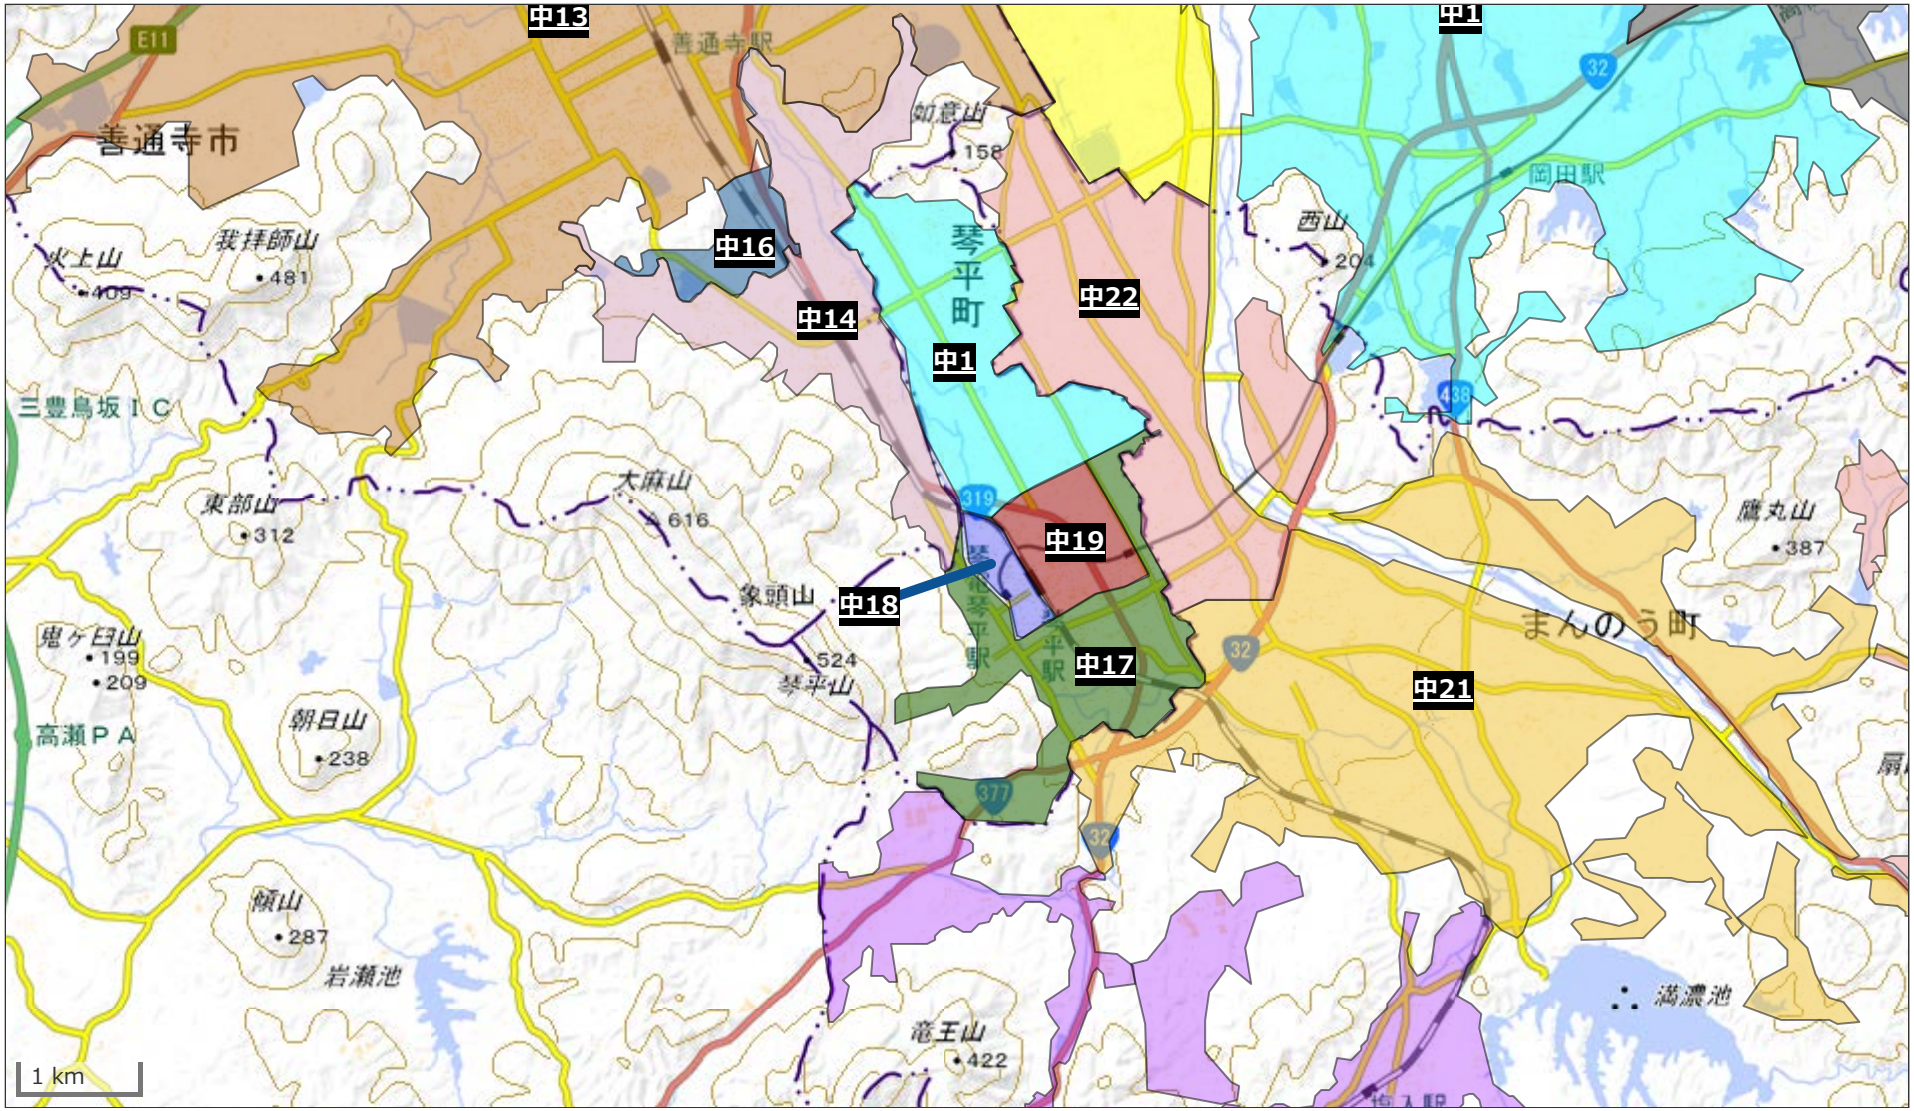

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222
本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

地理院地図
GSI Maps

まんのう町配水区域図

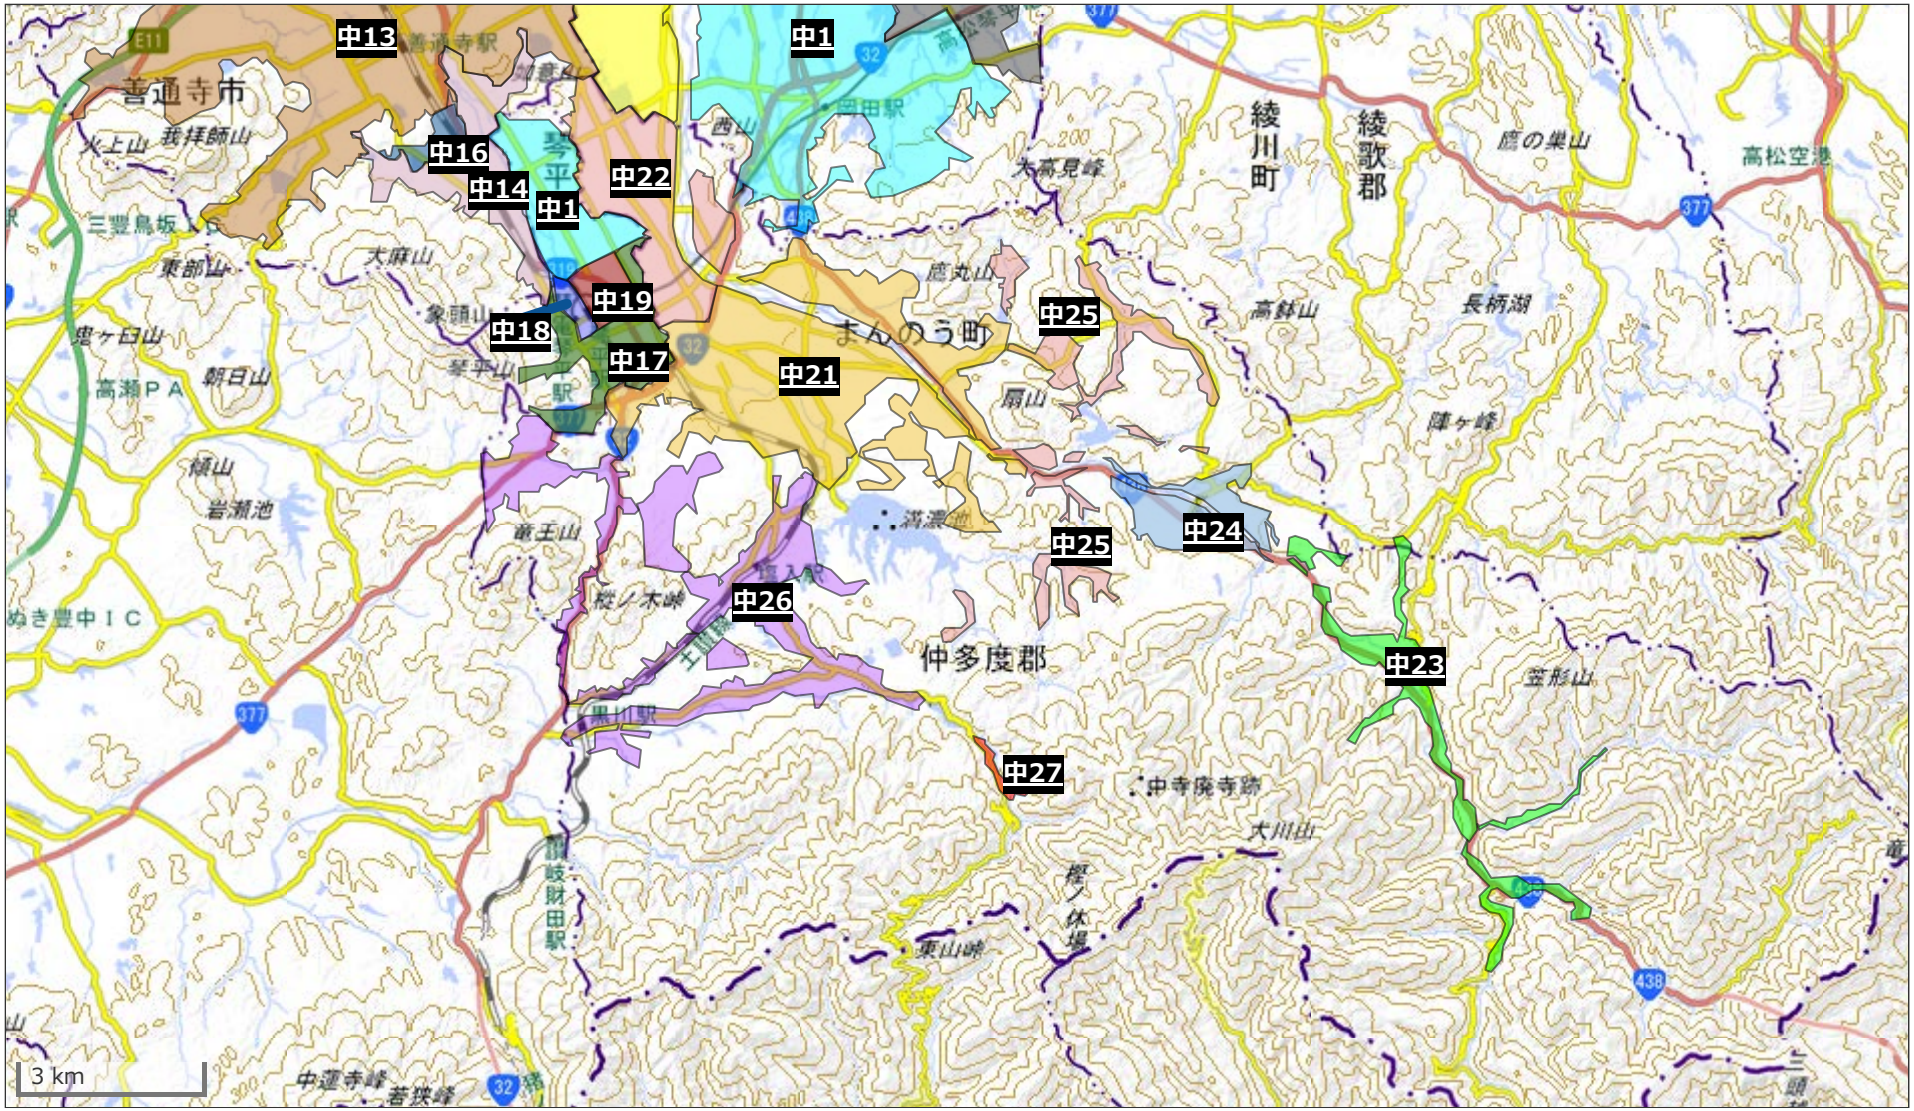

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222
本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

2026年度　　【中部】宇多津町十楽寺(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月									
				6日	30日	1日	6日	28日	31日	5日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.08	0.08	0.14	0.14	0.15									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.026			0.041										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.012			0.012										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			0.002										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.032			0.052										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.011			0.014										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.006			0.009										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.07			0.11										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			3			4										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	5	5	5	5	5	5									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			27			29										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			52			40										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.8									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.53	7.58	7.67	7.49	7.76	7.75	7.68									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【中部】宇多津町十楽寺(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月										
				6日	30日	1日	6日	28日	31日	5日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.006			0.008											
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			27			29											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			1			1											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			52			40											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.53	7.58	7.67	7.49	7.76	7.75	7.68										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−1.4			−1.1											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.07			0.11											
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		9	8	8	8	7	8	10										
	総アルカリ度	mg/L				23			26											
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				52			40											
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.2	0.4										
	水温	℃		17.6	19.1	26.4	24.5	29.9	34.0	26.3										
	気温	℃		21.0	12.5	27.6	25.5	35.0	36.8	21.0										
	天候			晴	雨	晴	雨	晴	晴	雨										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【綾川浄水場】高松市生島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月									
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	1									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.08	0.09	0.11	0.15	0.11									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.008	0.010			0.027											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003	<0.003			<0.003											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	<0.001			0.001											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.011	0.013			0.035											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	0.007			0.013											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.003			0.007											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	0.03			0.08											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4	3			4											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	5	5	6	5	5	7									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	27	24			25											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下	56	46			54											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000004	0.000004									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.40	7.31	7.27	7.27	7.45	7.52	7.44									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【綾川浄水場】高松市生島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	6月	7月	8月	10月										
				13日	11日	1日	29日	27日	31日	13日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.002			0.006												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.4	0.3	0.3	0.6	0.4	0.6										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下	27	24			25												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		2			1												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	56	46			54												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.40	7.31	7.27	7.27	7.45	7.52	7.44										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-2.0			-1.7												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04	0.03			0.08												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		9	7	7	7	7	8	10										
	総アルカリ度	mg/L			20			22												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			46			54												
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6										
	水温	℃		14.1	15.3	19.6	19.4	25.6	26.8	21.0										
	気温	℃		17.2	18.0	24.5	24.2	28.3	27.2	20.9										
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【丸亀市･中部】丸亀市土器町西(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月									
				6日	27日	1日	6日	27日	31日	5日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.08									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	0.08	0.08	0.10									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.029	0.022	0.020	0.024										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007	0.005	0.007	0.006	0.012	0.003									
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001	<0.001	0.002	0.002										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.038	0.028	0.029	0.034										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008	0.013	0.016	0.009	0.012	0.016									
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.008	0.006	0.007	0.008										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.04			0.05										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7			7										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	6	7	7	7	7	8									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			27			28										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			78			64										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	0.000002	0.000003									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	1.4	1.2	0.7	1.1	1.6									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.38	7.47	7.36	7.20	7.30	7.41	7.41									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【丸亀市･中部】丸亀市土器町西(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月										
				6日	27日	1日	6日	27日	31日	5日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.002			0.002											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.006			0.005											
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			27			28											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			2			2											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			78			64											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.38	7.47	7.36	7.20	7.30	7.41	7.41										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−1.7			−1.5											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.04			0.05											
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		8	10	10	10	9	10	10										
	総アルカリ度	mg/L				25			27											
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				78			64											
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4										
	水温	℃		15.9	17.9	24.5	24.2	30.9	31.0	19.5										
	気温	℃		19.3	18.8	26.8	25.8	33.5	33.0	24.6										
	天候			晴	晴	晴	雨	晴	晴	雨										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【丸亀市・中部・清水】丸亀市手島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月									
				14日	27日	8日	6日	27日	31日	5日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.08	0.33	0.24	0.27	0.35	0.31									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.033	0.039	0.044	0.036										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003									
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002	0.002	0.002	0.003										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.044	0.050	0.055	0.050										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006	0.024	0.026	0.024	0.018	0.021									
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.009	0.009	0.009	0.011										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03			0.03										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9			9										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	5	9	9	9	9	9									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			31			35										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			75			73										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	0.000002	0.000002									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.4									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.73	7.74	7.80	7.68	7.72	7.80	7.84									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【丸亀市・中部・清水】丸亀市手島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月										
				14日	27日	8日	6日	27日	31日	5日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.013			0.011											
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.2	0.4										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			31			35											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			1			2											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			75			73											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.73	7.74	7.80	7.68	7.72	7.80	7.84										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−1.2			−0.9											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			3											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.03			0.03											
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		10	11	11	11	11	12	12										
	総アルカリ度	mg/L				31			34											
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				75			73											
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.3										
	水温	℃		17.0	16.0	20.4	22.0	29.0	29.5	22.0										
	気温	℃		19.2	19.5	20.6	23.5	32.1	31.5	19.5										
	天候			晴れ	晴	雨	雨	晴	晴	雨										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【清水】丸亀市港町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月									
				6日	30日	1日	6日	28日	31日	5日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1	1	<1	1	<1	1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.08	0.11	0.08	0.15	0.15	0.11									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			0.000016										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.06	<0.06									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.004			0.008										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			0.003										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.009			0.010										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.022			0.030										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			0.003										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005			0.009										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.004			0.003										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01			0.01										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			22			19										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	34	14	31	13	13	19	11									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			71			63										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			197			136										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.6	1.0	1.1	1.3	1.0	1.1									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.48	7.46	7.46	7.40	7.65	7.53	7.59									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	0.7	0.8									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【清水】丸亀市港町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月										
				6日	30日	1日	6日	28日	31日	5日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.3	0.7	0.6	0.4	0.6	0.6										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			71			63											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			3			4											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			197			136											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.48	7.46	7.46	7.40	7.65	7.53	7.59										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−0.9			−0.7											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			2			4											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			<0.01			0.01											
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		25	13	27	15	20	23	18										
	総アルカリ度	mg/L				55			58											
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				197			136											
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.3	0.6	0.6	0.3	0.4	0.5										
	水温	℃		17.2	20.0	23.2	24.0	30.7	31.0	25.0										
	気温	℃		17.0	12.1	23.5	25.2	31.2	31.0	20.8										
	天候			晴	雨	晴	雨	晴	晴	雨										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【金倉】丸亀市今津町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				6日	11日	8日	6日	3日	7日	5日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	2	1	0	3	3										
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	3	2	2	2	2	3										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.10	0.11	0.08	0.10	0.13	0.15										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0.000012	<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.003			0.008												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.005												
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.002												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.007			0.014												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004												
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002			0.004												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01			0.02												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			9												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	10	10	8	10	11	10										
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		64			62												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		136			114												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.18	7.13	7.09	7.00	6.94	7.02	7.05										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.6	0.6										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【金倉】丸亀市今津町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				6日	11日	8日	6日	3日	7日	5日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.8	1.0	0.8	0.9	0.9	0.7										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		64			62												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		5			7												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		136			114												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.18	7.13	7.09	7.00	6.94	7.02	7.05										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.4			-1.5												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		24			5												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.01			0.02												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		16	19	17	18	19	21	22										
	総アルカリ度	mg/L			46			44												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			136			114												
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.7	1.0	0.6	0.8	0.7	0.7										
	水温	℃		17.9	18.0	21.0	23.1	26.7	25.6	19.5										
	気温	℃		18.7	22.5	22.0	25.3	36.3	29.0	25.3										
	天候			晴	晴	雨	雨	晴	曇	雨										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【飯野】丸亀市飯野町東分(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				7日	11日	9日	7日	3日	8日	6日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	2	2	2	1	2	2										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			<0.001												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003												
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			0.002												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			0.002												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003												
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			<0.001												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			<0.01												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11			11												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	8	8	8	8	8	8										
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		57			54												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		132			115												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.94	6.87	6.90	6.83	6.86	6.86	6.78										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【飯野】丸亀市飯野町東分(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				7日	11日	9日	7日	3日	8日	6日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		57			54												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		7			10												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		132			115												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	6.94	6.87	6.90	6.83	6.86	6.86	6.78										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−1.7			−1.6												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		29			19												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		18	18	18	18	18	20	19										
	総アルカリ度	mg/L			47			47												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			132			115												
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3										
	水温	℃		16.3	19.0	21.7	23.5	26.6	26.0	24.0										
	気温	℃		12.1	24.5	21.0	30.5	36.5	24.0	23.0										
	天候			雨	晴	曇	曇	晴	雨	曇										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【中部・丸亀市・東小川】丸亀市飯山町東小川(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				7日	11日	8日	7日	3日	7日	6日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	14	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	3	<1	<1	1	<1	2										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.10	<0.08	<0.08	0.12	0.13	0.13										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06	0.06	0.08	0.11	0.09										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.004			0.006												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.005												
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001			0.002												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.007			0.012												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003												
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002			0.004												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.02												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8			9												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	7	7	7	7	8	7										
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		45			50												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		113			104												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.6	1.0	1.0	0.8	0.8	1.1										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.93	6.84	7.53	7.25	6.82	6.82	6.77										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.8										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【中部・丸亀市・東小川】丸亀市飯山町東小川(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				7日	11日	8日	7日	3日	7日	6日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.8	0.5	0.4	0.7	0.6	0.6										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		45			50												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		5			9												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		113			104												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	6.93	6.84	7.53	7.25	6.82	6.82	6.77										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−2.0			−1.6												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		2			37												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.02												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		13	15	9	9	16	17	17										
	総アルカリ度	mg/L			31			44												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			113			104												
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.7	0.5	0.3	0.6	0.5	0.5										
	水温	℃		15.7	19.8	23.0	24.4	30.8	28.5	23.0										
	気温	℃		12.0	23.8	21.0	25.0	34.0	27.5	21.0										
	天候			雨	晴	雨	曇	晴	曇	曇										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【中部・丸亀市・西坂元】丸亀市飯山町西坂元(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月									
				7日	11日	9日	7日	3日	8日	6日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	<1	<1	<1	<1	1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.09	<0.08	<0.08	0.09	0.09	0.11									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06	0.09	<0.06	0.06	0.07									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005			0.006											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001			0.002											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.009			0.012											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003			0.004											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.03			0.02											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8			8											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	6	5	6	6	7	7									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		37			42											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		90			90											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8	1.1									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.04	6.99	7.36	7.26	6.92	6.86	6.90									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	1.1									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【中部・丸亀市・西坂元】丸亀市飯山町西坂元(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				7日	11日	9日	7日	3日	8日	6日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		0.0047			0.0049												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		37			42												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		3			7												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		90			90												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.04	6.99	7.36	7.26	6.92	6.86	6.90										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−1.9			−1.7												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		2			19												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.03			0.02												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		13	12	8	8	14	16	14										
	総アルカリ度	mg/L			32			40												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			90			90												
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4										
	水温	℃		15.6	19.0	22.4	24.1	28.5	27.0	24.0										
	気温	℃		13.3	26.0	21.0	28.5	36.8	24.0	21.5										
	天候			曇	晴	曇	曇	晴	雨	曇										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【綾川浄水所】丸亀市綾歌町富熊(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				7日	11日	9日	7日	3日	8日	6日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	1	2	2	1	1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.17	0.19	0.20	0.20	0.21	0.17	0.18										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.11	0.13	0.10										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.003			0.004												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003												
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.005			0.008												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.014			0.021												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003												
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.006												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.002			0.003												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			<0.01												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		13			16												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	15	15	14	15	16	15	15										
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		80			108												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		152			193												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.39	7.28	7.35	7.22	7.26	7.28	7.18										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【綾川浄水所】丸亀市綾歌町富熊(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				7日	11日	9日	7日	3日	8日	6日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		80			108												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		3			6												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		152			193												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.39	7.28	7.35	7.22	7.26	7.28	7.18										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.1			-0.7												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		34			34												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		20	23	25	28	30	30	29										
	総アルカリ度	mg/L			63			79												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			152			193												
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3										
	水温	℃		15.0	17.2	21.3	22.6	27.1	26.4	22.8										
	気温	℃		12.0	20.0	18.0	25.0	32.0	24.0	19.0										
	天候			雨	晴	曇	曇	晴	雨	曇										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【鴨川･綾川浄水場】坂出市与島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月									
				6日	11日	8日	6日	3日	7日	5日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.07	0.07	0.08	0.11	0.18	0.22									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.013	0.016	0.019	0.024											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003									
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.009	0.009	0.008	0.006											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.035	0.040	0.040	0.042											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003									
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.011	0.013	0.012	0.012											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		0.002	0.002	0.001	<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.03											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8			7											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	11	11	10	9	8	11									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		44			35											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		83			73											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.9	1.0									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.75	7.67	7.70	7.77	7.68	7.51	7.64									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	0.6	0.7	<0.5	0.6	0.5	0.6	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【鴨川･綾川浄水場】坂出市与島町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				6日	11日	8日	6日	3日	7日	5日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.6										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		44			35												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		1			1												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		83			73												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.75	7.67	7.70	7.77	7.68	7.51	7.64										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.1			-1.0												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			1												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.03												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		13	14	14	13	12	11	14										
	総アルカリ度	mg/L			38			32												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			83			73												
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.6										
	水温	℃		17.0	21.5	22.2	24.0	33.2	28.7	23.6										
	気温	℃		16.5	19.2	23.0	25.0	32.0	26.0	19.5										
	天候			晴	晴	曇	雨	晴	曇	雨										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【下津井受水】坂出市岩黒(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				6日	11日	8日	6日	3日	7日	5日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	<0.08	0.08	0.08	0.11	0.09	0.10										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.08	0.08	0.10	0.17	0.14	0.17										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.019	0.020	0.025	0.032												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.007												
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002	0.003	0.003	0.005												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.028	0.032	0.037	0.049												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007			0.006												
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.007	0.009	0.009	0.012												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.03			0.05												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		7			8												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	9	7	10	9	7	8										
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		46			53												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		90			97												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.75	7.64	7.76	7.71	7.75	7.79	7.82										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	1.8	0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1										

2026年度　　【下津井受水】坂出市岩黒(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				6日	11日	8日	6日	3日	7日	5日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.005			0.003												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.8										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		46			53												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		2			2												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		90			97												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.75	7.64	7.76	7.71	7.75	7.79	7.82										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−1.0			−0.6												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			6												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.03			0.05												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		15	14	16	14	16	16	16										
	総アルカリ度	mg/L			41			52												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			90			94												
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8										
	水温	℃		16.4	20.5	22.3	24.4	32.3	28.0	23.4										
	気温	℃		18.0	20.8	23.0	25.0	30.0	30.0	19.8										
	天候			晴	晴	曇	雨	晴	晴	雨										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【中部・善通寺市】善通寺市吉原町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月										
				7日	30日	1日	7日	28日	31日	6日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	3	2	3	2	2	3										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13	0.17	0.15										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			0.000011											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.09	0.15	0.19	0.19	0.19										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.012			0.014											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			0.006											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002			0.004											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.019			0.026											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.006			0.009											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005			0.008											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03			0.01											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7			11											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9	8	10	9	10	9										
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			49			76											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			114			136											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000002	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000003	0.000002	0.000002										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5	0.8	0.6	0.9	0.9	0.9	0.8										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.16	7.08	7.10	6.89	6.94	6.92	6.93										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【中部・善通寺市】善通寺市吉原町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月										
				7日	30日	1日	7日	28日	31日	6日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.001			0.002											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.003			0.004											
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	0.5										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			49			76											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			4			11											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			114			136											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.16	7.08	7.10	6.89	6.94	6.92	6.93										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−1.6			−1.3											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			2											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.03			0.01											
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		14	15	15	18	17	21	19										
	総アルカリ度	mg/L				34			55											
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				114			136											
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5										
	水温	℃		16.2	18.1	22.8	23.5	28.2	29.5	25.1										
	気温	℃		12.0	12.5	26.0	28.0	32.1	32.8	21.0										
	天候			雨	雨	晴	曇	晴	晴	曇										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【大麻第2・大麻第3】善通寺市大麻町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月										
				7日	30日	1日	7日	28日	31日	13日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2	3	2	4	2	2										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15	0.10	0.13	0.11	0.15	0.17	0.12										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			0.000012											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.12	0.16	0.12										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.006			0.002											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.004			0.003											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.015			0.008											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004			0.003											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01			0.01											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9			11											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	8	9	8	9	8	7										
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			54			68											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			133			121											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001											
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.60	6.80	6.60	6.67	6.57	6.59	6.67										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【大麻第2・大麻第3】善通寺市大麻町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月										
				7日	30日	1日	7日	28日	31日	13日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.5	0.4	0.5	0.2	0.4	0.7										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			54			68											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			13			21											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			133			121											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	6.60	6.80	6.60	6.67	6.57	6.59	6.67										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−2.0			−1.7											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			2											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.01			0.01											
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		17	14	17	15	19	20	15										
	総アルカリ度	mg/L				40			54											
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				133			121											
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3	0.5										
	水温	℃		16.7	19.0	25.6	23.9	29.1	29.2	23.2										
	気温	℃		13.5	12.5	27.0	27.0	32.6	32.0	25.7										
	天候			雨	雨	晴	曇	晴	晴	晴										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【善通寺市･中部･竜川】善通寺市金蔵寺町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月									
				7日	30日	1日	7日	28日	31日	6日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	3	3	3	2	2	3									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.10	0.15	0.14	0.17	0.16	0.16									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			0.000006			0.000013										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	<0.06	0.16	0.13	0.11	0.19									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.003			<0.001										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002			<0.001										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.007			<0.001										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.002			<0.001										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.01			0.02										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			12			13										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	9	16	10	13	14	9									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			71			78										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			154			142										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.9	0.8	1.0	0.9	0.9	0.9									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.94	7.01	6.75	6.85	6.67	6.71	6.87									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.8	0.5	1.1	1.1	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【善通寺市･中部･竜川】善通寺市金蔵寺町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月									
				7日	30日	1日	7日	28日	31日	6日									
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004										
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04										
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目15	農薬類		1以下																
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.6									
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			71			78										
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			9			20										
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																
目23	臭気強度(TON)		3以下																
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			154			142										
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
目26	pH値		7.5程度	6.94	7.01	6.75	6.85	6.67	6.71	6.87									
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−1.7			−1.5										
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			1			2										
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01										
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.01			0.02										
	クリプトスポリジウム	個/20L																	
	ジアルジア	個/20L																	
	大腸菌定量	MPN/100mL																	
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																	
	生物顕鏡所見																		
	臭気原因生物																		
	アンモニア態窒素	mg/L																	
	電気伝導率	mS/m		19	16	22	19	20	24	20									
	総アルカリ度	mg/L				46			63										
	浮遊物質	mg/L																	
	溶解性物質	mg/L				154			142										
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.7	0.5									
	水温	℃		17.1	19.4	24.3	24.7	30.4	23.4	24.8									
	気温	℃		11.1	12.3	26.0	26.0	33.2	34.5	19.1									
	天候			雨	雨	晴	曇	晴	晴	曇									
	前日の天候																		
	試験不実施理由																		

2026年度　　【大麻第1(中部・善通寺市)】善通寺市生野町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月									
				7日	30日	1日	7日	28日	31日	6日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	3	2	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	1	6	4	2									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.15	0.16	0.11									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			0.000006										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.08	0.10	0.11	0.12	0.18									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.018			<0.001										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001			<0.001										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.024			<0.001										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.011			<0.003										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005			<0.001										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.06			0.02										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			4			10										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	6	5	6	11	10	7									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			30			85										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			62			158										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			0.000001			<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.46	7.35	7.33	7.19	6.36	6.52	7.14									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	1.0	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【大麻第1(中部・善通寺市)】善通寺市生野町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月										
				7日	30日	1日	7日	28日	31日	6日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.005			<0.002											
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			30			85											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			1			21											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			62			158											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.46	7.35	7.33	7.19	6.36	6.52	7.14										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−1.7			−1.8											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			2											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.06			0.02											
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		9	9	9	10	24	24	14										
	総アルカリ度	mg/L				24			54											
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				62			158											
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3										
	水温	℃		16.9	18.8	24.6	25.2	24.0	24.9	24.6										
	気温	℃		10.0	13.2	28.0	31.0	34.0	32.8	21.0										
	天候			雨	雨	晴	晴	晴	晴	曇										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【五条】琴平町五條(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月									
				7日	11日	9日	7日	3日	8日	6日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	3	4	5	3	2	3									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	<0.000005	<0.000005	0.000008	0.000007	0.000007	0.000006	<0.000005									
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.07	0.13	0.12	0.20	0.21	0.33									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.011			0.010											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009			0.004											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003			0.003											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.021			0.020											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			0.005											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.007			0.007											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			0.01											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			11											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11	12	11	11	9	11									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		59			67											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		132			133											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.04	7.16	6.92	6.86	7.14	6.96	6.87									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【五条】琴平町五條(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				7日	11日	9日	7日	3日	8日	6日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.002			0.002												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.003			0.002												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		59			67												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		4			6												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		132			133												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.04	7.16	6.92	6.86	7.14	6.96	6.87										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−1.5			−1.2												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			2												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			0.01												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		18	19	19	20	20	20	19										
	総アルカリ度	mg/L			38			46												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			132			133												
	遊離残留塩素	mg/L		0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3										
	水温	℃		15.8	19.1	20.8	23.0	27.4	25.0	22.6										
	気温	℃		11.5	21.0	21.0	27.0	32.0	24.0	20.0										
	天候			雨	晴	曇	曇	晴	雨	曇										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【琴平第1】琴平町川東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				7日	11日	9日	7日	3日	8日	6日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	4	4	4	3	2	3										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.15	0.15										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			0.000007												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.08	0.06	0.15	0.21	0.33										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.001			0.009												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004												
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			0.003												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001			0.018												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.005												
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001			0.006												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01			0.01												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			10												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9	9	9	8	9	11										
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		62			66												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		144			133												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			0.000002												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.5	0.6	0.9	0.9	0.8										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.51	6.57	6.48	6.49	6.98	6.85	6.81										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	0.5	0.5	1.0	1.0	<0.5	<0.5	<0.5										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【琴平第1】琴平町川東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				7日	11日	9日	7日	3日	8日	6日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			0.002												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			0.003												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.8	0.8	0.4	0.6	0.5	1.2										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		62			66												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		14			8												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		144			133												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	6.51	6.57	6.48	6.49	6.98	6.85	6.81										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-2.0			-1.4												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			2												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.01			0.01												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		18	19	19	20	20	20	19										
	総アルカリ度	mg/L			39			46												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			144			133												
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.6	0.8	0.4	0.5	0.4	1.2										
	水温	℃		16.9	18.7	18.9	20.1	27.9	25.0	21.0										
	気温	℃		11.5	21.0	20.0	27.6	31.0	24.0	21.0										
	天候			雨	晴	曇	曇	晴	雨	曇										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【琴平第4】琴平町榎井(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				6日	11日	8日	6日	3日	7日	5日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	17	2	1										
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3	3	4	5	4	4	4										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.14	0.14	0.15	0.16	0.16	0.15										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.07	0.13	0.13	0.13	0.21	0.27										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.009			<0.001												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008			<0.003												
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003			<0.001												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.018			<0.001												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005			<0.003												
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006			<0.001												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			0.05												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			10												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11	12	11	8	9	10										
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		58			64												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		137			140												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		0.000002			<0.000001												
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001												
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.05	6.97	6.91	6.86	6.48	6.42	6.80										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.9	1.3	1.1										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1										

2026年度　　【琴平第4】琴平町榎井(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

	項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				6日	11日	8日	6日	3日	7日	5日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.002			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		0.003			<0.002												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	1.0	0.6										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		58			64												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		6			18												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		137			140												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.05	6.97	6.91	6.86	6.48	6.42	6.80										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		-1.7			-2.0												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		2			30												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			0.05												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		18	19	20	20	20	21	20										
	総アルカリ度	mg/L			38			41												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			137			138												
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.7	0.6	0.6	0.8	0.9	0.5										
	水温	℃		15.4	18.3	20.5	23.1	21.9	25.5	22.8										
	気温	℃		20.0	23.6	23.0	23.6	31.0	29.0	20.0										
	天候			晴	晴	曇	雨	晴	曇	雨										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【北鴨・平渕・中部】多度津町佐柳(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月									
				6日	27日	1日	6日	27日	31日	5日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	1	1	2	2	2	3									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	0.09									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.07	0.09	0.09	0.15	0.12									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.012			0.013										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003			<0.003										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.002			0.003										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.019			0.022										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.005			0.007										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005			0.006										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03			0.04										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			6			8										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7	7	7	9	8	11									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			23			23										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			59			54										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.4	0.3	<0.3	0.3	<0.3									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.72	7.59	7.63	7.63	7.79	7.77	7.63									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【北鴨・平渕・中部】多度津町佐柳(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月										
				6日	27日	1日	6日	27日	31日	5日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.004			0.003											
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			23			23											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			1			1											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			59			54											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.72	7.59	7.63	7.63	7.79	7.77	7.63										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−1.6			−1.3											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			1			0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.03			0.04											
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		9	8	9	8	10	11	11										
	総アルカリ度	mg/L				20			22											
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				59			54											
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3										
	水温	℃		16.0	15.9	24.0	23.5	31.0	32.5	23.0										
	気温	℃		17.0	19.0	26.0	23.0	34.0	31.5	19.3										
	天候			晴	晴	晴	雨	晴	晴	雨										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【高屋原】まんのう町長尾(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月									
				7日	11日	9日	7日	3日	8日	6日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	1	2	1	<1	<1	1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.08	<0.08									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002											
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005											
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.06	0.11	0.11	0.41	0.18	0.15									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.008			0.013											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.002											
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.013			0.020											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003			0.005											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01			<0.01											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8			10											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001											
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9	9	8	10	8	9									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		30			33											
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		85			80											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002											
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005											
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.6	0.6	0.8	0.9	1.1	1.0									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.11	7.00	7.00	6.89	6.99	7.09	7.04									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【高屋原】まんのう町長尾(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				7日	11日	9日	7日	3日	8日	6日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.4	0.2	0.5	0.6	0.6	0.7										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		30			33												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		3			5												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		85			80												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.11	7.00	7.00	6.89	6.99	7.09	7.04										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−2.0			−1.7												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			0												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		12	12	12	11	13	11	12										
	総アルカリ度	mg/L			23			34												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			85			80												
	遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.4	0.2	0.5	0.5	0.5	0.6										
	水温	℃		17.6	24.7	22.4	25.6	33.0	29.0	23.2										
	気温	℃		12.0	23.0	19.5	26.0	36.0	23.5	20.2										
	天候			曇	晴	曇	曇	晴	雨	曇										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【四条】まんのう町公文(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				7日	11日	9日	7日	3日	8日	6日										
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0										
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)										
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003												
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005												
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2	1	<1	1	<1	<1										
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.12	0.13	0.11	0.14	0.15	0.14										
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005												
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004												
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下		<0.000005			<0.000005												
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	0.07	0.12	0.12	0.20	0.23	0.19										
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.007			0.008												
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.006												
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002			0.003												
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.013			0.017												
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.004												
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.006												
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001			<0.001												
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02			0.03												
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1												
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10			12												
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001			<0.001												
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	8	7	7	9	8	7										
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		49			66												
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下		119			126												
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02												
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005												
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.7	1.0	1.0	0.8	0.8	1.2										
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.12	7.02	7.05	7.00	7.01	7.00	7.11										
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7										
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										

2026年度　　【四条】まんのう町公文(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月										
				7日	11日	9日	7日	3日	8日	6日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002												
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下		<0.0004			<0.0004												
目8	トルエン	mg/L	0.4以下		<0.04			<0.04												
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008												
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下		0.001			0.002												
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.7	0.5	0.8	0.7	0.8	0.6										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下		49			66												
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001												
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下		4			8												
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03												
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002												
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下		119			126												
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.12	7.02	7.05	7.00	7.01	7.00	7.11										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける		−1.7			−1.1												
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下		0			2												
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01												
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下		0.02			0.03												
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		15	16	13	12	20	19	16										
	総アルカリ度	mg/L			38			61												
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L			119			126												
	遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.6	0.4	0.7	0.6	0.8	0.6										
	水温	℃		15.5	20.6	22.3	24.5	33.0	28.1	24.0										
	気温	℃		11.6	24.0	19.8	25.5	33.8	24.2	19.0										
	天候			雨	晴	曇	曇	晴	雨	曇										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【犬の馬場】まんのう町川東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月									
				6日	27日	1日	6日	27日	31日	5日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.11	0.11	0.08	<0.08	0.12	0.11									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.015			0.011										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.003			0.003										
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			0.003										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.020			0.021										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			0.009			0.005										
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005			0.007										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03			0.04										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11			14										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	7	7	7	4	7	6									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			43			54										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			105			127										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.35	7.29	7.32	7.16	7.20	7.37	7.35									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【犬の馬場】まんのう町川東(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月										
				6日	27日	1日	6日	27日	31日	5日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.003			0.003											
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.7	0.5	0.8	0.4	0.5	0.9										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			43			54											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			3			3											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			105			127											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.35	7.29	7.32	7.16	7.20	7.37	7.35										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−1.4			−1.0											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.03			0.04											
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		12	12	16	11	16	18	14										
	総アルカリ度	mg/L				35			42											
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				105			127											
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.7	0.5	0.8	0.4	0.4	0.9										
	水温	℃		16.5	15.8	25.1	21.6	27.8	31.9	23.2										
	気温	℃		20.5	19.6	25.3	22.5	33.0	31.0	18.6										
	天候			晴	晴	晴	雨	晴	晴	曇										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【造田】まんのう町造田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月									
				6日	27日	1日	6日	27日	31日	5日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1	<1	1	<1	<1	1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.14	0.14	0.12	0.16	0.16	0.14									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.021			0.018										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005	0.007	0.007	0.007	0.013	0.006									
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			0.002										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.027			0.028										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006	0.013	0.010	0.009	0.012	0.007									
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.006			0.008										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.03			0.03										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11			13										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	8	8	7	7	7	7									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			44			56										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			113			117										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.23	6.97	7.22	6.88	7.23	7.25	7.08									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【造田】まんのう町造田(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月										
				6日	27日	1日	6日	27日	31日	5日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.002			0.002											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.004			0.003											
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.6										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			44			56											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			3			4											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			113			117											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.23	6.97	7.22	6.88	7.23	7.25	7.08										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−1.4			−1.1											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.03			0.03											
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		13	15	16	13	16	18	15										
	総アルカリ度	mg/L				37			46											
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				113			117											
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5										
	水温	℃		15.0	17.3	25.3	24.8	32.8	31.8	23.8										
	気温	℃		20.0	19.0	28.8	23.5	33.5	33.3	19.0										
	天候			晴	曇	晴	雨	晴	曇	雨										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【成政】まんのう町吉野(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月									
				6日	27日	1日	6日	27日	31日	5日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	0.14	0.14	0.12	0.17	0.16	0.14									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.08	0.09									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.023			0.024										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007	0.005	0.005	0.004	0.006	0.005									
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			0.001			0.003										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.031			0.037										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.015	0.017	0.030	0.015	0.018	0.016									
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.007			0.010										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01			<0.01										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			10			12										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	6	7	6	7	6	6									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			47			57										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			109			123										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	0.6	1.1	1.3	1.2	1.0	1.2									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.46	7.50	7.45	7.19	7.30	7.47	7.36									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	0.6	0.8	1.8	1.0	0.7	0.8									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【成政】まんのう町吉野(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月										
				6日	27日	1日	6日	27日	31日	5日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.003			0.003											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.005			0.005											
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			47			57											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			3			4											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			109			123											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.46	7.50	7.45	7.19	7.30	7.47	7.36										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−1.2			−0.9											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			2			2											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		14	15	16	12	16	18	15										
	総アルカリ度	mg/L				40			52											
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				109			123											
	遊離残留塩素	mg/L		0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6										
	水温	℃		13.5	15.6	21.0	21.6	26.9	27.9	22.0										
	気温	℃		18.5	16.0	23.9	22.3	30.5	29.2	18.6										
	天候			晴	曇	晴	雨	晴	曇	雨										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【野口】まんのう町追上(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月									
				6日	27日	1日	6日	27日	31日	5日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1	1	<1	<1	<1	<1	1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06	0.08	0.13	0.40	0.12									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.019	0.020	0.025	0.038										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007	0.010	0.007	0.006	0.007	0.006									
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.023	0.024	0.030	0.045										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.012	0.012	0.015	0.015	0.029	0.018									
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004	0.004	0.005	0.007										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.01			<0.01										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7			9										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	8	8	7	7	9	7									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			20			22										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			74			67										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001									
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.5	1.4									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	6.99	7.02	6.77	6.75	6.85	6.84	6.96									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【野口】まんのう町追上(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月										
				6日	27日	1日	6日	27日	31日	5日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			0.003			0.005											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			0.005			0.010											
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			20			22											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			3			4											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			74			67											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	6.99	7.02	6.77	6.75	6.85	6.84	6.96										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−2.8			−2.4											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			3											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		11	11	9	7	7	10	10										
	総アルカリ度	mg/L				12			16											
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				74			67											
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3										
	水温	℃		14.1	16.9	21.9	22.7	27.7	29.4	22.6										
	気温	℃		18.4	17.2	28.0	23.8	31.0	32.0	19.0										
	天候			晴	晴	晴	雨	晴	晴	雨										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			

2026年度　　【塩入】まんのう町塩入(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月									
				6日	30日	1日	6日	28日	31日	5日									
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0									
基2	大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)									
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003			<0.0003										
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005			<0.00005										
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1									
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002										
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005			<0.005										
基16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004			<0.004										
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下			<0.000005			<0.000005										
基21	ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基22	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									
基24	クロロホルム	mg/L	0.06以下			0.009			0.007										
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008	0.007	0.014	0.006	0.005	0.015									
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.001			0.002										
基27	臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001										
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.012			0.013										
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.010	0.008	0.018	0.007	0.006	0.017									
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.003			0.004										
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.001			<0.001										
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008										
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.02			0.03										
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03										
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1			<0.1										
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8			9										
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.001			<0.001										
基39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6	6	6	6	6	6	5									
基40	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			27			37										
基41	蒸発残留物	mg/L	500以下			79			82										
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02			<0.02										
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001										
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001			<0.000001										
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002										
基46	フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005			<0.0005										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.7	0.4	0.8	0.4	0.4	0.8									
基48	pH値		5.8以上8.6以下	7.20	7.22	7.22	7.10	7.27	7.36	7.18									
基49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基51	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									
基52	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

2026年度　　【塩入】まんのう町塩入(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目		単位	水道水質基準等	4月	4月	6月	7月	7月	8月	10月										
				6日	30日	1日	6日	28日	31日	5日										
目1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			<0.0002			<0.0002											
目3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			<0.0004			<0.0004											
目8	トルエン	mg/L	0.4以下			<0.04			<0.04											
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			<0.008			<0.008											
目10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下																	
目12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下																	
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目15	農薬類		1以下																	
目16	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.4										
目17	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	10以上100以下			27			37											
目18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001			<0.001											
目19	遊離炭酸	mg/L	20以下			2			3											
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			<0.03			<0.03											
目21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			<0.002			<0.002											
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3以下																	
目23	臭気強度(TON)		3以下																	
目24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下			79			82											
目25	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
目26	pH値		7.5程度	7.20	7.22	7.22	7.10	7.27	7.36	7.18										
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上、極力0に近づける			−2.0			−1.5											
目28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			0			0											
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			<0.01			<0.01											
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下			0.02			0.03											
	クリプトスポリジウム	個/20L																		
	ジアルジア	個/20L																		
	大腸菌定量	MPN/100mL																		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL																		
	生物顕鏡所見																			
	臭気原因生物																			
	アンモニア態窒素	mg/L																		
	電気伝導率	mS/m		8	9	10	8	11	13	10										
	総アルカリ度	mg/L				19			23											
	浮遊物質	mg/L																		
	溶解性物質	mg/L				79			82											
	遊離残留塩素	mg/L		0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.4										
	水温	℃		14.0	18.0	22.3	23.6	29.4	28.5	24.0										
	気温	℃		20.0	12.5	30.0	22.8	32.2	33.0	19.8										
	天候			曇	雨	晴	雨	晴	晴	曇										
	前日の天候																			
	試験不実施理由																			