## 水質検査結果

電話での問い合わせ先

高松、東讃、小豆ブロック

水質管理課(本課)

087-847-4869

西讃ブロック

水質管理課(府中分室)

0877-48-0519

中讃ブロック

水質管理課(丸亀分室)

0877-28-7966

メールでの問い合わせ先

suishitsu_honbu@union.suido-kagawa.lg.jp

▼浄水系統と地点名を表示しています
詳細は次ページ以降の地図を御参照ください

▼地図上の番号をクリックすると
結果のページに移動します

▼この画面は、PDFの１ページですので、
この画面に戻るときは、
先頭までスクロールするか、
１ページを指定して移動してください

### 西　讃　ブ　ロ　ッ　ク

| | | |
|---|---|---|
| 西1 | 西部 | 三豊市詫間町箱 |
| 西2 | 西部 | 観音寺市大野原町内野々 |
| 西3 | 茂木 | 観音寺市伊吹町 |
| 西4 | 下林 | 観音寺市大野原町花稲 |
| 西5 | 一の宮 | 観音寺市豊浜町和田浜 |
| 西6 | 田野々 | 観音寺市大野原町田野々 |
| 西7 | 樋盥 | 三豊市山本町長野 |
| 西8 | 豊中町 | 三豊市豊中町本山甲 |
| 西9 | 我久 | 三豊市財田町財田上我久 |
| 西10 | 高倉 | 三豊市財田町財田上別所 |
| 西11 | 林明・樋盥 | 三豊市財田町財田中入樋 |
| 西12 | 雉子尾 | 三豊市財田町財田中本篠 |

### 中　讃　ブ　ロ　ッ　ク

| | | |
|---|---|---|
| 中1 | 中部 | 宇多津町十楽寺 |
| 中2 | 綾川浄水場 | 高松市生島町 |
| 中3 | 丸亀市・中部 | 丸亀市土器町西 |
| 中4 | 丸亀市・中部・清水 | 丸亀市手島町 |
| 中5 | 清水 | 丸亀市港町 |
| 中6 | 金倉 | 丸亀市今津町 |
| 中7 | 飯野 | 丸亀市飯野町東分 |
| 中8 | 中部・丸亀市・東小川 | 丸亀市飯山町東小川 |
| 中9 | 中部・丸亀市・西坂元 | 丸亀市飯山町西坂元 |
| 中10 | 綾川浄水所 | 丸亀市綾歌町富熊 |
| 中11 | 鴨川・綾川浄水場 | 坂出市与島町 |
| 中12 | 下津井受水 | 坂出市岩黒 |
| 中13 | 善通寺市・中部 | 善通寺市吉原町 |
| 中14 | 大麻第３・大麻第2 | 善通寺市大麻町 |
| 中15 | 竜川・善通寺市・中部 | 善通寺市金蔵寺町 |
| 中16 | 善通寺市・中部・大麻第１ | 善通寺市生野町 |
| 中17 | 五条 | 琴平町五條 |
| 中18 | 琴平第１ | 琴平町川東 |
| 中19 | 琴平第４ | 琴平町榎井 |
| 中20 | 北鴨･平渕･中部 | 多度津町佐柳 |
| 中21 | 高屋原 | まんのう町長尾 |
| 中22 | 四条 | まんのう町公文 |
| 中23 | 犬の馬場 | まんのう町川東 |
| 中24 | 造田 | まんのう町造田 |
| 中25 | 成政 | まんのう町吉野 |
| 中26 | 野口 | まんのう町追上 |
| 中27 | 塩入 | まんのう町塩入 |

### 高　松　ブ　ロ　ッ　ク

| | | |
|---|---|---|
| 高1 | 綾川浄水場 | 高松市生島町 |
| 高2 | 東部 | 高松市牟礼町原 |
| 高3 | 御殿 | 高松市峰山町 |
| 高4 | 御殿 | 高松市男木町 |
| 高5 | 浅野・東部 | 高松市朝日新町 |
| 高6 | 浅野・東部 | 高松市十川西町 |
| 高7 | 川添・東部 | 高松市庵治町 |
| 高8 | 川添 | 高松市屋島東町 |
| 高9 | 後川 | 高松市塩江町安原上東 |
| 高10 | 一ツ内 | 高松市塩江町上西 |
| 高11 | 堂ヶ平 | 三木町小蓑 |
| 高12 | 新開・東部 | 三木町氷上 |
| 高13 | 綾南 | 綾川町陶 |
| 高14 | 羽床 | 綾川町羽床下 |

### 小　豆　ブ　ロ　ッ　ク

| | | |
|---|---|---|
| 小1 | 肥土山 | 土庄町肥土山 |
| 小2 | 馬越 | 土庄町滝宮 |
| 小3 | 琴塚 | 土庄町見目 |
| 小4 | 北山 | 土庄町鹿島 |
| 小5 | 大部 | 土庄町大部 |
| 小6 | 小部 | 土庄町小部 |
| 小7 | 家浦 | 土庄町豊島甲生 |
| 小8 | 唐櫃 | 土庄町豊島唐櫃 |
| 小9 | 中山 | 小豆島町池田 |
| 小10 | 内海 | 小豆島町片城 |
| 小11 | 当浜 | 小豆島町当浜 |
| 小12 | 福田 | 小豆島町福田 |
| 小13 | 吉田 | 小豆島町吉田 |
| 小14 | 湯船 | 小豆島町中山 |
| 小15 | 福田浜 | 小豆島町福田浜 |

### 東　讃　ブ　ロ　ッ　ク

| | | |
|---|---|---|
| 東1 | 東部 | 東かがわ市小海 |
| 東2 | 川西・東部 | さぬき市小田 |
| 東3 | 西畑 | さぬき市津田町津田(津田) |
| 東4 | 川北 | さぬき市津田町津田(北羽立) |
| 東5 | 王子 | さぬき市大川町田面 |
| 東6 | 平砕・東部 | さぬき市大川町田面(砕石) |
| 東7 | 門入 | さぬき市石田東 |
| 東8 | 石神 | さぬき市昭和 |
| 東9 | 川股 | 東かがわ市引田 |
| 東10 | 入野山 | 東かがわ市東山 |
| 東11 | 水主・大社 | 東かがわ市土居 |
| 東12 | 湊･山下･藤井 | 東かがわ市松原 |
| 東13 | 中筋第１・第３・第５ | 東かがわ市横内 |
| 東14 | 川東第1・第２ | 東かがわ市三本松 |

地理院地図
GSI Maps


三豊市(北部・中部)配水区域図




測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222
本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

地理院地図
GSI Maps

観音寺市、三豊市南部配水区域図

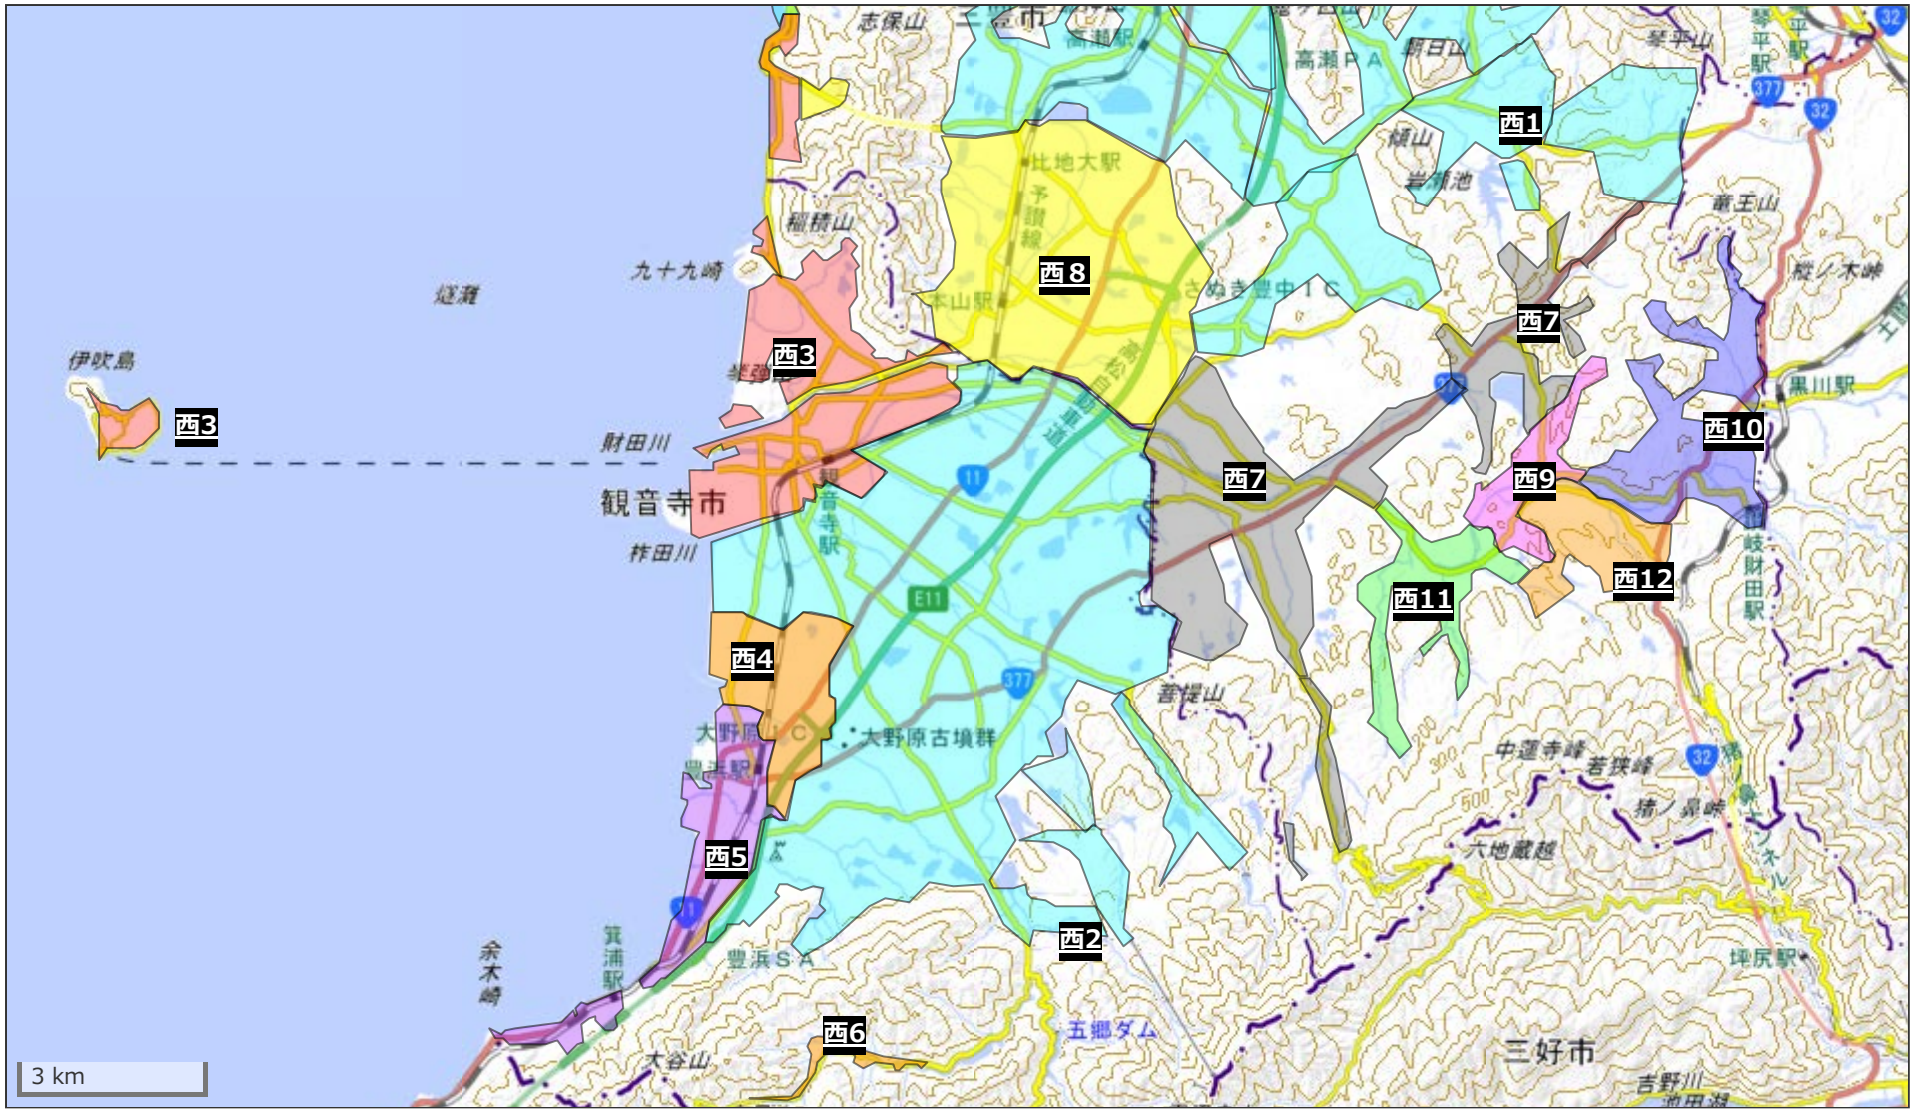


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222
本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

2026年度　　【西部】三豊市詫間町箱(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 30日 | 9日 | 29日 | 28日 | 8日 | 13日 | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基20 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | | | <0.000005 | | | <0.000005 | | | | | | | | | | |
| 基21 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.10 | <0.06 | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基24 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.012 | | | 0.025 | | | 0.021 | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | | | <0.003 | | | 0.003 | | | | | | | | | | |
| 基26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | 0.001 | | | 0.002 | | | | | | | | | | |
| 基27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.016 | | | 0.032 | | | 0.029 | | | | | | | | | | |
| 基29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.008 | | | 0.012 | | | 0.011 | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.004 | | | 0.006 | | | 0.006 | | | | | | | | | | |
| 基31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.02 | | | 0.04 | | | 0.03 | | | | | | | | | | |
| 基35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 基36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 基38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基39 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | | | | | | | | | | |
| 基40 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 27 | | | 26 | | | 33 | | | | | | | | | | |
| 基41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 60 | | | 37 | | | 52 | | | | | | | | | | |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| 基43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | | | | | | | | | | |
| 基45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基46 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | | | | | | | | | | |
| 基48 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.50 | 7.58 | 7.38 | 7.43 | 7.48 | 7.45 | 7.61 | | | | | | | | | | |
| 基49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基51 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | | |
| 基52 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |

2026年度　　【西部】三豊市詫間町箱(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 30日 | 9日 | 29日 | 28日 | 8日 | 13日 | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | <0.04 | | | <0.04 | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | 0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | 0.003 | | | 0.006 | | | 0.005 | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 27 | | | 26 | | | 33 | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 60 | | | 37 | | | 52 | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.50 | 7.58 | 7.38 | 7.43 | 7.48 | 7.45 | 7.61 | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.8 | | | −1.8 | | | −1.3 | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 0 | | | 2 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.02 | | | 0.04 | | | 0.03 | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 21 | | | 20 | | | 26 | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 60 | | | 37 | | | 52 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 16.0 | 18.0 | 22.3 | 22.0 | 31.0 | 29.1 | 25.0 | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 18.0 | 13.8 | 19.3 | 25.0 | 31.0 | 26.4 | 25.5 | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2026年度　　【西部】観音寺市大野原町内野々(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 27日 | 8日 | 29日 | 27日 | 7日 | 13日 | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基20 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | | | <0.000005 | | | <0.000005 | | | | | | | | | | |
| 基21 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基24 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.011 | | | 0.024 | | | 0.020 | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 基26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | 0.001 | | | 0.002 | | | | | | | | | | |
| 基27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.015 | | | 0.031 | | | 0.028 | | | | | | | | | | |
| 基29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.007 | | | 0.012 | | | 0.011 | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.004 | | | 0.006 | | | 0.006 | | | | | | | | | | |
| 基31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.02 | | | 0.04 | | | 0.03 | | | | | | | | | | |
| 基35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 基36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 3 | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 基38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基39 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | | | | | | | | |
| 基40 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 26 | | | 26 | | | 33 | | | | | | | | | | |
| 基41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 150 | | | 34 | | | 51 | | | | | | | | | | |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| 基43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | | | | | | | | | | |
| 基45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基46 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.3 | <0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | | | | | | | | | | |
| 基48 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.44 | 7.54 | 7.36 | 7.42 | 7.42 | 7.41 | 7.48 | | | | | | | | | | |
| 基49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基51 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | | |
| 基52 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |

2026年度　　【西部】観音寺市大野原町内野々(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 27日 | 8日 | 29日 | 27日 | 7日 | 13日 | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | <0.04 | | | <0.04 | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | 0.001 | | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | 0.003 | | | 0.006 | | | 0.005 | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 26 | | | 26 | | | 33 | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 1 | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 150 | | | 34 | | | 51 | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.44 | 7.54 | 7.36 | 7.42 | 7.42 | 7.41 | 7.48 | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.9 | | | −1.7 | | | −1.4 | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 1 | | | 0 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.02 | | | 0.04 | | | 0.03 | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 20 | | | 21 | | | 26 | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 150 | | | 34 | | | 51 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 18.1 | 19.7 | 24.0 | 23.8 | 33.2 | 33.4 | 26.0 | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 18.6 | 18.2 | 21.0 | 25.0 | 32.3 | 26.8 | 22.0 | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2026年度　　【茂木】観音寺市伊吹町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 27日 | 8日 | 29日 | 27日 | 7日 | 13日 | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基20 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | 0.000010 | 0.000007 | 0.000012 | 0.000007 | 0.000016 | 0.000021 | 0.000018 | | | | | | | | | | |
| 基21 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基24 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.011 | | 0.015 | 0.014 | 0.021 | | 0.024 | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | <0.003 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 基26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.007 | | 0.007 | 0.007 | 0.008 | | 0.009 | | | | | | | | | | |
| 基27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.029 | | 0.034 | 0.033 | 0.044 | | 0.050 | | | | | | | | | | |
| 基29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.015 | 0.012 | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.010 | | 0.012 | 0.012 | 0.015 | | 0.017 | | | | | | | | | | |
| 基31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | 0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 基35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 基36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 19 | | | 19 | | | 20 | | | | | | | | | | |
| 基38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基39 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | | | | | | | | | | |
| 基40 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 71 | | | 71 | | | 73 | | | | | | | | | | |
| 基41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 165 | | | 149 | | | 162 | | | | | | | | | | |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| 基43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 基45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基46 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | | | | | | | | | | |
| 基48 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.46 | 7.45 | 7.44 | 7.32 | 7.32 | 7.36 | 7.35 | | | | | | | | | | |
| 基49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基51 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | |
| 基52 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |

2026年度　　【茂木】観音寺市伊吹町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 27日 | 8日 | 29日 | 27日 | 7日 | 13日 | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | <0.04 | | | <0.04 | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | 0.001 | | | 0.002 | | | 0.003 | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | 0.003 | | | 0.003 | | | 0.007 | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 71 | | | 71 | | | 73 | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 3 | | | 5 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 165 | | | 149 | | | 162 | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.46 | 7.45 | 7.44 | 7.32 | 7.32 | 7.36 | 7.35 | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −0.9 | | | −1.0 | | | −0.8 | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 18 | 12 | 13 | 16 | 8 | 26 | 28 | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 68 | | | 68 | | | 77 | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 165 | | | 149 | | | 162 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 17.5 | 17.5 | 23.0 | 22.5 | 29.0 | 28.0 | 24.0 | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 19.8 | 18.0 | 23.0 | 24.0 | 31.2 | 27.0 | 23.0 | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2026年度　　【下林】観音寺市大野原町花稲(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 27日 | 8日 | 29日 | 27日 | 7日 | 13日 | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基20 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | | | <0.000005 | | | <0.000005 | | | | | | | | | | |
| 基21 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基24 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 基26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 基35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 基36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 16 | | | 16 | | | 16 | | | | | | | | | | |
| 基38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基39 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | |
| 基40 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 36 | | | 37 | | | 34 | | | | | | | | | | |
| 基41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 147 | | | 136 | | | 123 | | | | | | | | | | |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| 基43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 基45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基46 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | | | | | | | | | | |
| 基48 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 6.86 | 6.87 | 6.83 | 6.82 | 6.88 | 6.83 | 6.85 | | | | | | | | | | |
| 基49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基51 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | | |
| 基52 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |

2026年度　　【下林】観音寺市大野原町花稲(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 27日 | 8日 | 29日 | 27日 | 7日 | 13日 | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | <0.04 | | | <0.04 | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 36 | | | 37 | | | 34 | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 11 | | | 13 | | | 12 | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 147 | | | 136 | | | 123 | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 6.86 | 6.87 | 6.83 | 6.82 | 6.88 | 6.83 | 6.85 | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.9 | | | −1.9 | | | −1.9 | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 4 | | | 2 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 58 | | | 58 | | | 58 | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 147 | | | 136 | | | 123 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 18.5 | 17.0 | 23.5 | 24.0 | 34.0 | 30.5 | 25.5 | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 19.0 | 18.8 | 21.8 | 25.0 | 34.5 | 30.5 | 23.1 | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2026年度　　【一の宮】観音寺市豊浜町和田浜(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 27日 | 8日 | 29日 | 27日 | 7日 | 13日 | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基20 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | | | <0.000005 | | | <0.000005 | | | | | | | | | | |
| 基21 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基24 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 基26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | 0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | | | 0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 基35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 基36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 18 | | | 18 | | | 18 | | | | | | | | | | |
| 基38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基39 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | | | | | | | | | | |
| 基40 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 43 | | | 42 | | | 39 | | | | | | | | | | |
| 基41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 155 | | | 135 | | | 141 | | | | | | | | | | |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| 基43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 基45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基46 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | | | | | | | | | | |
| 基48 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.01 | 6.97 | 6.97 | 6.92 | 6.94 | 6.97 | 6.96 | | | | | | | | | | |
| 基49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基51 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | | |
| 基52 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |

2026年度　　【一の宮】観音寺市豊浜町和田浜(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| | 項目 | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 27日 | 8日 | 29日 | 27日 | 7日 | 13日 | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | <0.04 | | | <0.04 | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 43 | | | 42 | | | 39 | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 7 | | | 9 | | | 9 | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 155 | | | 135 | | | 141 | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.01 | 6.97 | 6.97 | 6.92 | 6.94 | 6.97 | 6.96 | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | -1.8 | | | -1.8 | | | -1.7 | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 0 | | | 0 | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 52 | | | 51 | | | 54 | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 155 | | | 135 | | | 141 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 17.5 | 18.0 | 24.0 | 24.0 | 31.0 | 30.2 | 26.3 | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 27.5 | 36.2 | 30.0 | 26.2 | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2026年度　　【田野々】観音寺市大野原町田野々(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 27日 | 8日 | 29日 | 27日 | 7日 | 13日 | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基20 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | | | <0.000005 | | | <0.000005 | | | | | | | | | | |
| 基21 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.20 | 0.12 | <0.06 | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基24 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.020 | | | 0.030 | | | 0.025 | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.004 | 0.018 | 0.010 | | | | | | | | | | |
| 基26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| 基27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.025 | | | 0.035 | | | 0.032 | | | | | | | | | | |
| 基29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.023 | 0.029 | 0.029 | 0.019 | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.005 | | | 0.005 | | | 0.006 | | | | | | | | | | |
| 基31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | <0.01 | | | 0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 基35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 基36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 7 | | | 7 | | | 7 | | | | | | | | | | |
| 基38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基39 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | | | | | | | | | | |
| 基40 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 10 | | | 11 | | | 10 | | | | | | | | | | |
| 基41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 62 | | | 60 | | | 53 | | | | | | | | | | |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| 基43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 基45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基46 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.9 | | | | | | | | | | |
| 基48 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 6.88 | 6.96 | 6.92 | 6.86 | 6.97 | 6.92 | 7.00 | | | | | | | | | | |
| 基49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基51 | 色度 | 度 | 5以下 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | | | | | | | | | | |
| 基52 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |

2026年度　　【田野々】観音寺市大野原町田野々(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 27日 | 8日 | 29日 | 27日 | 7日 | 13日 | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | <0.04 | | | <0.04 | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | 0.001 | | | 0.002 | | | 0.002 | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | 0.004 | | | 0.006 | | | 0.005 | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 10 | | | 11 | | | 10 | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 1 | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 62 | | | 60 | | | 53 | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 6.88 | 6.96 | 6.92 | 6.86 | 6.97 | 6.92 | 7.00 | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | -3.4 | | | -3.2 | | | -3.1 | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 2 | | | 0 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | 0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 5 | | | 7 | | | 6 | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 62 | | | 60 | | | 53 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 16.1 | 16.1 | 21.5 | 21.3 | 27.7 | 26.5 | 23.9 | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 22.2 | 17.6 | 22.0 | 25.5 | 32.3 | 26.8 | 23.4 | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2026年度　　【樋盥】三豊市山本町長野(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 8月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 30日 | 9日 | 29日 | 3日 | 8日 | 13日 | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | <0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基20 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | 0.000007 | 0.000008 | 0.000008 | 0.000013 | 0.000012 | <0.000005 | | | | | | | | | |
| 基21 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | | | | |
| 基24 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.010 | | | 0.011 | | | 0.018 | | | | | | | | | |
| 基25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.008 | 0.008 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.006 | 0.008 | | | | | | | | | |
| 基26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.003 | | | 0.004 | | | 0.004 | | | | | | | | | |
| 基27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.020 | | | 0.022 | | | 0.033 | | | | | | | | | |
| 基29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.017 | 0.012 | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.007 | | | 0.007 | | | 0.011 | | | | | | | | | |
| 基31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.02 | | | | | | | | | |
| 基35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | |
| 基36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 14 | | | 14 | | | 13 | | | | | | | | | |
| 基38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基39 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 12 | 10 | 13 | 7 | 16 | 14 | 10 | | | | | | | | | |
| 基40 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 62 | | | 71 | | | 60 | | | | | | | | | |
| 基41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 163 | | | 160 | | | 129 | | | | | | | | | |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | | | | | | | |
| 基43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | | |
| 基45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| 基46 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | | | | | | | |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | | | | | | | | | |
| 基48 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.25 | 7.17 | 7.20 | 7.37 | 7.08 | 7.09 | 7.02 | | | | | | | | | |
| 基49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | |
| 基50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | |
| 基51 | 色度 | 度 | 5以下 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 1.1 | | | | | | | | | |
| 基52 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.4 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | |

2026年度　　【樋盥】三豊市山本町長野(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 8月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 30日 | 9日 | 29日 | 3日 | 8日 | 13日 | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | <0.04 | | | <0.04 | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | 0.002 | | | 0.002 | | | 0.003 | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | 0.002 | | | 0.003 | | | 0.004 | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 62 | | | 71 | | | 60 | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 4 | | | 5 | | | 7 | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 163 | | | 160 | | | 129 | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.4 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.25 | 7.17 | 7.20 | 7.37 | 7.08 | 7.09 | 7.02 | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.3 | | | −1.0 | | | −1.4 | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 0 | | | 4 | | | 17 | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.02 | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 | 24 | 20 | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 52 | | | 54 | | | 54 | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 163 | | | 160 | | | 129 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 16.0 | 17.0 | 22.6 | 22.5 | 31.8 | 28.4 | 24.3 | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 18.5 | 13.0 | 19.0 | 25.0 | 33.0 | 24.0 | 23.8 | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 曇 | 雨 | 雨 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2026年度　　【豊中町】三豊市豊中町本山甲(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 30日 | 9日 | 29日 | 28日 | 8日 | 13日 | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基20 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | 0.000016 | 0.000018 | 0.000016 | 0.000018 | 0.000009 | 0.000022 | 0.000020 | | | | | | | | | | |
| 基21 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基24 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.001 | | | 0.004 | | | 0.004 | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 基26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.005 | | | 0.007 | | | 0.006 | | | | | | | | | | |
| 基27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.011 | | | 0.019 | | | 0.017 | | | | | | | | | | |
| 基29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.003 | | | 0.006 | | | 0.006 | | | | | | | | | | |
| 基31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | 0.002 | | | 0.002 | | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| 基32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | 0.01 | | | 0.05 | | | 0.02 | | | | | | | | | | |
| 基35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 基36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 16 | | | 18 | | | 18 | | | | | | | | | | |
| 基38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基39 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 17 | 19 | 19 | 17 | 18 | 16 | 16 | | | | | | | | | | |
| 基40 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 91 | | | 102 | | | 113 | | | | | | | | | | |
| 基41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 216 | | | 220 | | | 230 | | | | | | | | | | |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| 基43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 基45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基46 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | | | | | | | | | | |
| 基48 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.61 | 7.72 | 7.68 | 7.69 | 7.69 | 7.64 | 7.66 | | | | | | | | | | |
| 基49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基51 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | | |
| 基52 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |

2026年度　　【豊中町】三豊市豊中町本山甲(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 30日 | 9日 | 29日 | 28日 | 8日 | 13日 | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | <0.04 | | | <0.04 | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 91 | | | 102 | | | 113 | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 216 | | | 220 | | | 230 | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.61 | 7.72 | 7.68 | 7.69 | 7.69 | 7.64 | 7.66 | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −0.7 | | | −0.4 | | | −0.3 | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 0 | | | 0 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | 0.01 | | | 0.05 | | | 0.02 | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 28 | 30 | 32 | 31 | 32 | 32 | 34 | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 67 | | | 74 | | | 81 | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 216 | | | 220 | | | 230 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 17.0 | 18.2 | 22.6 | 23.0 | 30.0 | 29.8 | 25.0 | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 18.5 | 13.6 | 20.5 | 28.0 | 34.0 | 24.1 | 24.0 | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2026年度　　【我久】三豊市財田町財田上我久(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 30日 | 9日 | 29日 | 28日 | 8日 | 13日 | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基20 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000012 | 0.000010 | 0.000009 | 0.000008 | 0.000007 | | | | | | | | | |
| 基21 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| 基24 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | <0.001 | | | 0.001 | | | 0.002 | | | | | | | | | |
| 基25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | | | | | | | |
| 基26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.004 | | | 0.003 | | | 0.006 | | | | | | | | | |
| 基27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.008 | | | 0.006 | | | 0.015 | | | | | | | | | |
| 基29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.002 | | | 0.002 | | | 0.005 | | | | | | | | | |
| 基31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | 0.002 | | | <0.001 | | | 0.002 | | | | | | | | | |
| 基32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | |
| 基35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | |
| 基36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 16 | | | 15 | | | 16 | | | | | | | | | |
| 基38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | | | 0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | |
| 基39 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 18 | 16 | 15 | 13 | 16 | 15 | 14 | | | | | | | | | |
| 基40 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 86 | | | 92 | | | 95 | | | | | | | | | |
| 基41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 208 | | | 184 | | | 180 | | | | | | | | | |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | | | | | | | |
| 基43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | | | | | | | |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | | | | | | | |
| 基45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | 0.003 | | | <0.002 | | | | | | | | | |
| 基46 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | | | | | | | |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | | | | | | | | | |
| 基48 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 6.62 | 6.61 | 6.59 | 6.58 | 6.54 | 6.52 | 6.56 | | | | | | | | | |
| 基49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | |
| 基50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | |
| 基51 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | | | | | | | | | |
| 基52 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | |

2026年度　　【我久】三豊市財田町財田上我久(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 30日 | 9日 | 29日 | 28日 | 8日 | 13日 | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | <0.04 | | | <0.04 | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 86 | | | 92 | | | 95 | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | 0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 16 | | | 21 | | | 26 | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 208 | | | 184 | | | 180 | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 6.62 | 6.61 | 6.59 | 6.58 | 6.54 | 6.52 | 6.56 | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.8 | | | −1.6 | | | −1.6 | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 2 | | | 0 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 54 | | | 64 | | | 66 | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 208 | | | 182 | | | 180 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 17.3 | 17.0 | 20.4 | 20.2 | 26.5 | 26.0 | 21.7 | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 19.0 | 12.5 | 19.0 | 26.0 | 33.4 | 24.0 | 22.0 | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 曇 | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2026年度　　【高倉】三豊市財田町財田上別所(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 27日 | 9日 | 29日 | 27日 | 8日 | 13日 | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基20 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | | | 0.000015 | | | <0.000005 | | | | | | | | | | |
| 基21 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基24 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.003 | | | 0.005 | | | 0.008 | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 基26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.003 | | | 0.003 | | | 0.003 | | | | | | | | | | |
| 基27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.010 | | | 0.013 | | | 0.017 | | | | | | | | | | |
| 基29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | | | 0.003 | | | 0.003 | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.004 | | | 0.005 | | | 0.006 | | | | | | | | | | |
| 基31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | <0.01 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | | | | | | | | |
| 基35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 基36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 10 | | | 11 | | | 10 | | | | | | | | | | |
| 基38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基39 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 8 | 7 | | | | | | | | | | |
| 基40 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 51 | | | 72 | | | 54 | | | | | | | | | | |
| 基41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 127 | | | 138 | | | 109 | | | | | | | | | | |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| 基43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 基45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基46 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | | | | | | | | | | |
| 基48 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 6.90 | 6.87 | 6.86 | 6.76 | 6.89 | 6.86 | 6.90 | | | | | | | | | | |
| 基49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基51 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | | | | | | | | | | |
| 基52 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |

2026年度　　【高倉】三豊市財田町財田上別所(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| | 項目 | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 27日 | 9日 | 29日 | 27日 | 8日 | 13日 | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | <0.04 | | | <0.04 | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | 0.001 | | | 0.002 | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | 0.002 | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 51 | | | 72 | | | 54 | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 6 | | | 11 | | | 10 | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 127 | | | 138 | | | 109 | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 6.90 | 6.87 | 6.86 | 6.76 | 6.89 | 6.86 | 6.90 | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | -1.9 | | | -1.7 | | | -1.6 | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 2 | | | 2 | | | 10 | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 17 | 19 | 19 | 22 | 17 | 17 | 18 | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 38 | | | 47 | | | 48 | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 127 | | | 138 | | | 109 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 15.9 | 15.7 | 19.7 | 21.0 | 27.2 | 25.6 | 22.5 | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 17.8 | 18.0 | 18.0 | 24.0 | 33.5 | 23.0 | 20.0 | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2026年度　　【林明･樋盥】三豊市財田町財田中入樋(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 27日 | 8日 | 29日 | 27日 | 7日 | 13日 | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基20 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | | | 0.000009 | | | <0.000005 | | | | | | | | | | |
| 基21 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基24 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.001 | | | 0.004 | | | 0.003 | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | | | 0.003 | | | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 基26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.002 | | | 0.004 | | | 0.003 | | | | | | | | | | |
| 基27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.005 | | | 0.012 | | | 0.010 | | | | | | | | | | |
| 基29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.002 | | | 0.004 | | | 0.004 | | | | | | | | | | |
| 基31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | <0.01 | | | 0.02 | | | 0.01 | | | | | | | | | | |
| 基35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 基36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 11 | | | 14 | | | 11 | | | | | | | | | | |
| 基38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基39 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 8 | 8 | 11 | 12 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | |
| 基40 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 64 | | | 85 | | | 71 | | | | | | | | | | |
| 基41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 143 | | | 169 | | | 138 | | | | | | | | | | |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| 基43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 基45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基46 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | | | | | | | | | | |
| 基48 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.07 | 6.97 | 7.00 | 6.98 | 7.08 | 7.00 | 6.98 | | | | | | | | | | |
| 基49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基51 | 色度 | 度 | 5以下 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | <0.5 | 1.1 | | | | | | | | | | |
| 基52 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | | | | | | | | | | |

2026年度　　【林明･樋盥】三豊市財田町財田中入樋(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 27日 | 8日 | 29日 | 27日 | 7日 | 13日 | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | <0.04 | | | <0.04 | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | 0.001 | | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 64 | | | 85 | | | 71 | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 7 | | | 10 | | | 10 | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 143 | | | 169 | | | 138 | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 7.07 | 6.97 | 7.00 | 6.98 | 7.08 | 7.00 | 6.98 | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.4 | | | −1.3 | | | −1.3 | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 2 | | | 0 | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | 0.02 | | | 0.01 | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 20 | 21 | 23 | 26 | 20 | 21 | 21 | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 57 | | | 63 | | | 66 | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 143 | | | 169 | | | 138 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 16.5 | 16.6 | 22.0 | 20.6 | 30.8 | 28.2 | 25.0 | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 20.0 | 18.0 | 22.0 | 27.0 | 33.8 | 27.0 | 22.0 | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 曇 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2026年度　　【雉子尾】三豊市財田町財田中本篠(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 30日 | 9日 | 29日 | 28日 | 8日 | 13日 | | | | | | | | | | |
| 基1 | 一般細菌 | 個/mL | 100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 基2 | 大腸菌 | | 検出されないこと | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | (−) | | | | | | | | | | |
| 基3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.003以下 | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.0005以下 | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | | | | | |
| 基5 | セレン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基8 | 六価クロム化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 10以下 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.8以下 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | | | | | | | | | | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 基15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基16 | 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基17 | ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基20 | PFOS及びPFOA | mg/L | 0.00005以下 | <0.000005 | | | 0.000007 | | | <0.000005 | | | | | | | | | | |
| 基21 | ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基22 | 塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | | | | | | | | | | |
| 基23 | クロロ酢酸 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基24 | クロロホルム | mg/L | 0.06以下 | 0.001 | | | 0.003 | | | 0.002 | | | | | | | | | | |
| 基25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 基26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.003 | | | 0.002 | | | 0.003 | | | | | | | | | | |
| 基27 | 臭素酸 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基28 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.1以下 | 0.006 | | | 0.009 | | | 0.008 | | | | | | | | | | |
| 基29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.03以下 | <0.003 | | | <0.003 | | | <0.003 | | | | | | | | | | |
| 基30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.03以下 | 0.002 | | | 0.004 | | | 0.003 | | | | | | | | | | |
| 基31 | ブロモホルム | mg/L | 0.09以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基32 | ホルムアルデヒド | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.2以下 | <0.01 | | | 0.09 | | | 0.01 | | | | | | | | | | |
| 基35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 基36 | 銅及びその化合物 | mg/L | 1.0以下 | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 200以下 | 13 | | | 11 | | | 13 | | | | | | | | | | |
| 基38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.05以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基39 | 塩化物イオン | mg/L | 200以下 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | |
| 基40 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 300以下 | 65 | | | 63 | | | 72 | | | | | | | | | | |
| 基41 | 蒸発残留物 | mg/L | 500以下 | 183 | | | 151 | | | 158 | | | | | | | | | | |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.2以下 | <0.02 | | | <0.02 | | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| 基43 | ジェオスミン | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.00001以下 | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | | | | | | | | |
| 基45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基46 | フェノール類 | mg/L | 0.005以下 | <0.0005 | | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 基47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 3以下 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | | | | | | | | | | |
| 基48 | pH値 | | 5.8以上8.6以下 | 6.89 | 6.88 | 6.90 | 6.96 | 6.99 | 7.01 | 6.99 | | | | | | | | | | |
| 基49 | 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基50 | 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基51 | 色度 | 度 | 5以下 | <0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | | | | |
| 基52 | 濁度 | 度 | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |

2026年度　　【雉子尾】三豊市財田町財田中本篠(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

| 項目 | | 単位 | 水道水質基準等 | 4月 | 4月 | 6月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13日 | 30日 | 9日 | 29日 | 28日 | 8日 | 13日 | | | | | | | | | | |
| 目1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.002以下 | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 目3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | | | | | | | |
| 目8 | トルエン | mg/L | 0.4以下 | <0.04 | | | <0.04 | | | <0.04 | | | | | | | | | | |
| 目9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.08以下 | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 目10 | 亜塩素酸 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目12 | 二酸化塩素 | mg/L | 0.6以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | 0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 目14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目15 | 農薬類 | | 1以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目16 | 残留塩素 | mg/L | 1以下 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | | | | | | | | | | |
| 目17 | カルシウム，マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10以上100以下 | 65 | | | 63 | | | 72 | | | | | | | | | | |
| 目18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.01以下 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 目19 | 遊離炭酸 | mg/L | 20以下 | 7 | | | 6 | | | 7 | | | | | | | | | | |
| 目20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.3以下 | <0.03 | | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | |
| 目21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.02以下 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 目22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目23 | 臭気強度(TON) | | 3以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目24 | 蒸発残留物 | mg/L | 30以上200以下 | 183 | | | 151 | | | 158 | | | | | | | | | | |
| 目25 | 濁度 | 度 | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 目26 | pH値 | | 7.5程度 | 6.89 | 6.88 | 6.90 | 6.96 | 6.99 | 7.01 | 6.99 | | | | | | | | | | |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -1程度以上、極力0に近づける | −1.8 | | | −1.6 | | | −1.4 | | | | | | | | | | |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 2000以下 | 0 | | | 2 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 目29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | | | |
| 目30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.1以下 | <0.01 | | | 0.09 | | | 0.01 | | | | | | | | | | |
| | クリプトスポリジウム | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジアルジア | 個/20L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 大腸菌定量 | MPN/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嫌気性芽胞菌 | 個/100mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生物顕鏡所見 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気原因生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 23 | 22 | | | | | | | | | | |
| | 総アルカリ度 | mg/L | | 38 | | | 39 | | | 47 | | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質 | mg/L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 溶解性物質 | mg/L | | 183 | | | 151 | | | 158 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素 | mg/L | | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 17.3 | 17.5 | 22.7 | 22.8 | 29.8 | 28.2 | 24.2 | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 20.0 | 13.5 | 20.0 | 22.0 | 33.2 | 24.0 | 22.0 | | | | | | | | | | |
| | 天候 | | | 曇 | 雨 | 雨 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | | | | | | | | | | |
| | 前日の天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 試験不実施理由 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |