



水を大切にする街

みんなの水

第42号

いっしょに水を大切に



今号は渇水のため内容を変更しました。なお、降雨等で状況が変わる場合がありますが、ご了承ください。

みんなの水 平成19年7月15日発行 編集発行・高松市水道局

〒760-08514 香川県高松市番町二丁目10番14号 TEL839-2711

200 古紙回収率100%再生紙を使用しています。

第35回

水とわたしたち展

水道週間の関連事業の一環として、水道についての理解と関心を高めていただくため、市内の小中学生のみならず水に関する図画、習字、作文、標語を募集しましたところ、620点の応募をいただきました。審査の結果、次のみなさんが入賞されました。おめでとうございます。



この水とわたしたち展が、子どもたちの情操を育み、想像力や表現力の「作品発表の場」としても、今まで以上に定着し、また、子どもたちの励みになれば幸いです。

習字の部 ● 金賞 栗林小学校 6年 末澤 明星
図画の部 ● 金賞 塩江小学校 4年 大家 実都季



標語の部 ● 金賞 栗林小学校 5年 坂本 萌美

ゆるんでませんか。

あなたの心とじゃくちの栓。いのちの水を大切に！

作文の部 ● 金賞 栗林小学校 5年 樋口 昌士

高松に住んでいると、かっ水という言葉をよく聞きます。ぼくも、一昨年の夏、プールのじゅ業がなくなったり、楽しみにしていた水泳クラスマッチがなくなっても残念でした。けれども、水道のじゃくちをひねって水が出なかつた経験はありません。

でも、高台に住んでいた以前の友達に、げんあつ給水になると、家の水道が出なくて困ると言っていたので、大変だと思いました。ぼくには、だん水の経験はありませんが、テレビのニュースで給水車を見たことは、何度もあります。バケツやポリタンクを運んでいるのは、たいてい女の人やおじいさんでとても重そうでした。ぼくたちは、毎日お風呂や洗たくなどたくさんのお水を使っています。水道があるから気軽に使っているけれど、いざ運ぶとなると、水はすごく重いものだと知りました。

また、別のニュースでは、食器も手も洗えないために、袋入りの菓子パンと紙パック入りの牛にゅうだけの給食を食べていました。せっかくなので、ふつうかっ水になるのは、夏だけけれど、じゃくちから水が出ないと、なかなかお風呂やシャワーができないからけつこうつらいと思います。洗たくや食器洗い、トイレにもえいきょうがでて、ぼくたちが清けつにくらすために水がとても大切だということであらためて知りました。

他にもニュースを見て勉強になったこともあります。洗いのものをへらすために、紙皿を使う他に、お皿にラップをして使っているのを見て、よく考えたものだと思います。また、かっ水の時に、自分の所のい戸を開放してくれた家もあったと記おくしています。飲み水には使えないけれど植木の水やりなどに使えるようでした。そのニュースがあったころ、ちょうど中央通りでい戸の水を使って水やりしている人を見たこともありました。万一の時のためにたくさん知しきをたくわえておくといいたいと思います。ぼくの住んでいる香川県は、だん水までいなくても、よくかっ水になっていきます。だからぼくたちは、ふだんから節水を心がけていかなければいけないと思います。

ぼくの家では、お風呂の水で洗たくをしたり、バケツの水を使つて洗車したり、食器洗いにたいいを使うようになっています。あたりまえのことですが、毎日のこつした積み重ねが節水に役立っていると思います。他にもお米のときじるを花の水やりに使つたり、みそするやしるものを残さないようにしたり、できるだけお風呂に続けて入るようになるなどのように自然環境にもやさしいことをどんどん見つけて、ふやしていきたいと思います。

入賞者一覧

- 図画の部 (15名)
 - 金賞 塩江小学校 4年 大家実都季
 - 銀賞 中央小学校 3年 岡 大地
 - 銅賞 塩江小学校 6年 三宅明日花
 - 栗林小学校 1年 小原 めぐ
 - 栗林小学校 2年 大宮 瑞香
 - 栗林小学校 2年 安部 克紀
 - 亀尾小学校 2年 新藤 杏美
 - 塩江小学校 3年 谷住 綾音
 - 鶴尾小学校 3年 竹内 茉莉花
 - 太田小学校 4年 岡田 貴芳
 - 太田小学校 4年 赤松 葵
 - 塩江小学校 4年 山下 昂平
 - 安原小学校 5年 岡下 拓海
 - 中央小学校 6年 土居 咲苗
- 習字の部 (15名)
 - 金賞 栗林小学校 6年 末澤 明星
 - 銀賞 栗林小学校 3年 今井ももこ
 - 銅賞 栗林小学校 5年 正木 伽奈
 - 附属高松小学校 1年 福井実乃莉
 - 栗林小学校 2年 高本 莉奈
 - 古高松小学校 2年 詰田ひかる
 - 附属高松小学校 2年 古川 陽菜
 - 栗林小学校 3年 杉本 祐悟
 - 附属高松小学校 3年 田 七海
 - 太田小学校 4年 野口 結
 - 太田小学校 4年 松原 萌
- 標語の部 (15名)
 - 金賞 栗林小学校 5年 坂本 萌美
 - 銀賞 植田小学校 6年 藤原 愛理
 - 鬼無小学校 6年 宮脇 竜
 - 栗林小学校 1年 藤澤 優香
 - 栗林小学校 1年 大西 未紘
 - 中央小学校 2年 真鍋 亜衣
 - 栗林小学校 3年 川田 聖
 - 二番丁小学校 3年 齋藤 麗
 - 鶴尾小学校 3年 小笠原昂佑
 - 弦打小学校 4年 田中 日莉
 - 鶴尾小学校 4年 宮武 杏奈
 - 花園小学校 5年 新野 春香
 - 鶴尾小学校 5年 藤井 彩乃
 - 太田南小学校 6年 東条麻依子
 - 花園小学校 6年 南条 祐輝
- 作文の部 (6名)
 - 金賞 栗林小学校 5年 樋口 昌士
 - 銀賞 栗林小学校 3年 安宅 伽織
 - 太田小学校 4年 川端 依里
 - 栗林小学校 3年 藤本 梨温
 - 栗林小学校 3年 大川 まい子
 - 弦打小学校 4年 平野 智充

早明浦ダムや県内ため池など水道用水の水源は危機的状況にあります。今後、まとまった降雨がない場合は、水道用水の水源の貯水量がさらに低下し、現在お客様がお使いになっている使用水量の節減がなければ、断水が避けられなくなります。

断水回避への取り組みと今後の見通し

(7月4日現在)

5月24日

早明浦ダム貯水率61.3%

〔第一次取水制限〕
 渇水対策本部の設置
 旧市内地域の水圧調整
 (270kPa→250kPa)
 各種節水と自主減圧の実施



6月8日

早明浦ダム貯水率47.9%

〔第二次取水制限〕
 旧市内地域の水圧調整
 (250kPa→220kPa)
 使用水量の公表
 大口使用のお客様への節水協力依頼
 公営プールの使用自粛



6月17日

早明浦ダム貯水率15%

〔第四次取水制限〕
 旧市内地域の水圧調整
 (200kPa→180kPa)
 緊急補助水源からの取水
 市有施設の浴室使用自粛




7月中旬頃

早明浦ダム貯水率0%

〔第五次取水制限〕
 発電用水の緊急放流




7月下旬頃

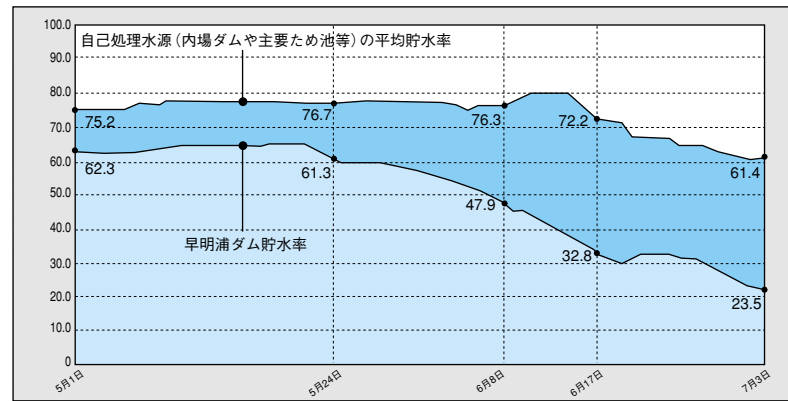

※自己処理水源のうち、上水道専用の貯水池は御殿貯水池のみで、他の水源は主に農業用として、各土地改良区において管理されているものです。今は農業用水需要の最盛期であり、自己処理水源は数値以上に厳しい状況になっています。

このまま雨が降らなかつたら...?

●取水制限期間ごとの平均使用水量と1世帯当たりの使用水量

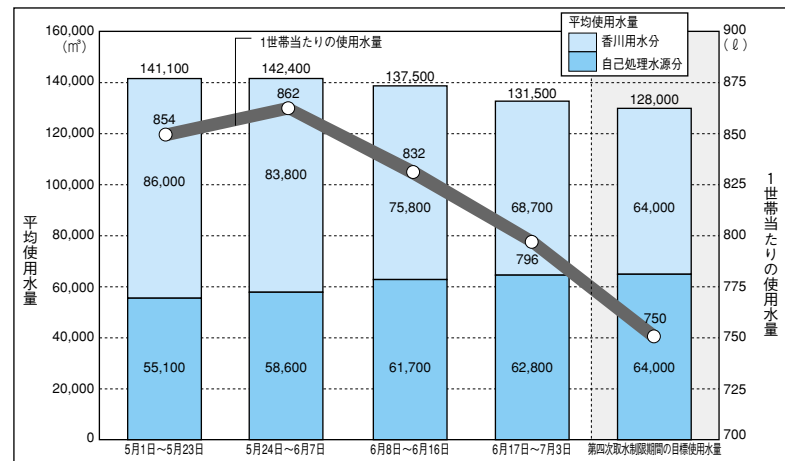

節水目標の達成で断水の回避を!!

内場ダムや主要ため池等の貯水率が低下し、香川用水の取水制限強化と合わせて、水道用水・農業用水が共にピンチです。水源を1日でも延命するため、さらなる節水が必要です。自主減圧等による各種節水の徹底と井戸水の利用等による水の有効利用で、1世帯当たり、あと50リットルの節水をお願いします。

断水回避のために家庭でできること

- ・自主減圧の実践
- ・風呂の残り湯の活用
- ・洗濯はまとめ洗いで回数を減らす
- ・洗い物や洗面はため洗い
- ・洗車、散水の自粛

第四次取水制限が始まったら...

減圧給水により水の出が悪くなる地域があります!!

旧市内地域の平均水圧を180kPaまで減圧しますので、水の出が悪くなる地域があります。水の出が悪くなった場合は、お手数ですがお近くの給水基地や随時開設する応急給水所をご利用ください。給水基地や応急給水所の詳細については、高松市渇水対策本部へお問い合わせください。

水道水の匂いがいつもと違う場合があります!!

香川用水の削減分を補うため、緊急補助水源から取水しています。そのため、匂いがいつもと違う場合がありますが、浄水場で厳しいチェックを行っていますので、水質はまったく問題ありません。安心してご利用ください。

食品等の衛生管理に注意!!

これから食中毒が発生しやすい時期になります。飲み水には水道水を使い、井戸水は飲用以外(トイレ・洗濯・洗車・樹木や野菜の散水)に使うなど、節水だけでなく、衛生管理にも気を付けましょう。

井戸を清掃したり利用するときは安全確認!!

井戸を清掃したり利用するときは、専門業者に委託するなど、十分な安全確認をして、事故の無いようにしましょう。

火災に注意!!

火災の消火には大量の水が必要になります。火の取り扱いや始末はしっかりして、火災を起こさないようにしましょう。

香川用水の大幅削減

内場ダムや主要ため池等の貯水率低下

渇水に関する各種お問い合わせ先

- 渇水情報全般
高松市渇水対策本部(水道局お客様センター)839-2731
- 善意の井戸や公共の井戸
高松市下水道施設課(東部下水処理場)843-8580
- 下水再生水
高松市下水道施設課(東部下水処理場)843-8580
高松市牟礼浄化苑845-2269
高松市牟礼臨時再生水取水所(牟礼総合体育館横)845-7060
香川県香東川浄化センター842-5421
- 井戸水の水質検査
高松市保健所(生活衛生課)839-2865
- 給水車
高松市建設業協会822-4111
- 農業用井戸の掘削に対する助成
高松市土地改良課839-2433
香川県東讃土地改良事務所指導課889-0194
- 中小企業向けの設備・運転資金に対する融資
高松市商工労政課839-2411
香川県経営支援課832-3343

渇水情報については

1 高松市ホームページ [もっと高松]
<http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/8149.html>

平成19年高松市渇水情報

2 高松市携帯電話サイト [もっと高松NAVI]
<http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/i/>
 「新着情報」の「高松市渇水情報」をご覧ください。



3 新聞・テレビ・ラジオ等の報道機関のニュース

4 渇水対策本部へのお問い合わせ
 電話番号 839-2731
 (水道局 お客様センター)