

## 水質検査結果

電話での問い合わせ先

高松、東讃、小豆ブロック

水質管理課(本課)

087-847-4869

西讃ブロック

水質管理課(府中分室)

0877-48-0519

中讃ブロック

水質管理課(丸亀分室)

0877-28-7966

メールでの問い合わせ先

suishitsu\_honbu@union.suido-kagawa.lg.jp

## 西 讃 ブ ロ ッ ク

西1	西部	観音寺市豊浜町和田丙
西2	西部	三豊市詫間町箱
西3	茂木	観音寺市伊吹町
西4	下林	観音寺市大野原町花稻
西5	一の宮	観音寺市豊浜町和田浜
西6	田野々	観音寺市大野原町田野々
西7	樋盤	三豊市山本町長野
西8	豊中町	三豊市仁尾町仁尾
西9	我久	三豊市財田町財田上我久
西10	高倉	三豊市財田町財田上別所
西11	林明・樋盤	三豊市財田町財田中入樋
西12	雉子尾	三豊市財田町財田中本篠

## 中 讃 ブ ロ ッ ク

中1	中部	宇多津町十楽寺
中2	綾川浄水場	宇多津町浜
中3	丸亀市・中部	丸亀市土器町西
中4	丸亀市・中部	丸亀市手島町
中5	清水	丸亀市港町
中6	金倉	丸亀市今津町
中7	飯野	丸亀市飯野町東分
中8	中部・丸亀市・東小川	丸亀市飯山町東小川
中9	中部・丸亀市・西坂元	丸亀市飯山町西坂元
中10	綾川浄水所	丸亀市綾歌町富熊
中11	鴨川・綾川浄水場	坂出市与島町
中12	下津井受水	坂出市岩黒
中13	善通寺市・中部	善通寺市吉原町
中14	善通寺市・中部	善通寺市善通寺町
中15	大麻第3・大麻第2	善通寺市大麻町
中16	竜川・善通寺市・中部	善通寺市金蔵寺町
中17	善通寺市・中部・大麻第1	善通寺市生野町
中18	五条	琴平町五條
中19	琴平第1	琴平町川東
中20	琴平第4	琴平町榎井
中21	北鴨・平洲・中部	多度津町佐柳
中22	高屋原	まんのう町長尾
中23	四条	まんのう町公文
中24	犬の馬場	まんのう町川東
中25	造田	まんのう町造田
中26	成政	まんのう町吉野
中27	野口	まんのう町追上
中28	塩入	まんのう町塩入

▼浄水系統と地点名を表示しています

詳細は次ページ以降の地図を御参照ください

▼地図上の番号をクリックすると

結果のページに移動します

▼この画面は、PDFの1ページですので、

この画面に戻るときは、

先頭までスクロールするか、

1ページを指定して移動してください

## 高 松 ブ ロ ッ ク


高1	綾川浄水場	高松市国分寺町福家
高2	東部	高松市牟礼町原
高3	御殿	高松市峰山町
高4	御殿	高松市男木町
高5	浅野・東部	高松市朝日新町
高6	浅野・東部	高松市十川西町
高7	川添・東部	高松市庵治町
高8	川添	高松市屋島東町
高9	後川	高松市塩江町安原上東
高10	一ツ内	高松市塩江町上西
高11	堂ヶ平	三木町小藪
高12	新開・東部	三木町氷上
高13	綾南	綾川町陶
高14	羽床	綾川町羽床下

## 小 豆 ブ ロ ッ ク


小1	肥土山	土庄町肥土山
小2	馬越	土庄町滝宮
小3	琴塚	土庄町見目
小4	北山	土庄町瀨崎
小5	大部	土庄町大部
小6	小部	土庄町小部
小7	家浦	土庄町豊島甲生
小8	唐櫃	土庄町豊島唐櫃
小9	中山	小豆島町池田
小10	内海	小豆島町片城
小11	当浜	小豆島町当浜
小12	福田	小豆島町福田
小13	吉田	小豆島町吉田
小14	湯船	小豆島町中山
小15	福田浜	小豆島町福田浜

## 東 讃 ブ ロ ッ ク

東1	東部	東かがわ市引田(川北)
東2	川西・東部	さぬき市小田
東3	西畑	さぬき市津田町津田(津田)
東4	川北	さぬき市津田町津田(北羽立)
東5	王子	さぬき市大川町田面
東6	平砕・東部	さぬき市大川町田面(碎石)
東7	門入	さぬき市鴨部
東8	石神	さぬき市昭和
東9	川股	東かがわ市引田(引田)
東10	入野山	東かがわ市西山
東11	水主・大社	東かがわ市土居
東12	湊・山下・藤井	東かがわ市松原
東13	中筋	東かがわ市横内
東14	川東	東かがわ市三本松

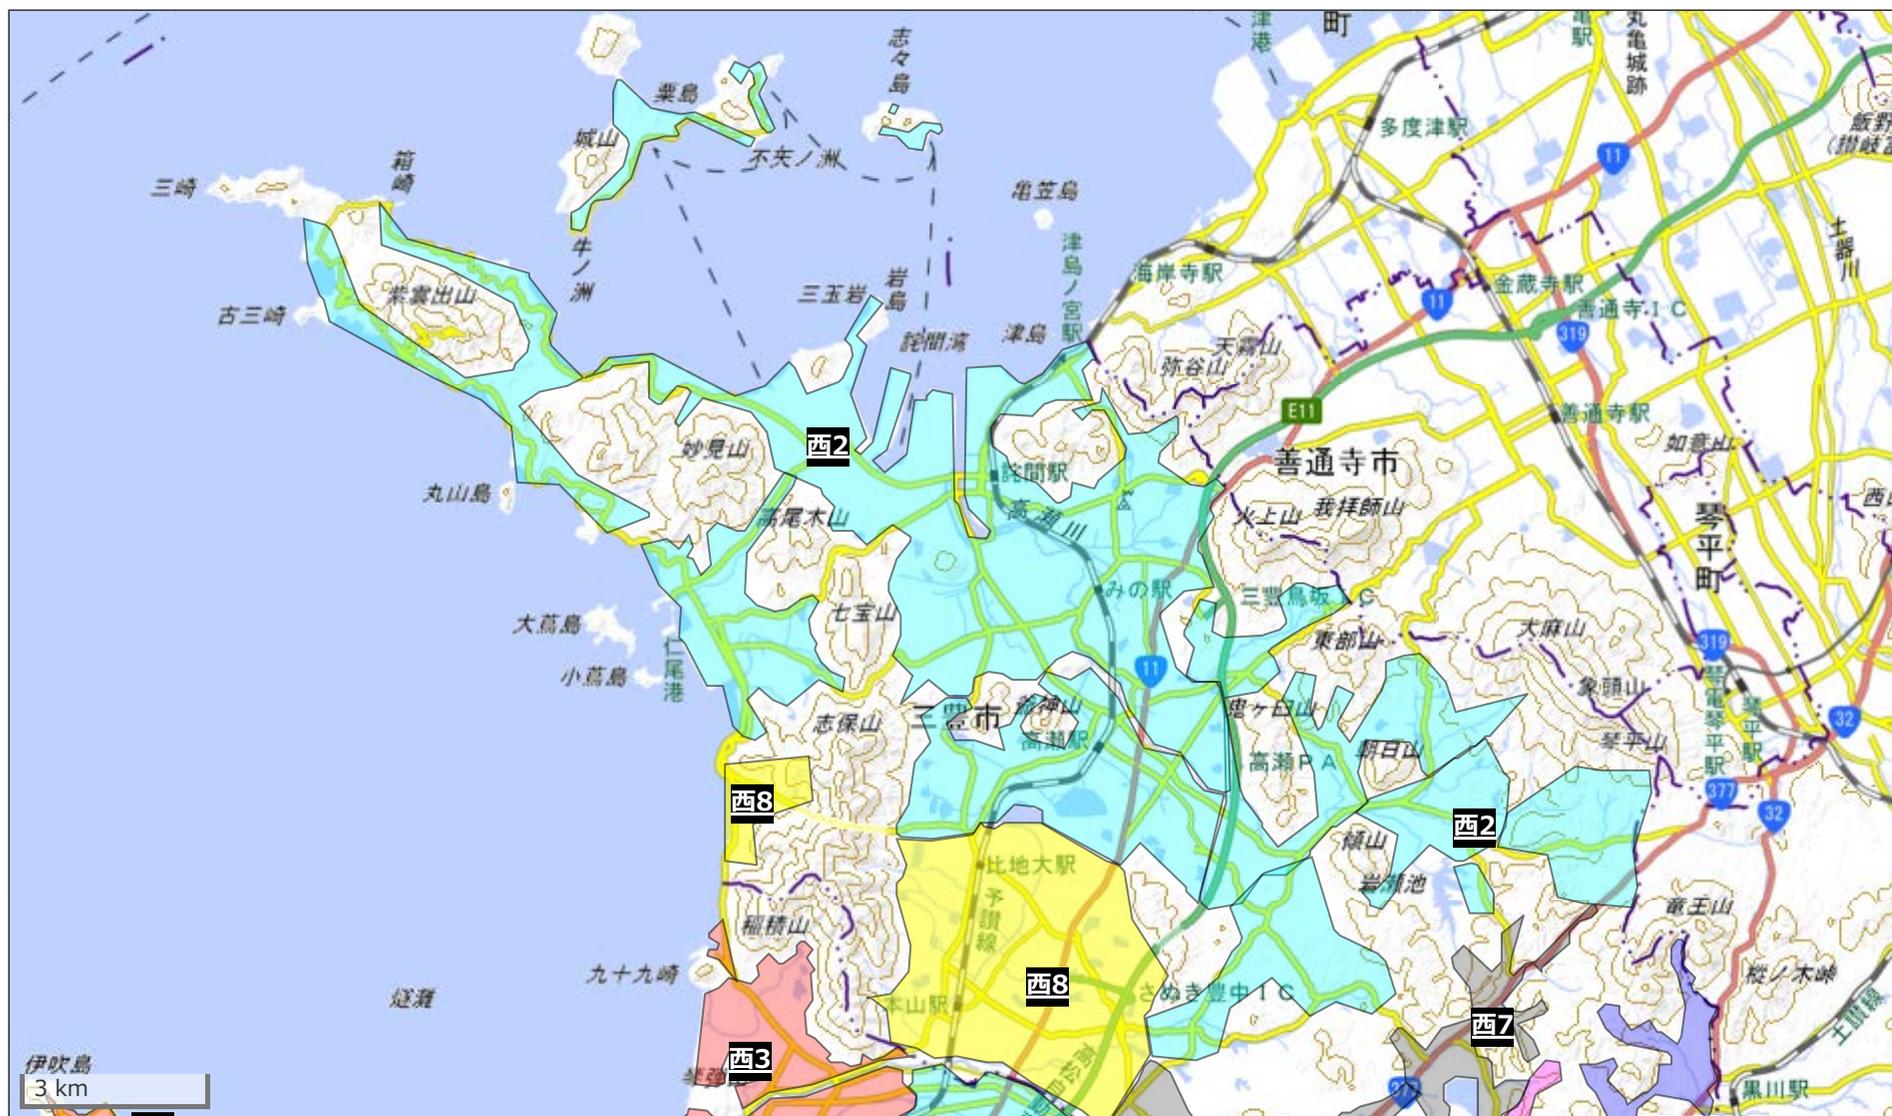

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222  
本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

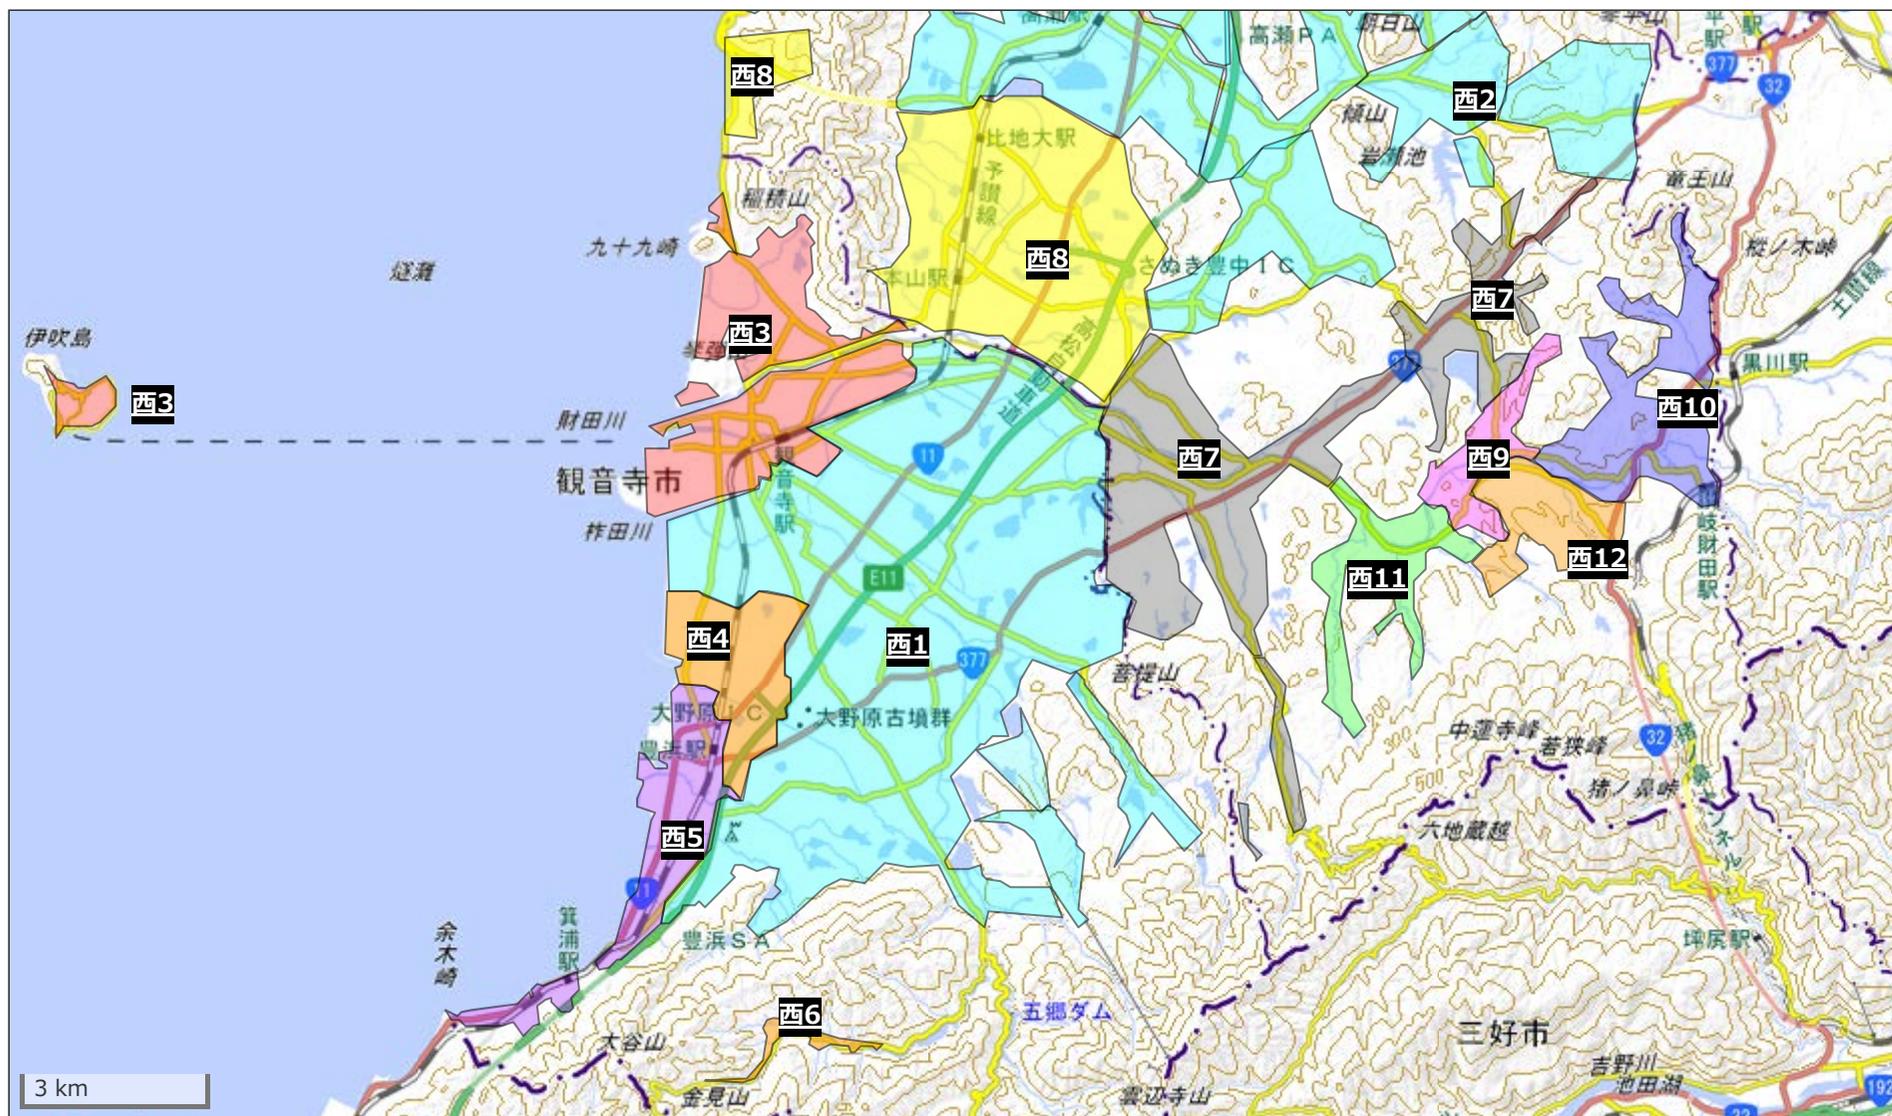

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf222  
本製品を複製する場合には国土地理院の長の承認を得なければならない。

項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
			17日	9日	13日	10日	1日	12日	16日	7日	12日	15日	6日	12日					
基1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2 大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基16 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基21 塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	0.09	0.12	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007			0.019			0.005			0.007							
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003							
基25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001			<0.001			0.002			<0.001							
基26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.012			0.024			0.010			0.010							
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006			0.012			<0.003			0.004							
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004			0.005			0.003			0.003							
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008							
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04			0.05			0.04			0.03							
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03							
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	3			3			4			3							
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基38 塩化物イオン	mg/L	200以下	5	4	5	5	6	4	6	4	4	4	5	5					
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	28			26			31			30							
基40 蒸発残留物	mg/L	500以下	47			46			46			44							
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02							
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4					
基47 pH値		5.8以上8.6以下	7.60	7.45	7.43	7.58	7.63	7.53	7.50	7.53	7.59	7.48	7.42	7.39					
基48 味		異常でないこと	異常なし																
基49 臭気		異常でないこと	異常なし																
基50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					



項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
			17日	8日	12日	10日	31日	11日	16日	6日	11日	15日	5日	11日					
基1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2 大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基16 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	<0.06	0.07	0.08	0.13	0.16	0.10	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.010			0.025			0.008			0.009							
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003							
基25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001			<0.001			0.002			<0.001							
基26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.015			0.031			0.014			0.013							
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008			0.013			0.004			0.005							
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004			0.006			0.004			0.004							
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008							
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04			0.05			0.05			0.03							
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03							
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			4			4			3							
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基38 塩化物イオン	mg/L	200以下	5	4	5	5	5	5	6	5	4	4	5	5					
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	28			26			31			31							
基40 蒸発残留物	mg/L	500以下	44			36			45			54							
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02							
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4					
基47 pH値		5.8以上8.6以下	7.68	7.57	7.55	7.69	7.76	7.50	7.68	7.48	7.47	7.61	7.63	7.42					
基48 味		異常でないこと	異常なし																
基49 臭気		異常でないこと	異常なし																
基50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					



2023年度年報

【茂木】観音寺市伊吹町(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
			17日	8日	12日	10日	31日	11日	16日	6日	11日	15日	5日	11日					
基1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2 大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3 カドミウム及其化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4 水銀及其化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5 セレン及其化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基6 鉛及其化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基7 ヒ素及其化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	1	1	1	2	1	1	1	<1	<1	1					
基12 フッ素及其化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.12	0.15	0.16	0.17	0.16	0.15	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13					
基13 ホウ素及其化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基16 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.11	0.14	0.23	0.21	0.20	0.21	0.27	0.23	0.18	0.10	0.11	0.09					
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002							
基23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.015			0.026			0.025			0.009							
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	<0.003	<0.003		0.003							
基25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.005			0.006			0.007			0.006							
基26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.031			0.047			0.048			0.025							
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009	0.012	0.017	0.017	0.020	0.018	0.014	0.010		0.004							
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.011			0.015			0.016			0.010							
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008							
基32 亜鉛及其化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基33 アルミニウム及其化合物	mg/L	0.2以下	0.01			0.01			0.01			<0.01							
基34 鉄及其化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03							
基35 銅及其化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基36 ナトリウム及其化合物	mg/L	200以下	22			22			21			22							
基37 マンガン及其化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基38 塩化物イオン	mg/L	200以下	16	14	15	16	16	13	16	16	17	19	19	17					
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	70			78			83			84							
基40 蒸発残留物	mg/L	500以下	157			158			164			174							
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02							
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.0	1.1	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.0	1.1	1.1	1.1					
基47 pH値		5.8以上8.6以下	7.48	7.50	7.42	7.38	7.33	7.33	7.36	7.38	7.39	7.44	7.50	7.45					
基48 味		異常でないこと	異常なし																
基49 臭気		異常でないこと	異常なし																
基50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.8	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					







項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
			17日	8日	12日	10日	31日	11日	16日	6日	11日	15日	5日	11日					
基1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2 大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基16 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.12	0.08	0.09	0.11	0.15	0.09	0.08	0.07	0.07	0.11	0.09					
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.002			<0.001			<0.001			0.002							
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003							
基25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001			0.001			<0.001			0.001							
基26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.005			0.001			<0.001			0.004							
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003							
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002			<0.001			<0.001			0.001							
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008							
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01							
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03							
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15			19			19			15							
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基38 塩化物イオン	mg/L	200以下	17	26	25	26	25	21	25	24	23	21	21	21					
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	42			49			49			44							
基40 蒸発残留物	mg/L	500以下	109			142			141			144							
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02							
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3					
基47 pH値		5.8以上8.6以下	6.95	6.97	7.04	6.94	6.94	6.99	7.02	6.98	7.06	7.05	7.04	7.01					
基48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし														
基49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし														
基50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					



項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
			17日	9日	13日	10日	1日	12日	16日	7日	12日	15日	6日	12日					
基1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0					
基2 大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3 カドミウム及其化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4 水銀及其化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5 セレン及其化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基6 鉛及其化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基7 ヒ素及其化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<1	<1	2	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
基12 フッ素及其化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13 ホウ素及其化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基16 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基21 塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
基23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.010			0.031			0.021			0.009							
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003			0.019		0.018	0.007	0.006		0.004							
基25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.014			0.037			0.026			0.013							
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008			0.026		0.020	0.013	0.013		0.005							
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004			0.006			0.005			0.004							
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008							
基32 亜鉛及其化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基33 アルミニウム及其化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01			<0.01			0.02							
基34 鉄及其化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			0.04							
基35 銅及其化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基36 ナトリウム及其化合物	mg/L	200以下	6			6			7			4							
基37 マンガン及其化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			0.003			<0.001							
基38 塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7	7	6	6	6	6	6	5	5	6	6					
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	16			17			18			26							
基40 蒸発残留物	mg/L	500以下	47			51			49			50							
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02							
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	0.9	0.9	1.5	1.6	1.0	1.2	1.1	0.6	0.7	1.1	0.8					
基47 pH値		5.8以上8.6以下	7.07	6.90	6.88	6.67	6.70	6.87	6.94	7.18	7.63	7.41	7.28	7.27					
基48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし														
基49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし														
基50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.6	1.0	1.3	0.7	0.8	0.6	1.1	1.1	2.0	0.7					
基51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					



2023年度年報

【樋盤】三豊市山本町長野(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
			17日	8日	12日	10日	31日	11日	16日	6日	11日	15日	5日	11日					
基1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0					
基2 大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3 カドミウム及其化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4 水銀及其化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5 セレン及其化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基6 鉛及其化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基7 ヒ素及其化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2	4	3	2	2	1	<1	1	1	1	2					
基12 フッ素及其化合物	mg/L	0.8以下	0.10	0.10	0.12	0.14	0.13	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13					
基13 ホウ素及其化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基16 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.12	0.20	0.20	0.27	0.32	0.22	0.21	0.13	0.10	0.07	0.07					
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.011			0.017			0.013			0.005							
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008			0.005			<0.003			0.003							
基25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003			0.005			0.005			0.004							
基26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.020			0.034			0.028			0.015							
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.010			0.013			0.006			0.003							
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006			0.011			0.010			0.006							
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			0.001			<0.001			<0.001							
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008							
基32 亜鉛及其化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基33 アルミニウム及其化合物	mg/L	0.2以下	0.03			0.02			0.02			0.01							
基34 鉄及其化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03							
基35 銅及其化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基36 ナトリウム及其化合物	mg/L	200以下	15			16			18			21							
基37 マンガン及其化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基38 塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11	12	13	13	11	14	18	15	17	16	13					
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	61			76			77			76							
基40 蒸発残留物	mg/L	500以下	127			150			152			171							
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02							
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.1	1.2	1.3	1.2	1.4	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0					
基47 pH値		5.8以上8.6以下	7.25	7.22	7.20	7.16	7.16	7.14	7.17	7.26	7.32	7.34	7.33	7.34					
基48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし														
基49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし														
基50 色度	度	5以下	0.5	<0.5	0.8	0.6	0.9	0.9	0.6	0.7	0.6	0.7	<0.5	<0.5					
基51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					



2023年度年報

【豊中町】三豊市仁尾町仁尾(給水栓水)

灰色は最大値を表しています

項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
			17日	8日	12日	10日	31日	11日	16日	6日	11日	15日	5日	11日					
基1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0					
基2 大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2	5	2	3	2	2	2	2	1	1	2					
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	0.08	0.13	0.09	0.11	0.10	0.09	0.11	0.13	0.11	0.11	0.14					
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基16 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.08	0.16	0.21	0.36	0.38	0.26	0.19	0.23	<0.06	0.07	0.07					
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006			0.021			0.008			0.007							
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003			0.003			<0.003			<0.003							
基25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.009			0.006			0.007			0.005							
基26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.026			0.038			0.025			0.020							
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003			0.011			<0.003			0.003							
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007			0.009			0.007			0.006							
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.004			0.002			0.003			0.002							
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008							
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02			0.04			0.04			0.02							
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03							
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13			9			10			9							
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基38 塩化物イオン	mg/L	200以下	15	10	16	11	13	10	11	11	13	10	11	15					
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	72			54			59			56							
基40 蒸発残留物	mg/L	500以下	105			95			113			107							
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02							
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7					
基47 pH値		5.8以上8.6以下	7.85	8.13	7.95	7.81	7.82	8.52	7.93	8.13	8.02	7.83	8.01	7.91					
基48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし														
基49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし														
基50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					



項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
			17日	8日	12日	10日	31日	11日	16日	6日	11日	15日	5日	11日					
基1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0					
基2 大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	5	5	6	5	4	5	2	2	2	2	2	4					
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11	0.12	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13					
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基16 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基21 塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.001			0.002			0.001			<0.001							
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003							
基25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003			0.005			0.005			0.003							
基26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.007			0.012			0.011			0.006							
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003							
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002			0.004			0.003			0.001							
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.002			0.001			0.002			0.002							
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008							
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01							
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03							
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	17			16			16			16							
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基38 塩化物イオン	mg/L	200以下	19	18	16	16	17	16	16	17	19	19	19	17					
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	90			94			85			79							
基40 蒸発残留物	mg/L	500以下	198			181			168			173							
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02							
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.8	1.1	0.9	0.8	1.0	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7					
基47 pH値		5.8以上8.6以下	6.65	6.66	6.73	6.61	6.59	6.62	6.69	6.65	6.73	6.76	6.78	6.76					
基48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし														
基49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし														
基50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					



項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
			17日	8日	12日	10日	31日	11日	16日	6日	11日	15日	5日	11日					
基1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2 大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	2	2	2	2	2	1	<1	1	1	1	2					
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09					
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基16 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基21 塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.002			0.011			0.004			0.001							
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003							
基25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003			0.003			0.005			0.004							
基26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.008			0.021			0.014			0.008							
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			0.006			<0.003			<0.003							
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.007			0.005			0.003							
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008							
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01			0.02			0.01			0.01							
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03							
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11			10			11			12							
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基38 塩化物イオン	mg/L	200以下	10	9	10	9	9	8	11	14	13	13	14	10					
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	54			58			57			57							
基40 蒸発残留物	mg/L	500以下	111			119			113			126							
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02							
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.9	1.0	1.1	1.0	0.9	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7					
基47 pH値		5.8以上8.6以下	6.94	6.97	6.94	6.90	6.95	6.92	7.06	6.96	7.03	7.08	7.09	6.95					
基48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
基50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					



項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
			17日	8日	12日	10日	31日	11日	16日	6日	11日	15日	5日	11日					
基1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2 大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3 カドミウム及其化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4 水銀及其化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5 セレン及其化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基6 鉛及其化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基7 ヒ素及其化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2	5	3	2	1	2	<1	<1	1	1	1	2					
基12 フッ素及其化合物	mg/L	0.8以下	0.13	0.12	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14					
基13 ホウ素及其化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基16 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基21 塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.002			0.003			0.003			0.002							
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			0.004			<0.003			<0.003							
基25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002			0.002			0.003			0.003							
基26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.007			0.008			0.009			0.008							
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			0.004			<0.003			<0.003							
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.003			0.003			0.003							
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008							
基32 亜鉛及其化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基33 アルミニウム及其化合物	mg/L	0.2以下	0.05			<0.01			<0.01			<0.01							
基34 鉄及其化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03							
基35 銅及其化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基36 ナトリウム及其化合物	mg/L	200以下	12			11			12			15							
基37 マンガン及其化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基38 塩化物イオン	mg/L	200以下	9	17	9	9	8	7	8	10	10	12	12	10					
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	67			72			70			73							
基40 蒸発残留物	mg/L	500以下	126			129			130			151							
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02							
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.8	0.7	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8					
基47 pH値		5.8以上8.6以下	7.15	6.95	7.12	7.07	7.01	6.92	7.13	7.12	7.12	7.24	7.20	7.09					
基48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし														
基49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし														
基50 色度	度	5以下	1.3	<0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	1.6					
基51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4					



項目	単位	水道水質基準等	4月	5月	6月	7月	7月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
			17日	8日	12日	10日	31日	11日	16日	6日	11日	15日	5日	11日					
基1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
基2 大腸菌		検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
基3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003							
基4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005							
基5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	4	4	5	4	4	4	3	3	3	3	3	4					
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	<0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08				
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002							
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基16 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004							
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基21 塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06					
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002							
基23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.001			0.003			0.001			<0.001							
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			0.003			<0.003			<0.003							
基25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002			0.003			0.003			0.002							
基26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.005			0.010			0.006			0.002							
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003							
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002			0.004			0.002			<0.001							
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008							
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02			<0.01			<0.01			<0.01							
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03							
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1							
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13			14			14			15							
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001							
基38 塩化物イオン	mg/L	200以下	10	11	11	11	11	10	10	11	12	12	12	11					
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	67			79			80			79							
基40 蒸発残留物	mg/L	500以下	143			160			172			187							
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02							
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001							
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005							
基45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005							
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.7	1.0	0.9	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6					
基47 pH値		5.8以上8.6以下	7.00	6.97	7.02	6.93	7.01	6.98	6.98	6.90	6.90	6.95	6.92	6.93					
基48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50 色度	度	5以下	1.0	<0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

